

L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 14/06/2021 Date d'émission du rapport: 14/06/2021
 Rapport N°: 0002-210614-06

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbruggen
 Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles
 T: 064 33 64 55 E: btv.hainaut@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616
 L'agent-visiteur: numéro 0002

Identification des tiers:

Client: VANDENDRIESSCHE PIERRE
 Adresse: RUE PIERRE MODESTE 2 BIS, 6470 MONTBLIART
 Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire: Résidence D'Ostenne
 Adresse: RUE DE LA FAGNE 6, 6460 CHIMAY
 Responsable des travaux: VANDENDRIESSCHE PIERRE
 Adresse: RUE PIERRE MODESTE 2 BIS, 6470 MONTBLIART
 Numéro de TVA: 0662203261

Identification de l'installation électrique:

Nom: Résidence D'Ostenne
 Adresse: RUE DE LA FAGNE 6, 6460 CHIMAY
 Code EAN:
 Numéro compteur: placé
 Cabine haute tension privée: Non
 Type d'installation: unité de travail

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019: Visite de contrôle (6.5)
 Date de la réalisation de l'installation: A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu contrôle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué
 Autre(s) référence(s) légale(s): n/a



RE06_02-08_01-15 09/20

1 / 4

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 400V + N

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XVB - Section: 4 x 10 mm²

Type d'électrode de terre: Barre de terre

Nombre de tableaux: 5

Valeur nominale de la protection du branchement: 30A


Type de coupure générale: 63A 0,3A IV S A

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de circuits: 19 (réserve inclus)

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 63 A 300 mA type A et S, circuit(s) protégé(s): Voir schémas

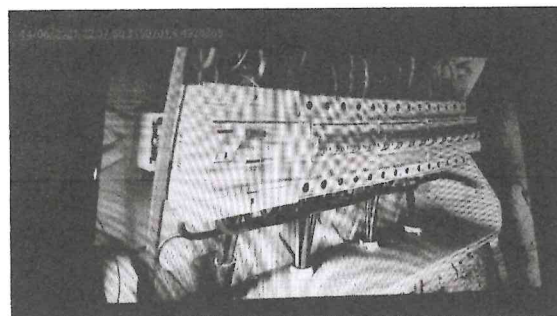

Documents des influences externes: voir schémas

Documents des installations de sécurité: voir déclaration en annexe

Documents des installations critiques: voir déclaration en annexe

Plan de position des prises de terre: voir en annexe

Autre(s) donnée(s): /

Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 24 et 65 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 1 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant différentiel via test boucle de défaut: OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:

Néant

Conclusion du contrôle:

1. L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 14/06/2026



N° Rapport: 0002-210614-06

2 / 4



Heure d'achèvement:

agent-visiteur 0002 p.o. du directeur technique

14/06/21 22:39

Le directeur technique, ir. Bart van Rossum



N° Rapport: 0002-210614-06

3 / 4



N° Rapport: 0002-210614-06

4 / 4

