



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplein 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

Controlebezoek – Periodiek [Hfst 6.5]

Conform

Inspecteur: Robin Vaeremans

Verslagnummer: 01/13072022/14341/1/2

Algemeen

Adres controle:

Straat + nummer: Meersstraat 176 1742 Ternat

De fundering dateert van: Voor 1 oktober 1981

Type: Controlebezoek – Periodiek [Hfst 6.5]

Bijkomende categorie:

Datum van de keuring: 13/07/2022

Bedrijf: Power-It

Installateur: Power-It

BTW installateur: BE 0676.600.041

Type lokalen: Huis

Afwijking:



Elektrische installatie

Netbeheer: Iverlek

Nominale spanning: 3x400V + N - AC

Nominale stroom aansluitbeveiliging: 32A

Voedingskabel hoofdbord: Niet gekend

4 x 6 mm²

Type aarding: Staven

Staat van vast of vast opgesteld elektrisch

materieel:

OK

EAN: 541448820055060101

Teller Nr: 5005038-2003

Dagindex: -

Nachtindex: -

Aardingsweerstand: 18,2 Ohm(mli)

Minimale isolatieweerstand: 1,09 MOhm

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 31

Rechtstreekse aanraking: OK

Onrechtstreekse aanraking: OK

Controle van de foutlussen: OK

Continuïteit van de beschermingsgeleiders van de contactdozen: OK

Continuïteit van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats staat van vast of vast opgesteld van de klasse I: OK

Controle van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse I: OK

Automaten/zekeringen

Type

Aantal kringen

Zie plannen

Nominale stroom

Aantal polen

Sectie(mm²)

Controle

Differentieelschakelaars

mA	300	30
Nominale stroom(A)	40	40
I _{Δn}	3000A-22,5kA2s 3000A-22,5kA2s	
Type	A	A
Beveiligde kringen		
Test	Ok	Ok

Besluit

- Het eendraadsschema en situatieplan werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van boek 1 van het KB 08/09/2019 inzake de installaties op laagspanning en zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit boek voorgeschreven termijn van 25jaar: 13/07/2047

Handtekening klant

Handtekening inspecteur



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

Inbreuken

- De voedingskabel van het hoofdbord is niet conform, - oAfd 4.4.1.5; Hfst 2.7

Opmerkingen

1. Het controlebezoek heeft ook als doel het dossier van de elektrische installatie opnieuw te vervolledigen.
2. De eigenaar, beheerder of uitbater is verplicht om de periodieke controles van de elektrische installatie te laten uitvoeren.
3. Deel 8 van het Arei is van toepassing: Nee.
4. De controleverslagen die aanwezig zijn, moeten in het dossier van de elektrische installatie aanwezig zijn.

Raadgeving

Het verslag van het controlebezoek herinnert aan de volgende verplichtingen:


- De verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.
- In het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden.
- De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- Wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
BTW BE0681.840.318
Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
Tel: 02 582 62 32
Email: info@housecheck.be

Origineel verslag

Voorgevel

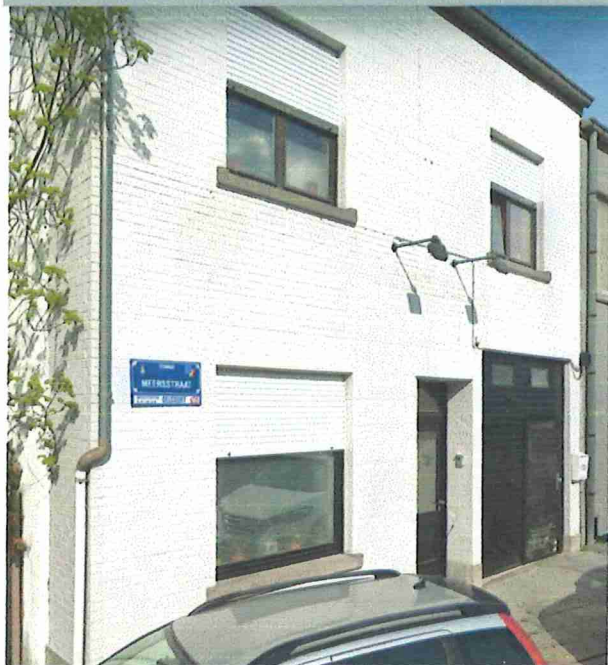







Elektrisch bord



Schetsen

Eendraadsschema en situatieplan

Origineel verslag

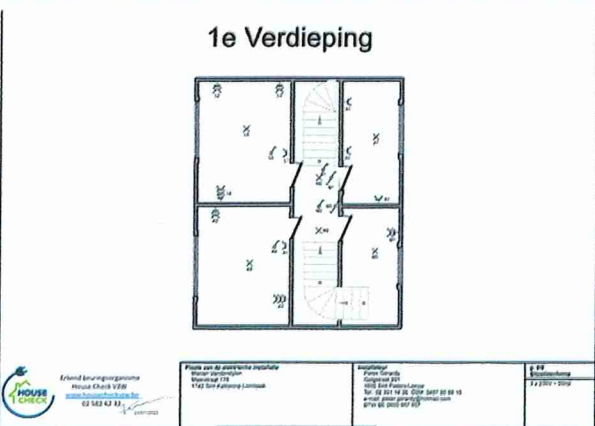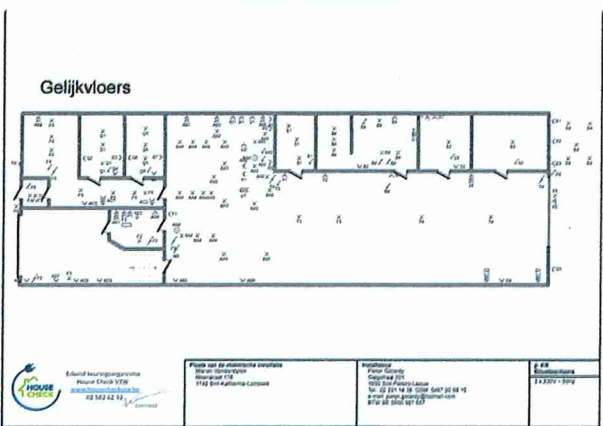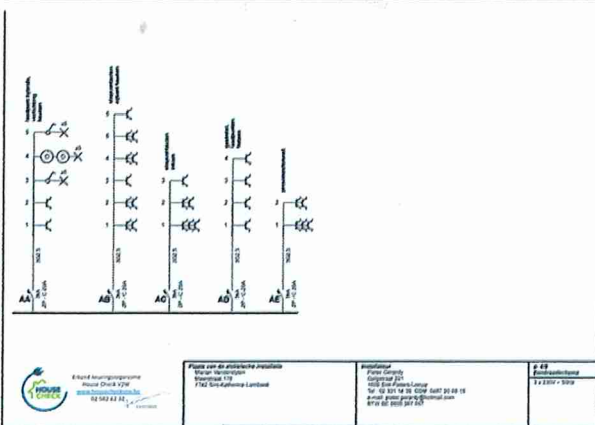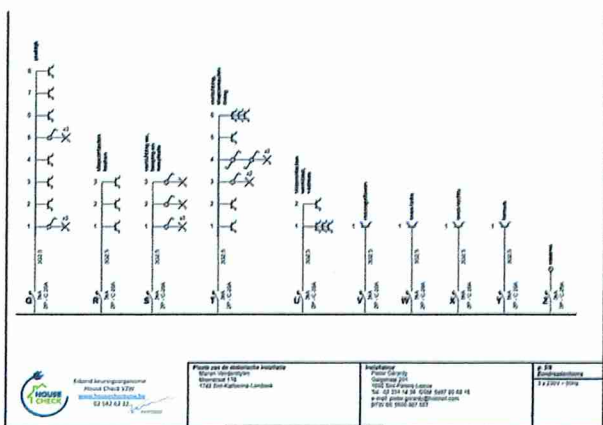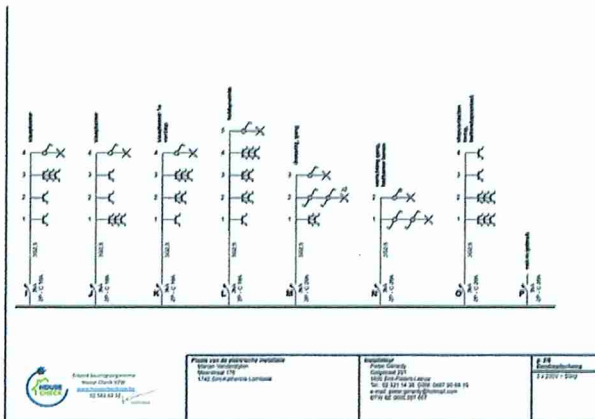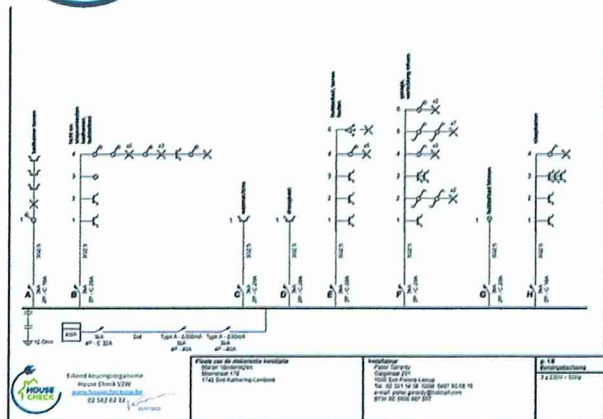




House Check VZW - Erkend keuringsorganisme
 BTW BE0681.840.318
 Marktplaats 1/3, 1740 Ternat
 Tel: 02 582 62 32
 Email: info@housecheck.be


Origineel verslag

2e verdieping



Plaats van de inspectie locatie House Check VZW Marktplaats 1/3 1740 Ternat 02 582 62 32	Inspecteur Tjibbe van der Grinten 02 582 62 32 02 582 62 32 02 582 62 32	g 75 75/2022-1000
--	---	--

Andere

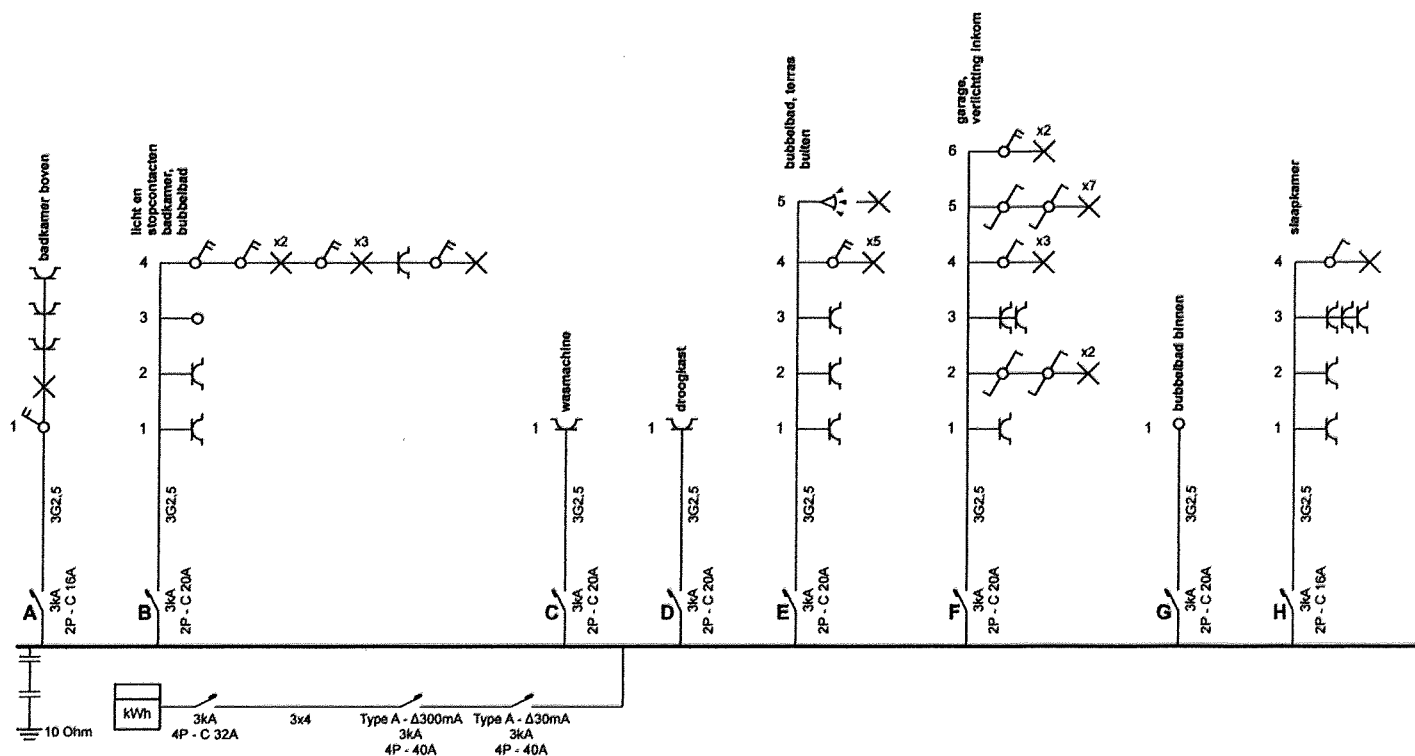

Plaats van de elektrische installatie

Meerstraat 178
1742 Sint-Katherina-Lombeek


Installateur

Pieter Gérardy
Galgstraat 201
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel.: 02 331 14 38 GSM: 0487 90 68 15
e-mail: pieter.gerardy@hotmail.com
BTW BE 0600.967.557

p. 1/8

Eendraadschema


3 x 230V ~ 50Hz

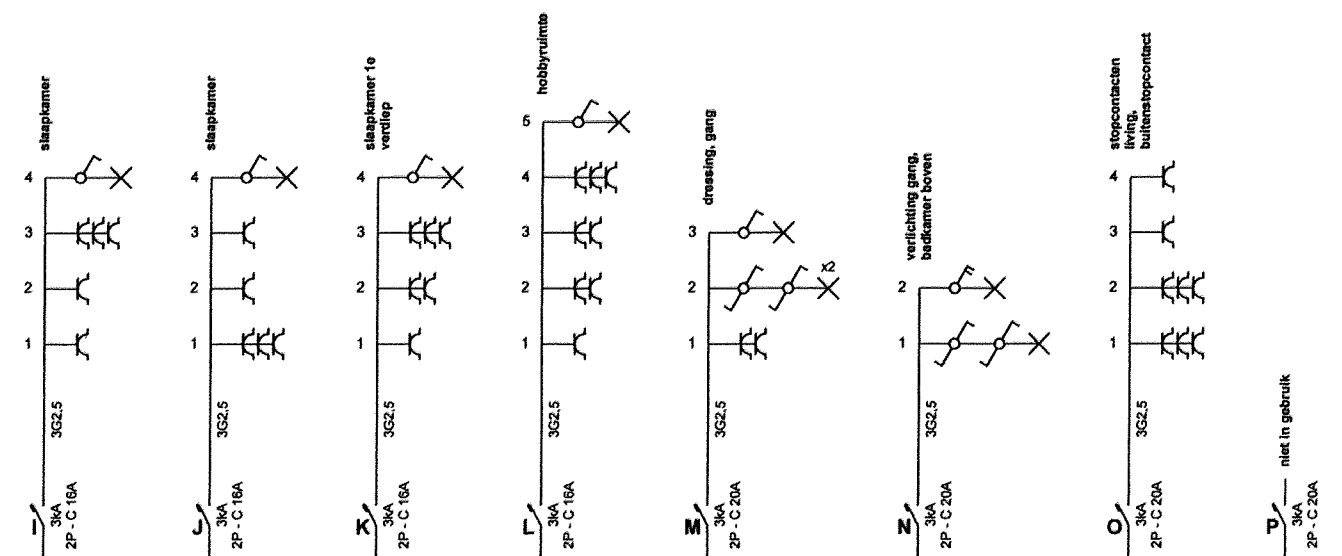


Plaats van de elektrische installatie
 Meerstraat 176
 1742 Sint-Katherina-Lombeek

Installateur
 Pieter Gérardy
 Galgstraat 201
 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Tel.: 02 331 14 38 GSM: 0487 90 68 15
 e-mail: pieter.gerardy@hotmail.com
 BTW BE 0600.967.557

p. 2/8
 Eendraadschema
 3 x 230V ~ 50Hz

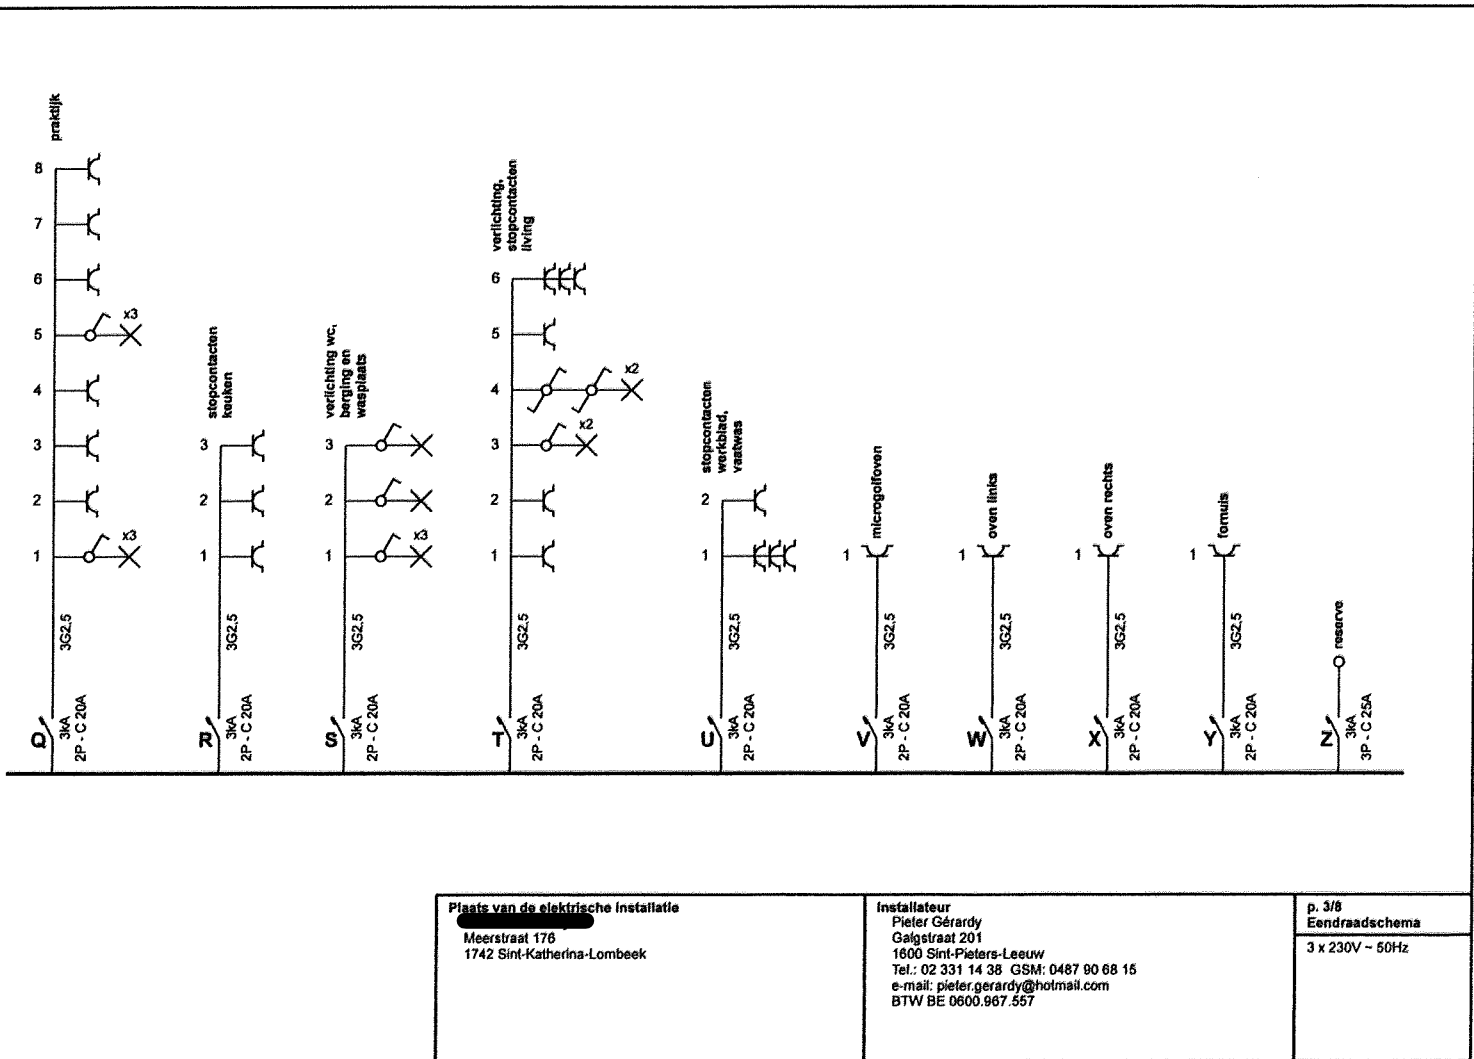

Plaats van de elektrische installatie Meerstraat 176 1742 Sint-Katherina-Lombeek	Installateur Pieter Gérardy Galgstraat 201 1600 Sint-Pieters-Leeuw Tel.: 02 331 14 38 GSM: 0487 90 68 15 e-mail: pieter.gerardy@hotmail.com BTW BE 0600.967.557	p. 3/8 Eendraadschema 3 x 230V ~ 50Hz
---	--	--

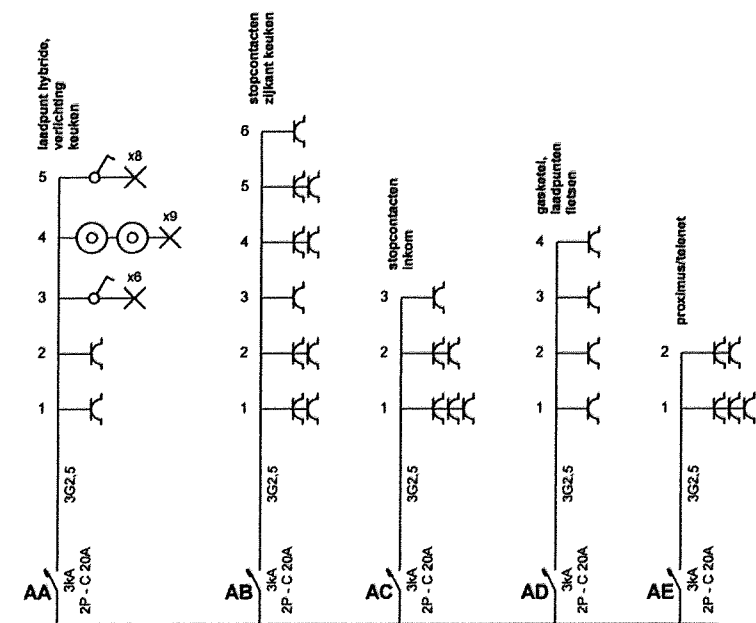


Plaats van de elektrische installatie
 Meerstraat 176
 1742 Sint-Katherina-Lombeek

Installateur
 Pieter Gérardy
 Galgstraat 201
 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Tel.: 02 331 14 38 GSM: 0487 90 68 15
 e-mail: pieter.gerardy@hotmail.com
 BTW BE 0600.967.557

p. 4/8
Eendraadschema
 3 x 230V ~ 50Hz


Gelijkvloers

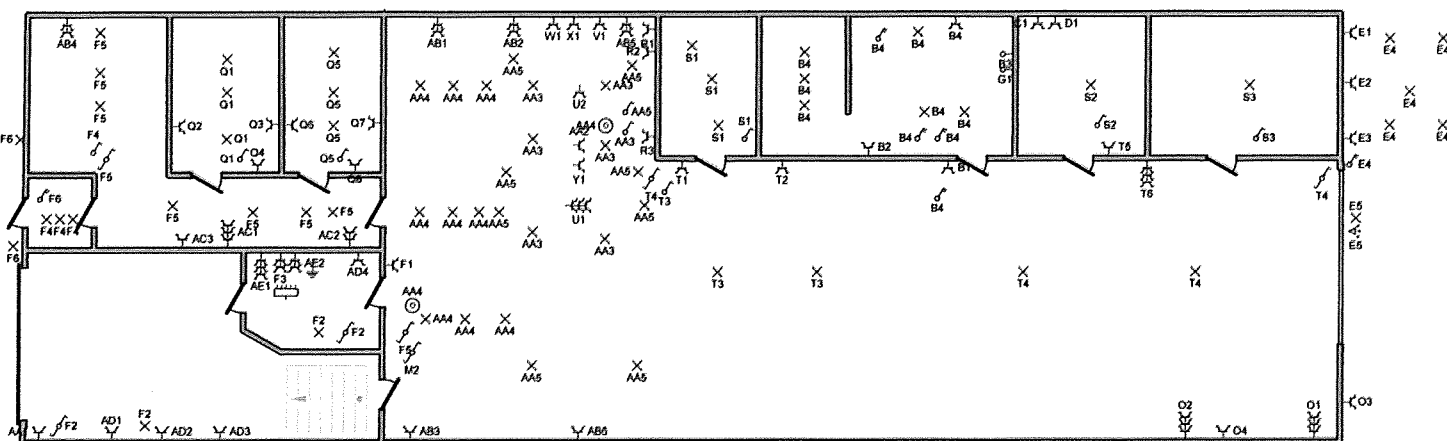

Situationschema

3 x 230V ~ 50Hz

1e Verdieping

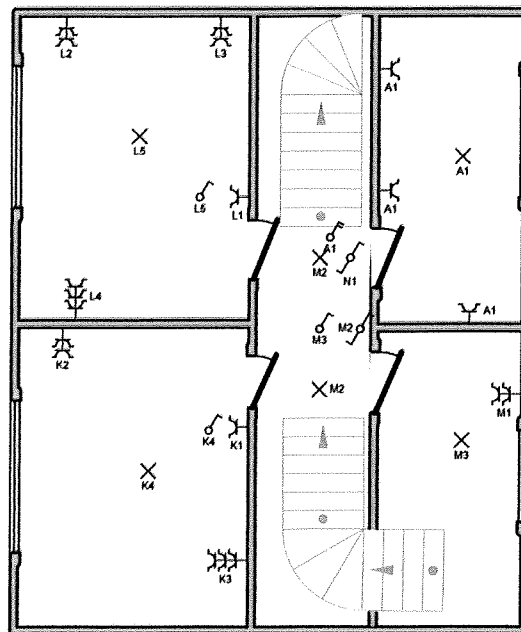

Plaats van de elektrische installatie

Meersstraat 176
1742 Sint-Katherina-Lombeek

Installateur


Pieter Gérardy
Galgstraat 201
1800 Sint-Pieters-Leeuw
Tel.: 02 331 14 38 GSM: 0487 90 68 15
e-mail: pieter.gerardy@hotmail.com
BTW BE 0600.967.557

p. 6/8

Situatieschema

3 x 230V ~ 50Hz

2e Verdieping

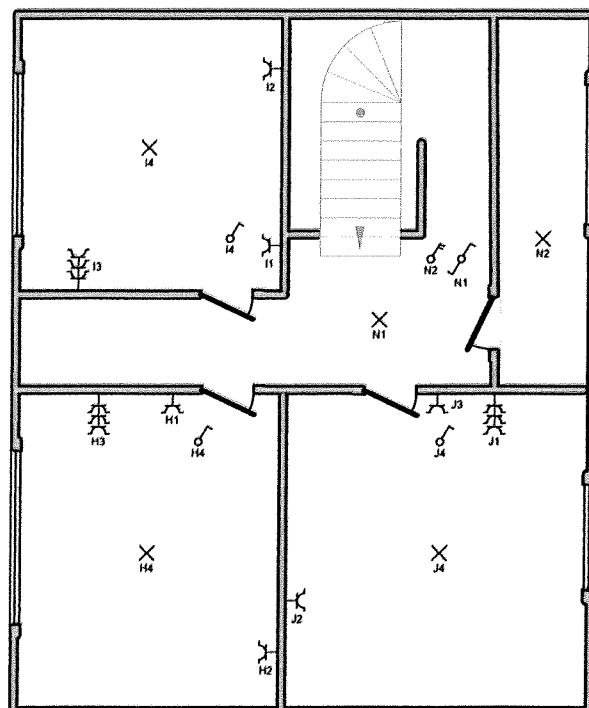

Plaats van de elektrische installatie
 Meerstraat 178
 1742 Sint-Katherina-Lombeek

Installateur
 Pieter Gérardy
 Galgstraat 201
 1800 Sint-Pieters-Leeuw
 Tel.: 02 331 14 38 GSM: 0487 80 88 15
 e-mail: pieter.gerardy@hotmail.com
 BTW BE 0800.967.557

p. 7/8
 Situatieschema
 3 x 230V ~ 50Hz

A badkamer boven
B licht en stopcontacten badkamer, bubbelbad
C wasmachine
D droogkast
E bubbelbad, terras buiten
F garage, verlichting inkom
G bubbelbad binnen
H slaapkamer
I slaapkamer
J slaapkamer
K slaapkamer 1e verdiep
L hobbyruimte
M dressing, gang
N verlichting gang, badkamer boven
O stopcontacten living, buitenstopcontact
P niet in gebruik
Q praktijk
R stopcontacten keuken
S verlichting wc, berging en wasplaats
T verlichting, stopcontacten living
U stopcontacten werkblad, vaatwas
V microgolfoven

W oven links
X oven rechts
Y fornuis
Z reserve
AA laadpunt hybride, verlichting keuken
AB stopcontacten zijkant keuken
AC stopcontacten inkom
AD gasketel, laadpunten fietsen
AE proximus/telenet

Plaats van de elektrische installatie
 Meerstraat 178
 1742 Sint-Katherina-Lombeek

Installateur
 Pieter Gérardy
 Gaigstraat 201
 1600 Sint-Pieters-Leeuw
 Tel.: 02 331 14 38 GSM: 0487 90 68 15
 e-mail: pieter.gerardy@hotmail.com
 BTW BE 0600.967.557

p. 8/8
 Lijst Kringen
 3 x 230V ~ 50Hz