10/4/25 1

ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/04/2025 **Inspecteur:** Bram Van Nuffel **Mentor:** **Installateur:** V-LEC

ID-label: Markizaatstraat 59 bus3.2 **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.BE 0643 953 603

Merk en type meettoestel Metrel Eurotest ET61557 Serienummer: 19481267

Datum verslag: 10/04/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Markizaatstraat
Huisnummer	59
Busnummer	3.2
Postcode	9340
Gemeente	LEDE
Land	België

Eigenaar


Naam	
Straatnaam	
Huisnummer	
Busnummer	
Postcode	
Gemeente	
Land	

Installateur

Naam	V-LEC
BTW nr.	BE 0643 953 603
Telefoonnummer	+32 476 43 05 69
E-mail	antoonroevens@hotmail.com

Type appartement **EAN** 541448860023518579 **Teller Nr.:** 1LGZ0570563736

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

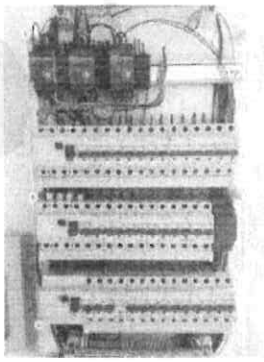

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3

Is de installatie aangevat voor 01/06/2023? Nee

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N~400V Meter / bord verbinding: 10 mm Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 19

Aardelektrode: Aardingsstu

Ri algemeen: 0,562 MΩ

OK



RE: 2,8 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	19	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	6	NVT	NVT
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen		Curve		Bescherming IN (A)		(andere)		P		Sectie (mm²)
Visueel nazicht (algemeen)	OK			Directe aanraking	OK			Indirecte aanraking	OK	
Aansluitingen	OK			schema in bijlage door Aceg vzw	NA					
Equipotentiale verbindingen	OK			Doorsnede geleiders	OK					
Continuiteit	OK			Verlichting / toestellen	OK					

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N13 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

N24 Keuken nog niet volledig geplaatst. Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien.

N5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 10/4/2050

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst aan het begin van de installatie ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 13:30 tot 15:30

De inspecteur Bram Van Nuffel


ACEG VZW - #128

De werknemer,


Bram Van Nuffel


Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging moet in worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk uitgevoerd werk kan van gebreken en fouten, herstelbaar of onherstelbaar, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie en/of onrechtstreeks aanleiding geven tot schade aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel mit het schriftelijk akkoord van het controle-organisme en de opdrachtgever.
De keuring is gericht op de veiligheid en de normale toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/4/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

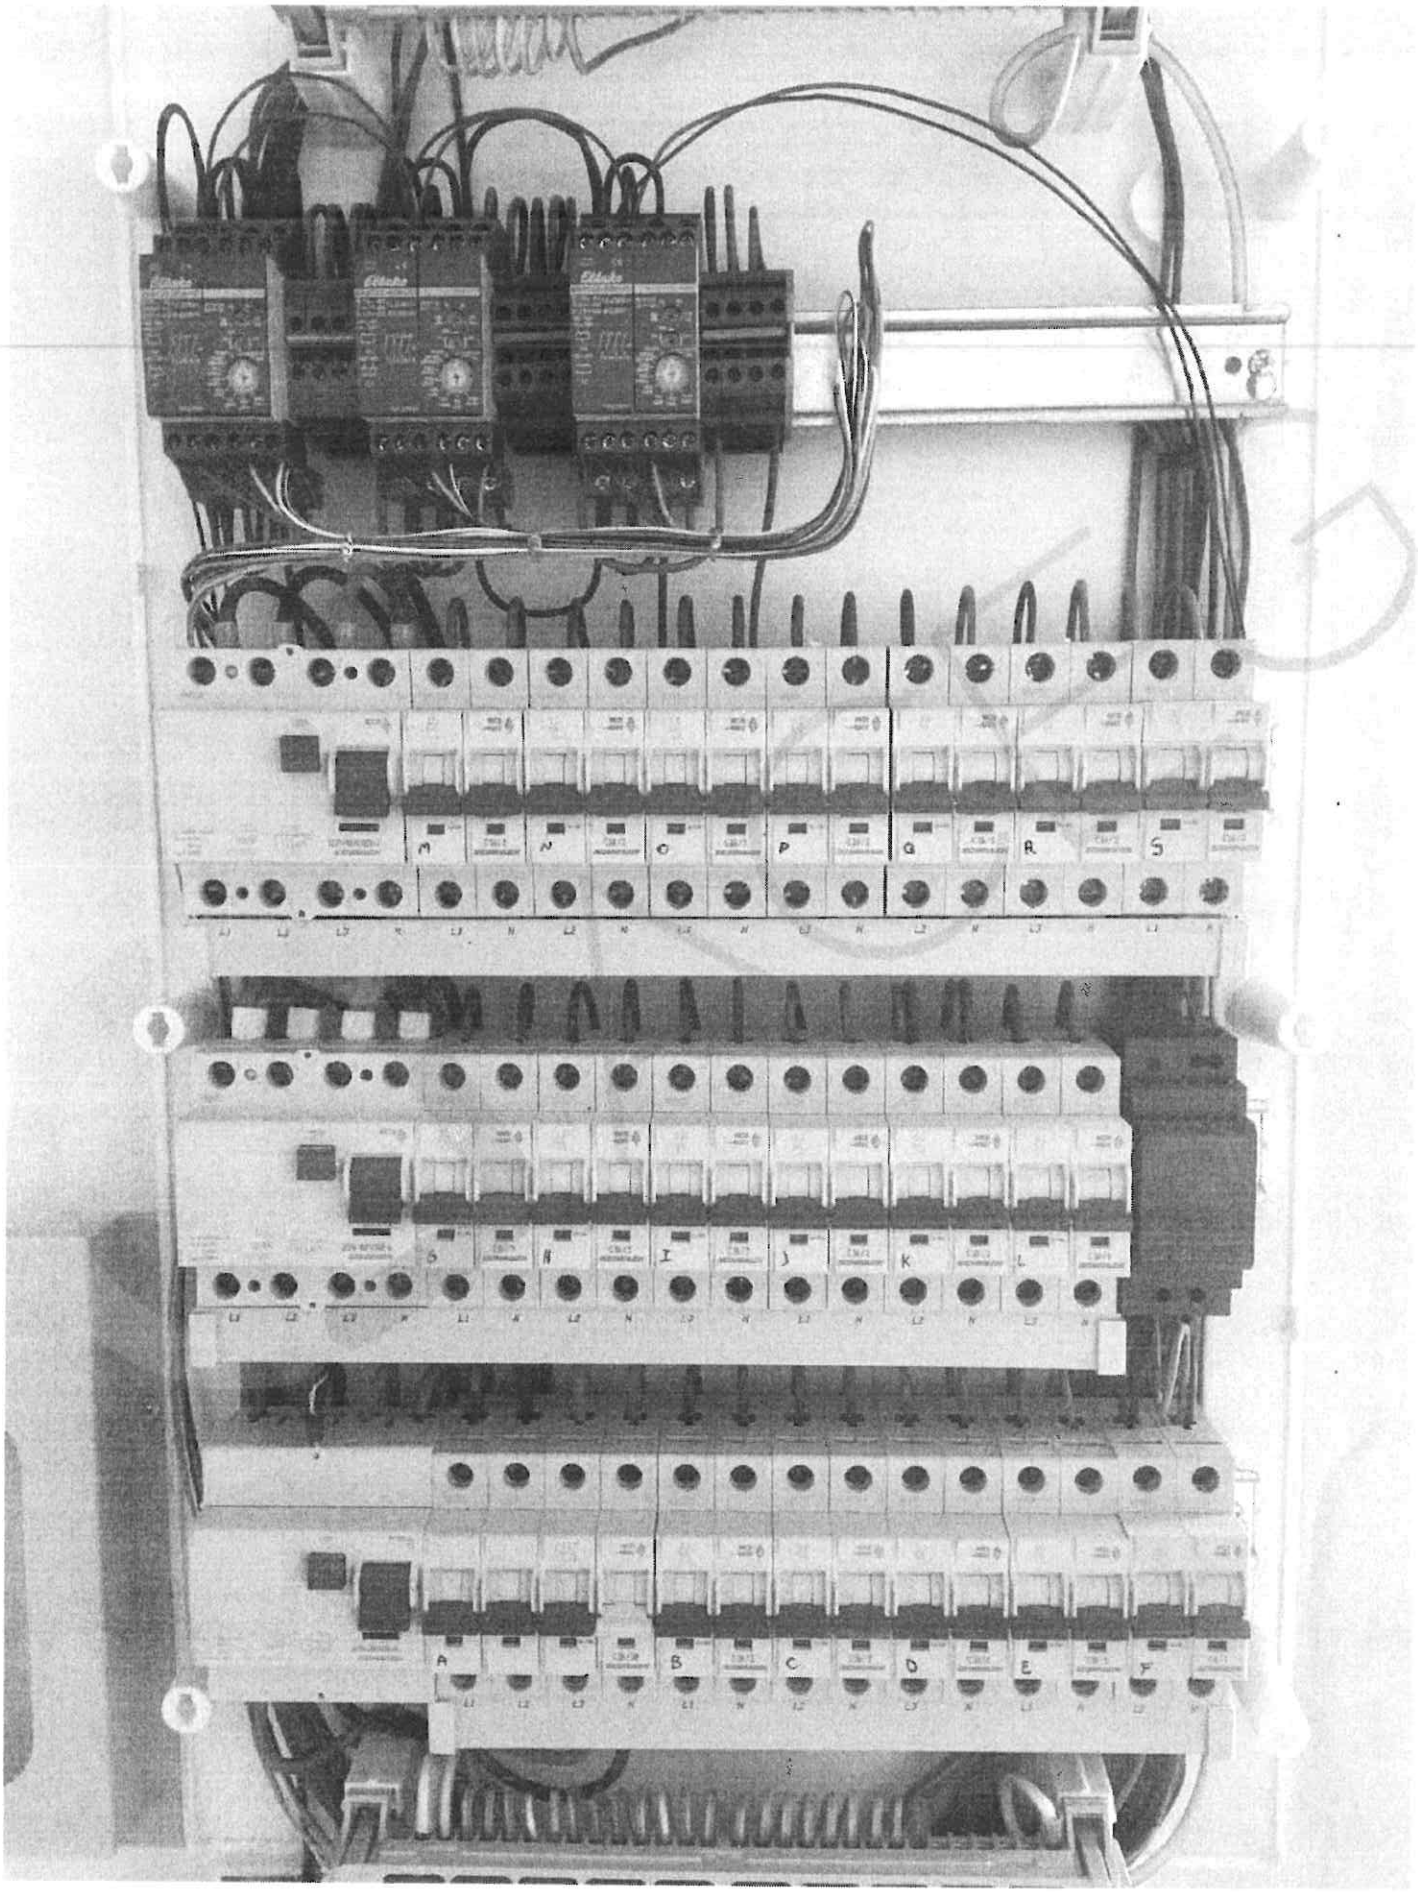
M
N
O
P
Q
R
S
I
J
K
L
A
B
C
D
E
F


B-F25/3N

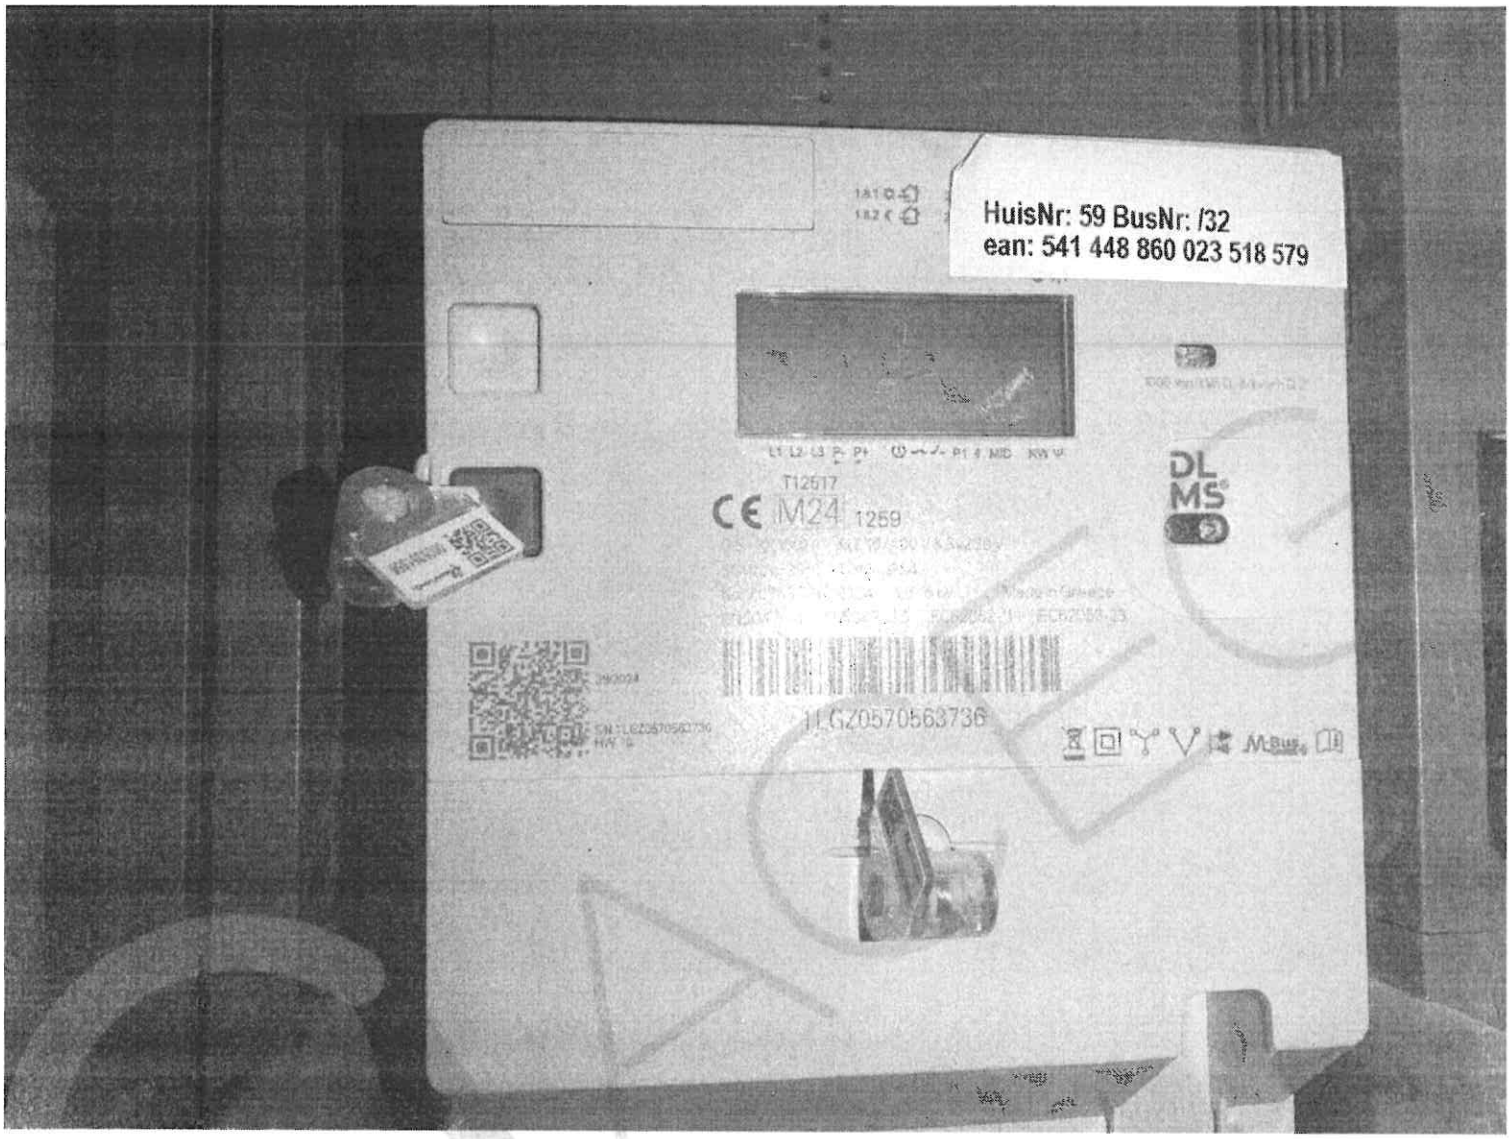
HuisNr: 59 BusNr: /32
ean: 541 448 860 023 518 579
T12517
M24
1259
DL
MS
1LGZ0570563736

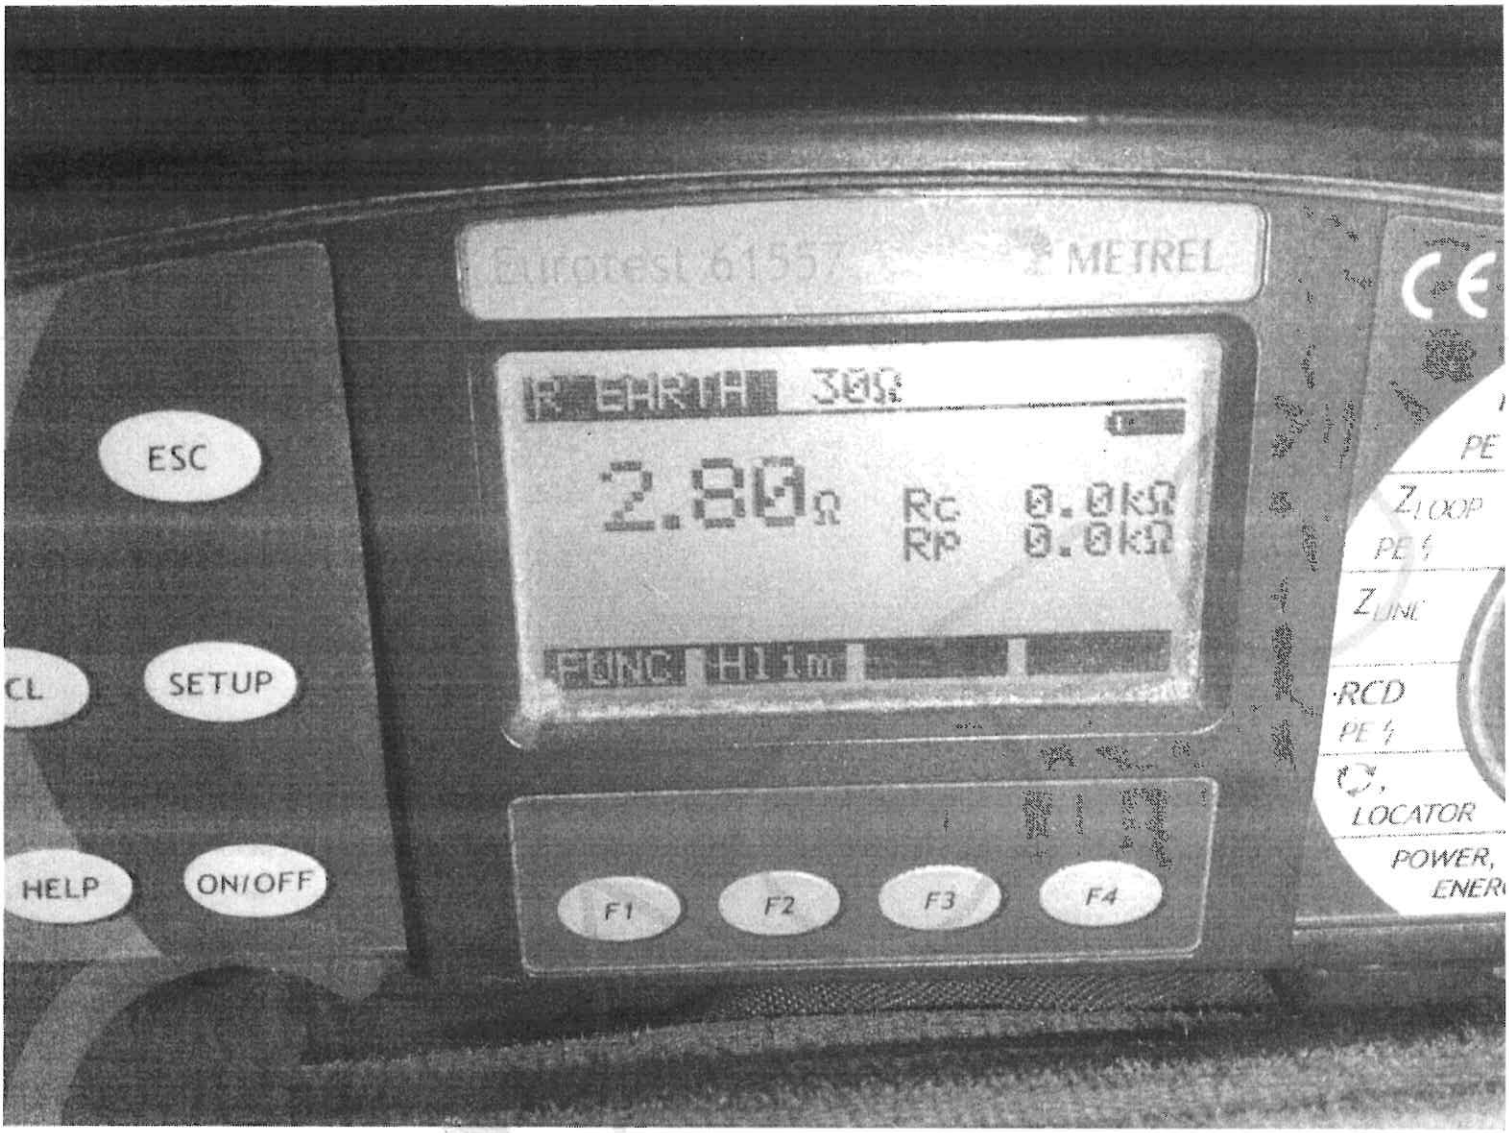
Eurotest 61557
METREL
CE
R EARTH 300Ω
2.80Ω
Rc 0.0kΩ
Rp 0.0kΩ
FUNC H1 1m
ESC
SETUP
HELP
ON/OFF
F1
F2
F3
F4
PE
Z LOOP
PE
Z LINE
RCD
PE
LOCATOR
POWER,


Eurotest 61557
METREL
CE
ESC
SETUP
ON/OFF
500V 0.50MΩ
0.562MΩ Um 519V
FUNC Uiso Lim
F1
F2
F3
F4
RLOOP N-PE
PE
ZLOOP
PE
ZLINE
RCD
PE
LOCATOR
POWER,
ENERGY


10/04/2025

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Bijkantpoelstraat 49
9940 Zelle
tel.: 09 365 66 04
e-mail: oost@aceg.be
BE 0869 950 451

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Antoon Roevens
Hoogstraat 154
9340 Lede
GSM: 047 33 39 55
e-mail: antoonroevens@hotmail.com

p. 1/4
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

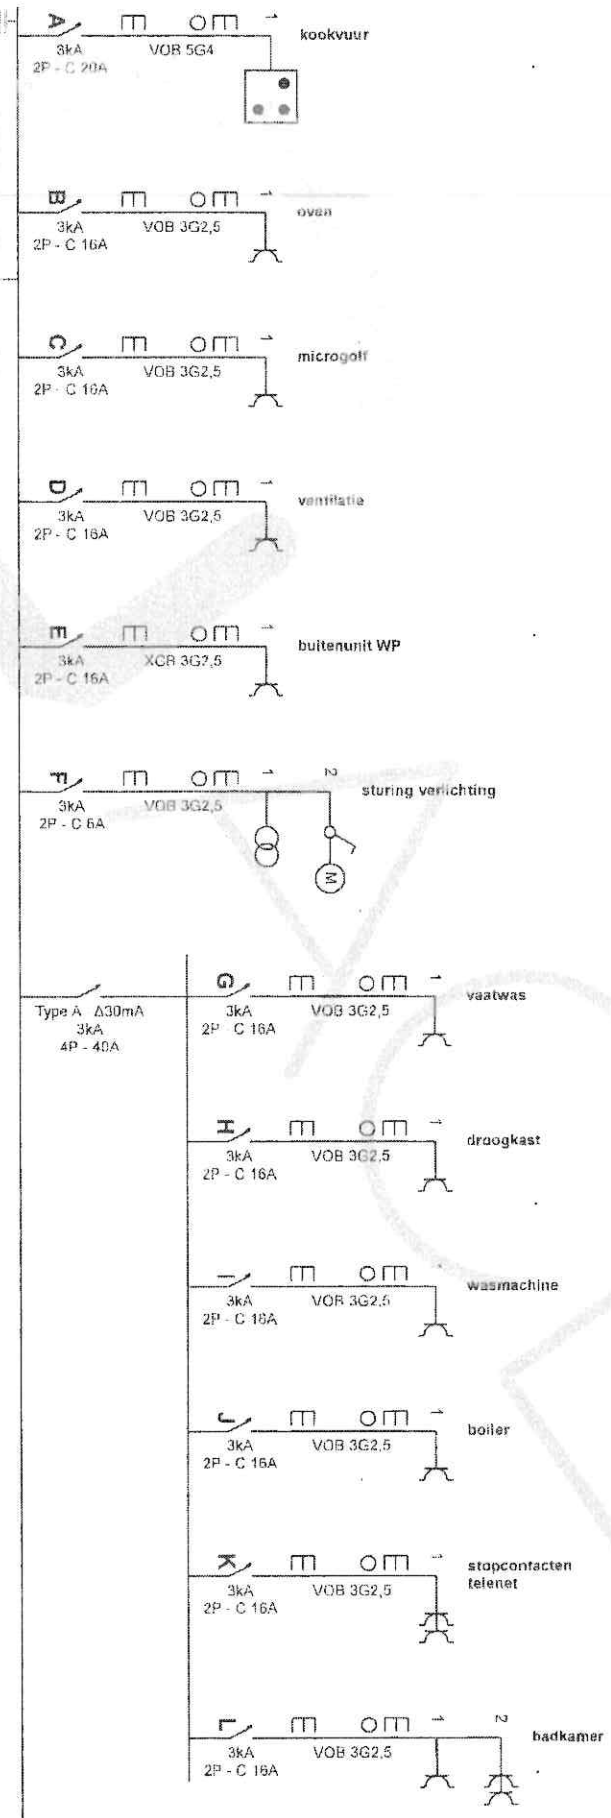


10/04/2025

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Antoon Roevens
Hoogstraat 154
9340 Lede
GSM: 047 33 39 55
e-mail: antoonroevens@hotmail.com

p. 2/4
Eendraadschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

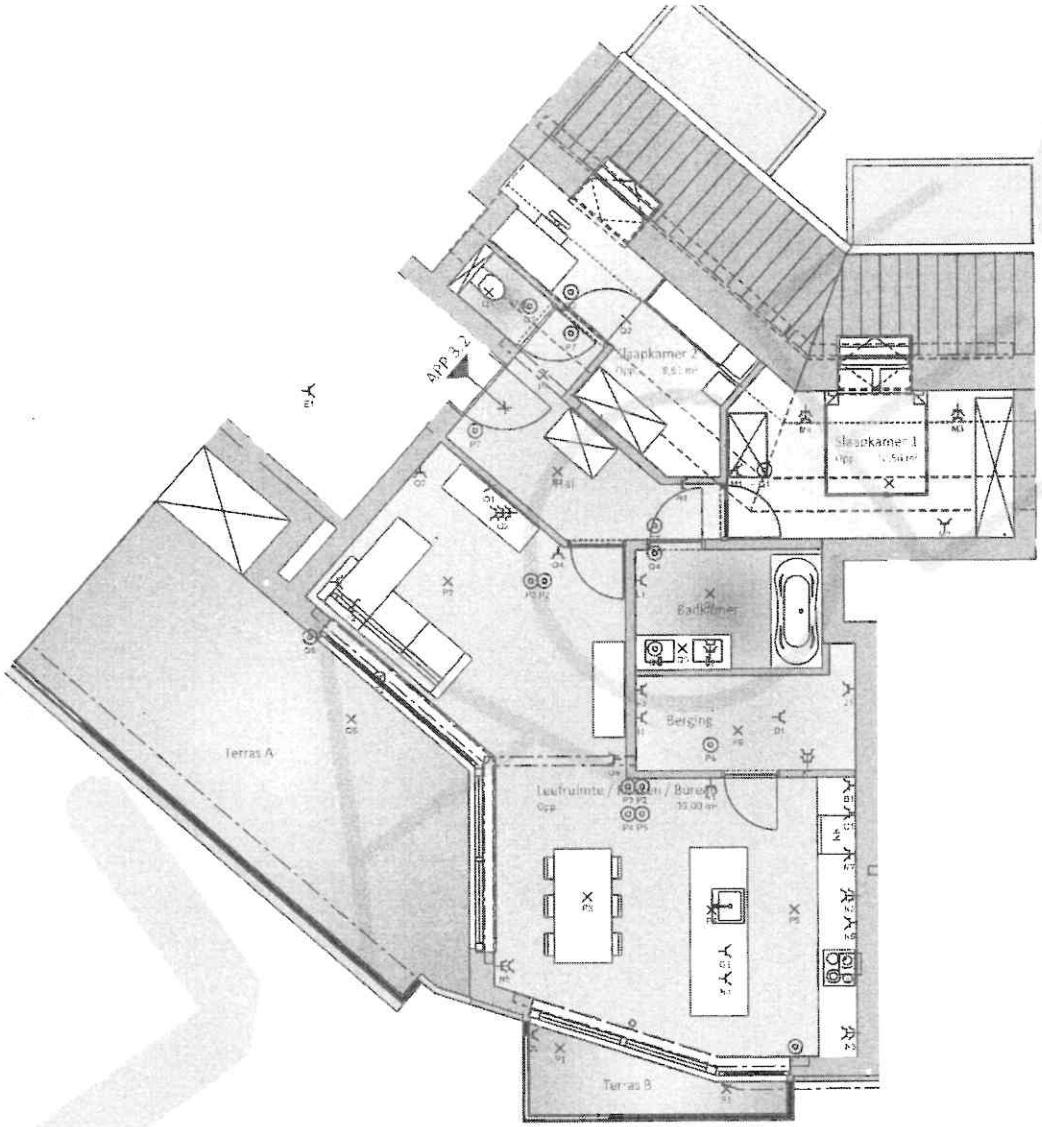

ACEG VZW - 4128
De werknemer,

Erkend Organisme
ACEG vzw - Oost-Vlaanderen
Wetzepoelstraat 120
9240 Zele
tel.: 09 396 06 84
e-mail: ov@aceg.be
RE: 0869.856.491

10/04/2025

Plaats van de elektrische installatie

Installateur
Antoon Roevens
Hoogstraat 154
9340 Lede
GSM: 047 33 39 55
e-mail: antoonroevens@hotmail.com

Situatieplan

3 x 400V + N ~ 50Hz

A	kookvuur
B	oven
C	microgolf
D	ventilatie
E	buitenunit WP
F	sturing verlichting
G	vaatwas
H	droogkast
I	wasmachine
J	boiler
K	stopcontacten telenet
L	badkamer
M	stopcontacten slaapkamer 1
N	stopcontacten keuken+dampkap + berging
O	stopcontact living+leefruimte
P	
Q	
R	reserve

ACEG VZW - #128

De werknemer,

Erkend Organisme ACEG vzw - Oost-Vlaanderen Wezenpoelstraat 120 9940 Zelo Tel.: 09 395 05 34 e-mail: ov@aceg.be RE 0889.906.481 10/04/2025	**Plaats van de elektrische installatie**	**Installateur** Antoon Roevens Hoogstraat 154 9340 Lede GSM: 047 33 39 55 e-mail: antoonroevens@hotmail.com	**p. 4/4** **Lijst Kringen** 3 x 400V + N ~ 50Hz