



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☑ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr 55001

Ref. verslag RAP EH/20120908-12



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☑ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/
uitbater - Naam **GROUP HEEREN** Voornaam Postnr **2300**

Adres **WARANDESTRAAT 1/BUS 2** Gemeente **TURNHOUT**

Installateur **GEENS EL CO** Gemeente **ST-KAT-WAVER**

BTW-nummer **BE- 0460909554**

of identiteitskaartnr. **- - - - -** Uittrekkingsdatum **- / - / - - - -** Gemeente

Plaats van onderzoek **SENIORIE - BLOK 4 - APP 1** Postnr. **2300**

Adres **WARANDESTRAAT 5** Gemeente **TURNHOUT**

EAN-code Elektriciteits
verdelers **netmanagement**

Type installatie ☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werk / festiviteiten ☑ wooneenheid (huis, appartement, andere) ☐ huishoudelijke werkeenheden ☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc) **2X230V** 4x **2P-AUTOM 16A - 1.5/2.5 mm²**

Ø voedingskabel (mm²) **4x10 mm²** 8 x **2P-AUTOM 20A - 2.5 mm²**

I_{nom} aansluiting (A) **40A** 1 x **2P-AUTOM 25A - 8 mm²**

Type alg. schakelaar **DIFF.**

Aantal borden **1**

Aantal eindstroombanen **13**

Type aardelektrode **LUS**

Algemene diff.stroom.inr. **40/0.3A**

Bijkomende diff.stroom.inr. **40/0.03A**

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen : Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreads-
weerstand : **5.2Ω** Isolatiweerstand (250/500/1000V) : **5 MΩ** Werking differentieel-
stroominrichting : **OK / NOK** Continuïteit PE-
geleiders & equipot.: **OK / NOK**

Inbreuken (AREI art. 1) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

OPM: cv Install niet afgewerkt

Verlichtingstoestellen en badmeubels niet aanwezig

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP **- - - - -**

Bestuit :

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☑ De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : **- - - - -**

Volgend controle-
bezoek uiterlijk op :


08/09/2037

Agent-onderzoeker
(naam - nr -
handtekening)

HUS-ERIC (24)

Datum
onderzoek :

08/09/2012

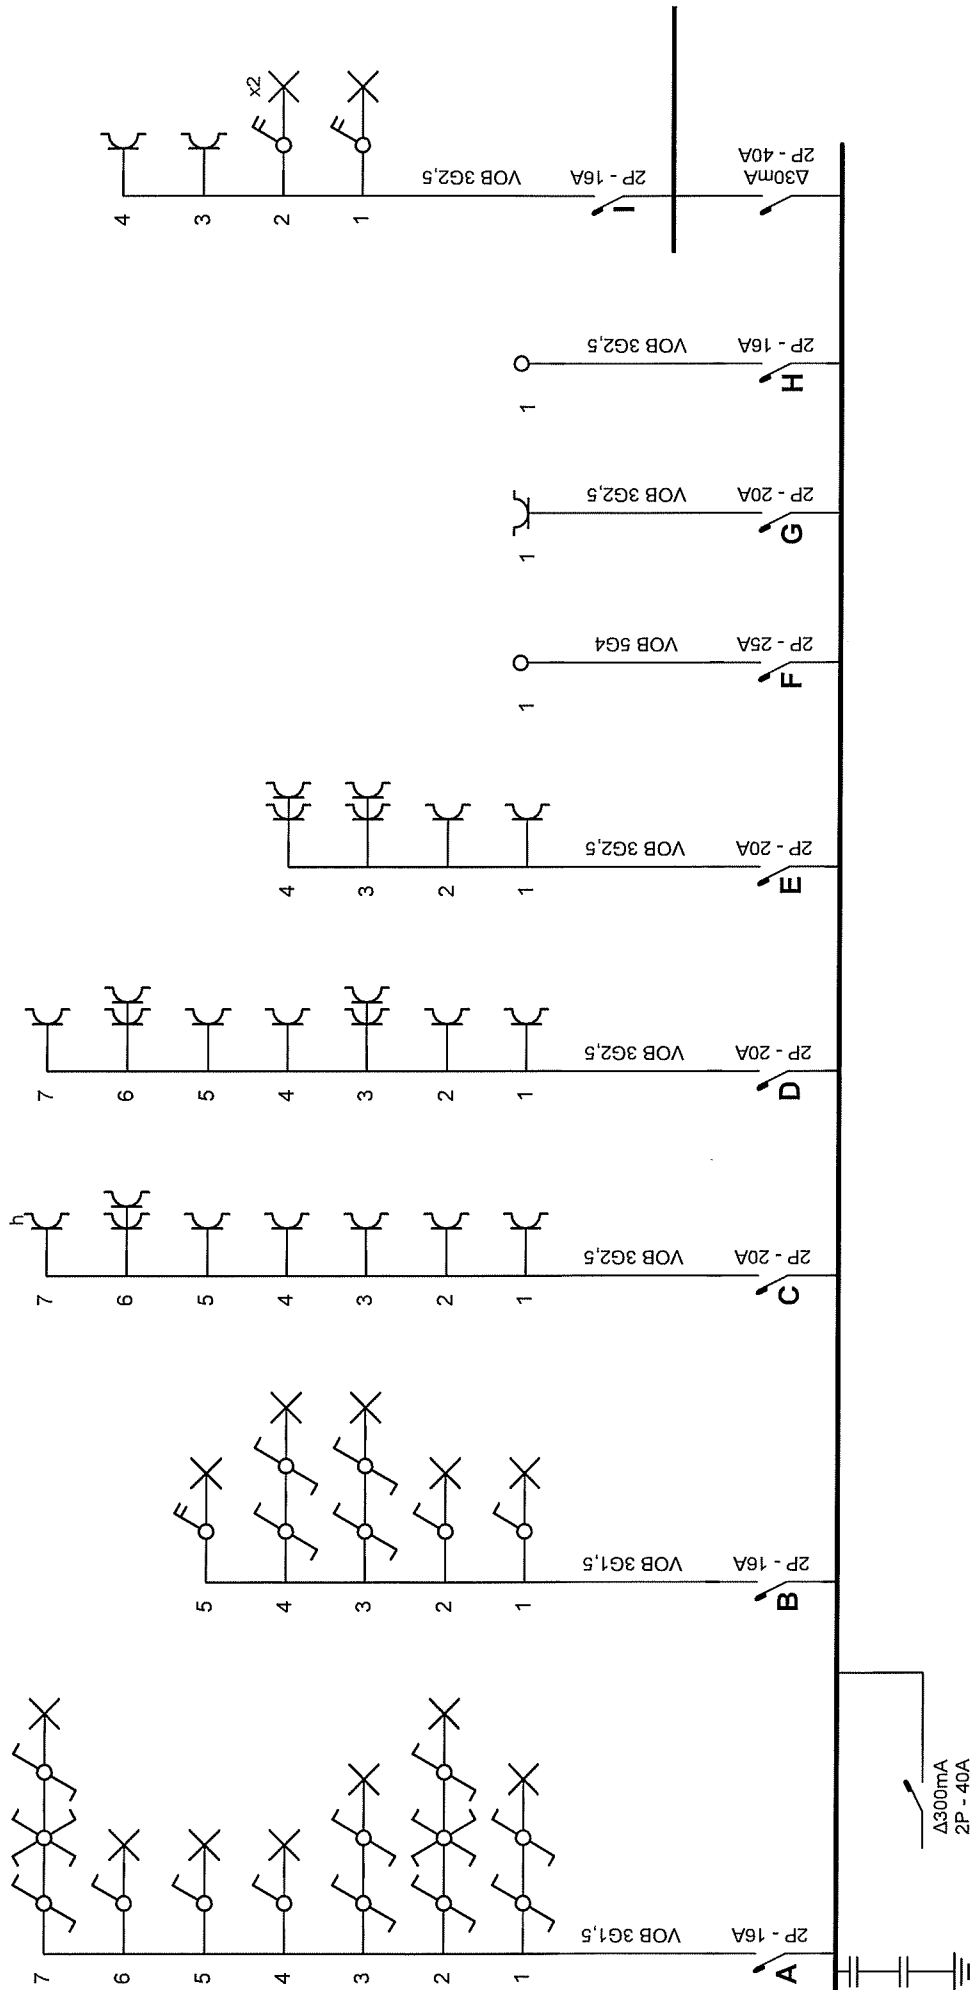


Erkend Organisme
 J. Van Hemelen
 Halsendallaan 5
 1652 Alsemberg
 Tel.: 02 380 52 71 GSM: -
 Fax: 02 380 89 86
 e-mail: info@vanhemelen.org

Plaats van de elektrische installatie
 Seniorie app. 1 blok 4
 Jacobsmarkt
 2300 Turnhout
 Tel.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 Geens El. Co. nv
 Lemanstraat 58 -62
 2860 Sint-Katelijne-Waver
 Tel.: 015 31 16 59 GSM: 0475 93 01 75
 Fax: 015 31 93 50
 e-mail: flip@geenselco.be
 BTW BE 0460.909.554

p. 1/2
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

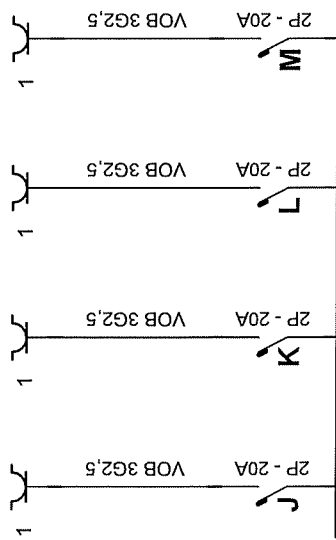

Erkend Organisme
J. Van Hemelen
Halsendallaan 5
1652 Alsemberg
Tel.: 02 380 52 71 GSM: -
Fax: 02 380 89 86
e-mail: info@vanhemelen.org

Plaats van de elektrische installatie
Seniorie app. 1 blok 4
Jacobsmarkt
2300 Turnhout
Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Geens El. Co. nv
Lemanstraat 58-62
2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel.: 015 31 16 59 GSM: 0475 93 01 75
Fax: 015 31 93 50
e-mail: filip@geenselco.be
BTW BE 0460.909.554

p. 2/2
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

