

Opdracht: R3968
Klant / Bedrijf: Jageti BV
ID Extern:

Klantr.: 00071386
Adres: Mottestraat n°20A, 3200 Aarschot
Voort.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW: BE0787991673
Uitgiftedatum: 2025-06-27
SO/25004080
ORIGINEEL EXEMPLAAR

Verslagnr: 20250004407-V.1

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LS en Z.LS INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard Installatie: Uitbreiding/Wijziging

Plaats van onderzoek: Haterbeekstraat 17, 3200 Aarschot, -

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.

Inspectiedatum: 26-06-2025 (09:00 - 10:00)

Inspecteur: Aleksander MICHALOWSKI

Eigenaar: Kiran Geeraerts

Cont.Pers.:

Aard van de uitbreiding/wijziging:

Periodiciteit: 25 jaar indien conform of 18 maanden indien niet conform (Verkoop)

Lokaal: MAISON

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname

Andere reglement:

Volgende controle op: 26-06-2050

Installateur: Jageti BV

B.T.W.: BE0787991673

tel.:

Documenten van referentie:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS

EAN nr.: Non disponible

Teller: 3200376627

Merk: SICONIA

Stand I: 000229

Stand II: 000262

Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Dienstspanning: 3N400V

I max. aansluiting: 40A

Meter-bordverbinding:

Kabeltype: XVB

Bescherming van de hoofdaansluiting: 4P40A

Aantal geleiders: 4

Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Beschrijving installatie:

☒ zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig de schema's en plannen in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

Foutlus controleren: in orde

Aardelektrode:

Type: Pennen

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Matériel: in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA

Verzegeld door een vulling: in orde

Differentieelbeveiligingen:

Nog niet geplaatst:

Aantal borden: 1

Staat van het vast elektrisch materiaal (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene Isolatieweerstand: 3.09 Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreadingswaarde: 19.09 Ohm

Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA

Aantal circuits: 6

Visuele controle van gevaarlijke vaste apparatuur of vast opgestelde apparatuur: in orde

Overstroombeveiligingsinrichting geschikt voor de doorsnede van het circuit in orde

Visuele controle van gevaarlijke mobiele apparatuur op een vaste locatie: N.V.T.

CONCLUSIE



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

FASTSTELLINGEN

Note (N) - Opmerking (O) - Overtreding van Boek 1 (I) - de nummers verwijzen naar gestandaardiseerde overtredingen

N12() - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13() - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

N15() - De tijd die wordt aangegeven na de inspectiedatum komt overeen met de begintijd en eindtijd van de controle. Deze tijd omvat niet de tijd voor het opstellen van het rapport.

De Inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES/OPMERKINGEN:


Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Volgens de onderafdeling 3.1.2.1. van het Boek 1 is het belangrijk te herinneren:

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.

Boek 1: AREI goedgekeurd (of geïntroduceerd) bij Koninklijk Besluit van 08/09/2019.

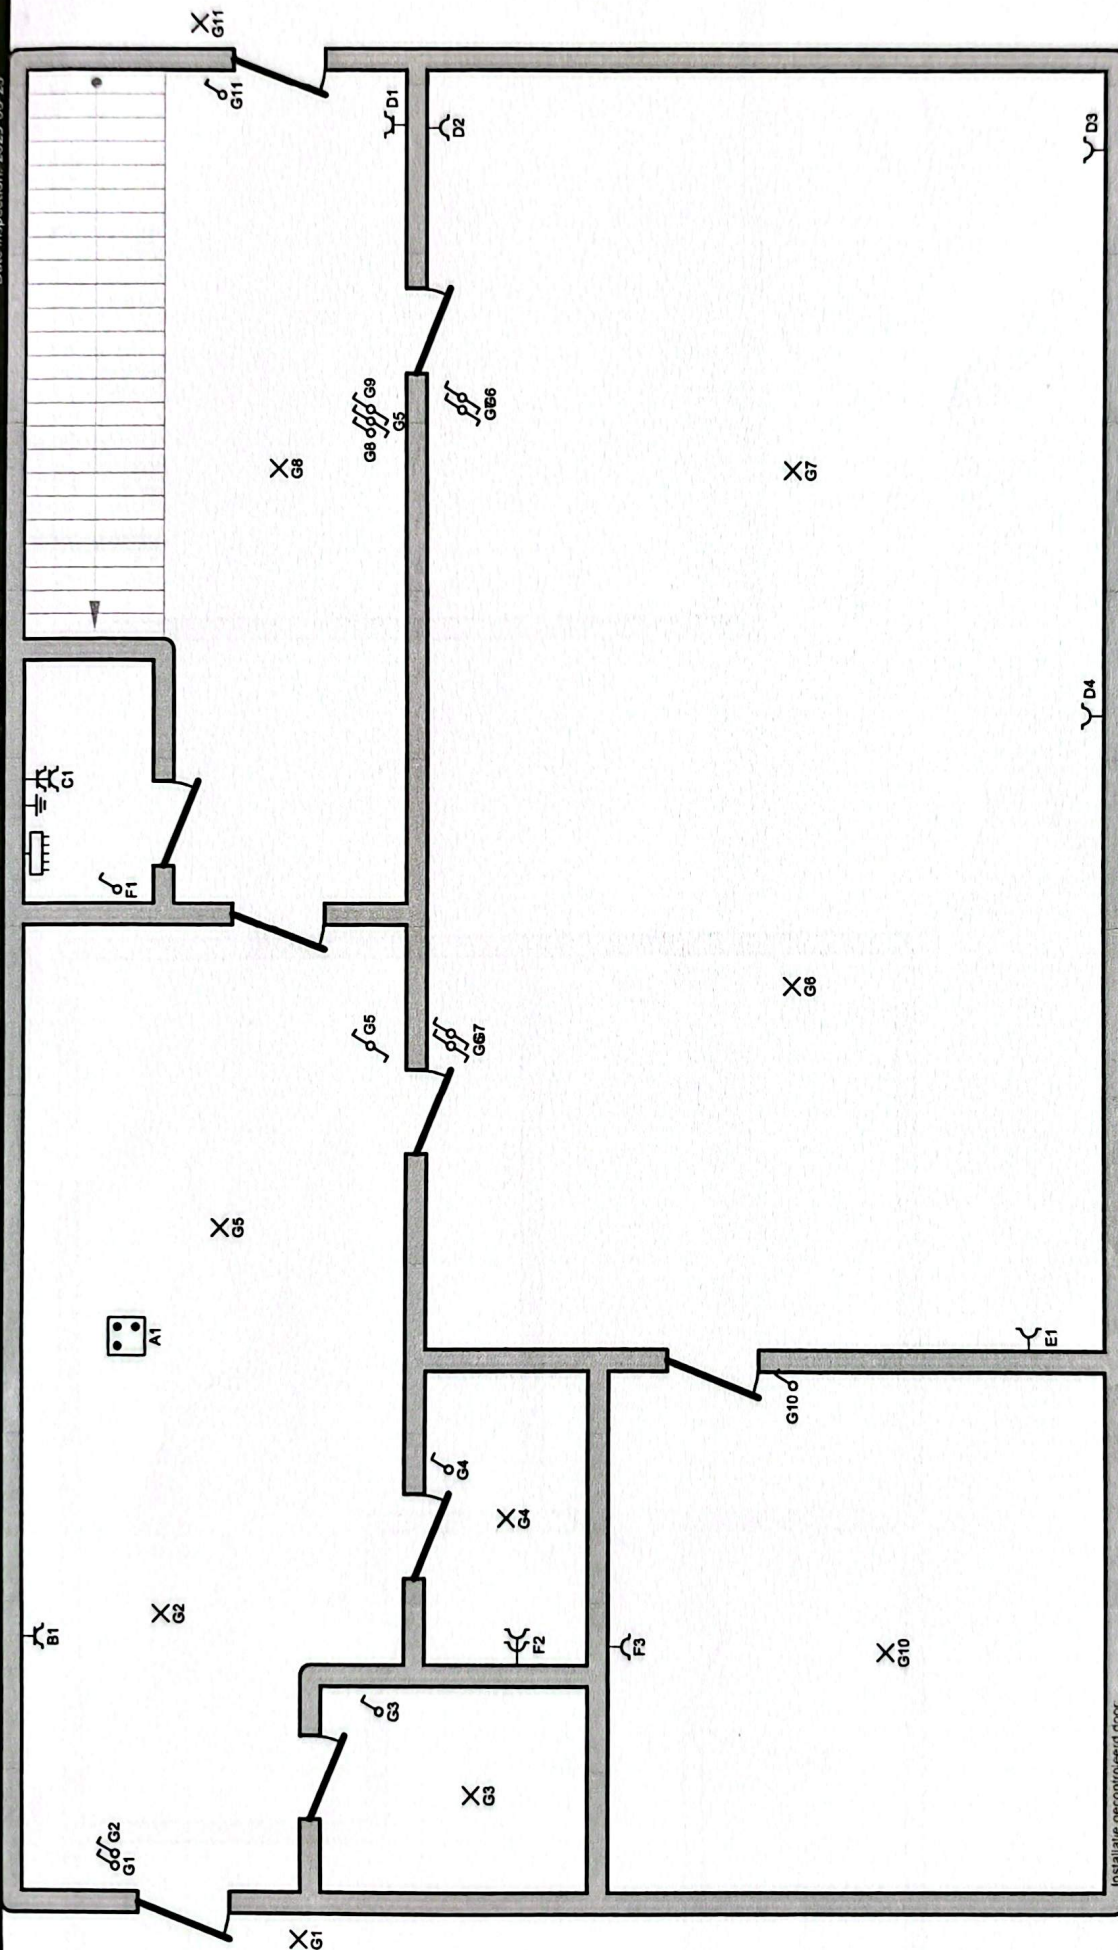Installatie gecontroleerd door
Installation contrôlée par

INSPECT

BELGIUM

Gelijkvloers

Erkend Organisme
Inspectie Bureau
Chausse de la Chapelle 17
1370 Jodoigne
Tel.: 010 28 05 77
e-mail: info@inspectbelgium.be
BE 0647 601.296

Plaats van de elektrische installatie
Kiran Geeraerts
Haterbeekstraat 17
3200 Aarschot

Installateur
Jageti bv
Motestraat 20 A
3200 Aarschot
GSM: +32 499 35 20 60
e-mail: info@jageti.be
BE 0787.991.673


JAGETI
BELGIË NUTTEN EN
LIEFDE

p. 2/3
Situatieplan

Datum: 14/06/2025

3 x 400V + N ~ 50Hz

V: 2025-06-20 13:39:18

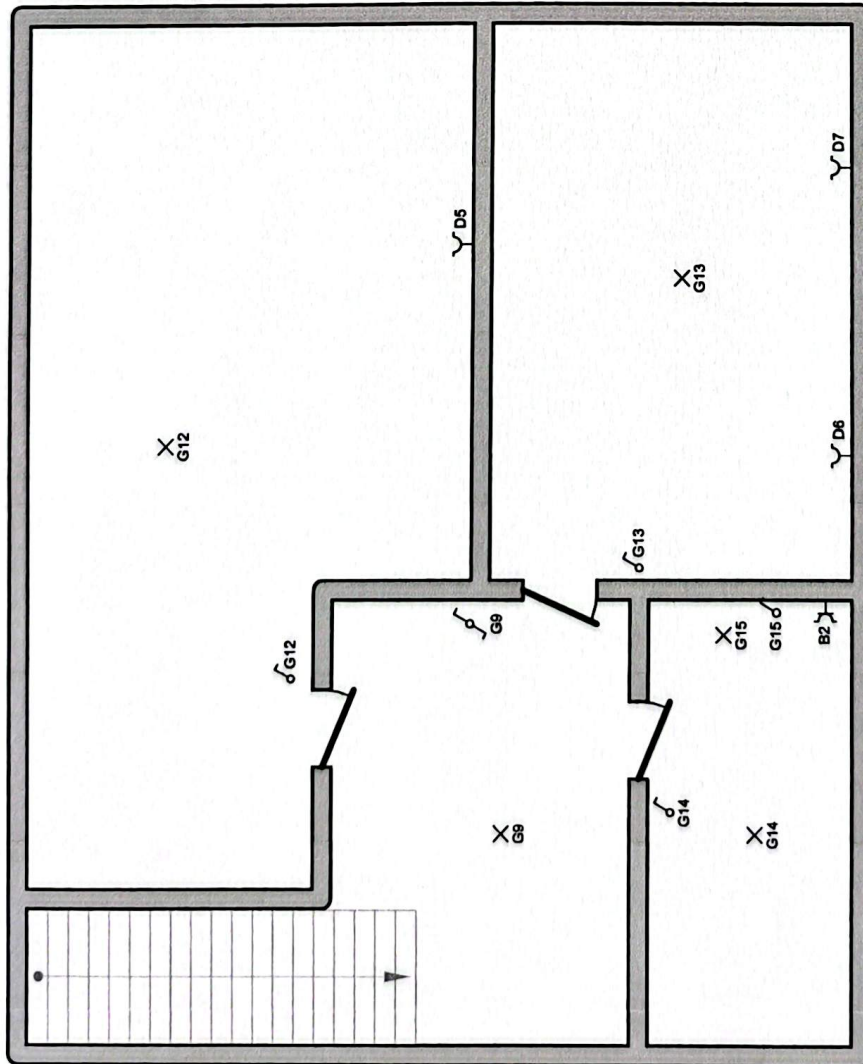

Kelder

Verdieping

Installatie gecontroleerd door

Installateur controle per

INSPECTIE
BELGIUM

Kelder - Verdieping

Erkend Organisme

Inspectie Bureau

Chausse de la

1370 Jodoigne

Tel.: 010 28 05 77

e-mail: info@inspectiebelgium.be

BE 0647.601.296

Plaats van de elektrische installatie

Kiran Geeraerts

Haterbeekstraat 17

3200 Aarschot

Installateur

Jageli bv

Mottestraat 20 A

3200 Aarschot

GSM: +32 499 35 20 60

e-mail: info@jageli.be

BE 0787.991.673

JAGET
AL ELEC TRICITEITSLIJDEN

p. 3/3

Situatieplan

Datum: 14/06/2025

3 x 400V + N - 50Hz

V. 2025-06-20 13:38:18