

PV Nr: BTQ8080 /

/A

Herkeuring /

000346 /A

Revisie 03

**DATUM EN AARD VAN ONDERZOEK:** volgens interne procedure BTQ/ELE/INS en het AREI

Het onderzoek is verricht op: 30/11/2020

**Aard van onderzoek:**

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling ☐ Periodiek controlebezoek  
☐ Controlebezoek voor verzwaring en/of verandering teller ☐ Controlebezoek voor verkoop van wooneenheid  
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling van fotovoltatische installatie ☐ AREI  
**Type lokaal:** ☐ Appartement ☒ Wooneenheid ☐ Huishoudelijke werkeenheid ☐ Gemeenschappelijke delen

**NAAM EN ADRES:**

EIGENAAR:

INSTALLATIE ADRES: Dapensblok 13 2650 ED-66M

GEGEVENS INSTALLATEUR:

GEGEVENS OPDRACHTGEVER:

**GEGEVENS VERDELER:**

EAN: Teller nr: Stand 1: ☒ EAN niet beschikbaar  
 Stand 2:

**GEGEVENS INSTALLATIE:**

**Aard van de installatie:** ☐ bestaande - ☒ nieuw - ☐ uitbreiding - ☐ wijziging - ☐ voorlopig - ☐ werf

**Type elektrode:** ☐ lus ☒ pen/baar

**Diameter voedingskabel:** 2 x 10 mm<sup>2</sup>

**Spanning Un:** ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3x380V+N ☐

**Bescherming van aansluiting** ☐ 32A ☒ 40A ☐ 63A ☐

**BESCHRIJVING INSTALLATIE:** zie schema's in bijlage

Aantal borden: Aantal eindstroombanen:

Werking testknop: ☒ OK/NOK ☐ Controle foutlus: ☒ OK/NOK

Werking testknop: ☒ OK/NOK ☐ Controle foutlus: ☒ OK/NOK

| ADS                     |                  |                           |
|-------------------------|------------------|---------------------------|
| In (A): 40              | Icc (A): 3000    | ΔIn (mA): 300             |
| Kring                   | Beveiliging(p/A) | Leiding(mm <sup>2</sup> ) |
| zie schema's in bijlage |                  |                           |
|                         |                  |                           |
|                         |                  |                           |
|                         |                  |                           |
|                         |                  |                           |
|                         |                  |                           |

| Bijkomende/ADS          |                  |                           |
|-------------------------|------------------|---------------------------|
| In (A): 40              | Icc (A): 3000    | ΔIn (mA): 30              |
| Kring                   | Beveiliging(p/A) | Leiding(mm <sup>2</sup> ) |
| zie schema's in bijlage |                  |                           |
|                         |                  |                           |
|                         |                  |                           |
|                         |                  |                           |
|                         |                  |                           |
|                         |                  |                           |

**METINGEN:**

Gebruikte toestellen: Ra: Kyoritsu 4105A/.....

Ri: Kyoritsu 3021/.....

Continuïteitsmeting: Catex DT-102/.....

Meetwaarden: 230 Ω

120 MΩ

☒ OK/NOK

**UITGEVOERDE CONTROLES:** Zie keerzijde

**FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF OPMERKINGEN:** (voor eventuele codering zie bijlage)


- geen inbreuken vastgesteld -

**Naam Agent, handtekening:**

Belgate  
Keurder

**BESLUIT:**

- De installatie is conform met het AREI. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op 29/11/2025 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform met het AREI.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installaties is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (een) organisme uiterlijk op .....

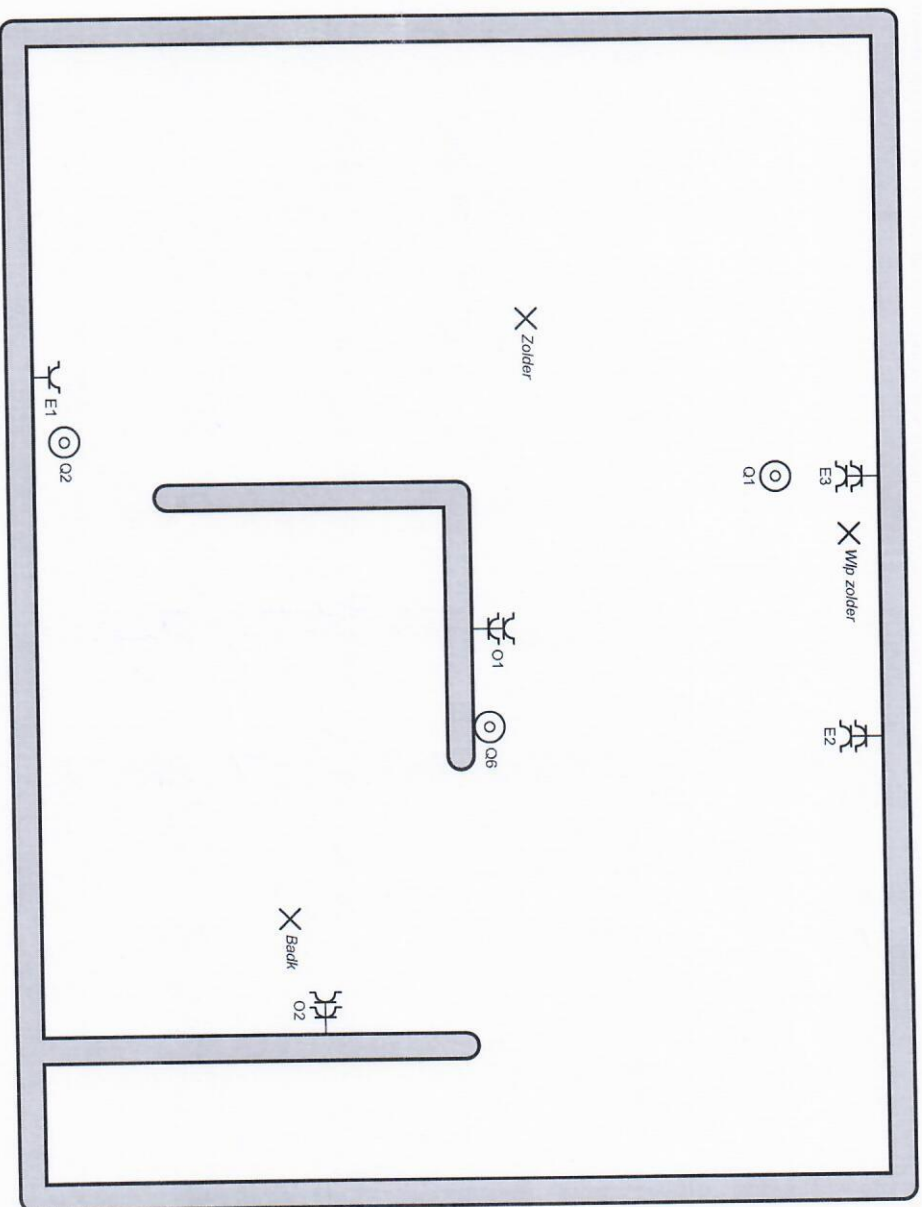

# Erkend Organisme

Belgateq  
Driekoningenstraat 110/1  
2600 Berchem  
Tel.: 03 808 27 77  
Fax: 03 344 17 92 27 78  
e-mail: info@belgateq.be

Belgateq  
Keurder

## Plaats van de elektrische installatie

Clique-invest  
Durendalei 21  
2980 Brasschaat


Papenblek 13  
2650 Edgem

## Installateur

Bogaerts Service Comm. V.  
Nervierslei 6  
2900 Schoten  
GSM: 0476/24.64.18  
e-mail: info@bogaerts-service.be  
BTW BE 0811.116.869

p. 5/6  
Situatieschema

1 x 400V + N ~ 50Hz

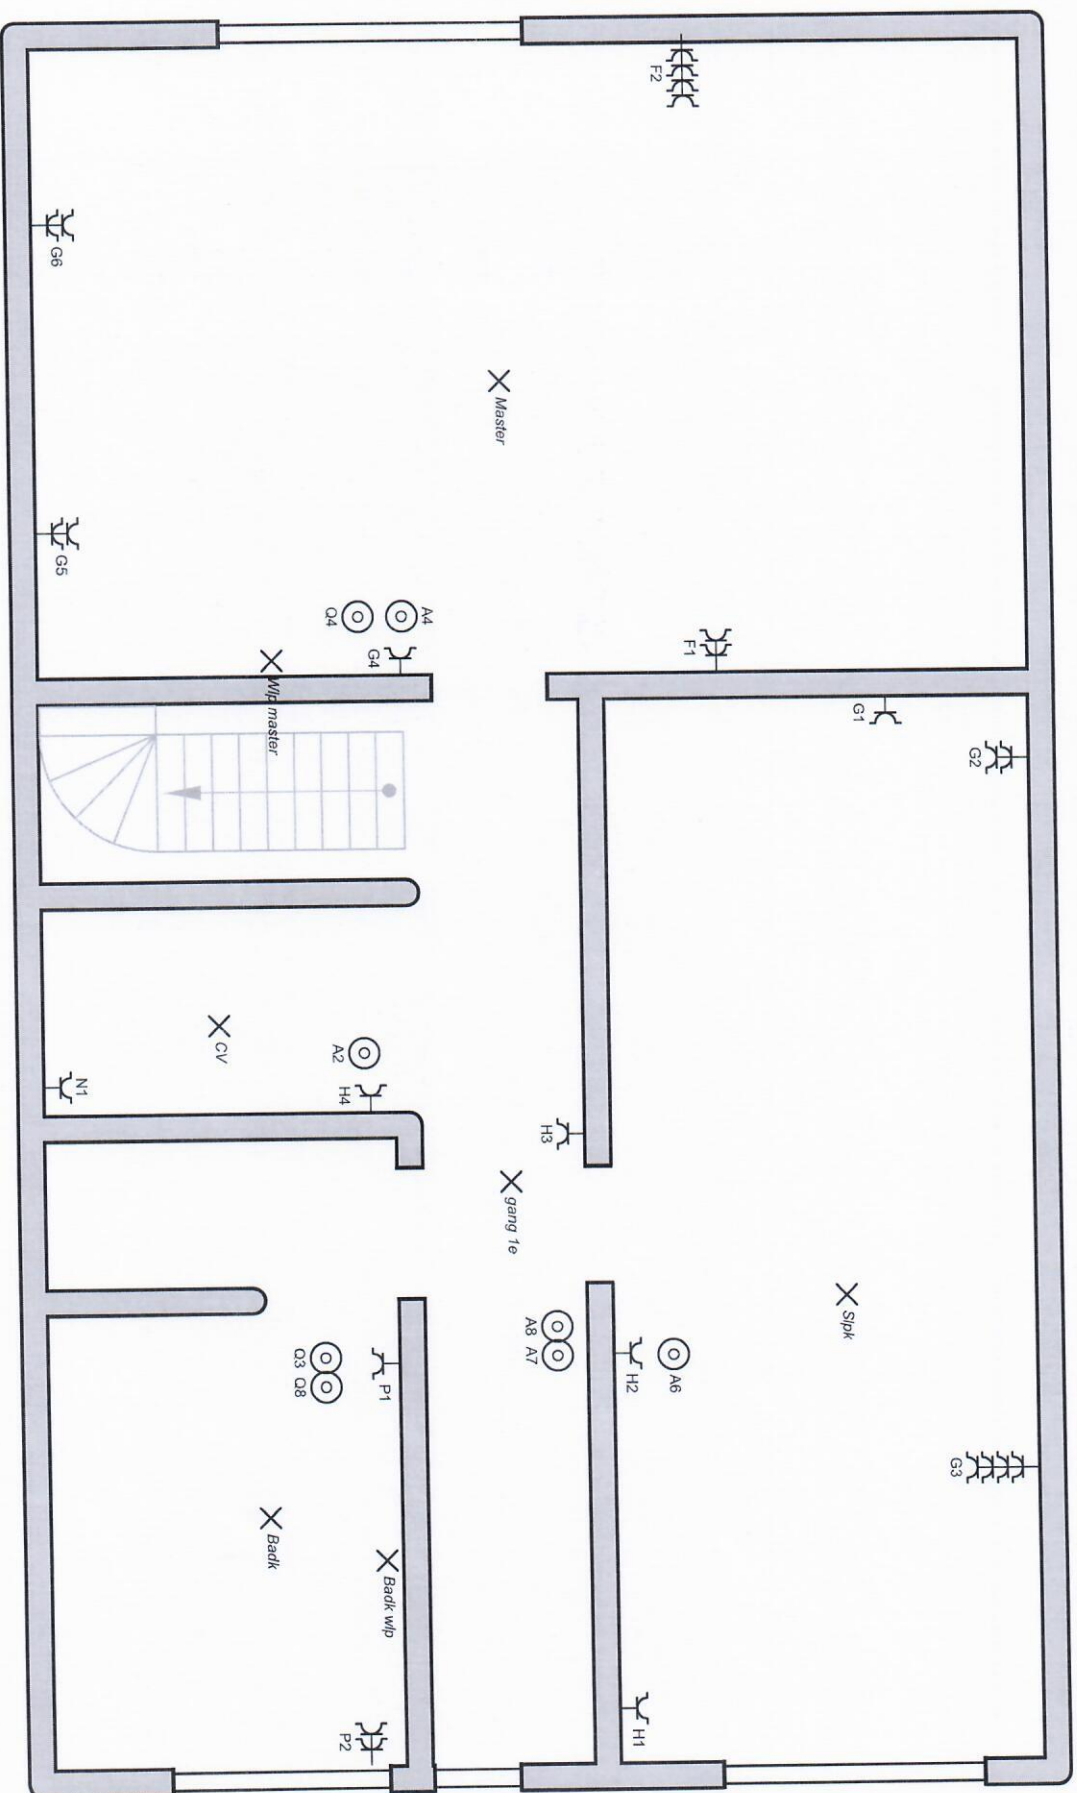

# Erkend Organisme

Belgateq  
Driekoningenstraat 110/1  
2600 Berchem  
Tel.: 03 808 27 77  
Fax: 03 344 17 92 27 78  
e-mail: info@belgateq.be

Belgate  
Keurder

## Plaats van de elektrische installatie

Clique Invest  
Durentijl 21  
2930 Brasschaat

Papenbode 13  
2650 Edgem


## Installateur

Bogaerts Service Comm. V.  
Nervierslei 6  
2900 Schoten  
GSM: 0476/24.64.18  
e-mail: info@bogaerts-service.be  
BTW BE 0811.116.869

p. 4/6

Situatieschema

1 x 400V + N ~ 50Hz

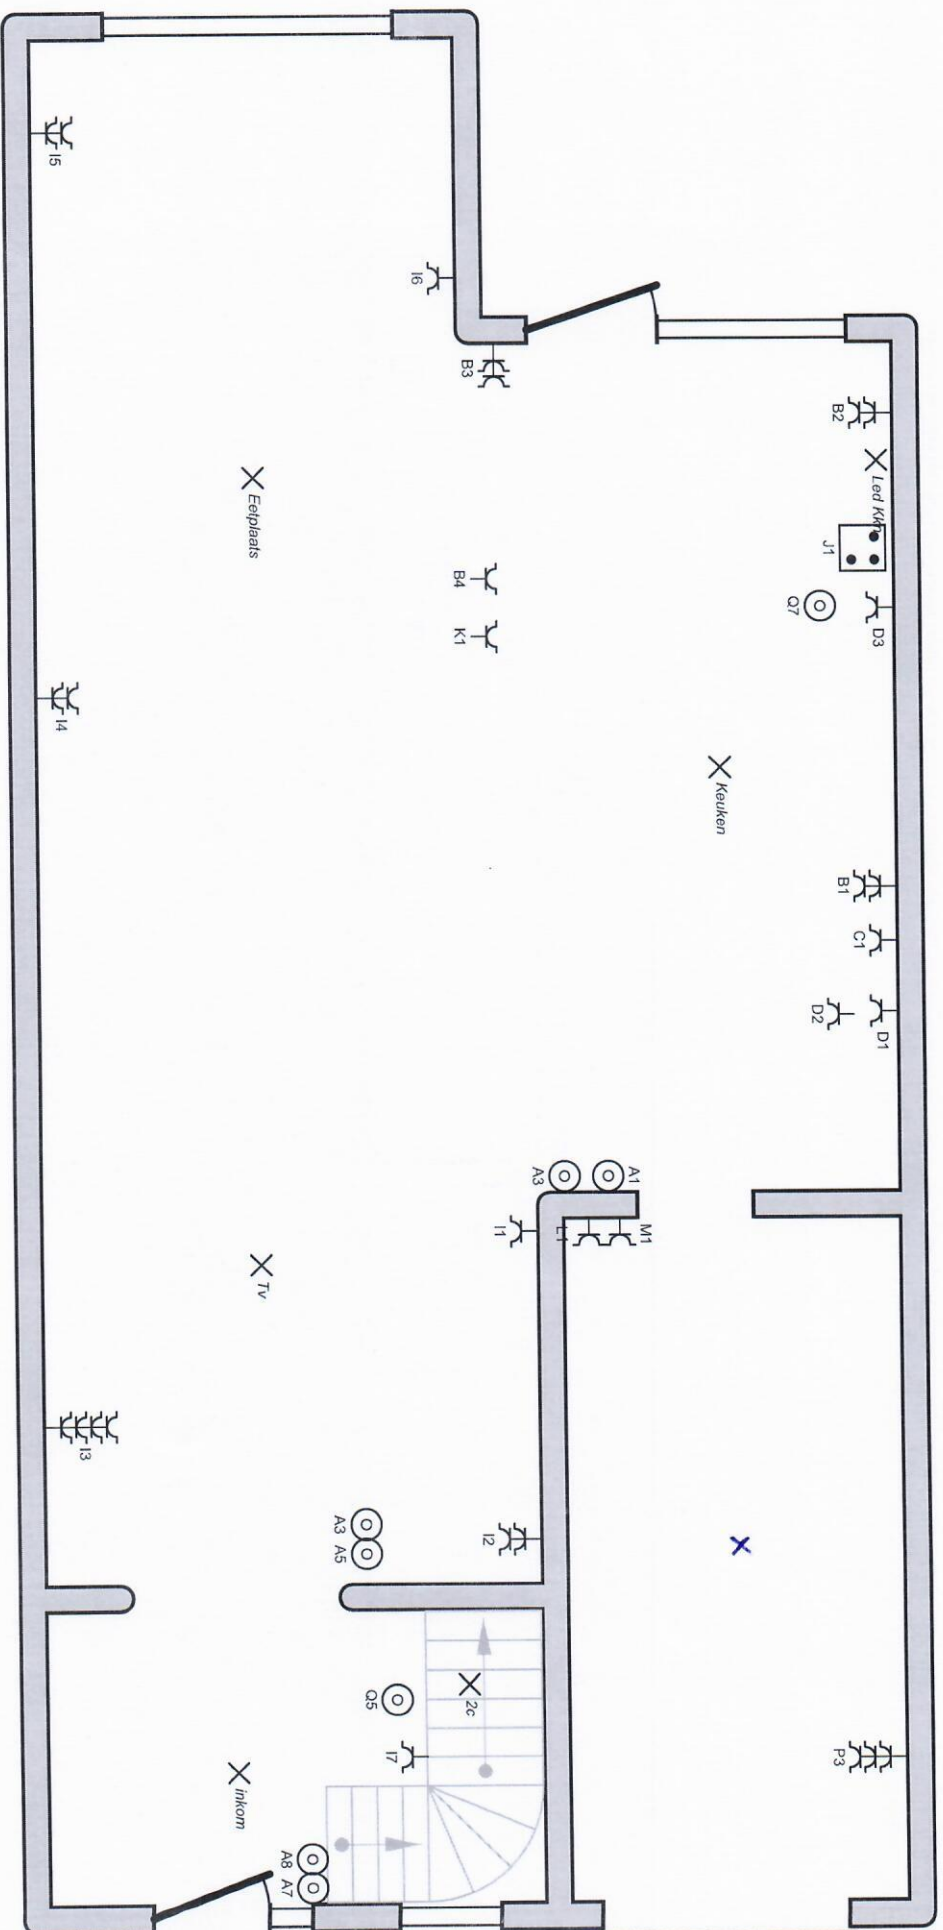

# Erkend Organisme

Belgateq  
Driekoningsstraat 110/1  
2600 Berchem  
Tel.: 03 808 27 77  
Fax: 03 344 17 92 27 78  
e-mail: info@belgateq.be

Belgate  
Keurder

## Plaats van de elektrische installatie

Clique-invest  
Durenildier 21  
2930 Brasschaat


Papenbeker 13  
2650 Edgem

## Installateur

Bogaerts Service Comm.V.  
Nervierslei 6  
2900 Schoten  
GSM: 0476/24.64.18  
e-mail: info@bogaerts-service.be  
BTW BE 0811.116.869

p. 3/6  
Situatieschema

1 x 400V + N ~ 50Hz

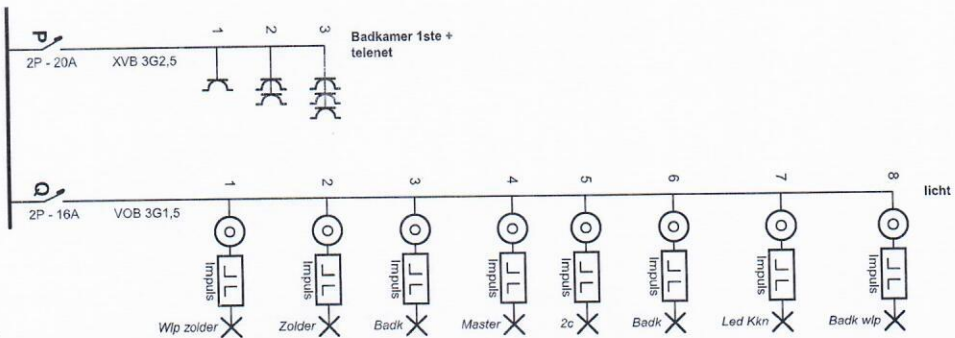

**Erkend Organisme**

Belgateq  
Driekoningenstraat 110/1  
2600 Berchem  
Tel.: 03 808 27 77  
Fax: 03 344 17 92 27 78  
e-mail: info@belgateq.be



**Plaats van de elektrische installatie**

Clique-invest  
Durenkiedel 21  
2980 Brasschaat


*Papendok 13  
2650 Edgem*

**Installateur**

Bogaerts Service Comm. V.  
Nervierslei 6  
2900 Schoten  
GSM: 0476/24.64.18  
e-mail: info@bogaerts-service.be  
BTW BE 0811.116.869

p. 2/6  
Eendraadschema

1 x 400V + N ~ 50Hz

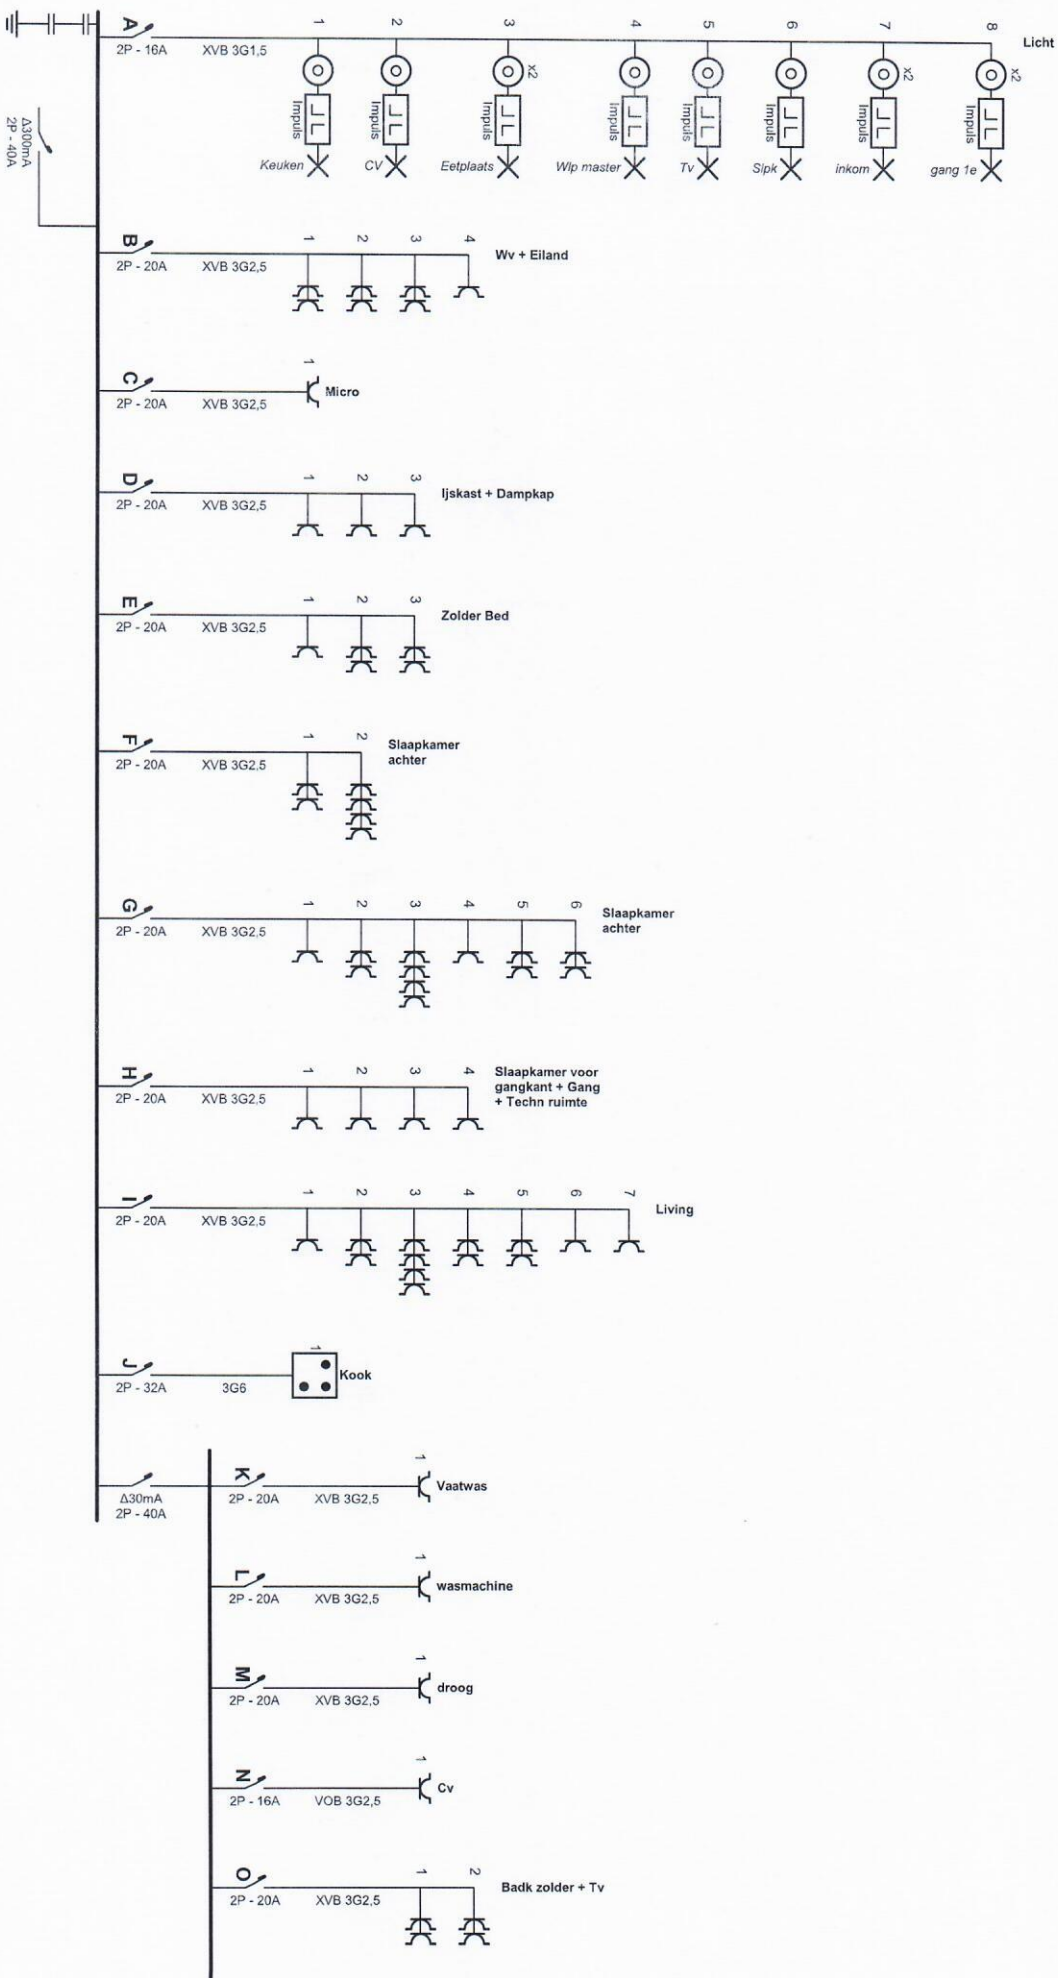

# **Erkend Organisme**

Belgateq  
Driekoningenstraat 110/1  
2600 Berchem  
Tel.: 03 808 27 77  
Fax: 03 344 17 92 27 78  
e-mail: info@belgateq.be

**Belgateq**  
Keurder

## **Plaats van de elektrische installatie**

Clique-invest  
Durendael 21  
2930 Brasschaat

*Papenbroek 13*  
*2650 Edingen*

## **Installateur**

Bogaerts Service Comm. V.  
Nervierslei 6  
2900 Schoten  
GSM: 0476/24.64.18  
e-mail: info@bogaerts-service.be  
BTW BE 081.1.116.869

**p. 1/6**  
**Eendraadschema**  
1 x 400V + N ~ 50Hz

- A** Licht
- B** Wv + Eiland
- C** Micro
- D** Ijskast + Dampkap
- E** Zolder Bed
- F** Slaapkamer achter
- G** Slaapkamer achter
- H** Slaapkamer voor gangkant + Gang + Techn ruimte
- I** Living
- J** Kook
- K** Vaatwas
- L** wasmachine
- M** droog
- N** Cv
- O** Badk zolder + Tv
- P** Badkamer 1ste + telenet
- Q** licht

# **Erkend Organisme**

Belgateq  
Driekoningenstraat 110/1  
2600 Berchem  
Tel.: 03 808 27 77  
Fax: 03 344 17 92 27 78  
e-mail: info@belgateq.be



## **Plaats van de elektrische installatie**

~~Clique-in-voer~~  
Durenveldlei 21  
2920 Brasschaat

*Papenbeker 13  
2650 Edgem*

## **Installateur**

Bogaerts Service Comm.V.  
Nervierslei 6  
2900 Schoten  
GSM: 0476/24.64.18  
e-mail: info@bogaerts-service.be  
BTW BE 0811.116.869

**p. 6/6**  
**Lijst Kringen**

1 x 400V + N ~ 50Hz