

ACA VZW

Erkend controle-organisatie
Elektrische installaties

Moentesteerweg 338, 8000 Roselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

513000968

Ref: 2019034405

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Gausenbacklaan 9, 2020 KALMTHOUT			
Eigendom van:	Malliaux Philippe			
Opdrachtgever:	Advenso Ludovic Vigneron, Aantrijkssteeweg 9, 8490 JABBEKE		Tarief:	Dubbeltarief
Type lokalen:	Woning	DHB:	(Fhuys)	
EAN-code installatie	541 4486001151355	Nr. teller:	01822908	Index:
Installateur:	Advenso, Aantrijkssteeweg 9, 8490 JABBEKE		Uitgeroikt te:	op 1
BTW-nr.:	BE 0887 165 661	Of ID-kaartnr.:	1	Datum onderzoek:
Agent-bezoeker:	Ken Hooven			

Aard van het onderzoek

Aard van het onderzoek

Type keuring:	Art. 270 Wijziging / Uitbreiding	Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking
Bijkomende info:	PV-installatie	Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen
Herkeuring op:		(net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische leiding)

Algemene gegevens elektrische installatie

Algemene gegevens		Max nominale stroom:		Nominale stroom hoofdbewerking:	
Nominale spanning:	3 x 400V + N	Type:	XVB	Sectie:	35 mm ²
Voedingskabel hoofdbord:	4 x 10 mm ²			Aardgeleider:	16 mm ²
Aardelektrode:	Aardbus	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI :		Aantal polen:	
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	Geen	Aantal borden:	1		
Extra bijkomende differentieel(s):					
Aantal eindstroombanden:	1				

Metingen & controles

Metingen & controles					
Aardspreidingsweerstand:	6,82 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofd differentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	+0,5 MOhm	Werkling differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werkling differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

Bescherming rechtstreekse aanraking Besluit: DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI	De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ Door hetzelfde organisme (*)
Datum onderzoek:	Visum van de verdoeler:

Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI

AANTAL BIJLAGEN Situatieschema's: Nee
Eendraadsschema's: Schema PV
Plan uitwerdige invloeden: NVT
Andere: /

CONFIDENTIAL

Naam van de verdeler	
----------------------	--

Visum controle organisme



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteeweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

[illegible]



ACA Vzw

Eerkend controle-organisme
Elektrische installaties

Meenselbeekweg 536, 6800 Roeselare
TEL 051/200 002 FAX 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer BE 0011 467 659

Ref: 2019034405

BIJLAGE – ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING


Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.: 513000988
Plaats van het onderzoek: Gousenbacklaan 0, 2020 KALMTHOUT
Eigendom van: Mairiaux Philippe
Agent-bezoeker: Ken Hooven

Nominale spanning: 3 x 400V + N

Datum onderzoek: 03/04/2019

Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of foto/schema van de (elektrische) installatie

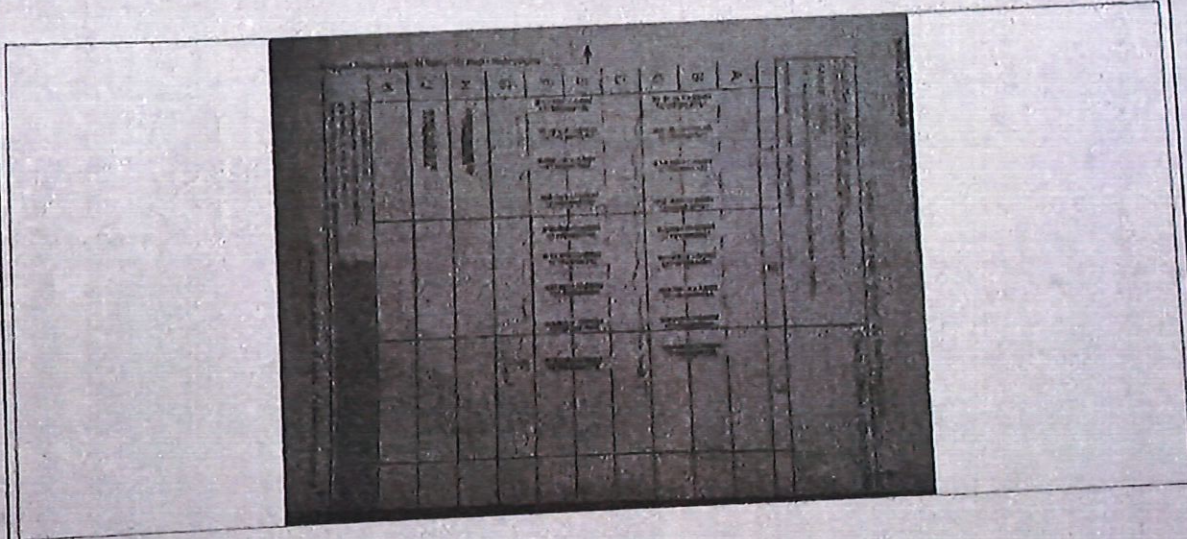

Handtekening aanvrager:

Handtekening agent-bezoeker:

Ref 2019034405