

364/120910/25

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /

Aanvulling verslag nr. :

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Vervanging / Bestaande / Verzwaring / Splitting meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom

Type der lokalen : App 24

Plaats van onderzoek : Colabrio 2 1000 Brussel

Eigendom van : Colabrio Brussel, Vandenkerckhove

Opdrachtgever : Meir Technica, Rijkmanweg 122 3550 Heusden

Installateur : idem

BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :

Onderzoeker : Cordens Datum van onderzoek : 10/10/12

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V = N Max. Beveiliging : 40 Omschakelaar : stand :

Hoofdbeveiliging : Zek : 40 Schak : 16

Meter-bordverbinding : kabeltype : 4x16 aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm²

Bovengronds net / ondergronds op bovengronds net / ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig / niet aanwezig

Aardelektrode : Type : lus / baron / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 1.5 Ω

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11 Algemene isolatieweerstand : 23 MΩ

Diff. schak. : algemene : 1p 40A 1300 mA bijkomende : 1p 40A 130 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - nee Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

Zie bijlage de aflevering

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/11/12, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,


alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

[Handtekening]

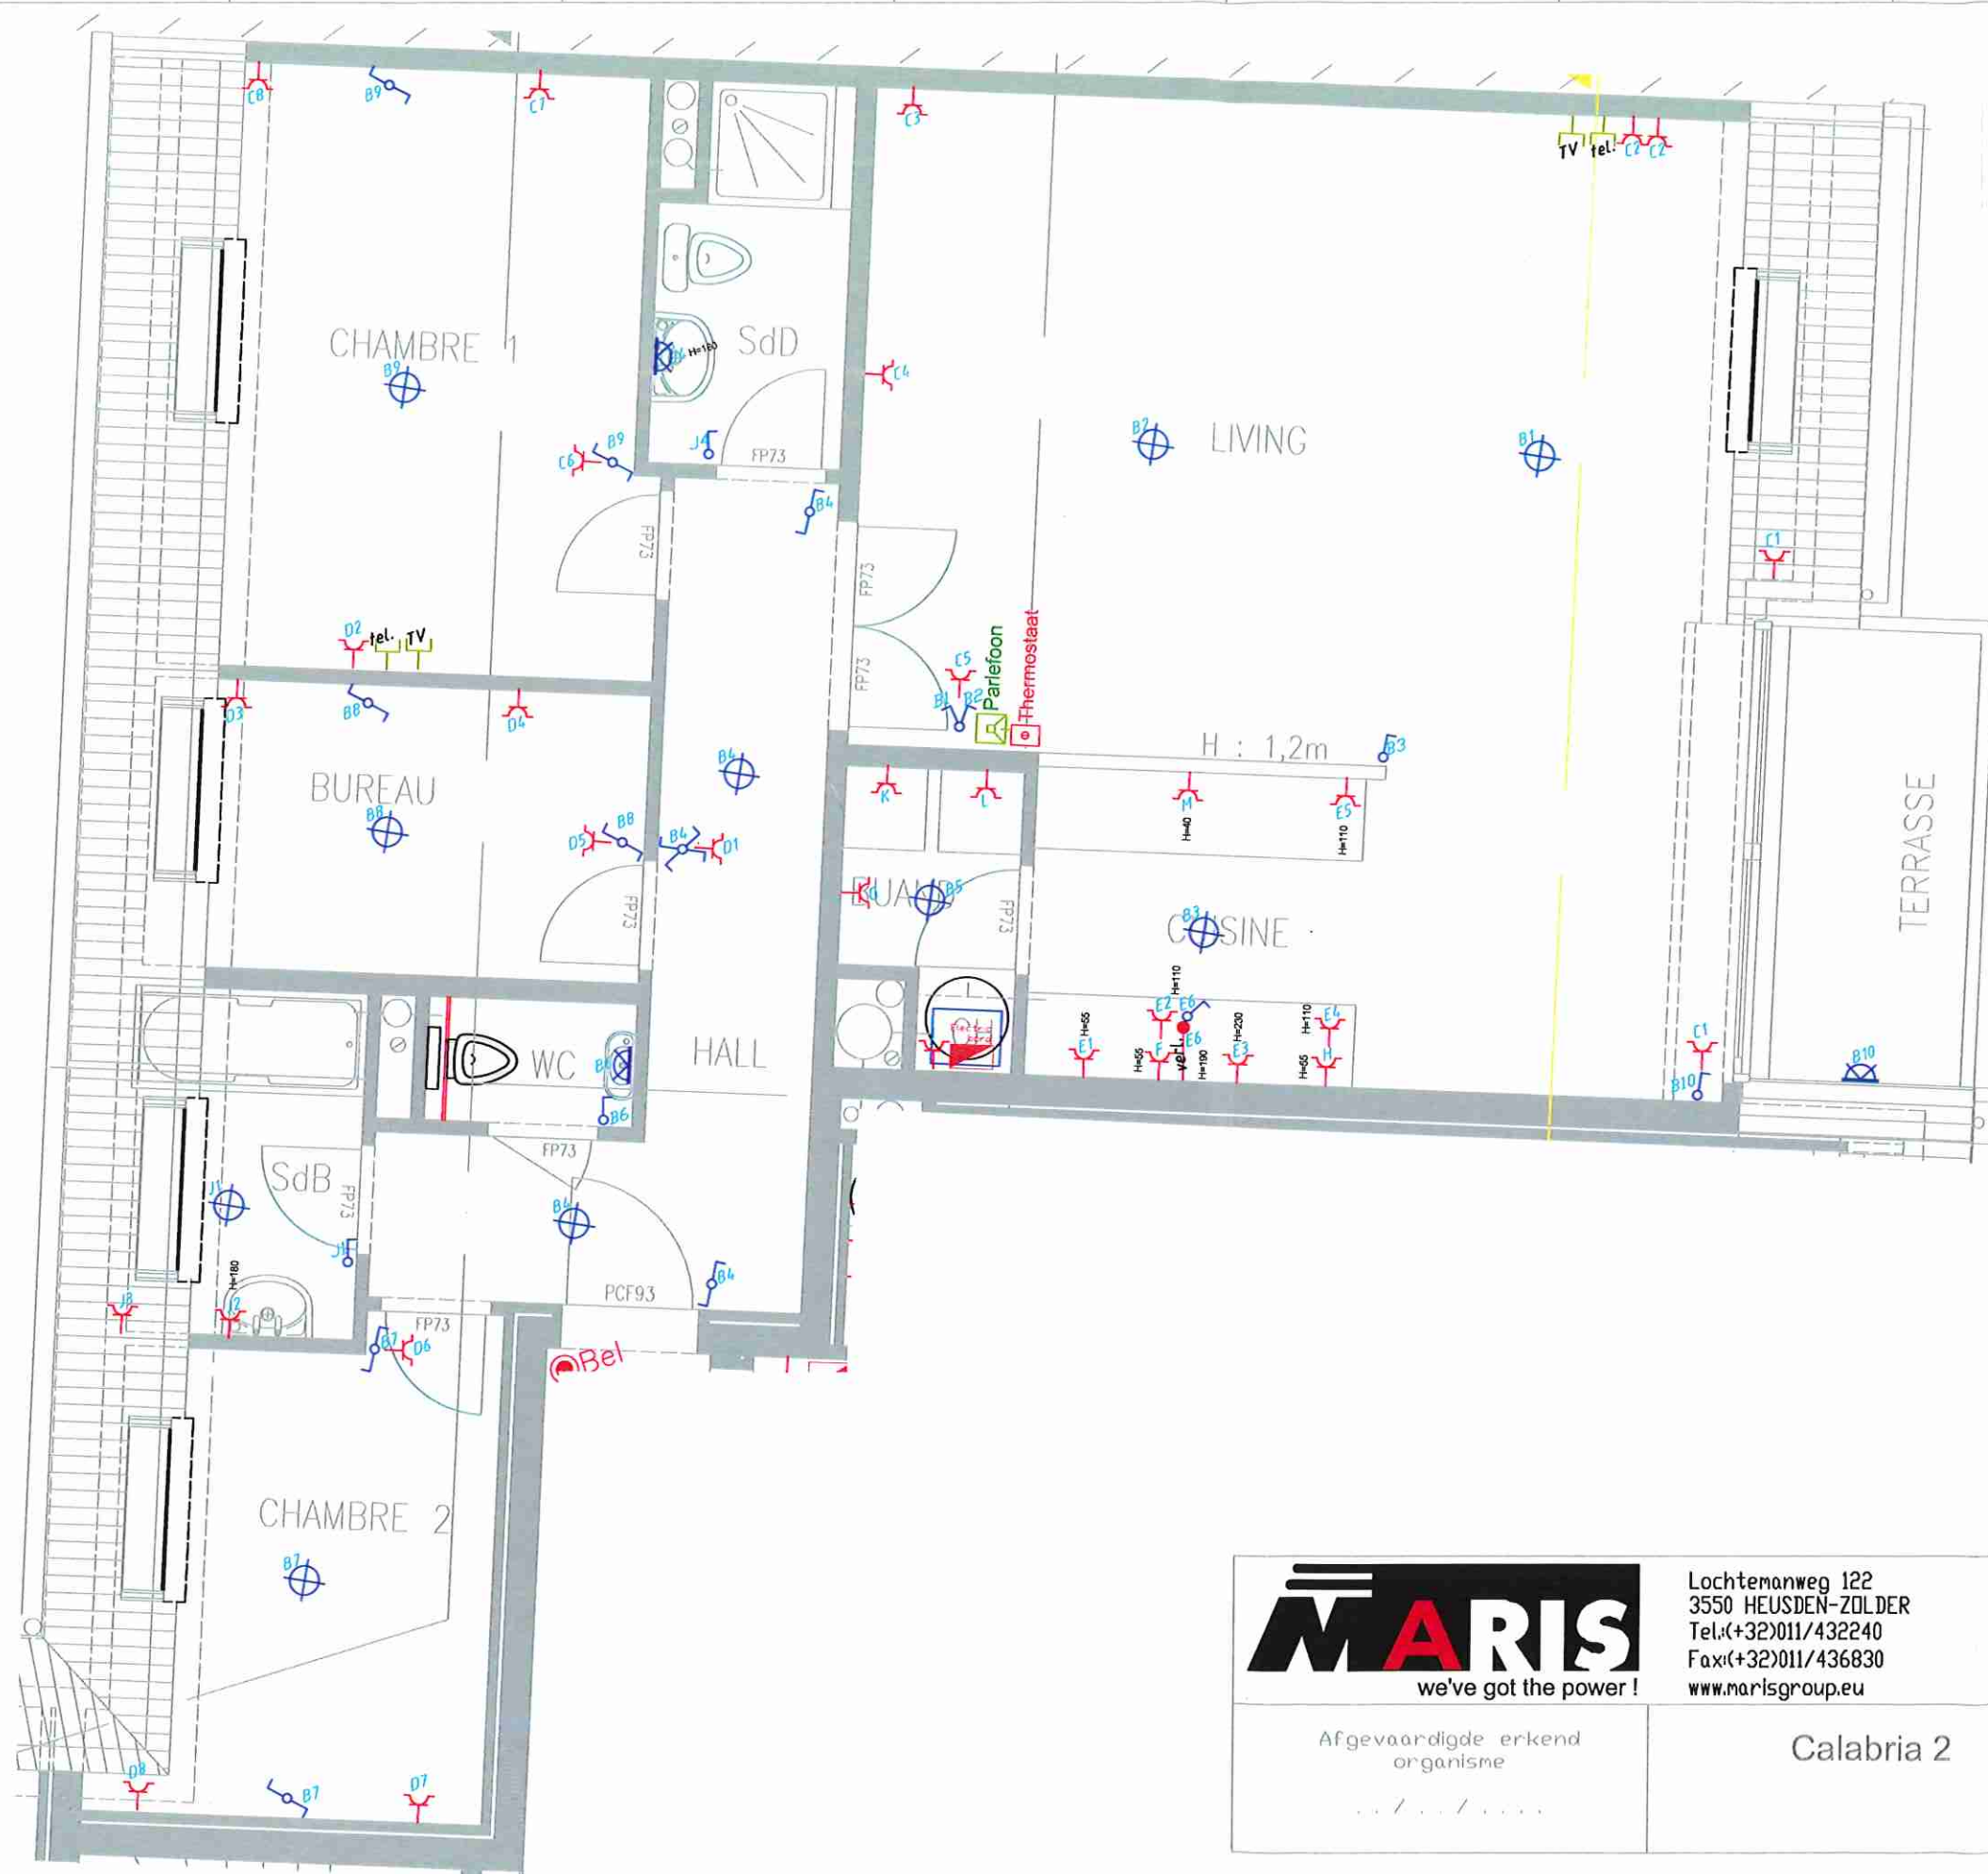

Lochtemanweg 122
3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel: (+32)011/432240
Fax: (+32)011/436830
www.marisgroup.eu

Afgevaardigde erkend
organisme

Calabria 2


App.J4

Projectnummer: 20111139

Datum: 10.07.2012

Get: RMa

Verantwoordelijke voor de
uitvoering

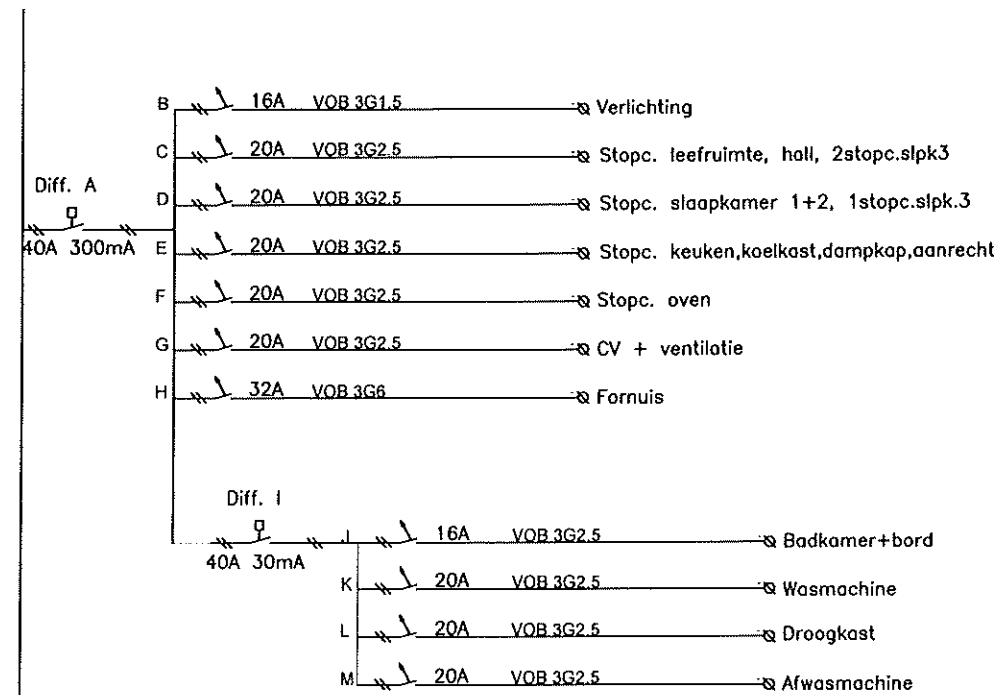

Lochtemanweg 122
3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel.:(+32)011/432240
Fax:(+32)011/436830
www.marisgroup.eu

Eendraadschema 3slaapkamers

Projectnummer : 20111139


Datum : 12.07.2012

Get: RMa

Afgevaardigde erkend
organisme

Calabria 2

Verantwoordelijke voor de
uitvoering

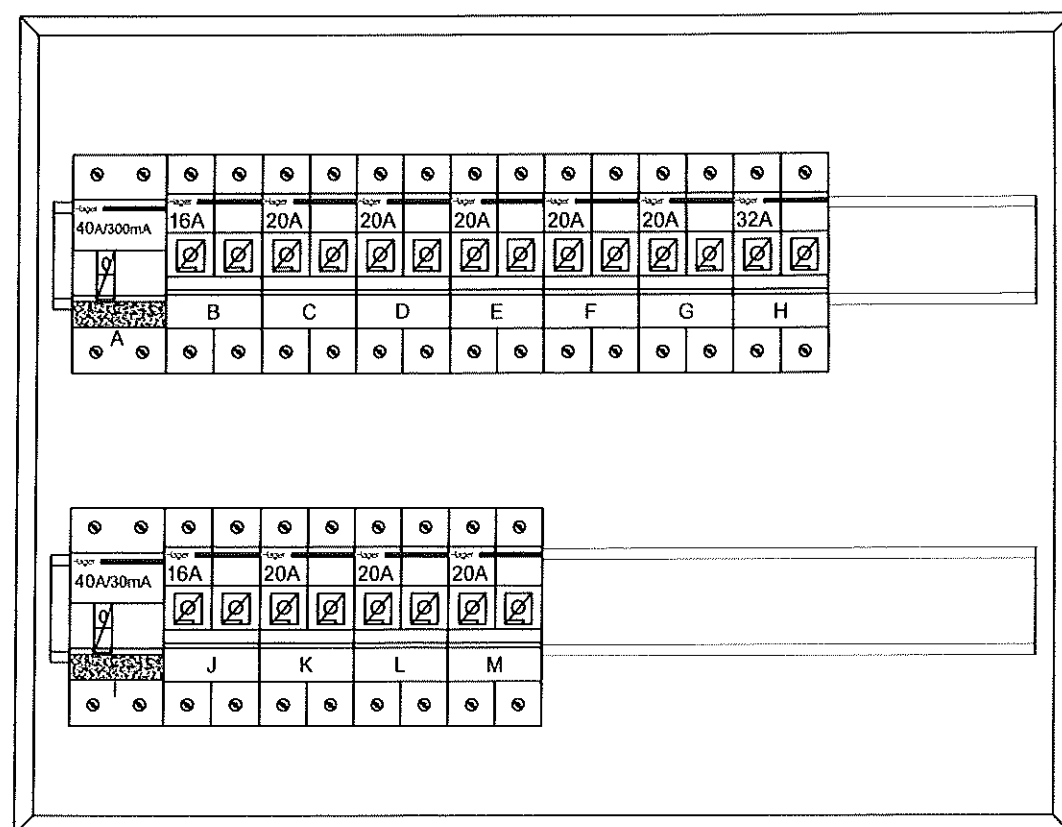

Lochtemanweg 122
3550 HEUSDEN-ZOLDER
Tel.: (+32)011/432240
Fax: (+32)011/436830
www.marisgroup.eu

Bord 3slaapkamers

Projectnummer : 20111139
Datum : 12.07.2012
Get: RMa

Afgevaardigde erkend
organisme

Calabria 2

Verantwoordelijke voor de
uitvoering