

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### CONFORM

|                                                              |                                      |                             |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Datum keuring:</b> 24/11/2020                             | <b>Inspecteur:</b> Michael Schnurrer | <b>Mentor:</b>              | <b>Installateur:</b> Elektriciteitswerken Noppe BVBA |
| <b>ID-label:</b> Woning Deel 2                               | B.T.W. nr.: BE 887 577 021           | <b>Klantreferentie:</b>     |                                                      |
| Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193 |                                      |                             |                                                      |
| <b>Plaats van het onderzoek</b>                              |                                      | <b>Eigenaar</b>             |                                                      |
| Straatnaam                                                   | Lage Kaart                           | Naam                        | -                                                    |
| Huisnummer                                                   | 71                                   | Straatnaam                  | Lage Kaart                                           |
| Busnummer                                                    |                                      | Huisnummer                  | 71                                                   |
| Postcode                                                     | 2930                                 | Busnummer                   |                                                      |
| Gemeente                                                     | Brasschaat                           | Postcode                    | 2930                                                 |
| Land                                                         | België                               | Gemeente                    | Brasschaat                                           |
|                                                              |                                      | Land                        | België                                               |
| <b>Naam contactpersoon</b>                                   |                                      | <b>Installateur</b>         |                                                      |
| Telefoon                                                     | Elektriciteitswerken Noppe BVBA      | Naam                        | Elektriciteitswerken Noppe BVBA                      |
| Gsm nr. (SMS)                                                | 03 685 22 85                         | BTW nr.                     | BE 887 577 021                                       |
|                                                              |                                      | Telefoonnummer              | 03 685 22 85                                         |
|                                                              |                                      | E-mail                      | alexander@ewn.be                                     |
| <b>Type :</b> woning                                         | <b>EAN :</b> 54                      | <b>Teller Nr. :</b> 8216862 |                                                      |

**Aard onderzoek:** Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm<sup>2</sup> Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 2 Aantal kringen: 28+17 Isolatie: 1,797 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 5,74 Ω

### DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| Δ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>st</sub>  | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|--------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300    | 63     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 41                 | OK   | OK    |
| 30     | 63     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 11                 | OK   | OK    |
| 30     | 40     |                 | 22,5kA2s (3000A) | A    | 6                  | -    | -     |

### BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm <sup>2</sup> ) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|---------------------------|
| Zie bijlage    | -     | -                  | -        | - | -                         |

|                                    |                                                                                                                                             |                                 |                                                                                         |                                                          |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Visueel nazicht (algemeen)</b>  | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK                                                                               | <b>Directe aanraking</b>        | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK                           | <b>Indirecte aanraking</b>                               | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK |
| <b>Aansluitingen</b>               | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK                                                                               | <b>Correcte schema's</b>        | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK                           | schema in bijlage door Aceg vzw <input type="checkbox"/> |                                                               |
| <b>Equipotentiale verbindingen</b> | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK <input type="radio"/> niet van toepassing <input type="radio"/> in afwachting |                                 |                                                                                         |                                                          |                                                               |
| <b>Continuïteit</b>                | <input checked="" type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK                                                                               | <b>Verlichting / toestellen</b> | <input type="radio"/> OK <input type="radio"/> NOK <input checked="" type="radio"/> NVT |                                                          |                                                               |

### OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet BORD NACHT  
getest worden.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

KWh-teller nacht: 55 314 430

### BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 24/11/2045
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:

☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

## VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael Schnurrer

### Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

### Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


### Stappenplan voor een installatie die conform is:


| Stap 1                                                                         | Stap 2                                                                                                | Stap 3                                                     | Stap 4                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/11/2045 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |

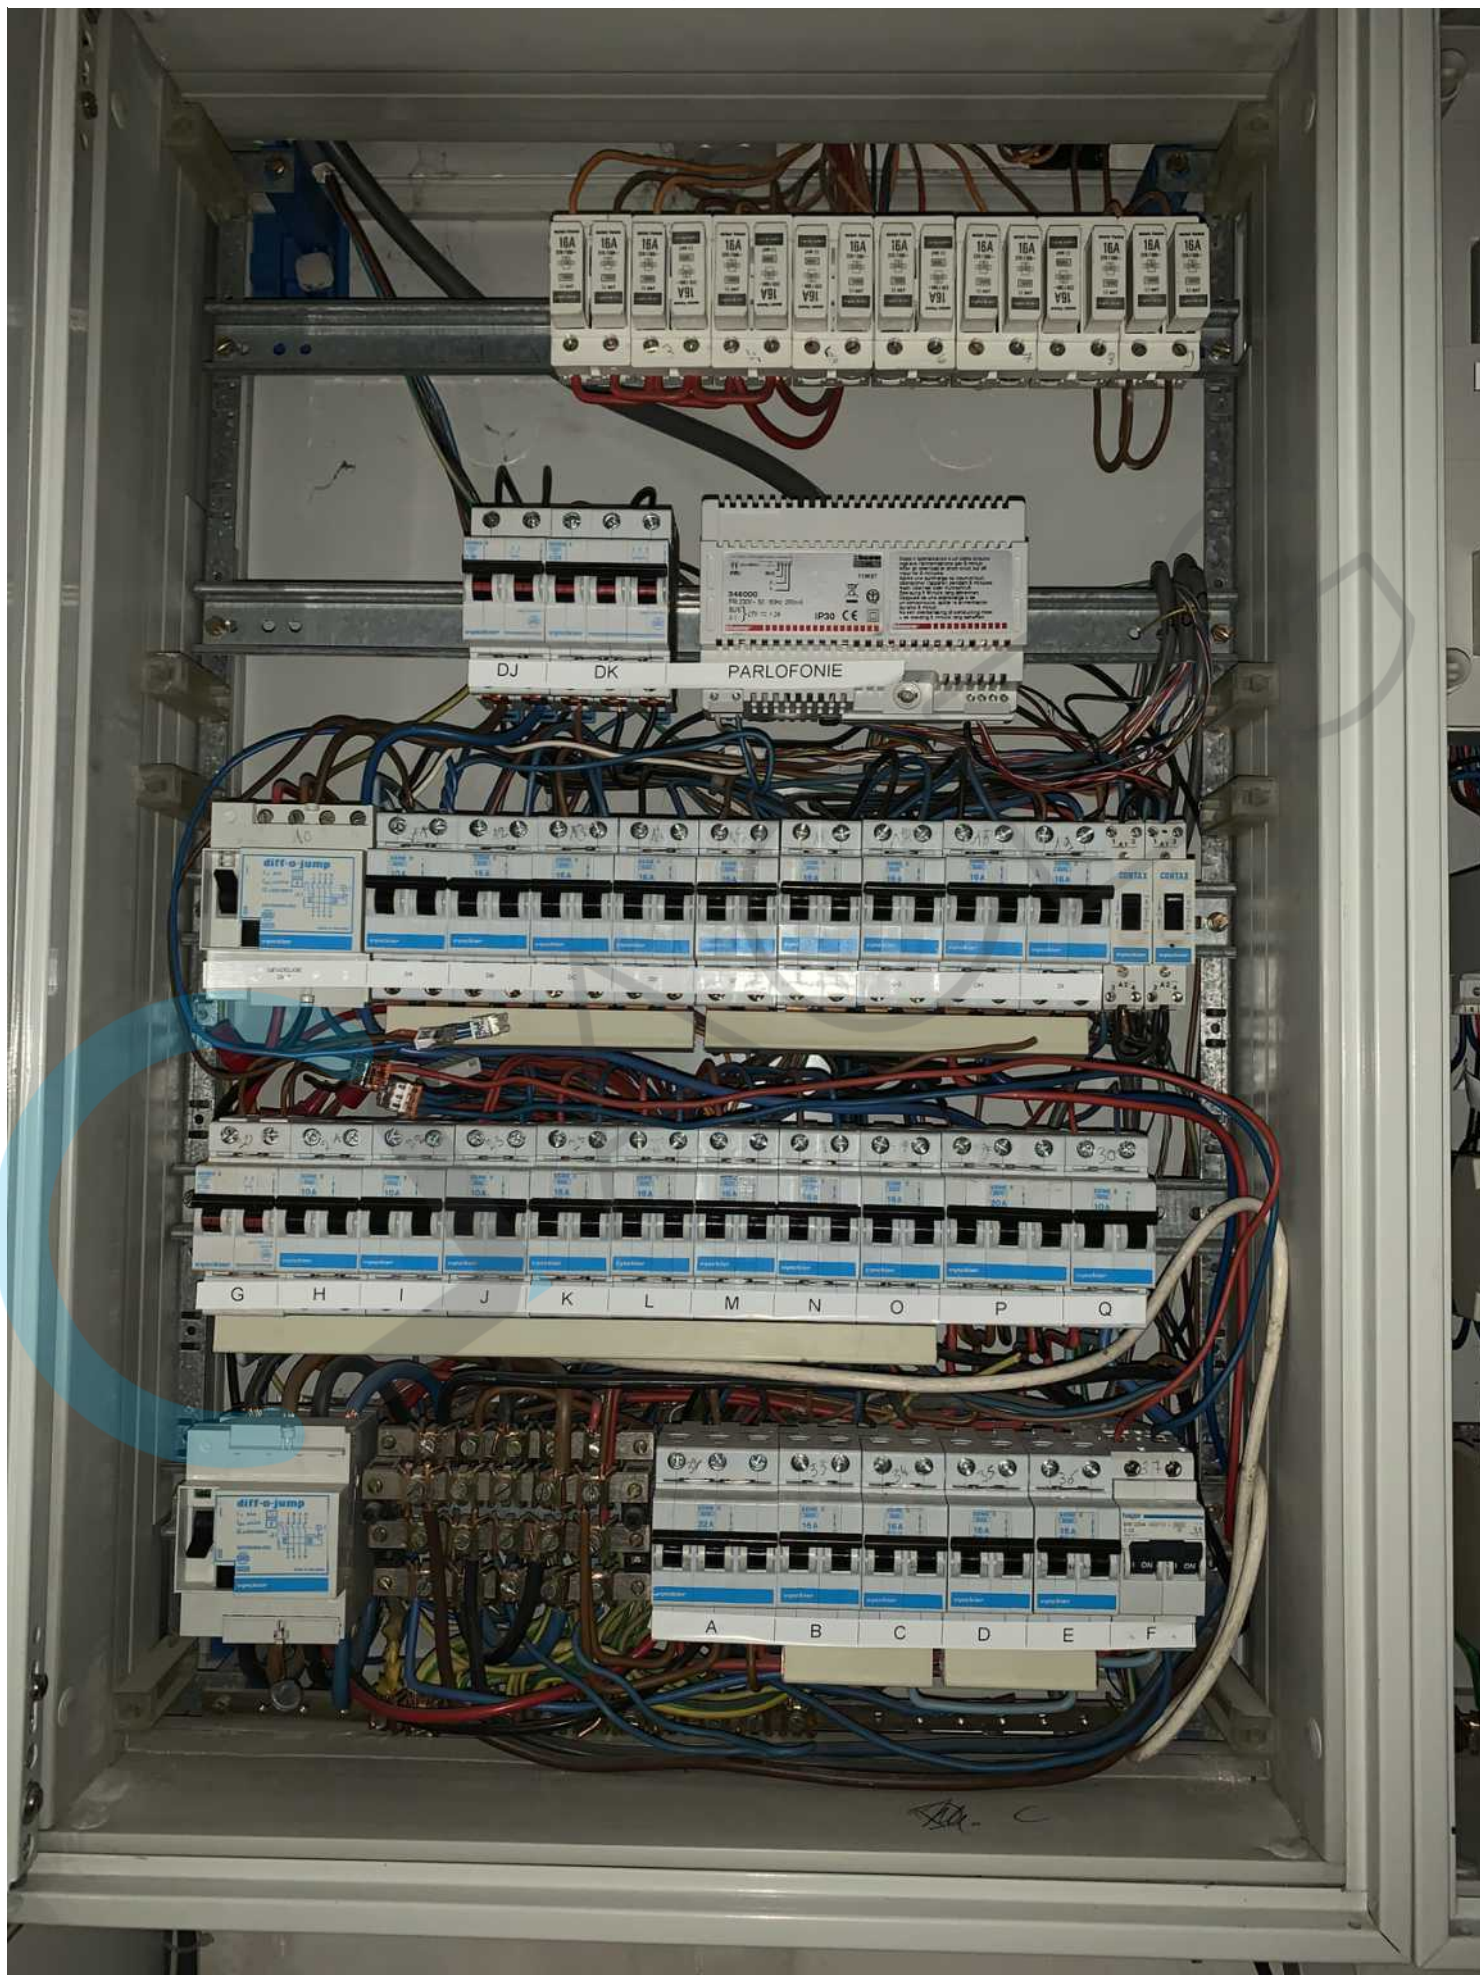








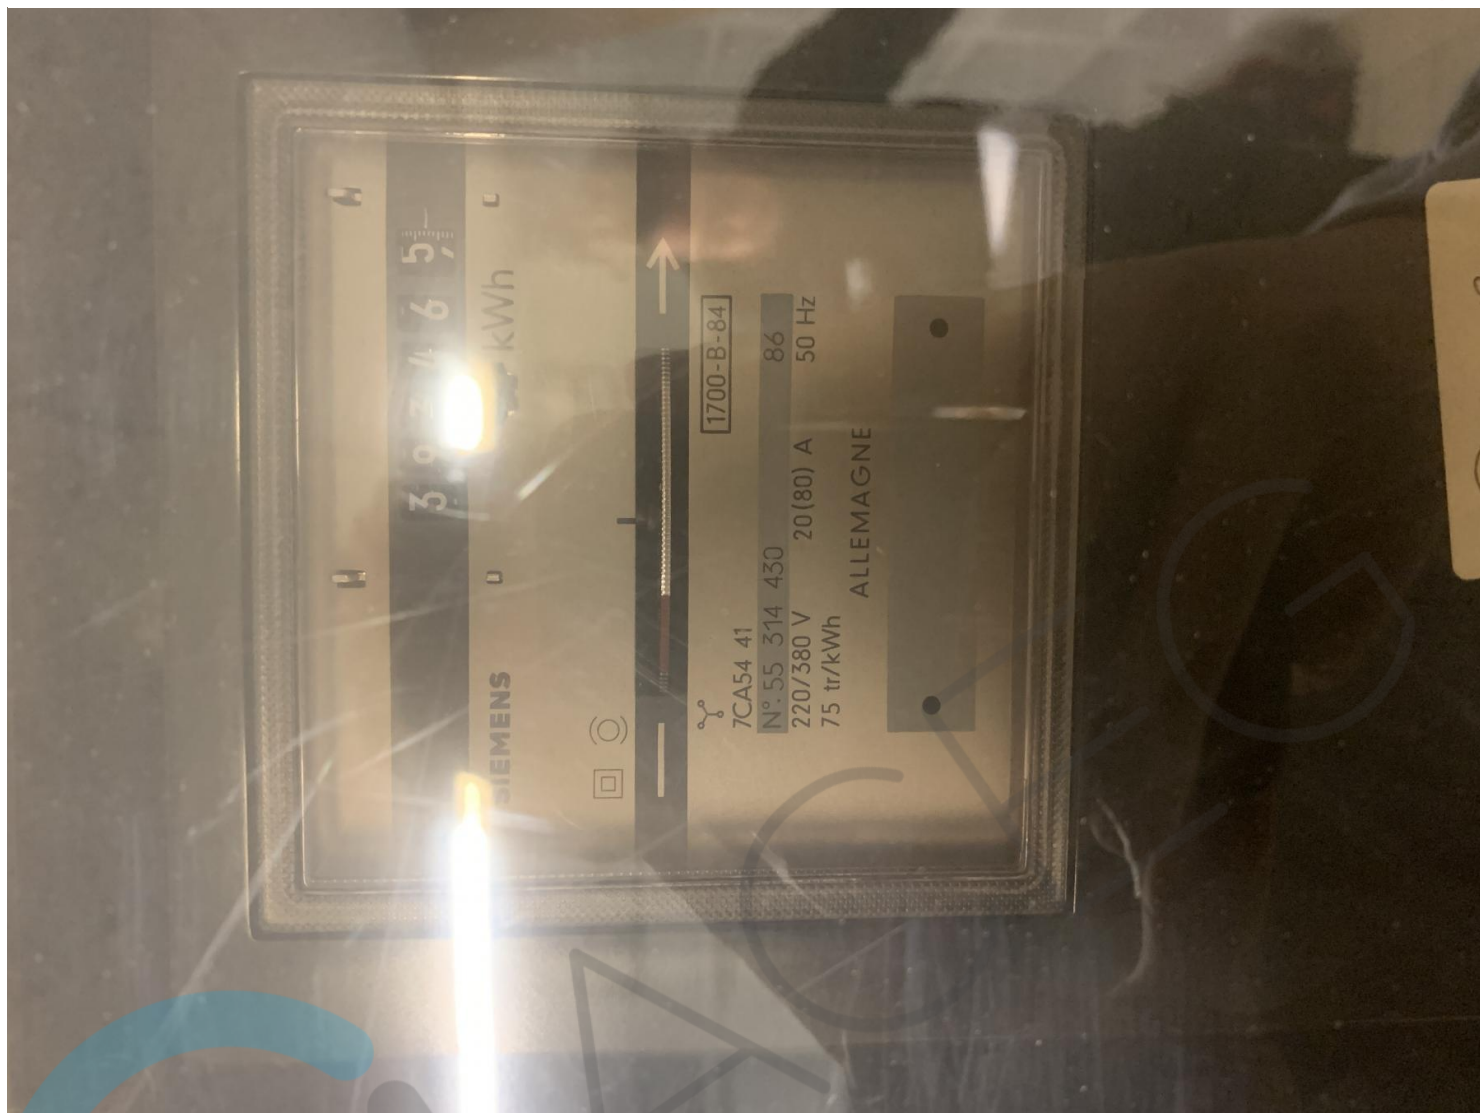


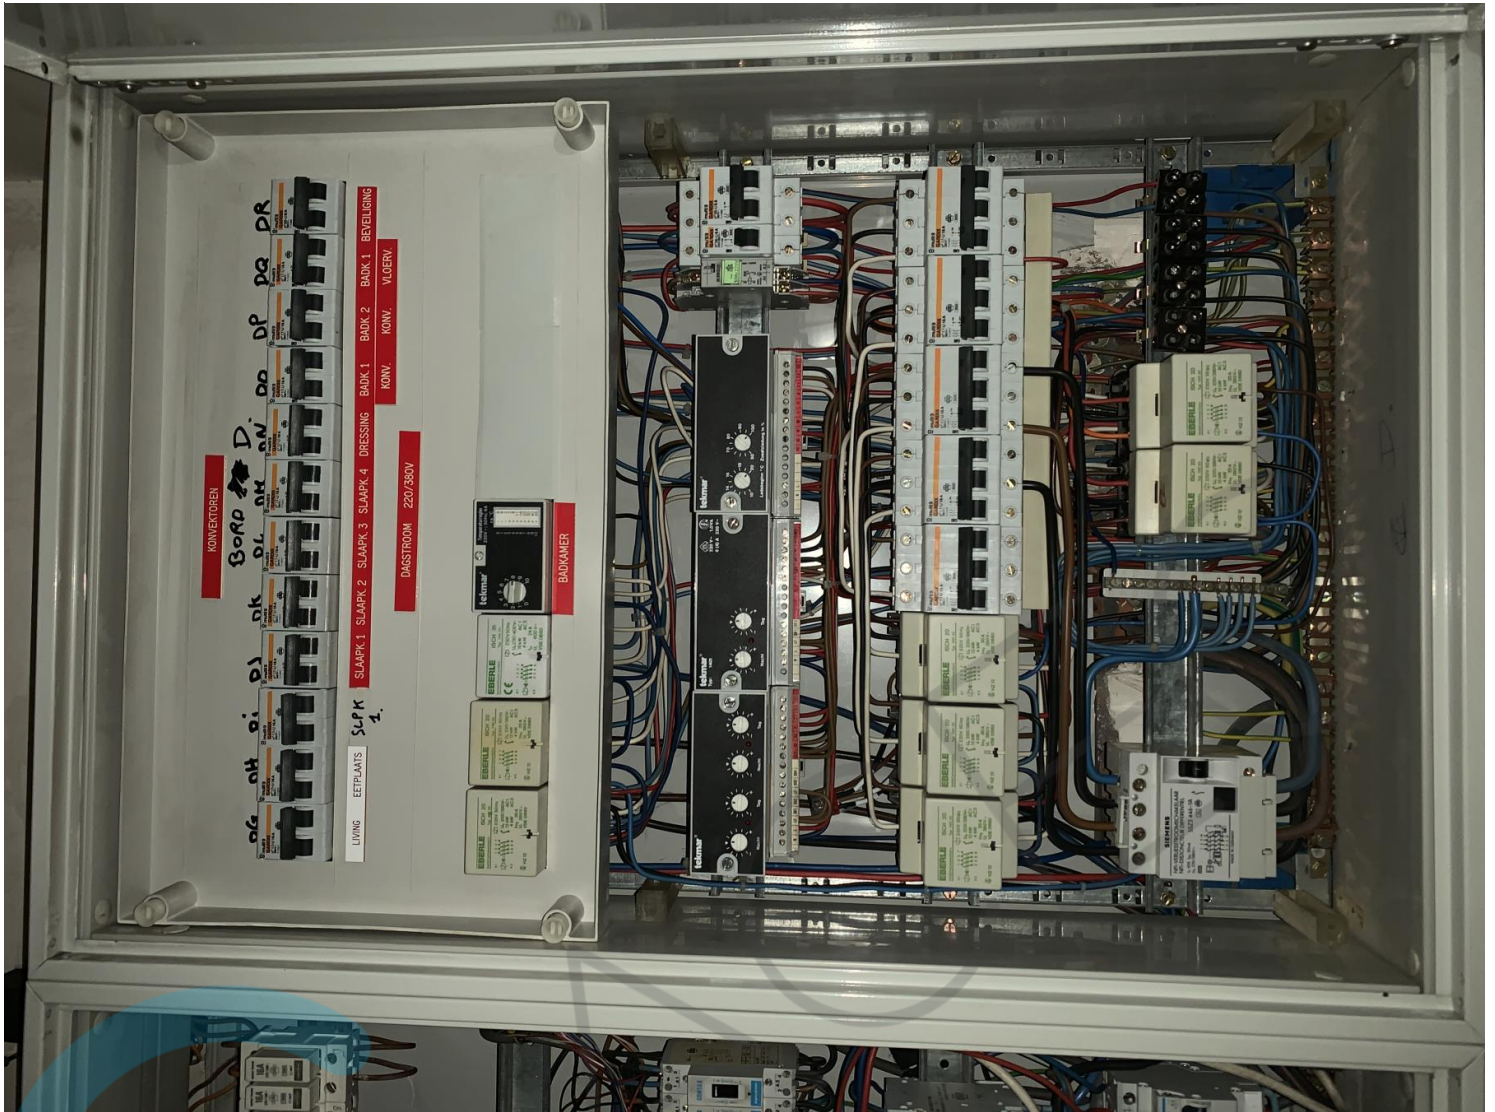





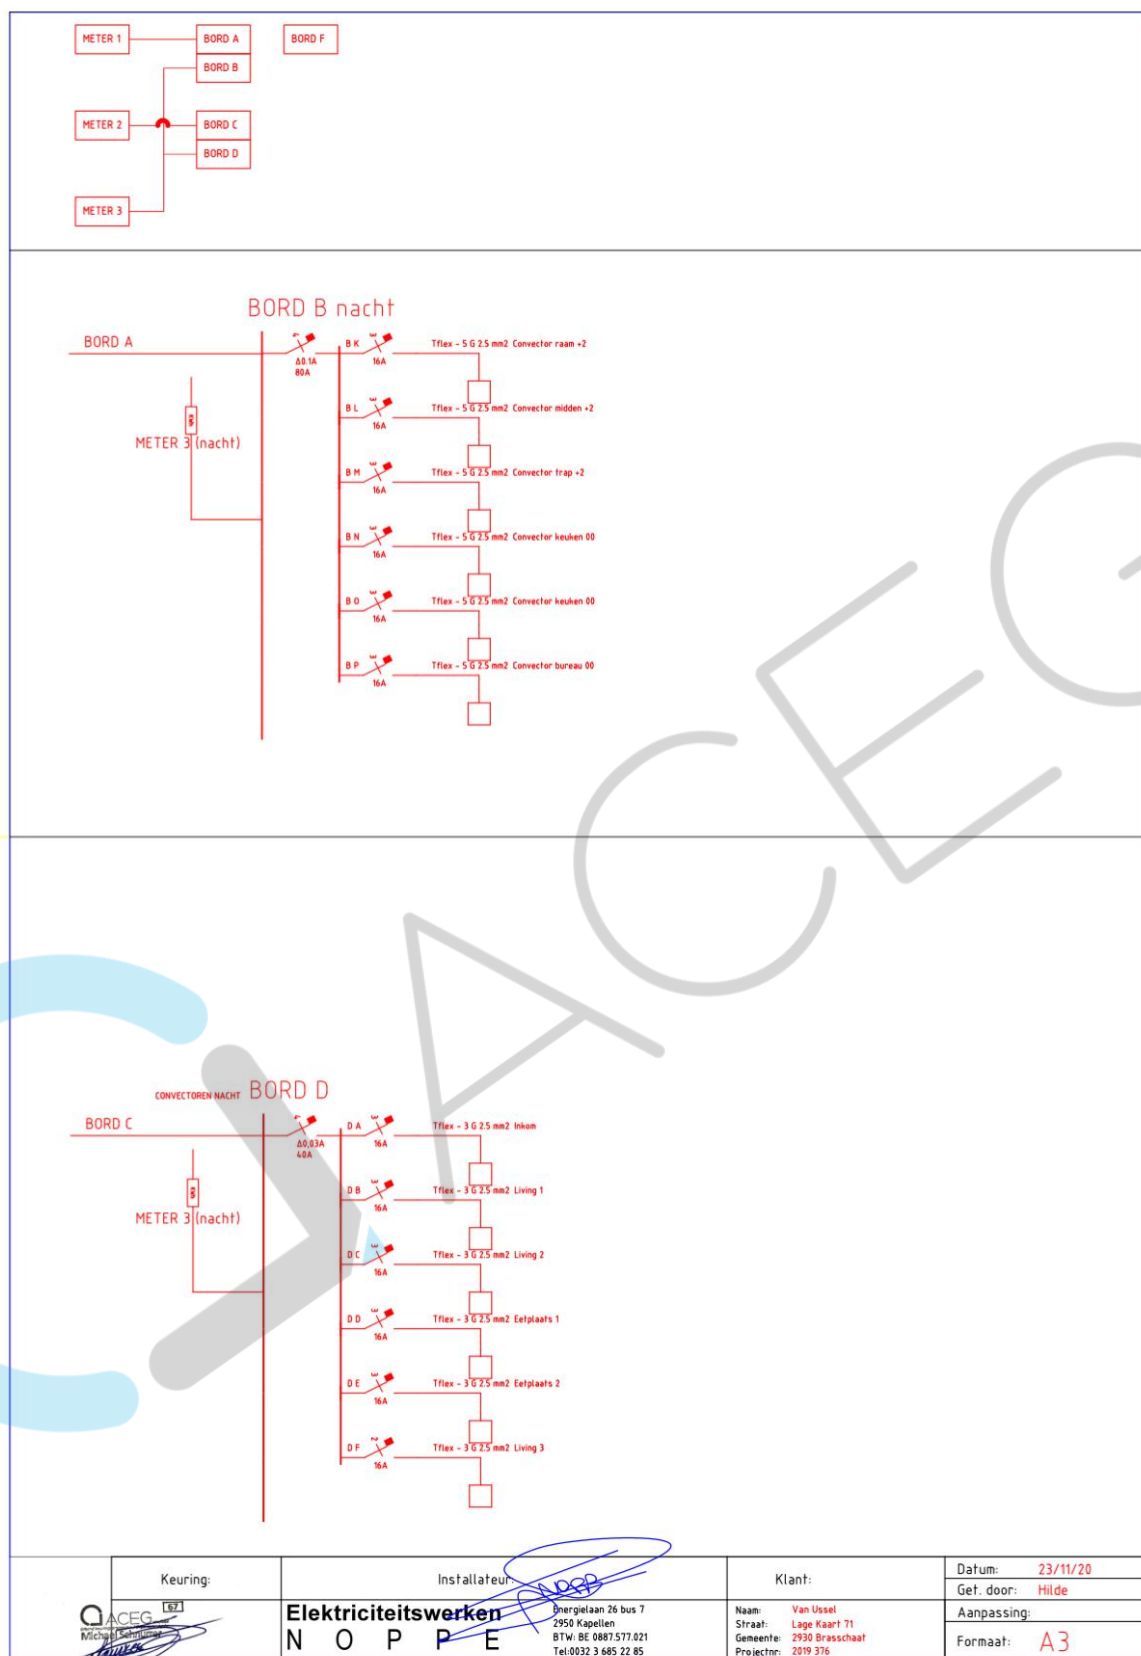

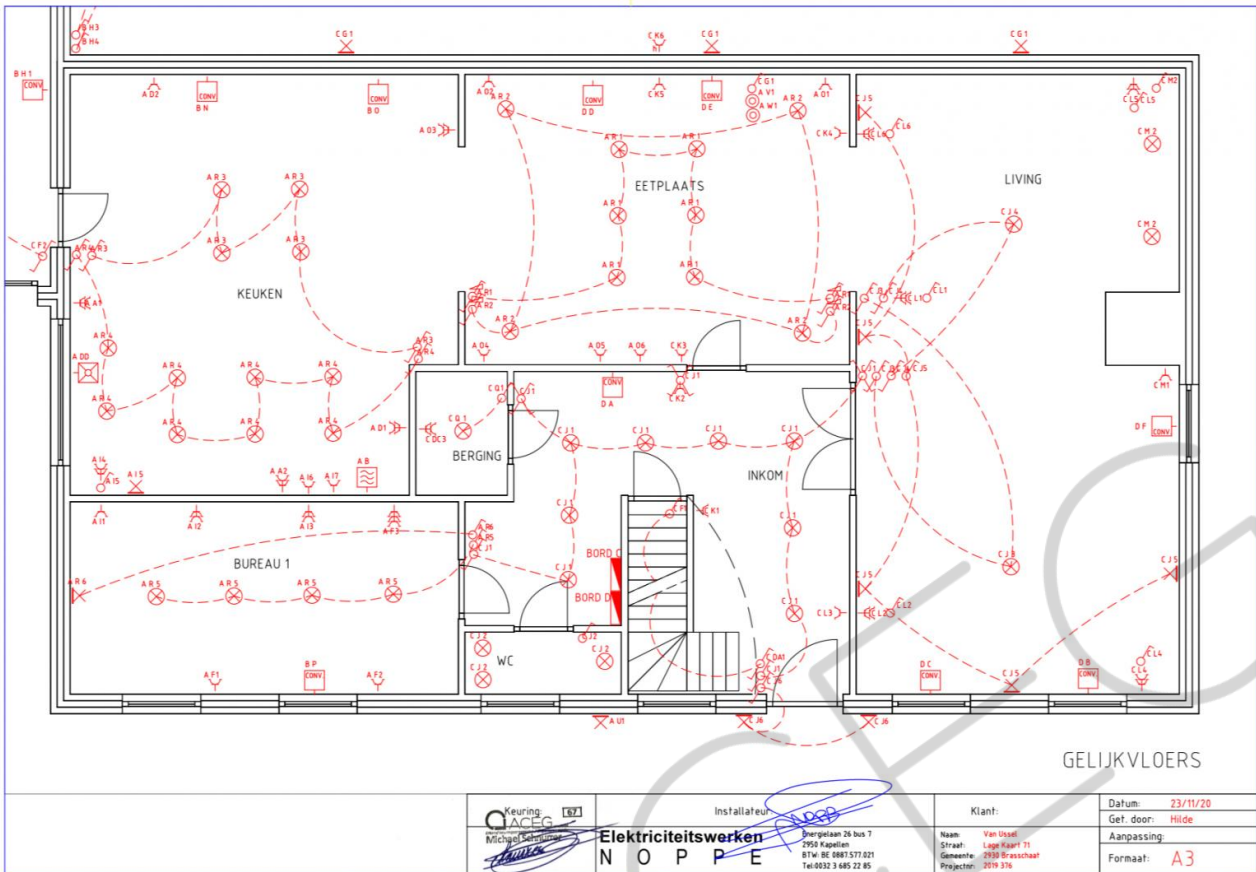


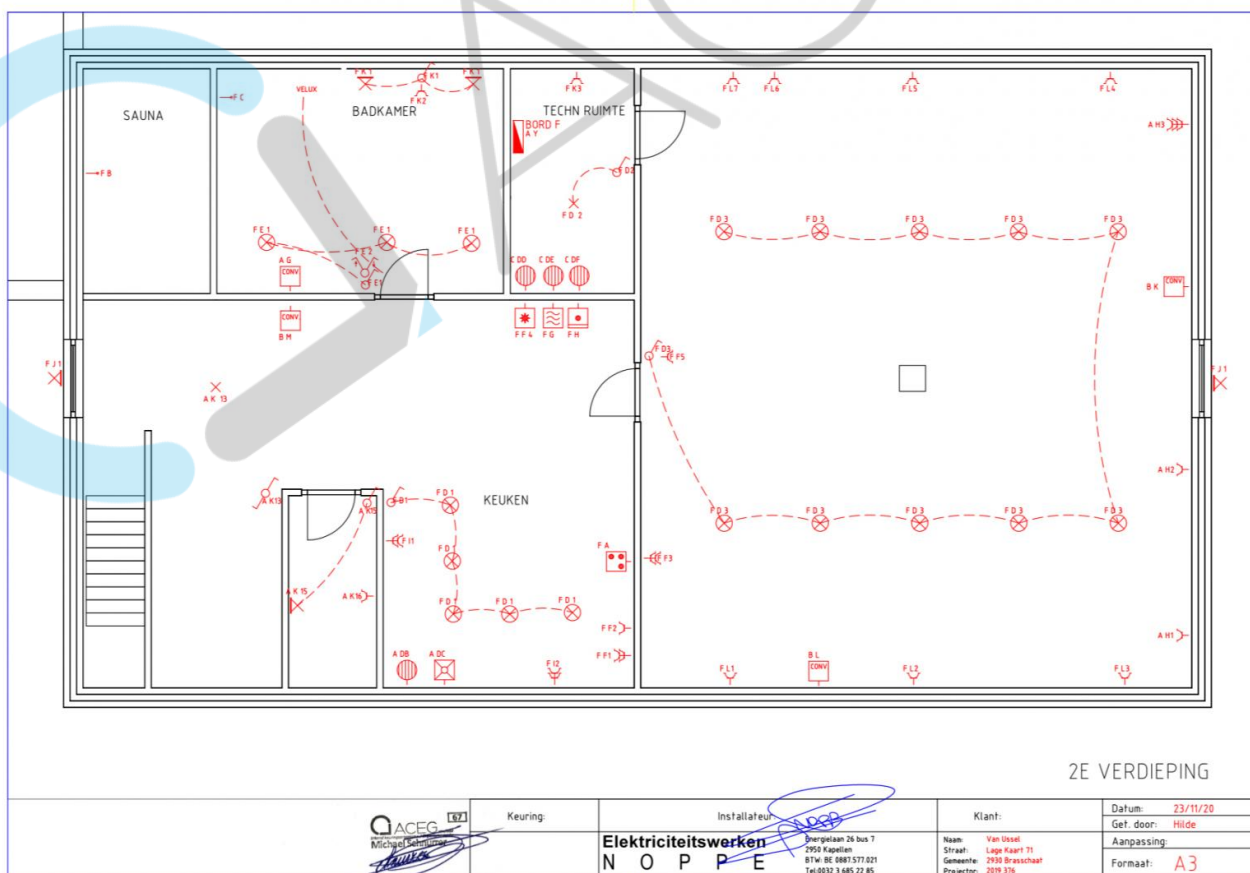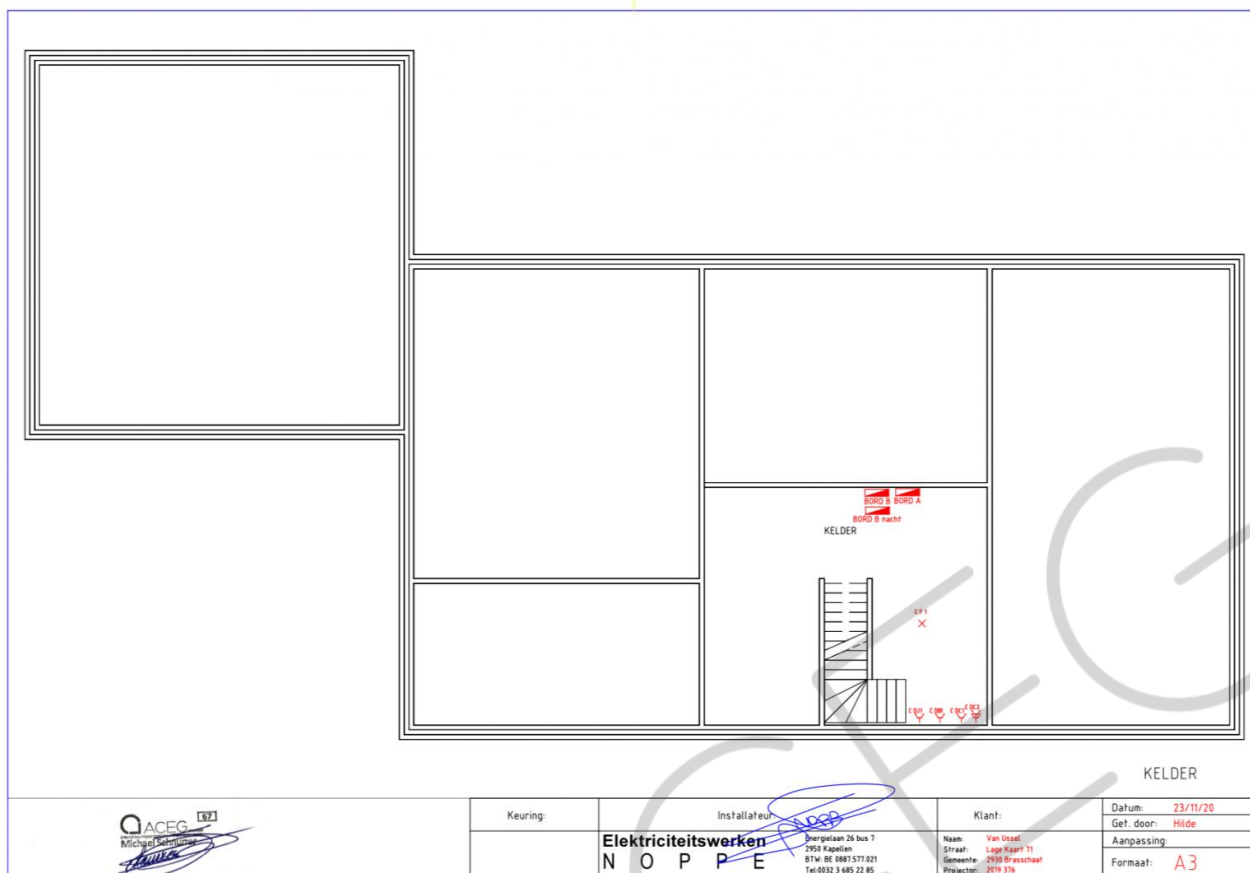

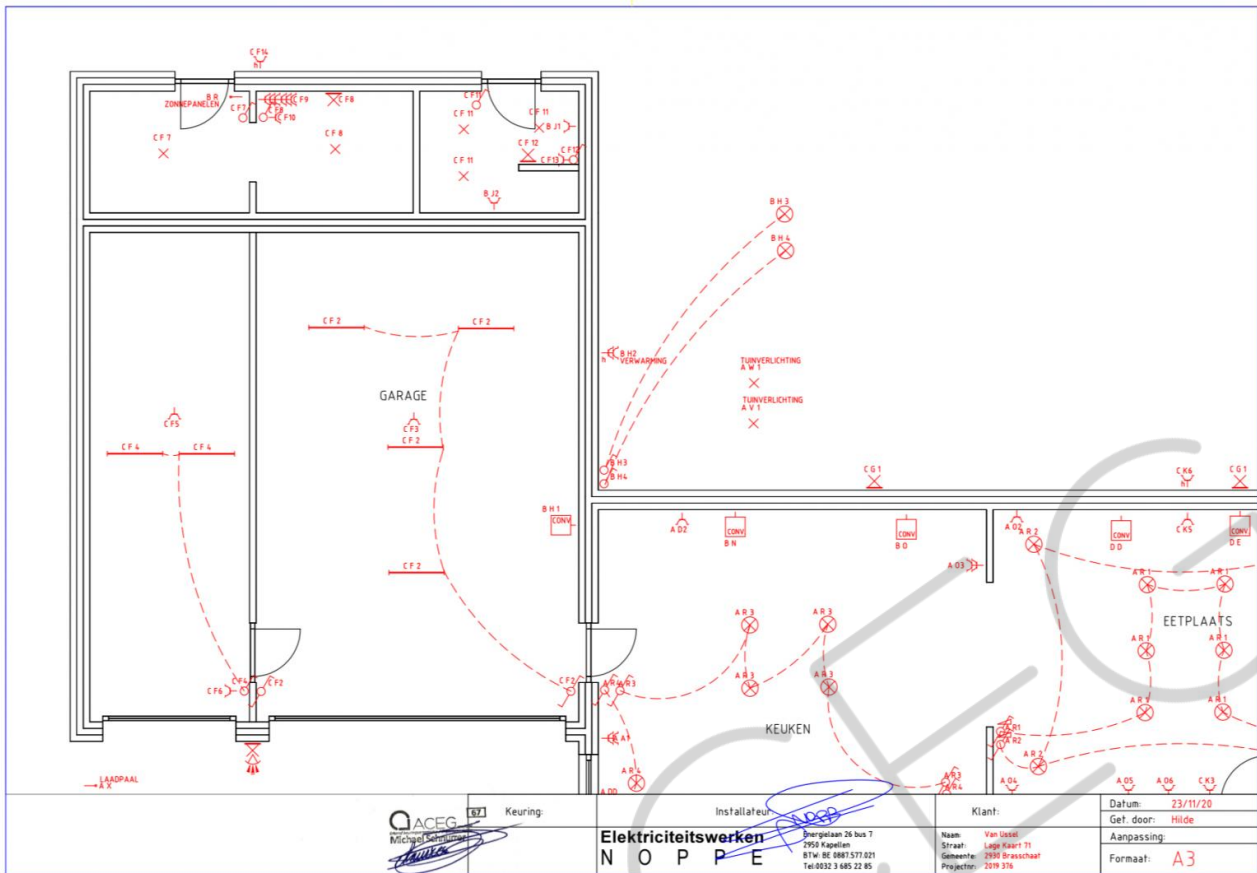

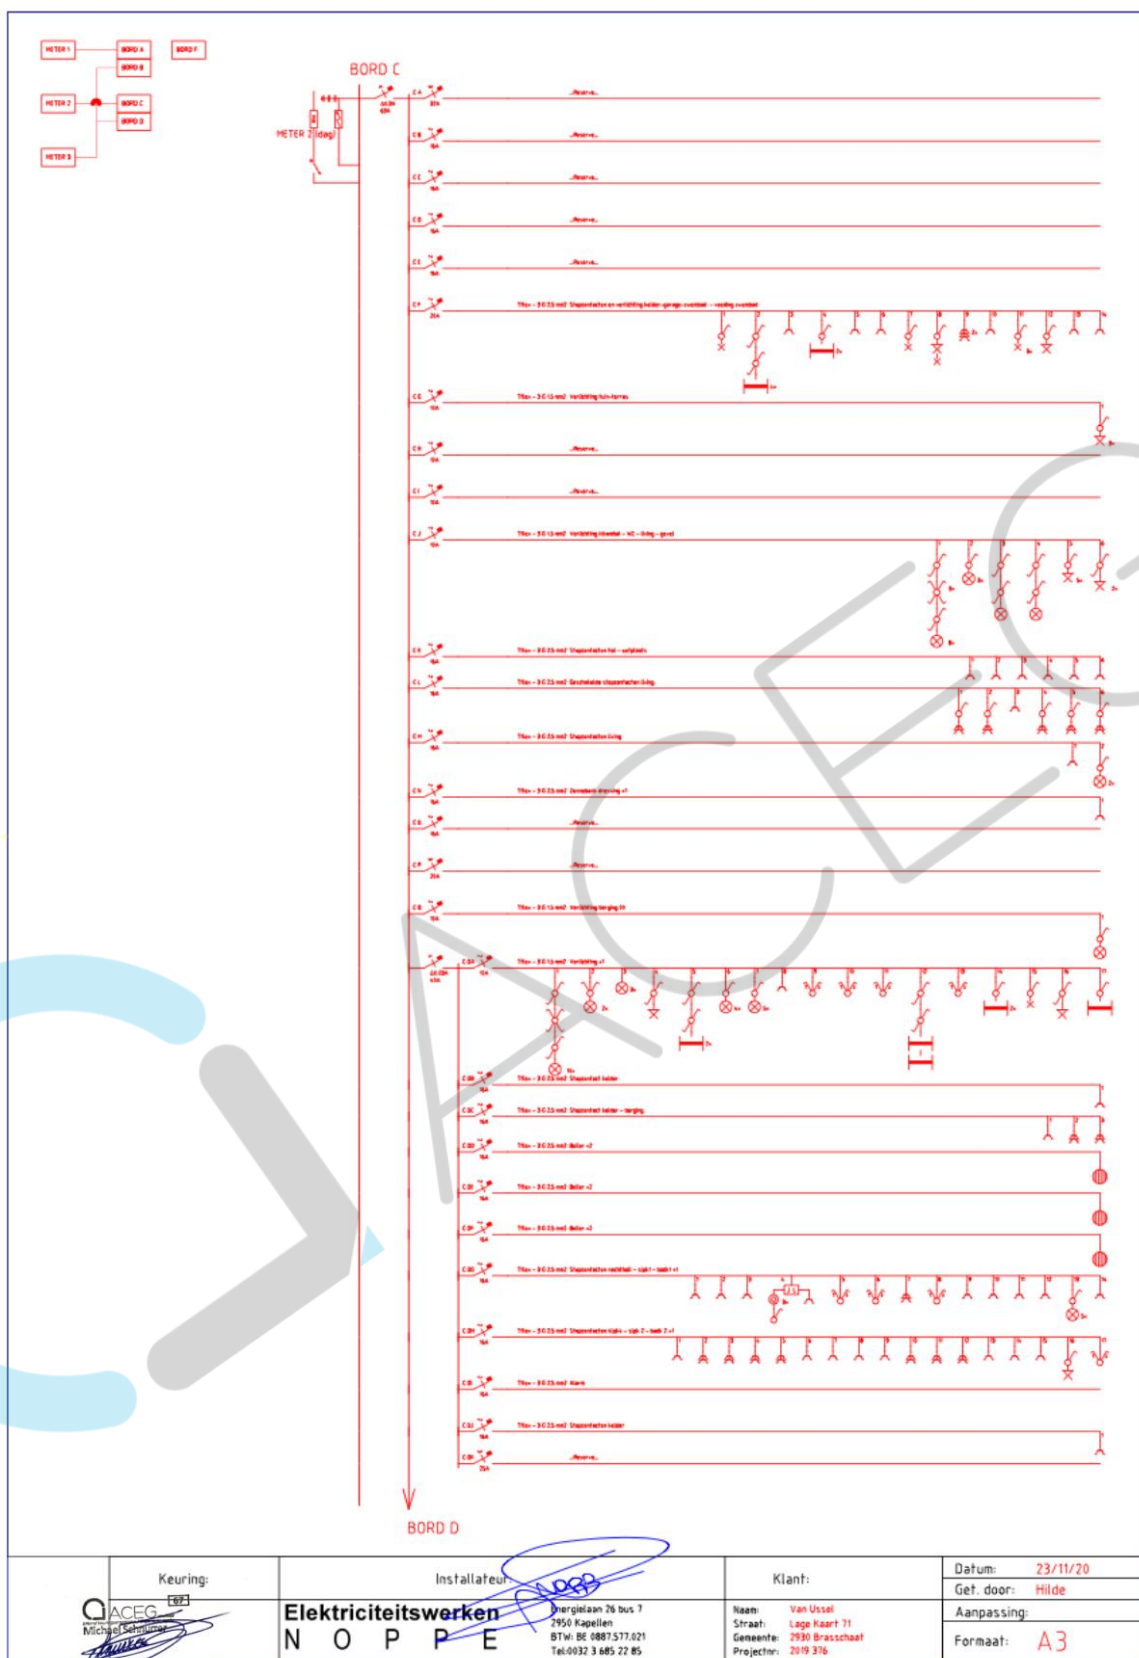

## BORD D

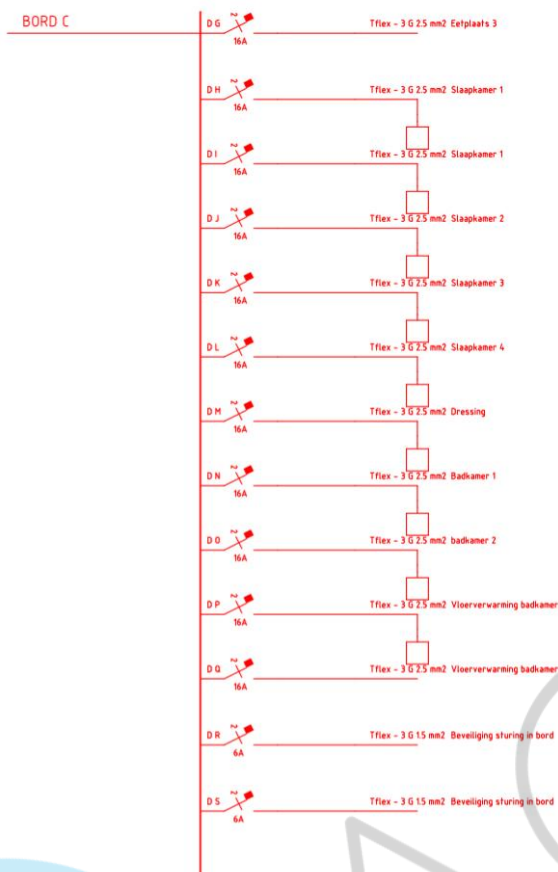

|                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Keuring:<br>Michael Sehnitzer | Installateur:<br><b>Elektriciteitswerken</b><br>N O P P E<br>Energielaan 26 bus 7<br>2950 Kapellen<br>BTW: BE 0887.577.021<br>Tel: 0032 3 685 22 85 | Klant:<br>Naam: Van Ussel<br>Straat: Lage Kaart 71<br>Gemeente: 2930 Brasschaat<br>Projectnr: 2019 376 | Datum: 23/11/20<br>Get. door: Hilde<br>Aanpassing:<br>Formaat: A3 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|