

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 9/06/2026 10:51 11:32 **Uitgiftedatum verslag:** 09/06/2026
Verslagnummer: 0082-260609-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV

Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem

T: 011 42 18 34 E: limburg-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0082

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ETMV ELEKTRO-TECHNICS MARCO VANDERZEYPEN

Adres: DWARSSTRAAT 36, 3520 ZONHOVEN

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: TOPKOT

Adres: STEENBLOKSTRAAT 21, 3590 DIEPENBEEK

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: AEI-ISTAS

Adres: ,

BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: TOPKOT

Adres: STEENBLOKSTRAAT 21, 3590 DIEPENBEEK

EAN- code: 541449200004214721

Nummer teller: 1SAG3100205640

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: studentenhuys

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/01/1983 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 verslag van de gelijkvormigheidscontrole van de pv-installatie: VINCOTTE 01/07/2015

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Verslagnummer 0082-260609-02

VMA - 66.02

Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)**Maatschappelijke zetel / Siège social:**Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 25 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus


Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 63A

Type algemene schakelaar: 4p 80A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 33 + 19 + 4 (reserve inbegrepen)

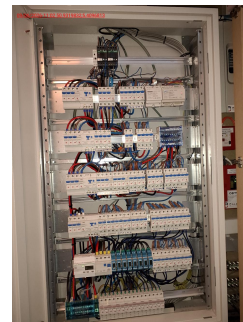

Verslagnummer 0082-260609-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 80 A 300 mA type A,
beschermd stroombanen: hoofdbord zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A diffaut
, beschermd stroombanen: hoofdbord zie schema's
aantal: 2

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 63 A 300 mA type A
diffaut , beschermd stroombanen: hoofdbord zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 25 A 30 mA type A diffaut
, beschermd stroombanen: hoofdbord zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermd stroombanen: bord eerste verdiep zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermd stroombanen: bord eerste verdiep zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermd stroombanen: bord fietsenberging zie schema's
aantal: 1

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Verslagnummer 0082-260609-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbvtv.com

Document met uitwendige invloeden: zie bijgevoegd document ref 1

Ref. lijst evacuatiewegen en moeilijk evacueerbare ruimten: zie bijgevoegd document ref 1

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Ref. verslag gelijkvormigheidscontrole: ASC 07/04/2015

Plaatsaanduiding ondergrondse leidingen: n.v.t.

Andere gegevens: /

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 8 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 0,8 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

Geen

Besluit van de controle:

- 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 09/06/2031**

Tijdstip van afwerking:

agent-bezoeker 0082 i.o. van de technisch directeur

09/06/26 21:14

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Verslagnummer 0082-260609-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:

Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616

RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Mededelingen:

- a) Betekenis van:
- inbreuken: niet-conformiteit van het gecontroleerde object ten opzichte van wat er in de rubriek 'controle' staat, wat invloed heeft op de besluitvorming. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): vaststelling/gebrek.
 - opmerkingen: betreffen zaken die geen invloed hebben op de besluitvorming, of buiten het kader van de controle vallen en een risico inhouden, of organisatorische gegevens. Mogelijk synoniem (vooral terug te vinden in oudere documenten): nota.
- b) Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- c) Wij vestigen uw aandacht op de Koninklijke Besluiten van 12 augustus 1993 en 4 mei 1999 die de veiligheidsvoorschriften vastleggen waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen en installaties) moeten voldoen. Met de voorschriften van deze besluiten werd geen rekening gehouden bij dit onderzoek.
- d) Inbreuken volgens boek III van de codex over het welzijn op het werk:
De elektrische installaties op arbeidsplaatsen van voor 01/01/1983 (1/10/1981) dienen gecontroleerd te worden zoals voorzien in boek III van de codex. Bij een controle volgens bijlage III.2-1 van de codex worden de risico's in de rubriek inbreuken genoteerd. Als basis voor de identificatie van de risico's worden de actuele inzichten gebruikt, m.a.w. het KB van 08/09/2019. Hierdoor bestaat de kans dat er bij een volgende periodieke controle nieuwe inbreuken kunnen zijn. Dit door een aanpassing van de wetgeving.
Verhelpen van de inbreuken op bijlage III.2-1 van de codex kan op 2 manieren: de installatie conform maken met het KB 08/09/2019 Boek 1 / risicoanalyse maken, preventiemaatregelen voorstellen, deze implementeren en opvolgen. Uit deze risicoanalyse dient te blijken dat de restrisico's aanvaardbaar zijn. In alle gevallen is er de verplichting een risicoanalyse op te stellen (KB 27/03/1998 / codex).
- e) Tenzij hierboven anders vermeld zijn er volgens de bekomen informatie geen veiligheidsinstallaties, geen kritische installaties en geen zones met ontplofingsgevaar aanwezig.

Verslagnummer 0082-260609-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social:
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com