

APRAGAZ

A.S.B.L.

Votre organisme de contrôle

RAPPORT n°: *SMA* 5760 /20.12.fr

Délégué M: SAÏD N'RINI

Member of
CEOC
INTERNATIONAL

Chaussée de Vilvorde, 156

B-1120 Bruxelles

Tel. 32/2/264.03.60

Fax. 32/2/268.89.58

émail: info@APRAGAZ.com

M ^{me} NIZET Ch ^{re} d'Alsemberg 614 M. 1180 Uccle APRAGAZ	référence	Installateur (Nom, prénom, TVA)
---	-----------	---------------------------------

Rapport relatif à: **INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION - DOMESTIQUE**

Effectuée à Bruxelles

Le 06/02/2012

Identification de l'installation

Client: M. N. 201
Adresse: Ch^{se} d'Alxemburg 814
1180 Uccle
Tel n°

Type d'installation: Neuve ☐ Existante ☒ Extension ☐ Modification ☐ Temporaire ☐

Type de visite

Examen de conformité (art 270) ☒ Examen de contrôle (art 271) ☐ Renforcement (art 276) ☐ Vente (art 276bis) ☐

Données de l'installation

Données de l'installation

Type de l'installation: ☒ Unité d'habitation ☐ Unité de travail domestique ☐ Ensemble résidentiel ☐ Parties communes

Distributeur d'électricité: SIBELSA Code EAN: 2000 2000

Compteur: type: E72 F N° série: 1045448

Puissance: 20 A

Type d'électrode: Biquet Résistance de dispersion Ra:ohm P E 003

Tension: 230 V Fréquence: 50 Hz Courant court circuit max. prévu: 3 kA

Description de l'installation (surintensité)

Description de l'installation:		schéma ☐ schéma de position ☐ description ☐		OK ☒	NOK ☐
Implantation des tableaux, accès au matériel				OK ☒	NOK ☐
Piscine:	présente ☐ absente ☒	Sauna:	présent ☐ absent ☒		
Type de câble d'alimentation: Type: <u>XVB</u> section L <u>10</u> mm ² + N <u>16</u> mm ² + PE <u>16</u> mm ²					
Protection générale: type: <u>VICKER SERIE CIE</u>					
Surintensité: <u>20</u> A		Courant court circuit: <u>200</u> A			
Sectionneur général: nombre de pôles: <u>2</u>		Pouvoir de coupure: <u>10</u> kA			
Protection		Moyen de protection			

[illegible]

Nombre de tableaux: 2 nombre de circuits: 1

In des protections en accord avec le ϕ des conduites, appareils et matériel

OK	☒	NOK	☐
OK	☒	NOK	☐

Protection contre le contact direct

Armoire	PVC fermé		
Lignes	XVB-V0B Sans tube		
Appareils	Pots - Eclairage - Interrupteur		
Contact impossible par	Isolation ☐	Enveloppes ☐	État du matériel fixe OK ☒ NOK ☐
Protection contre le contact direct:		suffisante ☒	insuffisante ☐

Protection contre le contact indirect

Dispositif de protection courant différentiel résiduel		300mA présent ☒	Espaces humides 30 mA présent ☒
In (A)	Icc (A)	d In (A)	Circuits protégés
40A		300A	Protection générale
40A		30mA	Protection humide
Liaisons équipot continuité OK ☒ NOK ☐		Bouton de test: OK ☒ NOK ☐	Injec ΔI de défaut OK ☐ NOK ☐
Protection contre le contact indirect:		suffisante ☒	insuffisante ☐

Niveau d'isolement

Appareil: Norma UNILAP 100 ☐ Kyoritsu 3243 ☐ Metrel 61557 ☒ autre ☐

Connexions démontées:

Résistance d'isolement: Ri: 474 n ohm (Tension de test 500V) Ri: OK ☒ NOK ☐

Mesures non exécutées aux circuits:

Mesure trop faible du type de circuit:

Infractions et/ou remarques et/ou notes

Infractions
Néant
Remarques
Néant

Conclusions

L'installation est - n'est pas - conforme, à l'exception des remarques citées ci-dessus.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés. ☐ n° des schémas:

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel est plombé. ☐

L'installation doit être révérifiée avant le 06/02/2037 (art. 271 AREI) - par nos soins - ainsi qu'avant toute remise en service après modification ou extension importante, exécutée avant cette date.

L'installation peut - ne peut pas - être mise - conservée - en service, si, sans délai, les non-conformités sont corrigées et les précautions nécessaires prises afin que cette installation ne cause aucun danger ni aux personnes, ni aux marchandises.

C'est une obligation de conserver le procès-verbal dans le dossier électrique.

C'est une obligation d'inclure chaque modification dans le dossier.


C'est une obligation d'aviser immédiatement le ministre des affaires économiques, Direction Energie électrique, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

Ce rapport a 4 pages

L'agent visiteur

21 = 7 63 = 19 x 9

wh
sm

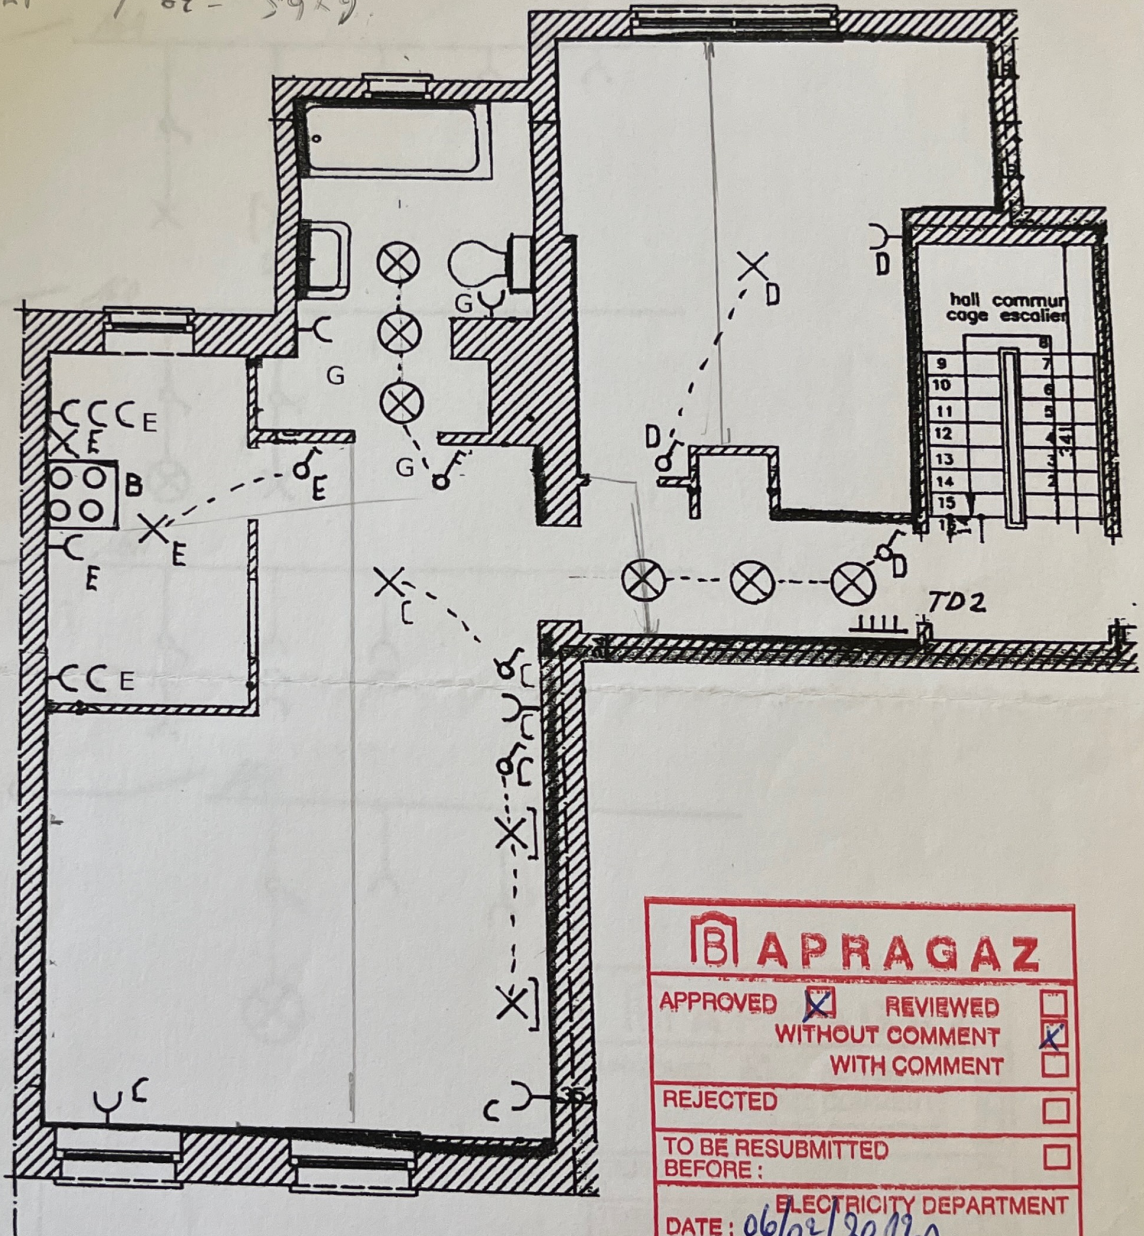


APRAGAZ	
APPROVED ☒	REVIEWED ☐
WITHOUT COMMENT ☒	
WITH COMMENT ☐	
REJECTED ☐	
TO BE RESUBMITTED BEFORE: ☐	
ELECTRICITY DEPARTMENT	
DATE: 06/02/2012	

Nizet-Lorthioir
ch d'Alseberg 614
1180 Uccle

Verhofstadt J-c
rue Del Gatte 14
1435 Mont-St-Guibert
0477/504.129
Tva 0835.737.449

Verhofstadt

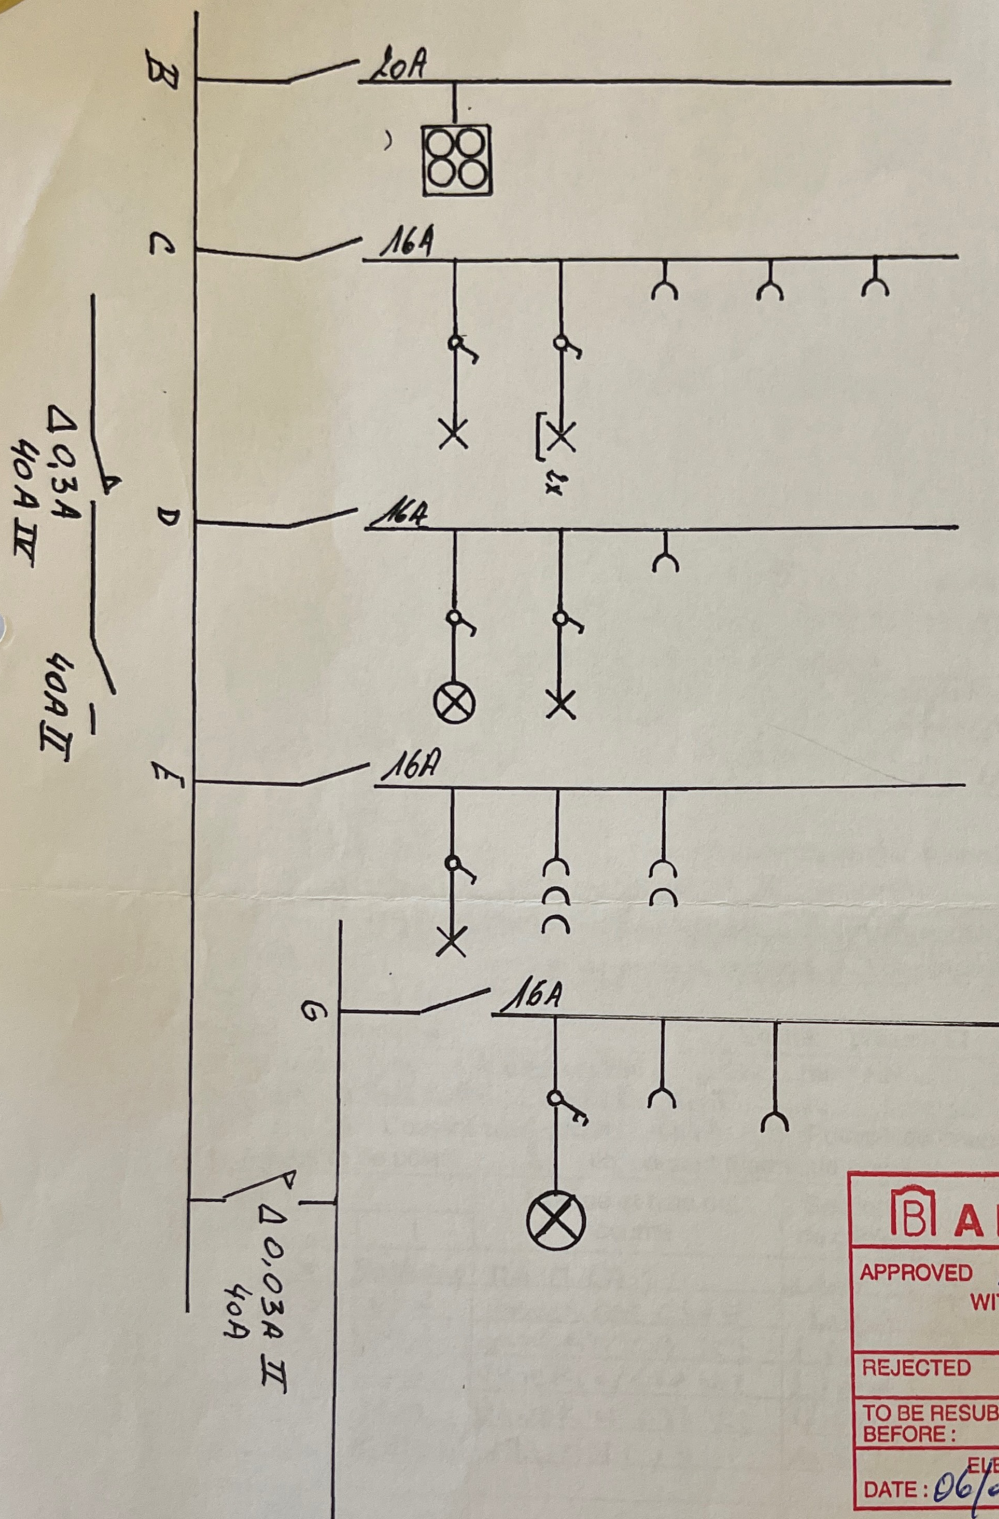

APRAGAZ	
APPROVED ☒	REVIEWED ☐
WITHOUT COMMENT ☒	
WITH COMMENT ☐	
REJECTED	☐
TO BE RESUBMITTED BEFORE:	☐
ELECTRICITY DEPARTMENT	
DATE: 06/04/2012	

Nizet-Lorthioir
ch d'Alseberg 614
1180 Uccle

Verhofstadt J-C
rue del Gatte 14
1435 Mont-St-Guibert
Tva 0835.737.449

Verhofstadt