J. VAN HEMELEN
ORGANISME DE CONTROLE

Zevengatenlaan 17 – 1641 Alsemberg
☎ (02) 380 52 71

B. Vercruysselaan 10 – 8500 Kortrijk
☎ (056) 35 76 76

005298

PROCES-VERBAL DE L'EXAMEN DE CONFORMITE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE

conformément les prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE)

Installations de : WALET-SOLENTINY
Adresse de l'installation : 1ère RUE RUBY Le Louvière
Installateur : INFOTELEC Mons

– N° T.V.A. :
– ou N° carte d'identité :
Type de l'installation : RESIDENTIEL
Agent visiteur : DE Coninck

Date et lieu d'émission :
Distributeur : Electrabel
Date de la visite : 29/08/97

– Tension nominale :	3x 400/230 V
– Section câble d'entrée	4x 10 mm²
– Protection générale	MAX 60 A
– Type d'interrupteur-sectionneur général	VIGIFI
– Type de prise(s) de terre	piquet
– Résistance de la prise de terre	4 Ohms
– Résistance d'isolement général	> 1 MΩ
– Nombre de tableaux et circuits terminaux	1 / 24
– Interrupteur différentiel général	40/0,03 A
– Interrupteur différentiel supplémentaire	40/0,03 A

– Description des circuits terminaux : 1 tableau de Base : A-H 7 circuits 2,5 mm² 16 A
C, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, 4 mm² 20 A
P : 6 mm² 40 A

– Les dispositifs de protection à courant différentiel sont en rapport avec la résistance de dispersion de la prise de terre
– Les dispositifs de protection contre les surintensités sont en rapport avec les sections qu'ils protègent
– Appareils de chauffage :

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

L'installation électrique est conforme aux prescriptions précitées, l'interrupteur différentiel général a été plombé et le schéma unifilaire a été visé.

Prochaine visite de contrôle au plus tard le 28/08/2001

AGENT-visiteur

L'installation électrique peut être mise sous tension

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
1. Le procès-verbal de visite doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique.
2. Toute modification de l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.
3. Le Ministère des Affaires Economiques, Direction Energie Electrique, doit être avisé immédiatement de tout accident dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.

interrupteur général
A' éclairage cave
B' chaudière
C' éclairage plan de travail
D' éclairage cuisine
E' prise friteuse
F ' cave
G' boiler
H' prises plan de travail ,hotte frigo
I' télérupteur extérieur
J' micro-ondes
K' Lave vaisselle
L' four
M' réserve

INFOTELEC .28/08/97 10:49coffret cave

Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par	Nom de fichier	Date	Echelle
INFOTELEC	INFOTELEC	Van.HEMELEN	Mme Salentin	28/08/97	ECHELLE

INFOTELEC S.P.R.L
Rue du pont de pierre 5/7
7033 CUESMES

Coffret cave

Feuille No. 1/2

A différentiel 300 ma
B différentiel 30 ma
C éclairage hall+ escalier
D chambre 1.2 + douche entre étage
E prises chambre 1 et chambre 2
F chambre 3 et petit hall
G chambre 5 et cage d'escalier
H chambre 4
I Labo
J aquarium
K bureau

L w.c;hall d'entrée;salle d'attente
N séjour avant
M séjour arrière
O garage
P alarme
Q salle de bain
R machine à laver
S séchoir
T départ coffret cave

INFOTELEC .28/08/97 10:29coffret garage


Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par	Nom de fichier	Date	Echelle
INFOTELEC	INFOTELEC	Van.HEMELEN	Mme Salentin	28/08/97	ECHELLE

INFOTELEC S.P.R.L
Rue du pont de pierre 5/7
7033 CUESMES

Coffret garage

Feuille No. 1/2

Adresse : Mme SALENTINY - Th. WARLET
rue Aubry, 11
7100 La Louvière

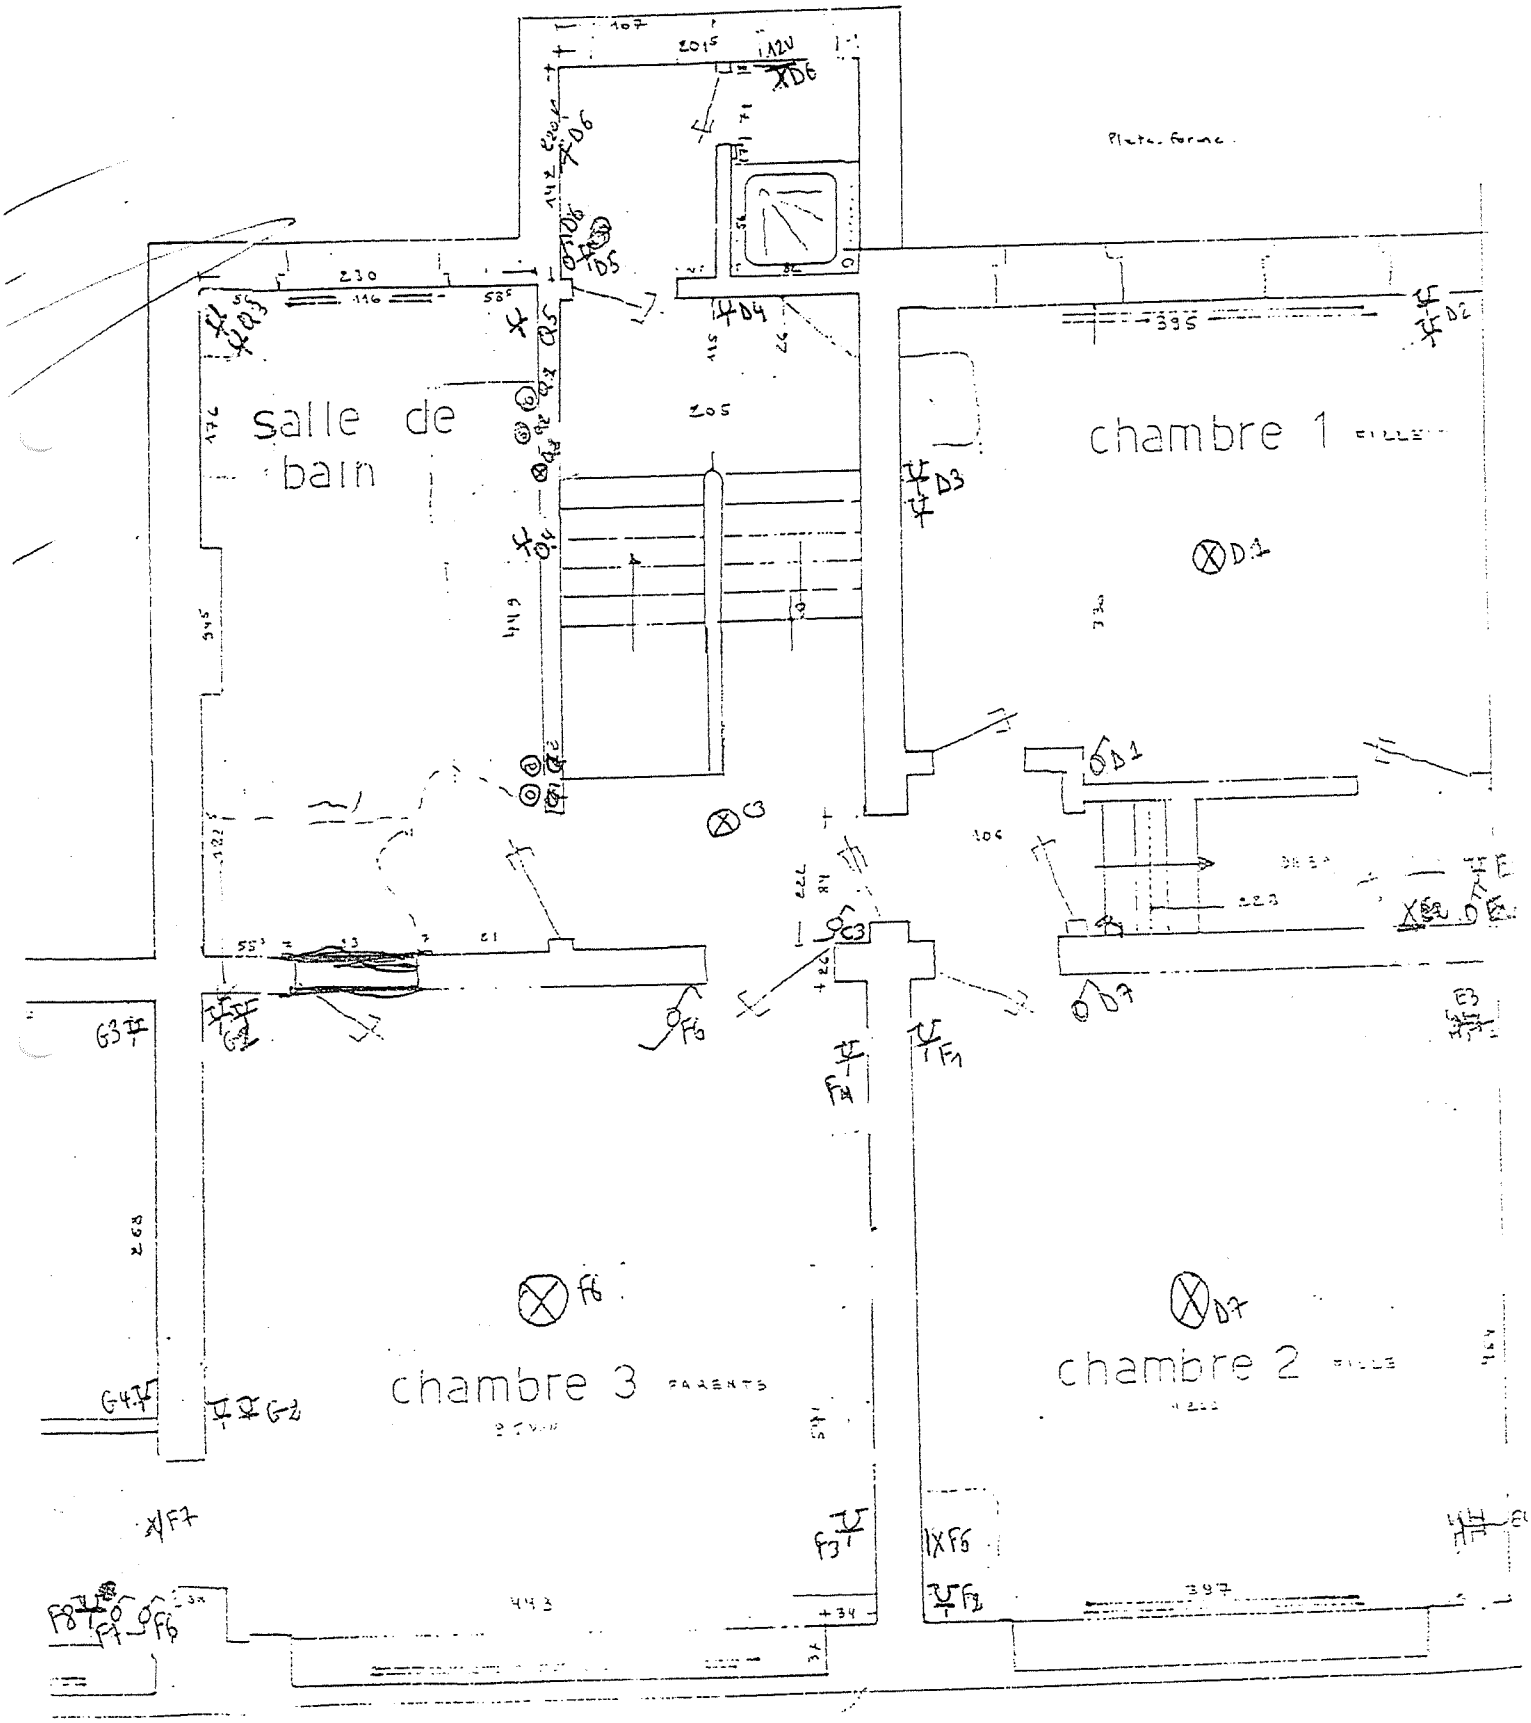


INFOTELEC s.p.r.l.
Rue du Pont de Pierre 5-7 - 7033 MONS
Tél. (065) 84 24 60 - Fax (065) 84 24 61
R.C. Mons 126.696 - T.V.A. BE 448.178.897
C.C.B. 068-2150226-54

Adresse : Mme SALENTI
rue Abbaye
Frasnes-lez-Buissenal

Auftrag v.
Kommissi
Telefon
Gewünsch
Verkäufer
Datum
Programm
Frontfarbe
Griffleme
Holzzuber
Korpuskan
Korpusseit
Sockelhöhe
Sockelfarb
ARBEITSPL
Ausführung
Dekor
Fliesensiärl
APL Aussch
(Modell unc
Wandansch
Ausf.:
Kranzprofil
Lichtblende
Beleuchtung
AB-NR.:

- Mr WARLET

NOX EXTERIEUR venant des Caves

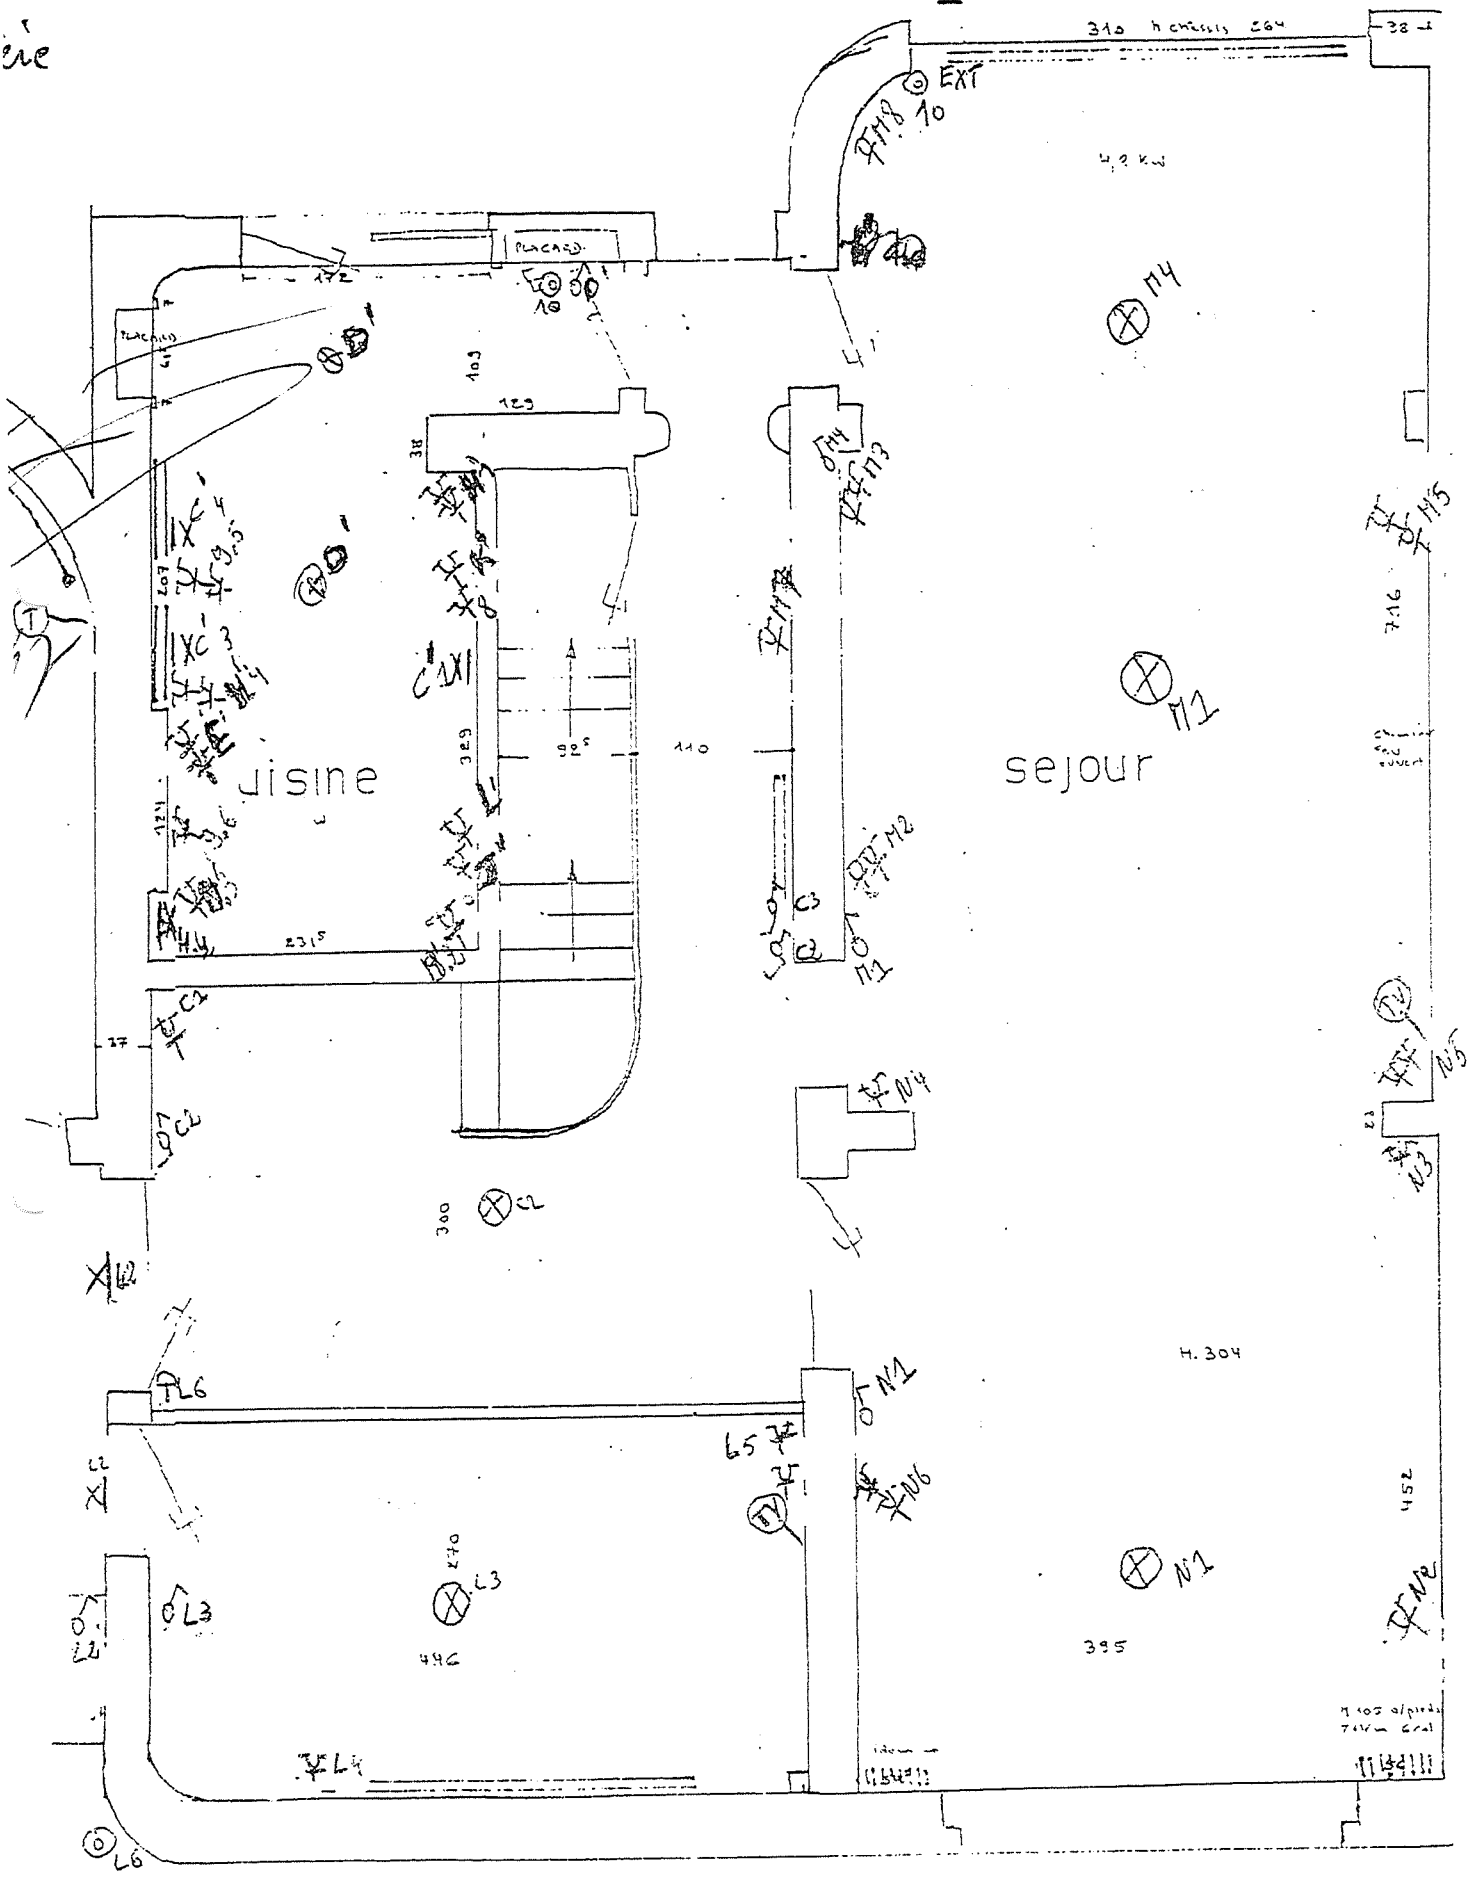

INFOTELEC s.p.r.l.
Rue du Pont de Pierre 5-7 - 7033 MONS
Tél. (065) 84 24 60 - Fax (065) 84 24 61
R.C. Mons 126.696 - T.V.A. BE 448.178.897
C.C.B. 068-2150226-54

Auftrag vo

Kommissio

Telefon

Gewünsch

Verkäufer

Datum

Programm

Frontfarbe

Griffelemen

Holzzubehö

Korpuskante

Korpussetter

Sockelhöhe

Sockelfarbe

ARBEITSPLA

Ausführung

Dekor

Fliesenstärke

APL Ausschn

(Modell und

Wandanschli


Ausf:

Kranzprofil

Lichtblende

Beleuchtung

AB-Nr.:

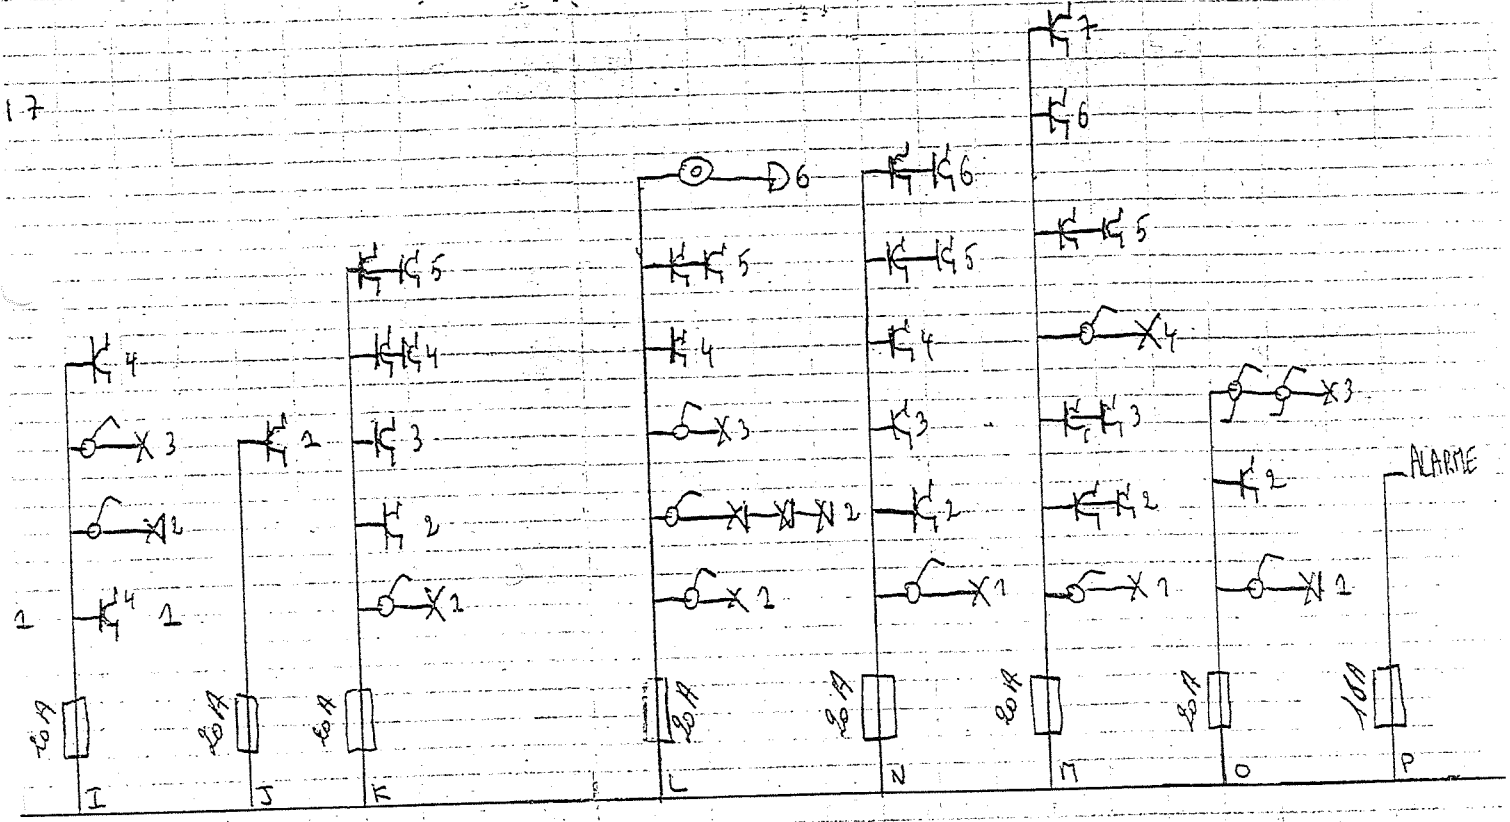


⚠ ne pas lire ⊣⊢ mais



Marc SALENTINY - Photographe
rue Auby n°
71100 LA Lumière

TD2

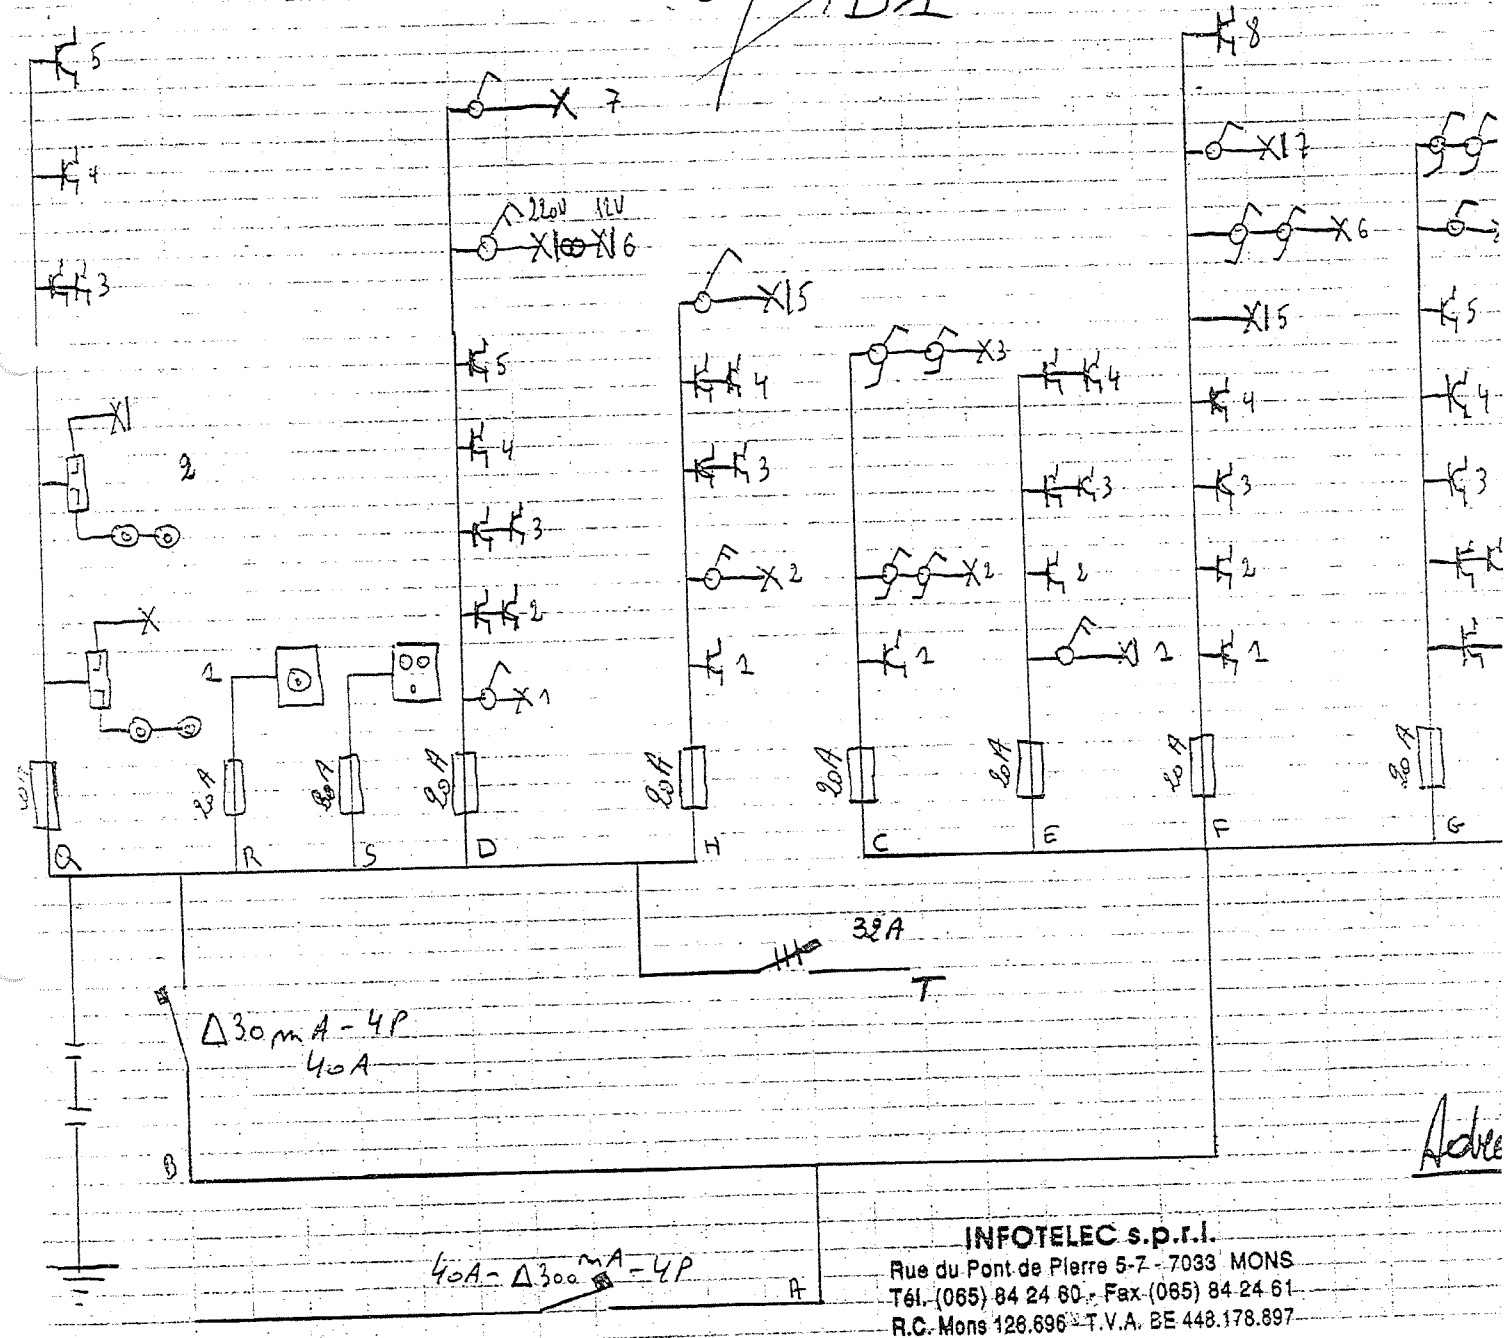


INFOTELEC s.p.r.l.
Rue du Pont de Pierre 5-7 - 7033 MONS
Tél. (065) 84 24 60 - Fax (065) 84 24 61
R.C. Mons 126.696 - T.V.A. BE 448.178.897
C.C.B. 068-2150226-54

A' ⇒ circuit éclairage.

F' ⇒ circuit éclairage + Prises

B' ⇒ circuit chaudière.

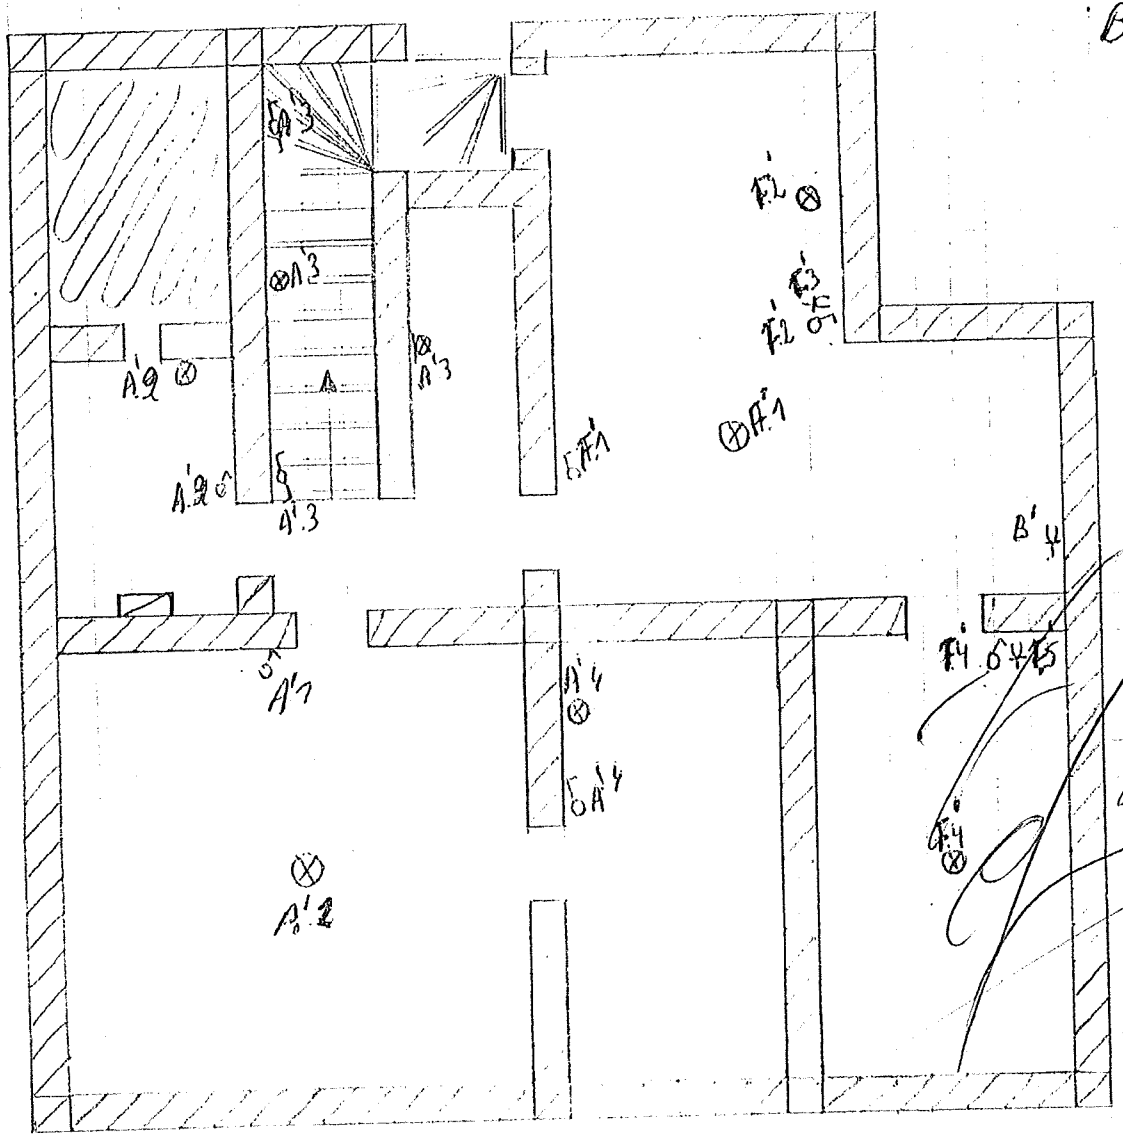


Adresse;

Mme SALENTINY- Th WARLET

rue Aubry, 11

7100 La Louvière.


INFOTELEC s.p.r.l.
Rue du Pont de Pierre 5-7 - 7033 MONS
Tél. (065) 84 24 60 - Fax (065) 84 24 61
R.C. Mons 126.696 - T.V.A. BE 448.178.897
C.C.B. 068-2150226-54

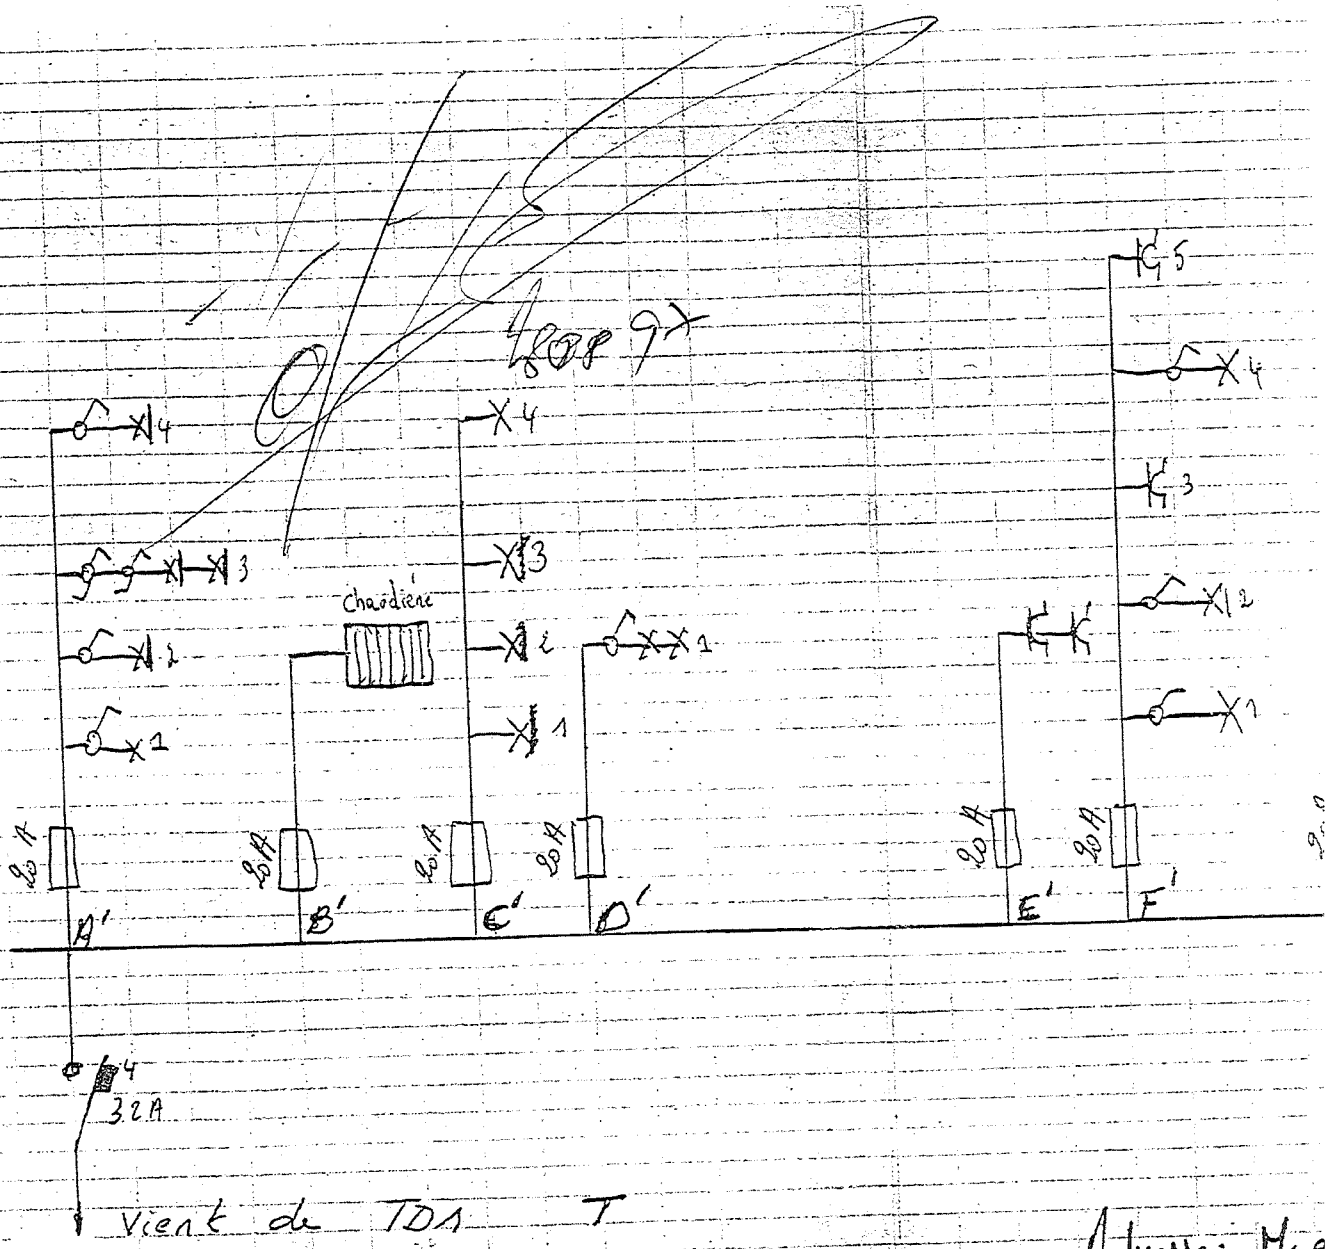

Adresse: Mme

INFOTELEC s.p.r.l.
Rue du Pont de Pierre 5-7 - 7033 MONS
Tél. (065) 84 24 60 - Fax (065) 84 24 61
R.C. Mons 126.696 - T.V.A. BE 448.178.897
C.C.B. 068-2150226-54

TD 2

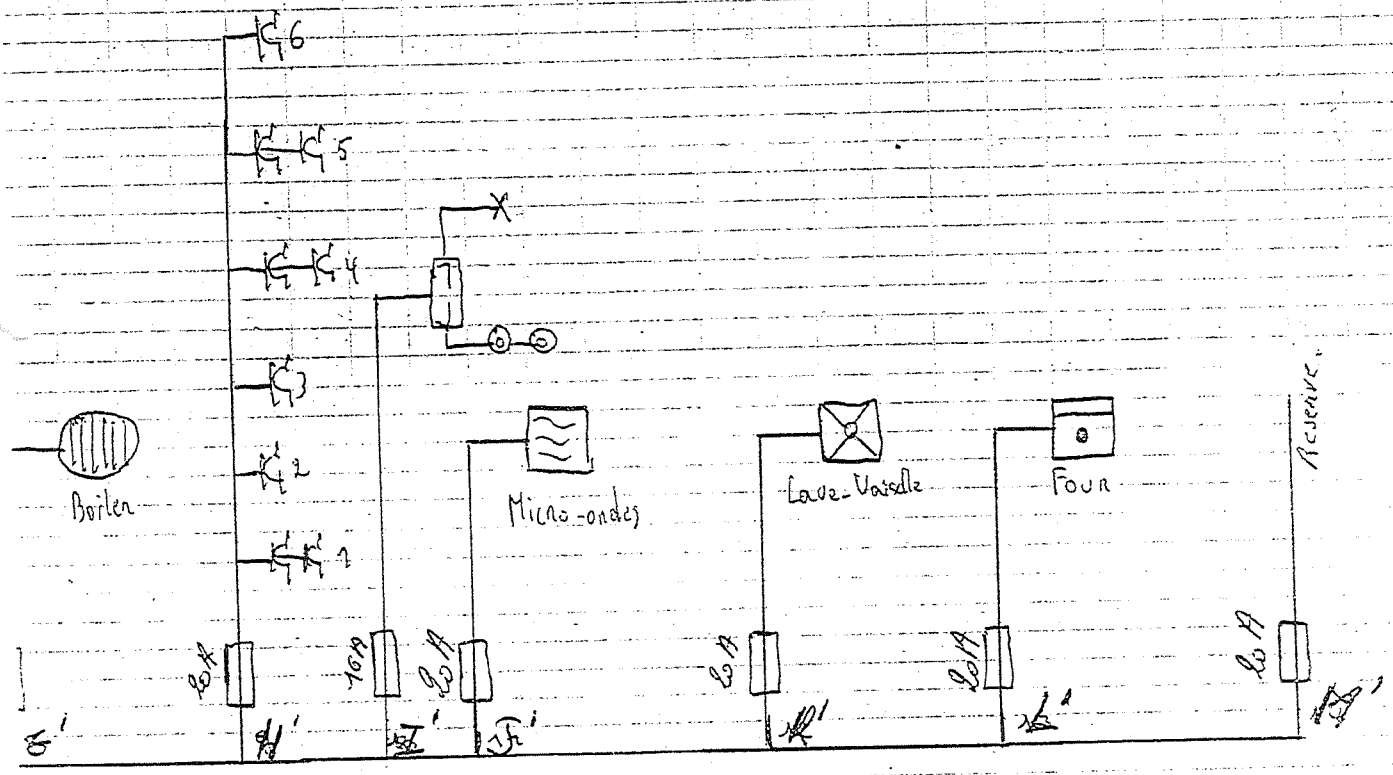

⚠ ne pas lire — mais.



ILENTINY - Th WARLET
Aubry M
Le Lannic