ACEG asbl
Organisme agrée

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 17/02/2026 **Inspecteur:** Daniel Malara **Mentor:** **Installateur:** ELEKTRO SCHEEN

Étiquette d'identification: **Référence client:**

N° TVA:BE 0555 895 320

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel MI3155

Numéro de serie: 21251292

Date rapport: 18/02/2026

Adresse de l'installation

Rue	Pleistraße
Numéro	1
Boîte	2
Postcode	4731
Commune	Eynatten
Pays	Belgique

Propriétaire

Nom	Simat Thibault
Rue	Rotdriescherstrasse
Numéro	44
Boîte	
Postcode	4710
Commune	Lontzen
Pays	Belgique

Installateur

Nom	ELEKTRO SCHEEN
N° TVA	BE 0555 895 320
Numéro de téléphone	+32 495 58 46 69
E-mail	elektroscheen@gmx.net

Type : appartement **EAN** : 5414490207124256l1 **N° compteur:** : 1SAG3200271892

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:



Type de contrôle: Visite de contrôle d'une installation domestique selon(AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.


Distributeur: ORES Tension: 3N400V Liaison comp / tableau: 10 mm^2 Protection Max: 32 A


Nombres tableaux: 1 Nombre de circuits: 10

Prise de terre: Elektrodes verticales ou barres de terre enterrées: maison d'avant 1981

Ri général: 11.02 MΩ RE: 23.3 Ω

OK OK

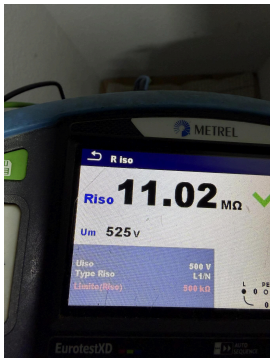

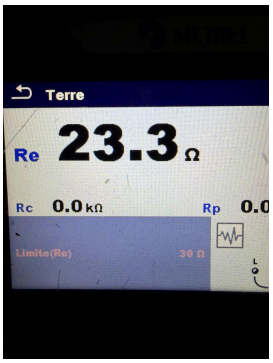

DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I²t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	TOUS	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	A à J	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Voir schéma	-	-		-	-

Contrôle visuel (général)	OK	**Contact direct**	OK	**Contact indirect**	OK
Raccordement	OK	**schéma en annexe par Aceg asbl**	NA		
Liaisons équipotentielles	BON	**Section des conducteurs**	OK		
Continuité	OK	**Éclairage / machines**	OK		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

N31 Selon RGIE livre 1 section 8.2.1. , les prises sans broche de terre peuvent rester en service.
A ces endroits, seuls les appareils de classe 2 sont autorisés.

N34 Cette installation date d'avant 1981, il a été tenu compte des dérogations mentionnées à Livre 1 Section 8.2.1.

CONCLUSION

☑ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 17/2/2051

☑ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.

☑ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.


Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 08:54 à 09:45

L'inspecteur Daniel Malara

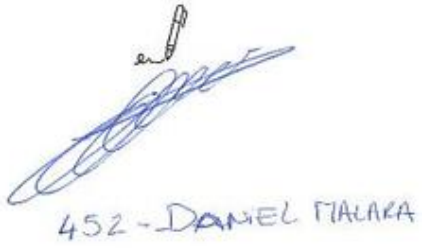


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.
Qualité


La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	**Etape 2**	**Etape 3**	**Etape 4**
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 17/2/2051	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

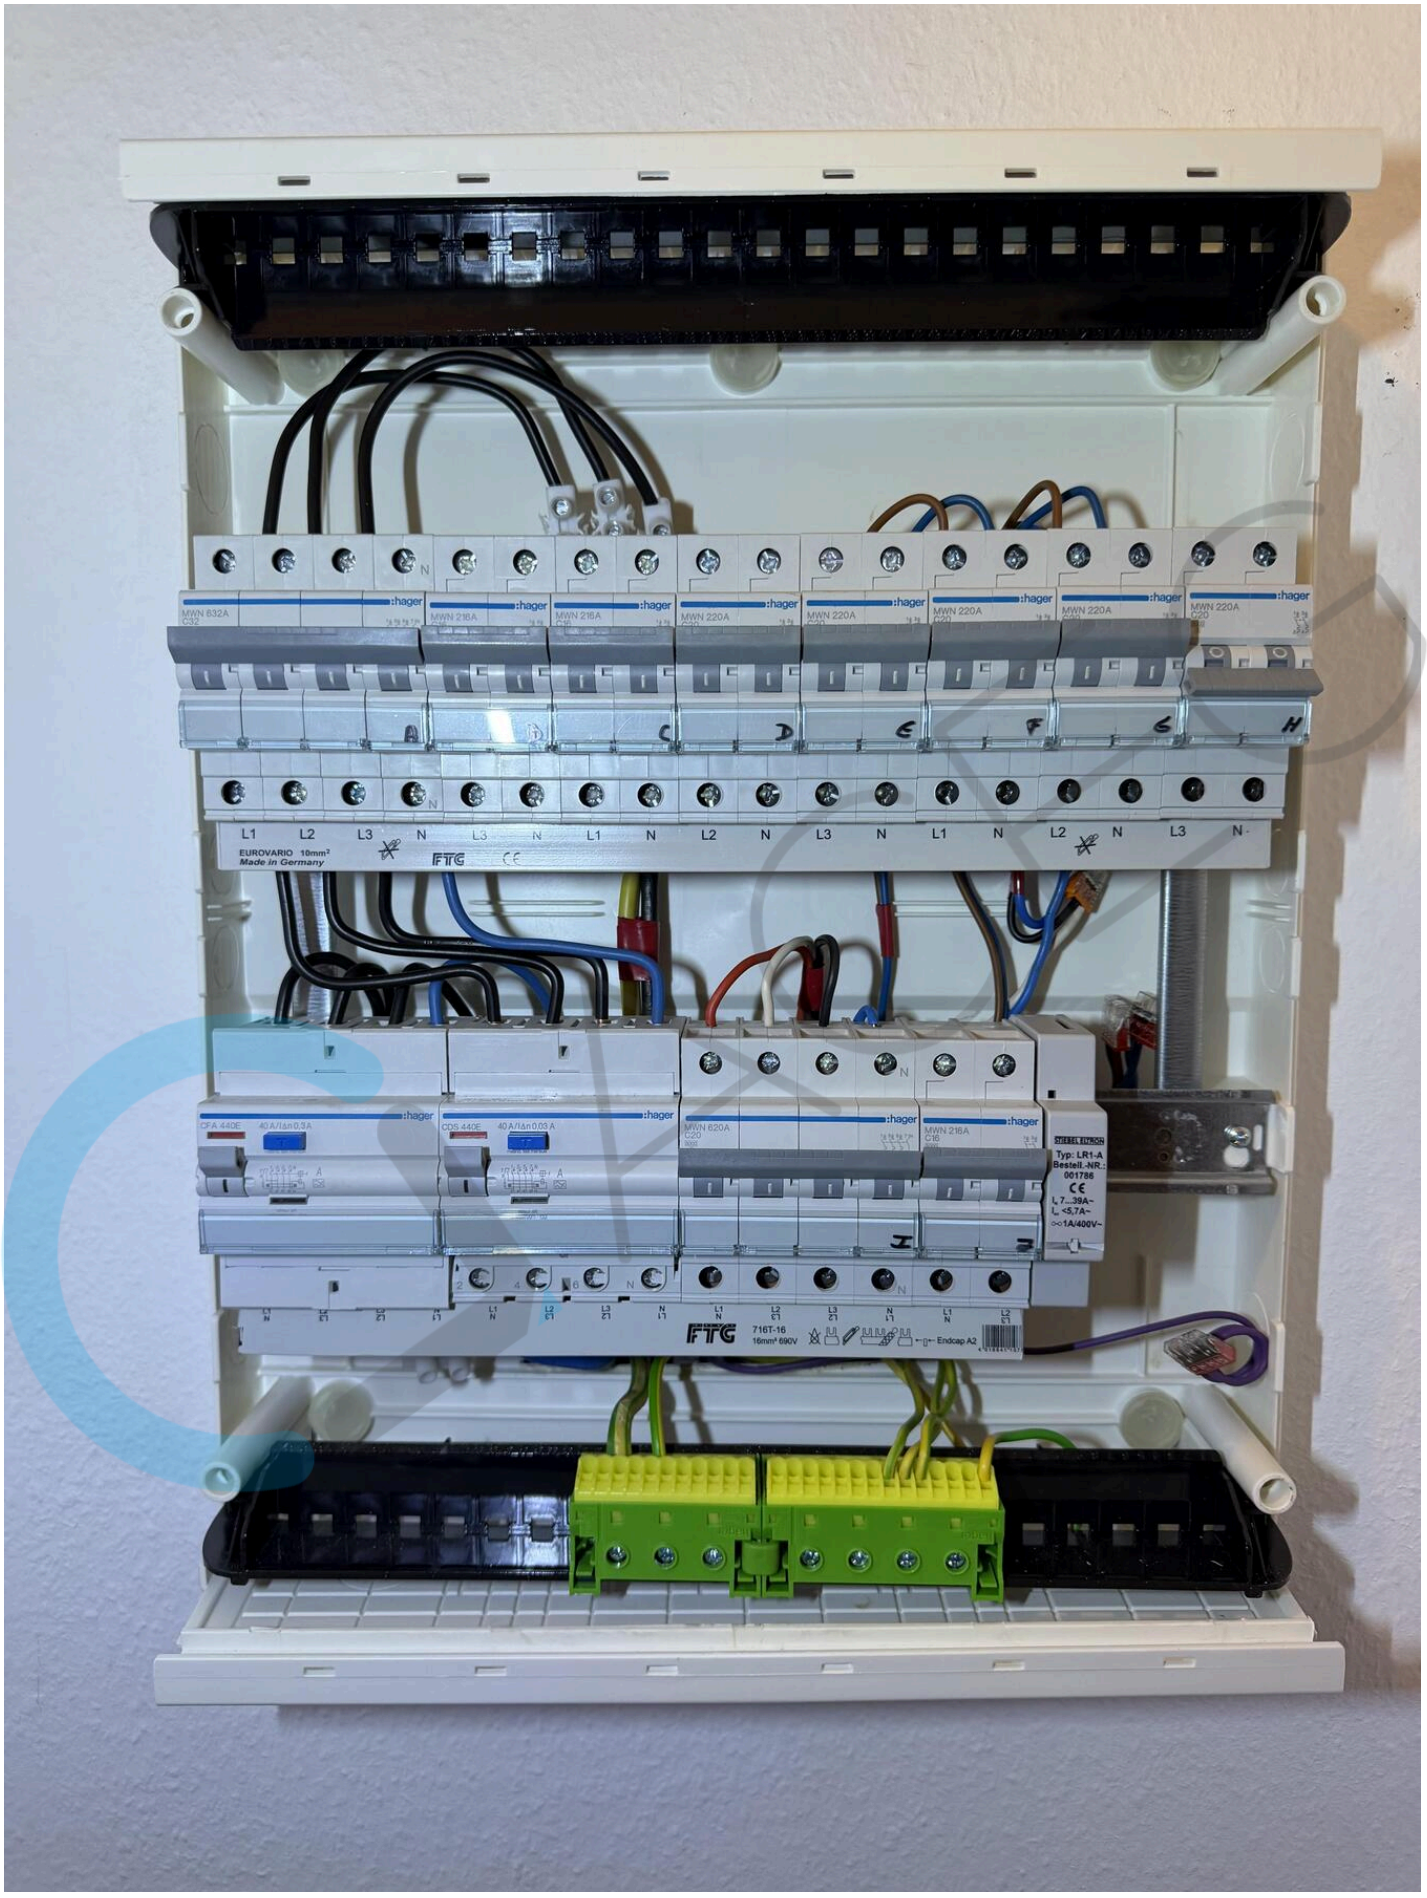
:hager
L1 L2 L3 N L3 N L1 N L2 N L3 N L1 N L2 N L3 N
EUROVARIO 10mm²
Made in Germany
FTG
716T-16
16mm² 690V
Endcap A2

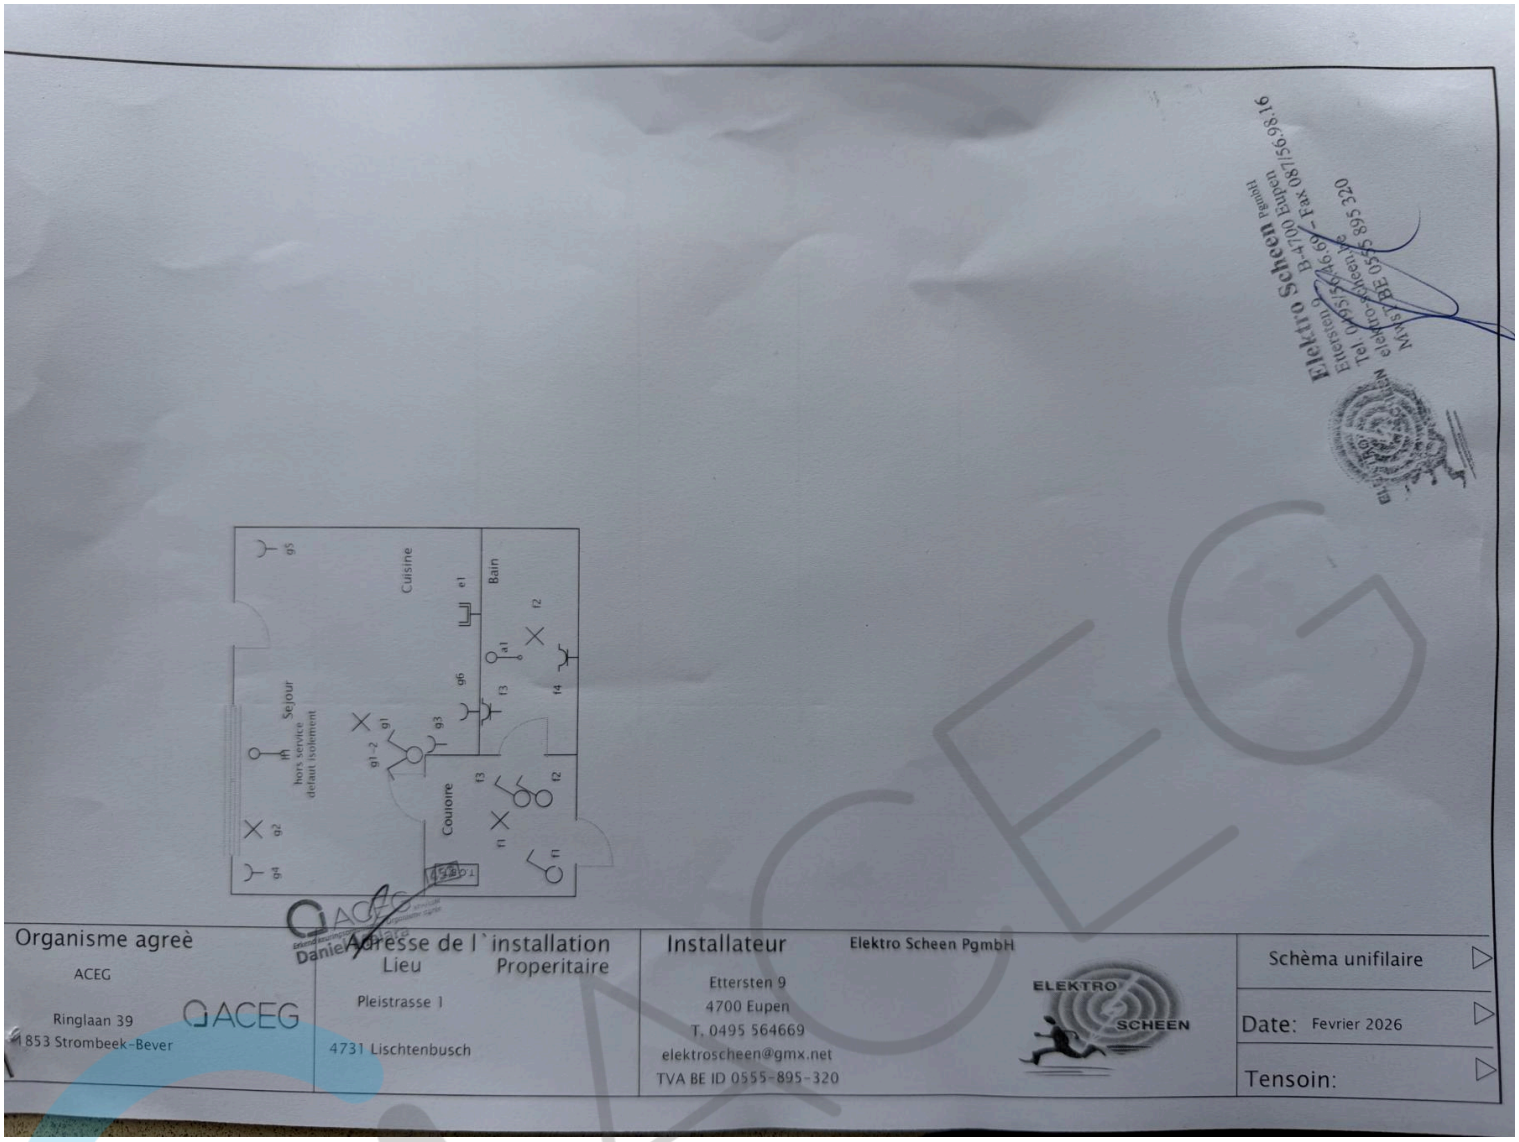
Elektro Scheen
Ettersten 9 – B-4700 Eupen
Tel. 0495 564669
MWSt BE 0555 895 320
Cuisine
Bain
Sejour
hors service
défaut isolement
Couloire
Organisme agreè
ACEG
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Adresse de l`installation
Lieu
Properitaire
Pleistrasse 1
4731 Lischtenbusch
Installateur
Elektro Scheen PgmbH
Ettersten 9
4700 Eupen
T. 0495 564669
elektroscheen@gmx.net
TVA BE ID 0555-895-320
ELEKTRO SCHEEN
Schèma unifilaire
Date: Fevrier 2026
Tensoin:

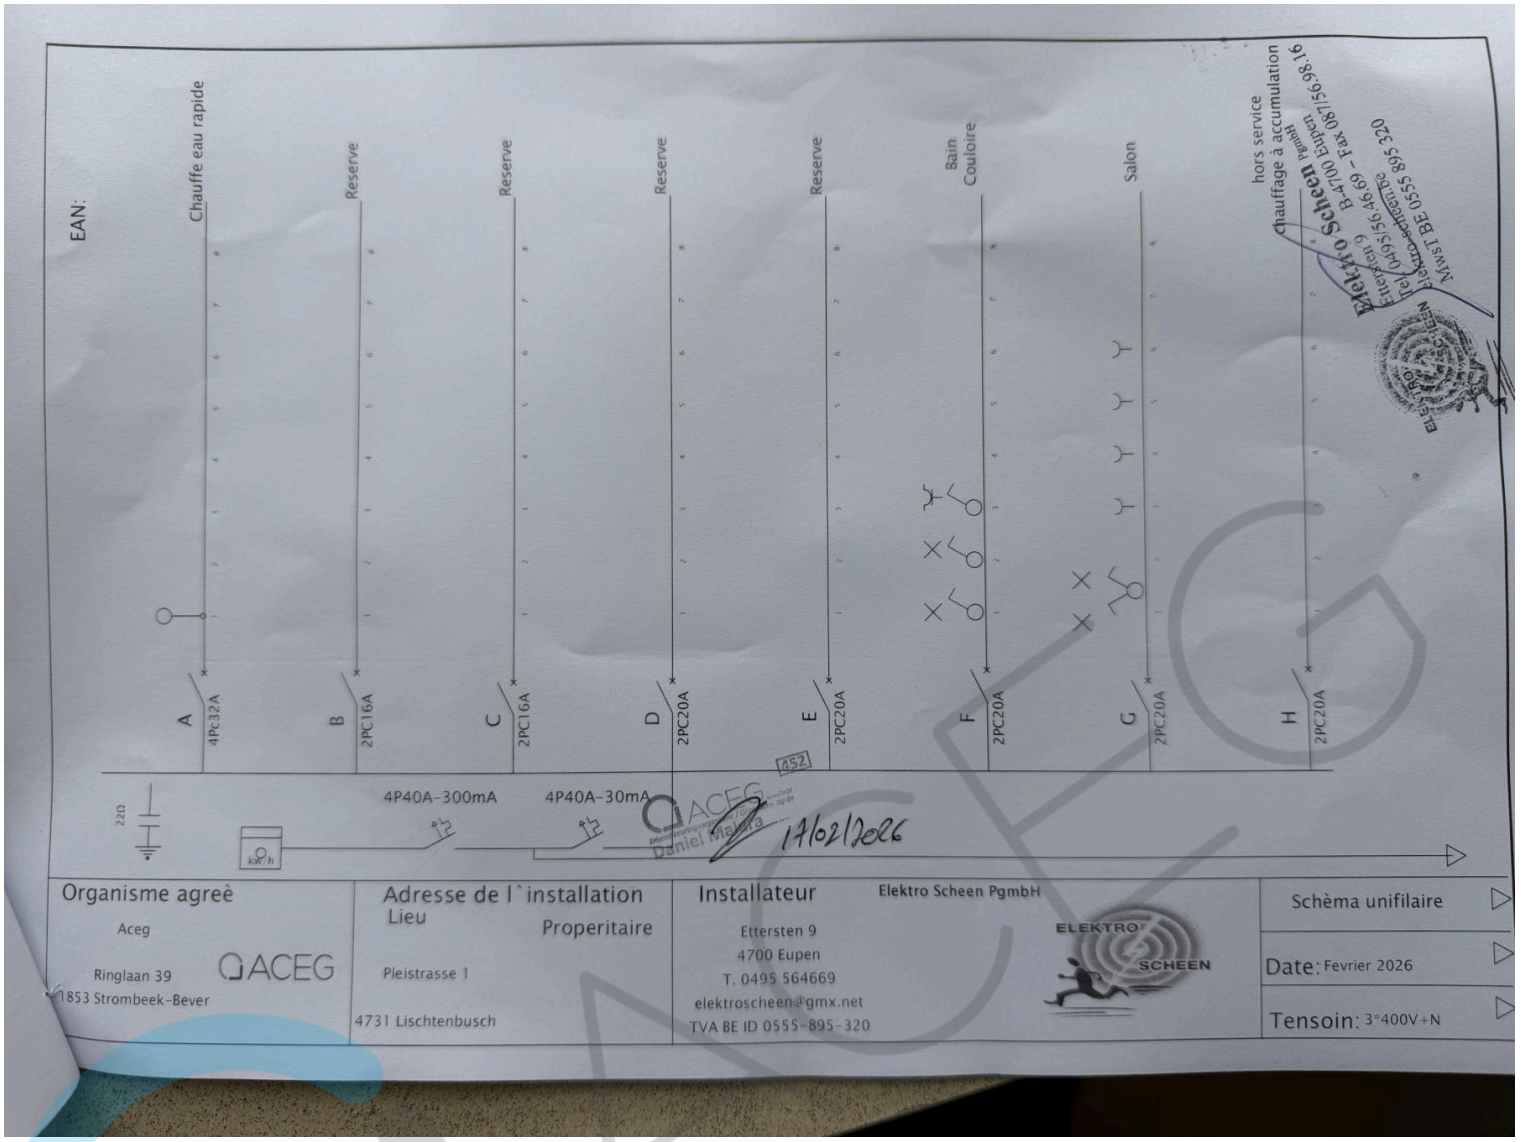
EAN:
Chauffe eau rapide
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Bain Couloire
Salon
hors service
Chauffage à accumulation
A 4Pc32A
B 2PC16A
C 2PC16A
D 2PC20A
E 2PC20A
F 2PC20A
G 2PC20A
H 2PC20A
4P40A-300mA
4P40A-30mA
22Ω
kW/h
452
17/02/2026
Daniel Mateira
Elektro Scheen PgmbH
Nihil BE 0555 895 320
Organisme agreè
Aceg
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
ACEG
Adresse de l`installation
Lieu
Properitaire
Pleistrasse 1
4731 Lischtenbusch
Installateur
Ettersten 9
4700 Eupen
T. 0495 564669
elektroscheen@gmx.net
TVA BE ID 0555-895-320
ELEKTRO SCHEEN
Schèma unifilaire
Date: Fevrier 2026
Tensoin: 3*400V+N

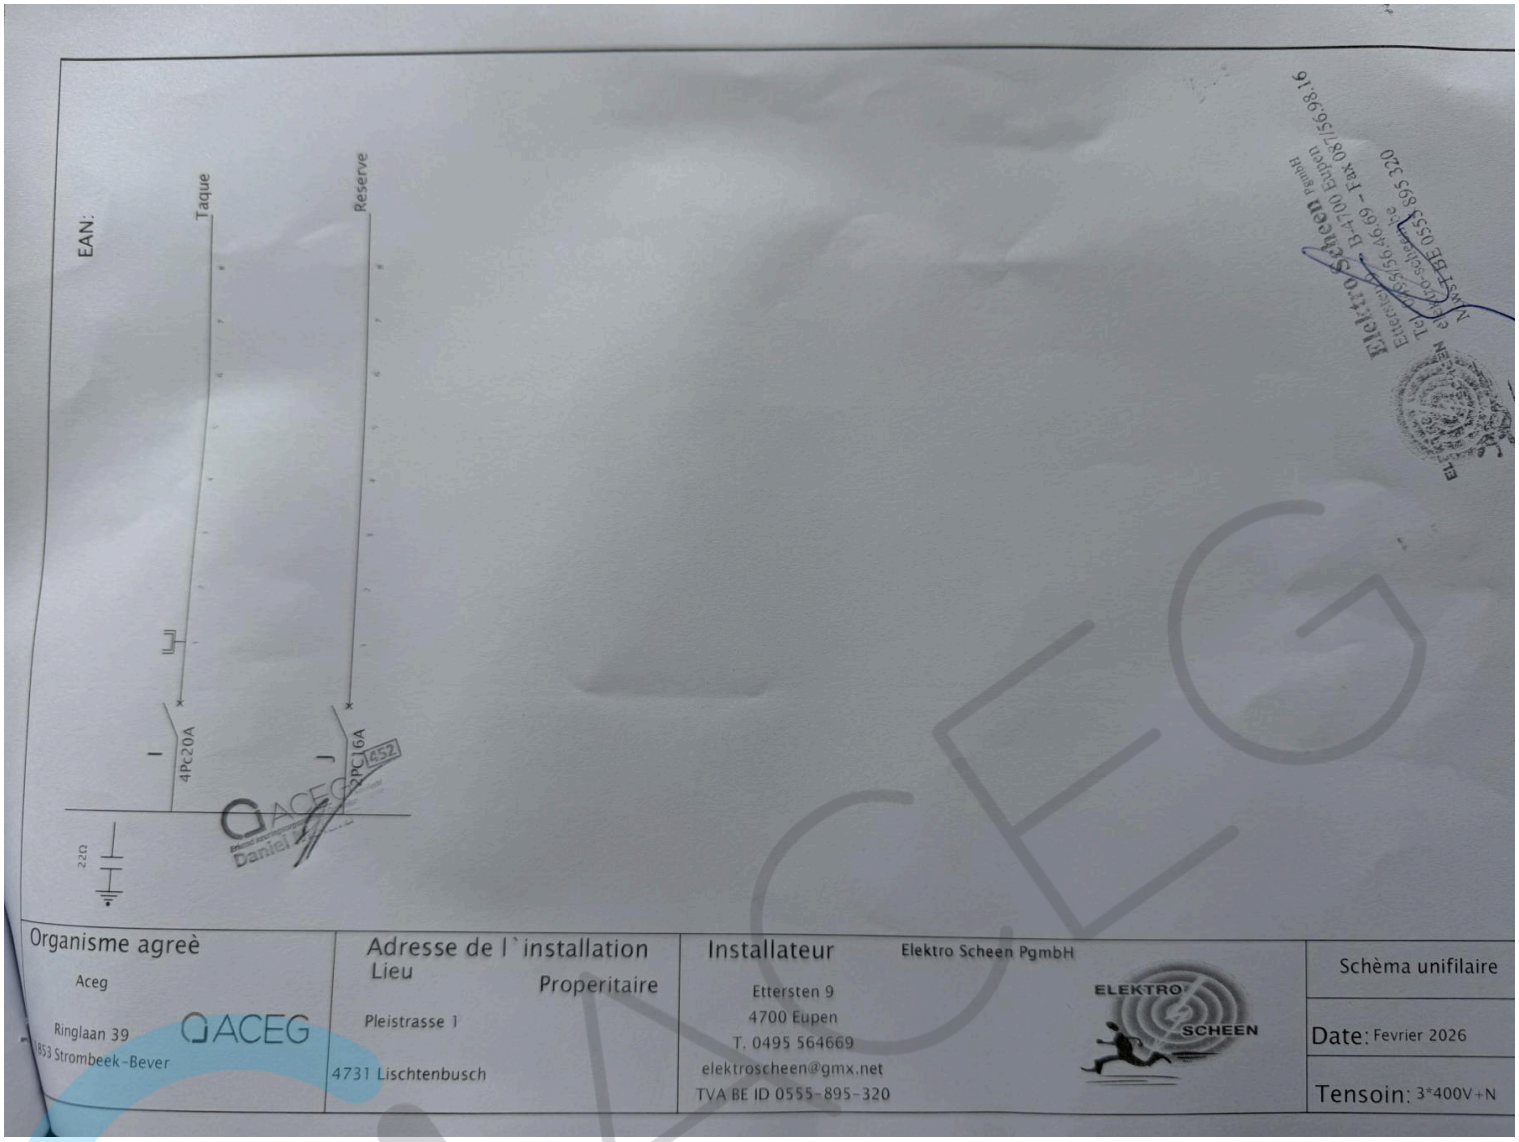

Organisme agreè	Adresse de l`installation	Installateur	Schèma unifilaire
Aceg Ringlaan 39 1853 Strombeek-Bever	Lieu: Properitaire Pleistrasse 1 4731 Lischtenbusch	Elektro Scheen PgmbH Ettersten 9 4700 Eupen T. 0495 564669 elektroscheen@gmx.net TVA BE ID 0555-895-320	Date: Fevrier 2026 Tensoin: 3*400V+N


Sagemcom
SICONIA
TRILANDUM
Iconex




Terre
Re 23.3 Ω
Rc 0.0 kΩ
Rp 0.0
Limite(Re) 30 Ω


METREL
R iso
Riso 11.02 MΩ
Um 525 V
Uiso 500 V
Type Riso L1/N
Limite(Riso) 500 kΩ
L
PE
EurotestXD
AUTO SEQUENCE