TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW BTV — Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

VLAAMS BRABANT
Slabbaertstraat, 18
3210 Lubbeek
Tel. 016 63 47 45
Fax 016 63 12 91

O. ref.: _____

U. ref.: _____ VERSLAG NR. 154/061026/13

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Zonnelaan, Nieuwstraat 13a

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : ENW

Adres : Rillaar, Oude Baan 25

INSTALLATEUR : _____

Adres : idem

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: Eandis

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 26-01-2006 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens :

(AREI art. 270) ~~(AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)~~ _____

Aard installatie : Nieuwe - ~~Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Type der lokalen~~ : HHI

Begin werken : Fundering ~~vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86~~ _____

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type 4.2p

~~Type van de aardelektrode : lus - staven - pennen - horizontale geleider~~ Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 14 ; RA : 2,8 Ohm; RI tot >1 MOhm

BESCHRIJVING : - Aarding bestaat uit PPP 3,8 ;
- bad(aarde + aarding met opgeleid
verbinding met opgeleid
- Schema in bijlage

Vastgestelde inbreuken en/of nota's : Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdeler
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT (1.) De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26-01-2031 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening 154 [illegible]

De directeur,


FORM. 382 /05-2004

Zaventem Green Avenue app 3.4
Eendraadsschema/Schéma unifilaire

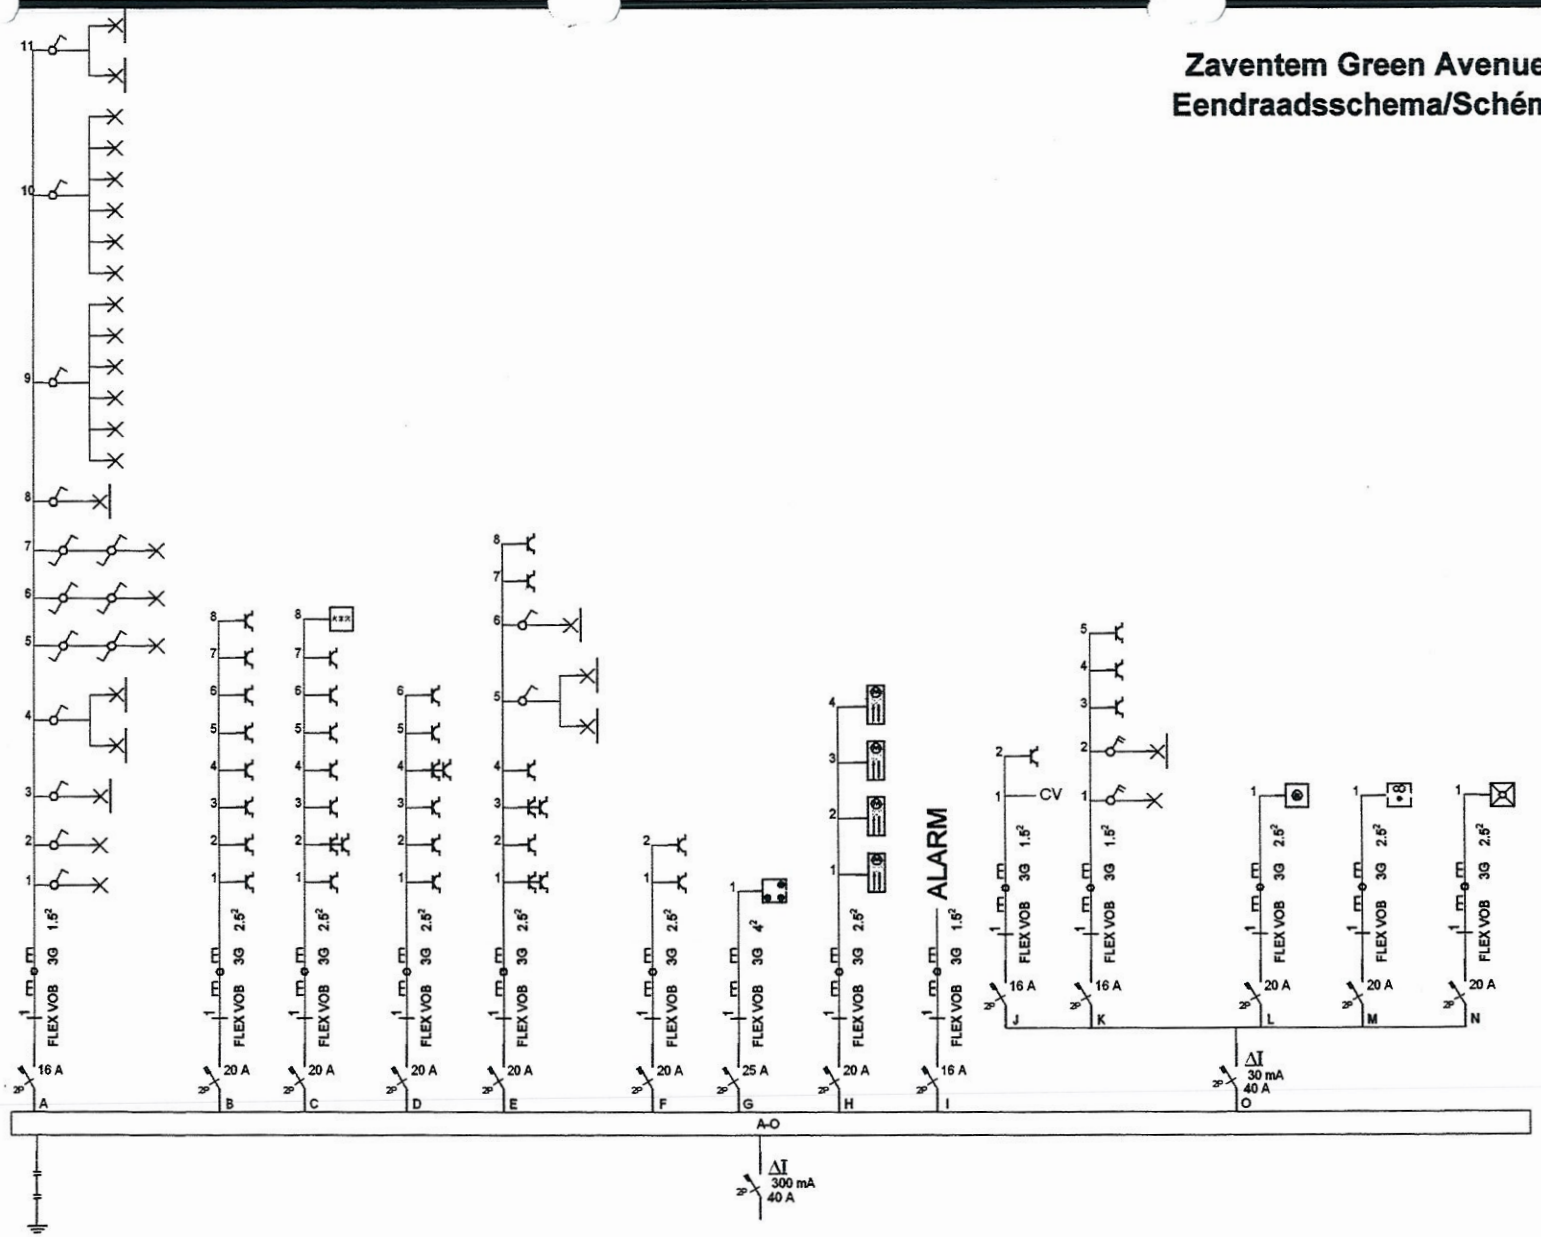

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom **ENW bvba**	Organis. **BTV**	Naam/Nom	
BTW / TVA **BE430575575**	Naam/Nom	Straat/Rue **Marktstraat** 15 A	
Datum/Date	Datum/Date	Gemeen/Comm **Zaventem**	
Handtek/Sign	Handtek/Sign	Handtek/Sign	

FIX-O-CAD
vynckier
02541

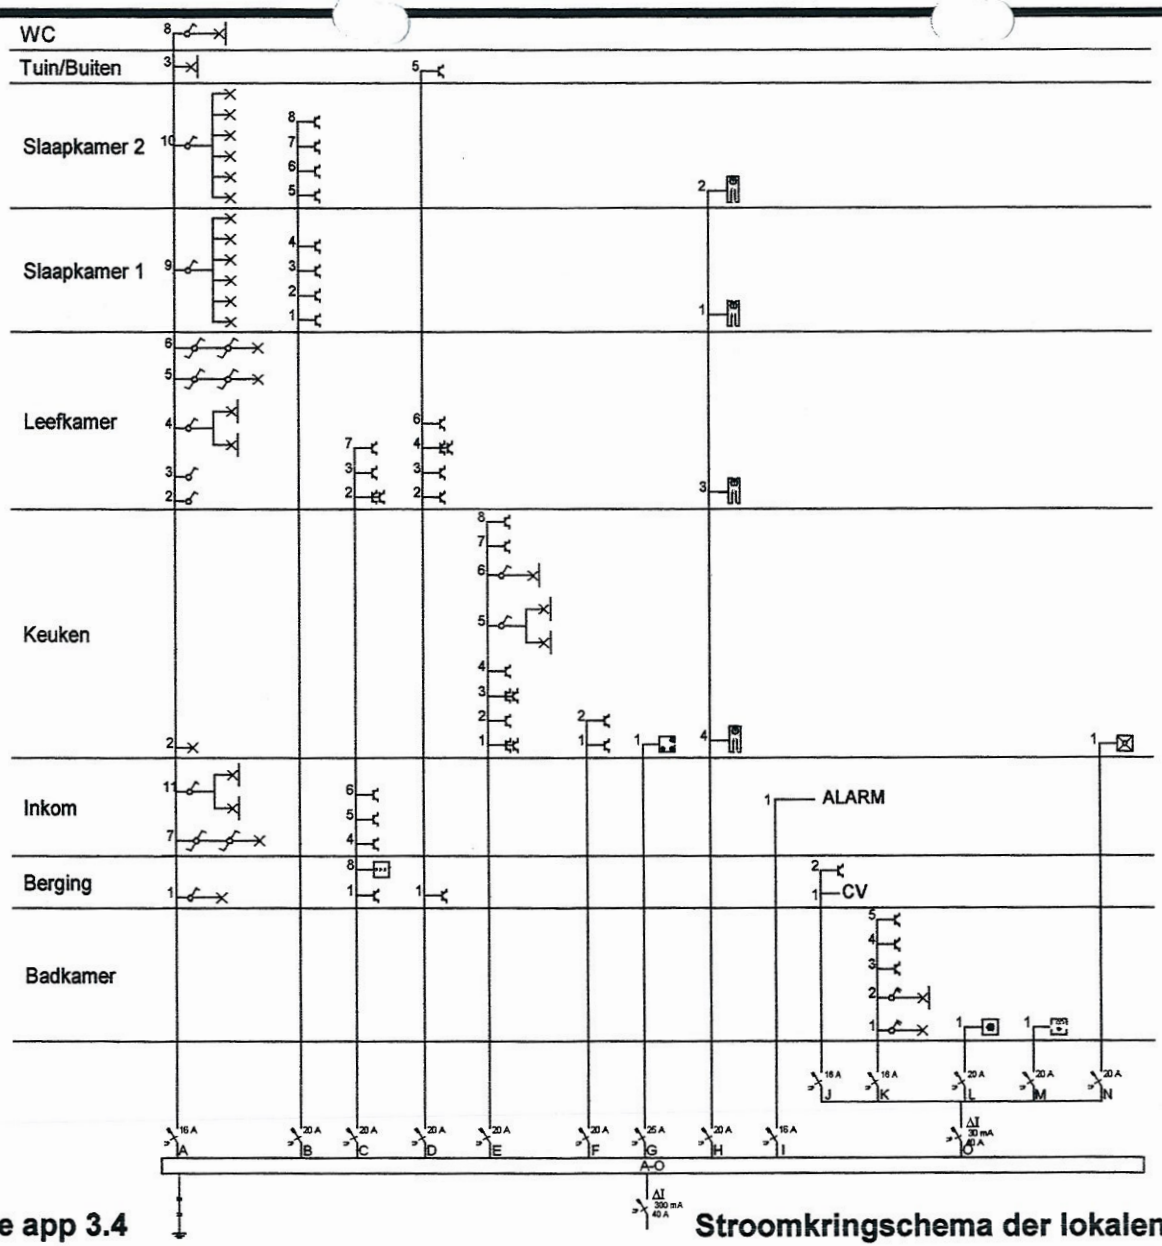

Zaventem Green Avenue app 3.4

Stroomkringschema der lokalen / Schéma des circuits par local

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	1N, (400V)/230V~
Naam/Nom **ENW bvba**	Organis. **BTV**	Naam/Nom	
BTW / TVA **BE430575575**	Naam/Nom	Straat/Rue **Marktstraat** 15 A	**FIX-O-CAD**
Datum/Date	Datum/Date	Gemeen/Comm **Zaventem**	vynckier
Handtek/Sign	Handtek/Sign	Handtek/Sign	02541