



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder:

Gestionnaire de réseau de distribution:

Sibelga

Nr teller
N° comp:

A. Flaler

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 17/0717-3

EAN
code:

Aard onderzoek	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk Temporaire:	☐	Kermisinstallatie Install. Foraine:	☐	Indienststelling Mise en service:	☒	Uitbreiding Extension:	☐	Vernieuwing Renouvellement:	☐
--------------------------	-----------------------	--	-----------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Rue du Fauleux 66-68, 1800 Bxl

Eigenaar

Propriétaire:

Adres

Adresse: Idem

Installateur: Idem

Datum van het onderzoek:

Date du contrôle:

12.8.08

Onderzoek / Contrôle: ☐ Woning / maison ☒ Appart

Spanning

Tension: 230V

Meter / bord verbinding:

Liaison compteur-tableau: 2x10mm² xVB

Max. beveiliging:

Protection max.: Max 40A

Aardelektrode:	Isolatie	Mohm	Aantal verdeelborden:
Electrode de terre: 1x10mm²	Isolement: 1,5		Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :	TestΔIn	2,5.ΔIn		AREI / RGIE				
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A	Generales pour tous les	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
40	30	A	Circuit A → Y.	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht: algemeen: OK	NOK	directe aanraking: OK	NOK	Indirecte aanraking: OK	NOK
Contrôle visuel: générale: ☒	☐	contact direct: ☒	☐	Contact indirect: ☒	☐

Aansluitingen: Raccordements:	OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen: Liaisons equipotentielles:	OK ☒	NOK ☐
----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

Inbreuken/Infractions: (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques:

Meant
Note: Idem 17/0717-1

VISUM:

Datum/date:

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~systeem~~ in dienst gesteld worden. ~~in dienst gesteld worden~~.
L'installation est ~~niet~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~être mise en service~~ être mise en service ~~être mise en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénadradisch schema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk: / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le:

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: 12.8.08
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: 12.8.08


voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

ELECTRO-TEST

Carl VANDERVORST

(0477) 58 21 67

NOTE 1) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; 2) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; 3) l'obligation d'arrêter l'installation électrique en cas de nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie.

**ELECTRO-TEST**VZW
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



NF 284/198

Distributienetbeheerder
Gestionnaire de réseau de distribution

Sibelga

Nr teller : 23458642
N° comp :Index : 772
Index :**Verslag van onderzoek**
Rapport de contrôleNr : 11
N° : 017 5**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service :aanpassing : ☒
adaptation :habilitatie : ☐
habilitation :periodiek : ☐
périodique :Plaats van het onderzoek
Lieu du contrôle

Rue des Boulois 66. 68. 1000 Bm

Eigenaar / Propriétaire

Installateur

Idem

Datum van het onderzoek
Date du contrôle

5.3.2009

Inspecteur

Ik. / C.I. : 590-6099320

Vandenberghe Carl

Onderzoek / Contrôle

☐ woning / maison☒ appart

mon origine

Soort gas / sorte gaz

☐ aardgas G20 / gaz naturel☐ butaan / butane☒ aardgas G25 / gaz naturel☐ propaan / propaneDruk aan teller of
Pression au compteur ou etc

25

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten)
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité)Arrière Ø1" fillet
Cuivre Ø 92 + Ø 18 avec raccordsAangesloten toestellen
Appareils raccordésChaudière Rillo 'residence Type L₁₃ - 24 kW

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met
exécuté par : ☒ teller
compteur☐ druk
pression : mbar☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op-ganse installatie

sur installation complète : ☒

op gedeelte installatie

sur installation partielle : ☐

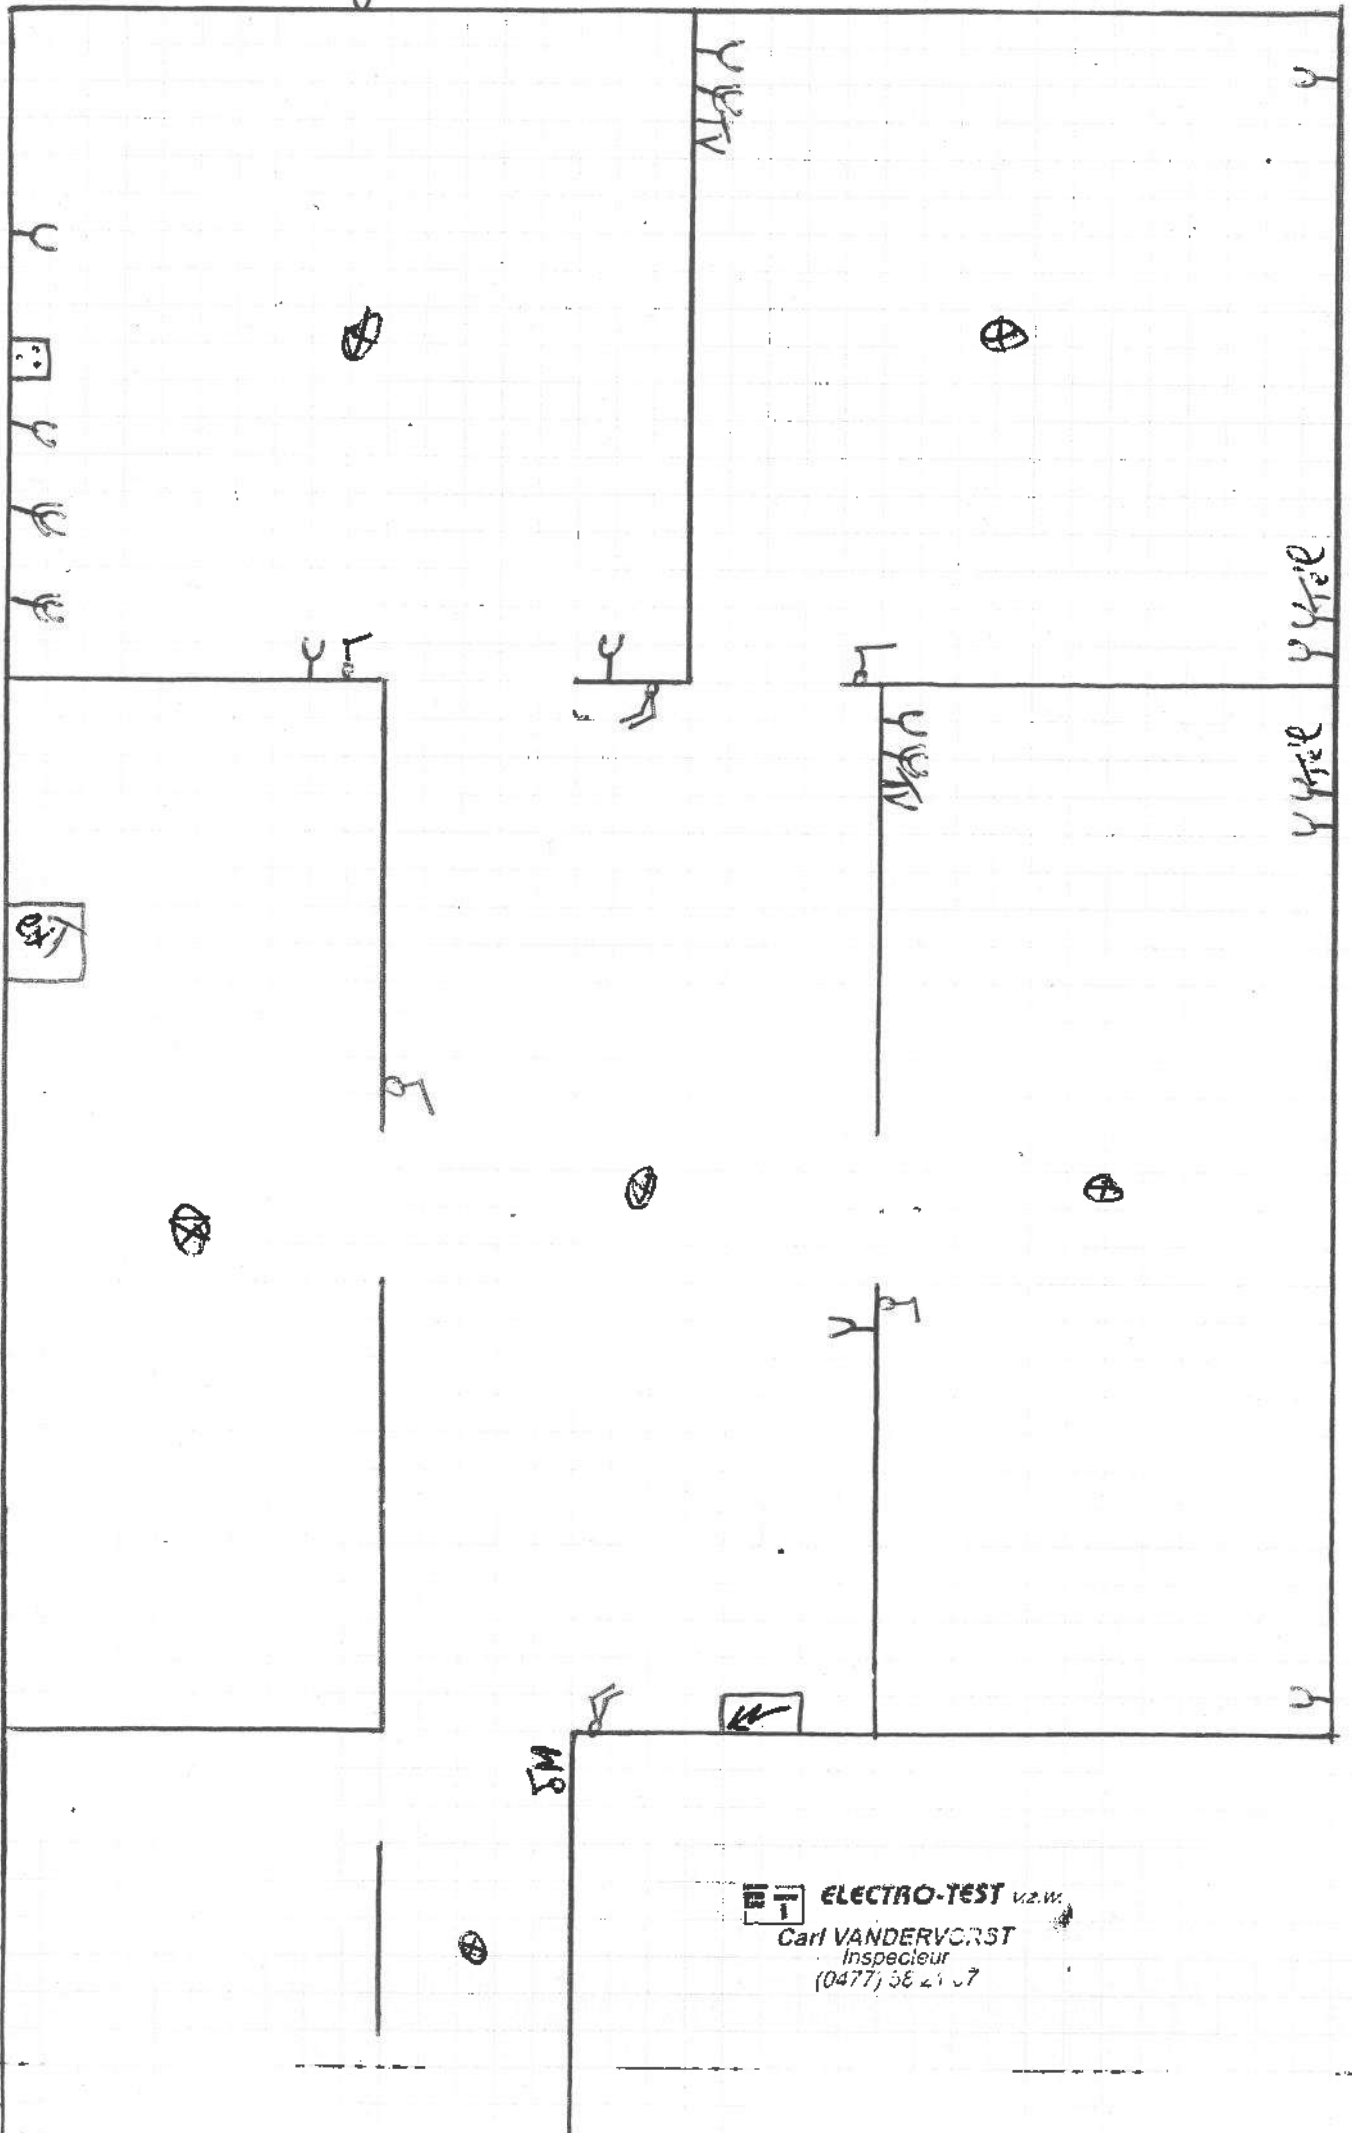
Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques

Meant

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☐ NEE / NON
☒ JA / OUI☒ NBN D 51003
☒ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☒ NBN B 61002De inspecteur
L'inspecteur

1^{eme} etage




ELECTRO-TEST vzw

Carl VANDERVOORT

Inspecteur

(0477) 56 21 57



V.Z.W.
ASBL

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution

Nr teller
N° comp

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

Nº: 1710717-3

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Eigenaar

Propriétaire:

Adres

Adresse

Installeur : Deu

Datum van het onderzoek

Date du contrôle

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appartement

BTW: 509-6099379

Ik. / C.I.

Inspecteur

Spanning Tension	230V	Meter / bord verbinding Liaison compteur-tableau	2x10mm ² xVB	Max. beveiliging Protection max.	Max.
------------------	------	---	-------------------------	-------------------------------------	------

Aardelektrode : <i>15</i>	Isolatie : <i>15</i>	Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>15</i>	Isolément : <i>15</i>		Nombre de tableaux : <i>1</i>

[illegible]

Visueel nazicht : algemeen :	OK	NOK	Indirecte aanraking :	OK	NOK
Contrôle visuel : générale :	☒	☐	Contact direct :	☒	☐
			Contact indirect :	☐	☒

Aansluitingen : Raccordements :	OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles :	OK ☒	NOK ☐
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM:

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelchakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het schéma draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AVEI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plusieurs le : 06

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op :
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:


pour le directeur,
l'inspecteur:

[illegible]

NOTE : **a)** obligation de conserver la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique **b)** obligation de s'inscrire dans le dossier pour modification intervenue dans l'installation électrique **c)** obligation d'aviser immédiatement S.R.F. avant l'entrée dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du directeur tout dommage et, à prescription électrique **d)** obligation, lorsque des infractions sont constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions suite au délai de délai de contrôle. Dans le cas où, les de cette seconde visite des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction départementale de l'énergie et propose à la main surveillance des installations électriques concernées.



N° 234-INSP

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder
Gestionnaire de réseau de distribution

Sibelga

Nr teller
N° comp

A flalen

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 1710717-3

EAN
code

Aard onderzoek	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	III	IV	IV	Voorz. niet verder Prescription du rest. de zee- en de disn.																			
Genre de controle	RCHE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐																				

Tijdelijk Temporaire	☐	Kermisinstallatie Install. Foraine	☐	Indienststelling Mise en service	☒	Uitbreiding Extension	☐	Vernieuwing Renouvellement	☐
-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek:
Lieu du contrôle:

Rue du Paulon 66-68, 1000 Bru

Eigenaar
PropriétaireAdres
Adresse

Idem

Installateur

Idem

Datum van het onderzoek

12-2-08

Datum controle

Onderzoek / Contrôle: ☐ Woning / maison ☒ AppartSpanning
TensionMeter / bord verbinding
Maison compteur-tableauMax. beveiliging
Protection maxAardelektrode
Electrode de terreIsolatie
Isolément

Mohm


Aantal verdeelborden
Nombre de tableauxDifferentieelschakelaars
Interrupteurs différentielsAantal eindstroombanen
Nombre des circuits terminaux

Test 2In 2.5 In AREI / RGIE

In (A)	ΔIn (mA)	Type
40	300	A
40	30	A

Generales pour tous les
Circuits A → B

OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
							
							
							
							

**ELECTRO-TEST**20
ASB

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-NSP

Distributienetbeheerder
Gestionnaire de réseau de distributionNr teller
N° comp

93458642

Index
Index

172

Nr
N°

17 077 5

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gazPlaats van het onderzoek
Lieu du contrôle

Rue des Foulons 66-68, 1000 Bn

Eigenaar / Propriétaire

~~XXXXXXXXXX~~

Installateur

Idem

Datum van het onderzoek
Date du contrôle

5.3.2009

Inspecteur

Vandenberg Carl

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maisonSoort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel☒ aardgas G25 gaz naturel☒ apparat ~~un appareil~~☐ butaan / butane☐ propaan / propaneDruk aan teller of tank
Pression au compteur ou citerne

85 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten)
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité)Aangesloten toestellen
Appareils raccordés

Chaudière Riello Residence Type 12-24 kW

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité

uitgevoerd met
exécuté par : ☒ teller
compteur☐ druk :
pression :

mbar

☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousseop ganse installatie
sur installation complete ☒op gedeelte installatie
sur installation partielle ☐

Beschrijving / Description

Opmerkingen / Remarques

Aant
7..Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueurCONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☐ NEE/ NON
☒ JA / OUI☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☒ NBN B 61002De inspecteur
L'inspecteur



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

23458642

Index :

Index :

772

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Nr : *17* 017 / 5

1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service :

aanpassing : ☒
adaptation :

habilitatie : ☐
habilitation :

periodiek : ☐
périodique :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue des Bouleaux 66-68, 1000 Br

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Idem

BTW / TVA : *590.6099329.9*
Ik. / C.I. :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

5.3.2009

Inspecteur :

Vandervorst Carl

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison



appartement / *appartement*

Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel



butaan / butane

☒ aardgas G25 gaz naturel



propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Prin φ1" fillet

Cumule φ12 + φ18 avec raccords

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Chaudière killeo residence type C₁₃ 24kW

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller
exécuté par : compteur

☐ druk :
pression : mbar

☐ tester

☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie : ☒
sur installation complète :

op gedeelte installatie : ☐
sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Heant



ELECTRO-TEST V.Z.W.
Carl VANDERVORST
Inspecteur
Gsm: 0472/582.167

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

☐ NEE/ NON
☒ JA / OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☒ NBN B 61002

De inspecteur
Inspecteur

