



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSF

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : <i>Sibelga</i>	Nr teller : <i>234 58 648</i> N° comp :	Index : <i>838</i> Index :
--	--	-------------------------------

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr : <i>17</i>	<i>0.177</i>	<i>2</i>
N° :		

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

Iste indienststelling : ☐
1ère mise en service :

aanpassing : ☒
adaptation :

habilitatie : ☐
habilitation :

periodiek : ☐
périodique :

Plaats van het onderzoek : Lieu du contrôle : <i>Rue des Foulons 66-68, 1000 Bru</i>	
Eigenaar / Propriétaire : <i>[Redacted]</i>	
Installateur : <i>Idem</i>	BTW / TVA : <i>590-6099329-92</i> Ik. / C.I. :
Datum van het onderzoek : <i>5.3.09</i>	Inspecteur : <i>Vandennout Carl</i>
Date du contrôle :	

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison	☒ appart. <i>non</i> ☐
Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel	☐ butaan / butane
☒ aardgas G25 gaz naturel	☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Arrier Ø 1" fille
Cuivre Ø 22 avec raccords
Cuivre Ø 18
Aangesloten toestellen : *Chaudière Vaillant turbo Tec pro type C12 - Elikor*
Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller	☐ druk :	☐ tester	☐ zeep of schuim
exécuté par : ☒ compteur	☐ pression : mbar		savon ou mousse

op ganse installatie : ☒	op gedeelte installatie : ☐
sur installation complète :	sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

évaluation encore à terminer

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE ☐ NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA / OUI

- ☒ NBN D 51003
- ☐ NBN D 51004
- ☐ NBN D 51006
- ☐ NBN B 61001
- ☒ NBN B 61002

De inspecteur,
L'inspecteur : *[Signature]*
ELECTRO-TEST V.Z.W.
Carl Vandennout
Inspecteur
Tel. n° : 0477/582.167

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

HBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : <i>Sibelga</i>	Nr teller : <i>23458648</i> N° comp :	Index : <i>838</i> Index :
--	--	-------------------------------

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle****Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gazPlaats van het onderzoek : *Rue des Foulons 66-68, 1000 Br*
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur : *Idem*BTW / TVA : *590-6099329-92*
Ik. / C.I. :Datum van het onderzoek : *5.3.09*
Date du contrôle : Inspecteur : *Vandenberghe Carl*Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison ☒ appart. *hier*Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel ☐ butaan / butane☒ aardgas G25 gaz naturel ☐ propaan / propaneDruk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :*25* mbarBinneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :*Woning 1ste et 2de et 3de verdieping*
Woning 1ste et 2de verdieping
*Woning 1ste et 2de verdieping*Aangesloten toestellen : *Chaudière Vaillant Turbo Tec pro type C 24kw*
Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller compteur ☐ druk : pression : mbar ☐ tester ☐ zeep of schuim savon ou mousseop ganse installatie : ☒ op gedeelte installatie : ☐
sur installation complète : sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

*Installation entree a terminee***Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen**
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

- ☐
- NBN D 51003
-
- ☐
- NBN D 51004
-
- ☐
- NBN D 51006
-
- ☐
- NBN B 61001
-
- ☐
- NBN B 61002

De inspecteur,
L'inspecteur.**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE** ☐ NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA / OUI



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller

N° comp

A. pleiter

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 170717-5

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE													Prescription du

Tijdelijk : Temporaire :	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	Indienststelling : Mise en service :	Uitbreiding : Extension :	Vernieuwing : Renouvellement :
☐	☐	☒	☐	☐

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Rue du Foulon 66-68, 1000 Brl

Eigenaar

Propriétaire

Adres

Adresse

Idem

Installateur : Idem

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

22.8.2008

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

2x10mm²

Max. beveiliging :

Protection max :

max 40A

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Piquette

Isolatie :

Isolement :

+100 Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300 A	A	Generales pour tous les Circuits A → H.									
40	30 A	A										

Visueel nazicht : algemeen :	OK	NOK	directe aanraking :	OK	NOK	Indirecte aanraking :	OK	NOK
Contrôle visuel : générale :			contact direct :			Contact indirect :		

Aansluitingen : Raccordements :	OK	NOK	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles :	OK	NOK
------------------------------------	----	-----	--	----	-----

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Chéant

Note: Idem 170717-1

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~aan~~ conform met het AREI en mag ~~aan~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
 L'installation est ~~conforme~~ conforme au RGIE et peut ~~être mise en service~~ être mise en service ~~restera en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle visite ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 22.8.2008
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 22.8.2008

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

ET ELECTRO-TEST

Carl VAN DERVOORST

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0000 0000 0000 0000
BIC: KREDBB
BE 0434.433.603
RPA Brussel

1^{er} étage

40A300 mg 4610 mm

40A30 mg

ELECTRO-TEST
Carl VANDERVOORT
insp. elect.
(04) 33 21 67

16A362,5 mm Y

16A362,5 mm Y

16A362,5 mm Y

16A364 mm ☐

16A362,5 mm 5Y

16A362,5 mm 55YY


16A362,5 mm 5YY

16A362,5 mm 555YY

16A362,5 mm 55YY

16A362,5 mm 555Y

1^{er} étage

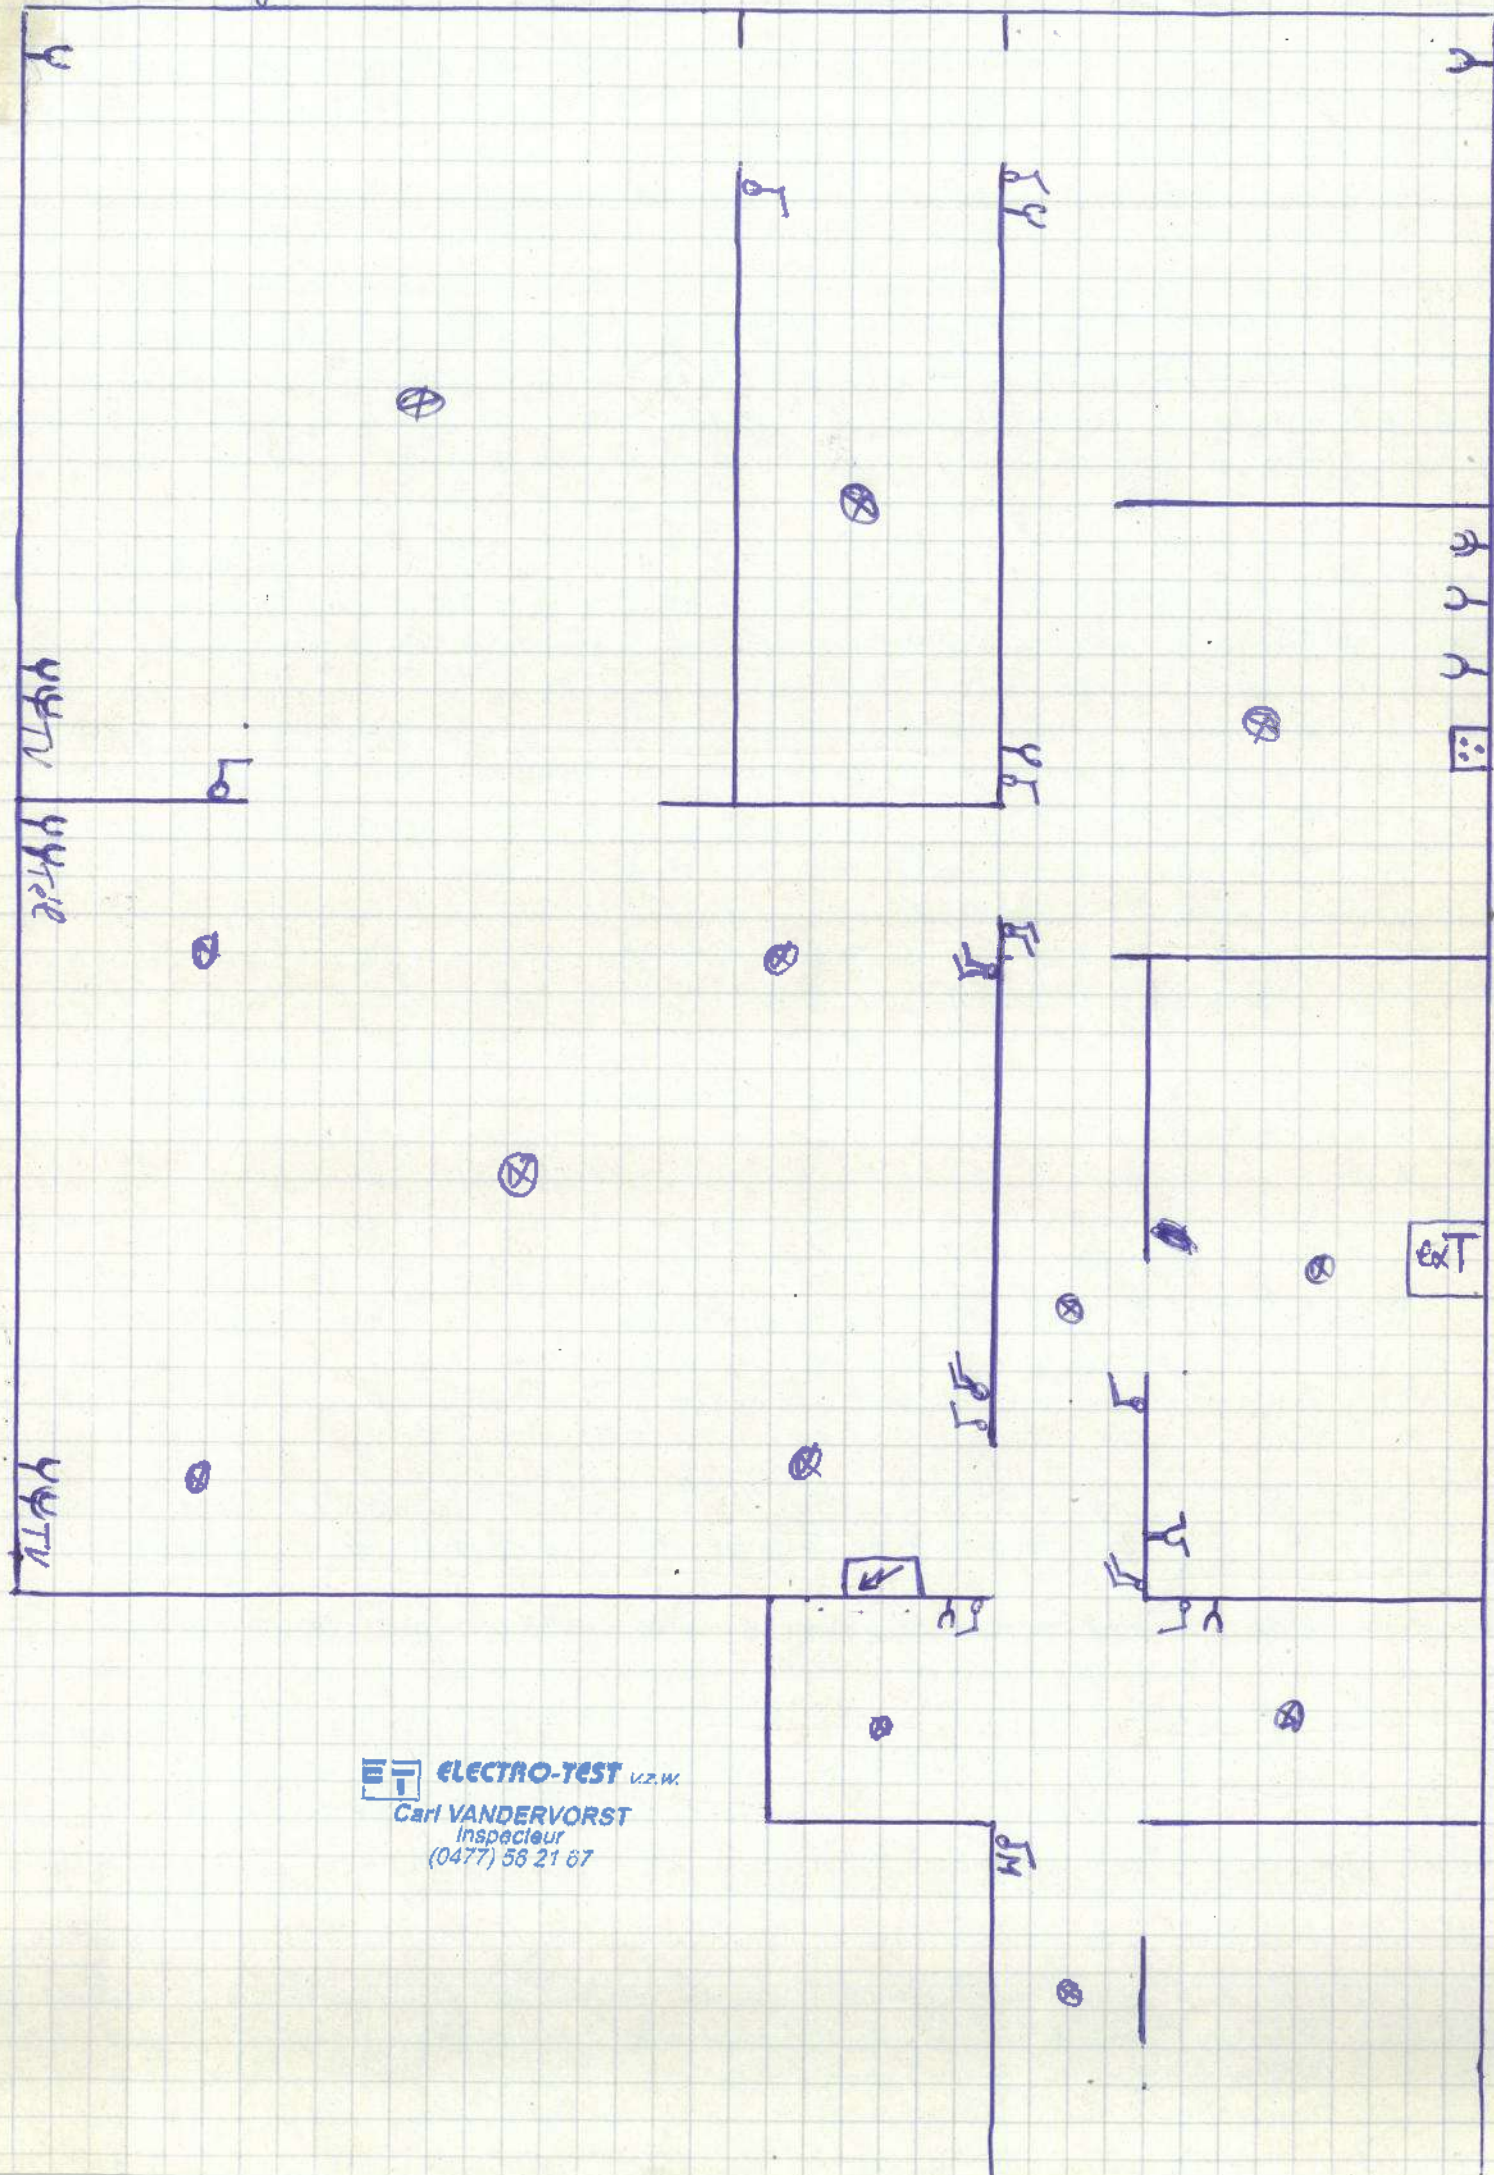



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 110717.5

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☐	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	---	--	---

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire:

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Protection max. :
-------------------------	---	---

Aardelektrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
---	---------------------------	--

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :				Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300 A						☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
40	32 A						☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK ☐ NOK ☐	Indirecte aanraking : OK ☐ NOK ☐
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : Raccordements : OK ☐ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentiëles : OK ☐ NOK ☐
---	--

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier de l'installation électrique; c) l'obligation de visiter immédiatement, si P.V. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSR

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Index :

Index :

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle**

Nr :

N° :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz1ste indienststelling : ☐1ère mise en service : ☐aanpassing : ☐adaptation : ☐habilitatie : ☐habilitation : ☐periodiek : ☒périodique : ☒

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Inspecteur :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison☐ appart. ☐Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel☐ butaan / butane☒ aardgas G25 gaz naturel☐ propaan / propaneDruk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :

☒ teller

compteur

☐

druk :

pression :

mbar

☐

tester

☐

zeep of schuim

savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :

op gedeelte installatie :

sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☐

NEE/ NON

☐

JA/ OUI

☐ NBN D 51003☐ NBN D 51004☐ NBN D 51006☐ NBN B 61001☐ NBN B 61002De inspecteur,
L'inspecteur.



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°:

1710717-5

EAN :

code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue du Foulon 66, 68, 1000 Brxl

Eigenaar

Propriétaire

Adres :

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 8x10 mm ²	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie : 100 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A			☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
40	30	A			☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	☐ Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het één draadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.
Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /
Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier d'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai, de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.