



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOECK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSF

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

234 58637

Index :

430

N° comp :

Nr : *17* 0177 3
N° :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service :

aanpassing : ☒
adaptation :

habilitatie : ☐
habilitation :

periodiek : ☐
périodique :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue des Foulons 66-68, 1000 Br

Eigenaar / Propriétaire :



Installateur :

Idem

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

5.3.2009

Inspecteur :

DTW / TVA : 590-6099329-97
Ik / C.I. :

Vandervorst Carl

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison

☒ appart. *Leine et Ar*

Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel

☐ butaan / butane

☒ aardgas G25 gaz naturel

☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Brûleur Ø15 fillet

Cuivre Ø22 + Ø18 avec raccords

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Chaudière Riello residence 24kw Type C13

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller
exécuté par : compteur

☐ druk :
pression : mbar

☐ tester

☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie : ☒
sur installation complète :

op gedeelte installatie : ☐
sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Heant



ELECTRO-TEST V.Z.W.
Carl VANDERVOORT
Inspecteur
G.S.M. 0477/582.167

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

☐ NEE/ NON
☒ JA / OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☒ NBN B 61002

De inspecteur:
L'inspecteur:

[Signature]

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

HBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller

N° comp

A. Flever

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1710717-2

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du
														gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☒	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Rue du Foulon 66-68, 1000 Bxl

Eigenaar

Propriétaire

Adres

Adresse

Idem

Installateur: Idem

Datum van het onderzoek:

Date du contrôle:

22.8.08

Onderzoek / Contrôle:

☐ Woning / maison☒ Appart.

Kleine doore

Spanning:

Tension:

230V

Meter / bord verbinding:

Liaison compteur-tableau:

2x10mm²

Max. beveiliging

Protection max

Max 40A

Aardelektrode:

Electrode de terre:

piquets

14

Isolatie:

Isolement:

00

Mohm

Aantal verdeelborden:

Nombre de tableaux:

1

Differentieelschakelaars			Aantal eindstroombanen:		TestΔIn		2,5ΔIn		AREI / RGIE			
Interrupteurs différentiels			Nombre des circuits terminaux:		OK		NOK		270			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A	Général pour tous les		☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
			cours A → J.		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht :	algemeen :	OK	NOK	directe aanraking :	OK	NOK	Indirecte aanraking :	OK	NOK
Contrôle visuel :	générale :	☒	☐	contact direct :	☒	☐	Contact indirect :	☒	☐

Aansluitingen :	OK	NOK	Potentiaalvereffeningen :	OK	NOK
Raccordements :	☒	☐	Liaisons equipotentielles :	☒	☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Note:

Idem pu 1710717-1

ET ELECTRO-TEST
 Carl VANDERVORST
 Inspecteur
 (0477) 58 21 07

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~niet~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — ~~in dienst~~ — in dienst gesteld worden — ~~in dienst blijven~~.
 L'installation est — ~~non~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne pas~~ — ~~temporairement~~ — être mise en service — ~~seulement en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 22/09/08
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

 voor de directeur,
 de inspecteur:

 pour le directeur,
 l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'Enquête dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'incidents ou d'infractions au titre du contrôle, de la présence d'électricité; d) l'obligation de visiter les installations électriques au moment de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction Générale de l'Énergie pour la haute surveillance des installations électriques domestiques.

2^{ème} étage

ET ELECTRO-TEST
Carl VANDERHORST
Inspecteur
(0471) 58 21 17

4030mm 4610mm

4030mm

16A3G215mm



16A3G215mm

Y

16A3G215mm

Y

16A3G215mm

Y

16A3G215mm

Y

16A3G215mm

Y Y Y Y

16A3G215mm

Y Y

16A3G215mm

Y Y


16A3G215mm

Y Y Y

16A3G215mm

Y Y Y

2^{ème} étage

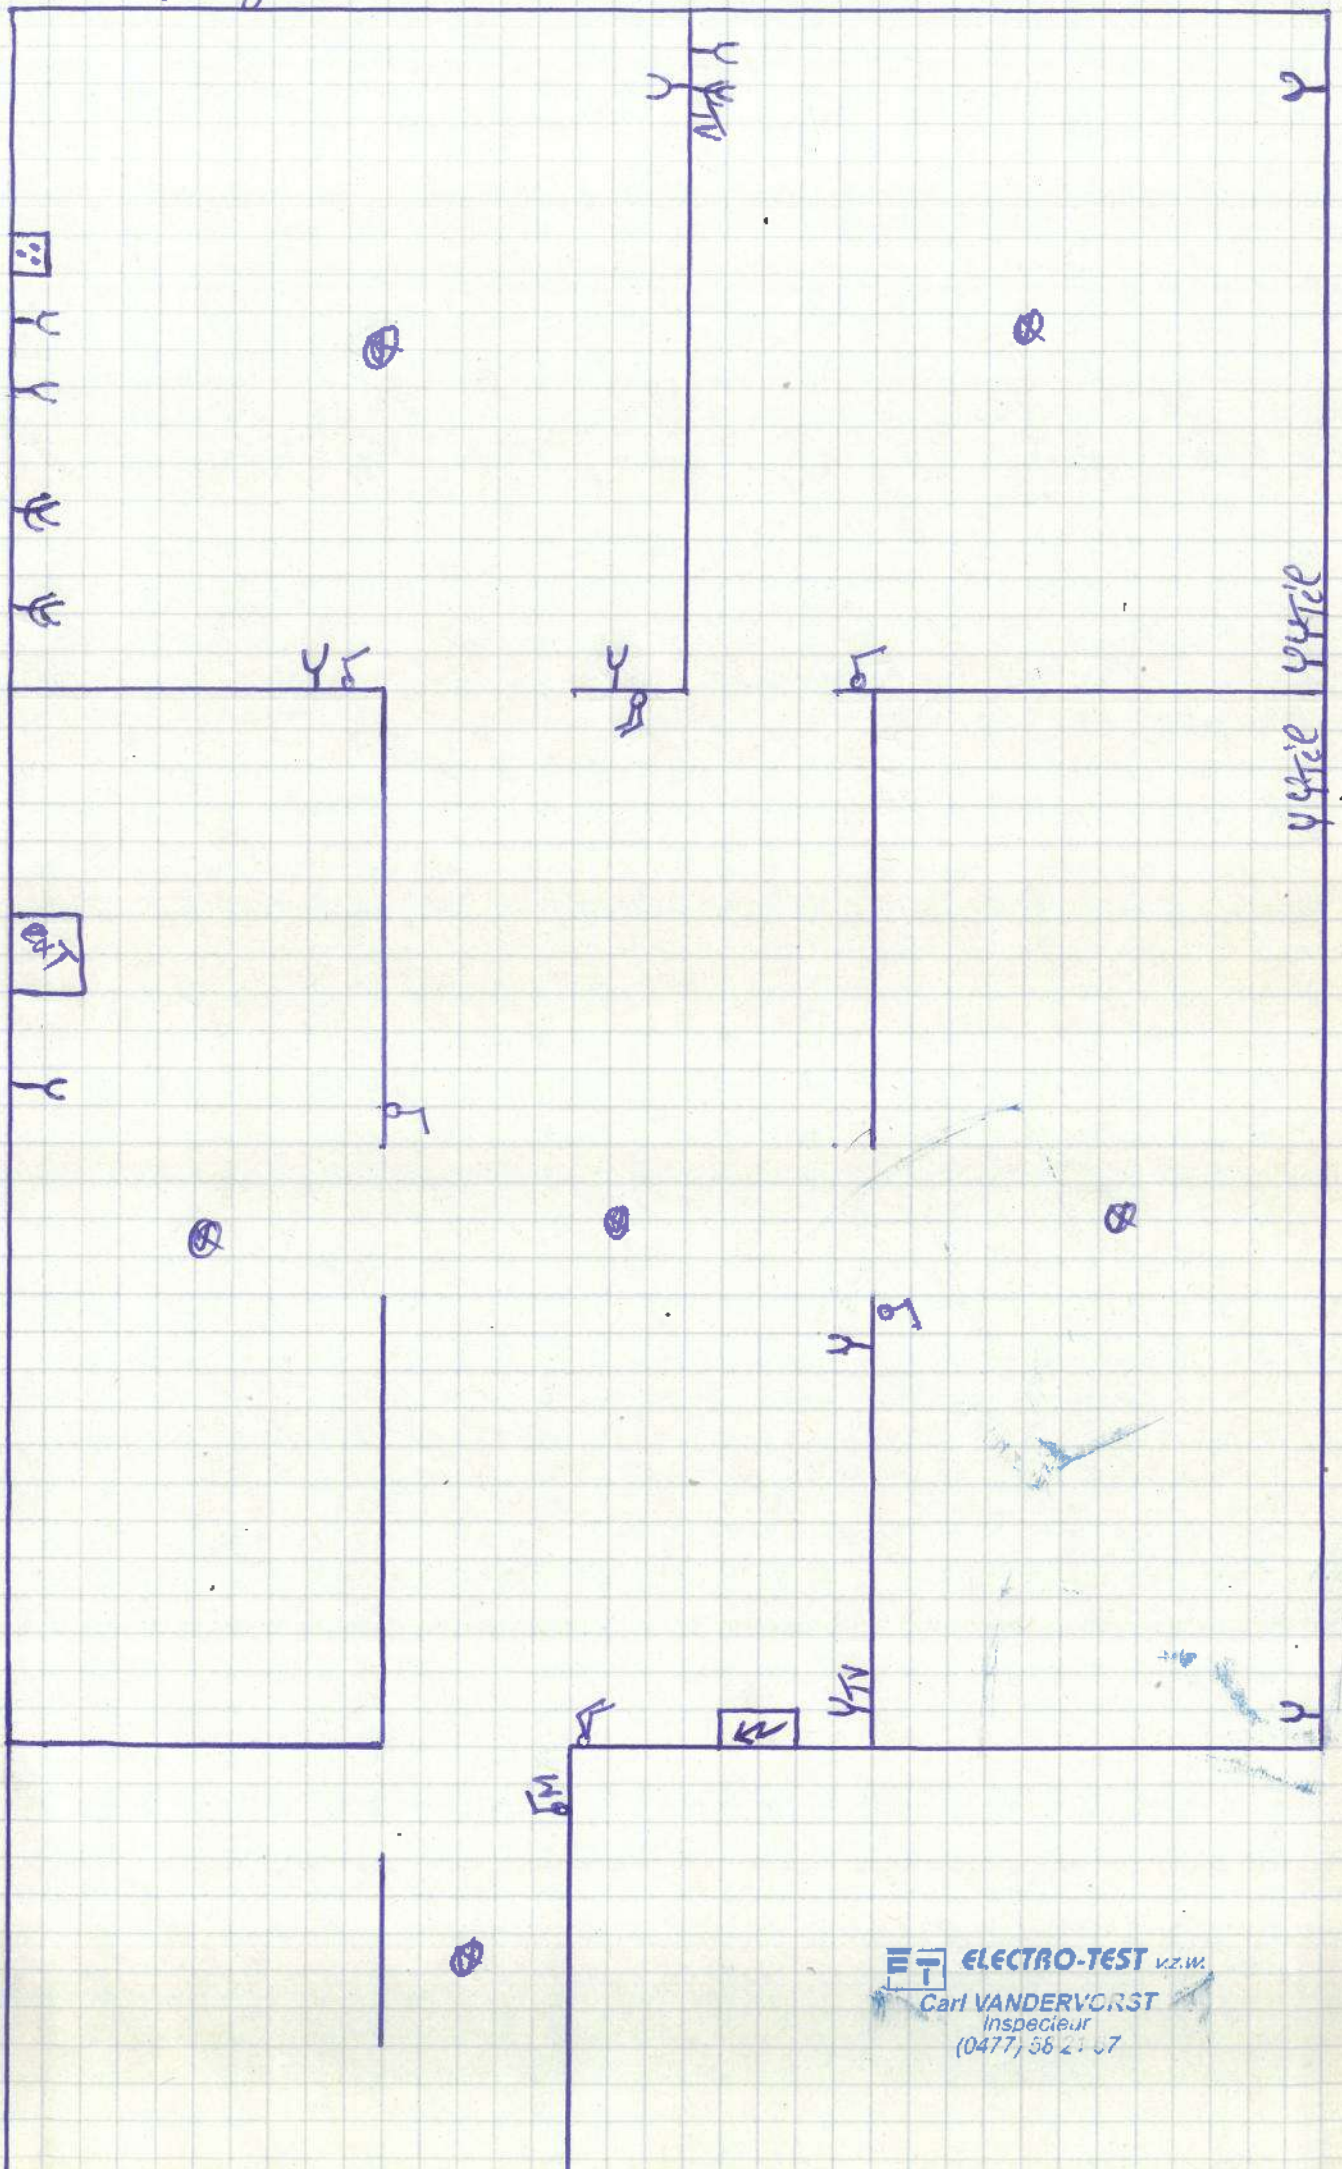



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Herkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : *Sibelga*Nr teller :
N° comp : *1. Rauer*

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *11017.1*EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : *Rue du Foulon 66 - 62, 1000 Brxl*

Eigenaar

Propriétaire: *[Redacted]*

Adres :

Adresse : *Idem*Installateur : *Idem*BTW / TVA : *59026099329*

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur : *[Signature]*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. *[Signature]*

Spanning : <i>230V</i>	Meter / bord verbinding : <i>240mm</i>	Max. beveiliging : <i>40A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <i>[Redacted]</i>	Isolatie : <i>80</i>	Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>[Redacted]</i>	Isolement :		Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>Generaal voor alle</i>		☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
			<i>[Signature]</i>		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐	directe aanraking : OK ☒ NOK ☐	☐ Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐	contact direct : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : Raccordements : OK ☒ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentiëles : OK ☒ NOK ☐
--	---

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — ~~niet pas~~ — conforme au RGIE et peut — ~~ne peut pas~~ — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le :

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : *11/01/17*

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBBBE 0434.433.603
APA Brussel

NOTE : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie. b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. de Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in de lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit. d) de verplichting, wanneer er overredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overredingen overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoogtoezicht op de elektrische installaties.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique. b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique. c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et d'où, directement ou indirectement, à la présence de l'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSR

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Index :

Index :

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

Nr : 17 / 0177 / 3
N° : / /

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service : ☐

aanpassing : ☒
adaptation : ☒

habilitatie : ☐
habilitation : ☐

periodiek : ☐
périodique : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Inspecteur :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison

☒ appart. ☐

Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel

☐ butaan / butane

☒ aardgas G25 gaz naturel

☐ propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller
exécuté par : ☒ compteur

☐ druk :
pression : mbar

☐ tester

☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie : ☒
sur installation complète : ☒

op gedeelte installatie : ☐
sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

☐ NEE/ NON
☒ JA / OUI

☐ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002

De Inspecteur,
L'inspecteur,

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°:

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prescription du
														gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☐	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire:

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning :	Meter / bord verbinding :	Max. beveiliging :
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre :	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		TestΔIn 2,5ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
300					☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
					☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	☐ Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☐	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☐	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

.....

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. (ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSF

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Index :

Index :

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle**

Nr :

N° :

1ste indienststelling :

1ère mise en service :

aanpassing :

adaptation :

Aard onderzoek : gasinstallatie**Genre de contrôle : installation gaz**

habilitatie :

habilitation :

periodiek :

périodique :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Inspecteur :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Onderzoek / Contrôle :



woning / maison



appart.



Soort gas / sorte gaz :



aardgas G20 gaz naturel



butaan / butane



aardgas G25 gaz naturel



propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :



teller



compteur



druk :



pression :

mbar



tester



zeep of schuim

savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :



op gedeelte installatie :

sur installation partielle :



Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

NEE/ NON



JA / OUI

☐ NBN D 51003☐ NBN D 51004☐ NBN D 51006☐ NBN B 61001☐ NBN B 61002De inspecteur,
L'inspecteur,

46130mm

46130mm

46130mm

ELECTRO-TEST VZW

Carl WANDERVOORT
Inspector
(0471) 58 27 83

16A362,5mm 44

16A362,5mm 44

16A362,5mm 44

16A362,5mm 44

16A362,5mm 44

16A362,5mm 44

16A362,5mm 4444

16A362,5mm 44445

16A362,5mm 44

16A362,5mm 44 44