

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOECK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSR

Distributienetbeheerder : *Sibelga*
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller : *23458643*
N° comp :Index : *352*
Index :**Verslag van onderzoek**
Rapport de contrôleNr : *17* *017* *4*
N° :1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service :aanpassing : ☒
adaptation :**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gazhabilitatie : ☐
habilitation :periodiek : ☐
périodique :Plaats van het onderzoek : *Rue du Foulon 66-68, 1000 Br*
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

*Idem*BTW / TVA : *590-609932992*
V.k. / C.I. :Datum van het onderzoek : *5.3.2009*
Date du contrôle :Inspecteur : *Vandervorst Carl*Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison☒ appart. *appartement*

Druk aan teller of tank:

Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel☐ butaan / butane

Pression au compteur ou citerne :

☐ aardgas G25 gaz naturel☐ propaan / propane*25* mbarBinneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :*buizen Ø1 = full**buizen Ø22 + Ø18 voor raccords*Aangesloten toestellen : *Chaudière kullo residence 24kw Type C12*
Appareils raccordés :


Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller
exécuté par : ☒ compteur☐ druk :
pression : mbar☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousseop ganse installatie : ☒
sur installation complète :op gedeelte installatie : ☐
sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Évaluation externe à terminerELECTRO-TEST V.Z.W.
Carl VANDERVORST
Inspecteur
G.s.m. : 0477/582.167Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☐ NEE/ NON
☒ JA / OUI☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☒ NBN B 61002De inspecteur
L'inspecteur

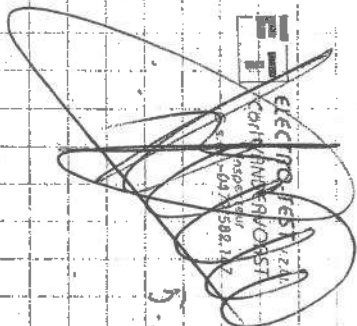

5.3.2003

A

40430mm

B

40430mm

20A 544544

20A 444445

20A 54

16A 555555

20A 5544

20A 4

20A 44

20A 44444

38A 366mm

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Electro-Test

2014-05-12
15:00

1000

Electro-Test

۷۷۲۲

2000 2

15

40

2



ELECTRO-TEST V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Index :
Index :

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr :
N° :

1ste indienststelling :
1ère mise en service :

aanpassing :
adaptation :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

habilitatie :
habilitation :

periodiek :
périodique :

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :
Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :

☐ woning / maison



appart.



Soort gas / sorte gaz :

☐ aardgas G20 gaz naturel



butaan / butane

☐ aardgas G25 gaz naturel



propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :
exécuté par :



teller
compteur



druk :
pression :

mbar



tester



zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie :
sur installation complète :



op gedeelte installatie :



Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

☐ NEE/ NON
☒ JA / OUI

☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☒ NBN B 61002

De inspecteur
L'inspecteur

NOTE: a) obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) obligation d'avis immédiat en cas de nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie pour déposer à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller : 83458643
N° comp :Index : 352
Index :**Verslag van onderzoek****Rapport de contrôle****Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service :aanpassing : ☒
adaptation :habilitatie : ☐
habilitation :periodiek : ☐
périodique :

Plaats van het onderzoek : Rue des Foulons 66-68, 1800 Br.

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek : 5.3.2009
Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison

appart.

Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel

butaan / butane

☐ aardgas G25 gaz naturel

propaan / propane

Druk aan teller of tank
Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :
Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Binnen Ø1 = fillet

Cuivre Ø22, Ø13 pour raccords

Aangesloten toestellen : Chaudière Kullo Residence 24kw Type C12
Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller
exécuté par : compteur☐ druk :
pression : mbar☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousseop ganse installatie : ☒
sur installation complète :op gedeelte installatie : ☐
sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Evacuation est exterieure a terminee

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

- ☒
- NBN D 51003
-
- ☐
- NBN D 51004
-
- ☐
- NBN D 51006
-
- ☐
- NBN B 61001
-
- ☒
- NBN B 61002

Deinspecteur
L'inspecteurCONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE ☐ NEE/ NON
CONFORMITE DE L'INSTALLATION ☒ JA/ OUI



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller : Aflauer
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 17/0717-6

EAN :
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienstelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek

Lieu du contrôle :

Rue du Foulon 66-68, 1000 Bxl

Eigenaar

Propriétaire

Adres

Adresse : idem

Installateur : Idem

Datum van het onderzoek

Date du contrôle :

22.8.08

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

2x10mm²

Max. beveiliging :

Protection max. :

Max 40A

Aardelectrode : ☒ YperkeElectrode de terre : ☒ Ohm

Isolatie :

Isolement :

☒

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

1

Differentieelschakelaars
Interrupteurs différentiels

In (A)

Δ In (mA)

type

40

300 A

40

30 A

Aantal eindstroombanen :

Nombre des circuits terminaux :

10

Test ΔIn

2,5 ΔIn

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

OK

NOK

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK direkte aanraking : OK NOK

Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐☐ Indirecte aanraking : OK NOK☐ Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒NOK ☐

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Heant

Note : Idem 17/0717-1

ELECTRO-TEST V.Z.W.

Carl VANDERVORST

Inspecteur

(0477) 58 21 67

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~aan~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst onv.~~L'installation est ~~pas~~ conforme au RGIE et peut ~~pas~~ être mise en service ~~restant onv.~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 22.8.08

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur :pour le directeur,
l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.