

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOECK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Index : 430

Index :

Verslag van onderzoek Rapport de contrôle

Nr : 17 0177 13
N° :**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz1ste indienststelling : ☐
1ère mise en service :aanpassing : ☒
adaptation :habilitatie : ☐
habilitation :periodiek : ☐
périodique :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :

☐ woning / maison☒

appart

Soort gas / sorte gaz :

☐ aardgas G20 gaz naturel☐

butaan / butane

☒ aardgas G25 gaz naturel☐

propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Binnen Ø1" fillet

Cuivre Ø22 + Ø18 avec raccords

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met : ☒ teller
exécuté par : ☒ compteur☐ druk :
☐ pression : mbar☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousseop ganse installatie : ☒
sur installation complète :op gedeelte installatie : ☐
sur installation partielle :

Beschrijving / Description :


Opmerkingen / Remarques :

Neant

ELECTRO-TEST v.z.w.
Carl VANDERVOORT
Inspecteur
G.s.m. : 04771582167Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☐ NEE/ NON
☒ JA / OUI☒ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☒ NBN B 61002De inspecteur,
L'inspecteur,



N° 234-INSF

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller
N° comp

A. Flamen

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 1710717-2

EAN
code

Aard onderzoek	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk Temporaire	☐	Kermisinstallatie Install. Foraine	☐	Indienststelling Mise en service	☒	Uitbreiding Extension	☐	Vernieuwing Renouvellement	☐
-------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek
Lieu du contrôle:

rue du Foulon 66-68, 1000 BXL

Eigenaar
Propriétaire

Adres

Adresse

Idem

Installateur

Idem

BTW / TVA

Ik. / C.I.

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Inspecteur

Datum van het onderzoek

12.8.08

Date du contrôle

Onderzoek / Contrôle:

Woning / maison

Appart.

Lieu de contrôle

Spanning

Tension

230V

Meter / bord verbinding

Liaison compteur-tableau

2x10mm²

Max. beveiliging

Protection max

Aardelektrode

Electrode de terre

piquet

Isolatie

Isolément

00

Mohm

Aantal verdeelborden

Nombre de tableaux

Differentialenschakelaars

interrupteurs différentiels

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen

Nombre des circuits terminaux

10.

Test ΔIn

AREI / RGIE

270

In (A)

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 22458637

N° comp :

Index : 430

Index :

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle**Nr : 17 0177 3
N° :**Aard onderzoek : gasinstallatie**
Genre de contrôle : installation gaz1ste indienstelling : ☐
1ère mise en service : ☐aanpassing : ☒
adaptation : ☒habilitatie : ☐
habilitation : ☐periodiek : ☐
périodique : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :

☐ woning / maison☒ appart. *lieke*

Soort gas / sorte gaz :

☐ aardgas G20 gaz naturel☐ butaan / butane☒ aardgas G25 gaz naturel☐ propaan / propaneDruk aan teller of tank :
Pression au compteur ou citerne :

25 mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

*brûleur Ø15 fillet**Chaudière Ø22 + Ø18 avec raccords*

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Chaudière lieke residence 24kw type G13

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :

☒ teller
compteur☐ druk :☐ pression : mbar☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète : ☒

op gedeelte installatie :

sur installation partielle : ☐

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

*Neant*Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur☒ NBN D 51003☐ NBN D 51004☐ NBN D 51006☐ NBN B 61001☒ NBN B 61002De inspecteur
L'inspecteur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☐ NEE / NON
☒ JA / OUI



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller A fleur
N° comp

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° 1710717-2

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr.

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle : Rue du Foulon 66-68, 1000 BXLEigenaar :
Propriétaire : Adres : Idem
Adresse : Idem

Installateur : Idem

Datum van het onderzoek : 22.8.08

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. kleine doore

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 2x10mm ²	Max. beveiliging : max 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max :

Aardelectrode :	Isolatie : 00 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 10.				Test ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :				OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A	Général pour tous les circuits A-ty.				☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
							☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)	VISUM :
Opmerkingen / Remarques :	
Chéant Note: Idem PV 1710717-1	Datum/date :
ET ELECTRO-TEST V.Z.W. Carl VANDERVORST Inspecteur (0477) 58 21 67	

Besluit / Conclusion

De installatie is - ~~niet~~ conform met het AREI en mag - ~~niet~~ ~~in dienst~~ ~~blijven~~ - in dienst gesteld worden - ~~in dienst~~ ~~blijven~~.

L'installation est - ~~niet~~ conforme au RGIE et peut - ~~niet~~ ~~temporairement~~ - être mise en service - ~~in dienst~~ ~~blijven~~.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le :


Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op :

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :


voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

2^{ème} étage

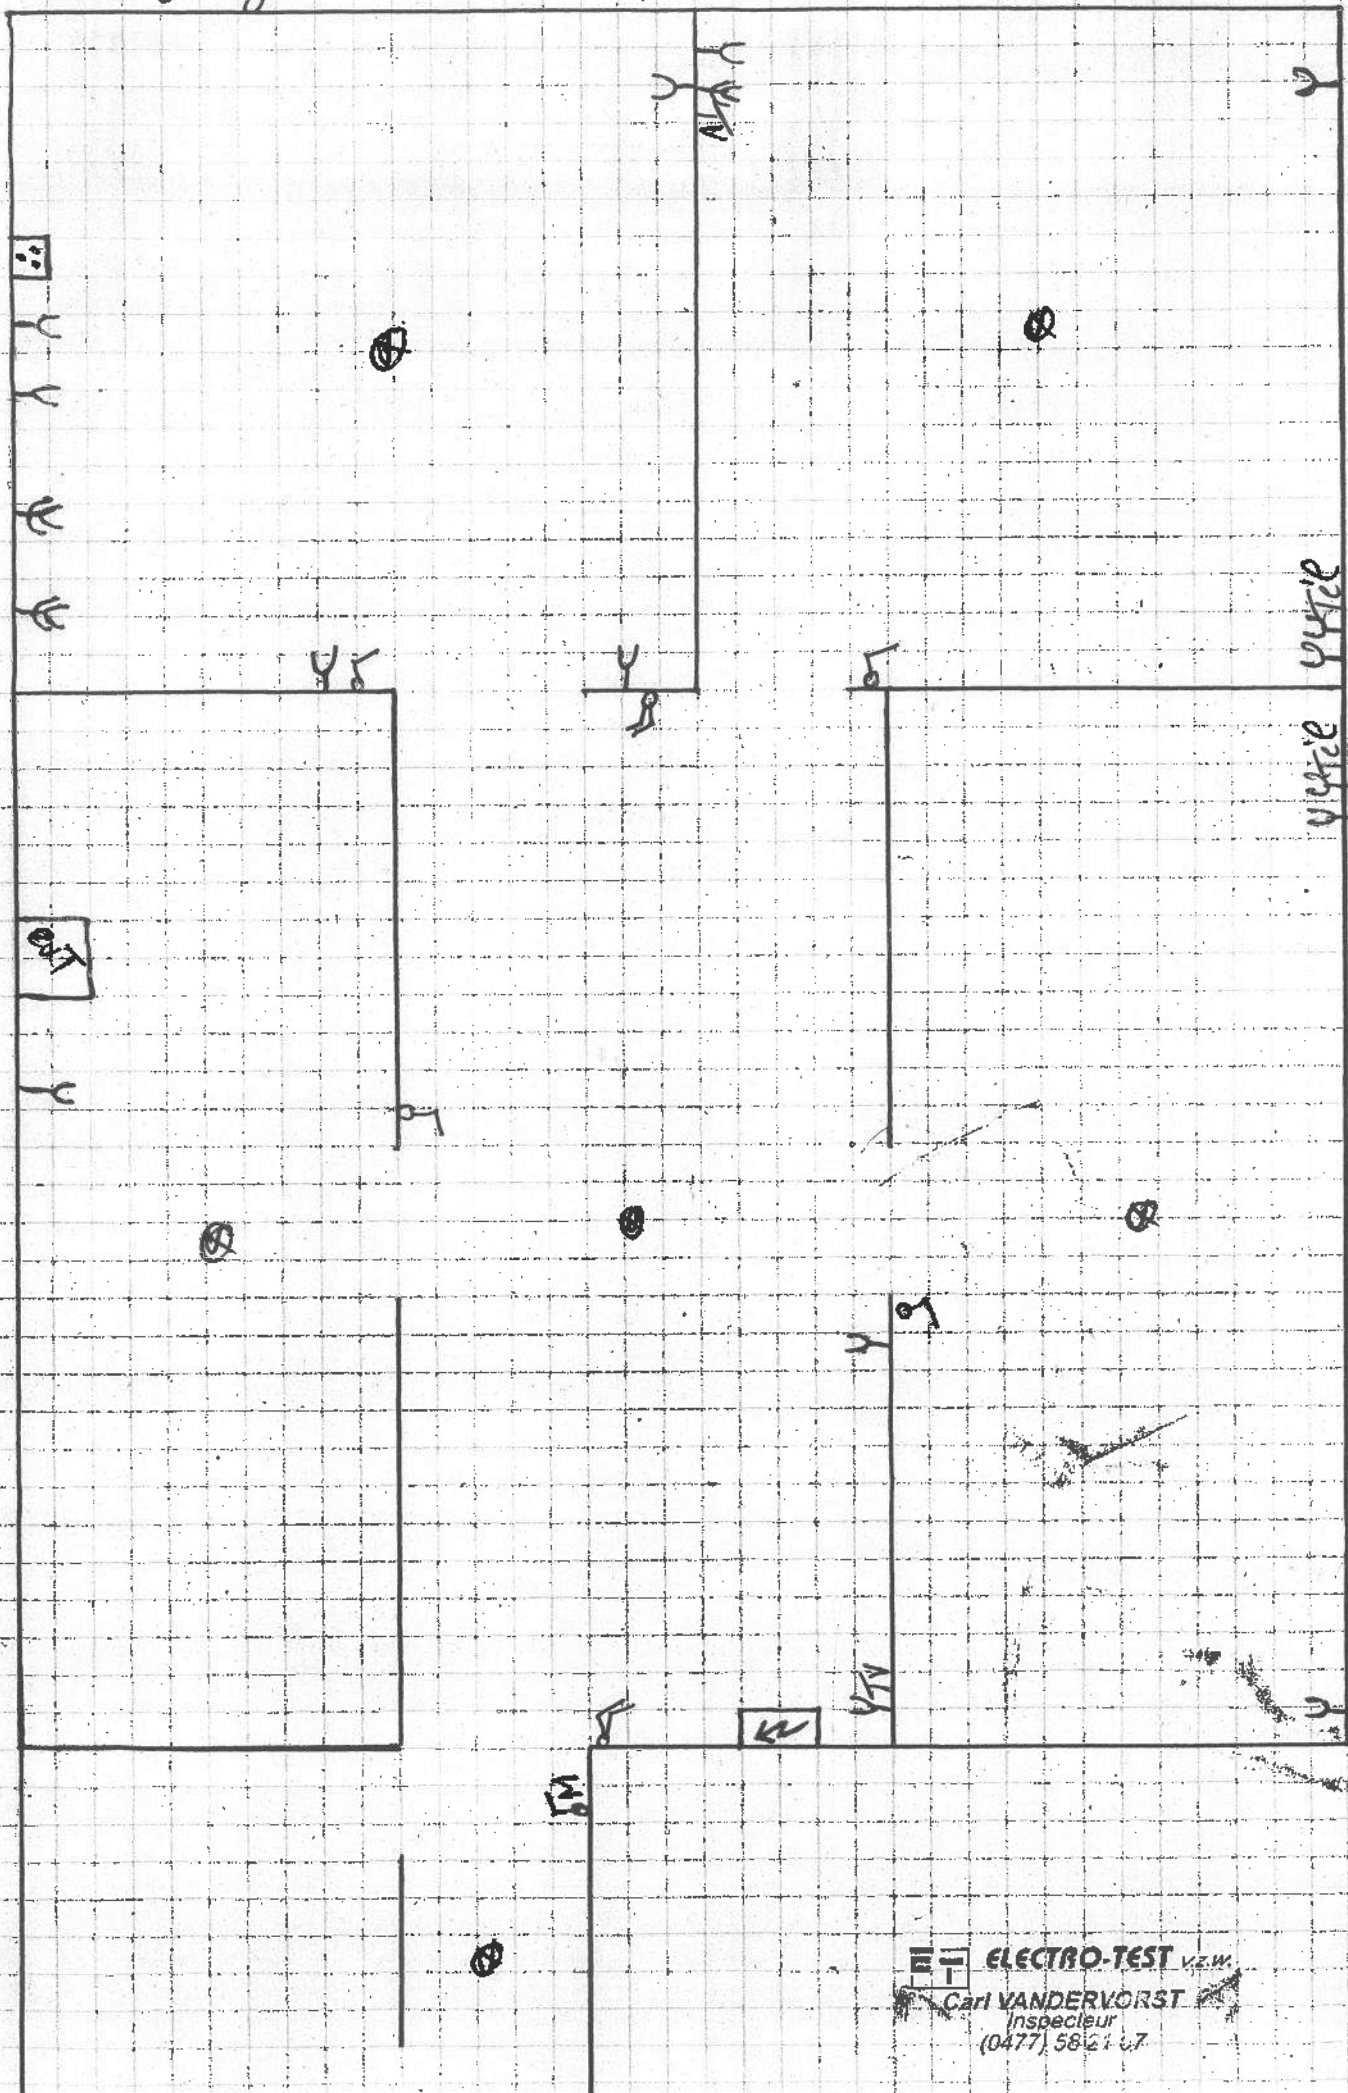

60A300mm
4610mm
4630mm

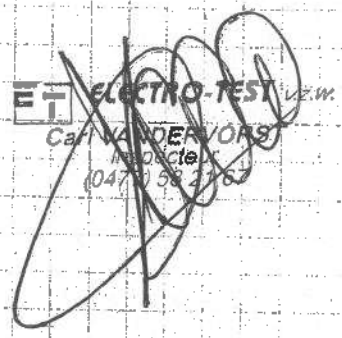

4610mm

16A362,5mm YY

16A362,5mm Y

16A362,5mm Y

16A364,5mm []

16A362,5mm YY

16A362,5mm YY

16A362,5mm YYY

16A362,5mm YYY

16A362,5mm YY

16A362,5mm YY []





N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : *Sibelga*Nr teller : *1*
N° comp : *flaur*

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *110717-2*EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Tijdelijk : Temporaire :	☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	☐	Indienststelling : Mise en service :	☒	Uitbreiding : Extension :	☐	Vernieuwing : Renouvellement :	☐
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

lue du Foulon 66-62, 1800 BXL

Eigenaar

Propriétaire:

Adres

Adresse:

Schem

Installateur

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

*22.9.08*Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : Tension :	<i>230V</i>	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	<i>2.10 mm²</i>	Max. beveiliging : Protection max. :	<i>10 x 40</i>
-------------------------	-------------	---	----------------------------	---	----------------

Aardelektrode : Electrode de terre :	<i>1.5 x 1.5</i>	Isolatie : Isolement :	<i>∞</i>	Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :	<i>1</i>
---	------------------	---------------------------	----------	------	--	----------

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :				Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
<i>40</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>Generators naar buiten circuit A-1</i>				☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
							☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	☐ Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : Raccordements :	OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles :	OK ☒	NOK ☐
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Actuel

Note: Schem 2V 110717-1

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is - ~~met~~ - conform met het AREI en mag - ~~met~~ - ~~geen~~ - in dienst gesteld worden - ~~in dienst blijven~~.
L'installation est - ~~met~~ - conforme au RGIE et peut - ~~ne peut pas~~ - temporairement - être mise en service - ~~rester en service~~.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le :

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.F.E. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, jusqu'à la disparition des infractions ou le terme du délai de un an, dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.F.E. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, jusqu'à la disparition des infractions ou le terme du délai de un an, dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

info@electro-test.be
www.electro-test.be

Dexia 068-2117692-15
KBC: 734-1126000-33

IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

BE 0434.433.603
APR Brussel

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELS BROEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Index :

Index :

Nr :

N° :

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle****Aard onderzoek : gasinstallatie****Genre de contrôle : installation gaz**1ste indienstelling : ☐1ère mise en service : ☐

aanpassing :

adaptation : ☒

habilitatie :

habilitation : ☐

periodiek :

périodique : ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle :



woning / maison



appart



Soort gas / sorte gaz :



aardgas G20 gaz naturel



butaan / butane



aardgas G25 gaz naturel



propaan / propane

Druk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Binnen Ø 1" fillet

Cinquant Ø 22 + Ø 18 avec raccords

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :

teller

compteur



druk :

pression :

mbar



tester



zeep of schuim

savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :



op gedeelte installatie :

sur installation partielle :



Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

NEE/ NON



JA / OUI

☒ NBN D 51003☐ NBN D 51004☐ NBN D 51006☐ NBN B 61001☒ NBN B 61002De inspecteur,
L'inspecteur

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751.52.09