

**ELECTRO-TEST** V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

2345 8639

Index :

Index :

555

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle**

Nr :

N° :

17

0177

1

1ste indienststelling :

1ère mise en service :

aanpassing :

adaptation :

Aard onderzoek : gasinstallatie**Genre de contrôle : installation gaz**

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue des Forulons 66-68, 1000 Br

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Idem

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

5.3.09

Inspecteur :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

590-6099329-92

Vandervorst Carl

Onderzoek / Contrôle :



woning / maison



appartement



Soort gas / sorte gaz :



aardgas G20 gaz naturel



butaan / butane



aardgas G25 gaz naturel



propaan / propane

Druk aan teller of tank:

Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Aankomst 1e filer

Aankomst 2e + 3e filer

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Chaudière Rendence Trillo 24kw Type C₁₃

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :



teller

compteur



druk :

pression :

mbar



tester



zeep of schuim

savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :



op gedeelte installatie :

sur installation partielle :



Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Evacuation extenseur terminée

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

NEE/ NON

JA / OUI

- ☒ NBN D 51003
- ☐ NBN D 51004
- ☐ NBN D 51006
- ☐ NBN B 61001
- ☒ NBN B 61002

DE inspecteur
L'inspecteurELECTRO-TEST V.Z.W.
Carl VANDERVOST
Inspecteur
Gsm : 04771582167

B.T.W. - TVA : BE 434.433.603

KBC : 734-1126000-33

TEL : (02) 751.98.39

FAX : (02) 751 52 09



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :
N° comp : Aflaten

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1710717-4

EAN:
code:

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT TN IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Rue du Foulon 66-68, 1000 Br

Eigenaar

Propriétaire:

Adres

Adresse: Idem

Installateur: Idem

Datum van het onderzoek

Date du contrôle:

22.3.08

Onderzoek / Contrôle: ☐ Woning / maison ☒ Appart

Spanning:

Tension:

Meter / bord verbinding:

Liaison compteur-tableau:

Max. beveiliging:

Protection max.:

Aardelektrode:

Electrode de terre:

Isolatie:

Isolement:

Mohm

Aantal verdeelborden:

Nombre de tableaux:

Differentieelschakelaars

Interrupteurs différentiels

In (A)

Δ In (mA)

type

Aantal eindstroombanen:

Nombre des circuits terminaux:

Test ΔIn

2,5 ΔIn

AREI / RGIE

270

271

271bis

276

40

300 A

40

30 A

Généralistes pour tous les

Circuits A →

Visueel nazicht:

Contrôle visuel:

algemeen:

générale:

OK

NOK

direkte aanraking:

contact direct:

OK

NOK

Indirecte aanraking:

Contact indirect:

OK

NOK

Aansluitingen:

Raccordements:

OK

NOK

Potentiaalvereffeningen:

Liaisons equipotentielles:

OK

NOK

Inbreuken / Infractions: (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques:

VISUM:

Datum/date:

Besluit / Conclusion

De installatie is — ~~aan~~ — conform met het AREI en mag — ~~niet~~ — tijdelijk — in dienst gesteld worden — ~~niet~~ — in dienst blijven.L'installation est — ~~acceptée~~ — conforme au RGIE et peut — ~~acceptée~~ — pas — ~~temporairement~~ — être mise en service — ~~acceptée~~ — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk:

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard:

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 22/03/08

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le: 22/03/08

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°:

EAN
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : 9 mm ²	Max. beveiliging : 16A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie : +1	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre :	Isolement : Mohm	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :		Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
10	300	A	généralistes aux tableaux		☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
10	30	A	généralistes aux tableaux		☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
					☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	☐ Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — ne peut pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het ééndraadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :


voor de directeur,
de inspecteur:

pour le directeur,
l'inspecteur:


NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. - averti l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation de contrôler les infractions constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions ou l'absence de nouvelles infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

3^{eme} étage


ET ELECTRO-TEST s.r.l.
Carl VANDERVOORT
Inspecteur
(0471) 60 21 47

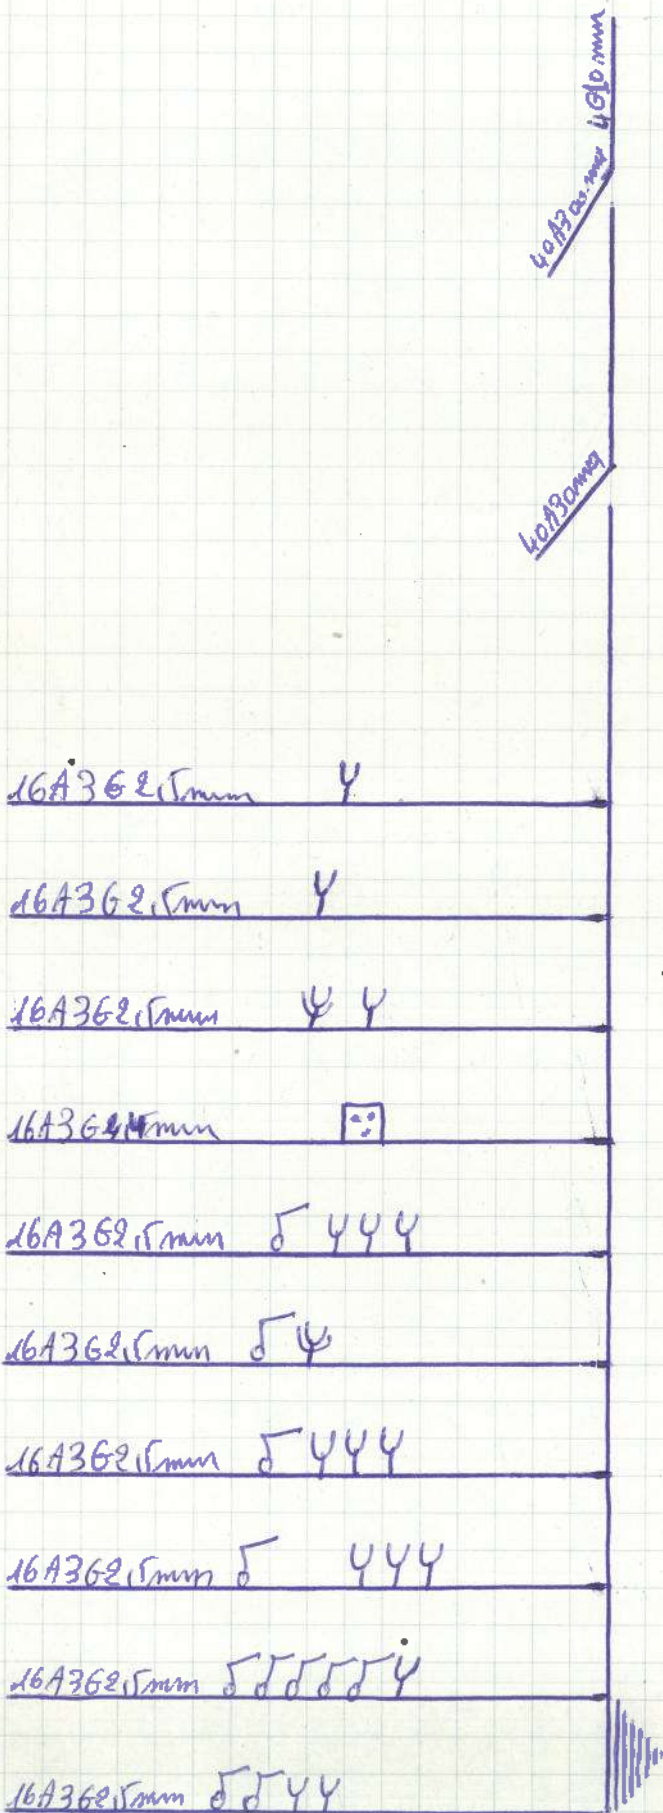

ELECTRO-TEST v.z.m.
CARL VANDERVOORT
inspecteur
(0477) 35 21 17

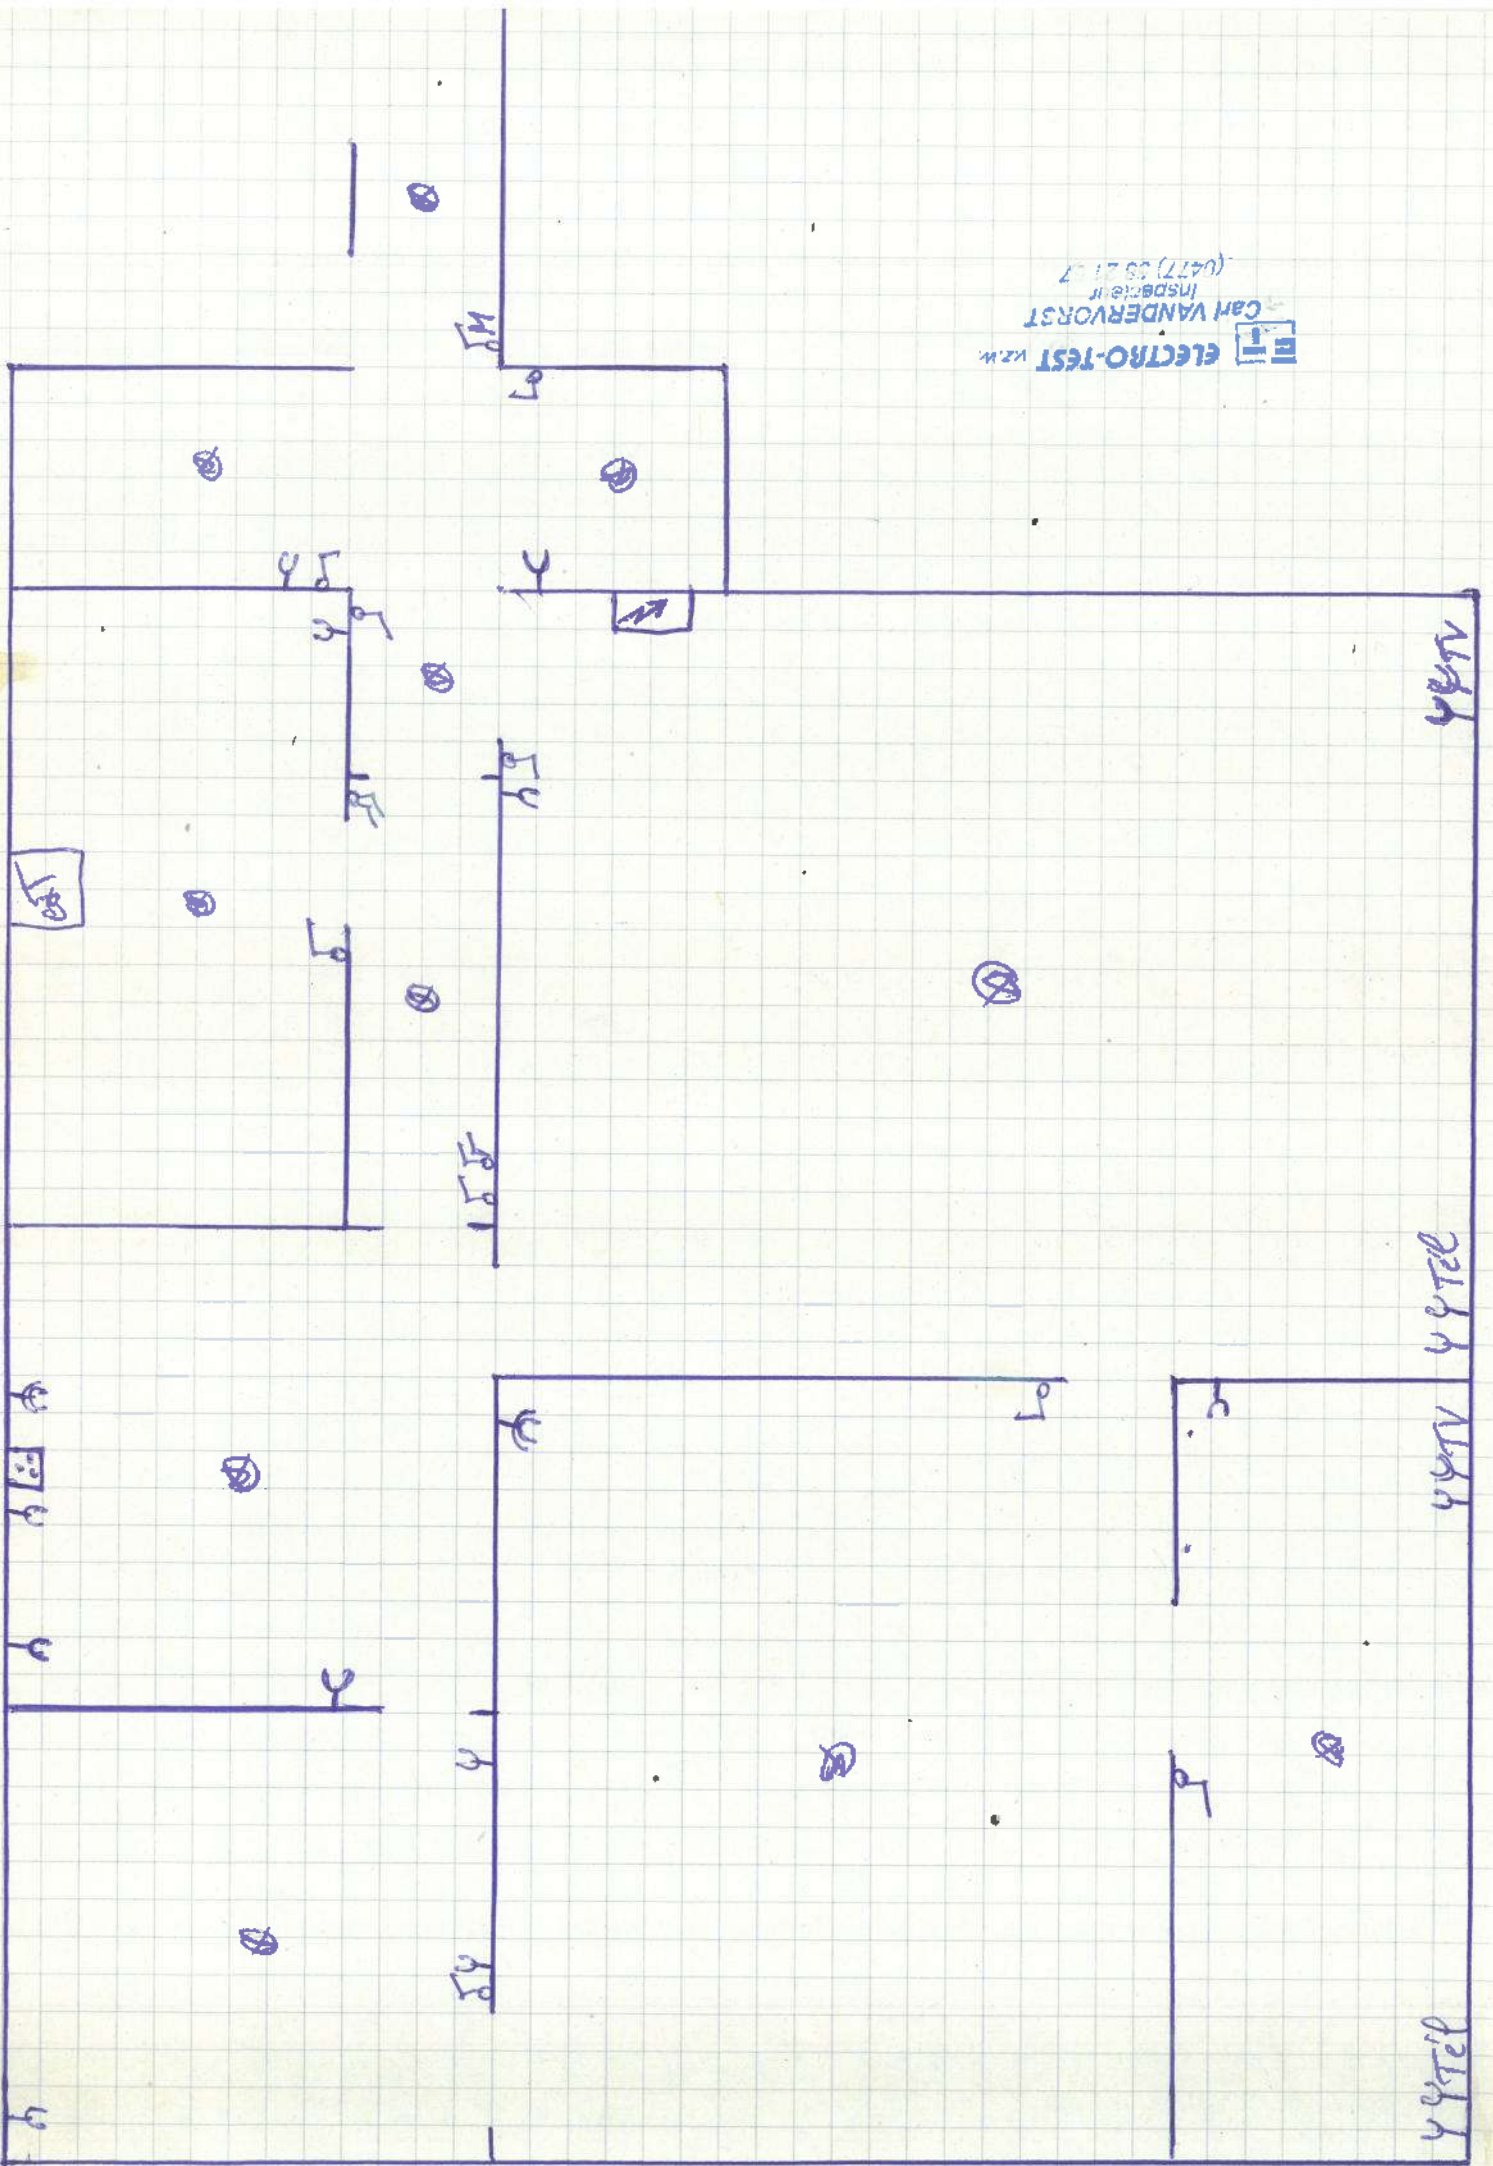

3ème étage



ELECTRO-TEST V.Z.W. Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
ASBL

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : 1
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

Nº: 110349-9

EAN
code : 5 29900 000000 0

BE 0434.433.603
APR Brussel

NOTE : **a)** l'obligation de conserver le P est la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une fois de nouveau la visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

**ELECTRO-TEST** V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBRÖEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSP.

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

Nr teller :

N° comp :

13654639

Index :

Index :

Nr :

N° :

17 0177

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle****Aard onderzoek : gasinstallatie****Genre de contrôle : installation gaz**

1ste indienststelling :

1ère mise en service :

aanpassing :

adaptation :

habilitatie :

habilitation :

periodiek :

périodique :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue des Foulons 66-68, 1000 Br

Eigenaar / Propriétaire :



Installateur :

Idem

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

5.3.09

Inspecteur :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

590-6099329-92

Vandenberghe Carl

Onderzoek / Contrôle :



woning / maison



appart.



Soort gas / sorte gaz :



aardgas G20 gaz naturel



butaan / butane



aardgas G25 gaz naturel



propaan / propane

Druk aan teller of tank:

Pression au compteur ou citerne :

25

mbar

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Binnen Ø 1/2" - 1/2"

Binnen Ø 22 + Ø 18

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Chaudière Rendence Rello Luker type C

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :



teller

compteur



druk :

pression :

mbar



tester



zeep of schuim

savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :



op gedeelte installatie :

sur installation partielle :



Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Evacuation exterieure terminée

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen

Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur

☒ NBN D 51003☐ NBN D 51004☐ NBN D 51006☐ NBN B 61001☒ NBN B 61002De Inspecteur
L'inspecteur,**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION

NEE/ NON



JA / OUI

**ELECTRO-TEST** V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 MELSBOEK

Officieel erkend controleorganisme / Organisme de contrôle agréé



N° 234-INSR

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Index :

Index :

Verslag van onderzoek**Rapport de contrôle**

Nr :

N° :

1ste indienststelling :

1ère mise en service :

aanpassing :

adaptation :

Aard onderzoek : gasinstallatie
Genre de contrôle : installation gaz

habilitatie :

habilitation :

periodiek :

périodique :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar / Propriétaire :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ woning / maison☐ appart. ☐Soort gas / sorte gaz : ☐ aardgas G20 gaz naturel☐ butaan / butane☐ aardgas G25 gaz naturel☐ propaan / propaneDruk aan teller of tank:
Pression au compteur ou citerne :

Binneninstallatie (materiaal, verbindingen, dichtheidsproducten) :

Installation intérieure (matériaux, raccords, produits d'étanchéité) :

Aangesloten toestellen :

Appareils raccordés :

Dichtheidsproef / Contrôle d'étanchéité :

uitgevoerd met :

exécuté par :

☐ teller
compteur☐ druk :

pression :

mbar

☐ tester☐ zeep of schuim
savon ou mousse

op ganse installatie :

sur installation complète :

op gedeelte installatie :

sur installation partielle :

Beschrijving / Description :

Opmerkingen / Remarques :

Nazicht volgens de laatste versie van in voege zijnde normen
Contrôle fait suivant dernière version des normes en vigueur**CONFORMITEIT VAN DE INSTALLATIE**
CONFORMITE DE L'INSTALLATION☐ NEE/ NON
☐ JA / OUI☐ NBN D 51003
☐ NBN D 51004
☐ NBN D 51006
☐ NBN B 61001
☐ NBN B 61002De Inspecteur,
L'inspecteur,

Jours de la reprise de l'appartement les index
des compteurs suivant étaient de :

ELEC n°

⇒ index

Gaz n°

⇒ index

EAU n°

⇒ index.

46A300mm

46A300mm 4610mm

4610mm

ELECTRO-TEST KZ.W.
Carl VANDERKORST
Inspekteur
(0477) 582167

16A362,5mm YY

16A362,5mm Y

16A362,5mm Y

16A364,5mm ☐

16A362,5mm YY

16A362,5mm YY

16A362,5mm YYY

16A362,5mm YYYYS

16A362,5mm YY

16A362,5mm YY ☐