



N° 234-INSF.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Sibelga

N° teller :
N° comp : A flaver

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 170717-4

EAN :
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE													Prescription du

Tijdelijk : Temporaire :	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	Indienststelling : Mise en service :	Uitbreiding : Extension :	Vernieuwing : Renouvellement :

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Rue du Foulon 66-68, 1000 Brxl

Eigenaar

Propriétaire

Adres

Adresse

Idem

Installateur : Idem

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

22.8.08

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart.

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding

Liaison compteur-tableau

XVP2x10mm²

Max. beveiliging

Protection max.

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Isolatie :

Isolement :

0,6

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :				Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A	Générales pour tous les											
40	30	A	Circuit A → P											
40	30	A	Circuit A → J											
40	30	A	Circuit K → P											

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK
 Contrôle visuel : générale : ☒ OK ☐ NOK contact direct : ☒ OK ☐ NOK
 Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
 Contact indirect : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK
 Raccordements : ☒ OK ☐ NOK
 Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
 Liaisons equipotentielles : ☒ OK ☐ NOK

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

Nieuw

Note : Idem 170717-1

VISUM :

OFC.
26.1.09.

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.
 L'installation est ~~niet~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~temporairement~~ être mise en service ~~restera en service~~.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le :


Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 22.8.08
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

ELECTRO-TEST V.Z.W.

CARL VAN DERVOORT

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 12600033 21 67
BIC: KREDBE33
BE 0434.433.603
APR Brussel



Je soussigné : Nom : Prénom :
 Représentant de l'entreprise N° de T.V.A. :
 Rue : N° : Boîte :
 N° Postal : Localité : Tel : Fax :
 (en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :
 Adresse : Tel :)

Blanc: GRD – Rose: Client – Vert: Organisme de contrôle – Jaune: Installateur



A 0113888

**ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN
APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.**

Je soussigné : Nom : [REDACTED] Prénom : [REDACTED]
Représentant de l'entreprise : [REDACTED] N° de T.V.A. : [REDACTED]
Rue : Rue de Foulon N° : 66-68 Boîte : [REDACTED]
N° Postal : 1000 Localité : Bn Tel : [REDACTED] Fax : [REDACTED]
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise : [REDACTED]
Adresse : [REDACTED] Tel : [REDACTED])

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz

installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après

dans l'immeuble situé à : Rue Rue de Foulon N° : 66-68 Boîte : [REDACTED] Etage : 1^{er}

N° postal : 1000 Commune : Bn

marque compteur : Atorus N° du compteur : 83458644

pour le compte de : Nom : [REDACTED] Prénom : [REDACTED]

Rue : [REDACTED] N° : [REDACTED] Boîte : [REDACTED]

N° Postal : [REDACTED] Commune : [REDACTED]

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 ,
NBN D51-004 , NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences
liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci .

Réservé à l'installateur :

Je déclare que je suis un installateur gaz naturel habilité.

☐ oui ☐ non

Si oui : n° d'habilitation : [REDACTED]

Réservé au GRD:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Date : 1/12/08

Signature: [REDACTED]


Modèle 710628/9

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

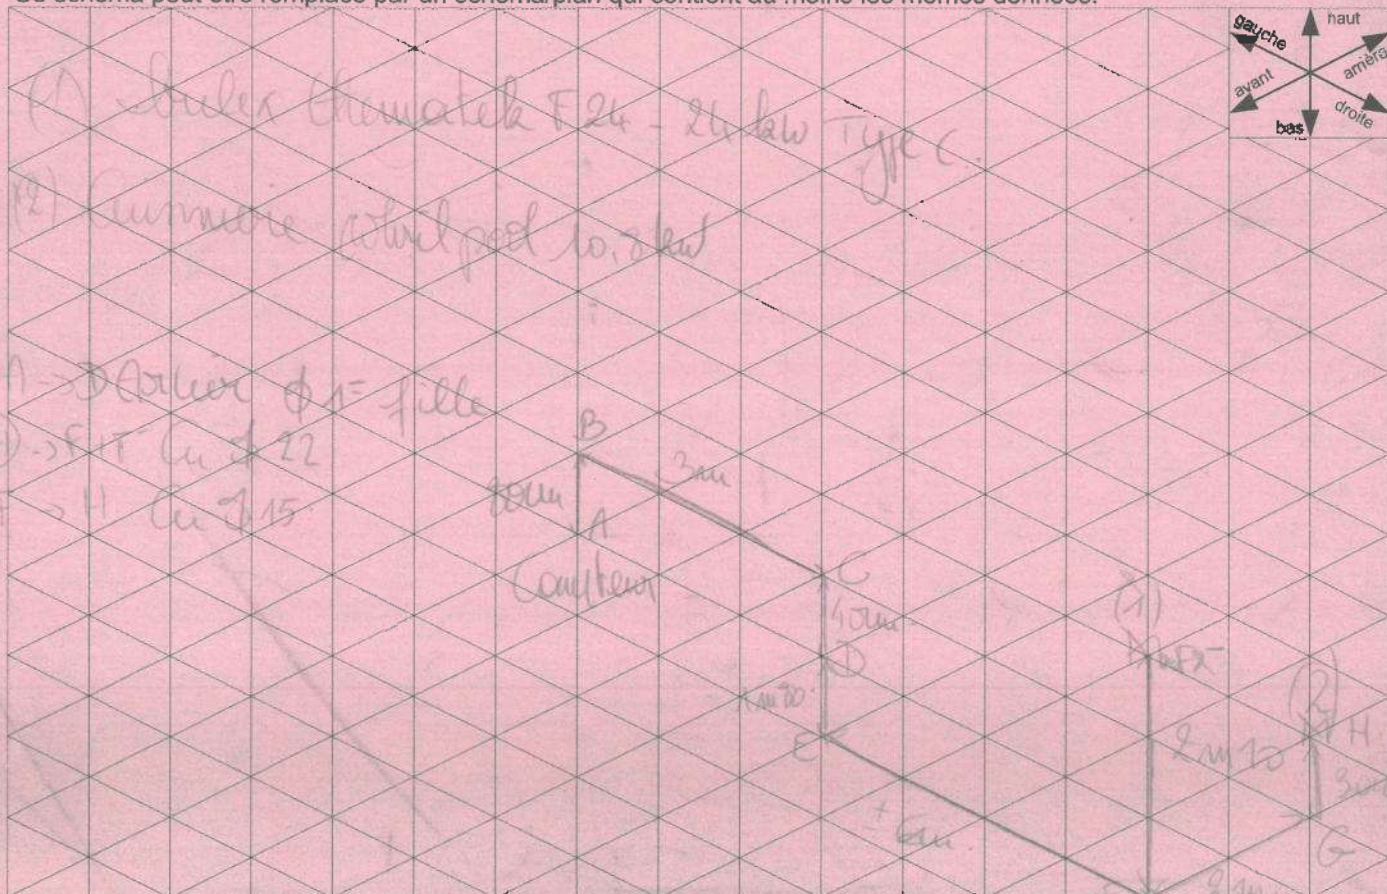



A 0059526

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur :**Adresse :****Organisme de contrôle :****Référence :****Inspecteur :****Tel :****Installation contrôlée : Adresse :****Date du contrôle :** 11/12/08**L'habitant est :** ☐ propriétaire ☒ locataire**L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » :** ☒ est présente ☐ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe $Q_{\max}$: 6 m³/h Fabricant : Actaris N° : 23458644 Index :**Pression de service de l'installation intérieure :** 85 mbar

Appareils d'utilisation	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 2	1 Cuisine	Whirlpool	10,8 kW
	2 Chaudière	Buderus	24 kW
	3		

Conclusion :

L'installation neuve:

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:


☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date : 11/12/08**Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle**

HAF1001 FR-v3


EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle

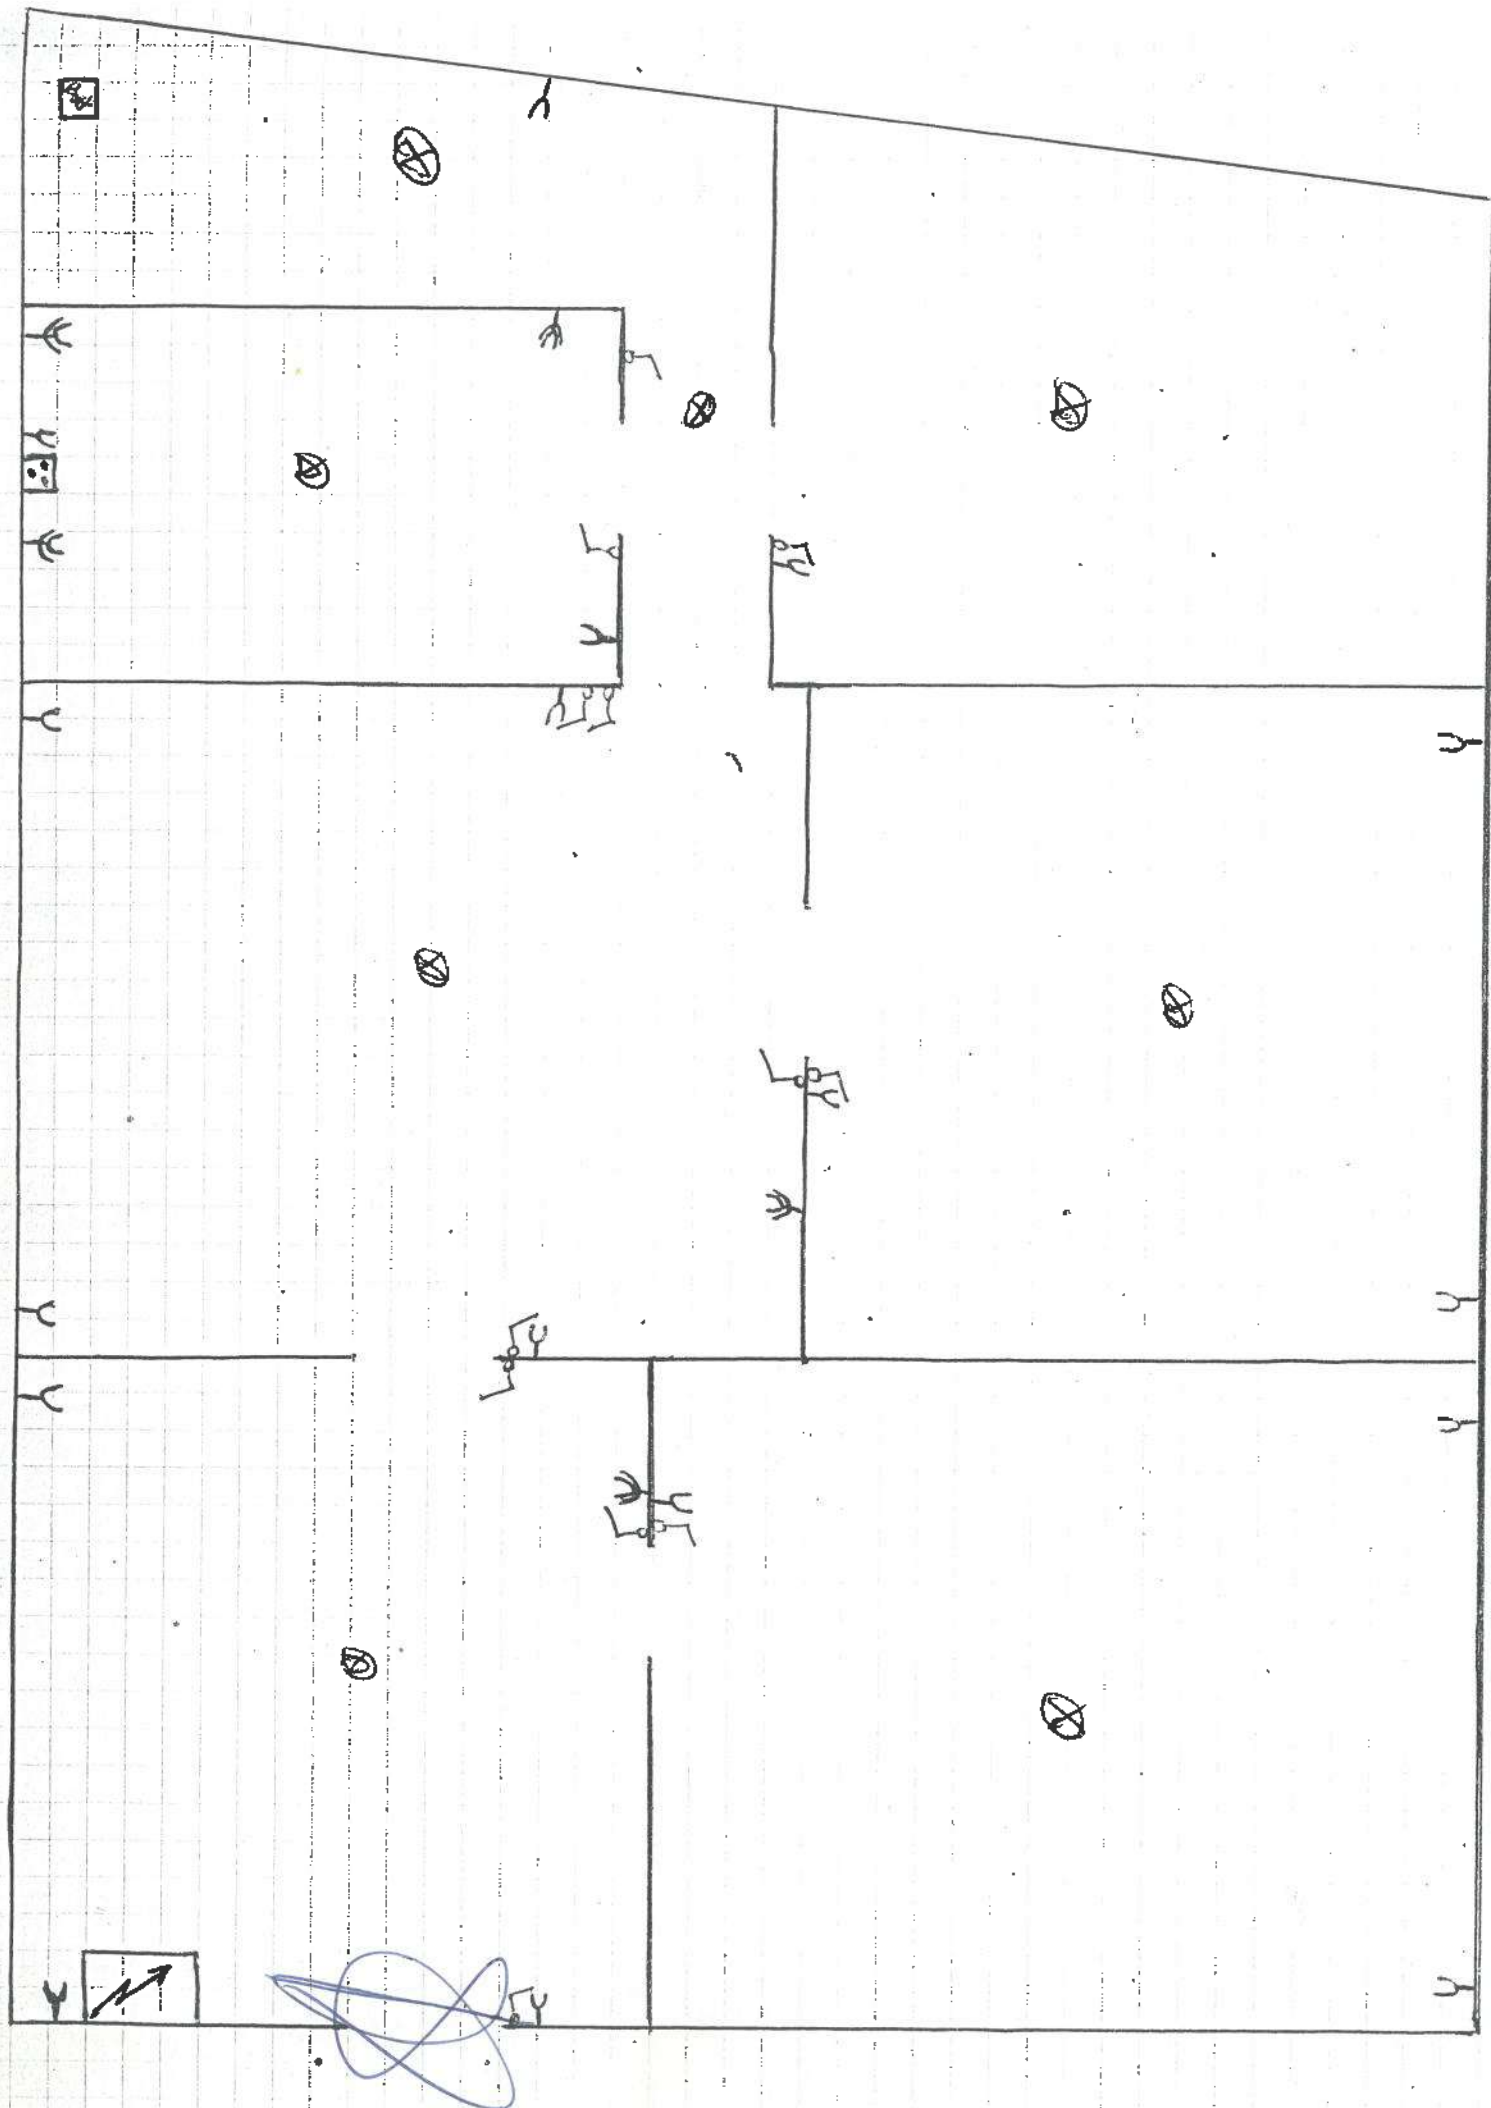

	4650 mm
A	409300 mm
B	40930 mm
C	20 A 362.5 mm Bill 554
D	20 A 362.5 mm 54
E	20 A 362.5 mm 4
F	20 A 362.5 mm 4
G	20 A 362.5 mm 4
H	20 A 362.5 mm 4
I	20 A 362.5 mm 4
J	20 A 362.5 mm 4
K	20 A 362.5 mm 5444
L	20 A 362.5 mm 54444


 ECTO TEST VZL
 ČERNÁ VODA
 Inspektor
 S. S. M. 047/5547107

Red chausser

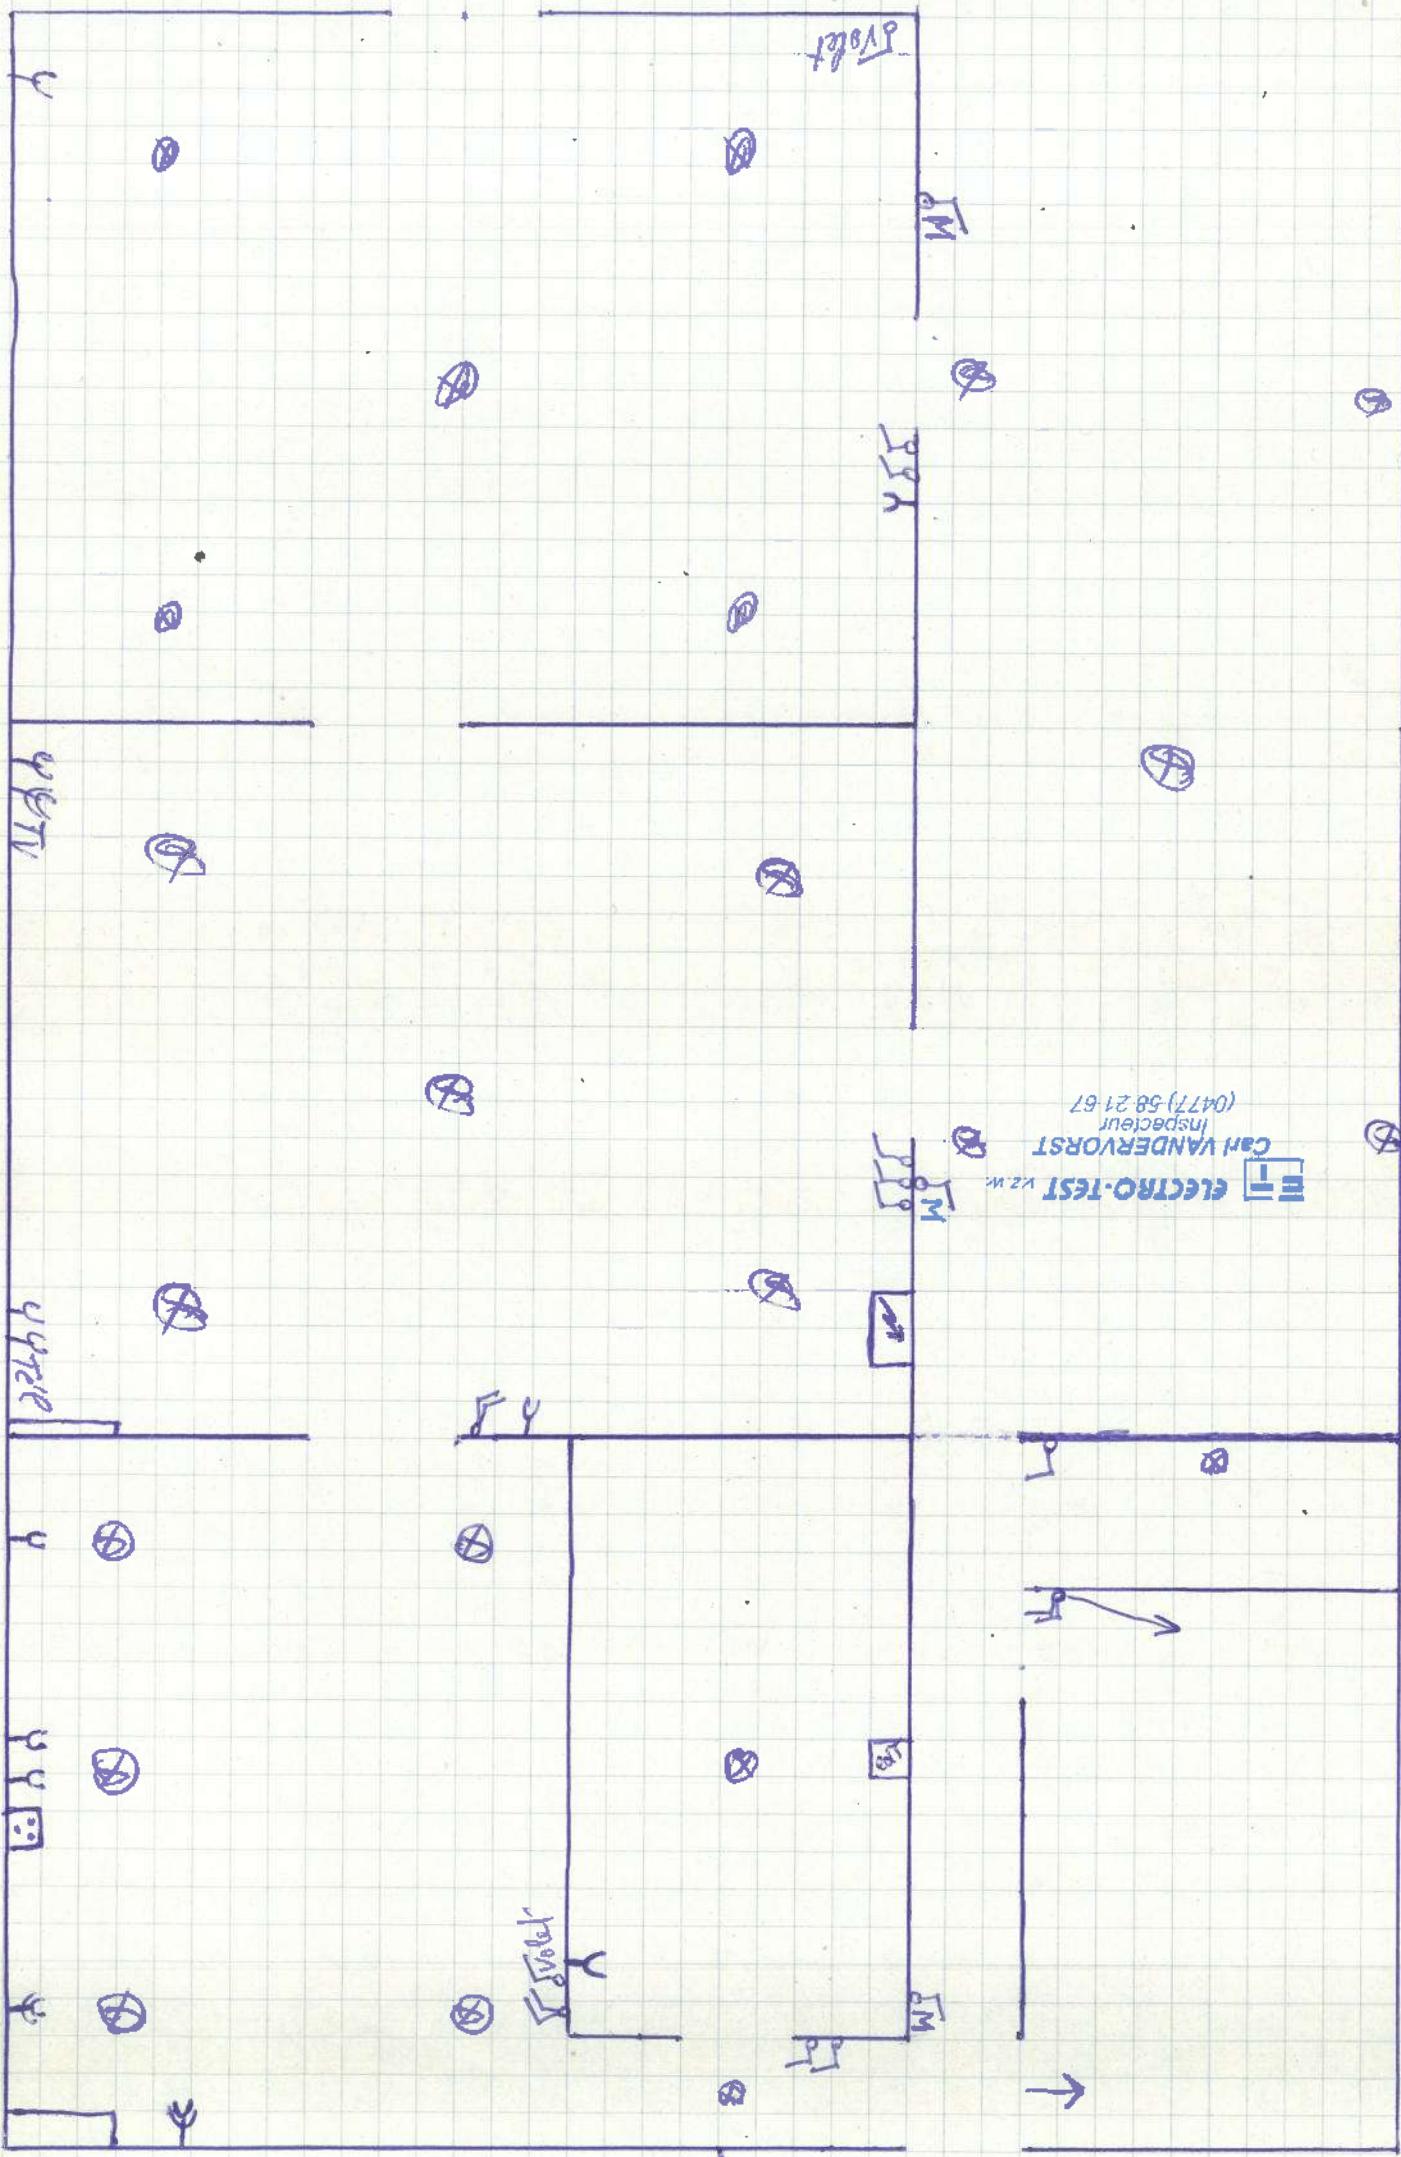

Hand-drawn floor plan of a 'cave' (caveau) on graph paper. The plan shows a rectangular layout with several rooms and corridors. A large arrow points from the left towards the center. Various symbols are marked: circles with an 'X' and circles with a dot. Some areas are labeled with '504' and 'Y'. A small staircase is indicated by three steps. A stamp for 'ELECTRO-TEST v.z.w. Carl VANDERVORST inspecteur (0477) 58 21 67' is visible in the lower right quadrant.

ET ELECTRO-TEST v.z.w.
Carl VANDERVORST
Inspecteur
(0477)-58 21 67



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek :**Rapport de contrôle :**

N° :

EAN
code :

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒

Tijdelijk : Temporaire : ☐	Kermisinstallatie : Install. Foraine : ☐	Indienststelling : Mise en service : ☒	Uitbreiding : Extension : ☐	Vernieuwing : Renouvellement : ☐
---	---	--	--	---

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Protection max. :
-------------------------	---	---

Aardelektrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Mohm	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
---	---------------------------	------	--

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :				TestΔIn 2,5ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A	Generaal voor tous les				☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
40	30	A	Woning A → P				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	Woning A → P				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	Woning B → P				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	Woning B → P				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK ☒ NOK ☐	directe aanraking : OK ☒ NOK ☐	Indirecte aanraking : OK ☒ NOK ☐
Contrôle visuel : générale : ☒ ☐	contact direct : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : Raccordements : OK ☒ NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles : OK ☒ NOK ☐
--	--

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur :pour le directeur,
l'inspecteur :

NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting de modificatie van de elektrische installatie te melden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen of goederen of over schade aan de installatie; d) de verplichting, wanneer er overredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkende organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overredingen overblijven, moet het erkende organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, d'incidents ou d'incendies, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
HBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBBBE 0434.433.603
APA Brussel



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 110717-1

EAN:
code

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	271bis	276	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du
														gest. de réseau de distr.

Tijdelijk :	Kermisinstallatie :	Indienststelling :	Uitbreiding :	Vernieuwing :
Temporaire : ☐	Install. Foraine : ☐	Mise en service : ☒	Extension : ☐	Renouvellement : ☐

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Eigenaar

Propriétaire

Adres :

Adresse :

Installateur :

BTW / TVA :

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. ☐

Spanning :	Meter / bord verbinding :	Max. beveiliging :
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux :				Test ΔIn 2,5 ΔIn				AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type					OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	276
40	300	A	Generaal voor alle				☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
40	30	A	Woning A - 1P				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	Woning A - 2P				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	Woning B - 1P				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	Woning B - 2P				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	☐ Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK	NOK	Potentiaalvereffeningen : OK	NOK
Raccordements : ☒	☐	Liaisons equipotentielles : ☒	☐

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.

L'installation est — non — conforme au RGIE et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk : / /

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle ou plus tard le : / /

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : / /

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation, à la suite de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.