



J. VAN HEMELEN VZW.
KEURINGSORGANISME

☒ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☐ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Ref. verslag :

164757

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van :
Plaats van onderzoek : *Kruiken*
Installateur : *Wallekens BA 1745 Gruyter*
- B.T.W.-nummer : *Depoort - D'Hollander*
- of identiteitskaartnr. : *8661159815* uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : *NI 1000* Stroomleveraar : *Elekabel*
Agent-Onderzoeker : *Dierckx Alen* Datum van onderzoek : *22/10/2029*

		- Beschrijving van de stroombanen :
- Bedrijfsspanning	<i>2x230V</i>	<i>1x 100V 100 1.5 mm</i>
- Doorsnede voedingskabel	<i>10 mm²</i>	<i>1x 100V 16A 2.5 mm</i>
- Algemene bescherming	<i>Teller</i>	<i>1x 230V 35A 4 mm</i>
- Type algemene schakelaar	<i>200</i>	<i>no diff 30mA</i>
- Type aardelektrode(s)	<i>240</i>	<i>3x 230V 16A 2.5 mm</i>
- Aardspreidingsweerstand	<i>> 100</i>	
- Algemene isoleringsweerstand	<i>4000 35A 20</i>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<i>4000 40A 20</i>	
- Algemene differentieelschakelaar		
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)		

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

geen
geen inbreuken vastgesteld met anderszels getekend, rekening houdend met beschermingsvolume 2 (elektrisch materiaal)

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op *22/10/2029*

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.


Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....

BOARD 2/1.

bvba De Pauw - Dhollander
Dendermondebaan 201
9240 Zele
Tel.: 052/52 05 65
Fax.: 052/52 35 22
GSM: 0478/33 44 81
subke@pandora.be

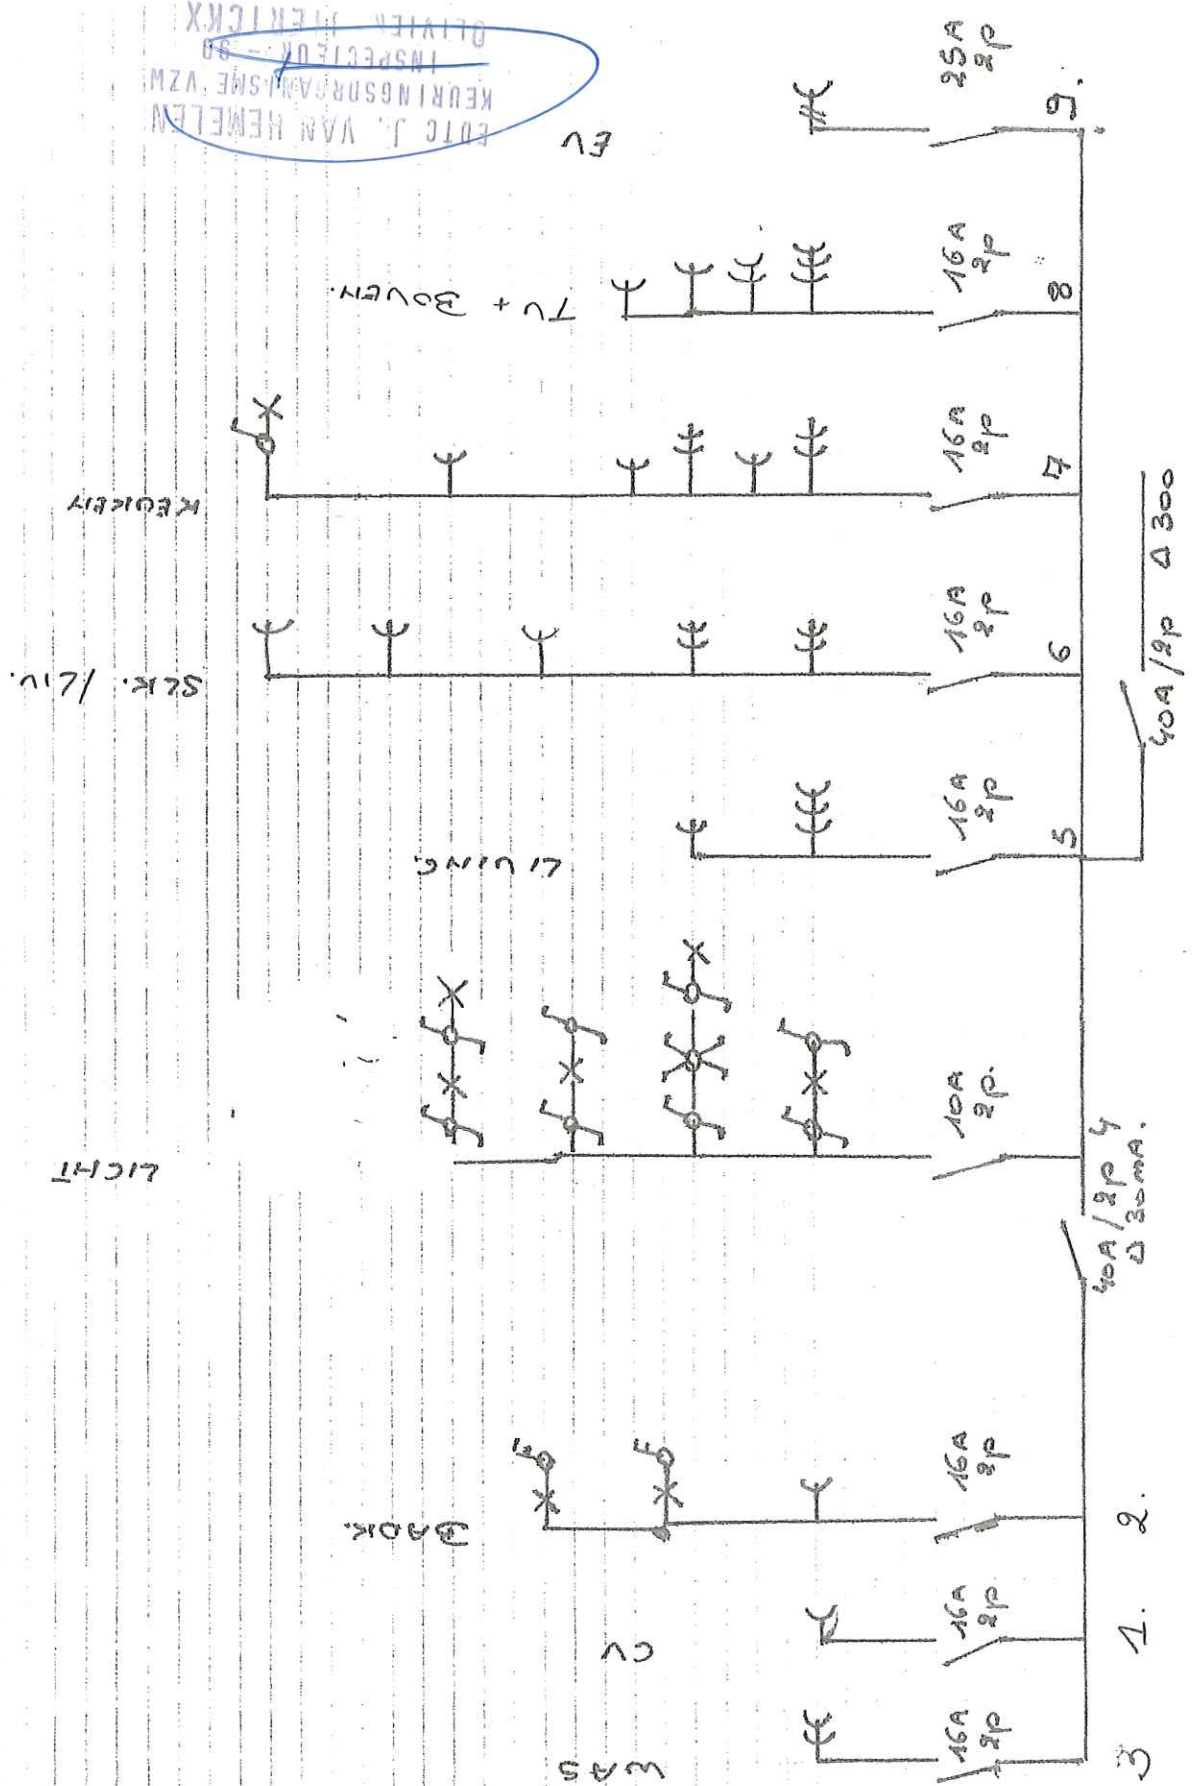

DOORSNEDE

