

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT**CONFORME****Date inspection:** 14/04/2026**Inspecteur:** Johan SolarSKI**Mentor:****Installateur:** Saromilé**Étiquette d'identification:**

N° TVA:BE 0831 541 210

Référence client:

Marque et type d'appareil de mesure: Metrel MI3155

Numéro de serie: 23452057

Date rapport: 14/04/2026**Adresse de l'installation**

Rue Chaussée de Ciney
Numéro 84
Boîte A002
Postcode 5300
Commune ANDENNE
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Mr Immobilier
Rue Chaussée de Ciney
Numéro 84
Boîte A002
Postcode 5300
Commune ANDENNE
Pays Belgique

Installateur

Nom Saromilé
N° TVA BE 0831 541 210
Numéro de téléphone +32 473 80 24 71
E-mail info@saromile.be

Type : Installation PV et/ou une batterie domestique**EAN :** 54**N° compteur :** 96 571 169☒ **Non communiqué**

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

**Type de contrôle:**

Contrôle de conformité d'une installation PV ≤10kVA et/ou une batterie domestique (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. et 7.112. et synergrid C10/11.

L'installation a-t-elle été entamée avant le 01/06/2023?

Non

Distributeur: AIEG

Tension: 1~230V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 40 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 1

Prise de terre: Boucle

Ri général: 815 MΩ

RE: 1,93 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

Δ (mA)	In (A)	In - autres (A)	IΔt	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Tout	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
PV	C	16		2	2,5

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl			NA
Liaisons équipotentielles	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	OK	Fonctionnement en ilotage	OK

FORMULAIRE GRD-CWAPE


Meter type: Compteur digital

DIGITAL METER



1.8.0: Index: 000531


1.8.1: Index: 000208

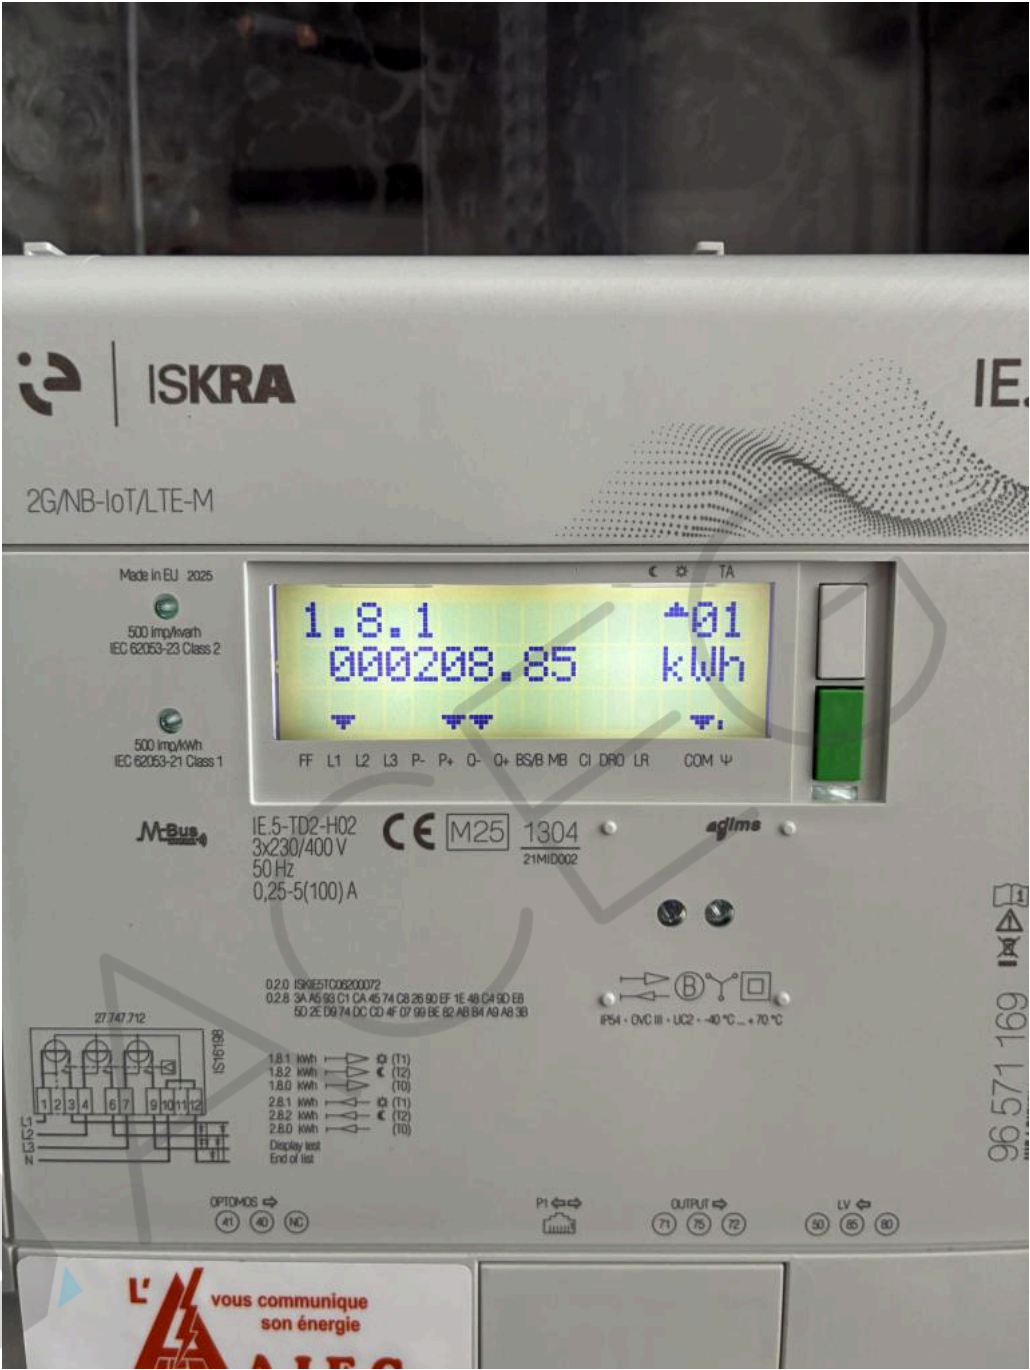



1.8.2: Index: 000323

2.8.0: Index: 000000

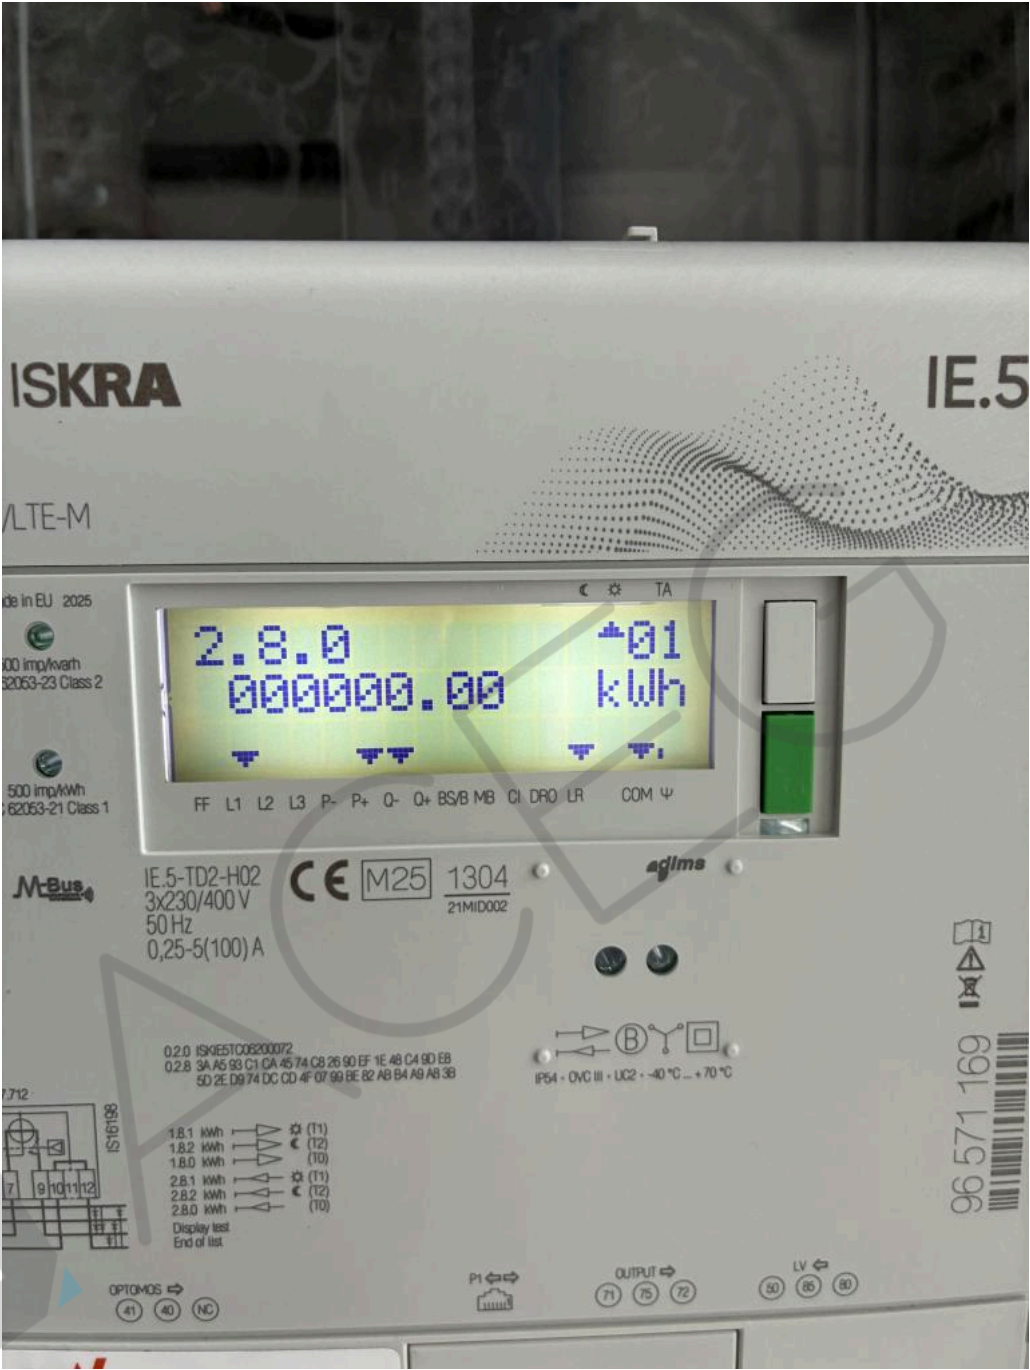

2.8.1: Index: 000000





2.8.2: Index: 000000

COMPTEUR VERT
Phase

ONDULEUR

Nombre: 1	Series: ASW S-S	Type: ASW3000S-S	Raccordement: 1-phase
Marque: Solplanet/Aiswei	Smax (VA): 3000	I AC - nom (A): 13.04	
Numéro de serie: MA3000601 2430015 EU-03 9	IN (A): 16	UDC Max > UDC panelen/string: BON	IDC Max > I str1 + Istr2 + ...: BON
Courbe: C			

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE

Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)	Puissance de crête totale (Wc)
5	Elitec-Solar	EL HC7-460W Full Black	460	2300

BATTERIE DOMESTIQUE

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

N6 Cette inspection ne comprend que le système PV.

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

CONCLUSION

- ✓ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 14/4/2051
- ✓ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ✓ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 10:22 à 10:40

L'inspecteur Johan Solariski


SOLARISKI JOHAN

Johan Solariski
ACEG VZW - #493


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.
Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:			
Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 14/4/2051	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

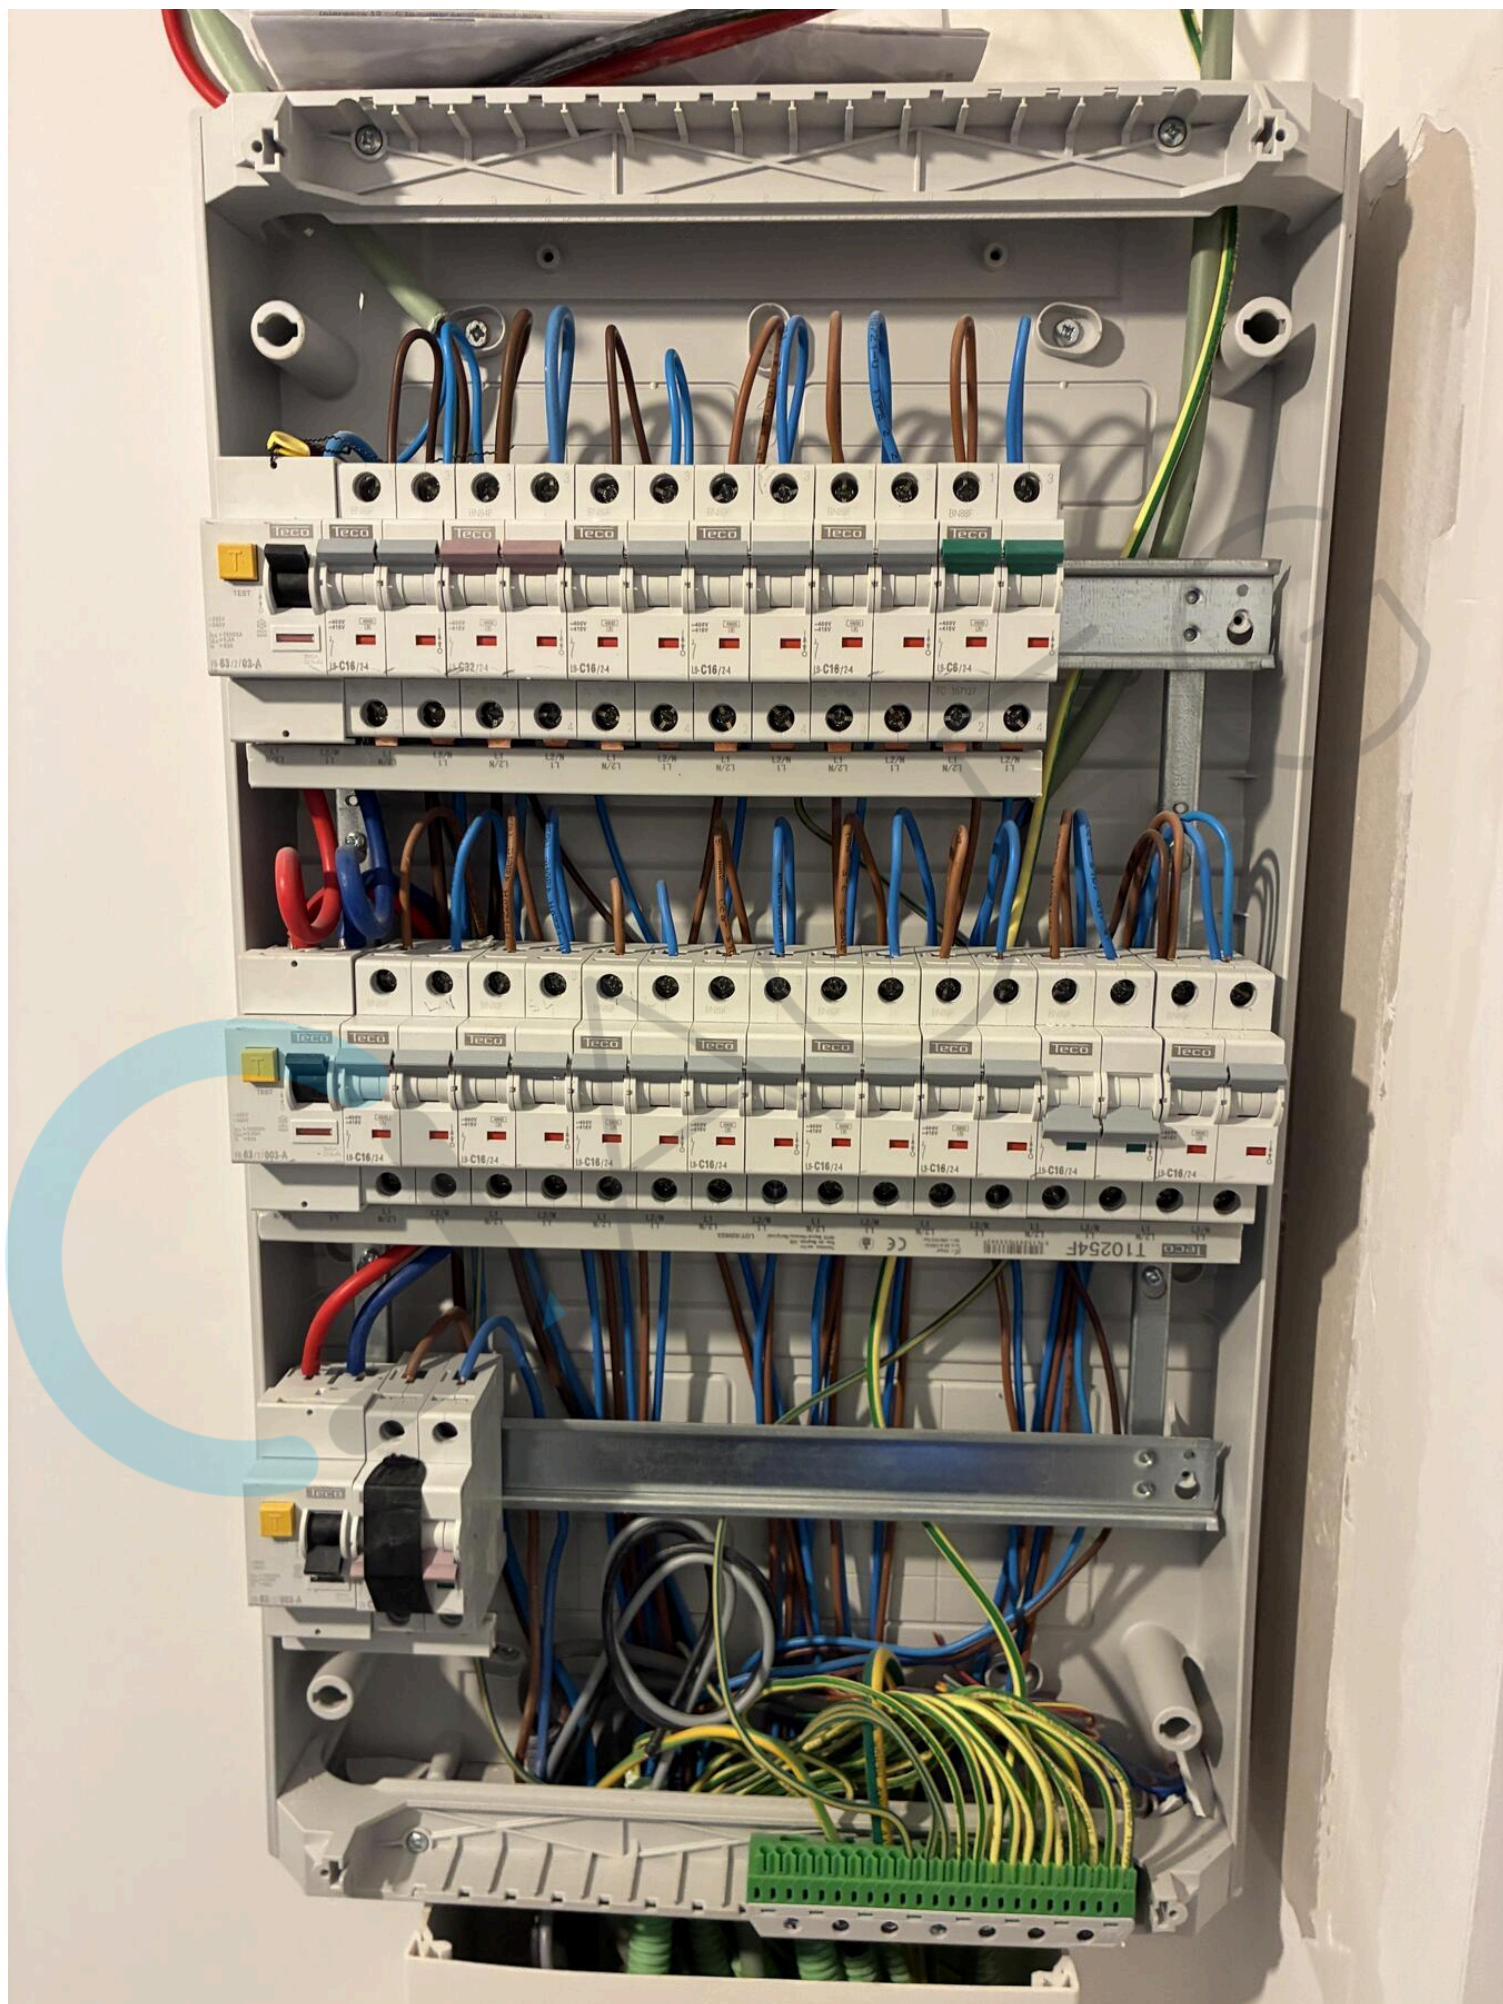





MA30006012430015 EU-03 9



products and monitoring products with a manufac


nts end purchasers a limited factory

ucts and the associated monitoring products.





Elitec-Solar EL
HC7-460W Full
Black



2 X H1ZZ22-K Cca 6Mm² + Terre 6 Mm² 16 mètres

SolPlanet
ASW3000S-
S (SN :
MA3000601
2430015
EU-03 9)

4.5 kA XVB F2 Cca 3G2,5
2P - C 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 5G6
2P - 32A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 6A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

4.5 kA Flex VOB Cca 3G2,5
2P - 16A

300mA - 10kA
2P - 63A

Adresse de l'installation électrique

Mr Immobilier
Chaussée de ciney 84 Boîte A002
5300 Andenne
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Saromile SRL
Rue Charles Lejeune 12
4300 Waremmes
Tél.: - GSM: 0473802471
Fax: -
e-mail: info@saromile.be
BE0831541210


p. 1/4 Schéma unifilaire

2 x 230V ~ 50Hz

Saromile SRL, Philippe Gangi RESCERT : 08510


14/04/2026

Johan Solariski
CEG VZW - #493

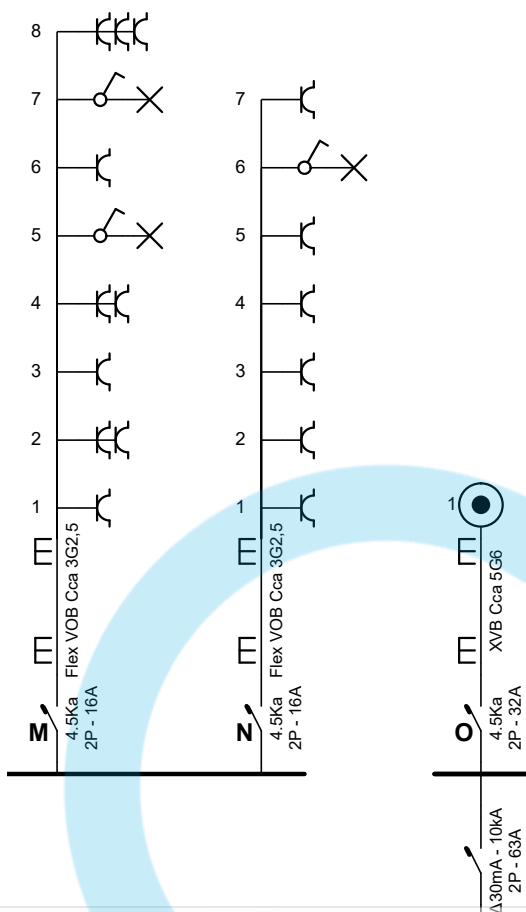

Solarski
SOLARSKI
 Johan Solarski
 CEG VZW - #493
 14/04/2026

Adresse de l'installation électrique Mr Immobilier Chaussée de ciney 84 Boîte A002 5300 Andenne Tél.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	Installateur Saromile SRL Rue Charles Lejeune 12 4300 Waremmme Tél.: ----- GSM: 0473802471 Fax: ----- e-mail: info@saromile.be BE0831541210	p. 2/4 Schéma unifilaire 2 x 230V ~ 50Hz
Saromile SRL, Philippe Gangi RESCERT : 08510		

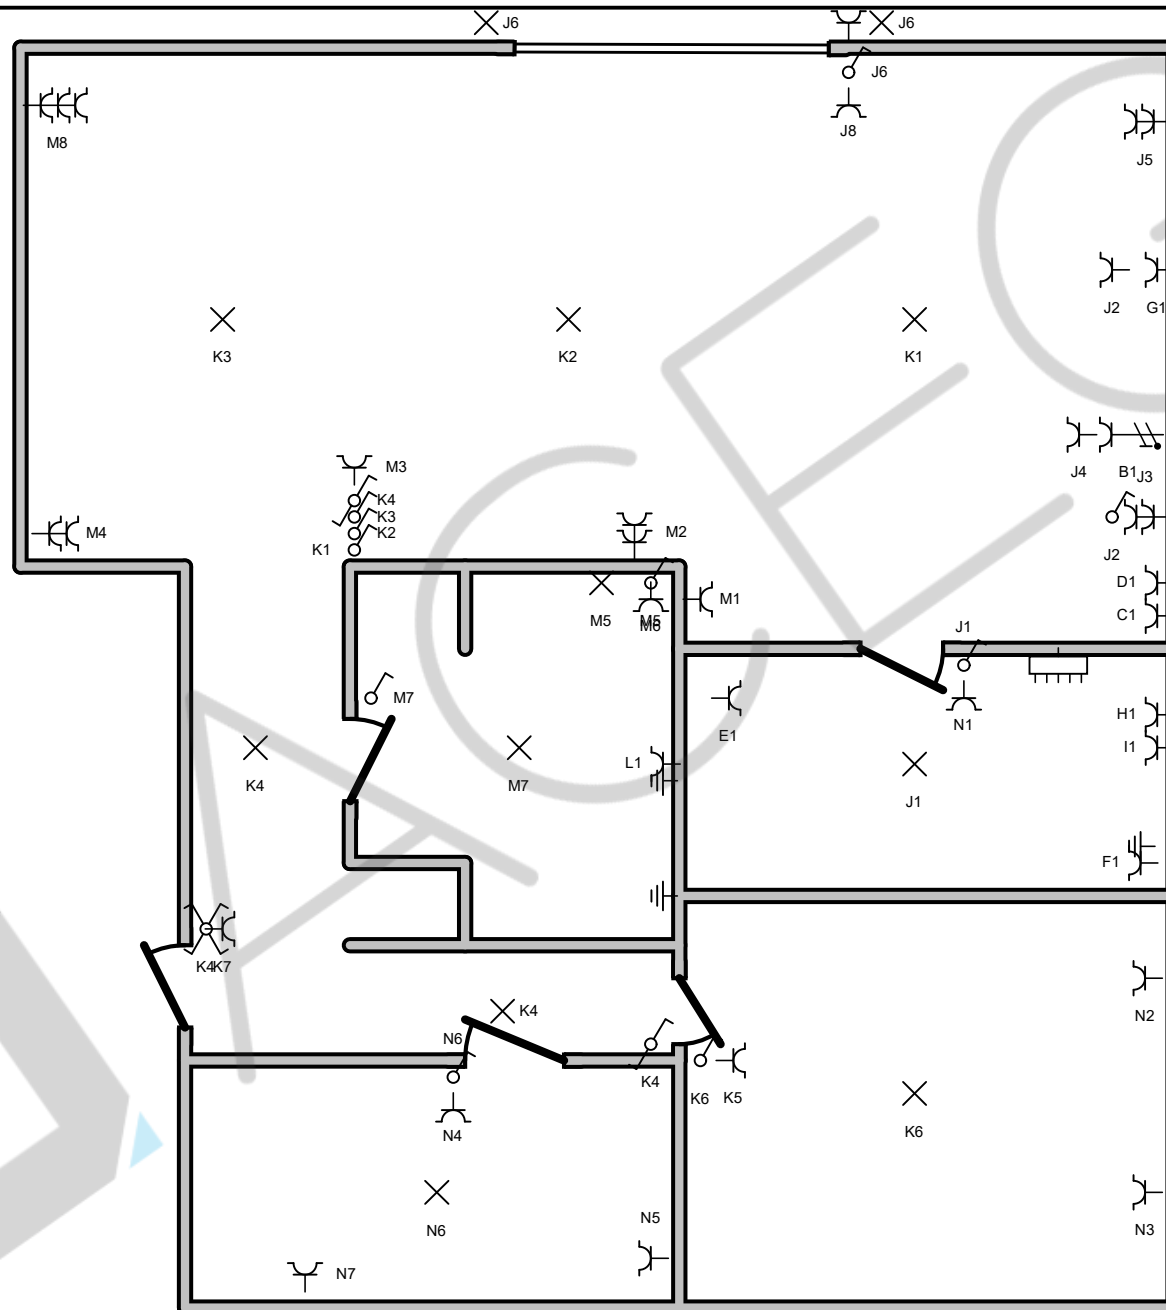

Rez-de-chaussée

Adresse de l'installation électrique

Mr Immobilier
Chaussée de ciney 84 Boîte A002
5300 Andenne
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Saromile SRL
Rue Charles Lejeune 12
4300 Waremmes
Tél.: - GSM: 0473802471
Fax: -
e-mail: info@saromile.be
BE0831541210

p. 3/4

Schéma de position

2 x 230V ~ 50Hz

Saromile SRL, Philippe Gangi RESCERT : 08510

14/04/2026

Johan SolarSKI
CEG VZW - #493

EL HC7-460W Full Black	EL HC7-460W Full Black	EL HC7-460W Full Black	EL HC7-460W Full Black	EL HC7-460W Full Black
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Adresse de l'installation électrique

Mr Immobilier
Chaussée de ciney 84 Boîte A002
5300 Andenne
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Saromile SRL
Rue Charles Lejeune 12
4300 Waremmme
Tél.: ----- GSM: 0473802471
Fax: -----
e-mail: info@saromile.be
BE0831541210

p. 4/4**Schéma de position**

2 x 230V ~ 50Hz