ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 31/07/2026 **Inspecteur:** Roel De Boeck **Mentor:** **Installateur:** -
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251272

Datum verslag: 03/08/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Tenbroekstraat
Huisnummer	177
Busnummer	
Postcode	1700
Gemeente	DILBEEK
Land	België

Eigenaar

Naam	
Straatnaam	
Huisnummer	
Busnummer	
Postcode	
Gemeente	
Land	

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 54 **Teller Nr.:** : 1SAG3105258328

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 6 mm^2 Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 45
Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 477 MΩ

OK



RE: 4,19 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		-	AC	38	OK	OK
30	40		-	AC		OK	OK
300	40		-	AC	7	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	U	16		1	-
2	C	20		1	-
3	C	25		1	-
	-	-		-	-
6	-	10		1	-
23	-	16		1	-
2	C	16		1	-
4	C	20		1	-
1	C	25		1	-

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	NOK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	NOK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.02 Eéndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I5.14 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)

I6.06 De differentieelstroombeschermingsinrichtingen die worden geplaatst in huishoudelijke installaties zijn ten minste van het type A. Een differentieelstroombeschermingsinrichtingen van het type AC is niet toegelaten. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.)

N12 De elektrische installatie was niet volledig toegankelijk, wij hadden geen toegang tot volgende lokalen:

N22 De elektrische installatie is grondig na te zien en conform te maken volgens de voorschriften van het AREI boek 1.

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 31/7/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 11:10 tot 12:55

De inspecteur Roel De Boeck

Roel De Boeck
ACEG VZW - #271

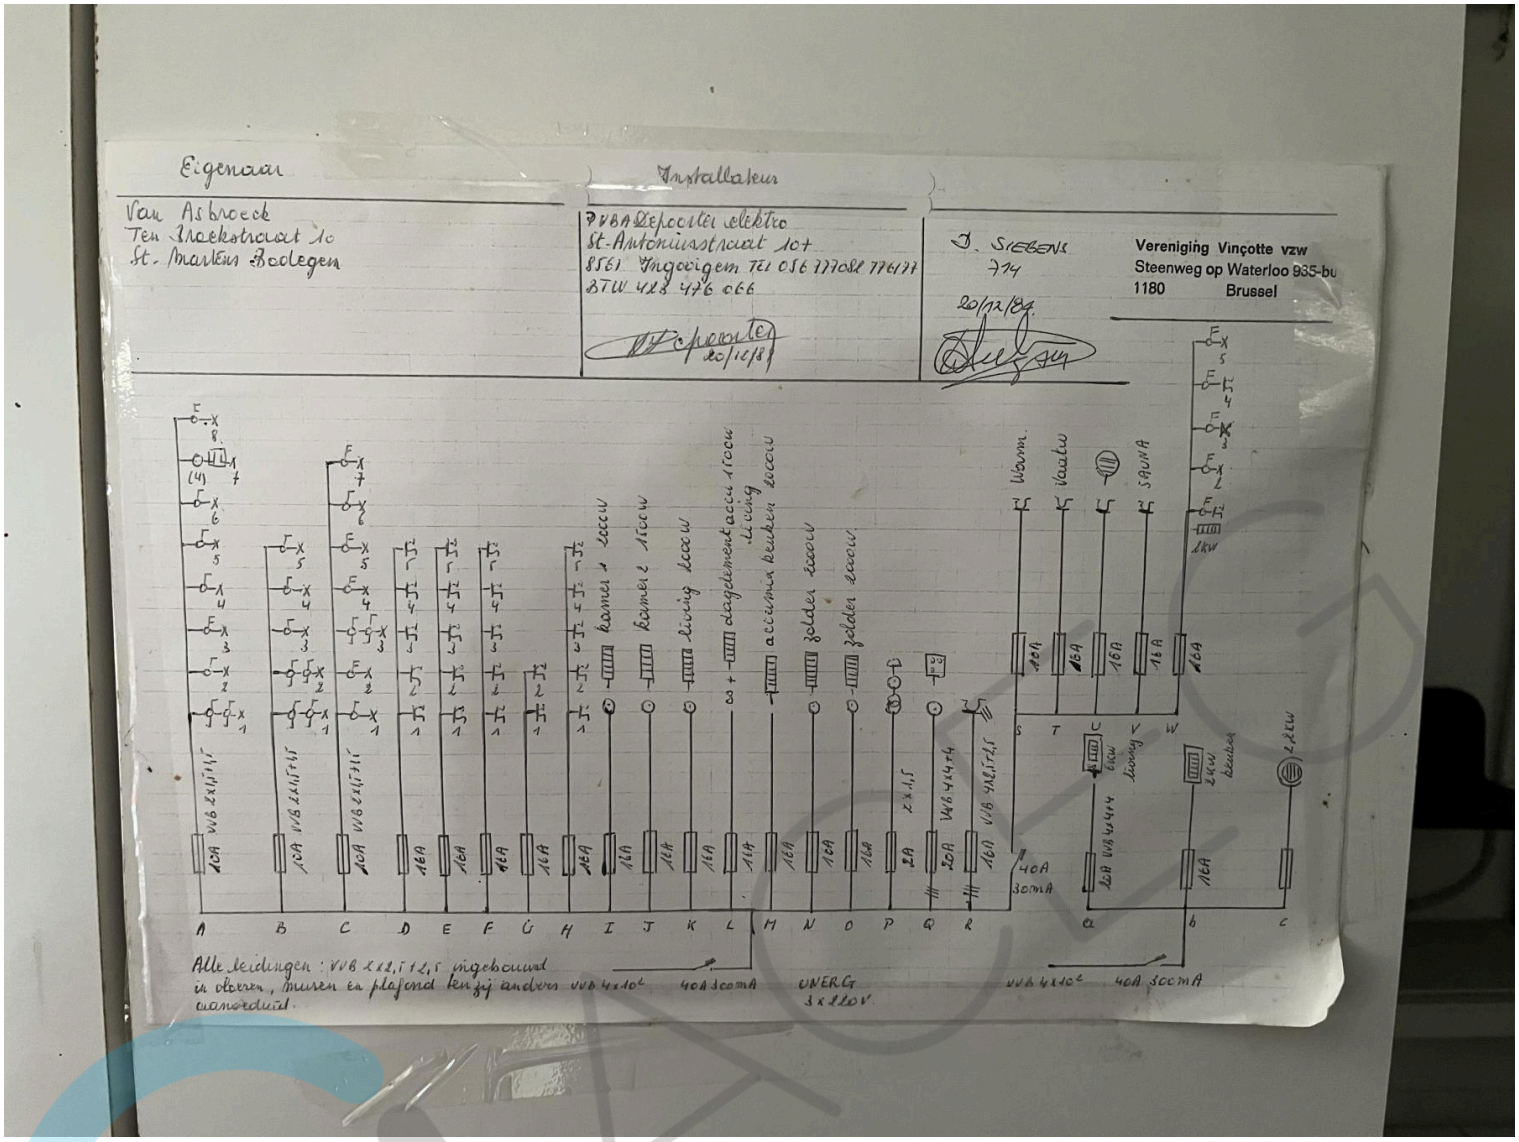
Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.


8561 Ingooigem
056/77.61.77
056/77.99.54
vynckier
Mini-Jump C20
Mini-Jump C25
mini-fuse 16A
20 A 6000 legrand
16 A 6000 legrand
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.


METREL
09:31
R iso
477 MΩ
Riso
525 V
Um
500 V
L/PE
500 kΩ
Uiso
Type R iso
Limiet(Riso)
EurotestXD


EurotestXD
AUTO
4.19Ω
0.7kΩ
1.6kΩ
METREL


Eigenaar
Van Asbroeck
Ten Broekstraat 10
St-Martens-Bodegem
Installateur
PVBA Defoorter elektro
St-Antoniusstraat 107
8561 Ingooigem Tel 056 777082 776477
BTW 428 476 066
20/12/89
J. SIEBENS
774
20/12/89
Vereniging Vinçotte vzw
Steenweg op Waterloo 935-bu
1180 Brussel
kamer 1 1ccw
kamer 2 1ccw
living 1ccw
diagelement accu 1ccw
accuma keuken 1ccw
zolder 1ccw
zolder 1ccw
warm
koud
SAUNA
1KW
2KW
2KW
1KW
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W a b c
Alle leidingen : VVB 2x2,5 + 2,5 ingebouwd in vloeren, muren en plafond tenzij anders vermeld.
VVB 4x10²
40A 30mA
UNERG 3x220V
VVB 4x10²
40A 30mA


vynckier
multi9
GARDIF 300
multi9
GARDIF 30
multi9
TL
033/1862-004
5VA
220V~
50/60Hz
8V~ 0,63A
vynckier
1
2
mini-fuse
10A
16A
2,5mm²
13116
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


vynckier
multi9
GARDIF 300
mini jump
16 A
220/380~
Mini-Jump
C25
230/400V~
Mini-Jump
C20
230/400V~
1.
2.
3.
4.


8561 Ingooigem
056/77.61.77
056/77.99.54
Mini-Jump C20
Mini-Jump C25
16 A
20 A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16.


DEPOORTER
Elektro
PVBA
St. Antoniusstraat 107
8561 Ingooigem
056/77.70.82
056/77.81.77
056/77.99.54
R/L


T211
SICONIA
19/180381 ON
CE M22 0071
1.6.0
1.843 kW
OVC III
3 x 230 / 400 V ~ 50Hz
3 x 230 V ~ 50Hz
0,25 - 5 (100) A
-25°C / +55°C IP51
UC3
kWh
kvarh
1000 imp/kWh
1000 imp/kvarh
LTE NB1
wM-BUS
1.8.1
2.8.1
1.8.2
2.8.2
Sagemcom
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE
253769484
2022
1SAG3105258295


ABB
Vynckier
EP103GIN
50 A
I·ON
I·ON
I·ON
I·ON


ABB
EP103GIN
40 A
Vynckier
ON
ON
ON
ON
fluvius.
Alle info
ww.fluvius.be
Gasgeur?
00 65 0 65
preking of defect?
35 35 00


T211
SICONIA
19/180381 ON
CE M22 0071
OVC III
3 x 230 / 400 V ~ 50Hz
3 x 230 V ~ 50Hz
0,25 - 5 (100) A
-25°C / +55°C IP51
UC3
1.8.1
000458.755 kWh
L1 L2 L3 P- P+ GP MID NW
kWh
B
1000 imp/kWh
kvarh
2
1000 imp/kvarh
LTE NB1
wM-BUS
dlms
1.8.1
2.8.1
1.8.2
2.8.2
Sagemcom
CS 50001
92848 RUEIL CEDEX
FRANCE
253769484
2022
1SAG3105258328


EurotestXD
AUTO
4.19Ω
0.7kΩ
1.6kΩ
METREL


METREL
09:31
R iso
477 MΩ
Riso
Um 525 V
500 V
L/PE
500 kΩ
U iso
Type R iso
Limiet(Riso)
EurotestXD
MI 3155