J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

☒ Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86

☐ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

BELAC Belac 227-INSP

Aanvraagnr.	177588	Ref. verslag	RAP EH/20151123-2I

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)

☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)

☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	BREEVAST DEVELOPMENT BELGIUM	Voornaam		Postnr	2020
Adres	JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162/1	Gemeente	ANTWERPEN		
Installateur	GEENS EL CO	Gemeente	ST-KAT-WAVER		
BTW-nummer	BE- 0460909554				
of identiteitskaartnr.	- -	Uitreikingsdatum	_ _/_ _/_ _ _ _	Gemeente	
Plaats van onderzoek	MALTERIE W7 APP. 2.1	Postnr.	3190		
Adres	MOUTERIJ 14 / 201	Gemeente	BOORTMEERBEEK		
EAN-code	541448860014794524	Elektriciteits verdeler	netmanagement		
Type installatie	☐ tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten	☒ wooneenheid (huis, appartement, andere)	☐ huishoudelijke werkeenheid	☐ gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting		**Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen**
U_{nom} (V ac/dc)	2X230V	5 x 2P-AUTOM 16A - 1.5/2.5 mm²
Ø voedingskabel (mm²)	4x10 mm²	7 x 2P-AUTOM 20A - 2.5 mm²
I_{nom} aansluiting (A)	40A	1 x 2P-AUTOM 32A – 8 mm²
Type alg. schakelaar	DIFF.	
Aantal borden	1	
Aantal eindstroombanen	13	
Type aardelectrode	LUS	
Algemene diff.stroom.inr.	40/0.3A	
Bijkomende diff.stroom.inr.	40/0.03A	

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen	**Meetapparaat :** apparaat waarvan de inspecteur titularis is			**Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig :** procedure TD-E-01			
Aardspreidings -weerstand :	3.5 Ω	Isolatieweerstand (250/500/1000V) :	5 MΩ	Werking differentieel-stroominrichting :	OK /~~NOK~~	Continuïteit PE-geleiders & equipot.:	OK / ~~NOK~~

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

OPM. : Verlichting niet aanwezig

☐ Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _

Besluit

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.


☒ De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geviseerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór _ _/_ _/_ _ _ _

Volgend controle-bezoek uiterlijk op:	23/11/2040	**Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)**	VH VAN HEMELEN KEURINGSORGANISME VZW inspecteur HUS Eric HUS ERIC (24)	**Datum onderzoek:**	23/11/2015

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

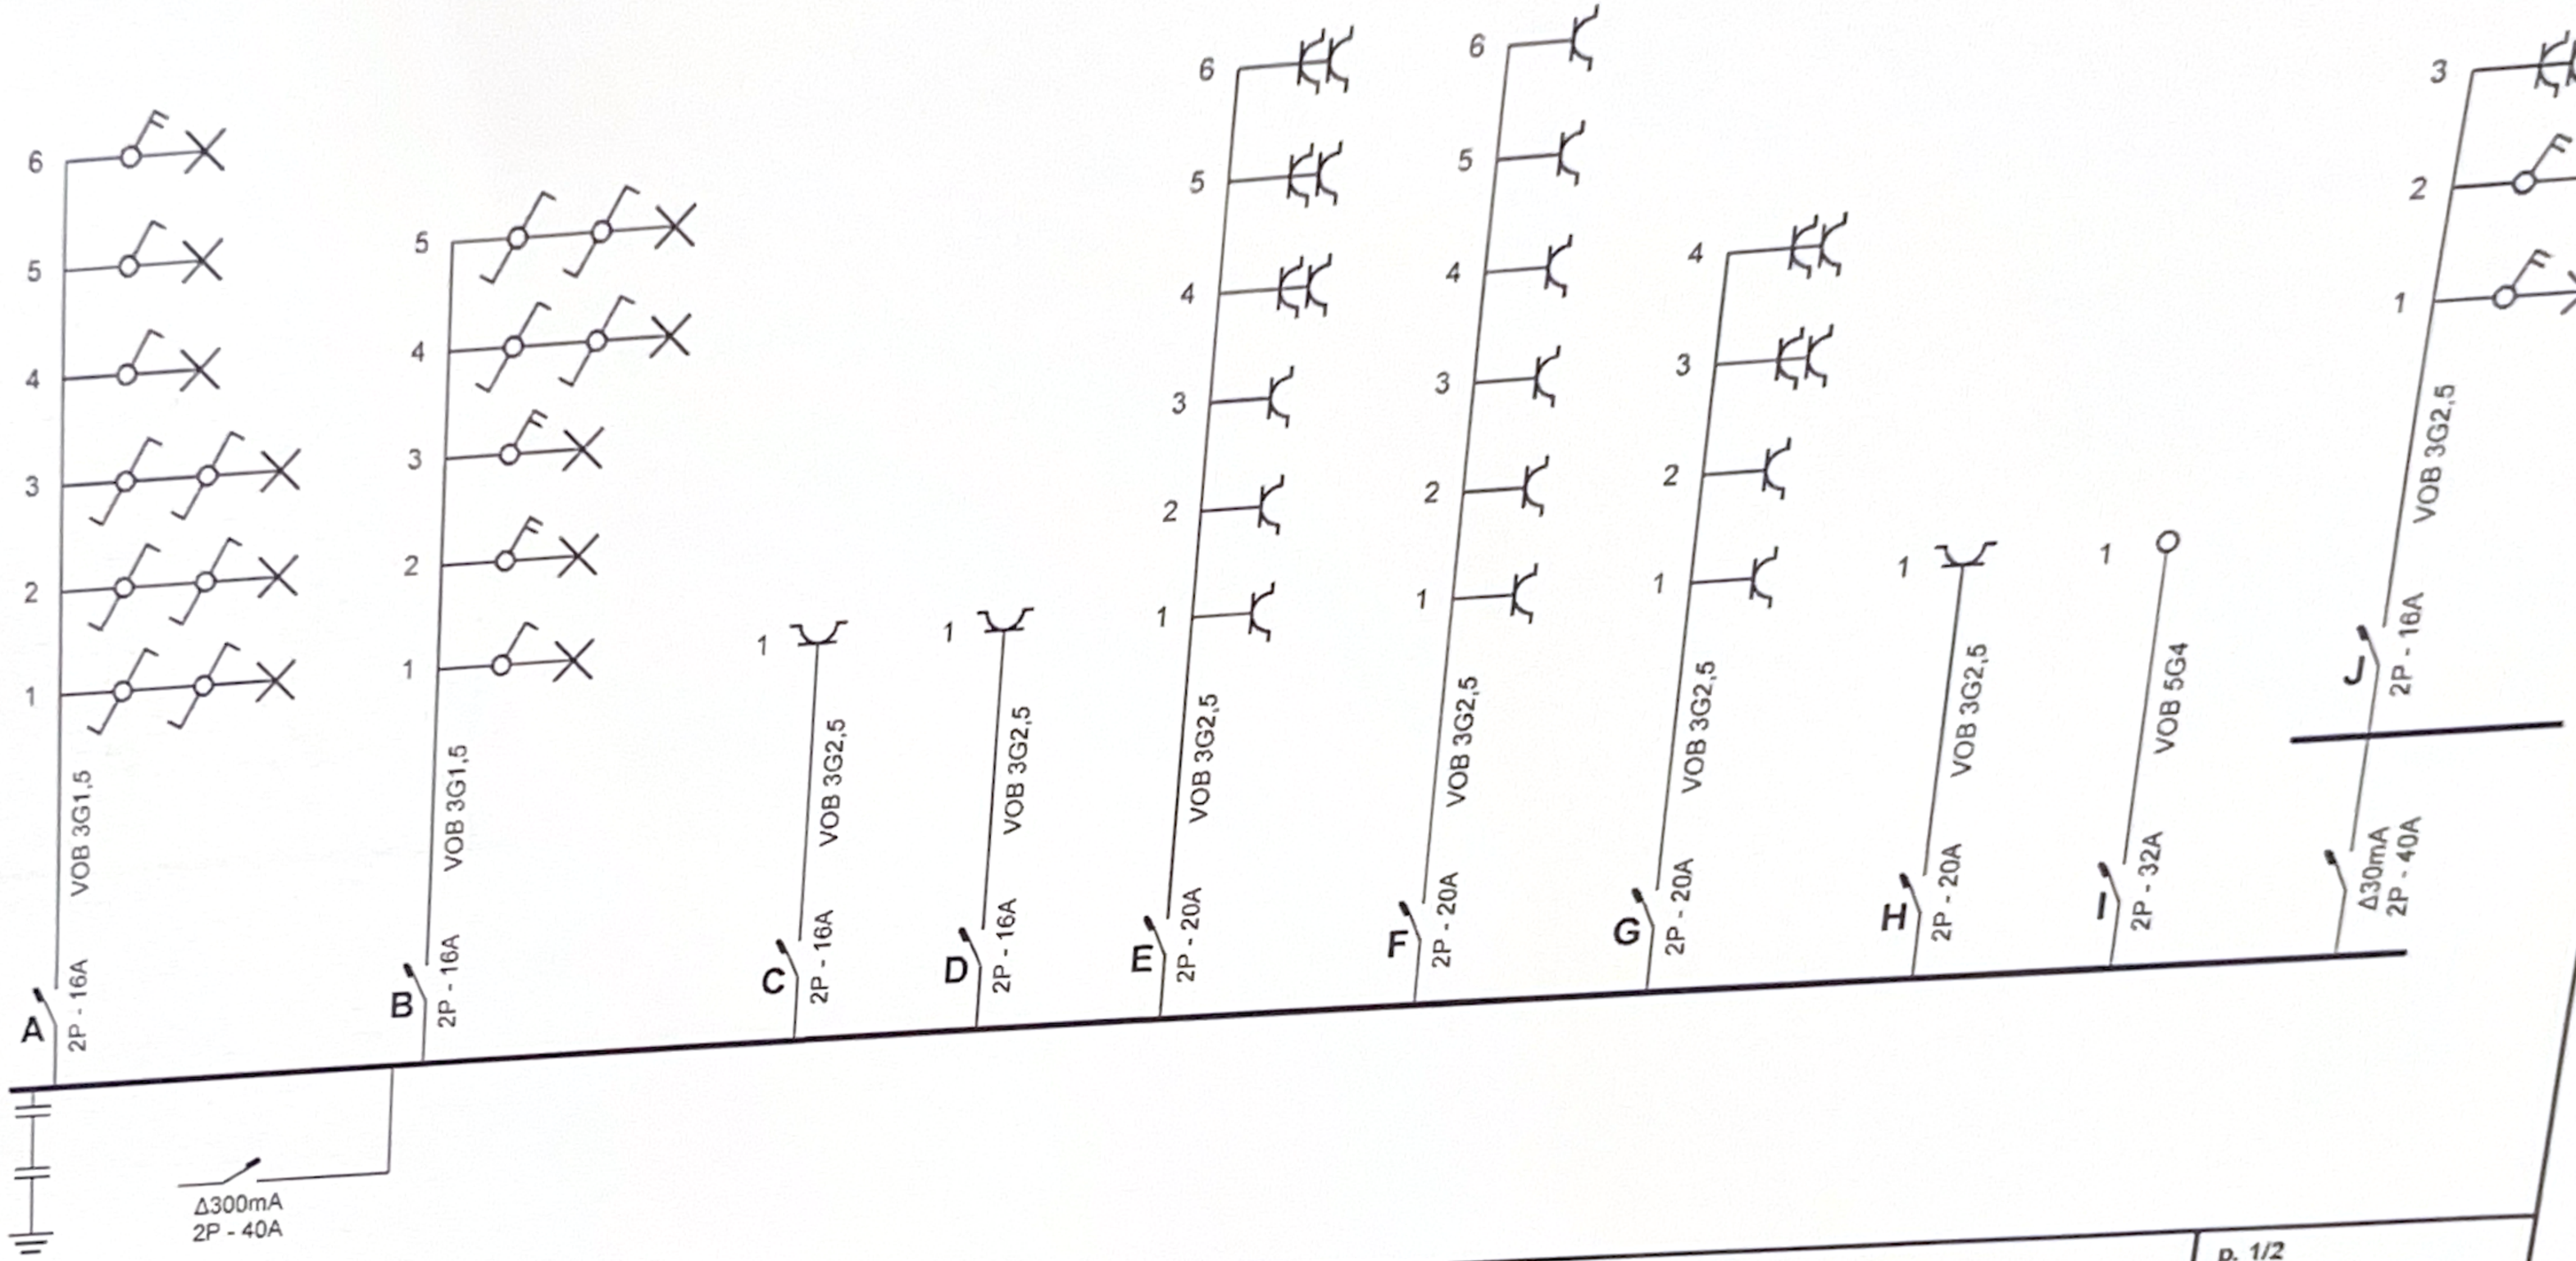

Erkend Organisme
J. Van Hemelen
Halsendallaan 5
1652 Alsemberg
Tel.: 02 380 52 71
Fax: 02 380 89 86
e-mail: info@vanhemelen.org


KEURINGSORG. VAN HEMELEN AGENT: HUS ERIC 0273805271
23 NOV 2015

Plaats van de elektrische installatie
Malterie W7 app. 2.1
Mouterij 14 Bus 201
3190 Boortmeerbeek

Installateur
Geens El. Co. nv
Nijverheidsstraat 43
2570 Duffel
Tel.: 015 31 16 59
Fax: 015 31 93 50
e-mail: info@geenselco.be
BTW BE 0460.909.554

p. 1/2
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

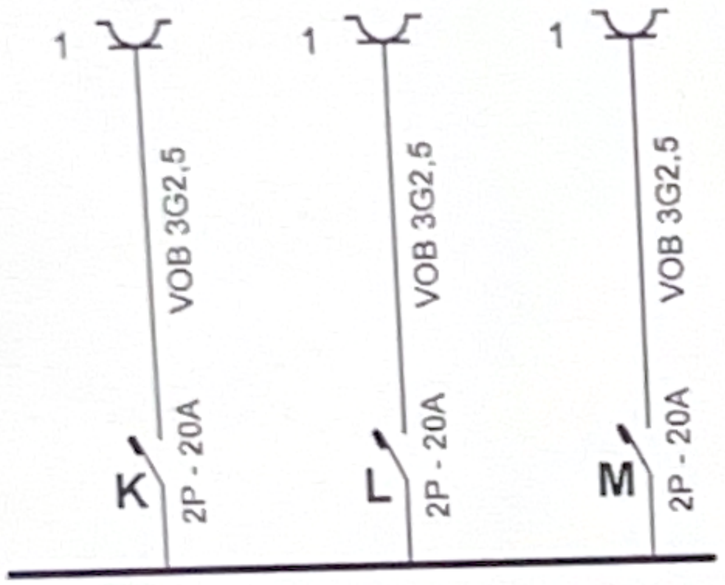

Erkend Organisme
J. Van Hemelen
Halsendallaan 5
1652 Alsemberg
Tel.: 02 380 52 71
Fax: 02 380 89 86
e-mail: info@vanhemelen.org

KEURINGSORG. VAN HEMELEN AGENTSCHAP ERTC 02 380 52 71 23 NOV 2015

Plaats van de elektrische installatie
Malterie W7 app. 2.1
Mouterij 14 Bus 201
3190 Boortmeerbeek

Installateur
Geens El. Co. nv
Nijverheidsstraat 43
2570 Duffel
Tel.: 015 31 16 59
Fax: 015 31 93 50
e-mail: info@geenselco.be
BTW BE 0460.909.554

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

SLAAPKAMER 2

SLAAPKAMER 1

BERG.

Verlaagd Plafond

ZITTEN

APP 2.1

ETEN

KEUKEN

WC

INKOM

TERRAS

Videofoon

TH

TV

TEL

Modem

WM & DK

Ketel

Vent.

TBTL

83

73

EI 130 (93)

KEURINGSORD
VAN HEMELEN
AGENT; HUS ERIC
02/3RD 271

23 NOV 2015

Malterie W7 app. 2.1
Mouterij 14 bus 201
3190 Boortmeerbeek