ICC	<3kA
venant de	ORES
type de cable	XVB/VOB
tension	230V
puissance	40A MAX
regime	TT
identification	TD B4

INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
1	TQR	27-10-20			

Ingelec

Drève Gustave Fache 17
7700 Mouscron Belgique

+32 (0)56 51 22 85

+32 (0)56 51 75 57

info@ingelec.be

DESSINE: YFR

VERIFIE:

DATE DE CREATION: 27-10-20

AFFAIRE N°:

ACP RESIDENCE CATHEDRALE
PLACE PAUL EMILE JANSON, 1 B4
TOURNAI BELGIQUE

DISTRIBUTION APPARTEMENT

TD B4

DOSSIER N° : ING_BTELEC_753

SCHEMAS ELECTRIQUE

Liste des folios

Type de document	Folio	Désignation
Page de garde de dossier	1	Page de garde
Sommaire	2 A	Sommaire
Schémas	3	

DESSINE:					
VERIFIE:					
DATE DE CREATION:					
	INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA	


Dossier n° : ING_BTELEC_753

DISTRIBUTION APPARTEMENT

Sommaire

FOLIO

2A / 3

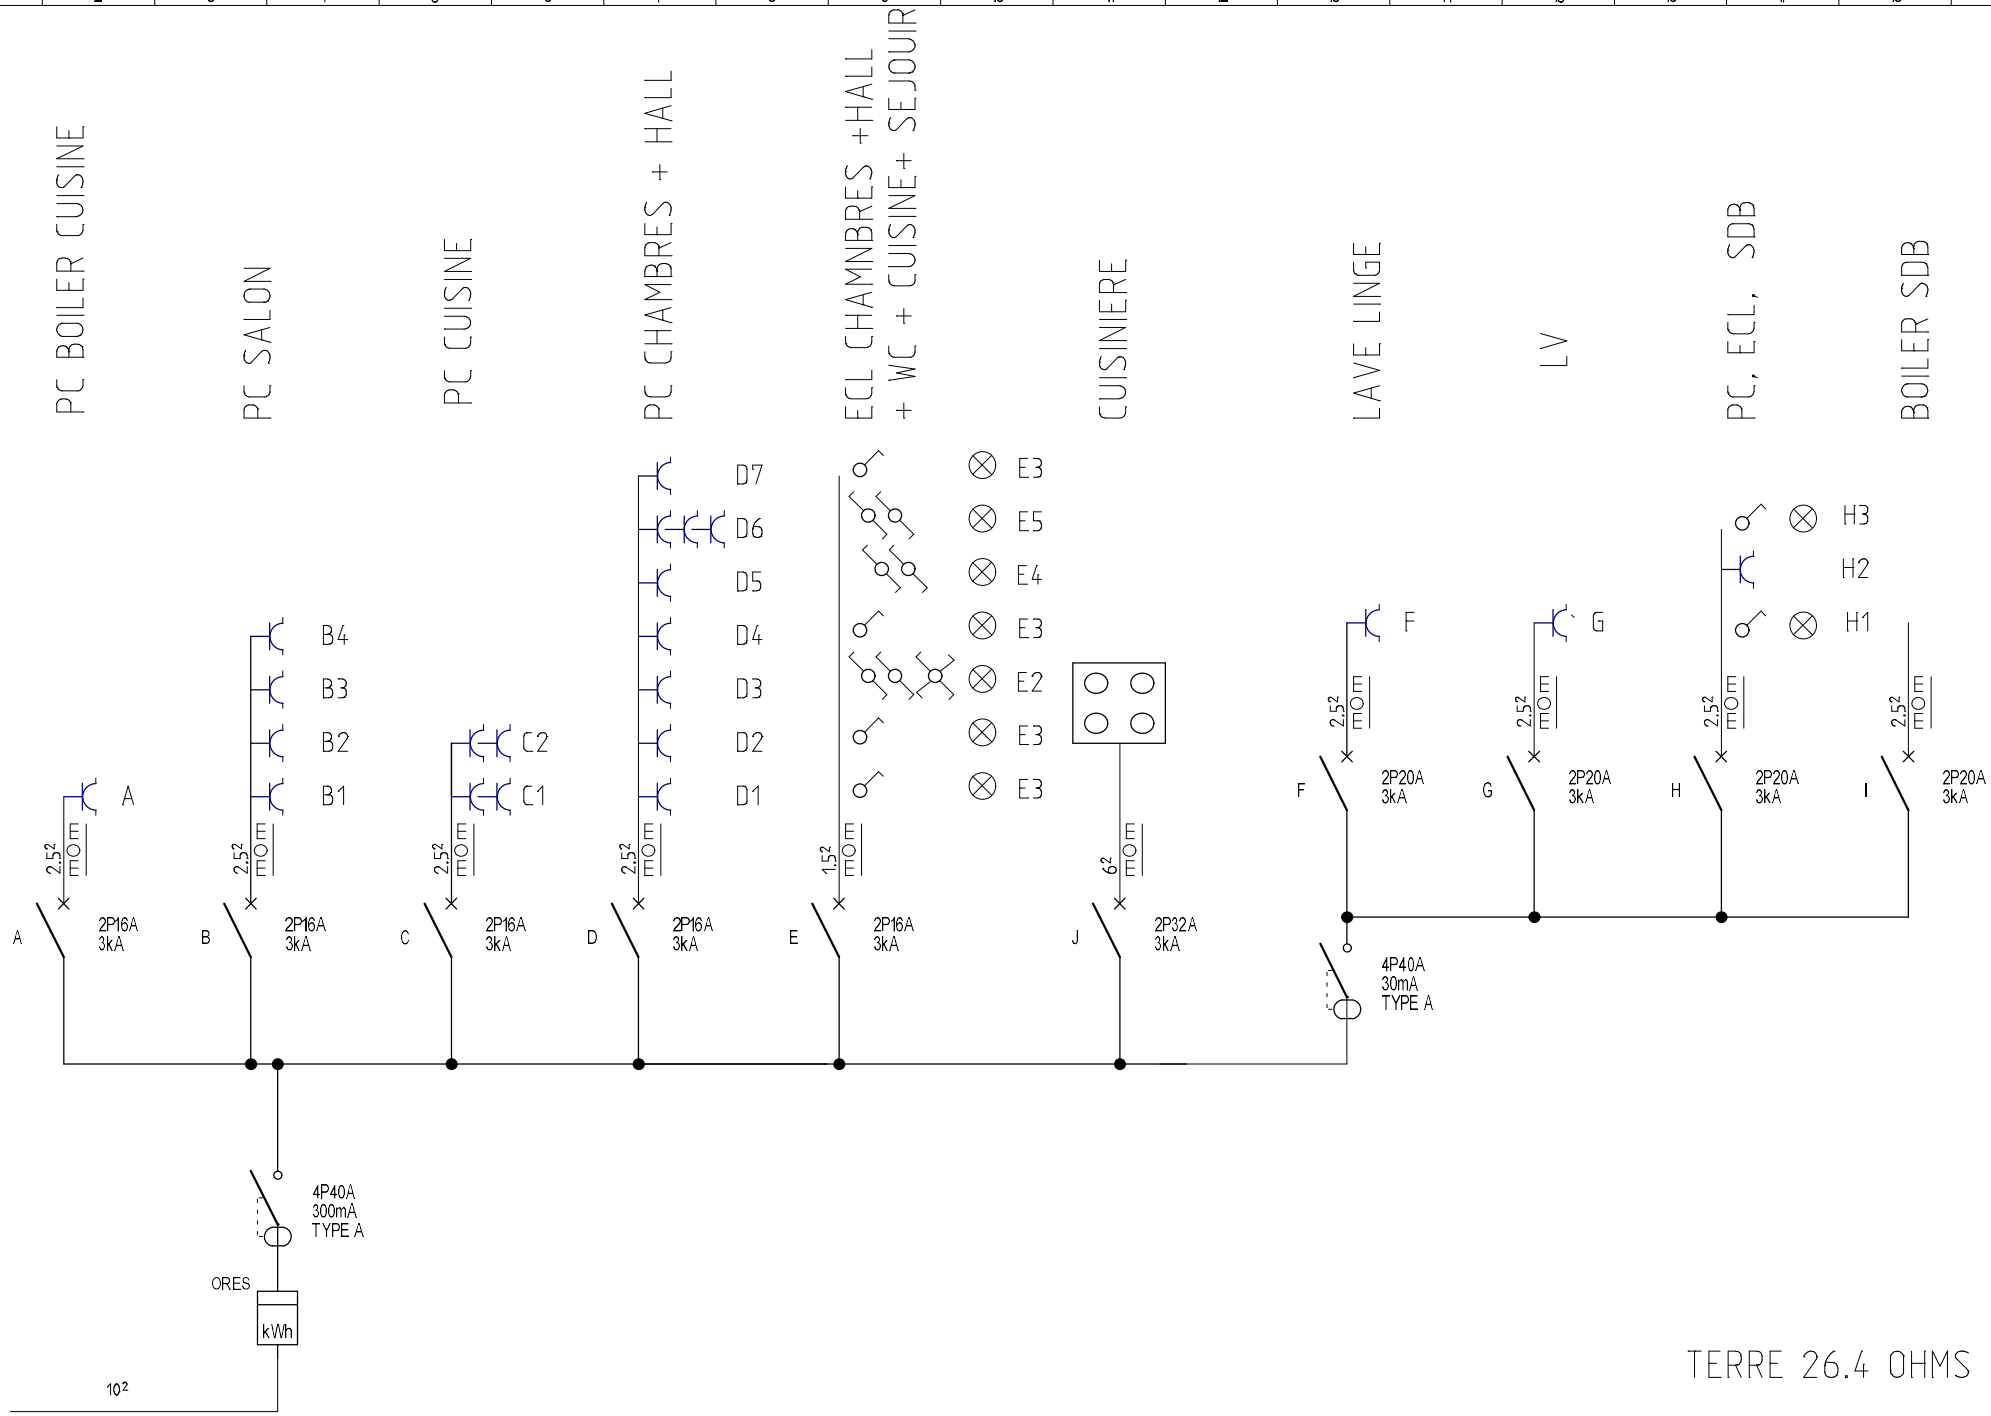

Ingelec
Dreve gustave fache,17.
MOUSCRON
tel: 056.51.22.85
info@ingelec.be

DESSINE:
VERIFIE:
DATE DE CREATION:

INDICE	DATE	MODIFICATION	VISA

ACP RESIDENCE CATHEDRALE
PLACE PAUL EMILE JANSON, 1 B4
TOURNAI BELGIQUE

Dossier n° : ING_BTELEC_753

DISTRIBUTION APPARTEMENT

FOLIO
3 /3