

KEURINGSORGANISME
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00042924
Adres: Chaussée De Drogenbos 210/3,
1180 Uccle
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be

INSPECT
BELGIUM
VZW ASBL

Opdracht: 30592
Klant / Bedrijf: Saber Tech
ID Extern:

Contactpersoon:
BTW: BE0507959207
Uitgiftedatum: 2022-07-08

Verslagnr: 20220007009-V.1

VERTAALD EXEMPLAAR

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Uitbreiding/Wijziging
Plaats van onderzoek: 1er étage / Vinkenlaan , 20. 1731 Asse
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4., Boek 1 Afdeling 8.2.1
Inspectiedatum: 08-07-2022
Inspecteur: Mohamed TAKADDOUMI
Eigenaar: Pelicean Frederique
Cont.Pers.:
Referentie documenten:

Type lokalen: Appartement
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname
Andere reglement:
Volgende controle op: 08-07-2047 of binnen de: 300 maanden
Installateur: Saber Tech
B.T.W.: BE0507959207
tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: Teller: 91009048
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 3x230V I max. aansluiting: 40A

Merk:

Type stroom: Wisselspanning
Stand I: 018119,5
Stand II:

Meter-bordverbinding: Kabeltype: VOB

Bescherming van de hoofdaansluiting:
aut. 4p 32A
Aantal geleiders: 3 Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Gevisueerd en conforme schema's : JA
Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde
Inventaris van d uitwendige invloedsfactoren aanwezig en ondertekend: p.a
Bescherming tegen elektrische schokken:
Differentiële testen per testknop: in orde Foutlus controleren: in orde
Aardelektrode: type: Pennen
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding in orde Materiële en externe invloedsfactoren: in orde
Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA Verzegeld door een vulling: in orde
Nog niet geplaatst:
Aantal borden: 1
Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: in orde
Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreadingsweerstand: in orde

☒ eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend
Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde
Rechtstreekse aanraking: in orde Onrechtstreekse aanraking: in orde
Algemene isolatieweerstand: 225 Mohm
Doorsnede: 10 mm² Spreidingswaarde: 13,41 Ohm
Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA
Aantal eindkringen : 8

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk op boek 1 (I) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 () - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
N12 () - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13 () - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

KEURINGSORGANISME
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>

Opdracht: 30592
Klant / Bedrijf: Saber Tech
ID Extern:

Verslagnr: **20220007009-V.1**

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00042924
Adres: Chaussée De Drogenbos 210/3,
1180 Uccle
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be

Contactpersoon:
BTW: BE0507959207
Uitgiftedatum: 2022-07-08

VERTAALD EXEMPLAAR



De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA


OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;

b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;

c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Boek 1: AREI goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.

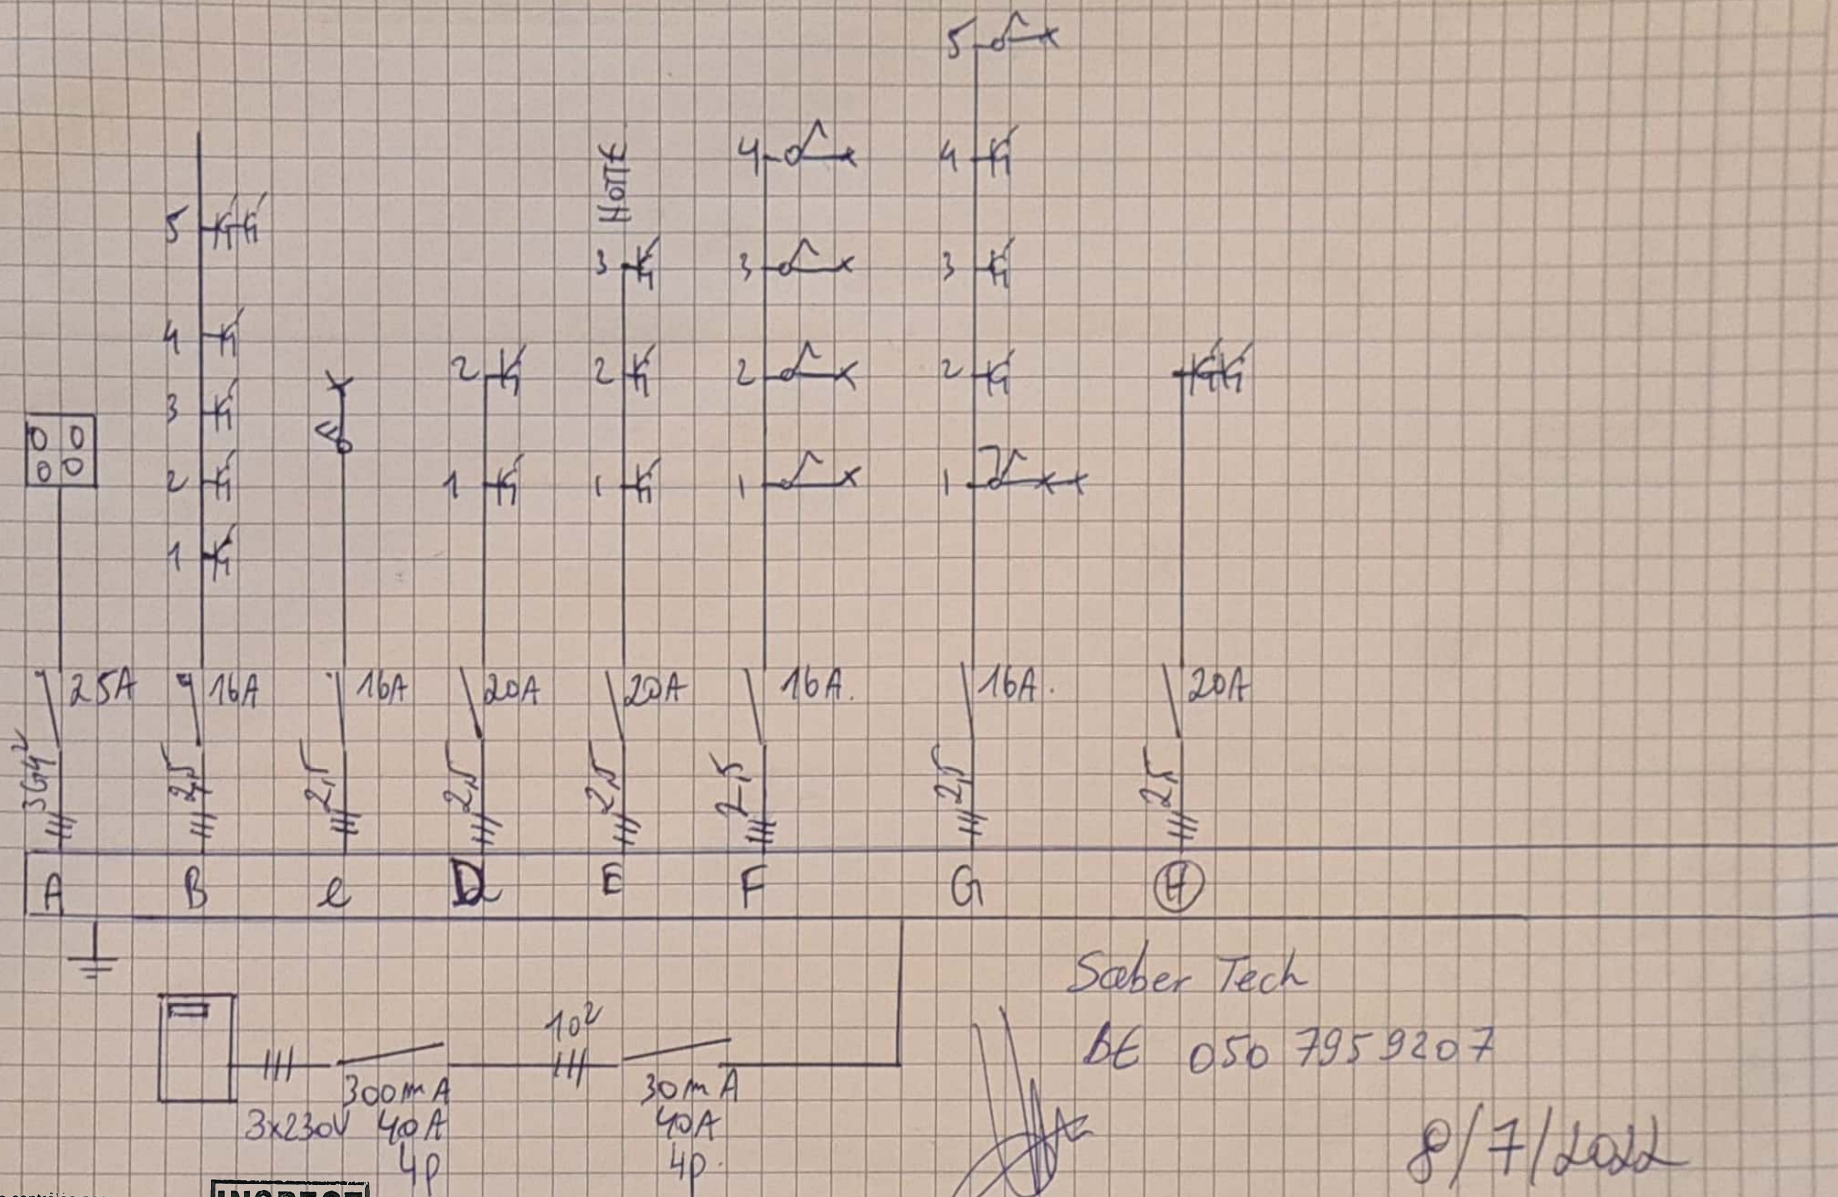

Saber Tech

DE 050 795 9207

8/7/2022

Installation contrôlée par :
 Installatie gecontroleerd door:



Avenue Eiffel, 8 - 1300 Wavre - 010/280 577

Inspecteur : TAKADDOUNI M.

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

NOM: PELICAN
 SABER

PRÉNOM : FEDERIQUE

ADRESSE: VINKENLAAN 20

ASSE
 isetax

