L'INSTALLATION EST CONFORME

Date(s) du contrôle: 04/09/2020
Date d'émission du rapport: 04/09/2020
Rapport N°: 0110-200904-01

Identification de l'organisme agréé et de l'agent-visiteur:

Nom: Bureau Technique Verbrugghen

Adresse: Rue Neerveld 109 boîte 6, 1200 Bruxelles

T:083 21 35 27 E: btv.namur@btvcontrol.be Numéro d'entreprise: 0406.486.616

L'agent-visiteur: numéro 0110

Identification des tiers:

Client: ELECTRICITE MIGNON

Adresse: RUE MAROT 36, 5503 SORINNES

Nom propriétaire, exploitant ou gestionnaire:

Adresse: QUAI DE L'INDUSTRIE 28, 5590 CINEY

Responsable des travaux: ELECTRICITE MIGNON

Adresse: RUE MAROT 36,5503 SORINNES

Numéro de TVA: 0543439233

Identification de l'installation électrique:

Nom:

Adresse: QUAI DE L'INDUSTRIE 28, 5590 CINEY

Code EAN:

Numéro compteur: 717403

Cabine haute tension privée: Non

Type d'installation: unité d'habitation

Données du contrôle:

Type de contrôle suivant Livre 1 - AR 08/09/2019:

Visite de contrôle libre ancienne installation (8.4.3 of 8.4.4)

Date de la réalisation de l'installation:

Avant 01/10/1981

A partir du 01/10/1981 jusqu'au 01/06/2020

Informations contenu controle: Néant

Dérogation(s) partie 8 Livre 1 - AR 08/09/2019: appliqué

Autre(s) référence(s) légale(s): n/a

Données de l'installation électrique:

Tension et nature du courant: 3 x 230V

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

Type électrode de terre: Barre de terre

Canalisation d'alimentation du tableau principal: Type: XVB - Section: 4 x 10 mm²

Nombre de circuits: 17 (réserve inclus)

Type de schéma de mise à la terre: TT

Nombre de tableaux: 1

Valeur nominale de la protection de branchement: 39A

Type de coupure générale: 4P 40A/300mA

DESCRIPTION:

Dispositifs à courant différentiel installés: 4P 40 A 300 mA type A, circuit (s) protégé(s): Voir schéma's



Résultats du contrôle:

Mesures et essais:

Résistance de dispersion de la prise de terre: 6,5 Ohm Valeur de la résistance d'isolement général: 0,5 MOhm

Test des dispositifs à courant différentiel via test bouton: OK

Test des dispositifs à courant differentiel via test boucle de défaut:OK

Continuité des conducteurs de protection: OK

Infractions constatées:

Néant

Remarques:


Néant

Conclusion du contrôle:

1. **L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 04/09/2045**
   - Les schémas unifilaires et plans de position de l'installation ont été datés et signés.
   - Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation étaient (ou ont été) scellées.

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

Signature du dirigeant-technique (ou en son nom):




Référence aux prescriptions réglementaires:

1. Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu:

a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien;
b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, soient en tout temps observées;
c) de conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire;
d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant;
e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques;
f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique;
g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (https://www.economie.fgov.be) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

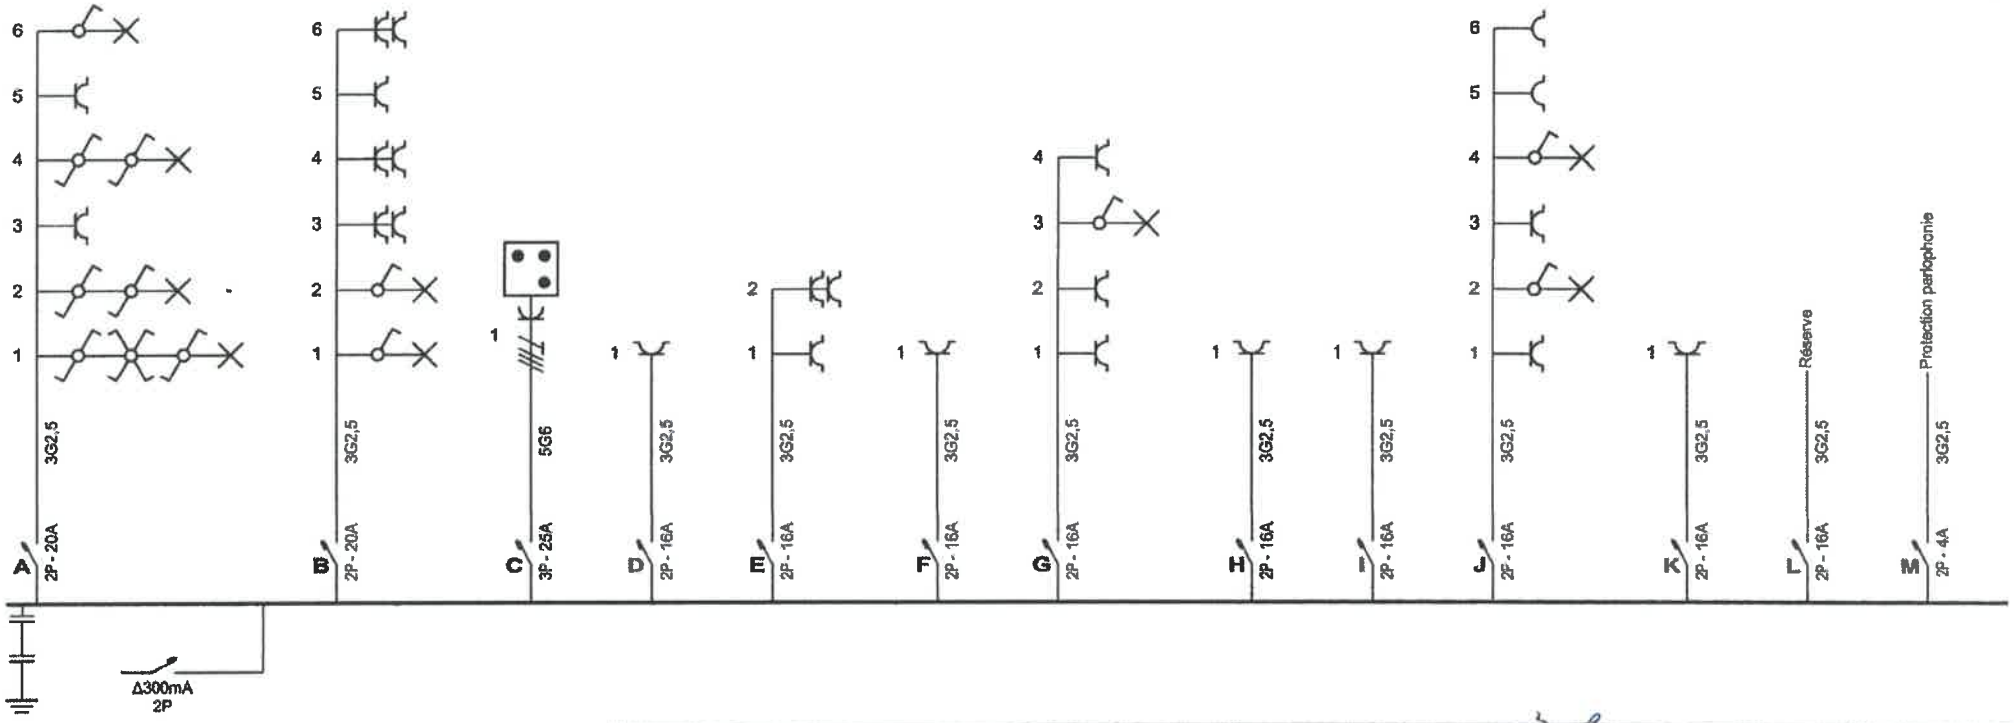


BTV
Benoît Jaumotte
110
04/09/tou

Adresse de l'installation électrique
M. Dohet
Quai de l'industrie 28
5590 Ciney
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Schéma dessiné par:

Emmanuel Mignon
0475 95 64 92
ELECTRICITE MIGNON SPRL
RUE MAROT 36
5503 SORINNES
TVA BE 0543 435 333 RPM DINANT
ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

Schéma unifilaire
3 x 230V ~ 50Hz

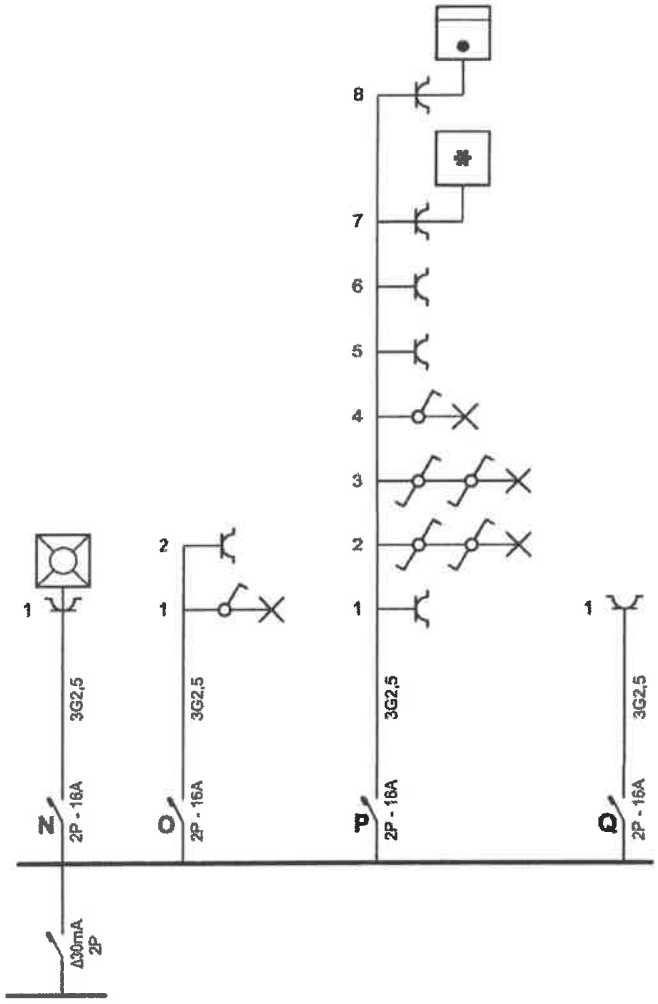

BTV
Benoît Jaumotte
110
04/09/2020


Adresse de l'installation électrique
M. Dohet
Quai de l'industrie 28
5590 Ciney
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Schéma dessiné par:

Emmanuel Mignon
0475 95 64 92
ELECTRICITE MIGNON SPRL
RUE MAROT 88
5500 SORINNES
TVA BE 0549 485 888 RPM DINANT
ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

Schéma unifilaire
3 x 230V ~ 50Hz

Garage

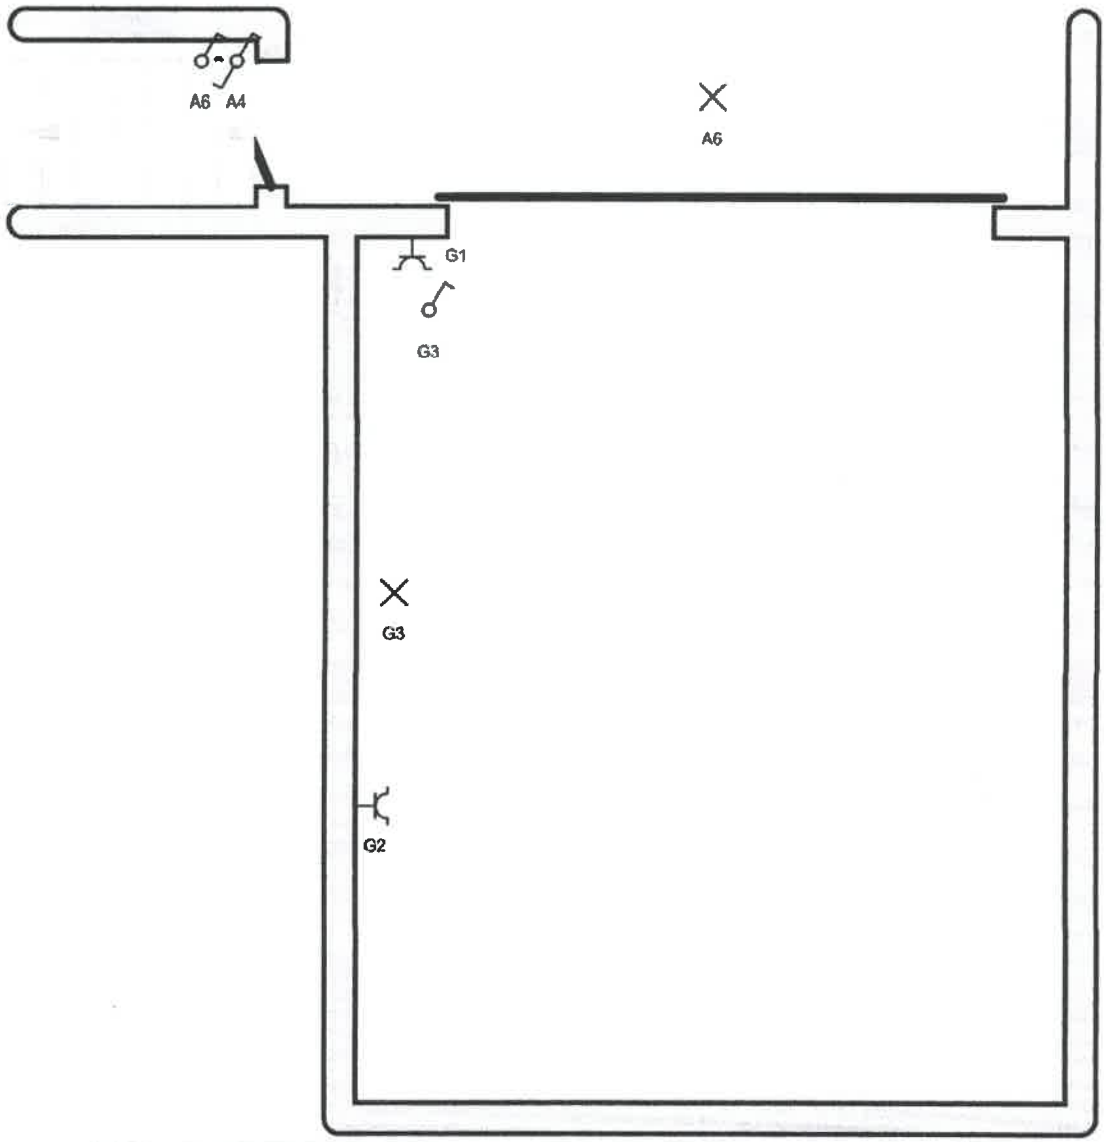

Adresse de l'installation électrique
M. Dohet
Quai de l'Industrie 28
5590 Ciney
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Emmanuel Mignon
0475 95 84 92
ELECTRICITE MIGNON SPRL
RUE MAROT 26
5503 SORINNES
TVA BE 0643 439 233 RPM DINANT
ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION


p. 3/5
Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

BTV
Benoît Jaumotte
110
04/09/2021

Rez-de-chaussée

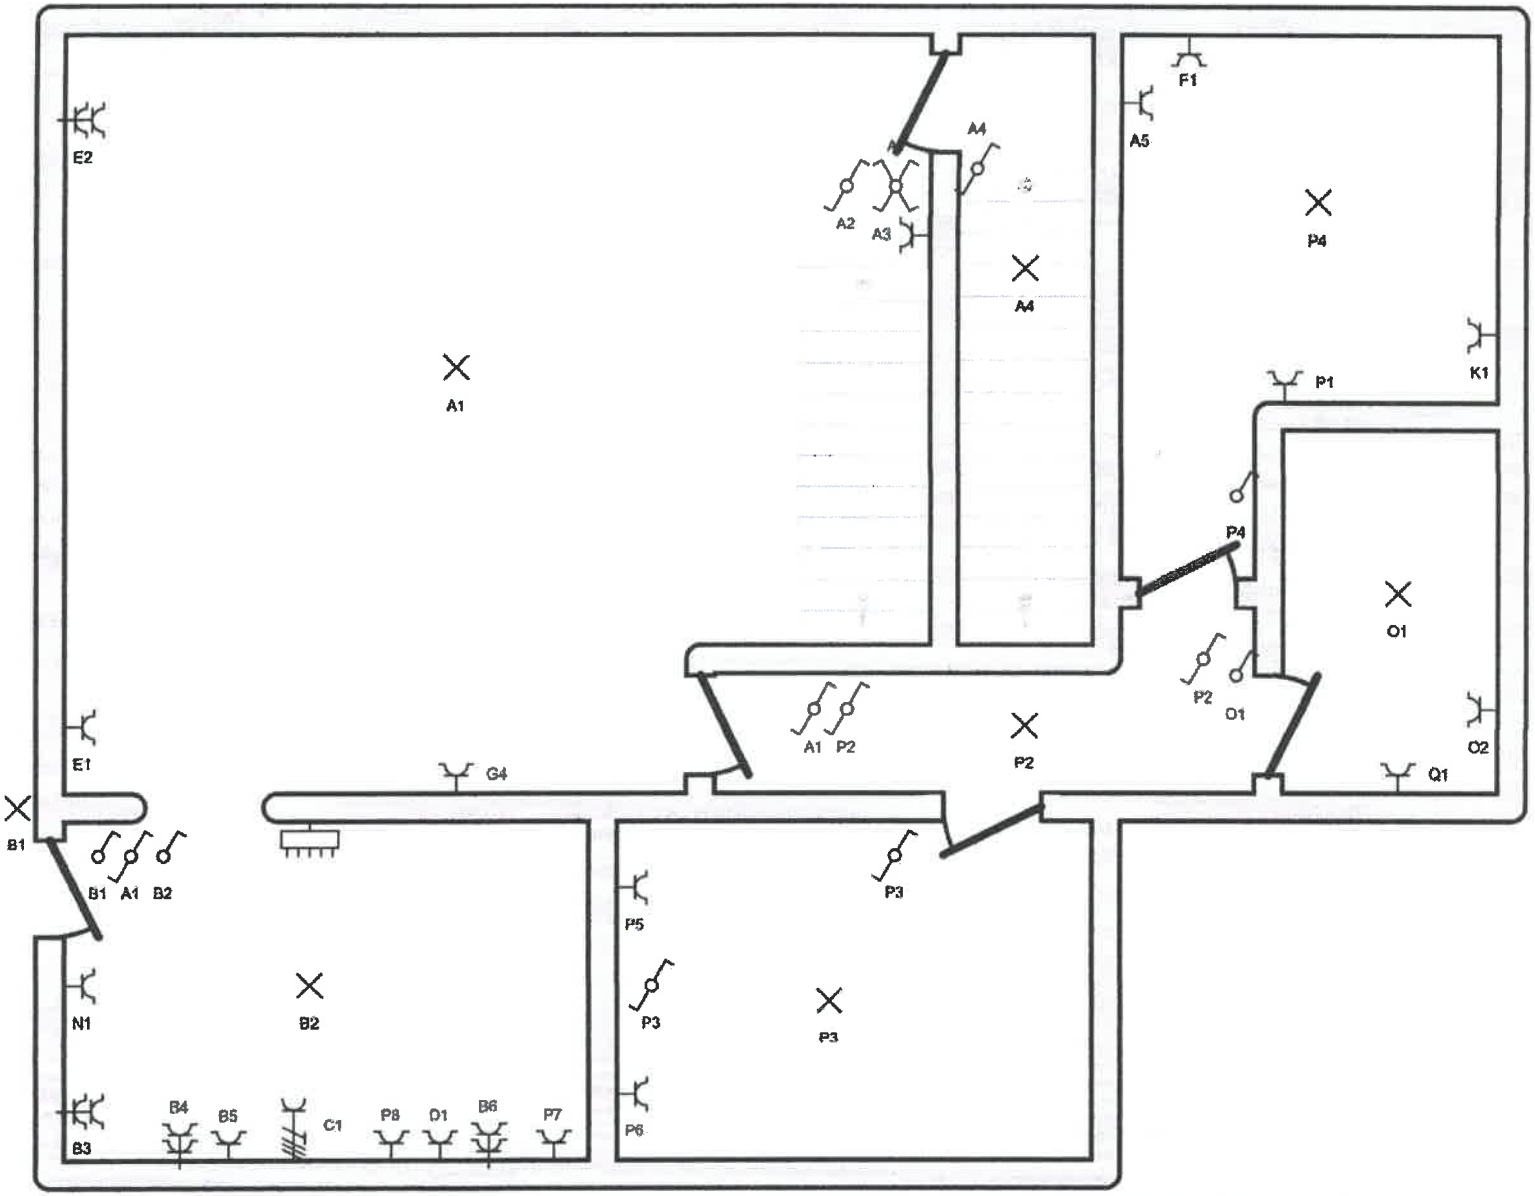

BTV
Benoît Jaumotte
110
04/09/2015

Adresse de l'installation électrique
M. Dohet
Quai de l'industrie 28
5590 Ciney
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -


Schéma dessiné par:

Emmanuel Mignon
0475 95 64 92
ELECTRICITE MIGNON SPRL
RUE MAROT 26
5503 SORINNES
TVA BE 0548 489 223 RPM DINANT
ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz

1er étage

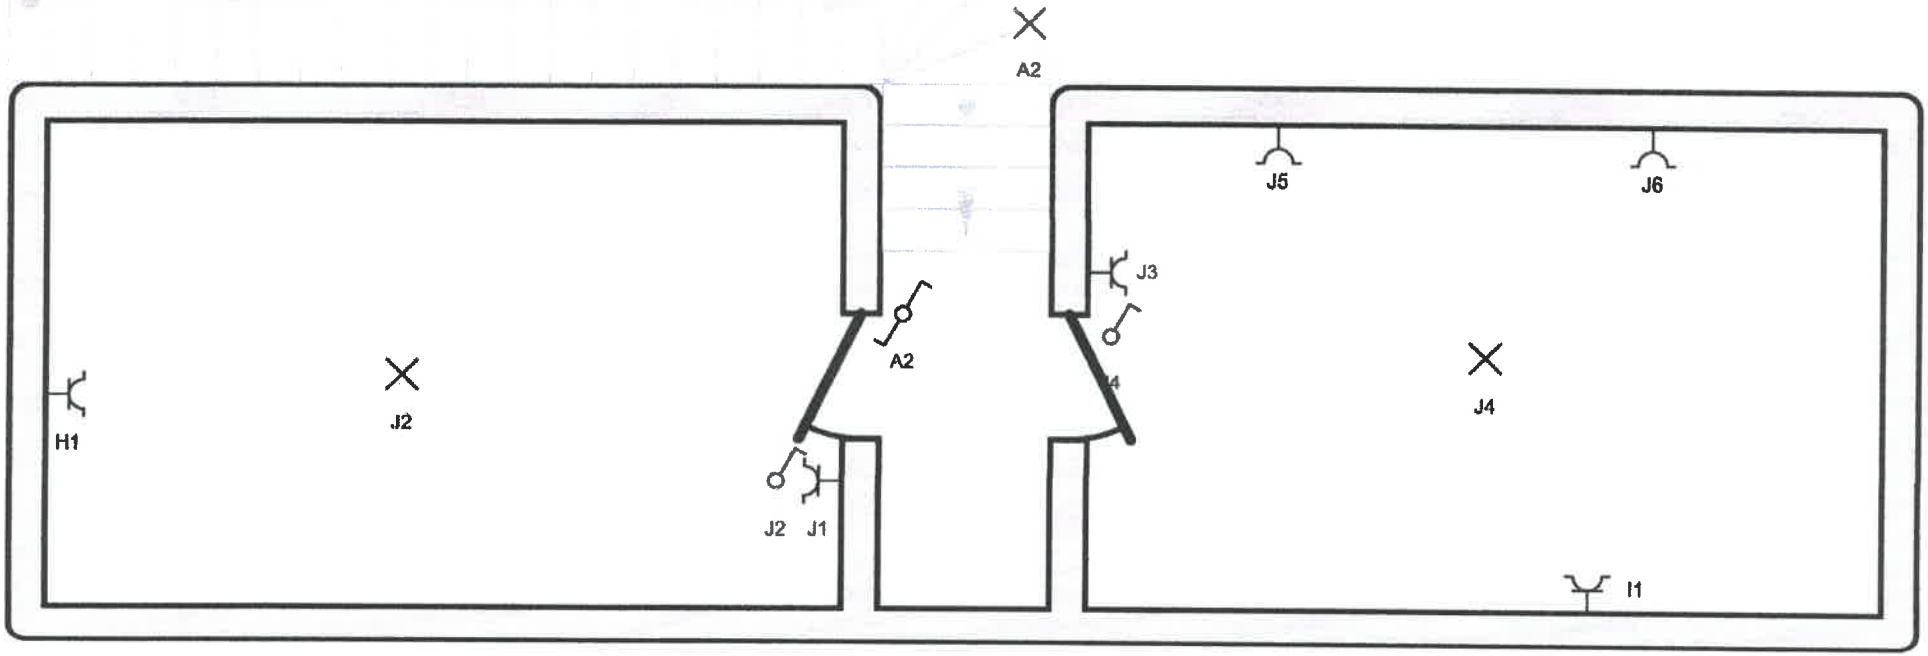

Adresse de l'installation électrique
M. Dohet
Quai de l'industrie 28
5590 Ciney
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Schéma dessiné par:

Emmanuel Mignon
0475 95 84 92
ELECTRICITE MIGNON SPRL
RUE MAROT 26
5503 SORINNES
TVA BE 0543 425 222 RPM DINANT
ELECTRICITE, PHOTOVOLTAIQUE ET VENTILATION

Schéma de position

3 x 230V ~ 50Hz