ACA vzw – Erkend controle-organisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
BE 0811407 869 / TEL: 051/200 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be

Referentie: 2020080471
Datum controle: 29/09/2020
Agent-bezoeker: Matthias Bruns
Besluit: CONFORM

BELAC 489-INSP
EN ISO/IEC 17020

ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 08/09/2019)

Identificatie van derden:

Opdrachtgever:	Elektro Stabel, Kortewijkstraat 24, 2381 WEELDE
Eigenaar:	
Installateur:	559263 Elektro Stabel Kortewijkstraat 24 2381 WEELDE
BTW-nummer:	BTW : 0731506395

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats controle:	Vond 42 , 2382 POPPEL		
EAN-code installatie:	541 44 ...		
Tarief teller(s):	Dag	Private HS-cabine:	Neen
Nummer teller(s):	12570585	DNB:	Fluvius
Index teller(s):	75661		
Type installatie:	Wooneenheid	Type lokaal:	Woning

Aard van de controle:

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 – Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning – Interne procedure QPRO/ELE/001

Type controle:	Controlebezoek (6.5.)		
Datum uitvoering:	☑ Vóór 01/10/1981	☑ Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020	☐ Na 01/06/2020
Nota's:	Zie rubriek 'VASTSTELLINGEN: Opmerkingen'		
Afwijkingen (Deel 8):	Toegepast		
Herkeuring op verslag:	ACA + 2018062525 + 24/07/2018		

Algemene gegevens van de elektrische installatie:

Nominale spanning:	1 x 230 V		Max. nominale stroom:	40 A	Nominale waarde aansluitautomaat:	40	A
Voedingsleiding hoofdbord:	4*16	mm²	Type:	VVB	Type aardverbindingssysteem:	TT	
Aardelektrode:	Aardingsbaar				Sectie aardelektrode:	16 mm²	
					Sectie aardgeleider:	16 mm²	
Aantal borden:	1		Aantal stroombanen:	10	Aantal reservekringen:		
Gedecentraliseerde productie-installatie:			Niet aanwezig		AC-Vermogen (maximaal):		kVA

☐ PV-installatie ☐ Batterij-opslag ☐ Waterstofcentrale ☐ Warmte-kracht-koppeling ☐ Windmolen

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen:

Hoofddifferentieelstroominrichting(en): ☐ Niet aanwezig

Nominale stroom	I_n: 40 A	Gevoeligheid ΔI:	300 mA	Aantal polen:	2	Type:	A
Extra:	/						

Bijkomende differentieelstroominrichting(en): ☐ Aanwezig, doch buiten de scope van deze controle ☐ Niet aanwezig

Nominale stroom	I_n: 40 A	Gevoeligheid ΔI:	30 mA	Aantal polen:	2	Type:	A
Extra:	/						

Schema's en plannen van de installatie:

Eendraads- of stroombaanschema('s):	Versie/nr.:	1	Datum:	29/09/2020	☑ In orde	☐ Niet aanwezig
Situatieplan(nen):	Versie/nr.:	1	Datum:	29/09/2020	☑ In orde	☐ Niet aanwezig
Situatieplan(nen) van de aardverbindingen:	Versie/nr.:		Datum:		☑ Niet van toepassing	☐ Niet aanwezig
Document(en) uitwendige invloeden:	Versie/nr.:		Datum:		☑ Niet van toepassing	☐ Niet aanwezig
Document(en) van de veiligheidsinstallaties:	Versie/nr.:		Datum:		☑ Niet van toepassing	☐ Niet aanwezig
Document(en) van de kritische installaties:	Versie/nr.:		Datum:		☑ Niet van toepassing	☐ Niet aanwezig

Metingen, controles en beproevingen:

Spreidingsweerstand aardverbinding:	26,8	Ohm	Meetmethode:	RE
Algemene isolatieweerstand:	4,85	MOhm	Meetspanning:	250V
Test differentieelstroominrichting(en):	Testknop:	OK	Foutlus:	OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders:	Algemeen:	OK	Equipotentiale verbinding:	OK
Bescherming onrechtstreekse aanraking:	OK		Bescherming rechtstreekse aanraking:	OK
Staat van het vast (opgesteld) materiaal:	OK		Staat van het verplaatsbaar materieel:	/

Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar.

BESLUIT:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 25 jaar vanaf de datum van controle

☐ Door hetzelfde organisme ☑ Door een organisme naar keuze

☑ De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

☑ De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

☐ Tijdens een vorig plaatsbezoek ☑ Tijdens huidig plaatsbezoek

☐ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

☐ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

☐ De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeker:

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

De reglementaire voorschriften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme.


De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw (www.acavzw.be).

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen.


Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (https://www.economie.fgov.be) bevoegd voor de erkende organismen.

Stappenplan in geval van een conforme elektrische installatie:

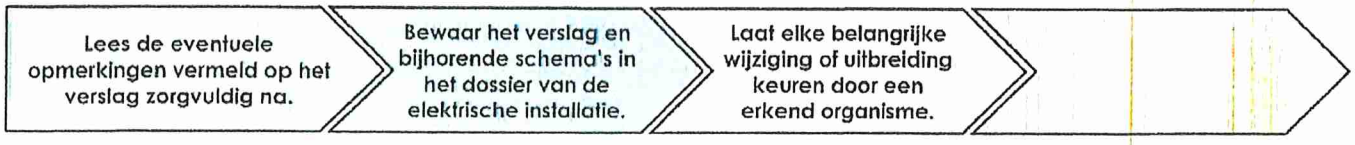

Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar


EENDRAADSSCHEMA

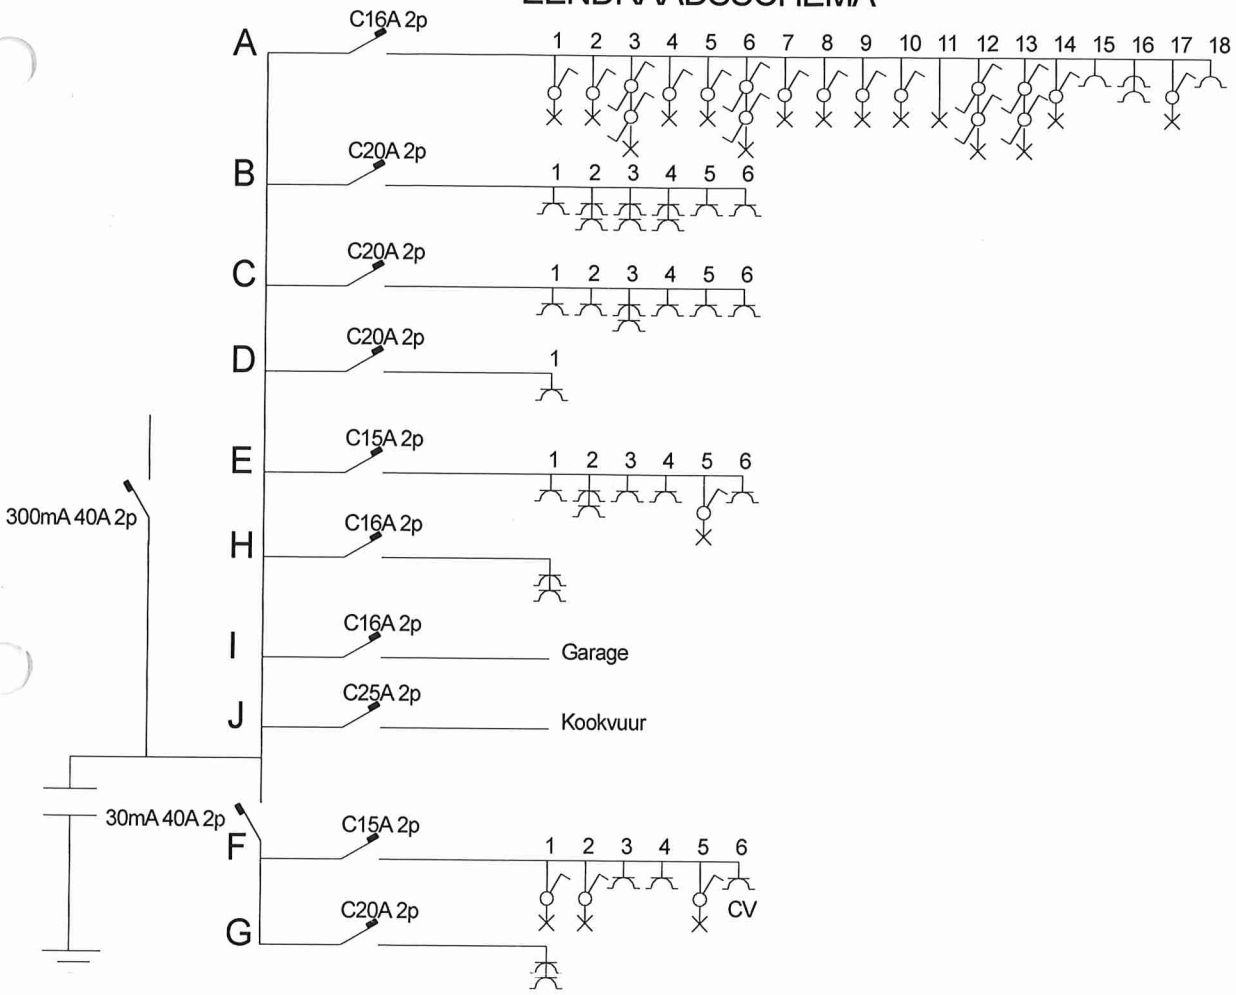

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
tel. 051/20 00 02 - Fax 051 20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be


2020080471
29/09/2020

EENDRAADSCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE Woning Vond 42 2382 Poppel		
Opdrachtgever	Installateur	Getekend: R.Stabel
Marianne Clerckx Van Loon Vond 46 2382 Poppel	Elektro Stabel Kortewijkstraat 24 2381 Weelde 0478229489	Datum: 29/09/20 Tek n°

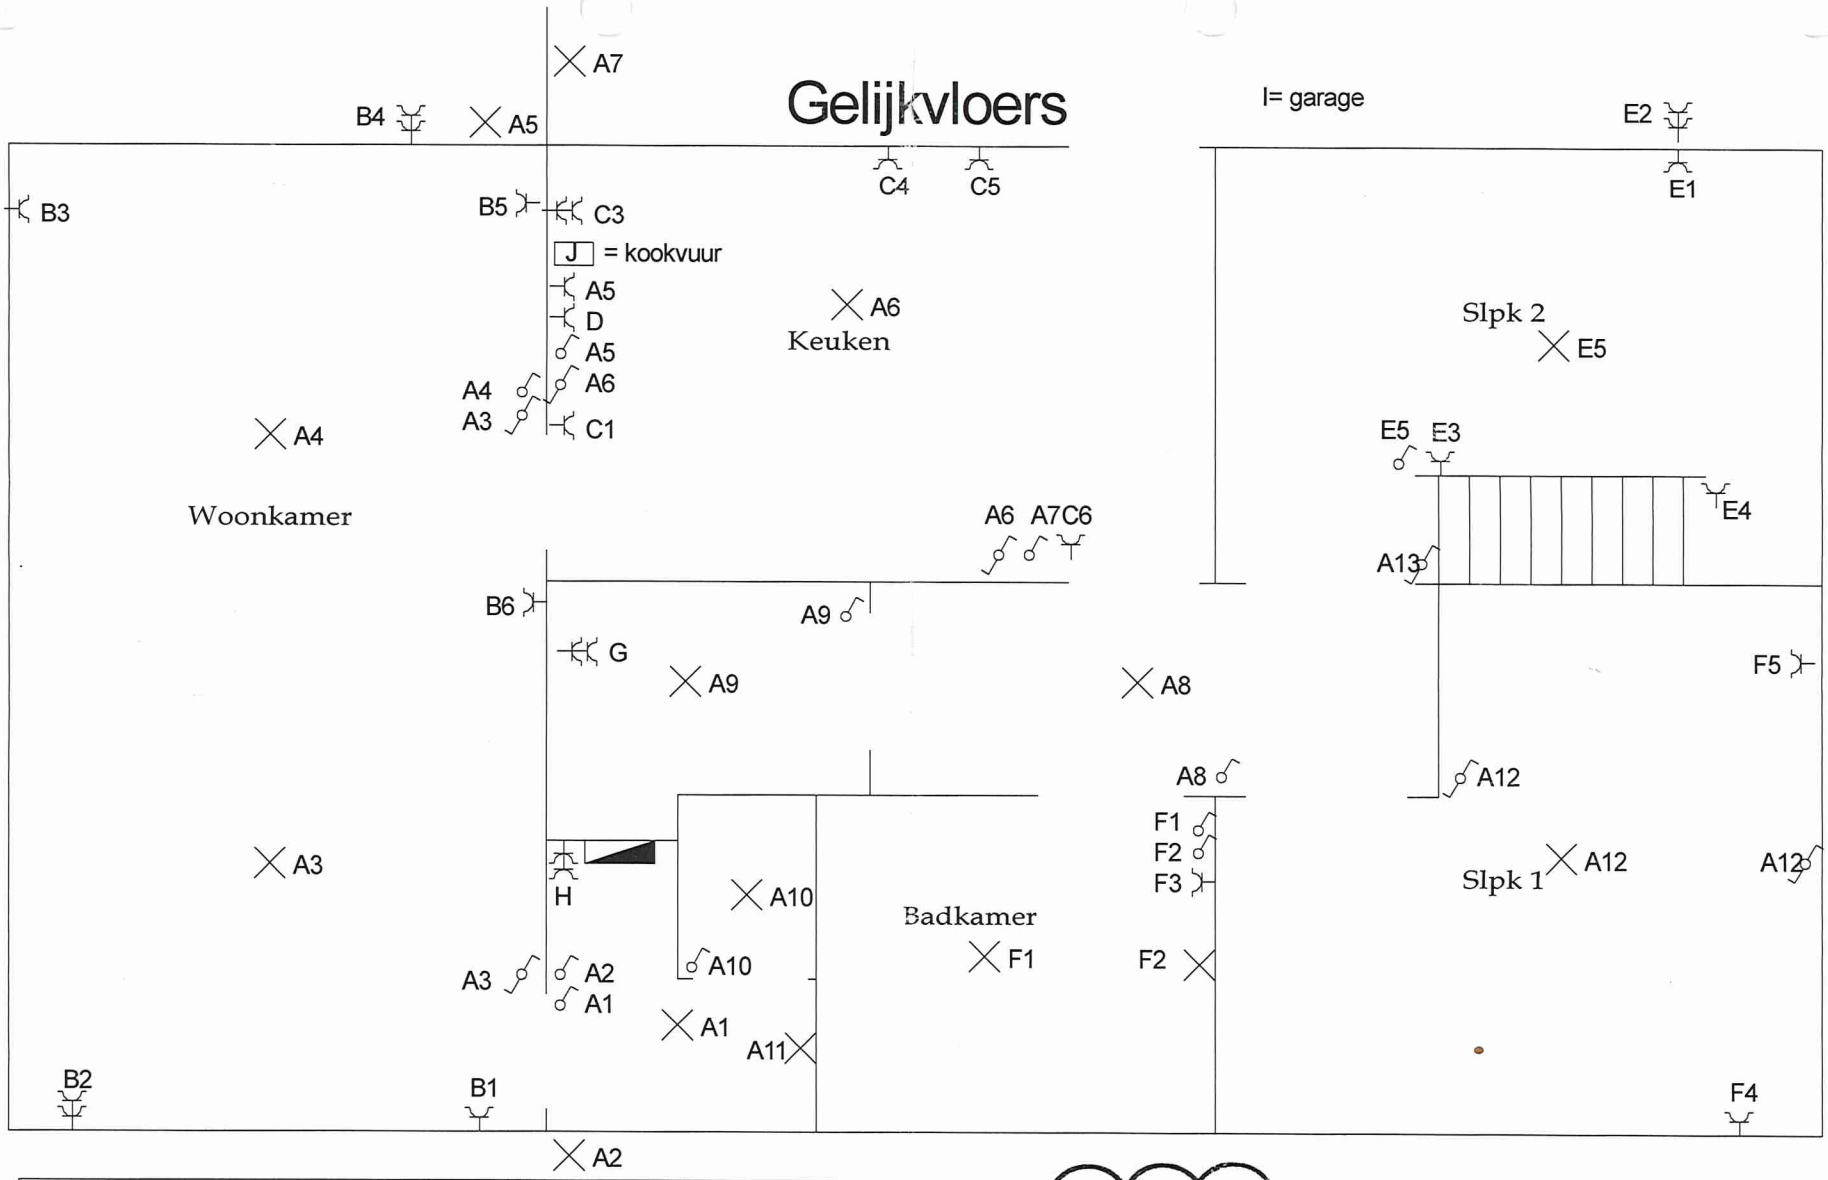

SITUATIESCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE Gelijkvloers Vond 42 2382 Poppel		
Opdrachtgever	Installateur	Getekend: R.Stabel
Van Loon Marianne Vond 2382 Poppel	Elektro Stabel Kortewijkstraat 24 2381 Weelde	Datum: 28/09/2020 Tek

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051 20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

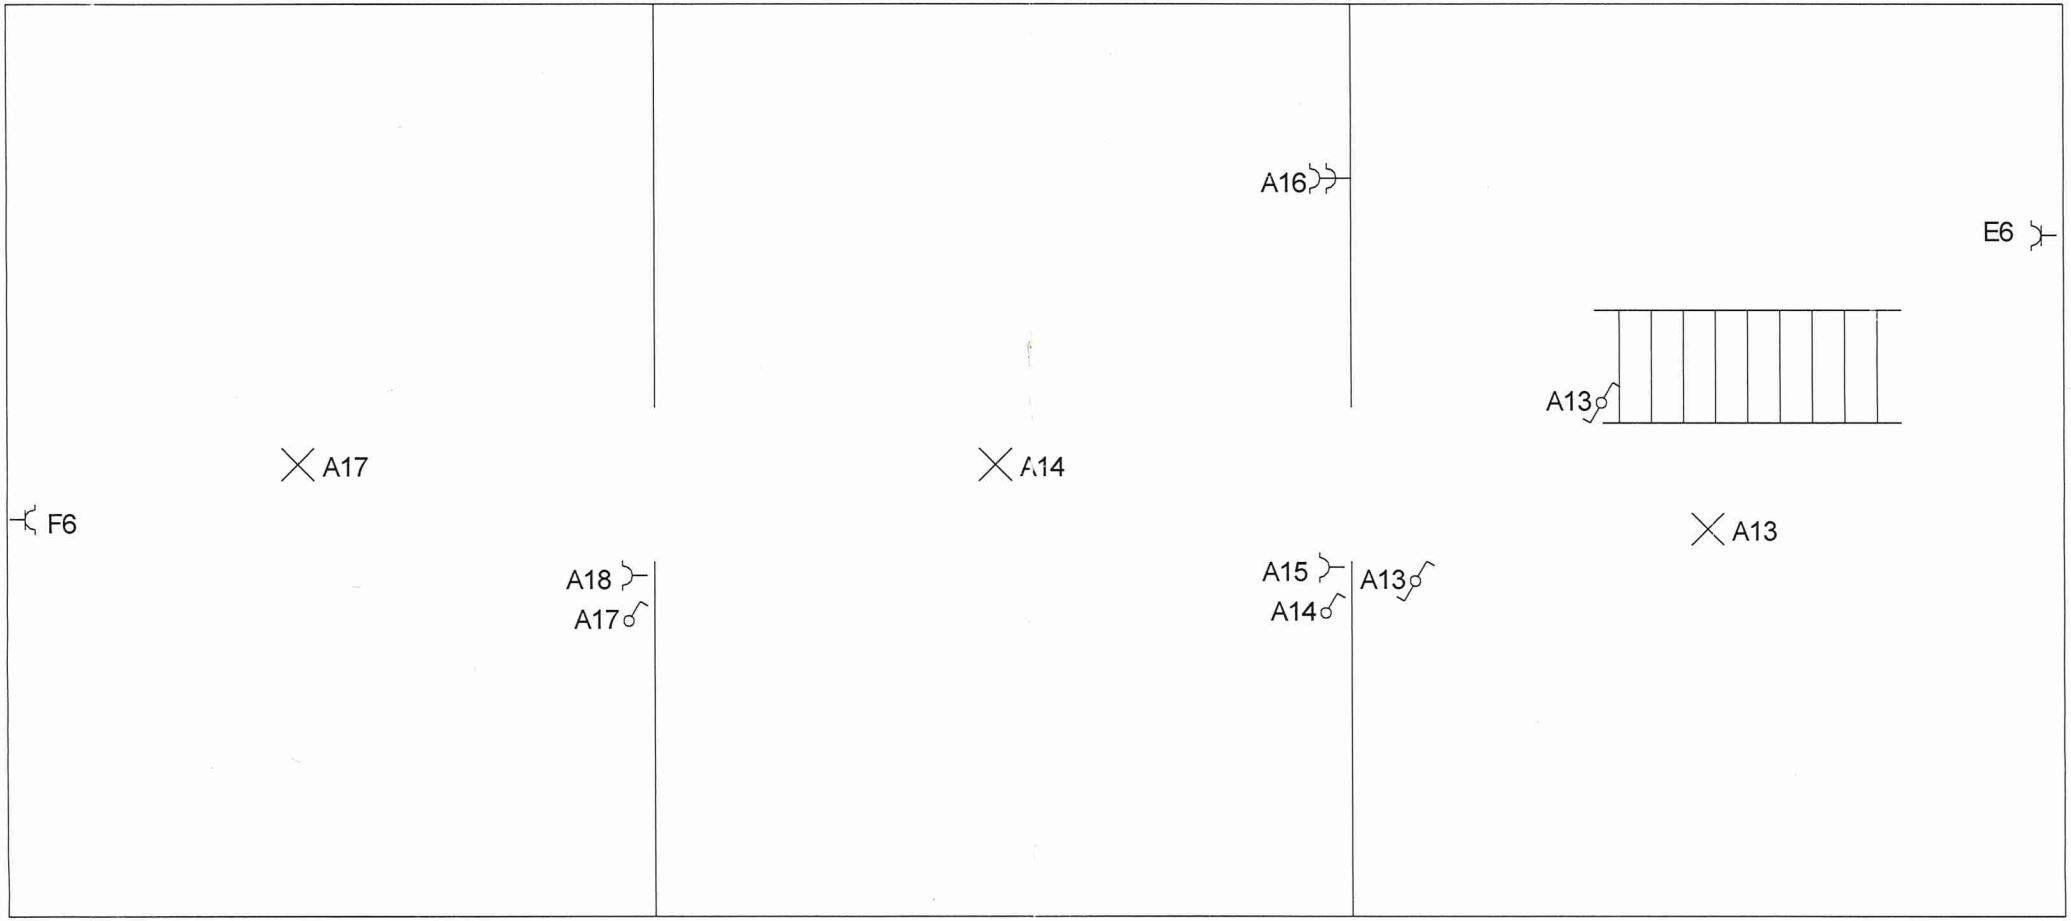

SITUATIESCHEMA ELEKTRISCHE INSTALLATIE 1ste Verdieping Vond 42 2382 Poppel		
Opdrachtgever	Installateur	Getekend: R.Stabel
Van Loon Marianne Vond 2382 Poppel	Elektro Stabel Kortewijkstraat 24 2381 Weelde	Datum: 29/09/20 Tek

ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051 20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be