Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61060007/00/NL/000



040 - INSP

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

Burgemeester Van Liefferingestraat 20 - 9506 Geraardsbergen

Uitgevoerd op: 28/01/2022 **Uitgevoerd door:** KOEN VOLCKAERT (2209)

Conform

ORIGINEEL

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Opdrachtgever van de controle	
Naam, Voornaam	D.W.D. De Waele BVBA
Adres	Meerlaan 26 - 9550 Herzele

Eigenaar, uitbater of beheerder	
Naam, Voornaam	[redacted]
Adres	Burgemeester Van Liefferingestraat 20 - 9506 Geraardsbergen

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk	
Naam, Voornaam	D.W.D. De Waele BVBA
Adres	Meerlaan 26 - 9550 Herzele

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID	100 060 853
Adres	Burgemeester Van Liefferingestraat 20 - 9506 Geraardsbergen
EAN-code	541448860021524770
Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1SAG3100420670
Teller index dag	910
Teller index nacht	1119
Type installatie	HUISHOUDELIJKE Inst.

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61060007/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

De controle wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. van 28/10/2019), in dit document "Boek 1" genoemd.

Type controle	- Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vanaf 01/06/2020
Informatie inhoud controle	- Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd. - De verlichtingsarmaturen waren niet geïnstalleerd op het moment van onze controle. - De badkamer/doucheruimte was op het moment van onze controle nog niet geïnstalleerd/voltooid. - De volledig uitgeruste keuken was nog niet geïnstalleerd op de dag van de inspectie.
Afwijkingen	- Geen

ORIGINEEL

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Spanning (V)	400
Aard van de stroom	Driefasig
Type van aardelektrode	Aardingslus
Voedingsleiding - Type	XVB
Voedingsleiding - Doorsnede	10
Aantal eindstroombanen	24
Type van het aardverbindingssysteem	TT
Aantal elektrische borden	1
Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Geplaatste (alg.) differentieelstroominrichtingen	2

Differentieel	In(A)	Gevoeligheid (mA)	Type
Hoofddifferentieel	63	300	A


Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61060007/00/NL/000

Beschrijving van de elektrische installatie

ALSB

Plaats	Berging (gelijkvloers)
Aantal elektrische borden	1
Aantal stroombanen	24

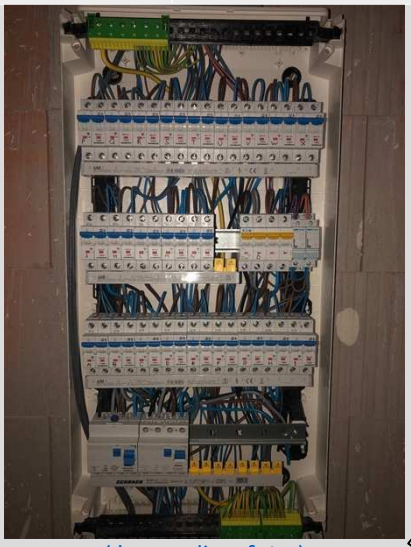

(Inwendige foto)



(Uitwendige foto)

ORIGINEEL

Aardverbinding

Andere gegevens	Woning

SCHEMA'S EN PLANNEN VAN DE INSTALLATIE

Situatieplan - referentie	28/01/2022
Situatieplan - versie	001
Situatieplan - datum	28/01/2022
Situatieplan	Zie bijlagen
Eendraadsschema - referentie	28/01/2022
Eendraadsschema - versie	001
Eendraadsschema - datum	28/01/2022
Eendraadsschema	Zie bijlagen

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	Ok
Staat van het vast geïnstalleerd elektrische materieel	Ok
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking	Ok
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Ok
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	P.A.

Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding (Ω)	2
Waarde van het algemeen isolatieniveau (MΩ)	0.833
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	Ok
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	Ok
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	Ok

ORIGINEEL

Vastgestelde inbreuken

- Nihil

Opmerkingen

Enige badkamer

- Liaison équipotentielle supplémentaire non visible / non accessible ; Liaison équipotentielle supplémentaire non visible / non accessible

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61060007/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 (KB van 8/09/2019) inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 28/1/2047.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie was reeds verzegeld.

ORIGINEEL

Ing. J. Windey
Directeur-generaal Vinçotte


VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.

De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

Bijlagen

Foto situatieplan (1 / 3)

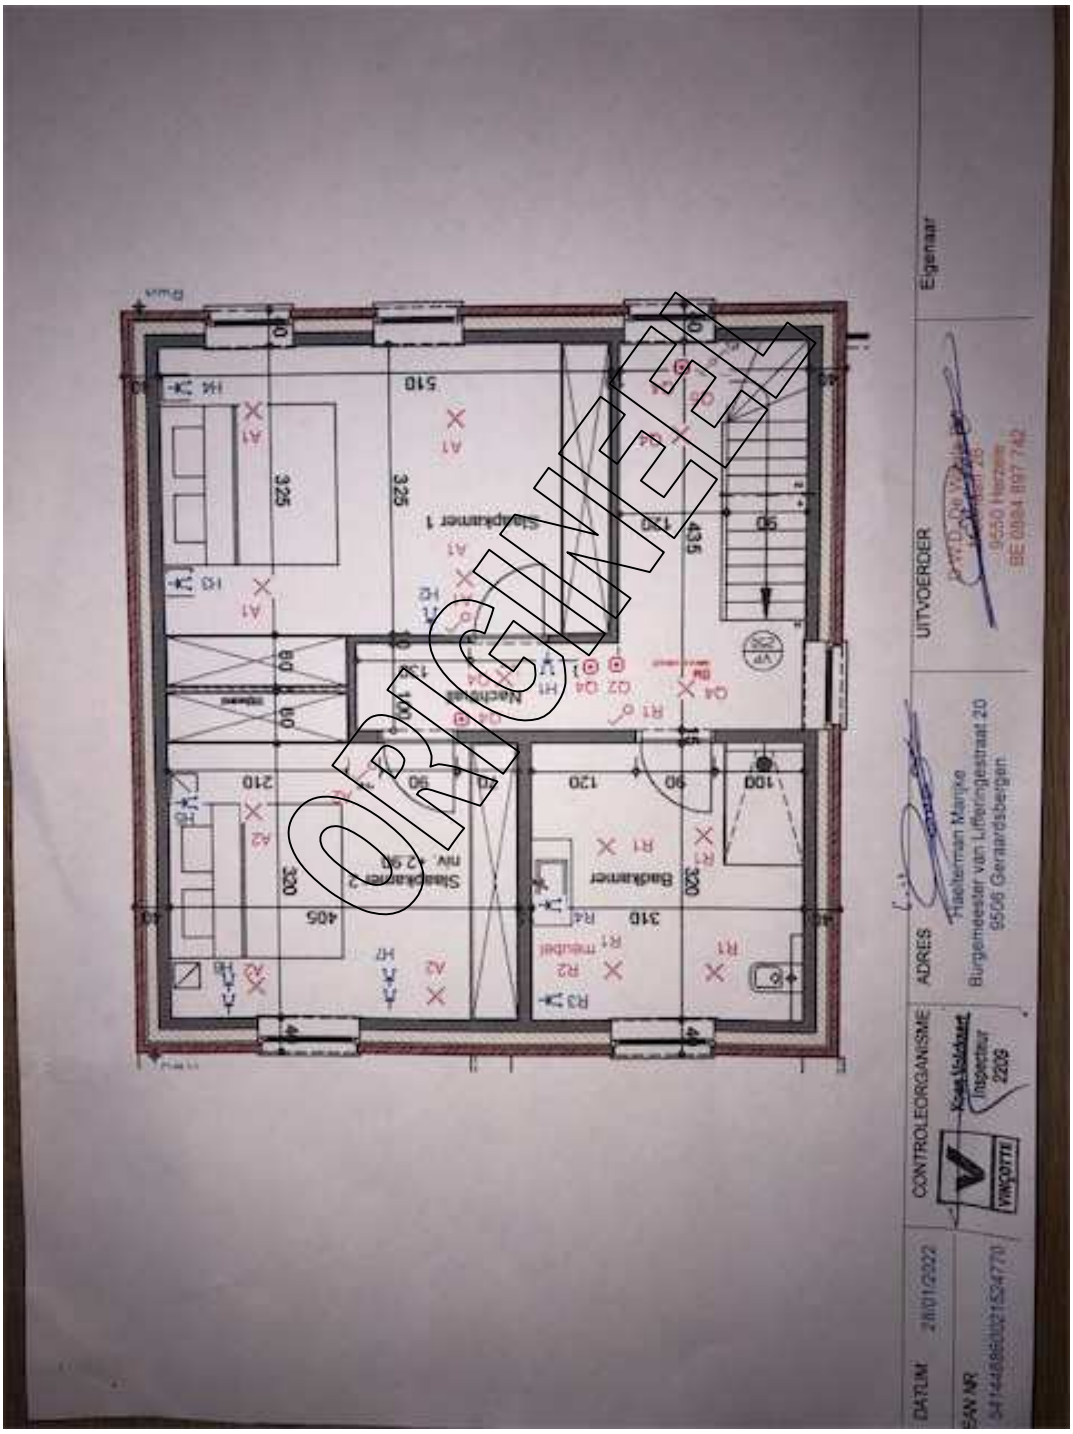

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61060007/00/NL/000

Foto situatieplan (2 / 3)


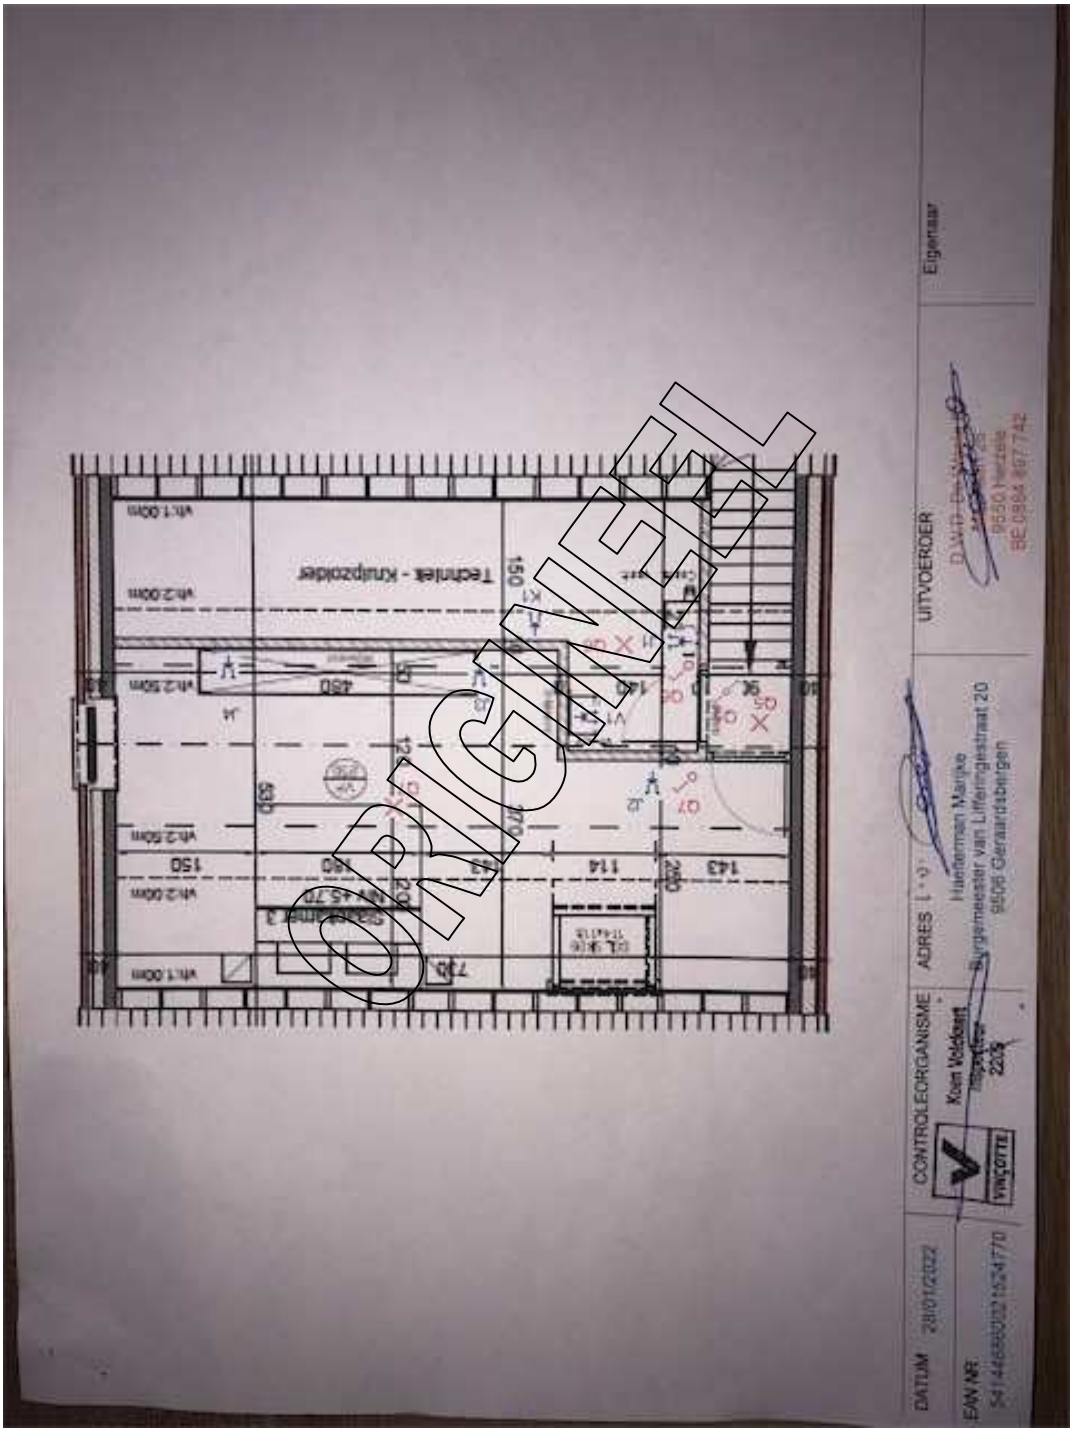


Foto situatieplan (3 / 3)

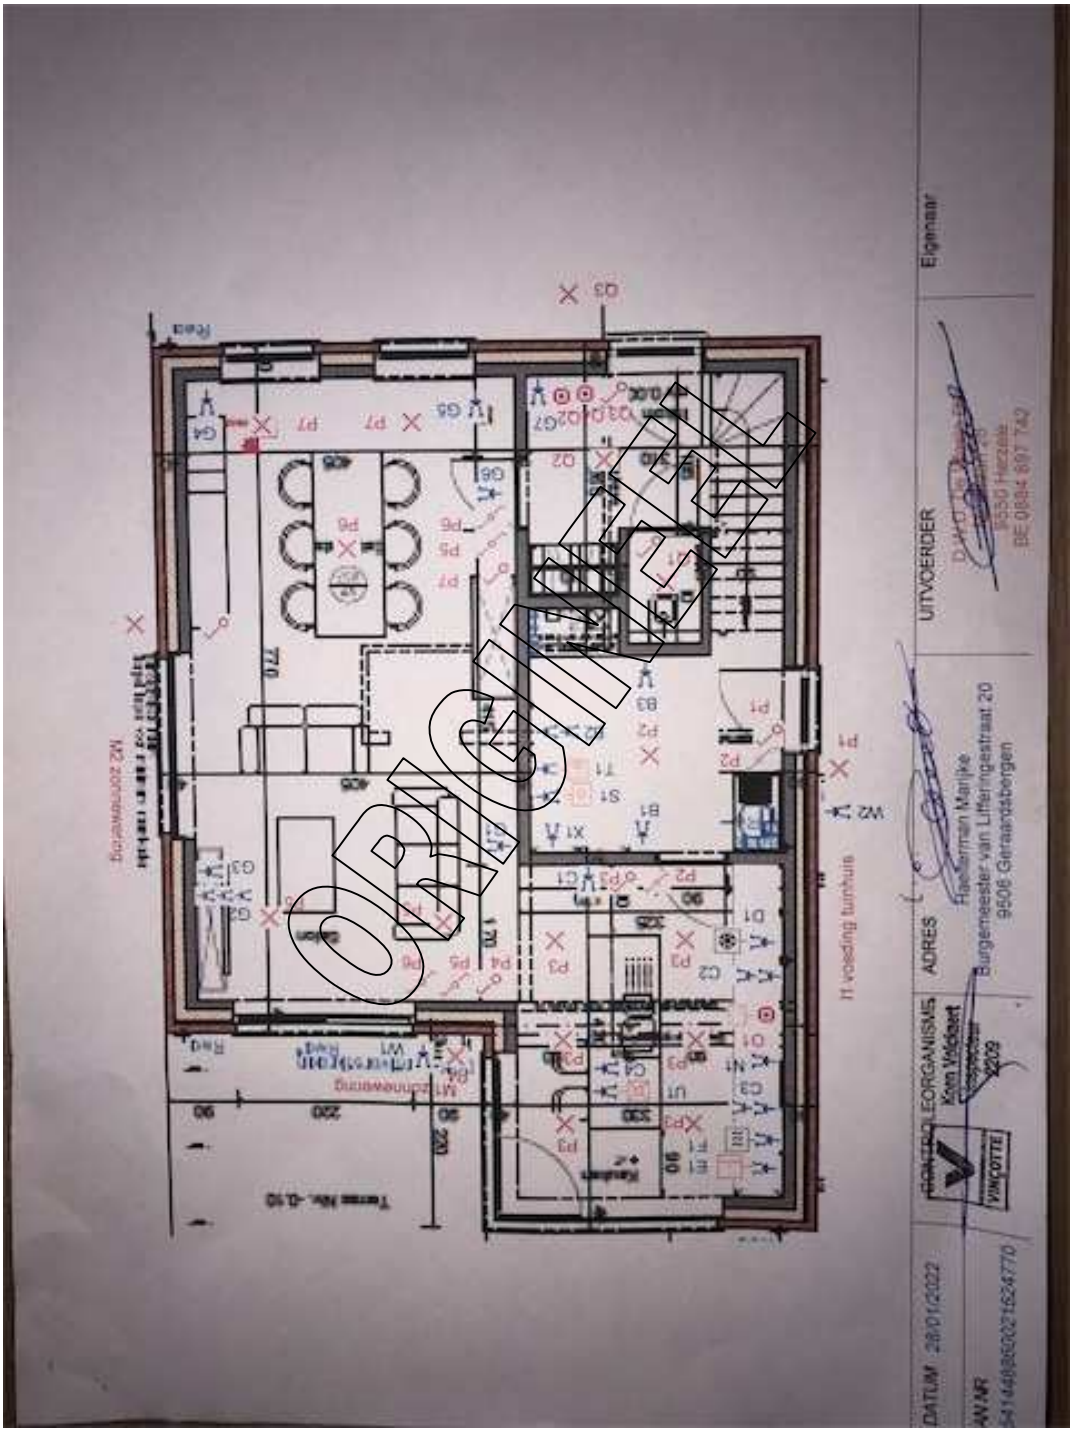

Verslag

VERSLAG NR
GEN/15/61060007/00/NL/000

Foto van de eendraadschema's (1 / 2)

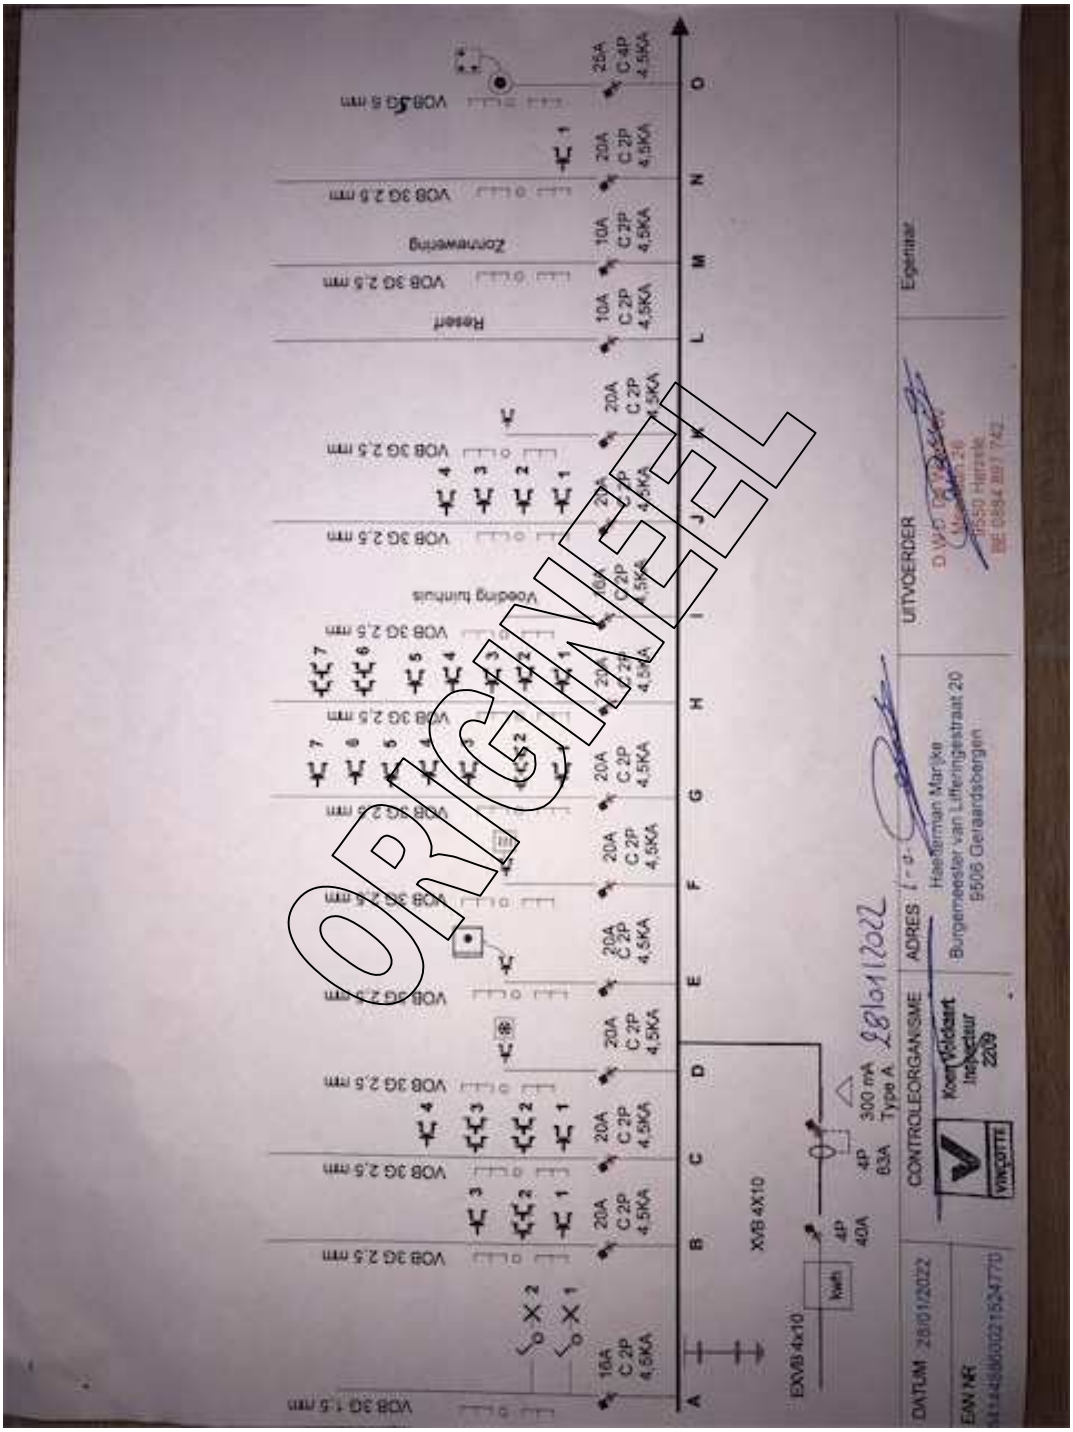


Foto van de eendraadschema's (2 / 2)

