ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 21/05/2024 **Inspecteur:** Tom Anthonis **Mentor:** - **Installateur:** DVE Service
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:BE 0541 521 997

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155 Serienummer: 21251308

Datum verslag: 21/05/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Lakenmakersstraat
Huisnummer	96
Busnummer	-
Postcode	2800
Gemeente	Mechelen
Land	België

Eigenaar

Naam	VME Lanakenstraat 96
Straatnaam	Lakenmakersstraat
Huisnummer	96
Busnummer	-
Postcode	2800
Gemeente	Mechelen
Land	België


Installateur

Naam	DVE Service
BTW nr.	BE 0541 521 997
Telefoonnummer	+32 483 46 17 77
E-mail	Info@dve-service.be

Type : algemene delen **EAN** : 54144 **Teller Nr.:** : 1SAG1105013747

☑ **Niet meegedeeld**

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek: Controlebezoek van een niet huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 9.1.1, 6.5. en 4.2.4.4.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm^2 Max beveiliging: 40 A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 3
Aardelektrode: Aardingslus


Ri algemeen: 103.7 MΩ

OK



RE: 27.1 Ω

OK

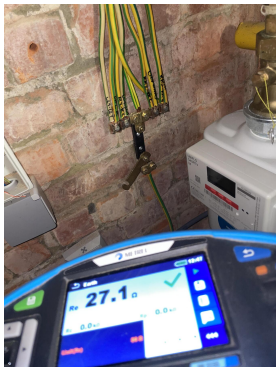

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
2	C	16		2	1,5
1	C	6		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		
Uitwendige invloeden	NVT				

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 21/5/2029

☑ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☑ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG


De inspecteur Tom Anthonis



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**	**Stap 4**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 21/5/2029	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

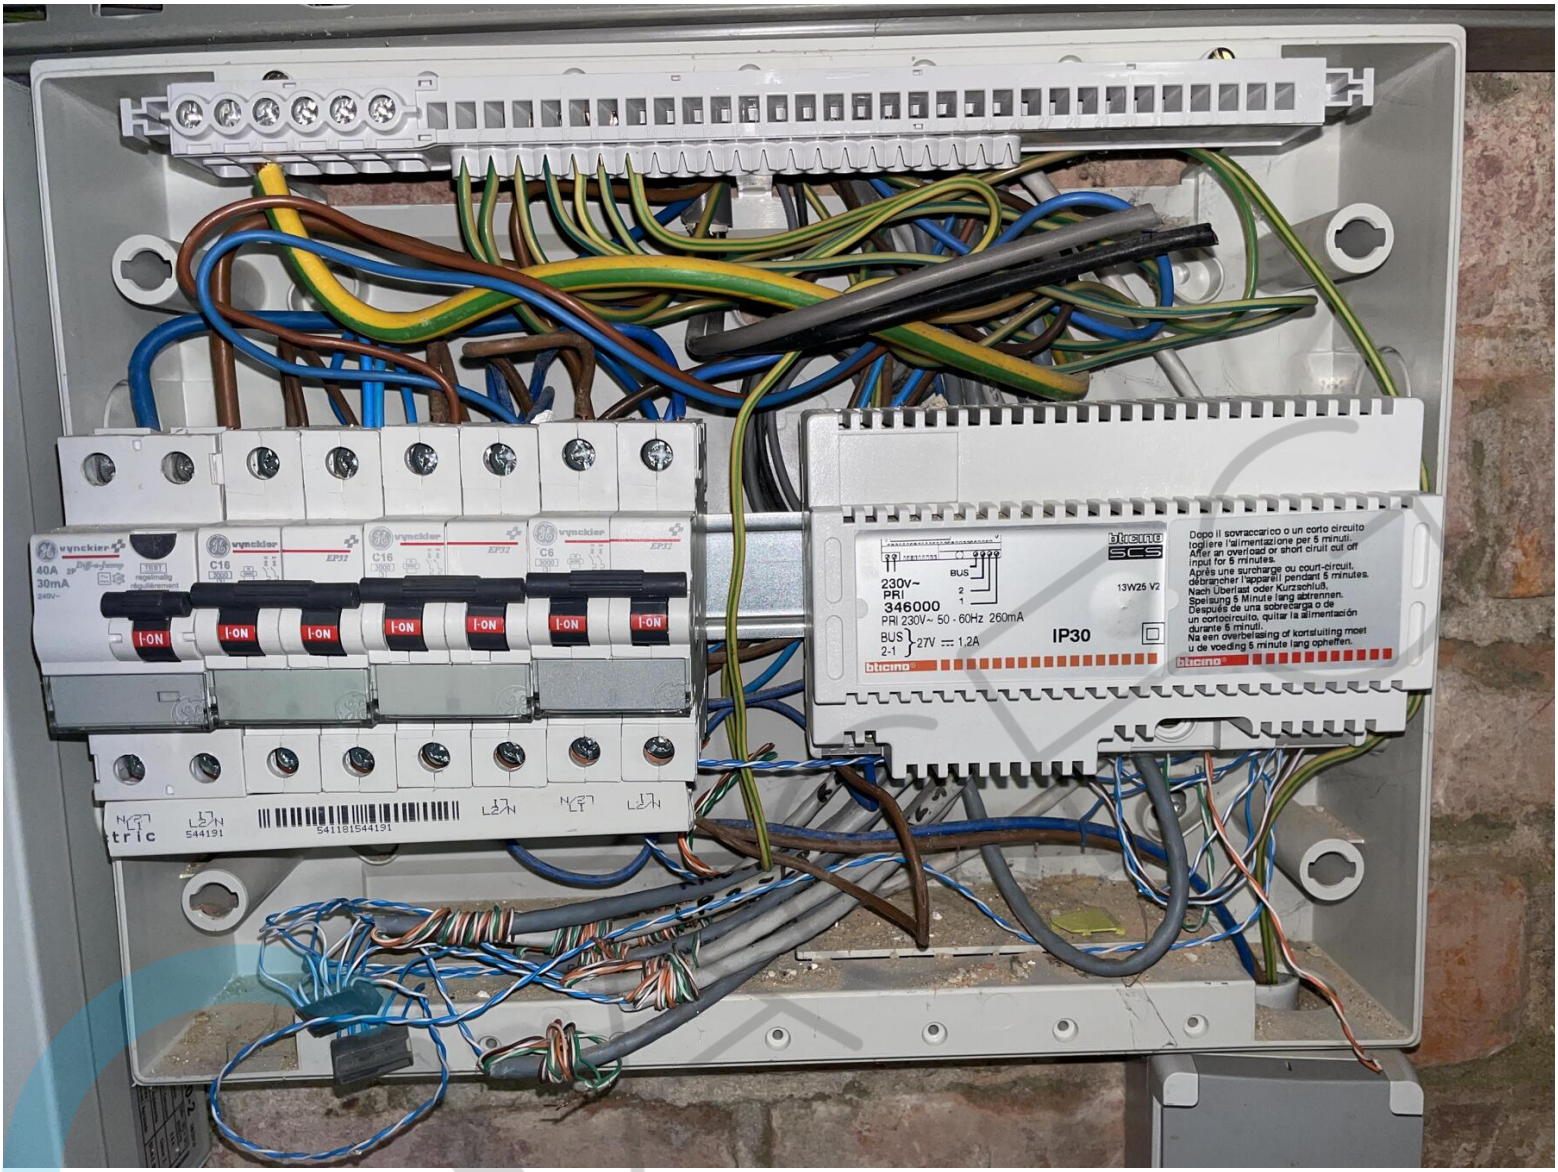
vynckier
40A
30mA
C16
C6
I-ON
541181544191
bticino
SCS
230V~
PRI
346000
BUS
13W25 V2
PRI 230V~ 50 - 60Hz 260mA
BUS
2-1
27V ⎓ 1,2A
IP30
Dopo il sovraccarico o un corto circuito togliere l'alimentazione per 5 minuti.
After an overload or short ciruit cut off input for 5 minutes.
Après une surcharge ou court-circuit, débrancher l'appareil pendant 5 minutes.
Nach Überlast oder Kurzschluß, Speisung 5 Minute lang abtrennen.
Después de una sobrecarga o de un cortocircuito, quitar la alimentación durante 5 minuti.
Na een overbelasing of kortsluiting moet u de voeding 5 minute lang opheffen.



Teco
L9-F40/2
StarLine


IP40 80A
EN60439-3
AC 50Hz 415V
A
B
C


S211
SICONIA
18/180360 ON
M21 0071
kvarh
kWh
1500 Imp/kWh
1500 Imp/kvarh
230V ~ 50Hz
0,25 - 5 (60)A
-25°C / +55°C
IP51
UC3
OVC III
LTE NB1
wM-BUS
dlms
1SAG1105013747
fluvius.
Alle info
www.fluvius.be
Gasgeur?
0800 65 0 65
Onderbreking of defect?
078 35 35 00

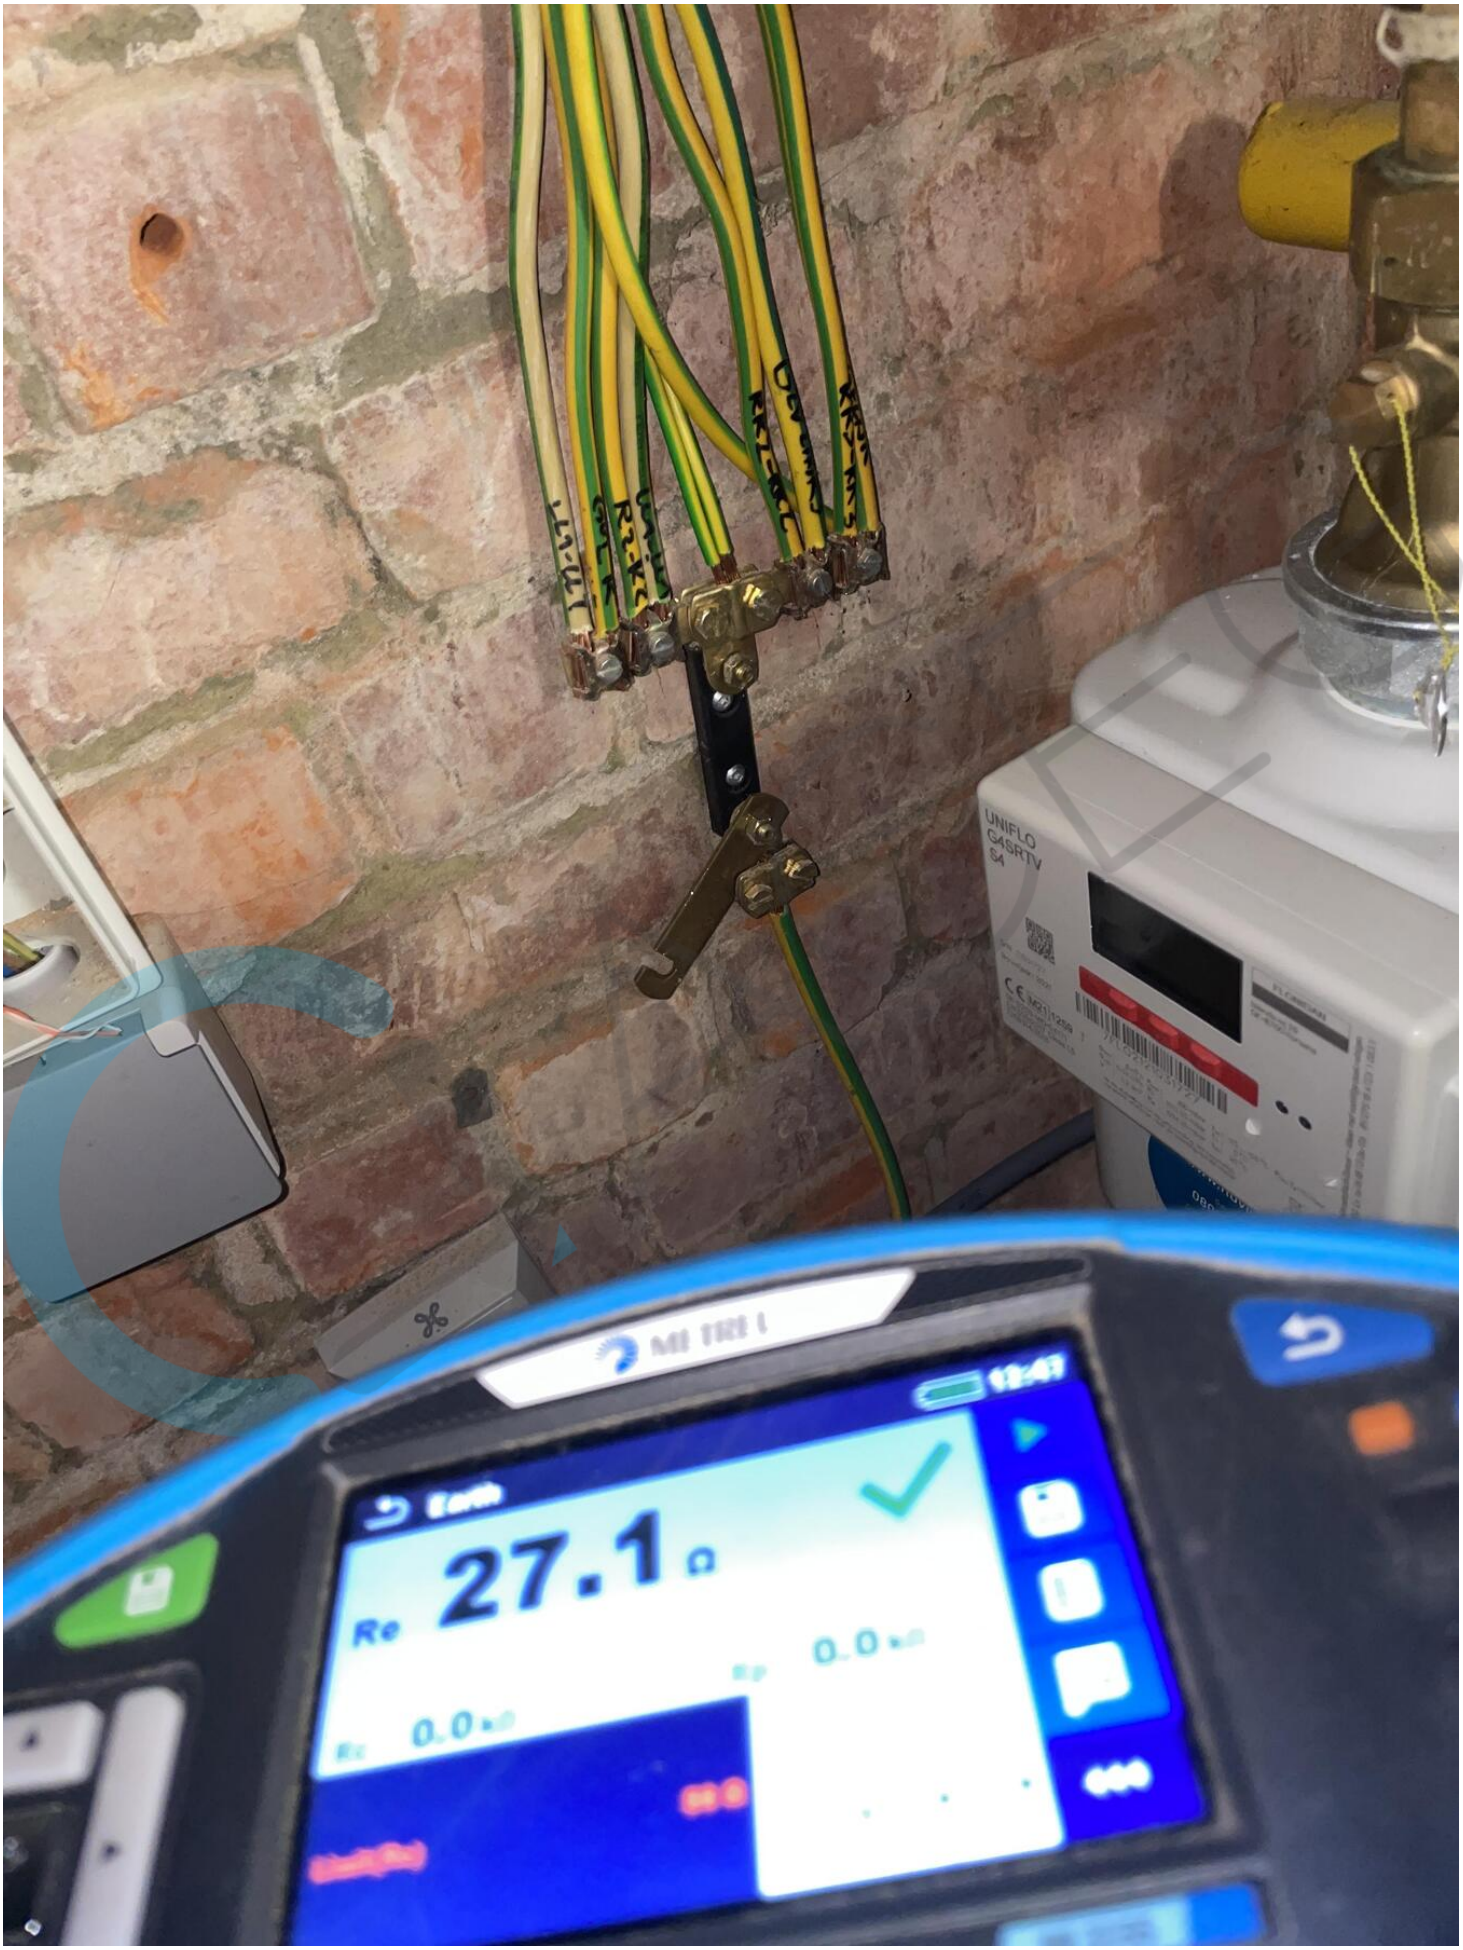
UNIFLO
G4SRTV
S4
27.1 Ω
Re
0.0
0.0


DVE
SMARTLINE
103.7
IP30

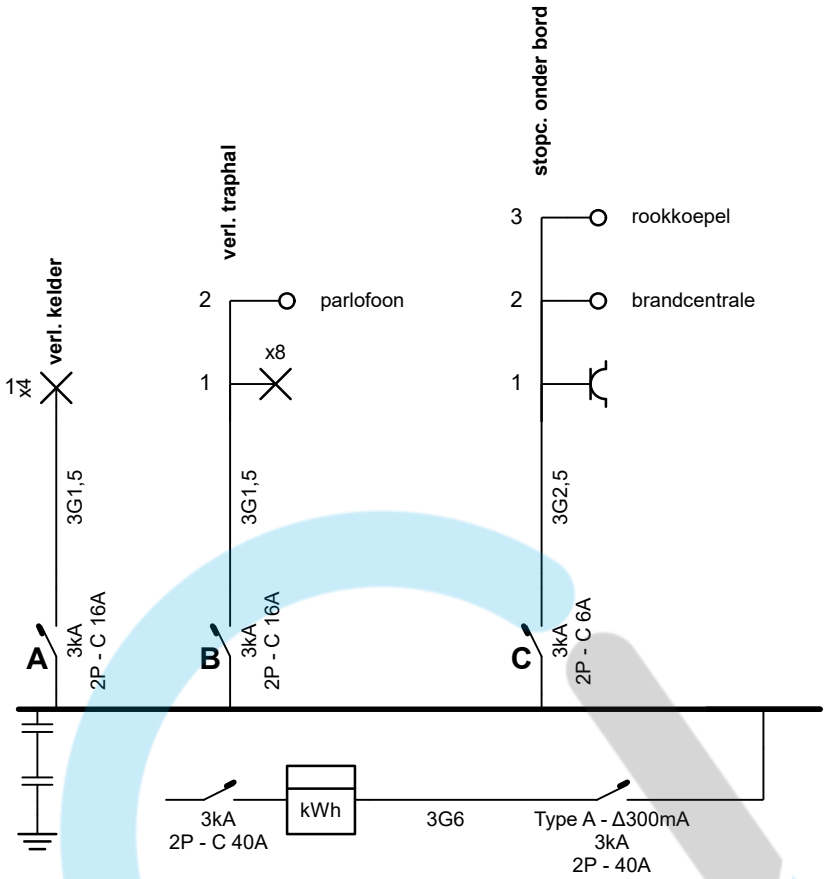

ACEG

Erkend Organisme
ACEG vzw - Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be
BE 0839.866.481


Plaats van de elektrische installatie
VME the garden
lakenmakersstraat 96 Bus alg
2800 mechelen
kl 2967

Installateur
DVE Service B.V.B.A.
Ettenhoven 108
2940 Stabroek
Tel.: 03 636 05 88 GSM: 0483 46 17 77
e-mail: info@dve-service.be
BTW BE 0541.521.997

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

-1

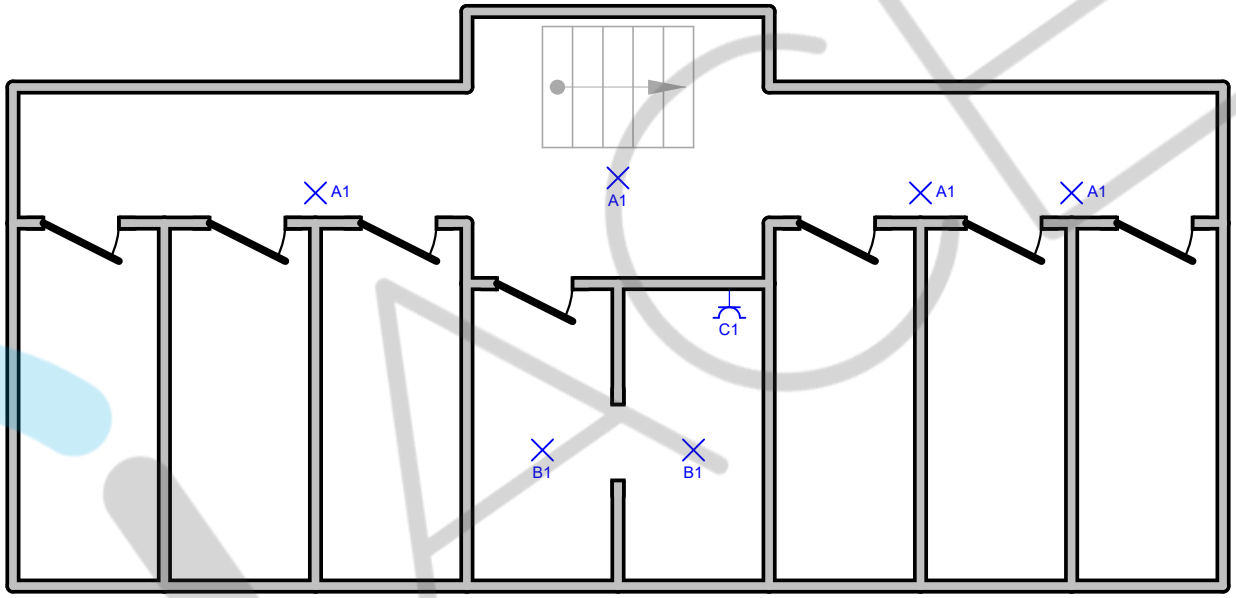


Erkend Organisme
ACEG vzw - Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
VME the garden
lakenmakersstraat 96 Bus alg
2800 mechelen
kl 2967

Installateur
DVE Service B.V.B.A.
Ettenhoven 108
2940 Stabroek
Tel.: 03 636 05 88 GSM: 0483 46 17 77
e-mail: info@dve-service.be
BTW BE 0541.521.997

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

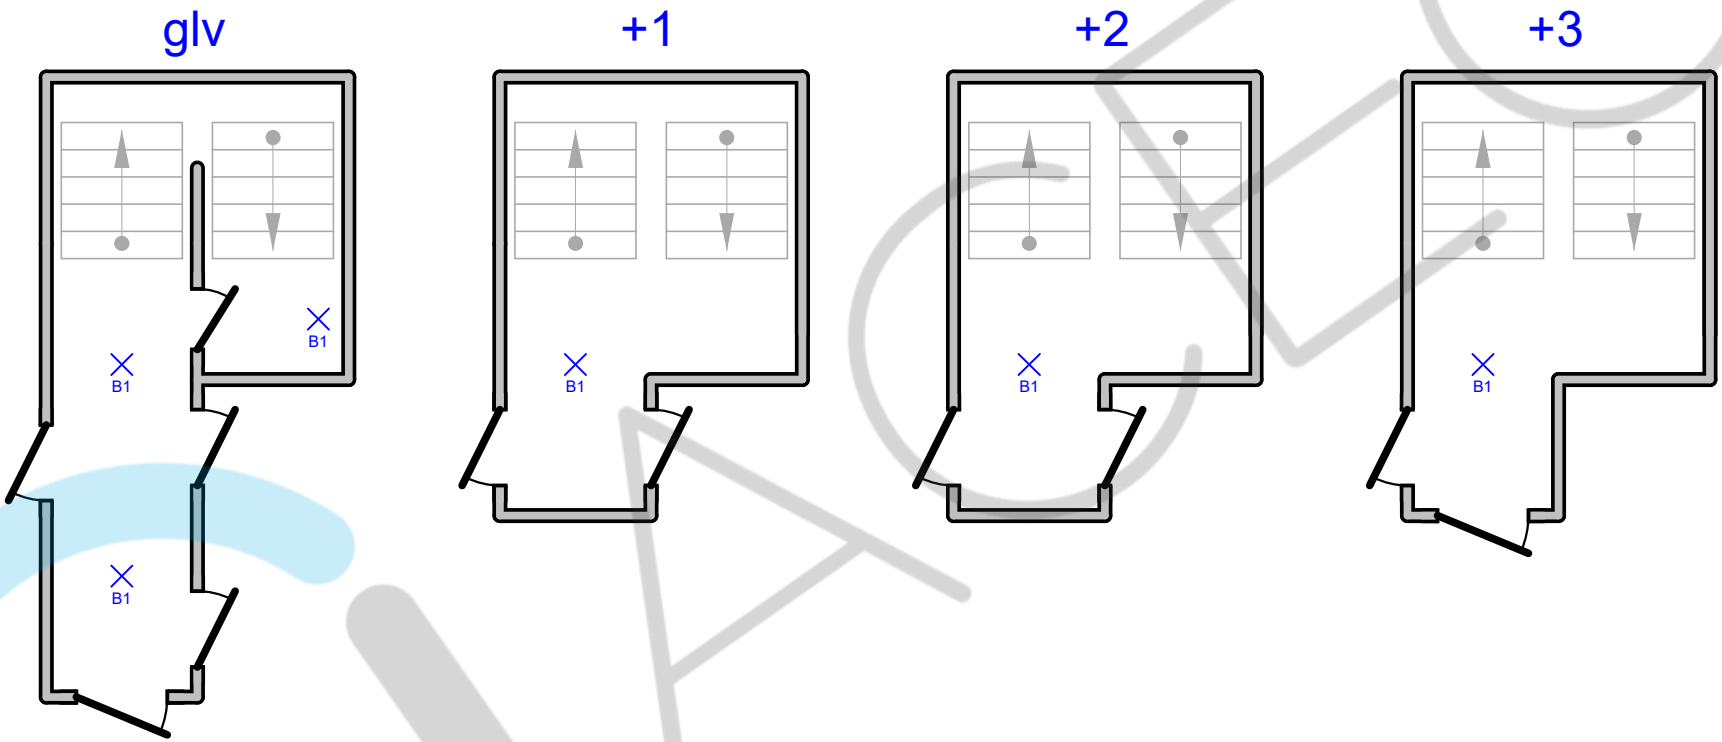

Erkend Organisme
ACEG vzw - Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
VME the garden
lakenmakersstraat 96 Bus alg
2800 mechelen
kl 2967

Installateur
DVE Service B.V.B.A.
Ettenhoven 108
2940 Stabroek
Tel.: 03 636 05 88 GSM: 0483 46 17 77
e-mail: info@dve-service.be
BTW BE 0541.521.997

Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

A	verl. kelder
B	verl. traphal
C	stopc. onder bord

ACEG

Erkend Organisme
ACEG vzw - Antwerpen
Vogelkerslaan 80
2960 Brecht
Tel.: 03 369 15 94
e-mail: antwerpen@aceg.be
BE 0839.866.481

Plaats van de elektrische installatie
VME the garden
lakenmakersstraat 96 Bus alg
2800 mechelen
kl 2967

Installateur
DVE Service B.V.B.A.
Ettenhoven 108
2940 Stabroek
Tel.: 03 636 05 88 GSM: 0483 46 17 77
e-mail: info@dve-service.be
BTW BE 0541.521.997

Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz