A"S"C

AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME

BELAC 320-INSP

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE BIJ OVERDRACHT EIGENDOM A.R.E.I. Art..276bis
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006

* Datum onderzoek	14/05/2020	Verslag N°	JH 2020-0368	Fac		ID	
*** Adres installatie**	**Rozenkransstraat 38, 3581 Beverlo**						
* Eigenaar of DNG	Wim Roofthoofd						
* Opdrachtgever	Immo C2, Diesterstraat 107, 3980 Tessenderlo						
* Installateur	/				BTW / IK	/	
* DNB	Fluvius	EAN Ref.					
* Teller N°	28584626	Index dag	29643,8 kWh		Index nacht	3616 kWh1,0	
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- *KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE*						
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω			Algemeen isolatieniveau RI in Ω	Type aardelektrode	
3F+N 400	23			> 0,5	Pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting			Voedingskabel : type en Ø	Borden	Eind - stroombanen
32A/4P	40A/300mA/4P			VFVB 4x10	1	17
Begin der werken	***Funderingen***	Voor		01/10/1981		
	Installatie	Voor	Na	01/10/1981		


2.- *CONTROLEBEZOEK conform het K.B. van 25/06/2008*	
Het controlebezoek heeft tot doel de gelijkvormigheid van de elektrische installatie vast te stellen met:	
2.a.-	- de voorschriften van dit reglement (A.R.E.I.) die erop betrekking hebben, met uitzondering van art.278, voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat voor 30 september 1981
2.b.-	- de voorschriften van artikel 1 tot 279 die erop betrekking hebben voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat na 1 oktober 1981
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie. **Bestaande woning en elektrische installatie.**

3.- *VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN*	
	Geen.
Nota	***Stopcontacten zonder aarding kunnen enkel worden gebruikt voor toestellen klasse II (dubbel geïsoleerd)***


4.- BESLUIT
1.- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, uiterlijk 25 jaar na datum van het verslag alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum. - De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling . Het ééndraadschema werd gevisceerd.

De inspecteur
Joris Hendrickx - JH

Vr. De directeur,

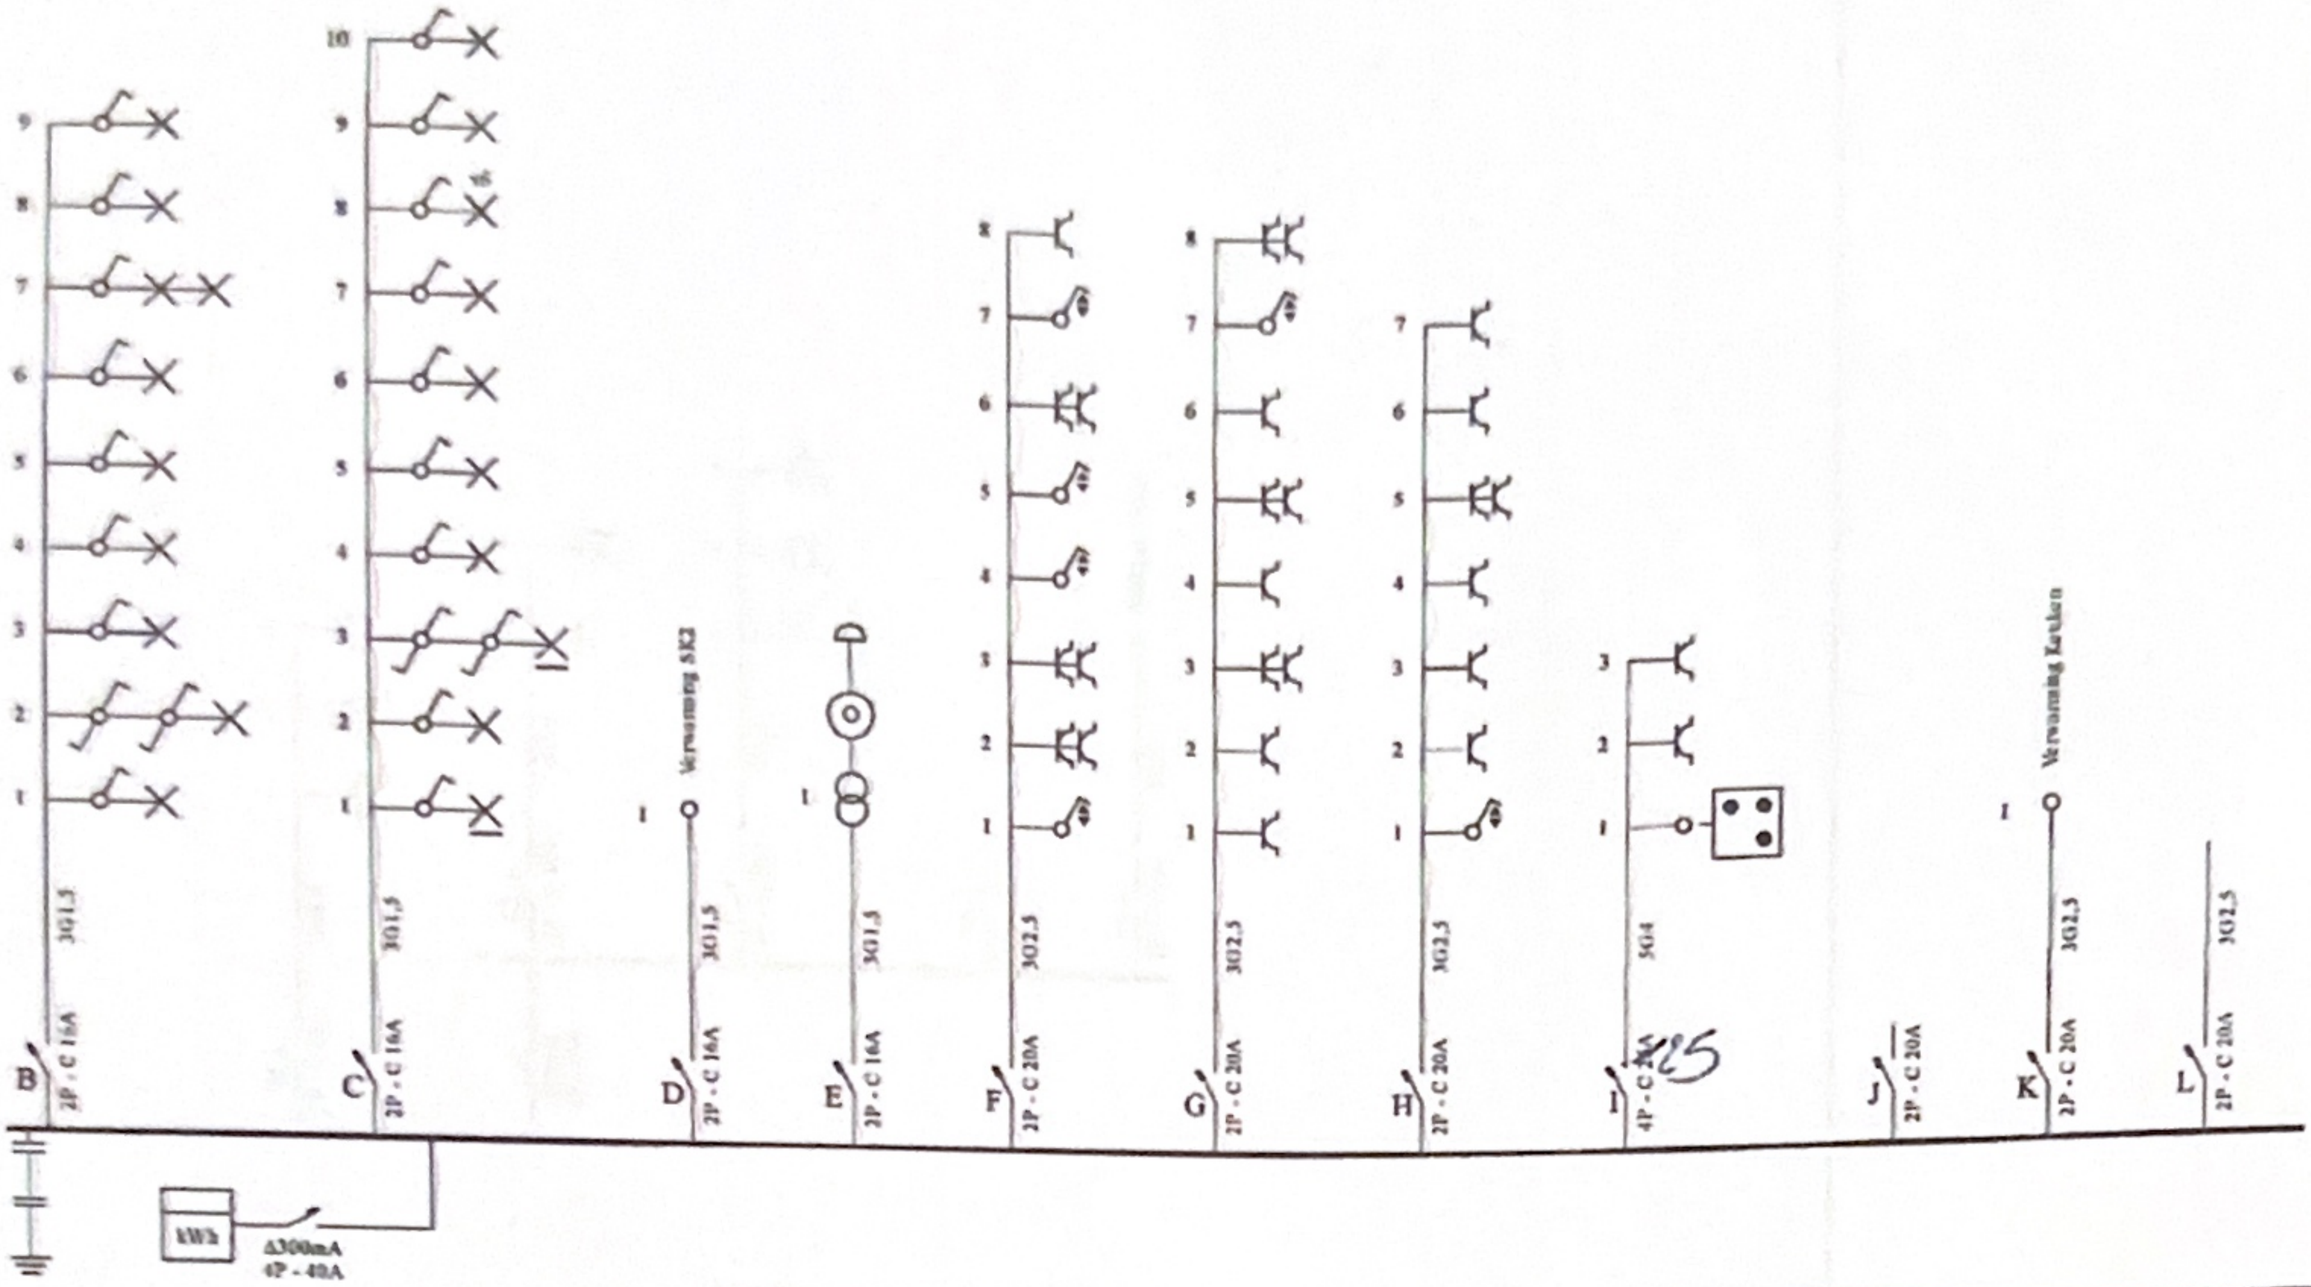

Plaats van de elektrische installatie Wim Rozenkransstraat 38 3581 Beverlo	Installateur	p. 1/4 Eendraadschema 3 x 400V + N ~ 50Hz
Schema's getekend door: Asif Umair		

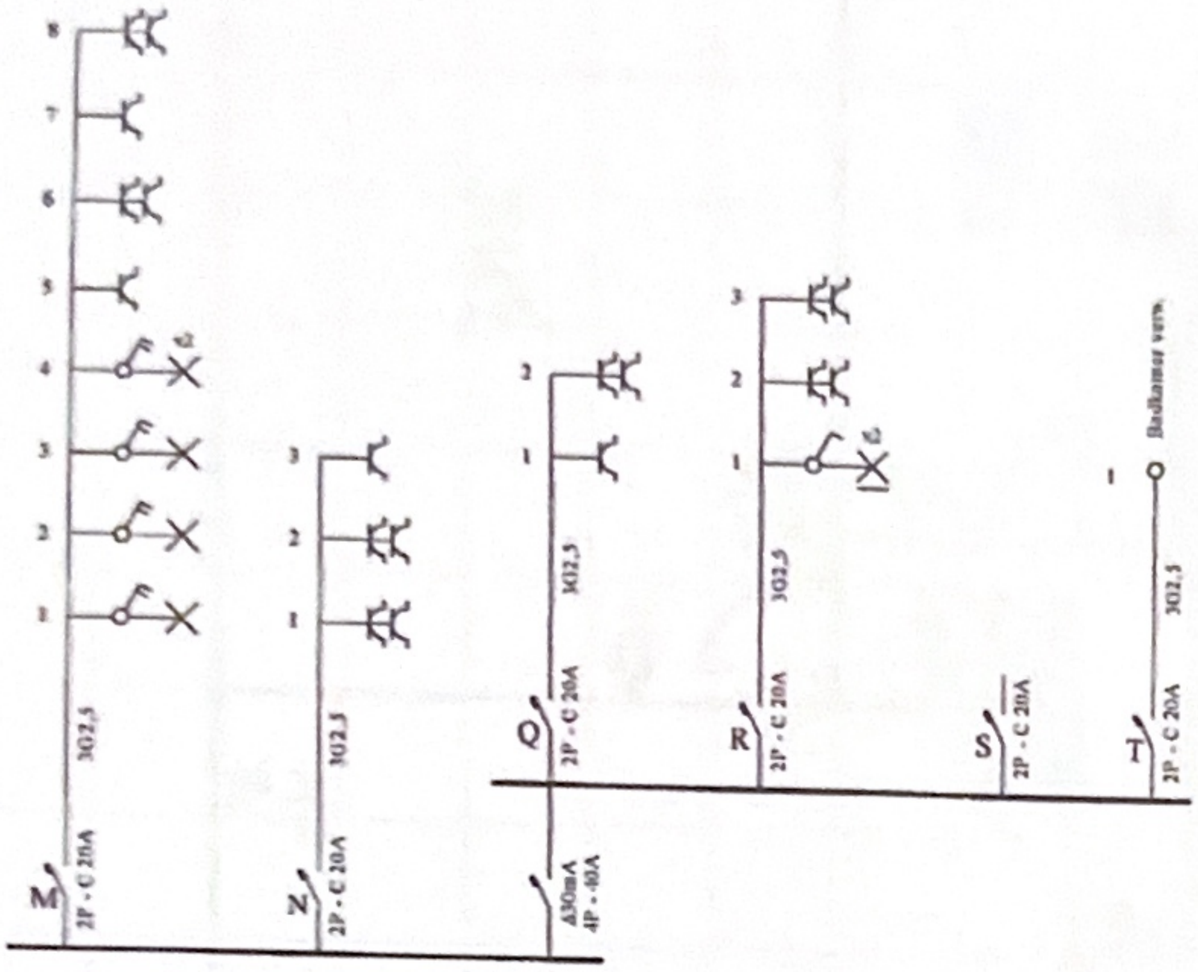

Plaats van de elektrische installatie Wm Rozenkransstraat 38 3581 Beverlo	Installateur	p. 2/4 Eendraadschema
		3 x 400V + N ~ 50Hz
Schema's getekend door: Asif Umair		

Berging
wasplaats
Badkamer
Keuken
eetkamer
SK4
SK3
SK2
SK1
nachthal
Hal
WC
TR
woonkamer

garage

huisje

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

M25

M26

M27

M28

M29

M30

M31

M32

M33

M34

M35

M36

M37

M38

M39

M40

M41

M42

M43

M44

M45

M46

M47

M48

M49

M50

M51

M52

M53

M54

M55

M56

M57

M58

M59

M60

M61

M62

M63

M64

M65

M66

M67

M68

M69

M70

M71

M72

M73

M74

M75

M76

M77

M78

M79

M80

M81

M82

M83

M84

M85

M86

M87

M88

M89

M90

M91

M92

M93

M94

M95

M96

M97

M98

M99

M100

Zekering nummer	Punten	Schemacode
A	differentieel 4P/40a 500W	
	Verlichting technische kast	B1
	Verlichting nachthal kant SK2	B10
	Verlichting inkomhal	B2
	Verlichting SK1	B3
	Verlichting SK2	B4
	Verlichting SK3	B5
	Verlichting SK4	B6
	Verlichting badkamer	B7
	Verlichting WC	B8
	Verlichting nachthal	B9
C	Verlichting eetkamer	C1+C2
	Verlichting woonkamer	C3+C4
	Verlichting keuken	C5+C6+C7
	Verlichting buiten tuin	C8
	Verlichting wasplaats	C9
	Verlichting berging	C10
	Stopcontact pomp	C11
D	Verwarming SK2	
E	Bel	
F	Rolluik hal	F1
	Stopcontact woonkamer	F2+F3
	Rolluiken woonkamer	F4+F5
	Stopcontact eetkamer	F6
	Rolluiken eetkamer	F7
G	Stopcontact eetkamer, muur keuken	G1 + 2
	Stopcontact keuken (excl over & vaatwas)	G 3, 4, 5, 6
	Rolluik keuken	G7
H	Rolluik SK1	H1
	Stopcontact SK1	H7
	Stopcontact SK2	H2+H3
	Stopcontact SK3	H4
	Stopcontact SK4	H5
	Stopcontact stoomcabine	H6
I	Kookplaat	I1
	Vaatwasser	I2
	Oven	I3
J	Reserve	
K	Verwarming keuken	
L		
M	Stopcontact tuinhuis	M6
	Stopcontact sectionaal poort	M7
	Verlichting tuinhuis	M1
	Verlichting zwembad	M8
	Verlichting buiten tuinhuis + houtkot	M2
	Verlichting Carport	M3
	Verlichting zij-ingang	M4
	Stopcontact zij-ingang	M5
N	Stopcontact wasplaats 4x rechts	N
	Stopcontacten wasplaats kant tuin	N1-N7
O	Transfo Bel	
P	differentieel 4P/40a 30W	
Q	Stopcontact wasplaats 2x links	Q
	Stopcontact keuken, muur wasplaats	Q
	Verlichting badkamer	R1
R	Stopcontact wasplaatst 3+4 van links	RR
	Stopcontact badkamer	RR
S	Verwarming SK2	