**CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Siège social** | 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine | **Tél.** | (+32) 02 88 02 171 |
| **Siège d'exploitation** | 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre | **E-mail** | info@certinergie.be |
| **Siège d'exploitation** | 20e Martelarenplein, 3000 Leuven | **Site internet** | www.certinergie.be |
| **Siège d'exploitation** | 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles | | |

**N° Compte BE57 0688 9789 1035** **TVA BE0536501654**

563 - INSP

# PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION


**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 06/2017/11347/02:1

**RÉF. 06/2017/11347/02:2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATE DU CONTRÔLE | **03/07/2017** | AGENT VISITEUR | **Julien Terorde** |
| ADRESSE DU CONTRÔLE | **Grand Rue 30 (étage 2 e) - 4560 Ocquier** | TYPE DE CONTRÔLE | **visite périodique (Art. 271)** |





## › DONNÉES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Adresse de l'installation | **Grand Rue 30 (étage 2 e) - 4560 Ocquier** |
| Type de locaux | **unité d'habitation (appartement)** |
| Propriétaire | [redacted] |
| Responsable des travaux | **non communiqué** |

## › DONNÉES DU RACCORDEMENT

| | |
|---|---|
| Gestionnaire du réseau de distribution (GRD) | **ORES ASSETS** |
| Code EAN | **non communiqué** |
| Numéro du compteur | **34665273** |
| Index jour/nuit | **008116,5/** |
| Type de raccordement | **aérien** |
| Câble compteur - tableau | **EXVB 4 x 10 mm²** |
| Tension nominale de service | **230V - AC** |
| Courant nominal de la protection de branchement | **50A** |

## › CONTRÔLE

**Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position** OK | **Nombre de tableaux** 1 | **Nombre de circuits** 21

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Les fondations datent | **d'avant le 1/10/1981** | Dispositif différentiel de tête | **ID - 63A - type A - test OK** |
| Prise de terre | **boucle** | Dispositif différentiel "sdb" | **ID - 63A - 30mA - type A - test OK** |
| Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω) | **16,2** | Raccordement | **OK** |
| Conformité des liaisons équipotentielles et des PE | **OK** | Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles | **OK** |
| Test de continuité | **concluant** | Eclairage/machines | **OK** |
| Contrôle boucle de défaut | **concluant** | Protection contre les contacts directs | **OK** |
| Protection contre les contacts indirects | **OK** | Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ) | **500** |

## CONCLUSION : CONFORME

A la date du **03/07/2017 , l'installation électrique de Grand Rue 30 (étage 2 e) - 4560 Ocquier est conforme** au Règlement Général des Installations Electriques.
Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.
Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.
Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
Le prochain contrôle périodique est à effectuer, sans modification importante de l'installation électrique, avant le **03/07/2042**.

**Signature de l'agent**

**Signature du propriétaire**

**CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Siège social** | 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine | **Tél.** | (+32) 02 88 02 171 |
| **Siège d'exploitation** | 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre | **E-mail** | info@certinergie.be |
| **Siège d'exploitation** | 20e Martelarenplein, 3000 Leuven | **Site internet** | www.certinergie.be |
| **Siège d'exploitation** | 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles | | |

**N° Compte BE57 0688 9789 1035** **TVA BE0536501654**

563 - INSP

# PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

**CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 06/2017/11347/02:1**

**RÉF. 06/2017/11347/02:2**

## › REMARQUES

- 03 Juillet 2042
- Le délai en vigueur pour le contrôle d'installation domestique déclarée conforme est tous les 25 ans

## › DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE , GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE DE L'INSTALLATION :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1ier octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

## En résumé, quelles sont les mesures à prendre **si l'installation électrique est conforme ?**

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **Lisez attentivement ce procès-verbal** | **Lors d'extensions, de modifications importantes de l'installation, faites la recontrôler** | **Au terme de la validité du rapport, faites recontrôler votre installation** | **Certinergie est à votre service 0800 82 171** |

**CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Siège social** | 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine | **Tél.** | (+32) 02 88 02 171 |
| **Siège d'exploitation** | 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre | **E-mail** | info@certinergie.be |
| **Siège d'exploitation** | 20e Martelarenplein, 3000 Leuven | **Site internet** | www.certinergie.be |
| **Siège d'exploitation** | 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles | | |

**N° Compte BE57 0688 9789 1035** **TVA BE0536501654**

563 - INSP

# PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION


**EXEMPLAIRE ORIGINAL**


**CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 06/2017/11347/02:1**

**RÉF. 06/2017/11347/02:2**

## › ANNEXES

**Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation**

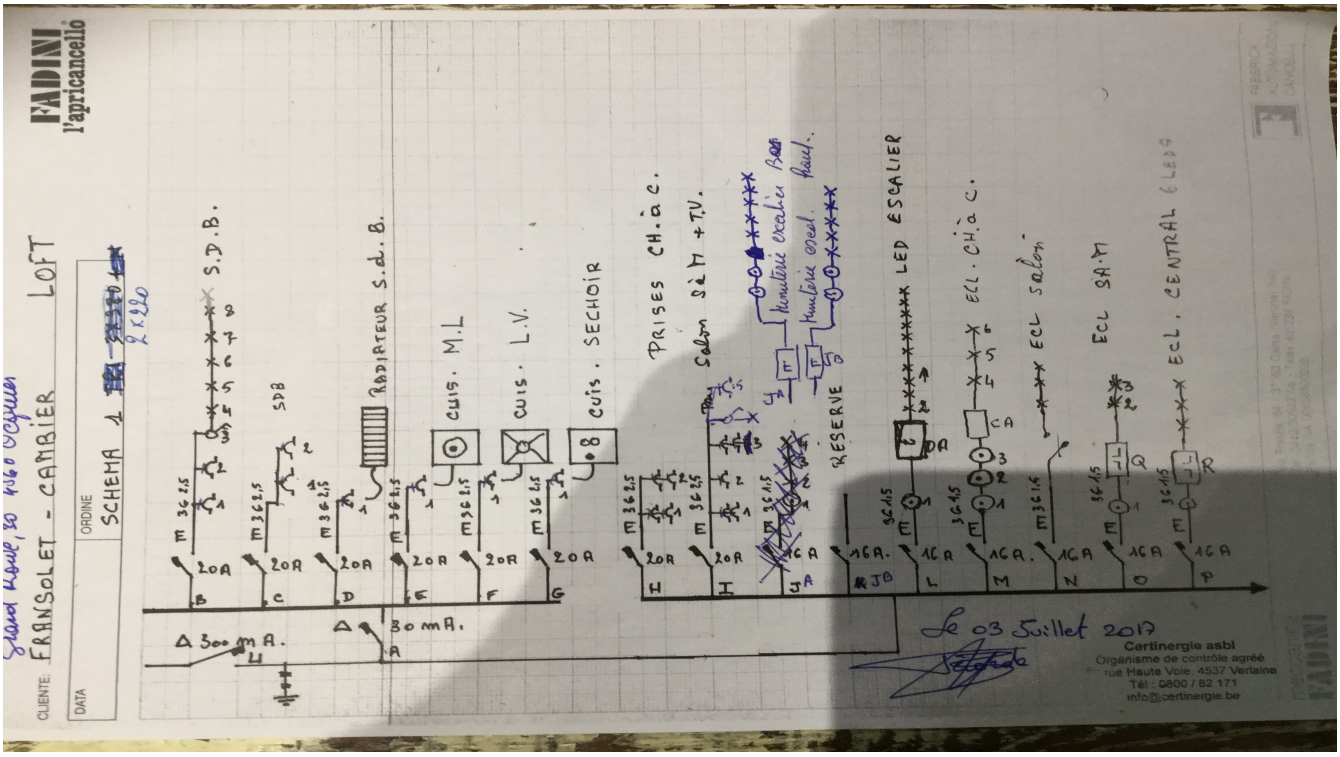

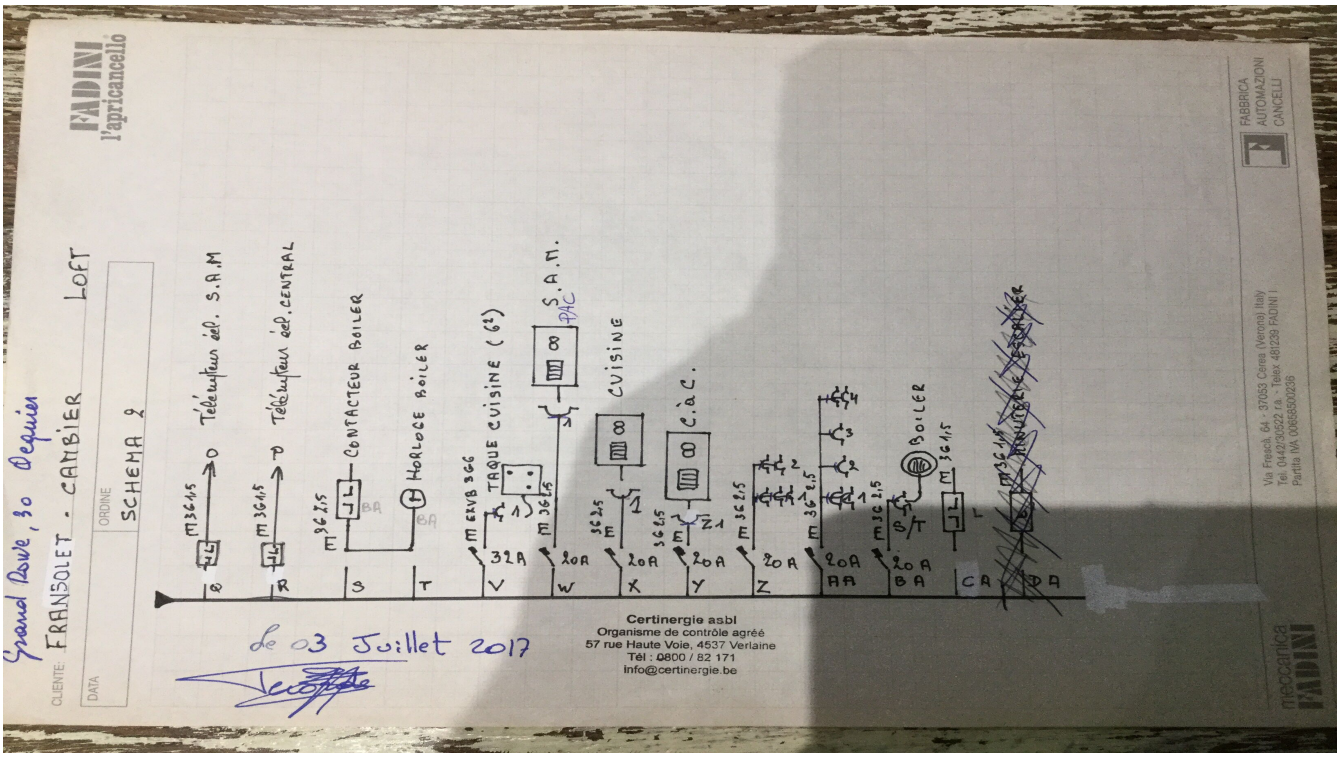**CERTINERGIE ASBL - ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Siège social** | 57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine | **Tél.** | (+32) 02 88 02 171 |
| **Siège d'exploitation** | 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre | **E-mail** | info@certinergie.be |
| **Siège d'exploitation** | 20e Martelarenplein, 3000 Leuven | **Site internet** | www.certinergie.be |
| **Siège d'exploitation** | 60 Avenue du Diamant, 1030 Bruxelles | | |

**N° Compte BE57 0688 9789 1035** **TVA BE0536501654**

563 - INSP

# PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

**EXEMPLAIRE ORIGINAL**

**CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 06/2017/11347/02:1**

**RÉF. 06/2017/11347/02:2**

## › ANNEXES

**Plan(s) de position de l'installation**

