Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : **149101**
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@amelek.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5719281
Voorl. verslagnr.:
Datum: 07/12/2021

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

AMELEK ELEKTROTECHNIEK
ZILVERMEEUWSTRAAT 16
2170 MERKSEM (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 521 AKOPIAN KARO

Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** VIDA PROJECTS **Adres:** nvt

Installateur/verantw. werk: **Naam:** AMELEK ELEKTROTECHNIEK **Adres:** ZILVERMEEUWSTRAAT 16 2170 MERKSEM (ANTWERPEN) **B.T.W.:** BE0760763971

Adres installatie: TROMPETVOGELSTRAAT 4-10 MERKSEM (ANTWERPEN) 2170 **Private HS-cabine:** NEE

Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:** TROMPET 6 GVL

EAN nr.: nvt **Leverancier:** nvt **Teller nr.:** nvt **Nachtteller nr. :** nvt

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast **Installatiedatum:** voor 01/10/81 + voor 01/06/2020

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

Datum: 07/12/2021 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/12/2046

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig

Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar

Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 2 **doorsnede:** 10 **mm²**

Voedingsbekabeling: **kabeltype:** - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - **mm²**

Aardverbinding: **aard:** gemeenschappelijk **bereikbaarheid:** in orde

Aardelektrode: **type:** pen **sectie:** 16 **mm²**

Diff. schakelaar: **algemene:** 2p 40A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA

Eéndraadschema en situatieplan: ■ zie bijlage ☐ **referentie:** -

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde

Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ -
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**

Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 2+11

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 300 **MOhm** **Spreidingsweerstand:** 11 **Ohm**

Testknop diff.schak.: nvt **Controle foutlus:** nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde

Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde

Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

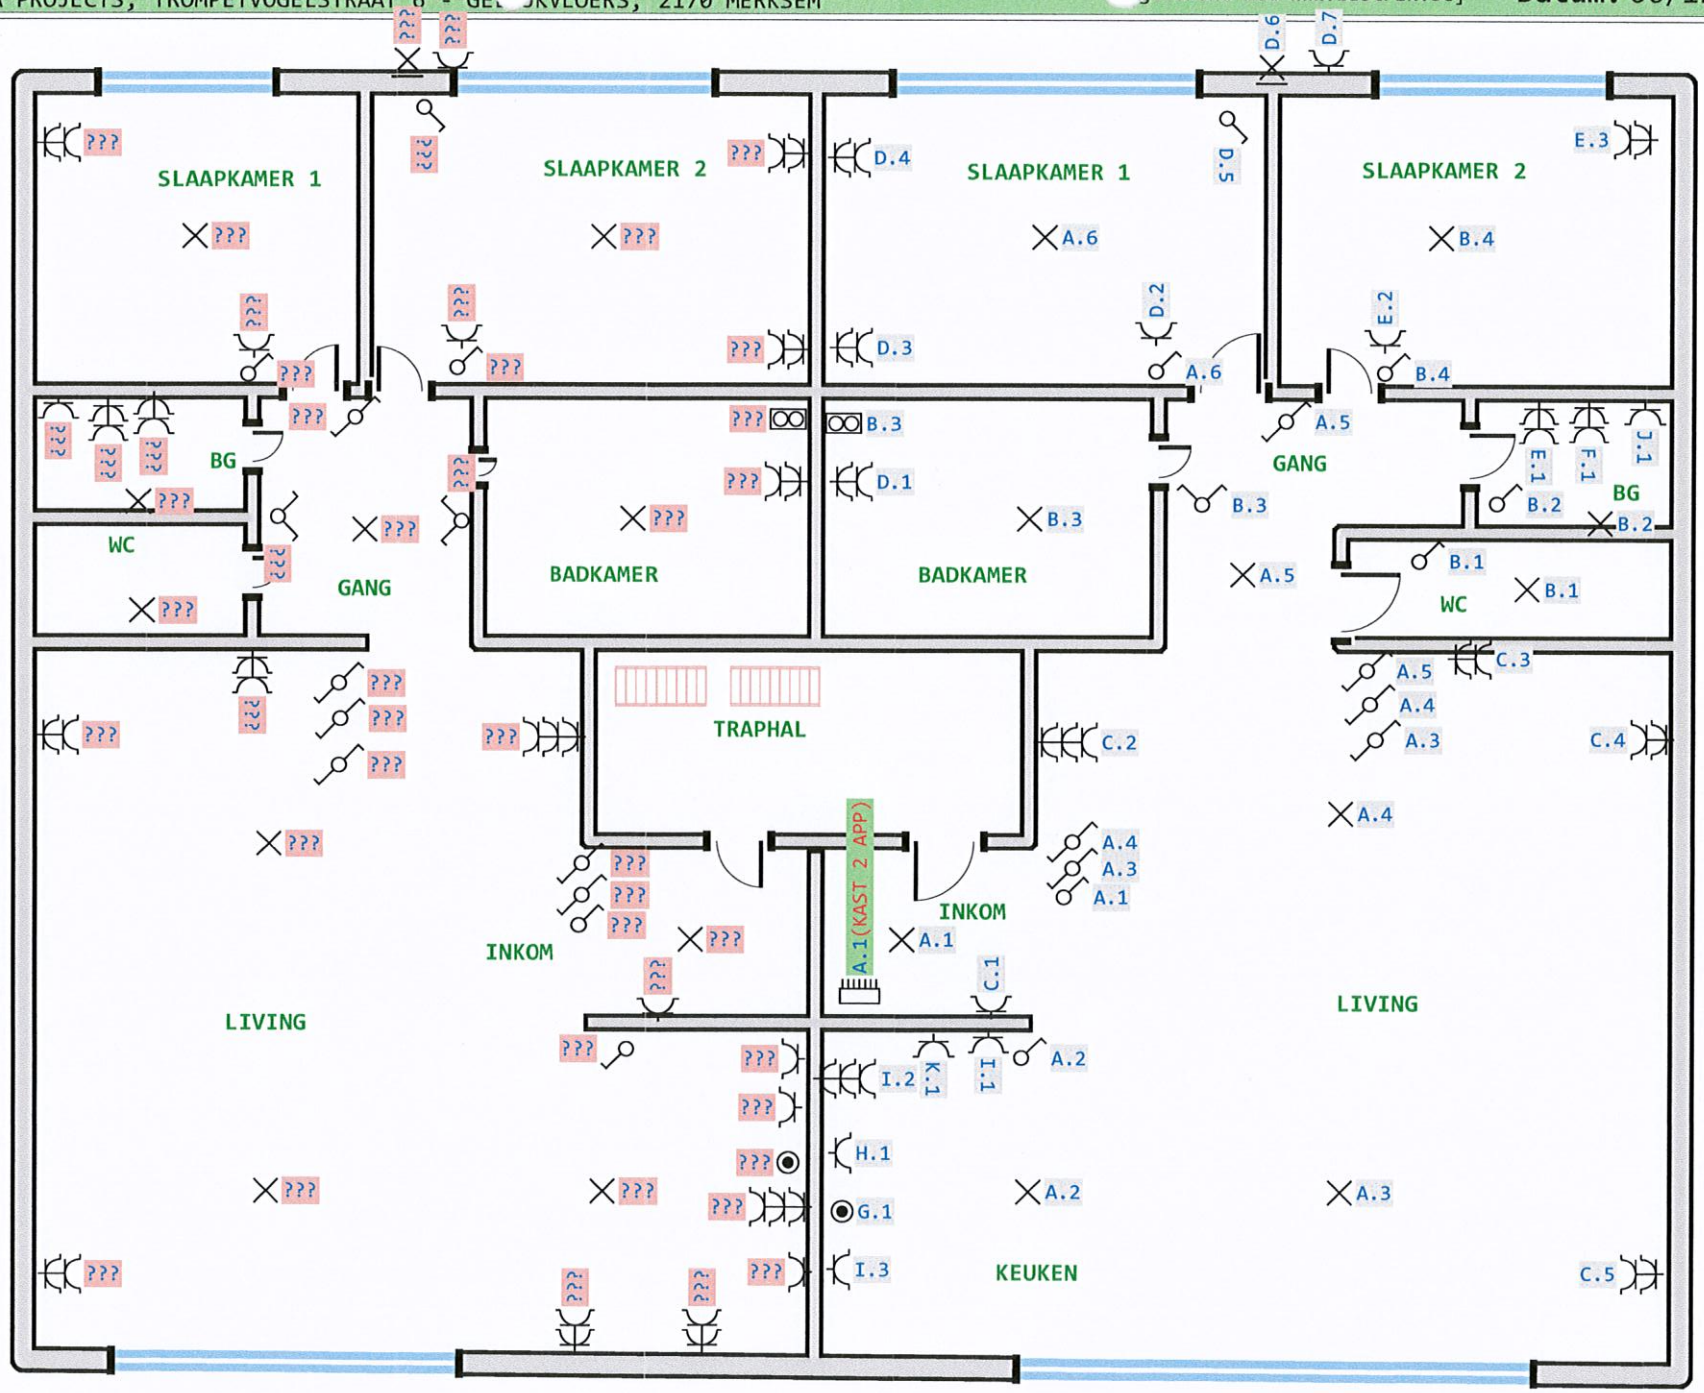
Voor de Technisch Directeur,

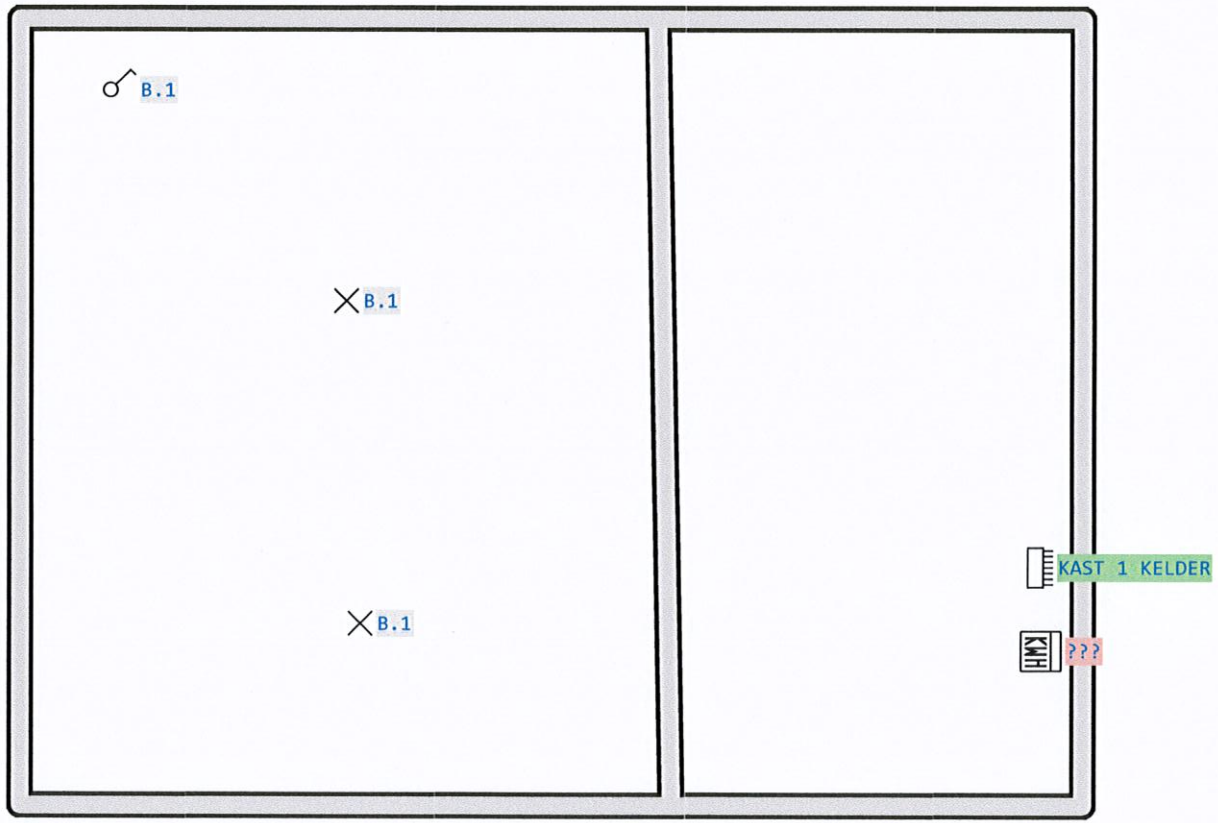


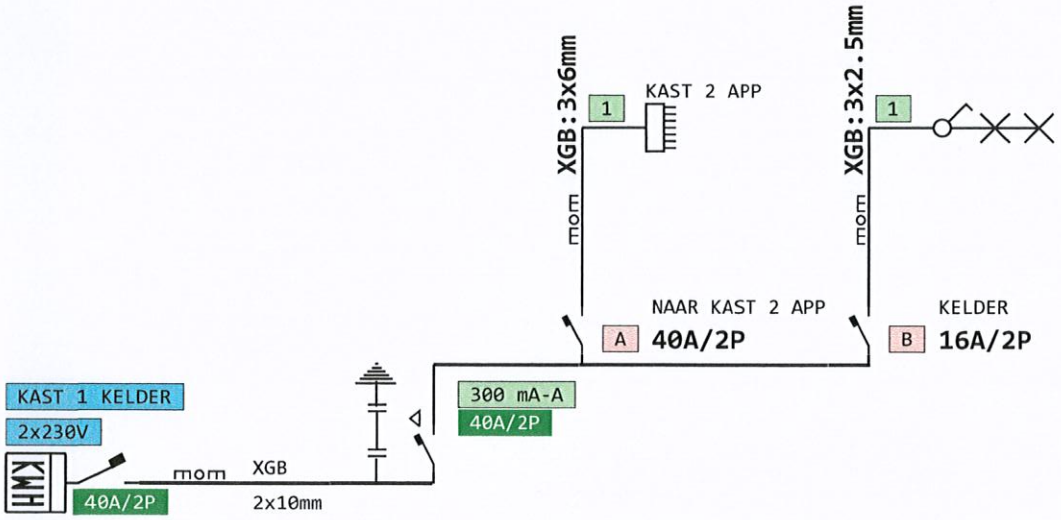
Ir. G. Croes

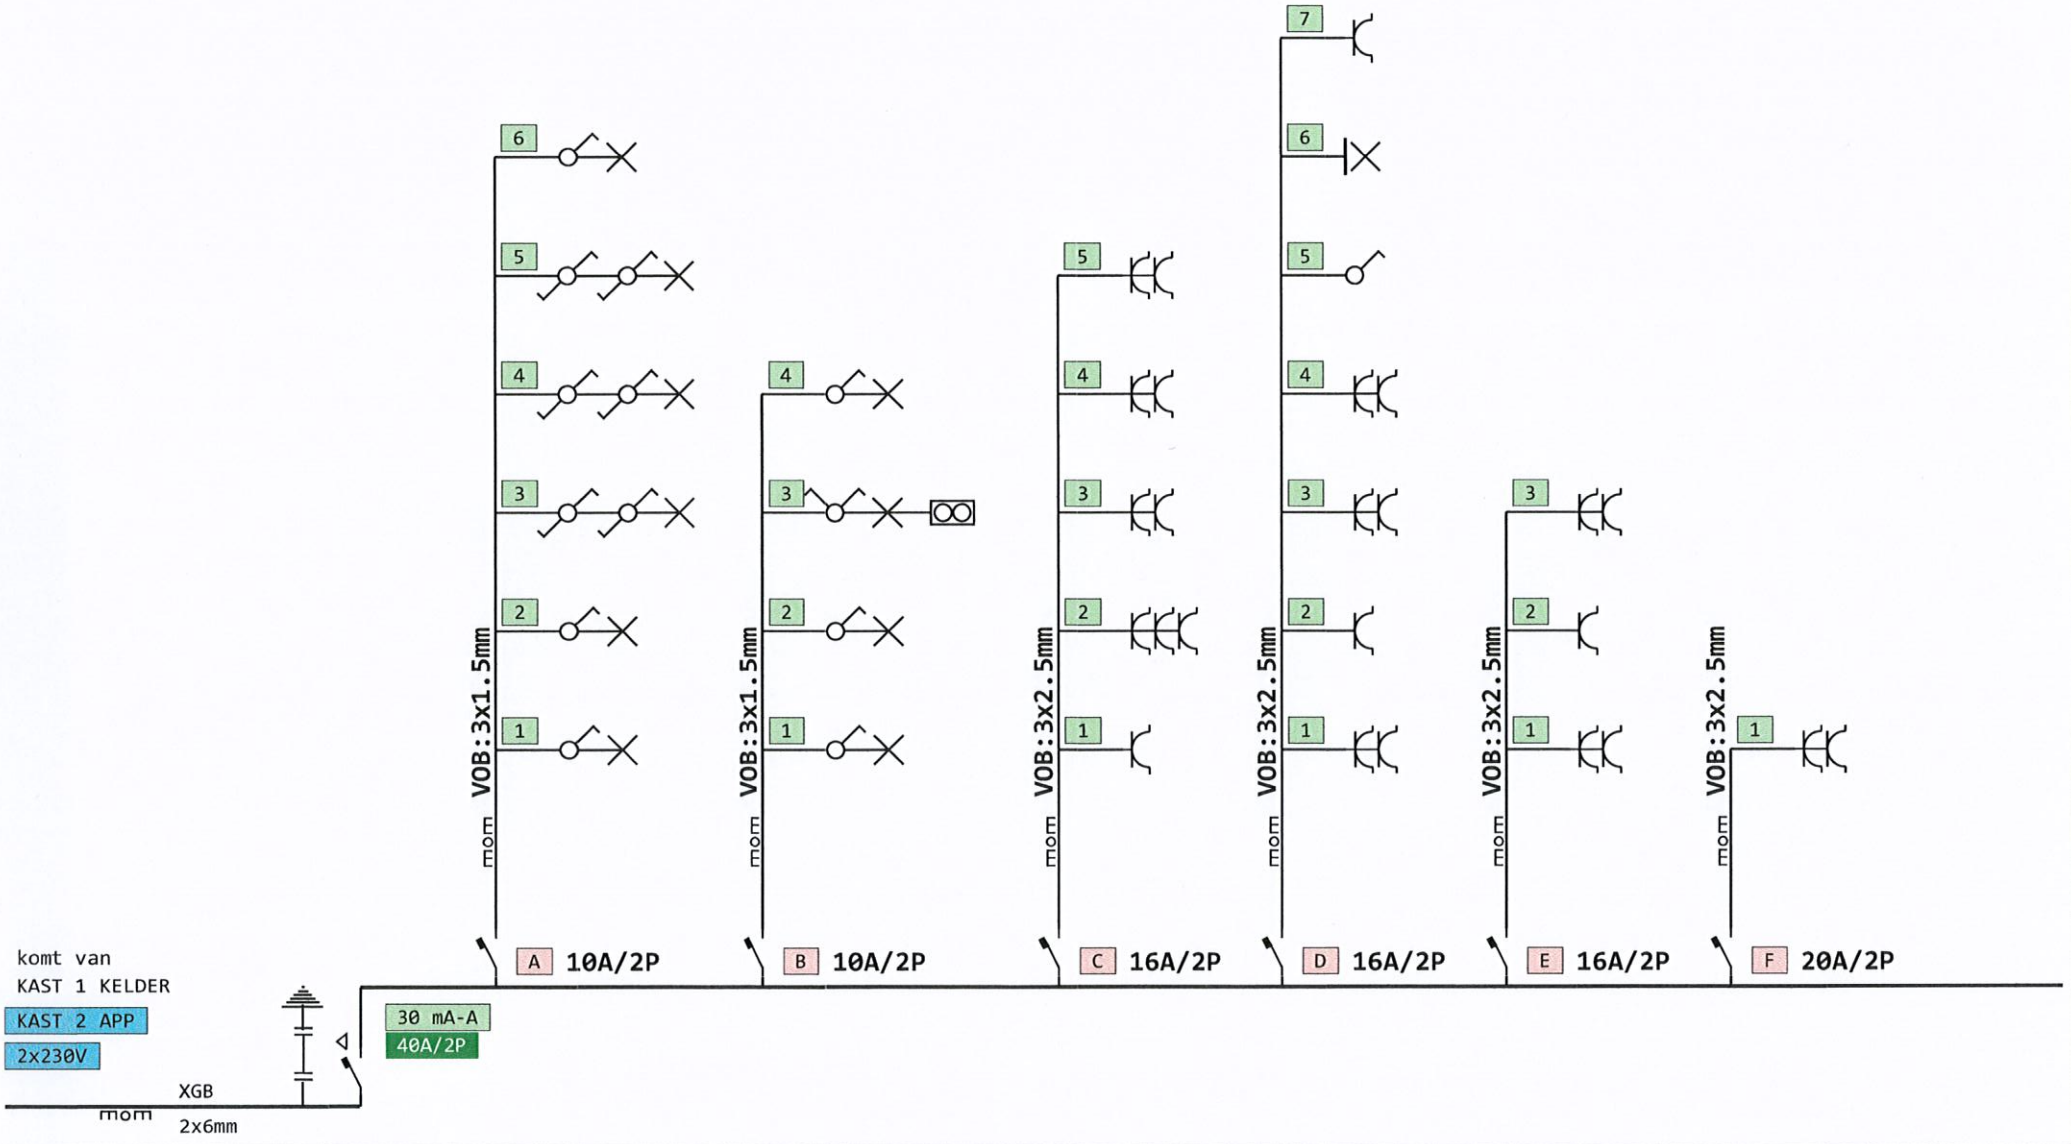
RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

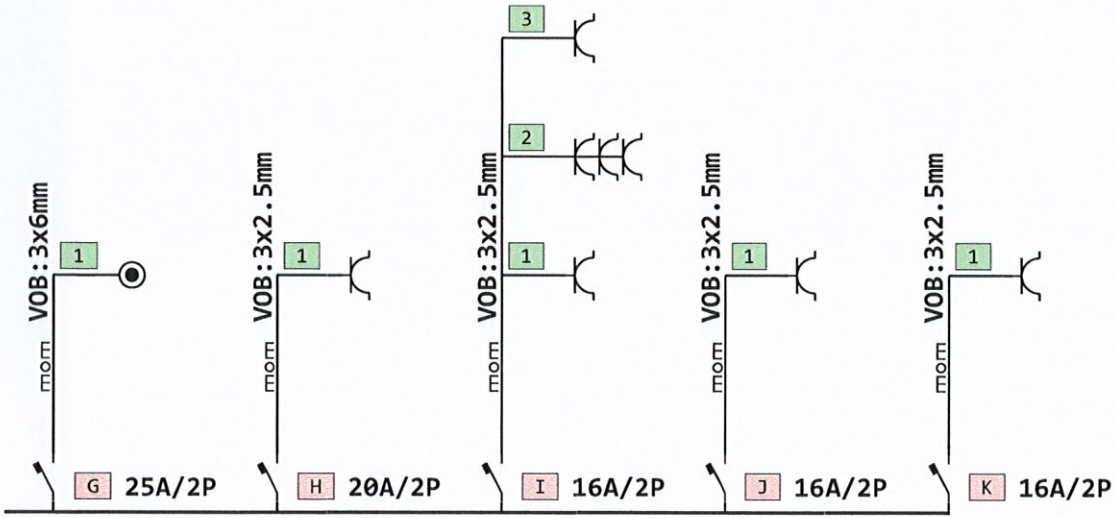
Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf


SLAAPKAMER 1
SLAAPKAMER 2
SLAAPKAMER 1
SLAAPKAMER 2
BG
WC
GANG
BADKAMER
BADKAMER
GANG
BG
WC
TRAPHAL
INKOM
INKOM
LIVING
LIVING
KEUKEN
A.1(KAST 2 APP)


B.1
B.1
B.1
KAST 1 KELDER
???


XGB:3x6mm
1
KAST 2 APP
mom
XGB:3x2.5mm
1
mom
NAAR KAST 2 APP
A
40A/2P
KELDER
B
16A/2P
KAST 1 KELDER
2x230V
300 mA-A
40A/2P
mom
XGB
40A/2P
2x10mm


komt van
KAST 1 KELDER
KAST 2 APP
2x230V
XGB
mom
2x6mm
30 mA-A
40A/2P
A 10A/2P
B 10A/2P
C 16A/2P
D 16A/2P
E 16A/2P
F 20A/2P
VOB:3x1.5mm
VOB:3x2.5mm
mom


VOB:3x6mm
mom
1
G 25A/2P
VOB:3x2.5mm
mom
1
H 20A/2P
VOB:3x2.5mm
mom
3
2
1
I 16A/2P
VOB:3x2.5mm
mom
1
J 16A/2P
VOB:3x2.5mm
mom
1
K 16A/2P

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 149101
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@amelek.be

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5719281
Voorl. verslagnr.:
Datum: 07/12/2021

INSP-205

OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

AMELEK ELEKTROTECHNIEK
ZILVERMEEUWSTRAAT 16
2170 MERKSEM (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 521 AKOPIAN KARO

Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** VIDA PROJECTS **Adres:** nvt

Installateur/verantw. werk: **Naam:** AMELEK ELEKTROTECHNIEK **Adres:** ZILVERMEEUWSTRAAT 16 2170 MERKSEM (ANTWERPEN) **B.T.W.:** BE0760763971

Adres installatie: TROMPETVOGELSTRAAT 4-10 MERKSEM (ANTWERPEN) 2170 **Private HS-cabine:** NEE

Type installatie: gemeenschappelijke delen van residentieel geheel **Toestel/Install. ID:** TROMPET 4-6 Algemeen

EAN nr.: nvt **Leverancier:** nvt **Teller nr.:** nvt **Nachtteller nr. :** nvt

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast **Installatiedatum:** voor 01/10/81 + voor 01/06/2020
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 07/12/2021 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/12/2046

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** niet aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 2 **doorsnede:** 10 **mm²**
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - **mm²**
Aardverbinding: **aard:** gemeenschappelijk **bereikbaarheid:** in orde
Aardelektrode: **type:** pen **sectie:** 16 **mm²**
Diff. schakelaar: **algemene:** 2p 40A/300mA **bijkomende:** 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ■ zie bijlage ☐ **referentie:** -
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ☐ **keuken** ☐ **badkamer** ☐ **C.V.** ☐ **verlichting** ☐ **-**
☐ **gasmeter** ☐ **watermeter** ☐ **hoofd -** ☐ **bijkomende - equipotentiaal verbinding**
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 3

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 300 **MOhm** **Spreidingsweerstand:** 11 **Ohm**
Testknop diff.schak.: nvt **Controle foutlus:** nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** in orde

controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

T : 03 / 451 37 00
F : 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
Bank KBC BE97 4053 0205 0149

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

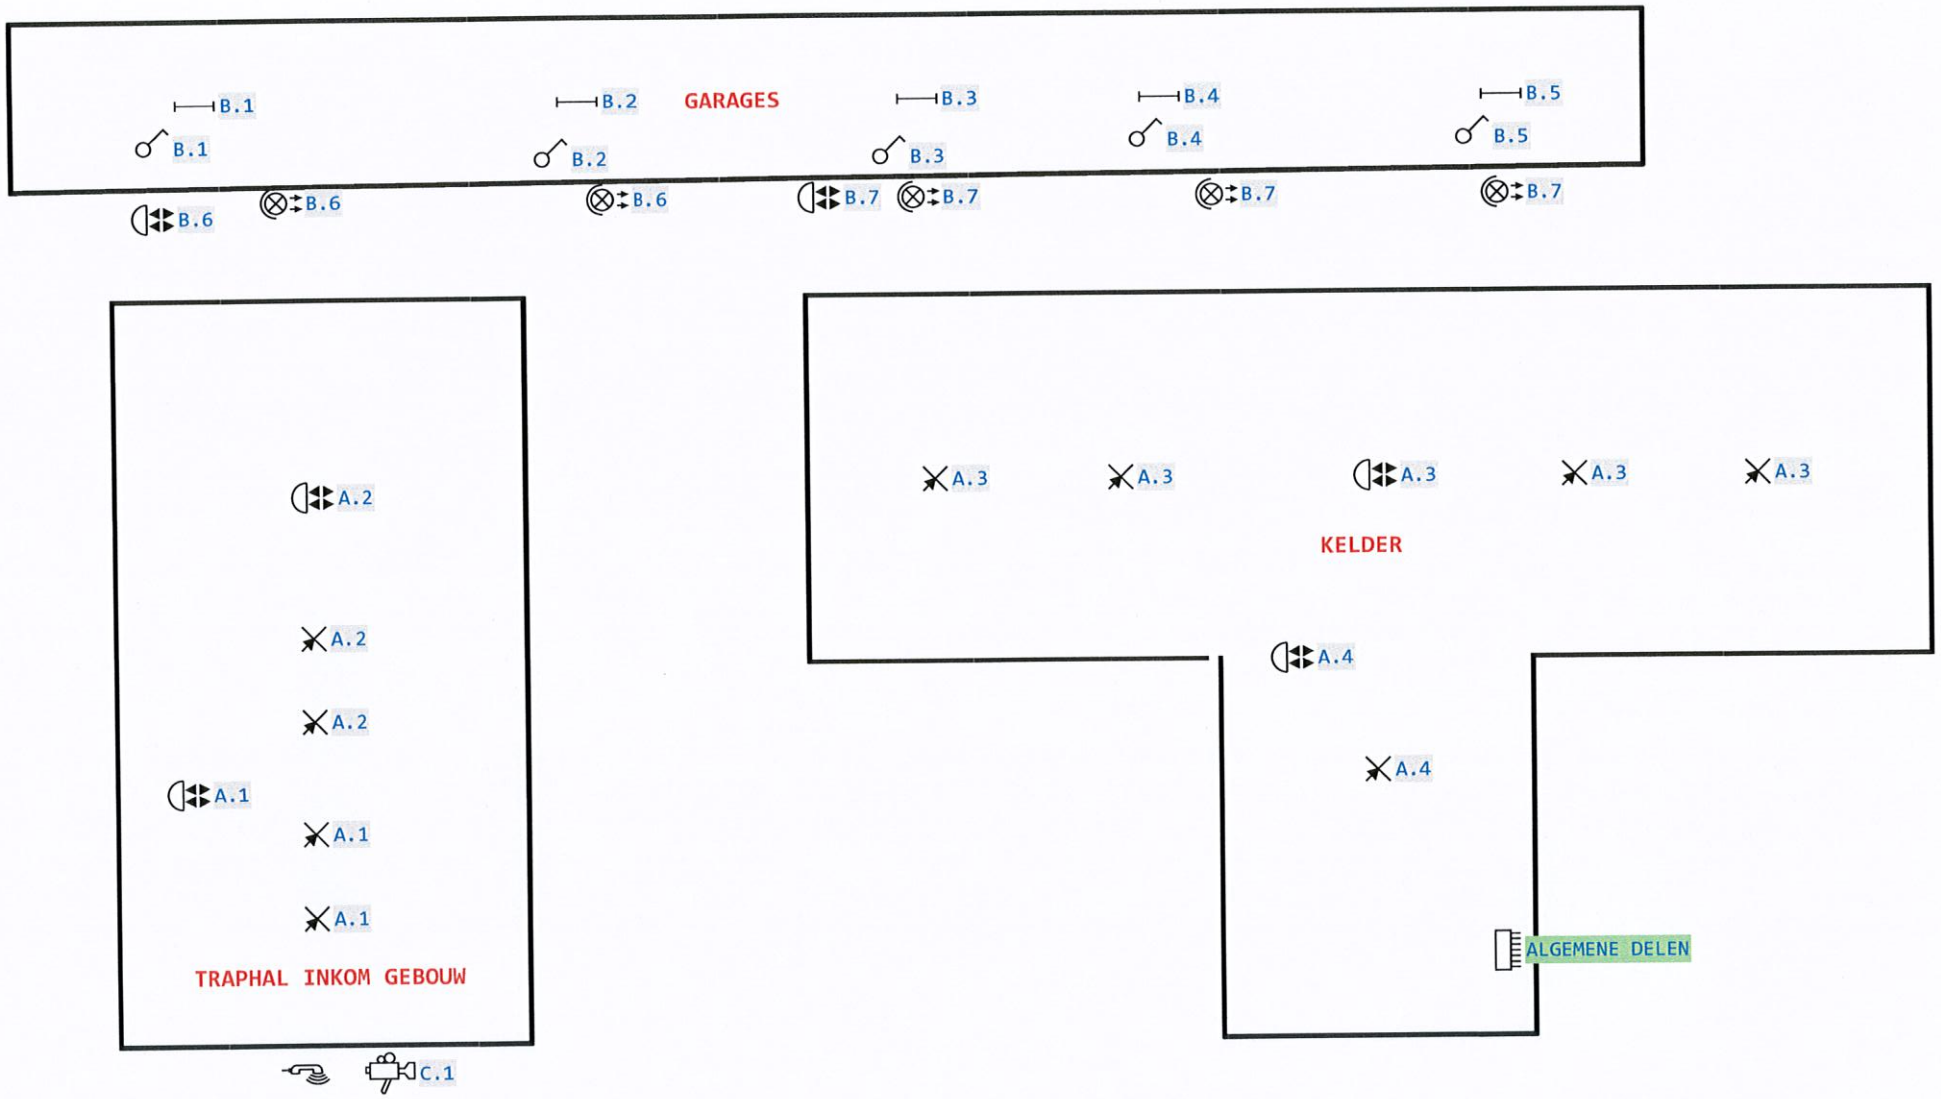
Voor de Technisch Directeur,

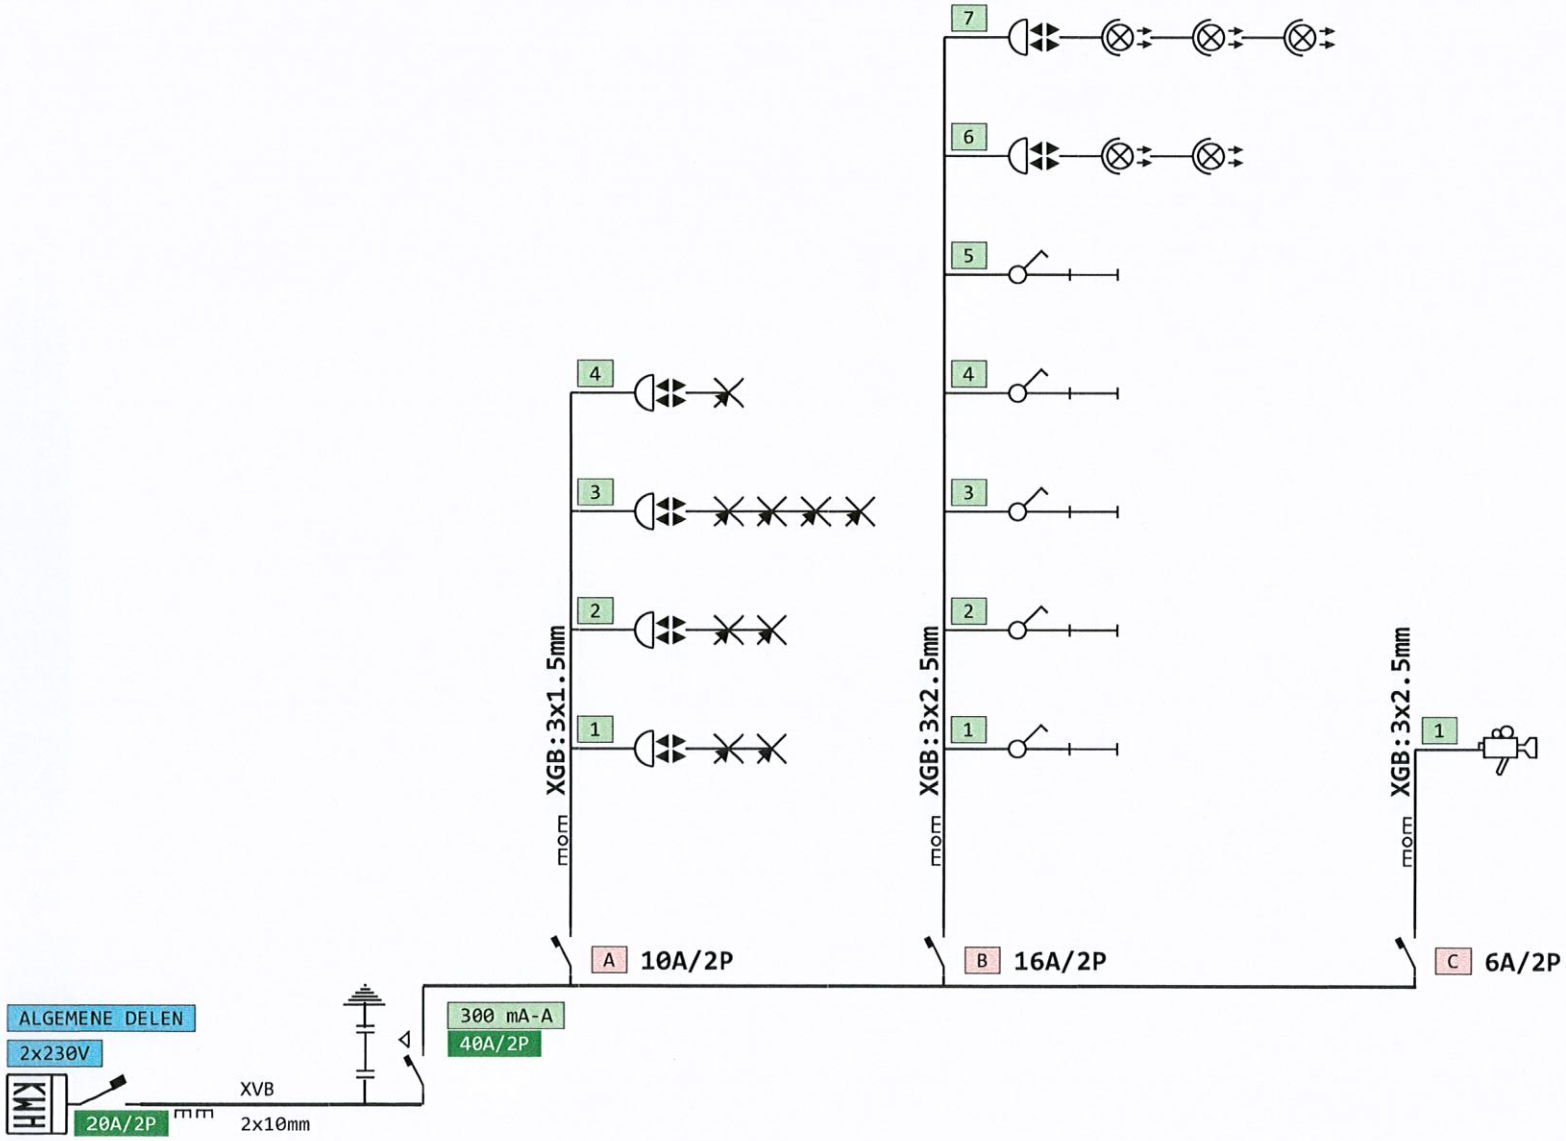


Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf


B.1
B.1
B.2
B.2
GARAGES
B.3
B.3
B.4
B.4
B.5
B.5
B.6
B.6
B.6
B.7
B.7
B.7
B.7
A.2
A.2
A.2
A.1
A.1
A.1
TRAPHAL INKOM GEBOUW
C.1
A.3
A.3
A.3
A.3
A.3
KELDER
A.4
A.4
ALGEMENE DELEN


7
6
5
4
3
2
1
4
3
2
1
1
XGB:3x1.5mm
XGB:3x2.5mm
XGB:3x2.5mm
mm
mm
mm
A 10A/2P
B 16A/2P
C 6A/2P
300 mA-A
40A/2P
ALGEMENE DELEN
2x230V
KWH
20A/2P
XVB
2x10mm