BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL BTV Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional : Bxl

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N° : 108/081224/06

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Av. J. Stallaert 83 1180 Bxl

PROPRIETAIRE : [redacted]

Adresse : [redacted]

DEMANDEUR : _____

Adresse : _____

INSTALLATEUR : Jetra SPRL Rue des Bassins 25 1070 Bxl

Adresse : _____

TVA ou CI : 448.042.604

EAN : _____

Ref.: _____ Compteur n°. à placer

Index : _____

Date du contrôle : 24/12/2008 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant : (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Transfert propr. ; Type locaux : App. 2e étage

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement : Tension 2x230 V Protection raccordement max 40 A

Câble aliment. tableau. princ. : 3 x 10 mm² Inter.gén. : type Δ40A0,3A

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 8 ; RA : 19 Ohm; RI tot >10 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION : voir schémas

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : Néant

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le :

le responsable du distributeur

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION :

1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDB général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 24/12/2033 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le même organisme avant le : _____

L'AGENT VISITEUR : n° + nom + signature 108 Beerten Koen

Le directeur.

Form. 382B - 03/2007

Folio	Désignation	Observations	Ind.
1	Sommaire		
2	2ème étage folio 1/2		
3	2ème étage folio 2/2		

Avenue Stallaert 83, 1180 Bruxelles

[redacted]

Aetra sprl
25, rue des Bassins
1070 Bruxelles
TVA BE0448.042.604
02.521 91.15

Désignation du dossier: Rue Stallaert 83 à 1180 Uccle [redacted]

Désignation du folio: SOMMAIRE

Concepteur	Date	Modifications	Date dossier
AW	15/12/08	mise en page	30/11/2008
Réalisateur			Date folio
BC			24/12/08
Vérifica-			1/3
BC			

CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SIE TECHNICAL DU GROUPE IGE+XAO

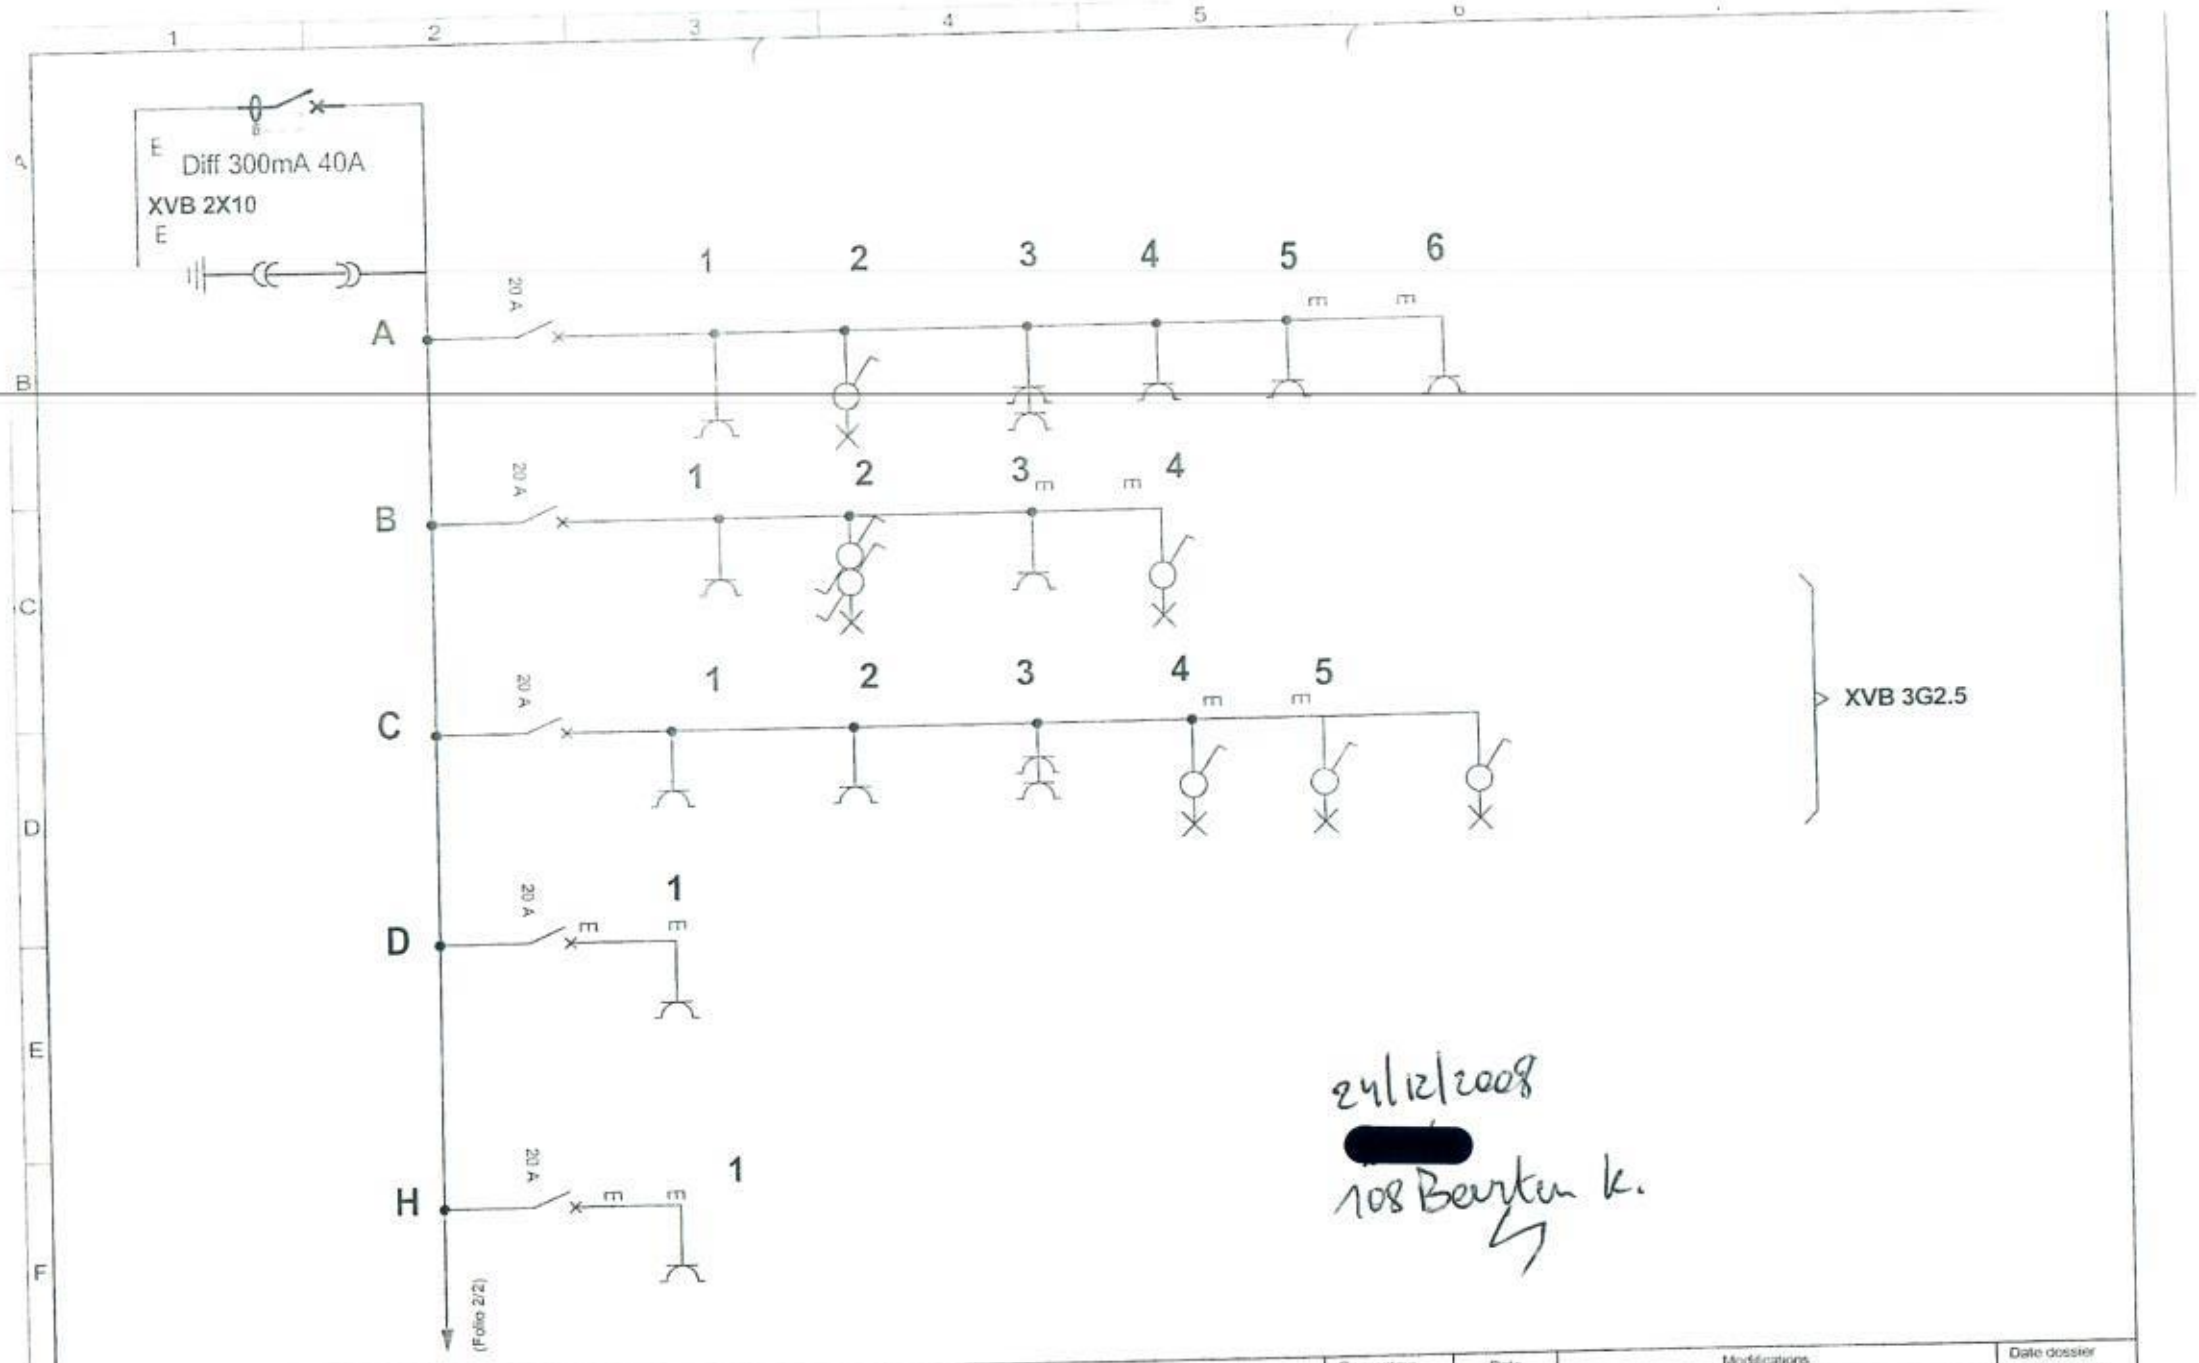

24/12/2008
[redacted]
108 Beuken k.

Aetra sprl
25, rue des Bassins
1070 Bruxelles
TVA BE0448.042.604
02 521 91 15

Désignation du dossier: Rue Stallaert 83 à 1180 Uccle [redacted]

Désignation du folio: ...ne étage Folio 1/2
Unifilaire

Concepteur	Date	Modifications	Date dossier
AW	15/12/08	vérification	30/11/2008
Réalisateur: [redacted]			Date folio: 24/12/08
Vérifié: BC			2/3

CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL 3IE TECHNICAL DU GROUPE IGE+XAO

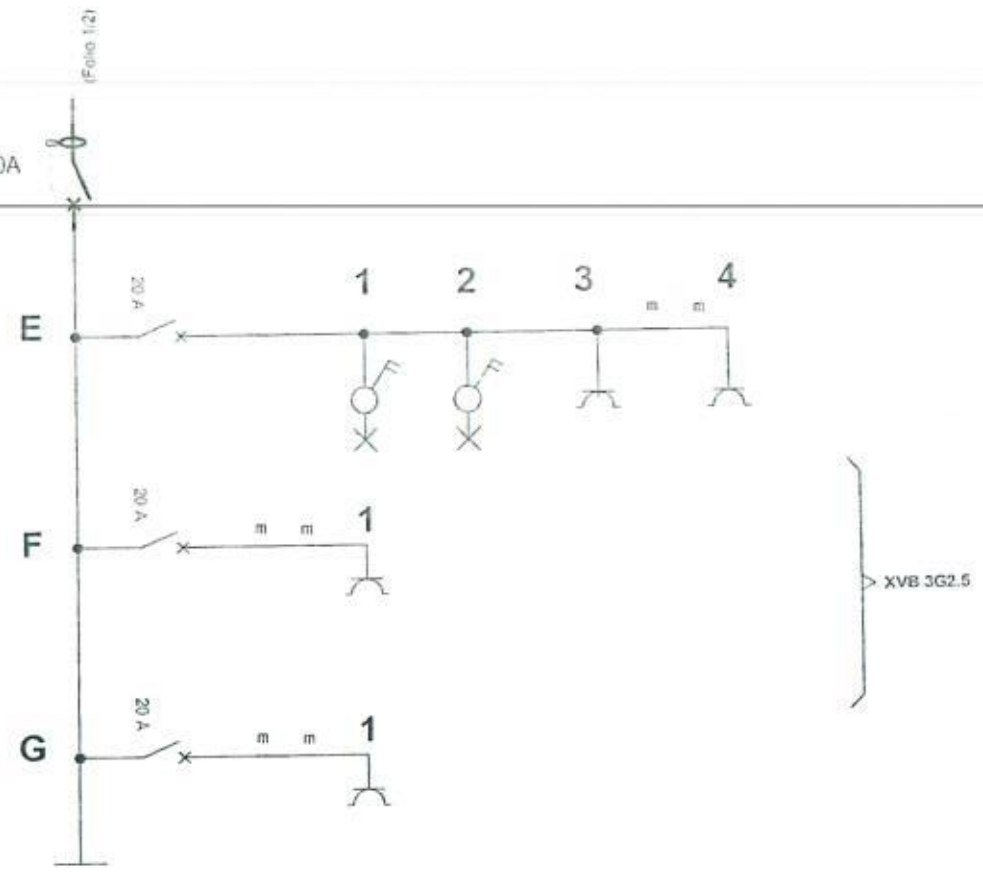

BTV

Aetra sprl
25, rue des Bassins
1070 Bruxelles
TVA BE0448.042.604
02.521.91.15

Désignation du dossier: Rue Stallaert 83 à 1180 Uccle

Désignation du folio: [illegible]ne étage Folio 2/2
Unifilaire

Concepteur	Date	Modifications	Date dossier
AW	15/12/08	vérification	30/11/2008
Réalisateur			Date folio
[illegible]			24/12/08
Vérific.			3/3
BC			

CE FOLIO A ETE REALISE AVEC LE LOGICIEL SES TECHNICAL DU GROUPE SCHNEIDER

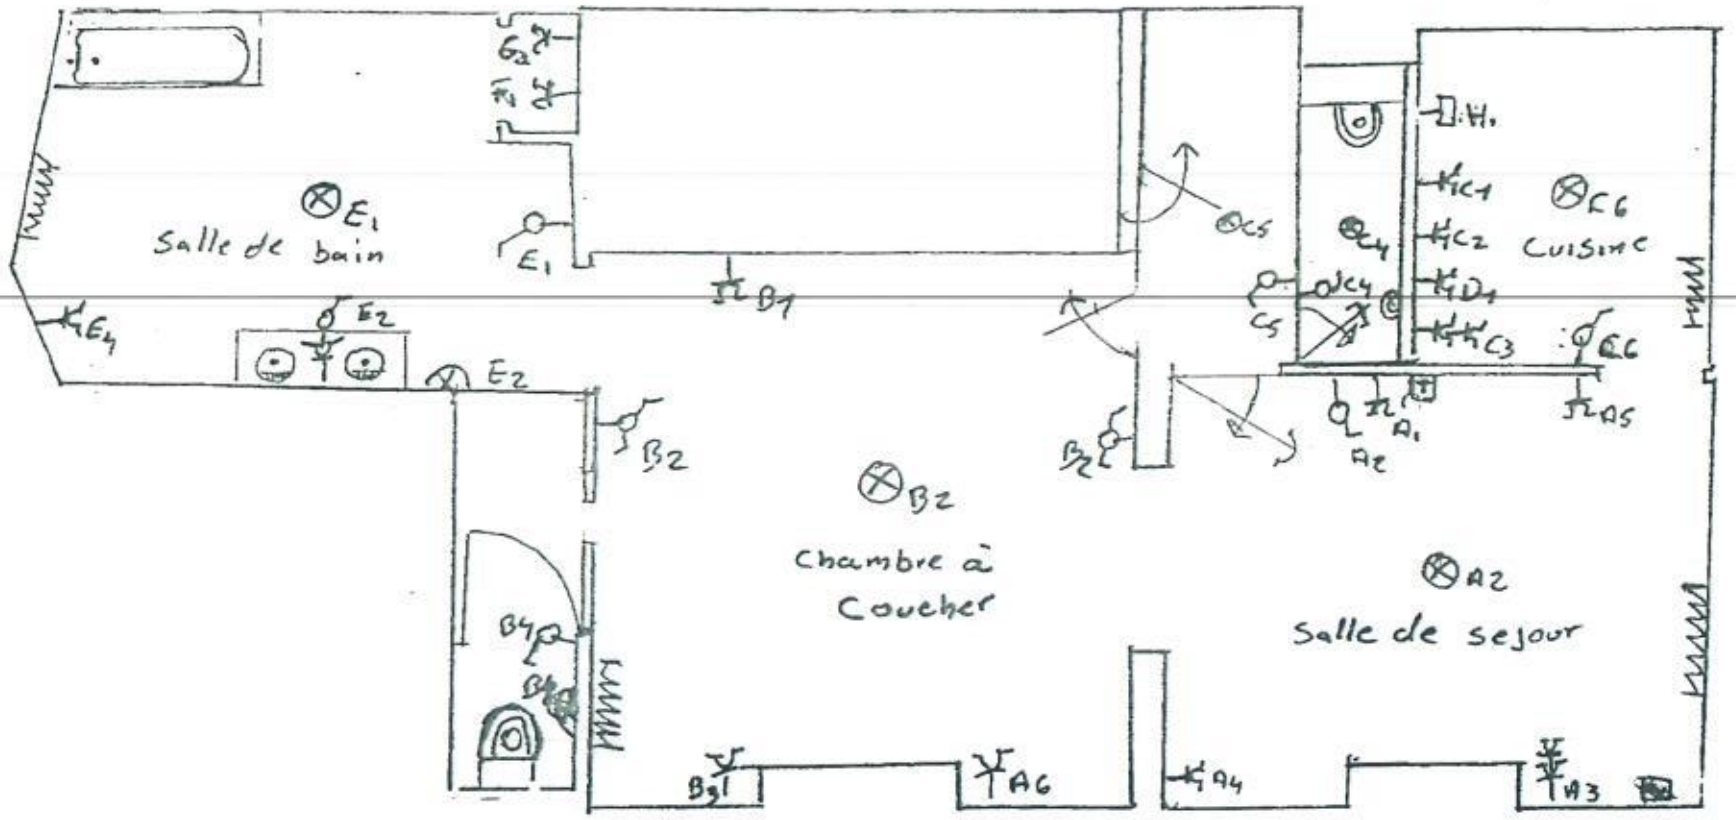

Av. Stallaert, 83 1180 BXL
2ème Etage

BTV

Propriétaire

[redacted]

Av. Klauwaerts, 35
1050 Bruxelles

Installateur :

AETRA sprl
Rue des Bassins, 25
1070 Bruxelles
Tél. 02/521.91.15 - Fax : 02/521.89.74
TVA : BE 448.042.604