ACEG vzw
Erkend keuringsorganisme

Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

BELAC 522-INSP
ISO/IEC 17020

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 10/11/2026 **Inspecteur:** Koen De Meyer **Mentor:** **Installateur:** -
ID-label: **Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 10/11/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Klimopstraat
Huisnummer	33
Busnummer	
Postcode	1742
Gemeente	Sint-Katherina-Lombeek
Land	België

Eigenaar

Naam	-
Straatnaam	Klimopstraat
Huisnummer	33
Busnummer	
Postcode	1742
Gemeente	Sint-Katherina-Lombeek
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type : woning **EAN** : 541 448 820 054 818 703 **Teller Nr.:** : 1SAG1200334241

Afbeelding schakel- en verdeelbord:




Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 1N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 63 A
Aantal borden: 2 Aantal kringen: 19
Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 1,08 MΩ RE: 6,53 Ω

OK OK





DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		-	A	Alle	OK	OK

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I²t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	13	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	U	4		2	1,5
2	U	16		2	1,5
6	U	20		2	2,5
1	C	16		2	2,5
8	C	20		2	2,5
1	C	25		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	**Directe aanraking**	OK	**Indirecte aanraking**	OK
Aansluitingen	OK	**schema in bijlage door Aceg vzw**	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	**Doorsnede geleiders**	OK		
Continuiteit	OK	**Verlichting / toestellen**	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I1.01 Eéndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)

I5.01 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

I5.14 De nominale spanning dient duidelijk vermeld te worden op een oordeelkundig gekozen plaats. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.3.)

N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

BESLUIT

☑ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 10/11/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:43 tot 09:19


De inspecteur Koen De Meyer



Koen De Meyer
ACEG VZW - #543

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	**Stap 2**	**Stap 3**
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

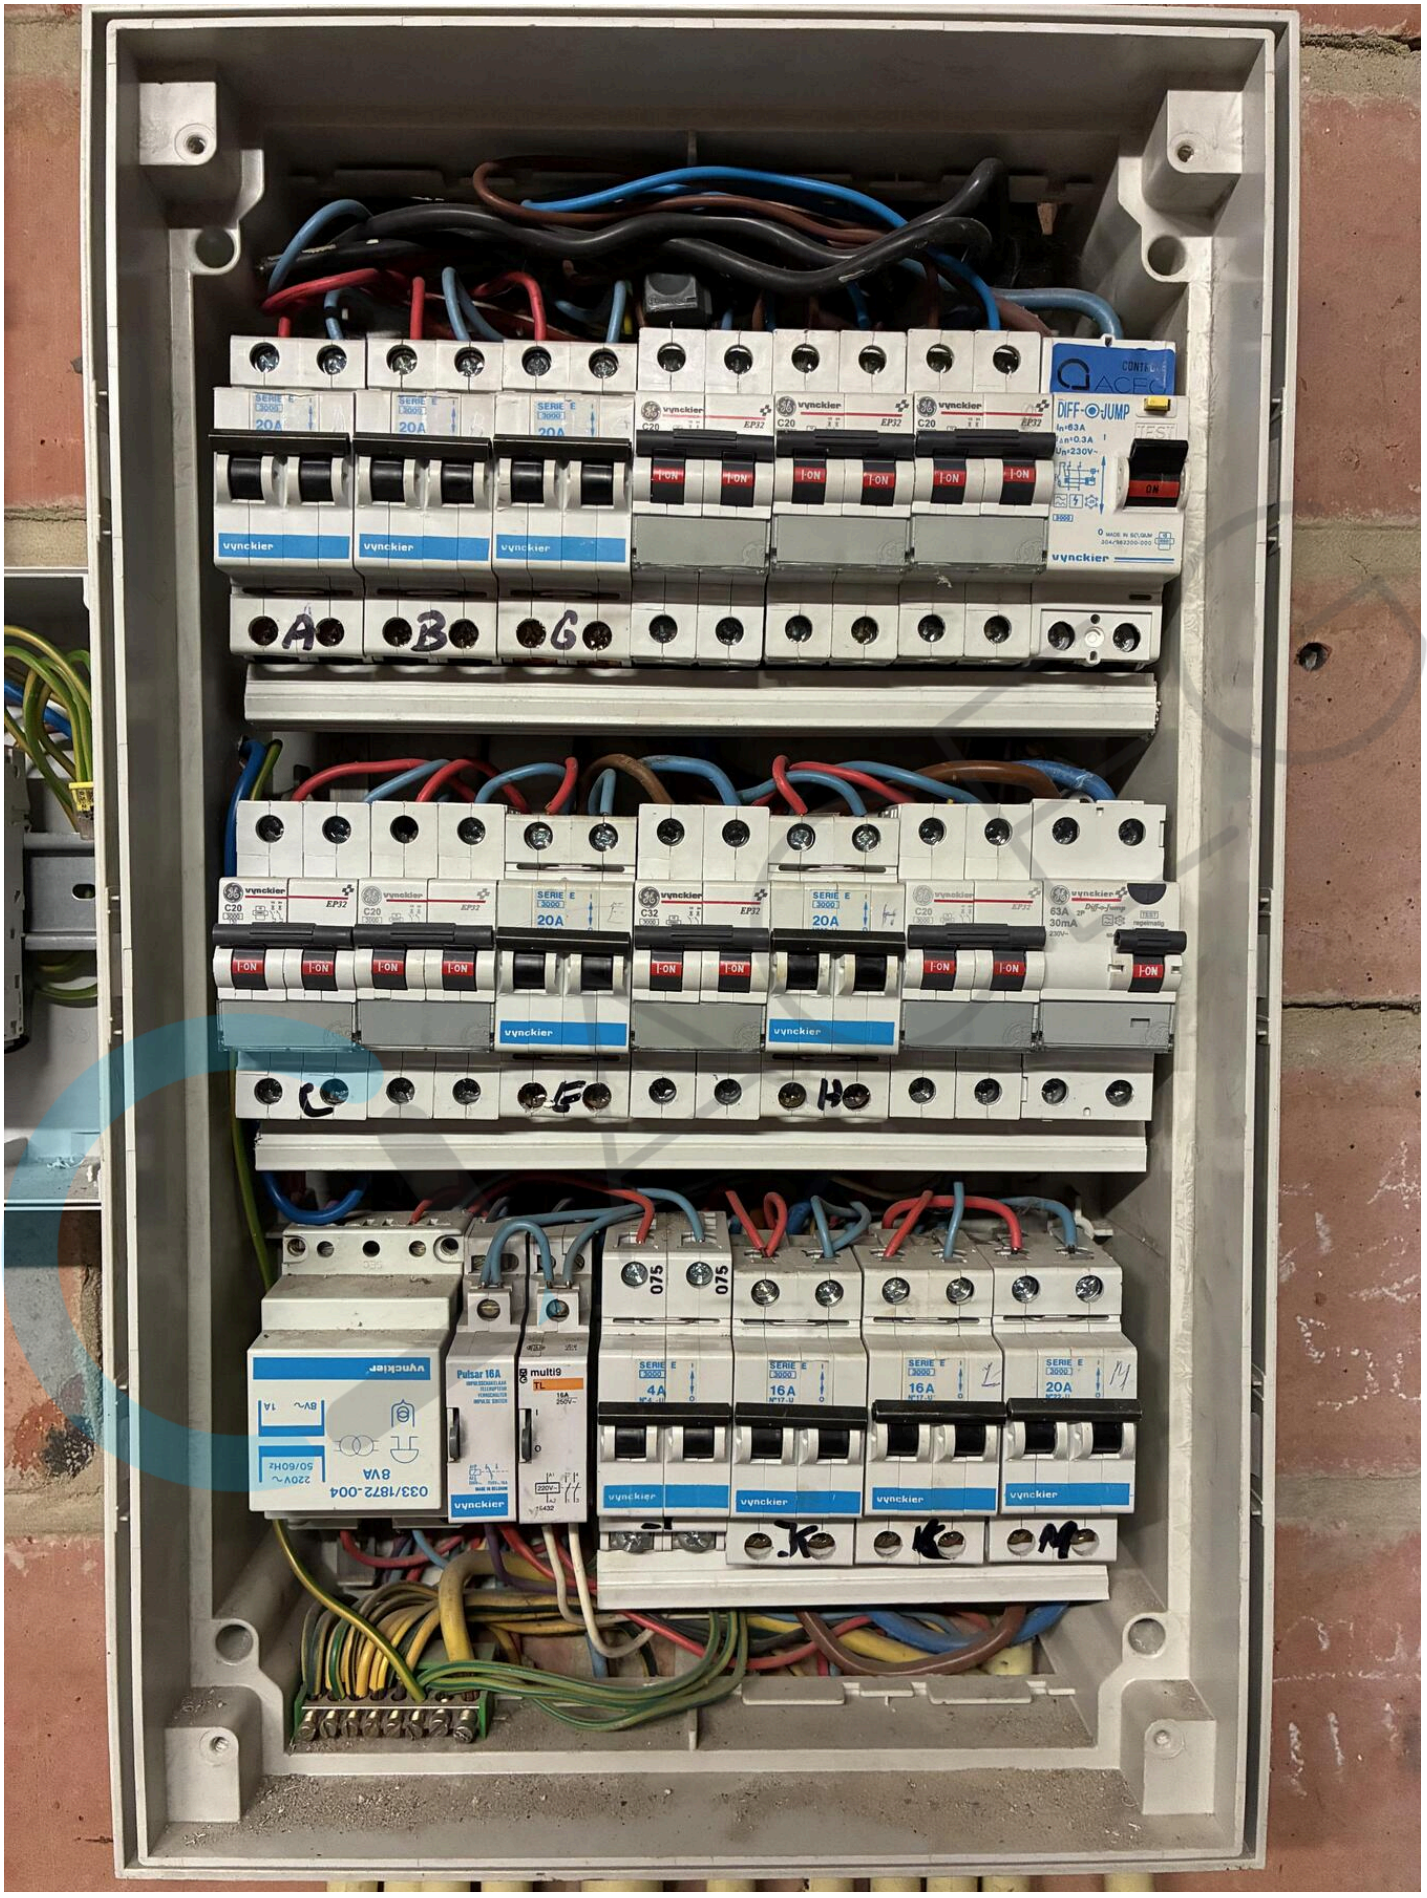
vynckier
DIFF-JUMP
Pulsar 16A
multi9
A
B
G
F
H
K
M


EAN
541 448 820 054 818 703
XS212
SICONIA
Sagemcom
1SAG1200334241
P1
fluvius.
www.fluvius.be
Gasgeur 0800 65 0 65
Onderbreking of defect: 078 35 35 00


EAN
541 448 820 054 818 703
22/220895 ON
M24 0071
XS212
SICONIA
1.8.1
000000.000 kWh
1500 imp/kWh
kWh
kvarh
1500 imp/kvarh
1.8.1
2.8.1
1.8.2
2.8.2
LTE
NB2
Sagemcom
1SAG1200334241
230V ~ 50Hz
0,25 - 5 (60)A
-25°C / +55°C
IP54
UC3 OVC III
S/N 1SAG1200334241
HW 253972606
26/2024
P1


ABB
Viyicier
EP102SI
63 A
I ON
I ON

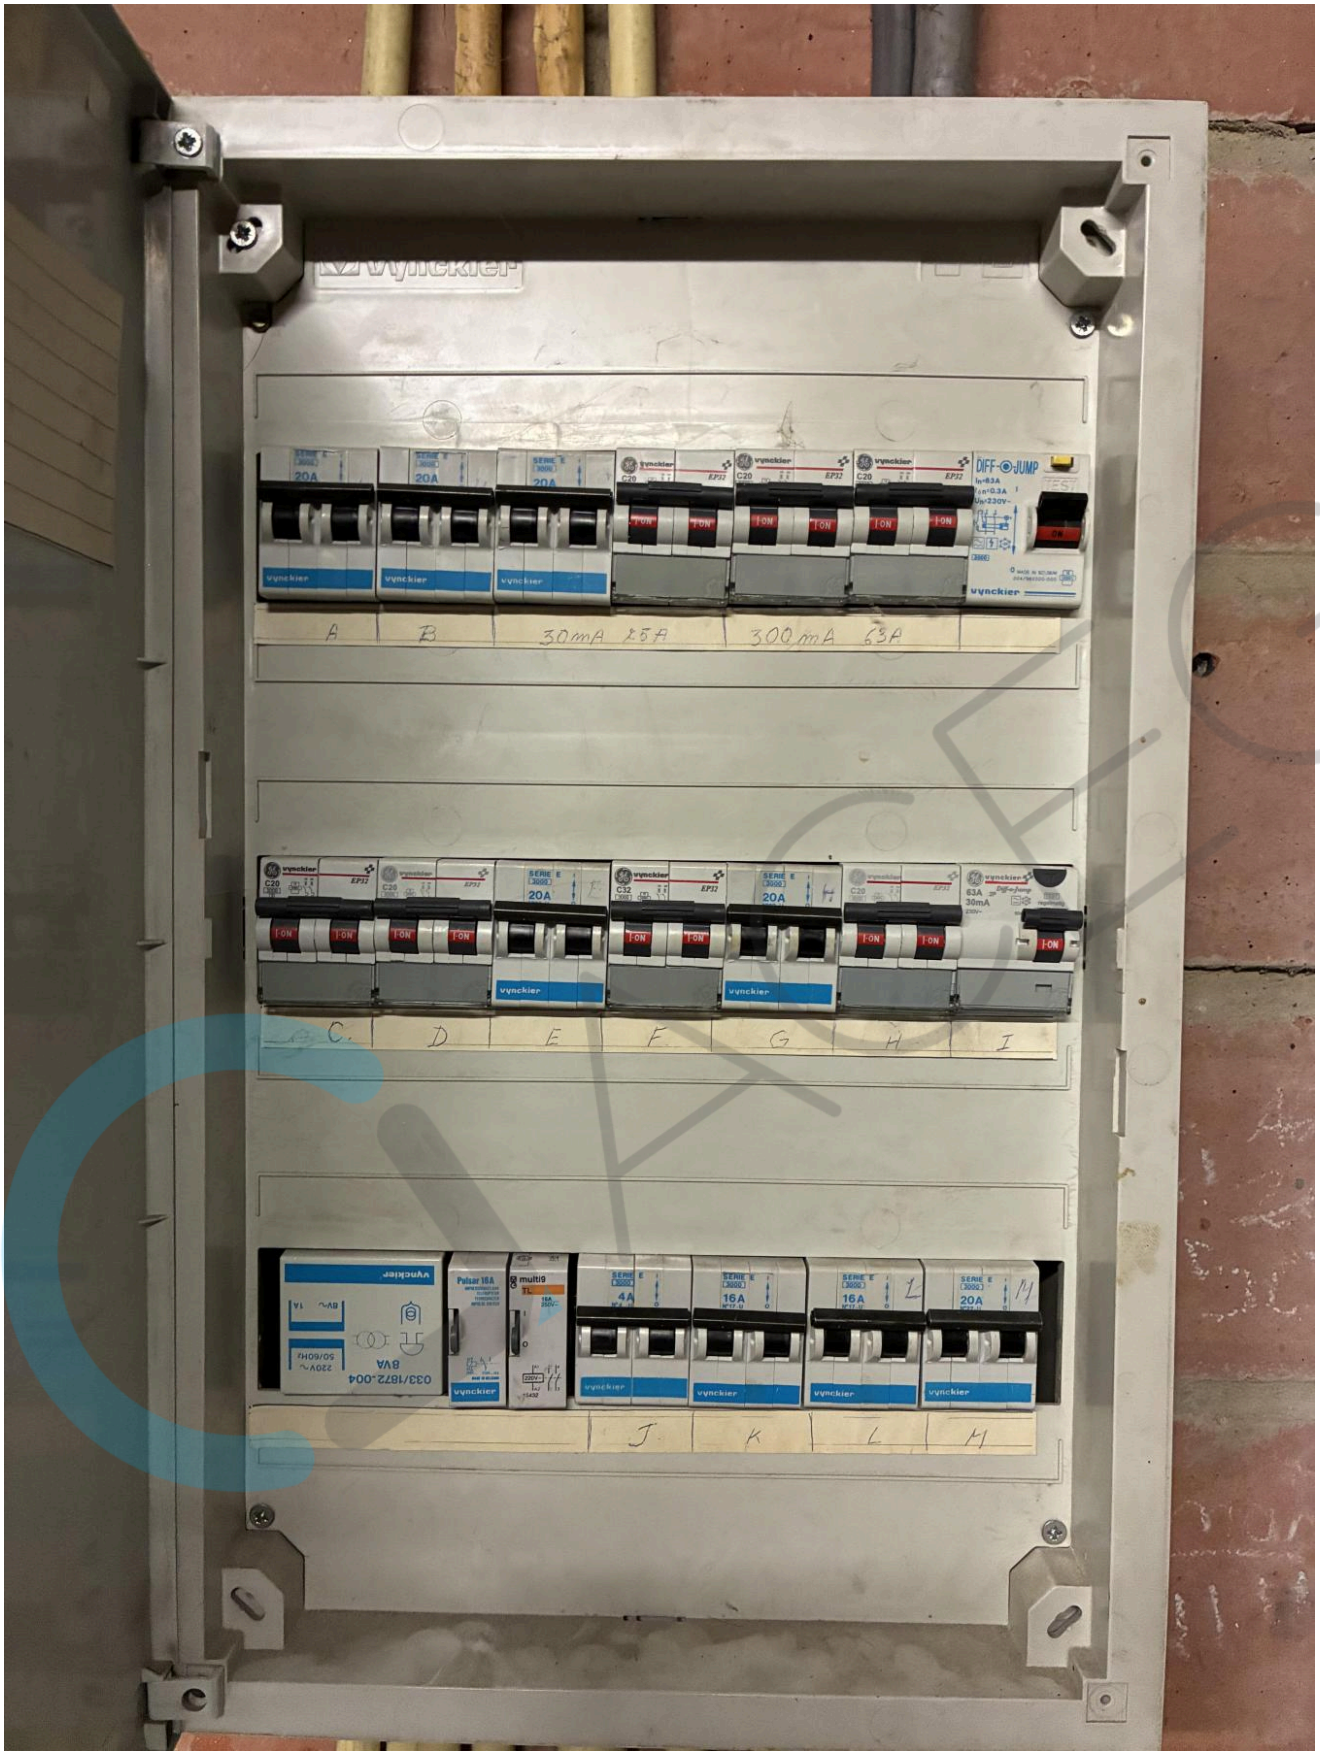
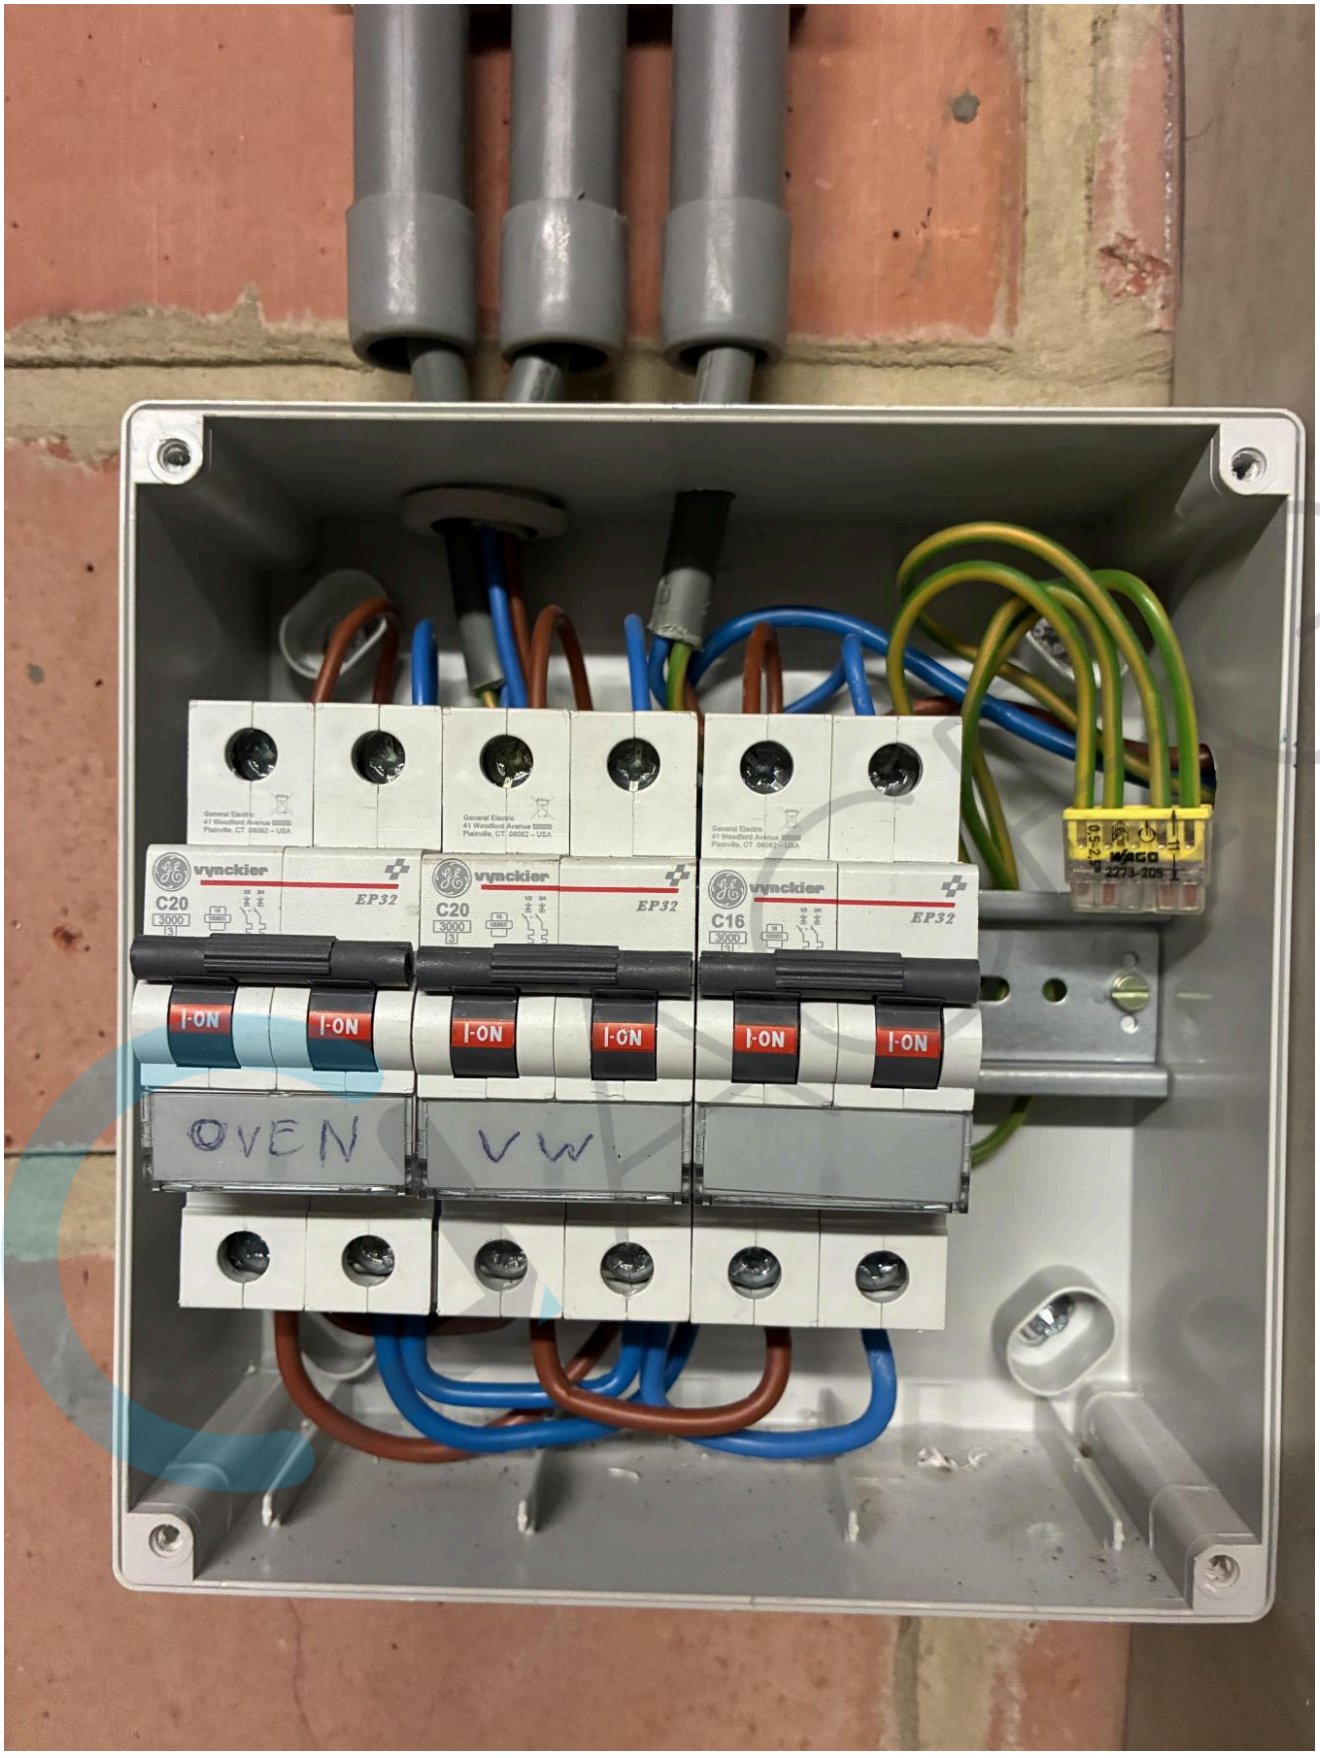
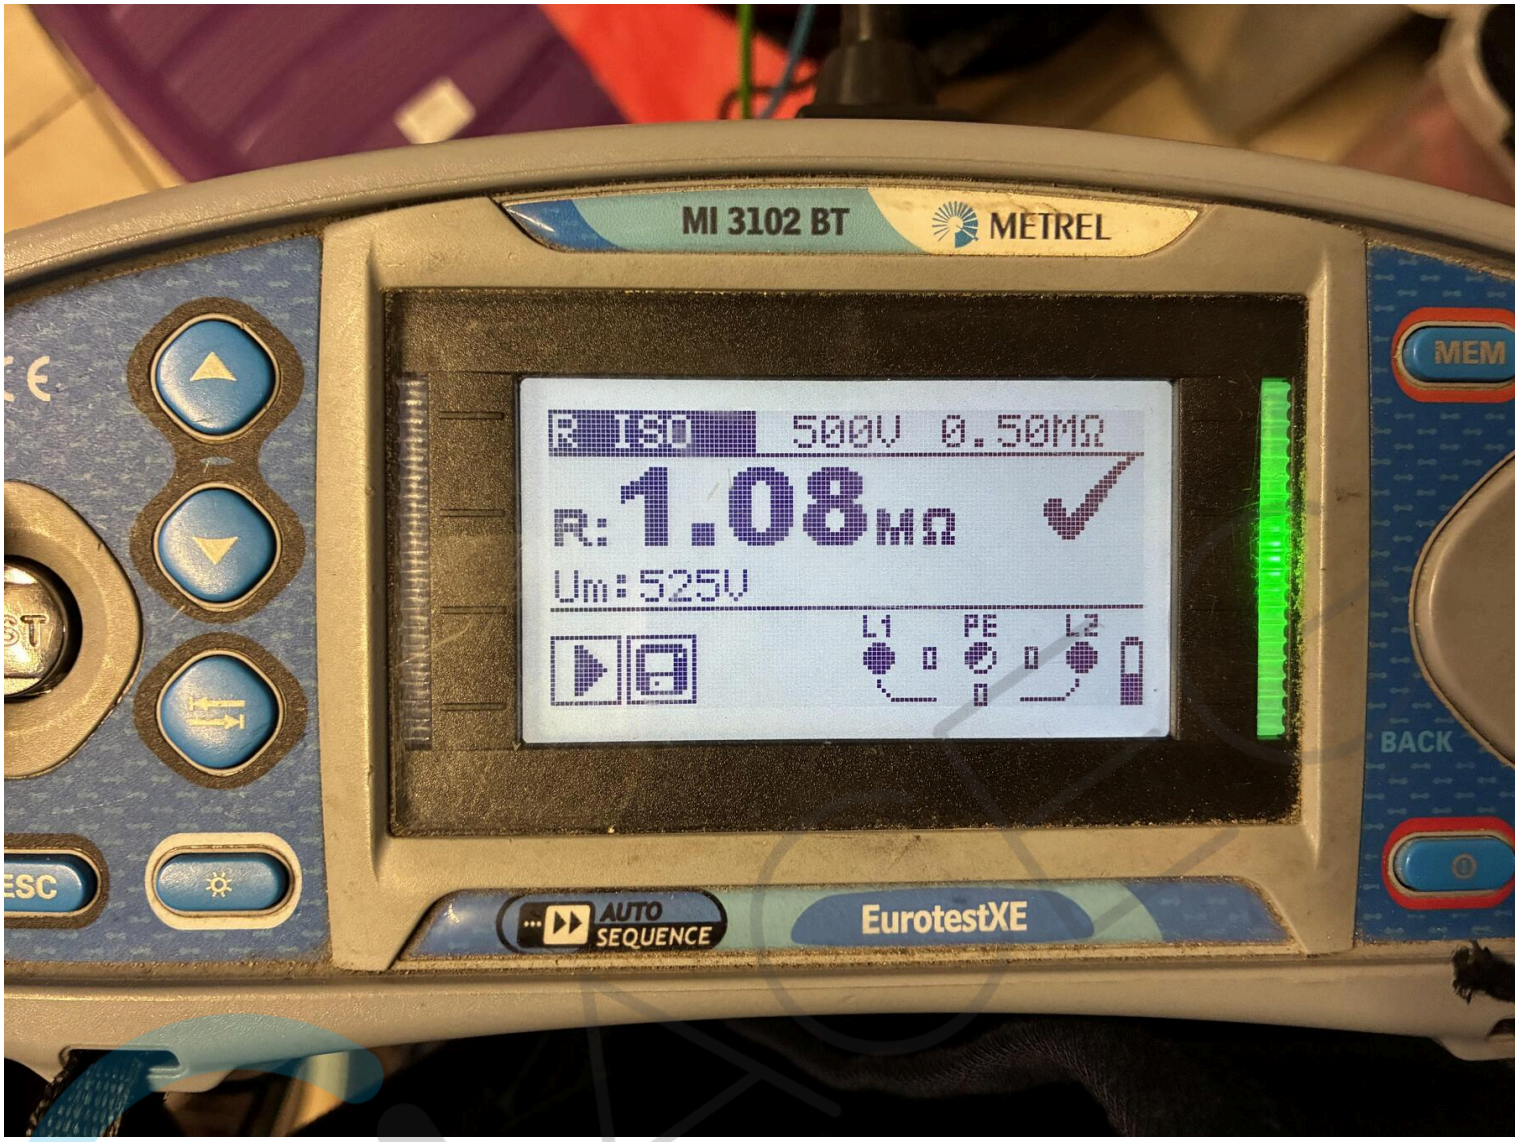

vynckier
DIFF-JUMP
A
B
30mA 25A
300mA 63A
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M


ABB Ivynckler
Fix-O-Rail Junior
4TBR610156C0200
08-2020
IP 40
InA: 63A
IEC/EN 61439-3
ABB Industrial Solutions (Belgium) BVBA
Nieuwevaart 51 - 9000 Gent BELGIUM
vynckler
C20
EP32
C20
EP32
C16
EP32
I-ON
OVEN
VW


vynckier
C20
EP32
I-ON
vynckier
C20
EP32
I-ON
vynckier
C16
EP32
I-ON
OVEN
VW
WAGO
2273-205


MI 3102 BT
METREL
R:6.53Ω
Rc:0.0kΩ
Rp:0.0kΩ
L1
PE
L2
AUTO SEQUENCE
EurotestXE
BACK


MI 3102 BT
METREL
MEM
BACK
ESC
R ISO 500V 0.50MΩ
R: 1.08 MΩ
Um: 525V
L1
PE
L2
AUTO SEQUENCE
EurotestXE