207

vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 303004766 08

BELAC 040-INSP N 263722

Resi code: 1

● Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11 ○ Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
○ Brabant tel.: 02 674 57 11 ○ Wallonië tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :	Installatie :	Eigenaar of beheerder :
Naam,voornaam : TENE	Naam, voornaam : TENE	TENE
	Adres : GINDERBUITEN 106/101	MEERE 600 1
Ident. Kaart nr. :	Post nr. + Stad : 2600 Zol	2460 LAMMERLOO
BTW nr.: BE 0809.882.375	Tel. : /	/

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ○ .....

● Art 270	● ingebruikname ○ wijziging ○ uitbreiding ○ mobiel ○ tijdelijk	● Art 86	○ Art 271 bis	⑤ Wooneenheid	
		○ Art 87	○ Art 278	② Huishoudelijke werkeenheid	
○ Art 271	○ periodiek ○ controle ○	○ Art 88	○ Art	③ Gemeenschappelijke delen	
○ Art 276 : verzwaring	○ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	○ Art ...	○ Art	④ Werkeenheid	

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN 541448860012756883 ○ EAN niet meegedeeld ○ kWh meter niet geplaatst	
	kWh meter nr.: ..... meterstand dag : ..... nacht :	○ kWh excl. nacht meter : nr. : ..... meterstand : .....
	Bescherming aansluiting (A) : ○20 ○25 ○32 ○40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ● 230 V ○ 3x230 V ○ 3N400 V ○.....	Type aardelektrode : ● pen / baar ○ .....
	Maximale nominale stroom (A) : ○20 ○25 ○32 ●40 ○50 ○63 ○80 ○100 ○.....	
	Voedingsleiding hoofdbord : ..... X ..... mm² - Type :	
Beschrijving installatie ● zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 11	
	APP. 8 LV R	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

● Rechtstreekse aanraking	● Onrechtstreekse aanraking	● Montage	○ Toestellen	● Materieel	● I>/doorsnede	● Schema's
● Aardingsweerstand : 3 Ω	● Algemeen isolatieniveau : 10 MΩ		○ Controle foutlus	● Aardingscontinuïteit		○ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ○ was verzegeld ● werd verzegeld ○ werd niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ● Nihil	.....	
Inbreuken Bestaande installatie ○ Nihil	.....	
Opmerkingen ○ Nihil	KEUKEN, BADK, VERL. NOG NIET GEPLAATST	Visum DNB of aangestelde :

Besluit(en) :

● De nieuwe installatie (voldoet) ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
○ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 06/11/2038 (*)
● door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker : **Voor de directeur generaal : Handtekening**

Naam : HENS FRANK Agent nr. : 2275 Datum 06/11/2023


Bijlage(n) : ● Situatieschema('s) : 1 ● Eéndraadsschema('s) : 1 ○ .....

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.

○ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
○ Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 22

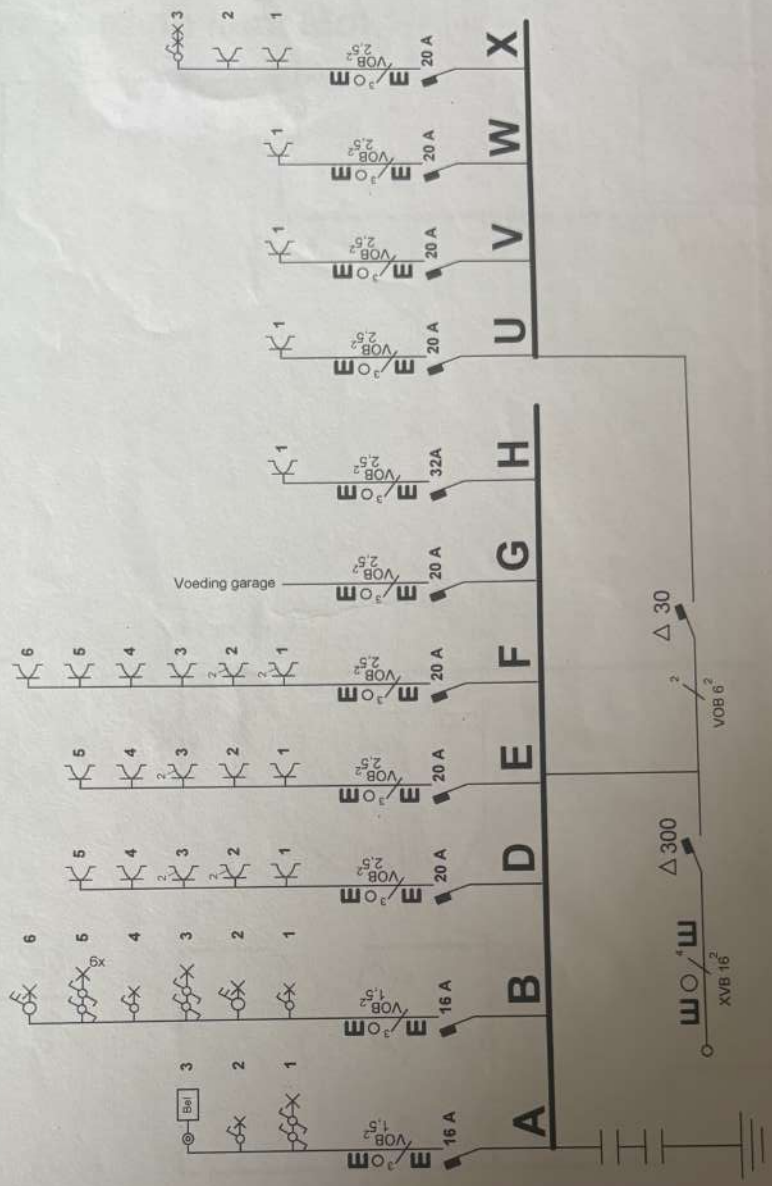

ADRES INSTALLATIE : Ginderbuiten 106 / 2500 Mol
Appartement 8

INSTALLATEUR
Naam : Tenizontechniek
: Mere Goor 1
2460 Kasterlee

Handtekening

Datum : 5/11/2013
Pagina : 1/2

ERKENDE KONTROLE INSTELLING
Naam :
Adres :

Hantekening:

Datum:

EIGENAAR
Naam : Tenizontechniek


Hantekening:

Datum: 5/11/2013

Inspekteur Electricity
LENIS FRANK
0478 / 21 06 31


6/11/13

Bovenste verdiep kant Mol

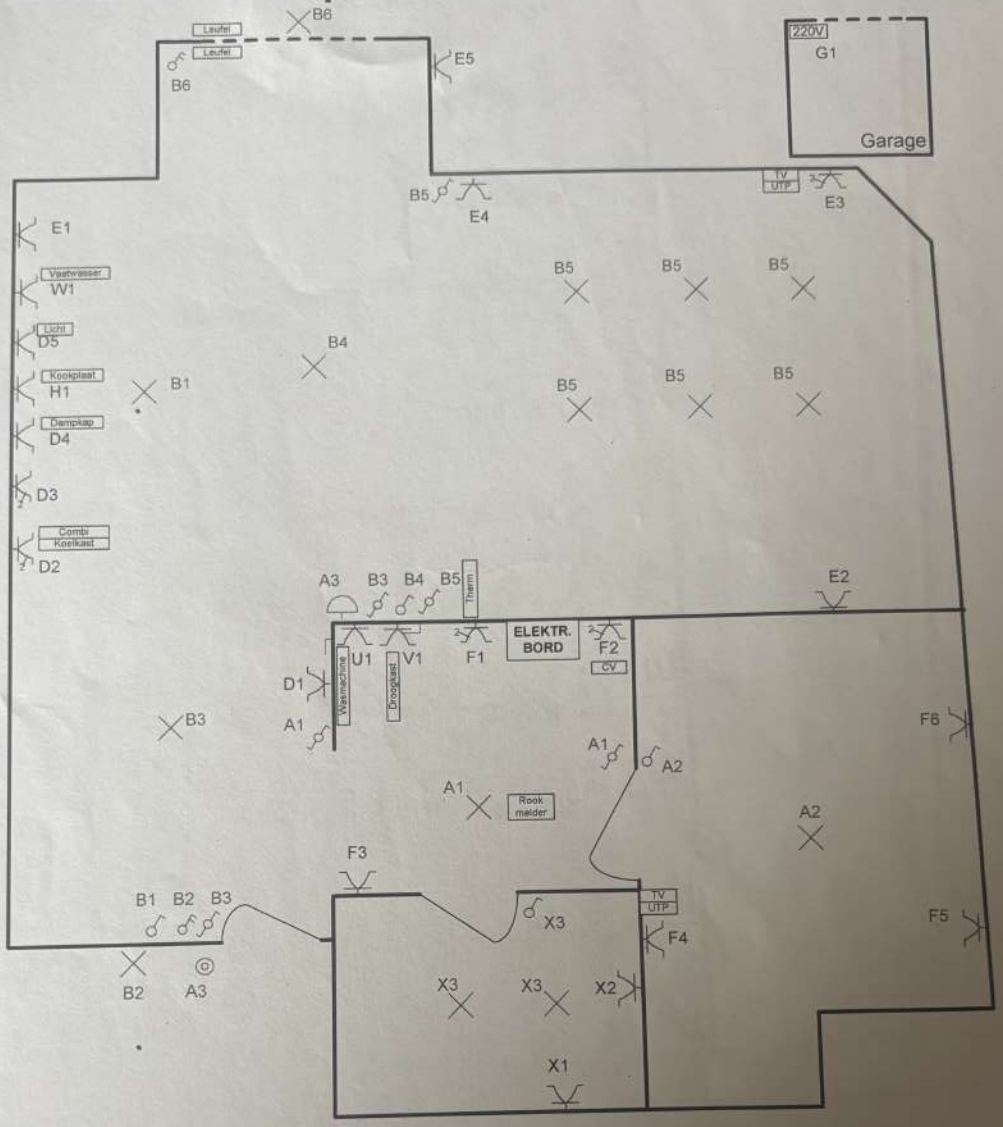

BELGIUM
Inspecteur Electricity
HENS FRANK
0478 / 21 09 31

2 PP
6/11/13

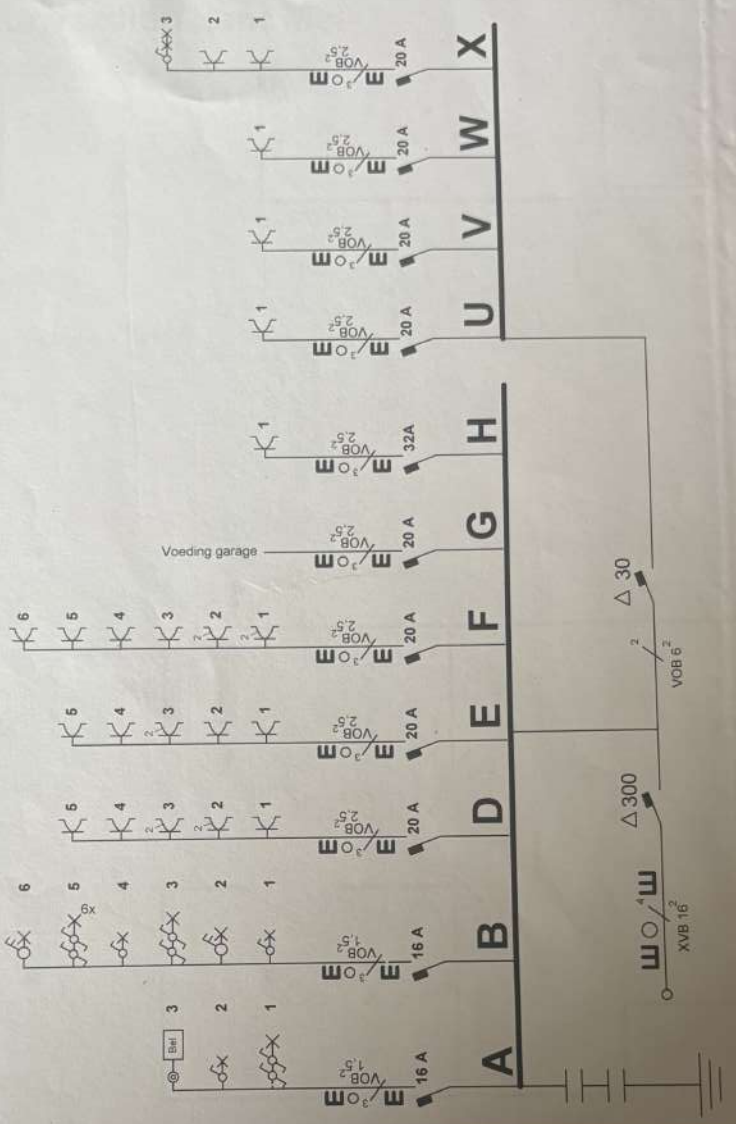

ADRES INSTALLATIE : Ginderbuiten 106 / 2500 Mol
Appartement 8

INSTALLATEUR
Naam : Tenizontechniek
: Mere Goor 1
2460 Kasterlee

Handtekening

Datum : 5/11/2013
Pagina : 1/2

ERKENDE KONTROLE INSTELLING
Naam :
Adres :

Hantekening:

Datum:

EIGENAAR
Naam : Tenizontechniek


Hantekening:

Datum: 5/11/2013

AIB-VINÇOTTE BELGIUM
Inspecteur Electricity
HENS FRANK
0478 / 21 09 31

2174
6/12/13

Bovenste verdiep kant Mol

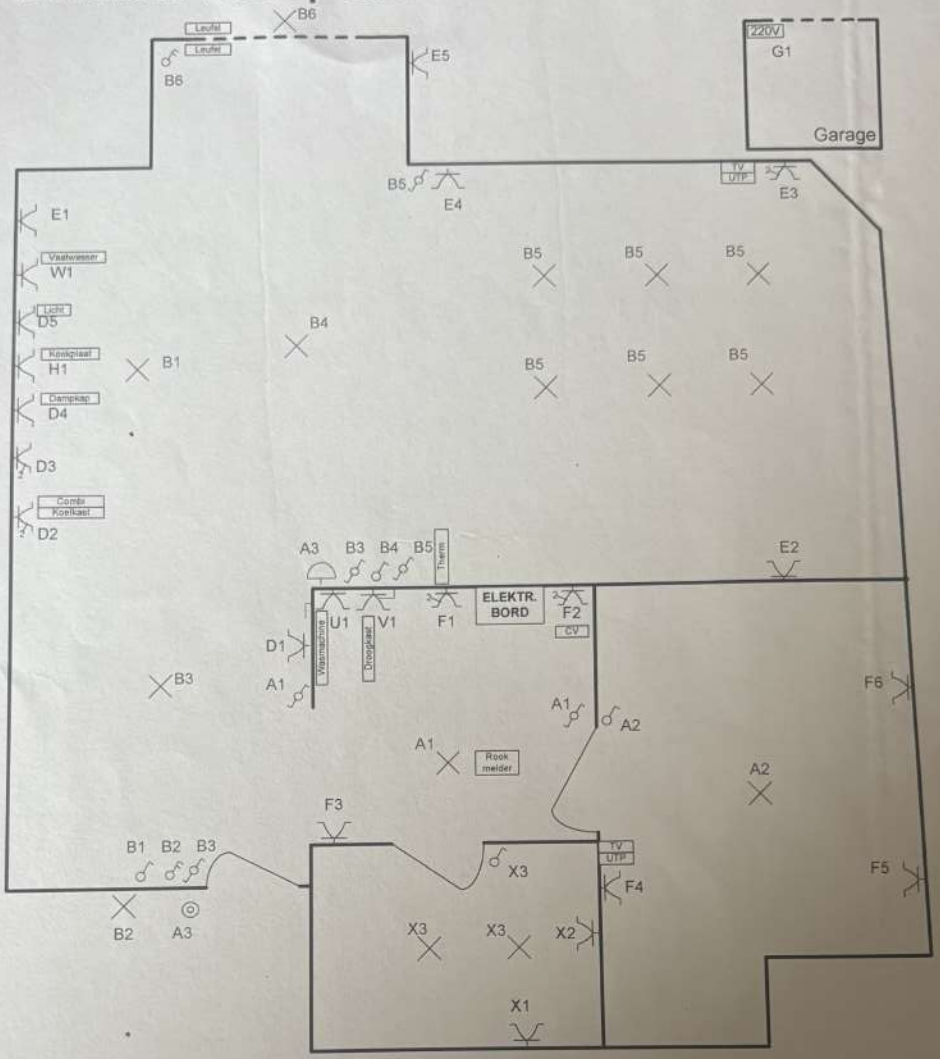

BUREAU VERITAS
BUREAU VERITAS BELGIUM
Inspecteur Electricity
LENIS FRANK
0478 / 21 06 31

6/12/13