BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	29/2019/1/14/6		Datum van bezoek: Date de visite:	14/01/2019	
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	VAN CAMPENHOUT Jurgen Patatestraat 20 - 1861 WOLVERTEM BTW BE 0873.165.393			IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	4220531	EAN-nr: N° EAN:	
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Molenstraat 13 - 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS				
Eigenaar: Propriétaire:	Nackom - Yperman Molenstraat 13 - 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS				
Installateur:	VAN CAMPENHOUT Jurgen			BTW/TVA:	BTW BE 0873.165.393
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELSZ71/HUIS1 (Periodieke controle van 1 huis)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE — Art. hh: 86 - Art. onderzoek: 271

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	4 x 10 mm² VFVB	40A

Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets 28 Ohm — Isolatie / Isolement: 3.54 MOhm — Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 14

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
40A	300mA	A/s	alle kringen	OK	OK	271
40A	30mA	A/s	K-N	OK	OK	271


Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général: OK — Rechtstreekse aanraking: Contact direct: OK — Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect: OK — Aansluitingen: Raccordements: OK — Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:


Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

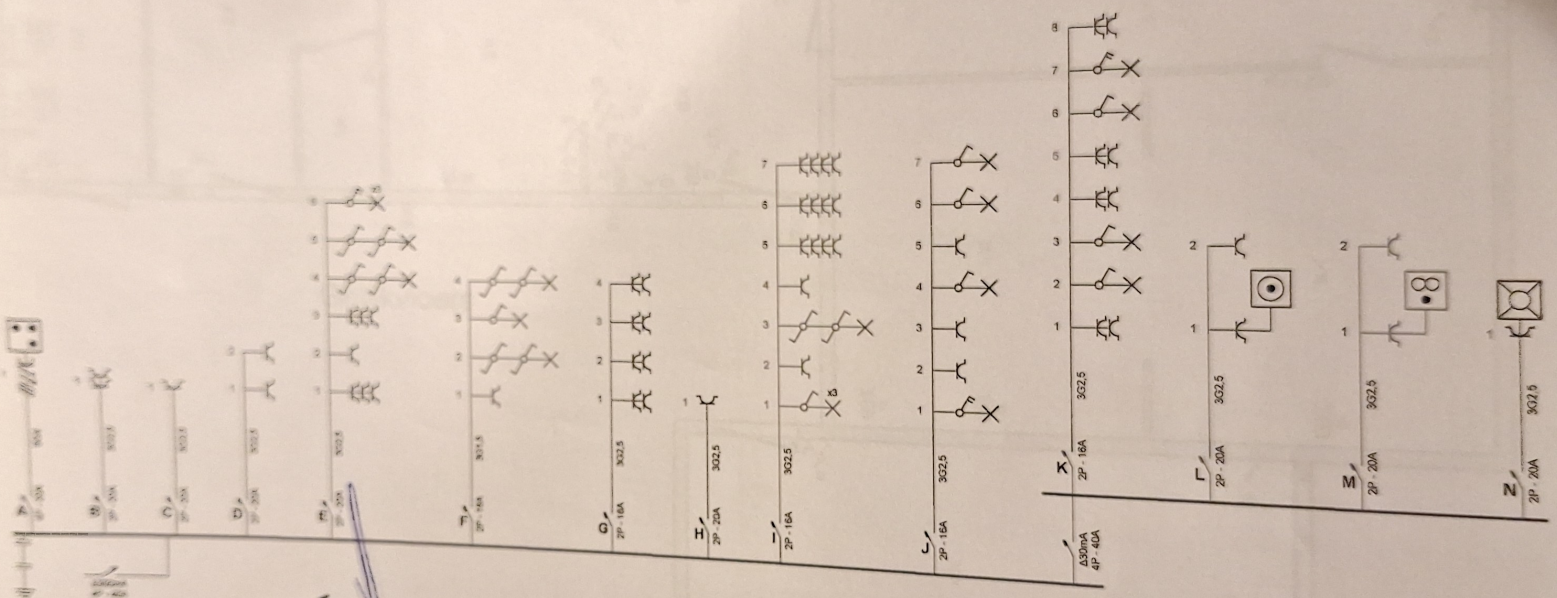

ELECTROTEST
Kurt De Smedt

Erkend Organisme	Plaats van de elektrische installatie	Installateur	
Elektro-Test Kerkstraat 30 1620 Melsbroek Tel. 02/751.96.36 Fax. 02/751.52.02 e-mail: info@electro-test.be BE0424.420.820	Fam Nackom - Yperman Moienstraat 13 1880 Nieuwenrode GSM: 0496/41.76.12 e-mail: helga.yperman@telenet.be	Van Campenhout Jurgen Patatestraat 20 1861 Wolvertem GSM: 0473 44 26 67 e-mail: info@elektriciteitswerkenjvc.be www.elektriciteitswerkenjvc.be BTW BE 0873.165.393	p. 1/4 Eendraadschema

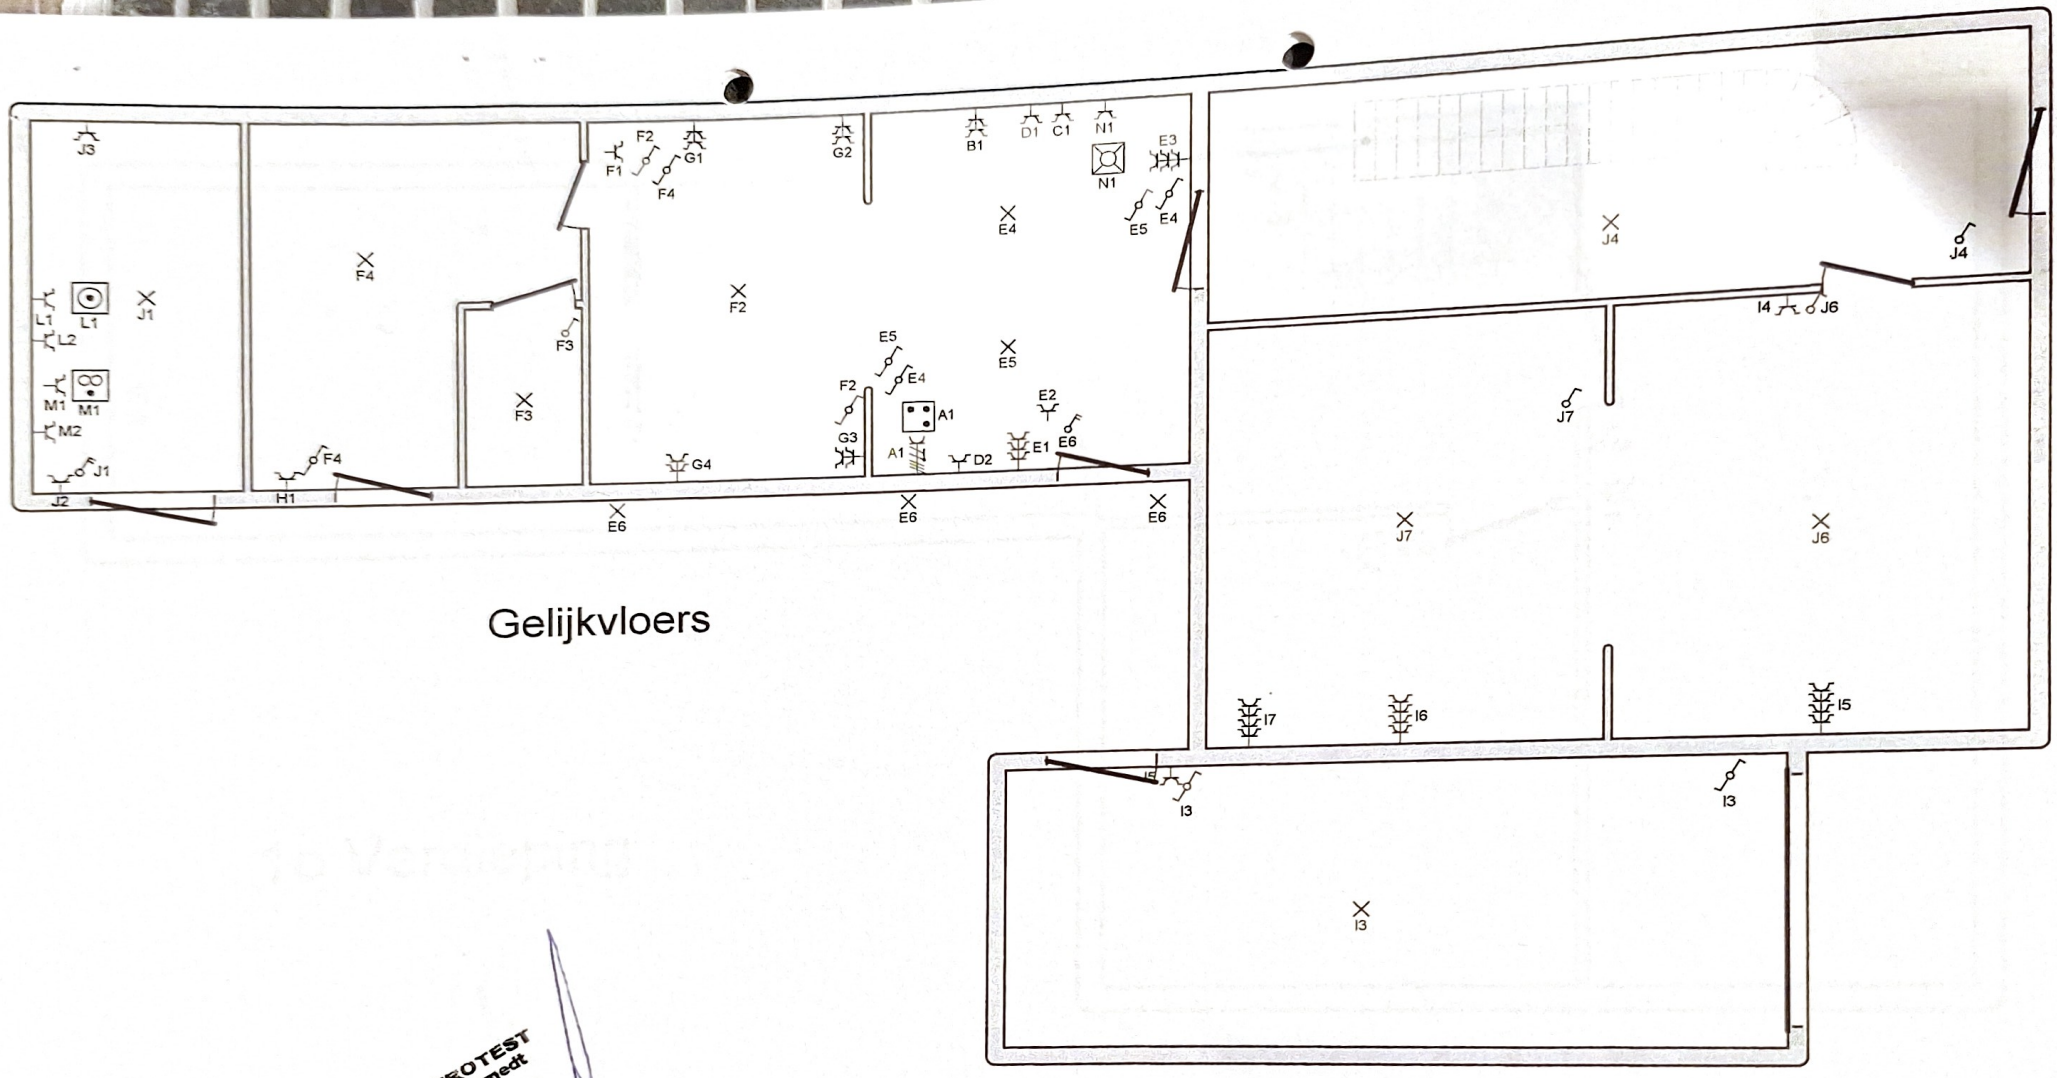

Gelijkvloers

ELECTROTEST
Kurt De Smedt
Inspecteur
kurt.desmedt@electro-test.be
Gsm 0473 652 214


Erkend Organisme
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tel.: 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09
e-mail: info@electro-test.be
BE0434.433.603

Plaats van de elektrische installatie
Fam Nackom - Yperman
Molenstraat 13
1880 Nieuwenrode
GSM: 0496/41.76.12
e-mail: helga.yperman@telenet.be

Installateur
Van Campenhout Jurgen
Patatestraat 20
1861 Wolvertem
GSM: 0473 44 26 67
e-mail: info@elektriciteitswerkenjvc.be
www.elektriciteitswerkenjvc.be
BTW BE 0873.165.393

JVC JURGEN VAN CAMPENHOUT

Situatieschema

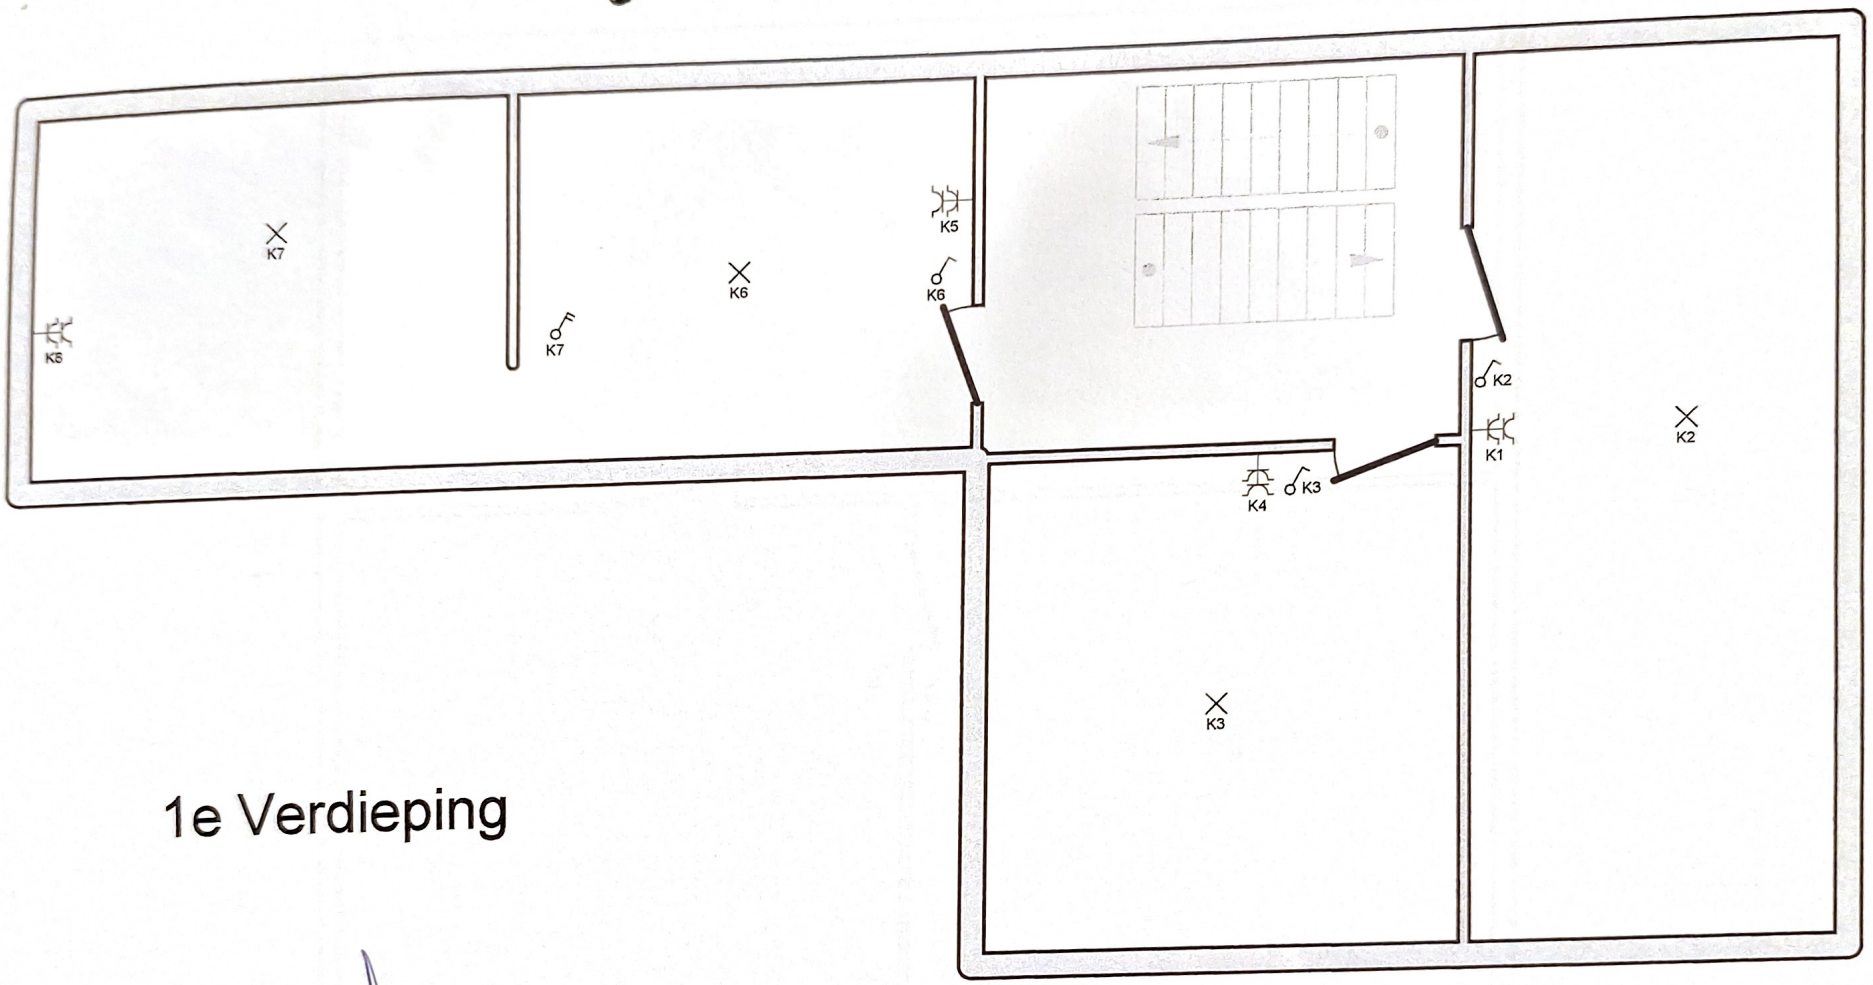

1e Verdieping

Erkend Organisme
Electro-Test
Kerkstraat 33
1620 Melsbroek
Tel.: 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09
e-mail: info@electro-test.be
BE0434.433.603

ELECTROTEST
Kurt De Smedt
Inspecteur
kurt.desmedt@electro-test.be
Gsm 0473 652 314


Plaats van de elektrische installatie
Fam Nackom - Yperman
Molenstraat 13
1880 Nieuwenrode
GSM: 0496/41.76.12
e-mail: helga.yperman@telenet.be

Installateur
Van Campenhout Jurgen
Patatestraat 20
1861 Wolvertem
GSM: 0473 44 26 67
e-mail: info@elektriciteitswerkenjvc.be
www.elektriciteitswerkenjvc.be
BTW BE 0873.165.393

JVC JURGEN VAN CAMPENHOUT

Situatieschema

2e Verdieping

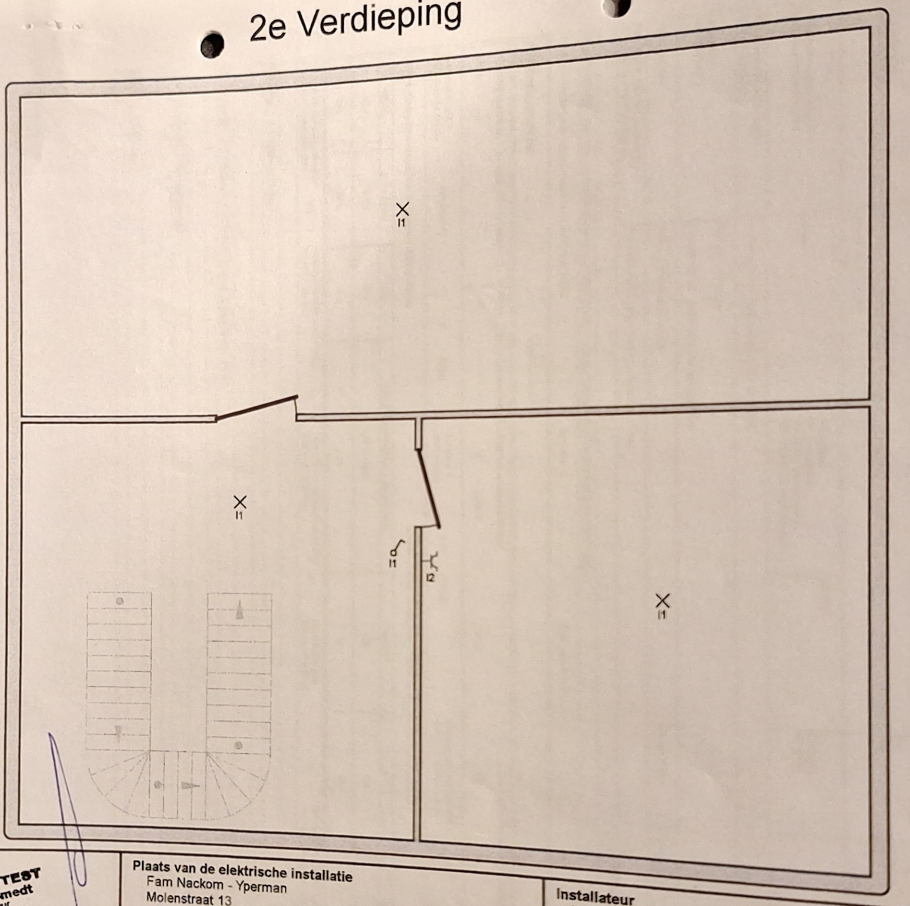

Erkend Organisme
Electro-Test
Kerkstraat 33
1820 Melsbroek
Tel.: 02/751.98.39
Fax: 02/751.52.09
e-mail: info@electro-test.be
BE0434.433.603

ELECTROTEST
Kurt De Smedt
Inspecteur
kurt.desmedt@electro-test.be
0473 662 314

Plaats van de elektrische installatie
Fam Nackom - Yperman
Molenstraat 13
1880 Nieuwenrode
GSM: 0496/41.76.12
e-mail: helga.yperman@telenet.be

Installateur
Van Campenhout Jurgen
Patatestraat 20
1861 Wolvertem
GSM: 0473 44 26 67
e-mail: info@elektriciteitswerkenjvc.be
www.elektriciteitswerkenjvc.be
BTW BE 0873.165.393

JVC JURGEN VAN CAMPENHOUT

Situatieschema