BELAC N°234-INSP

ELECTROTEST
Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formations

HOOFDKANTOOR / SIEGE SOCIAL
Electro-Test VZW/ASBL Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
T +32 (0)2 751 98 39 F +32 (0)2 751 52 09
E info@electro-test.be W www.electro-test.be

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: / **N° de rapport:**	ET 209/2019/3/18/7		**Datum van bezoek:** / **Date de visite:**	18/03/2019	
Opdrachtgever: / **Donneur d'ordre:**	CORBEELS ELECTRO nv Leuvensebaan 78 - 3220 HOLSBEEK BTW BE 0439.827.296			**IK:** / **CI:**	
Distributienetbeheerder: / **Gestionnaire de réseau:**	FLUVIUS	**Nr teller:** / **N° compteur:** / **Nr teller nachttarief:** / **N° compteur tarif de nuit:**	90342361-2011	**EAN-nr:** / **N° EAN:**	
Plaats van het onderzoek: / **Lieu du contrôle:**	Middelbosstraat 3 - 3360 BIERBEEK				
Eigenaar: / **Propriétaire:**	VAN DE GOOR Middelbosstraat 3 - 3360 BIERBEEK				
Installateur:	ELECTRO CORBEELS			**BTW/TVA:**	
Gebruikte interne procedure: / **Procédure interne utilisée:**	F-ELS270/HUIS1 (Conformiteitscontrole van 1 huis)				

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE **Art. hh:** 86 - **Art. onderzoek:** 270

Onderzoek: / Contrôle: Andere/Autre UITBREIDING BESTAANDE INSTALLATIE KRING N

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:			Max. beveiliging / Protection max.:
3x400V+N	4	x 10 mm²	XVB	40A

Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets 19.16 **Ohm** **Isolatie / Isolement:** 34.2 **MOhm** **Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:** 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: **Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux:** 14

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstromenbanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
40A	300mA	A/s	A-N	OK	OK	270
40A	30mA	A/s	A-E	OK	OK	270

Visueel nazicht Algemeen: / **Contrôle visuel général:** OK **Rechtstreekse aanraking:** / **Contact direct:** OK **Onrechtstreekse aanraking:** / **Contact indirect:** OK **Aansluitingen:** / **Raccordements:** OK **Equipotentiale verbindingen:** / **Liaisons équipotentielles:** OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

ENKEL NIEUW GEDEELTE MAAKT DEEL UIT VAN DE KEURING

Nota's / Notes:

BELAC N° 234-INSP

ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL — Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek
Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : / Gestionnaire de réseau de distribution : ..... | Nr teller : / N° comp : 5034361

Verslag van onderzoek: / Rapport de contrôle:

N°: 1071026 | EAN code : .....

Aard onderzoek : AREI / Genre de contrôle : RGIE	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder / Prescription du gest. de réseau de distr.
	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○

Plaats van het onderzoek : / Lieu du contrôle : Middelbosstraat 3 - 3360 bierbeek

Eigenaar / Propriétaire: Vandegoor Ida — Adres : / Adresse : idem

Installateur : Vandegoor — BTW / TVA : .....

Datum van het onderzoek : / Date du contrôle : 16/09/2013 — Ik. / C.I. : / Inspecteur : Baets Bram

Onderzoek / Contrôle : ● Woning / maison ○ Appart. ○

Spanning : / Tension :	Meter / bord verbinding : / Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : / Protection max. :
3V/400V	VVB102	40A

Aardelectrode : / Electrode de terre :	Isolatie : / Isolement :	Aantal verdeelborden : / Nombre de tableaux :
Penen 8.6 Ohm	16,3 Mohm	1

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : / Nombre des circuits terminaux :	TestΔIn		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	A -> H	○	○	○	○	○	○	○
				●	○	●	○	○	○	●
40	30	A	A -> E	○	○	○	○	○	○	○
				●	○	●	○	○	○	●
				○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : / Contrôle visuel :	algemeen : / générale :	OK	NOK	direkte aanraking : / contact direct :	OK	NOK	Indirecte aanraking : / Contact indirect :	OK	NOK
		●	○		●	○		●	○

Aansluitingen : / Raccordements :	OK	NOK	Potentiaalvereffeningen : / Liaisons equipotentielles :	OK	NOK
	●	○		○	○

Inbreuken / Infractions : *(zie keerzijde / voir verso)*
Opmerkingen / Remarques :

VISUM :
Datum/date :

Geen opmerkingen vastgesteld

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
en mag — niet — terdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est — n'est pas — conforme au RGIE
et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éendraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'installation.

~~Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.~~

~~Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.~~

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK ○ —18 m→ 274 AK ○		276bis HK ○	274 HK ○	/
271 AK ○		271 HK ○		/
276 AK ○		271 HK ○		/

- Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 16/09/2038
  La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
- ~~Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.~~
  ~~La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.~~

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur: .....

NOTA : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, **b)** l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique, **c)** l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité, **d)** l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

NOTA : a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, **b)** de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden, **c)** de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, **d)** de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

TEL. : (02) 751.98.39 — info@electro-test.be — Dexia 068-2117692-15 — IBAN: BE 79 7341 1260 0033 — BE 0434.433.603
FAX : (02) 751 52 09 — www.electro-test.be — KBC : 734-1126000-33 — BIC: KREDBEBB — RPR Brussel

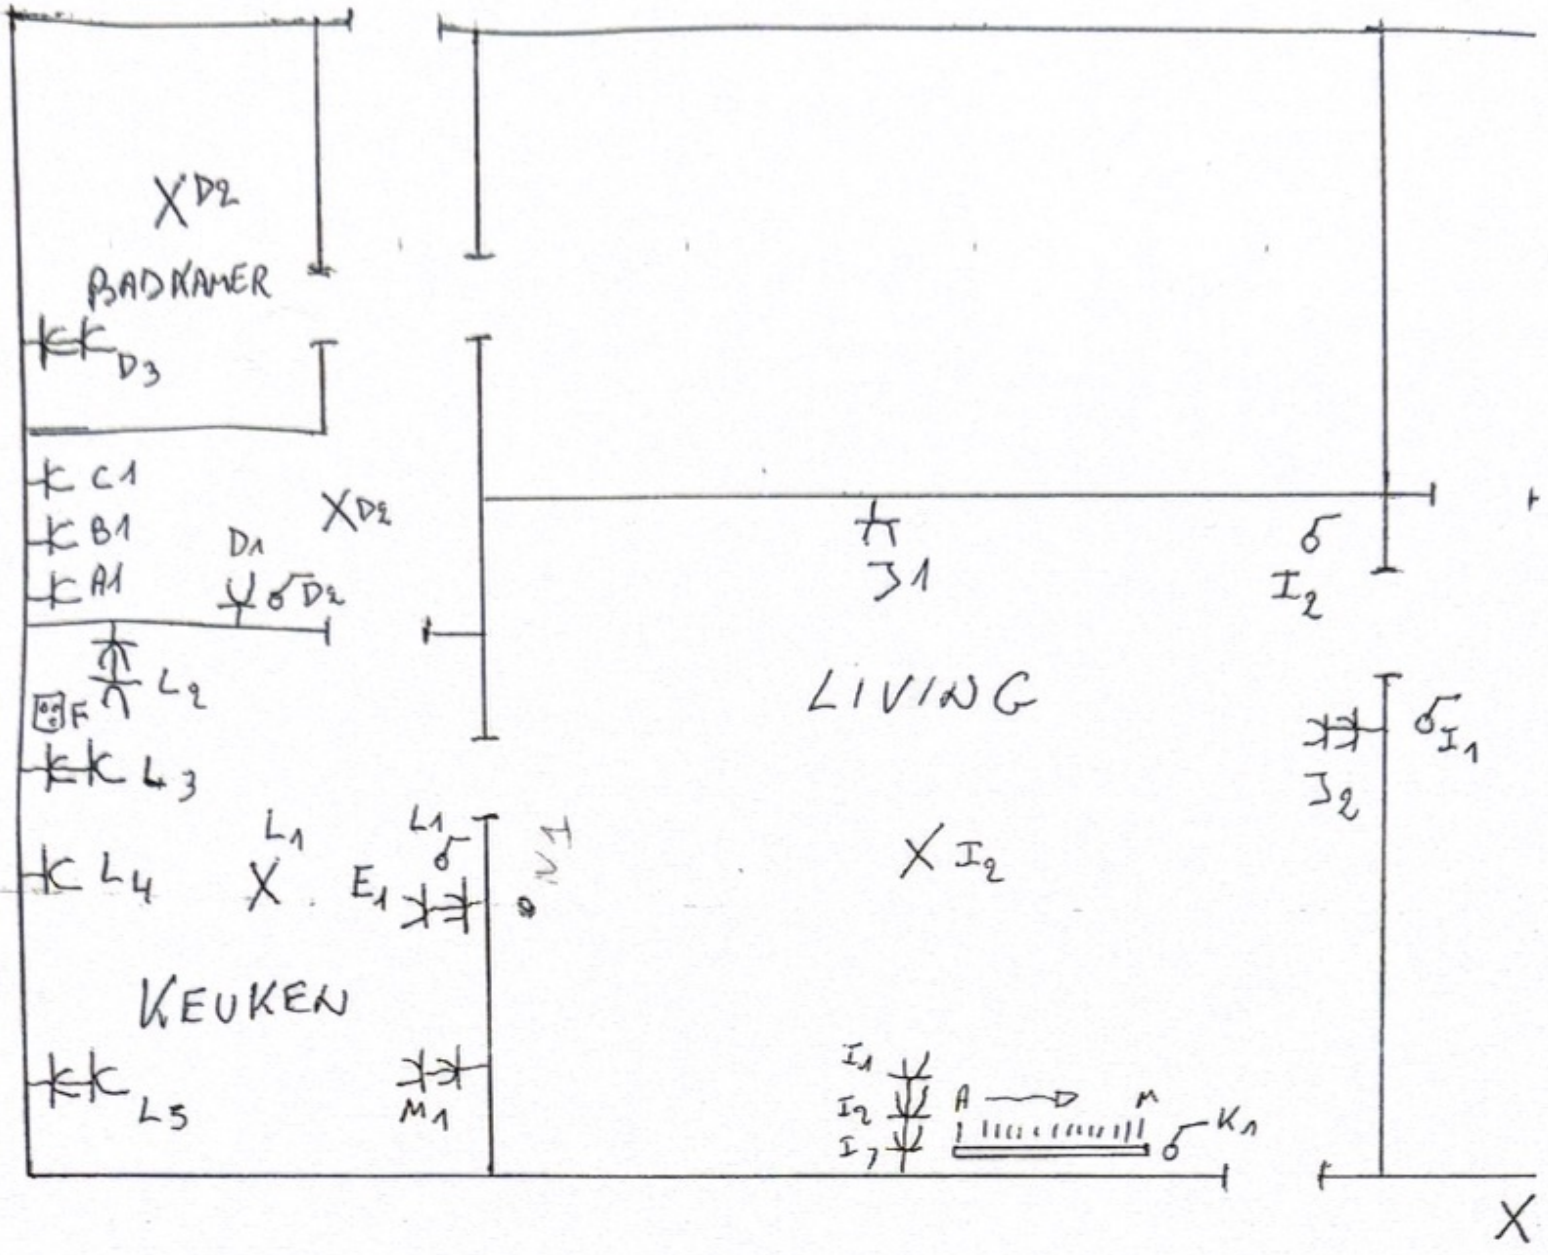

ADRES V.D. WONING : MIDDELBOSSTRAAT 3

3360 BIERBEEK

EIGENAAR : VAN DE GOOR IDA

HANDTEKENING :

+ DATUM 16/09/2013

NR. ID KAART : 591-2966752-12

ELECTRO CORBEELS NV
Leuvensebaan 78 - 3220 HOLSBEEK
Tel. 016 23 87 11 - Fax 016 22 10 14
BTW BE 0439 827 296 RPR LEUVEN
www.corbeels.be - info@corbeels.be

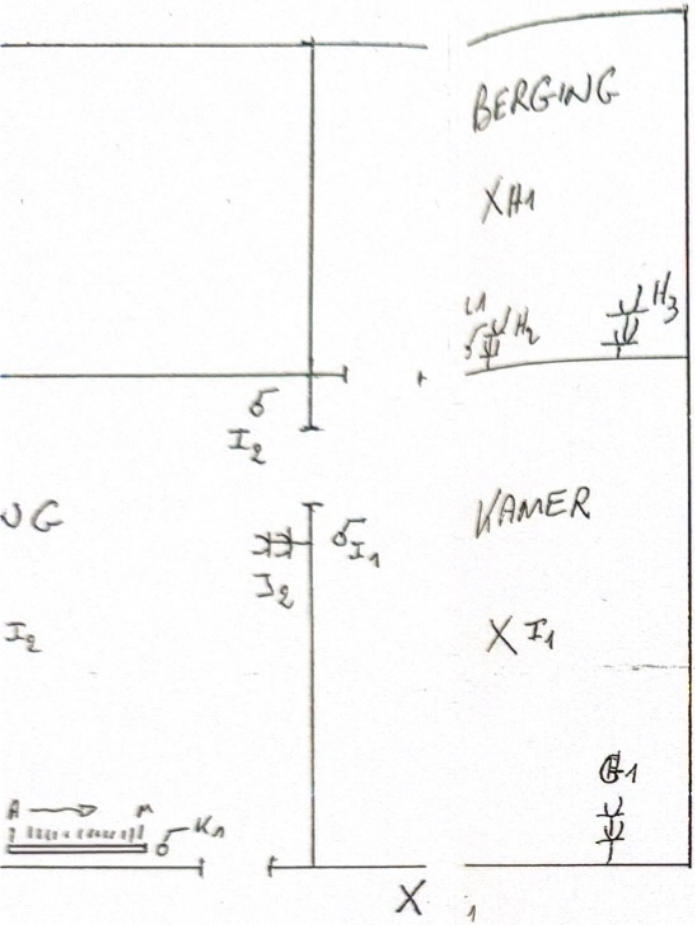

18 MRT 2019

ELECTROTEST
Bjorn Danckaerts

3

AARD V.D. STROOM, SPANNING : 3 x 380 V 25A

DE AFGEVAARDIGDE V.H ERKEND ORGANISME : Electro-Test

HANDTEKENING : 16/9/13

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE UITVOERING : VANDEGOOR ID

HANDTEKENING :

-12

ELECTRO CORBEELS NV
Leuvensebaan 78 - 3220 HOLSBEEK
Tel. 016 23 87 11 - Fax 016 22 10 14
BTW BE 0439 827 296 RPR LEUVEN
www.corbeels.be - info@corbeels.be

blz 2A

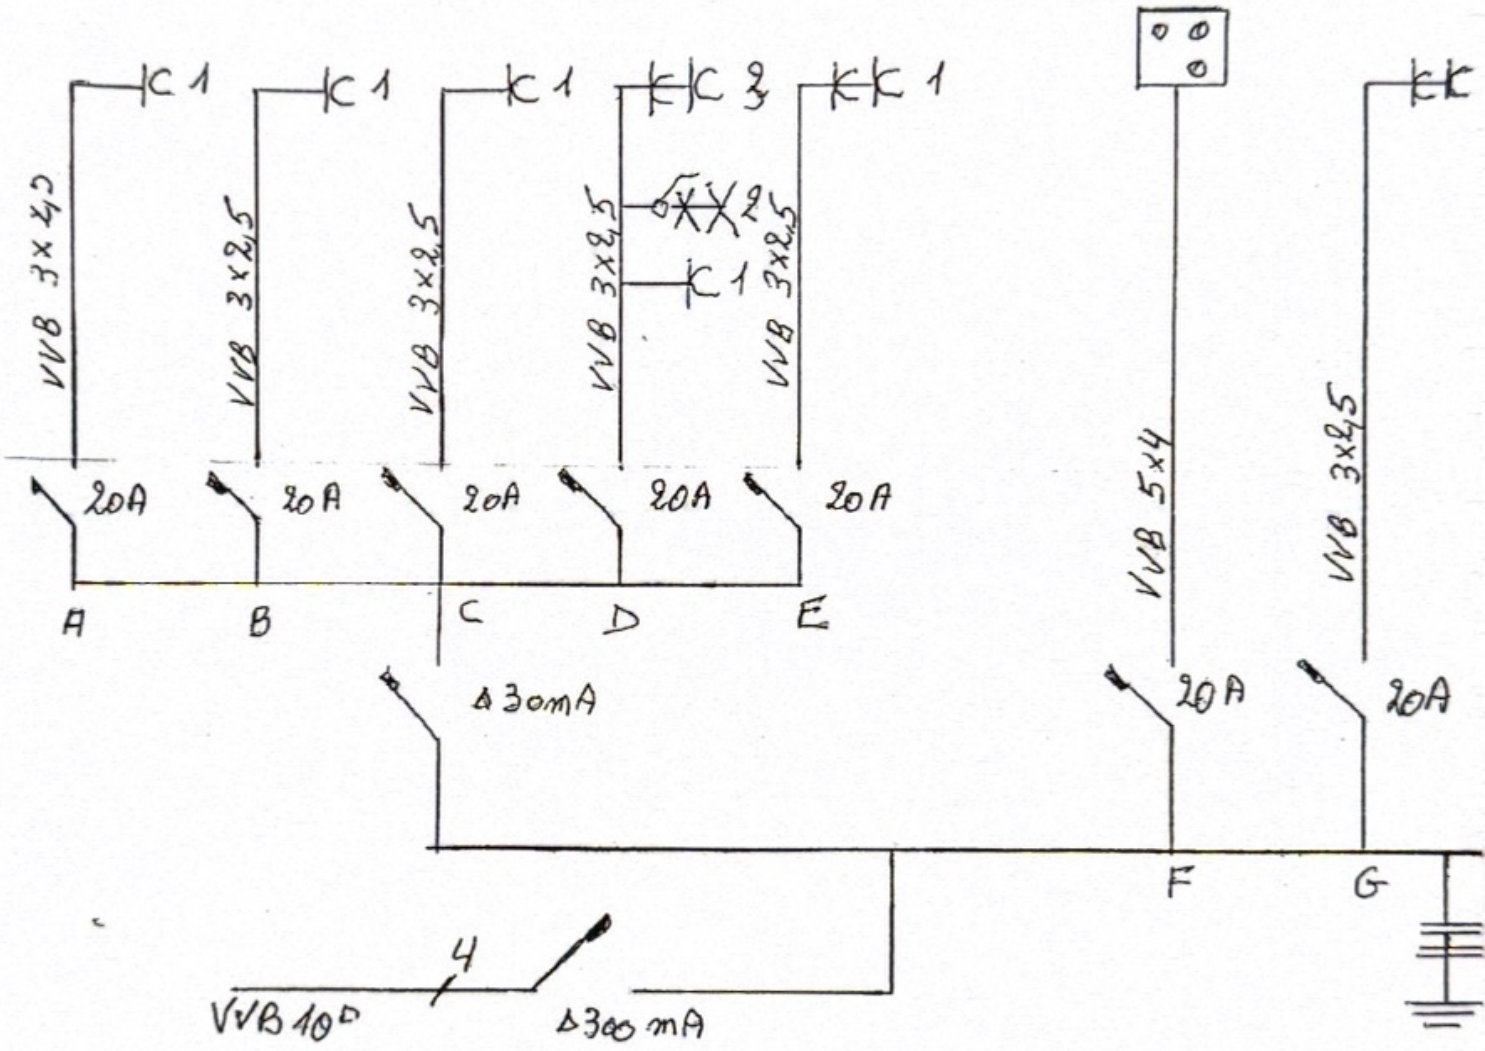

ADRES V.D. WONING : MIDDELBOSSTRAAT 3
3360 BIERBEEK

EIGENAAR : VANDEGOOR IDA

HANDTEKENING :
+ DATUM.

NR ID KAART : 591 - 2966752 - 12

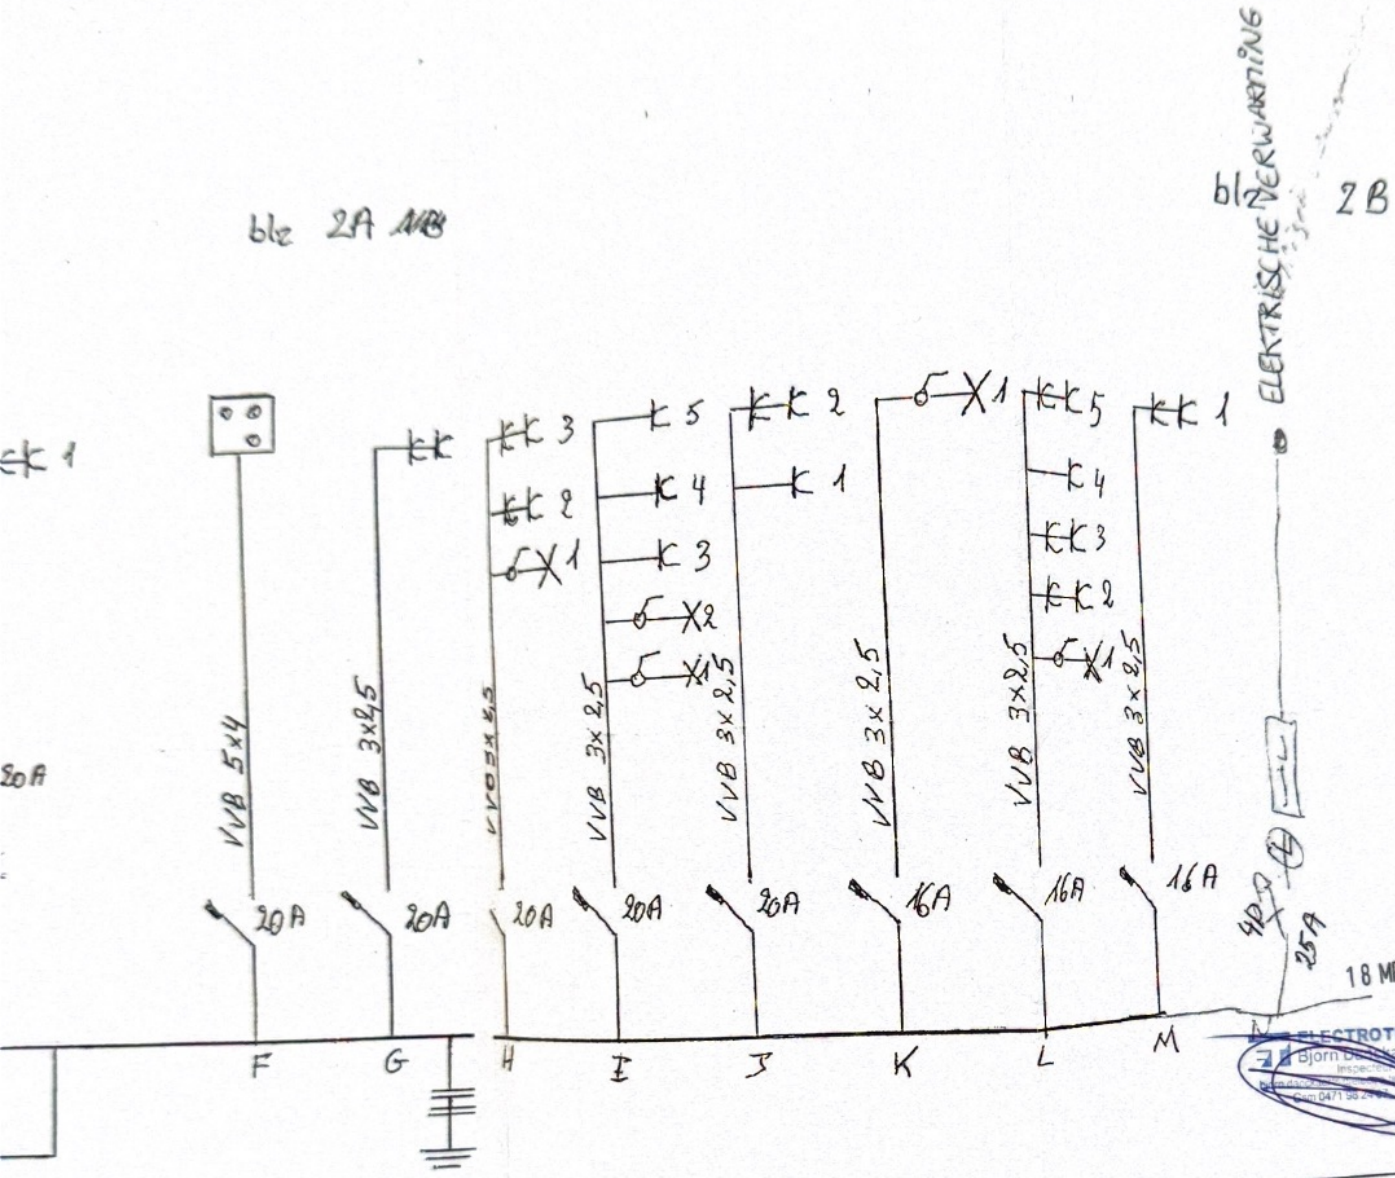

18 MRT 2019

ELECTROTEST
Bjorn Baekaerts
Inspecteur
Gsm 0471 98 24 02

...STRAAT 3
...RBEEK

6752 - 12

AARD V. D. STROOM, SPANNING : 3x 380 V 25A

DE AFGEVAARDIGDE V.H. ERKEND ORGANISME : Electro-Test Baets 16/9/13
HANDTEKENING :

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE UITVOERING : VAN DE GOOR IDA
HANDTEKENING :

...CH DOSSIER
1. Eendraadschema niet aanwezig
2. Situatieschema niet aanwezig