Keuringsrapport
Elektrische installatie


Erkend door de federale overheid

383-INSP

Rapportnummer: RAP.1080.005.8397365.REV1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie	Generaal Lotzstraat 84 - 1V, 1180 Ukkel
Naam eigenaar	De Ryk
Adres eigenaar	idem,
Type object	appartement
EAN-code	niet beschikbaar
Aard installatie	nieuw
Doel onderzoek	in dienststelling

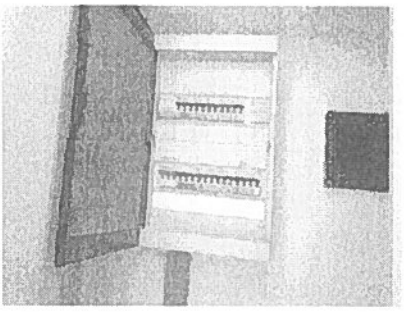

Het onderzoek is verricht op 17-2-2016 volgens artikel art 270 van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	3 x 230 (3f)	In hoofdschakelaar (A)	40
Type elektrode	pen	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	300 en 30
Ø voedingsleiding (mm2)	6	Aantal verdeelborden	2
In hoofdbeveiliging (A)	40A max	Aantal stroombanen per verdeelbord	11,2

Metingen

Ra / Zs (Ω)	72,5 / --	Werking differentiële schakelaar(s)	goed
Continuïteitsmeting	goed	Isolatieweerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. De waarde van de spreidingsweerstand is hoger dan de maximale toegestane waarde van 30 ohm (art. 86.07).

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar installatie: na 2000

Besluit

De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI.
In geval van verkoop van een woonéénheid, met een (ver)bouwjaar van de installatie van vóór oktober 1981, moet een aanvullend controlebezoek worden uitgevoerd, door een erkend controleorganisme naar keuze, uiterlijk 18 maanden na de datum van akte van overdracht. In alle andere gevallen moet het aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde controleorganisme.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.


Voor de directeur, op 19/2/2016

Naam agentonderzoeker: Dries Coose ..... Handtekening:




Raadgevingen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

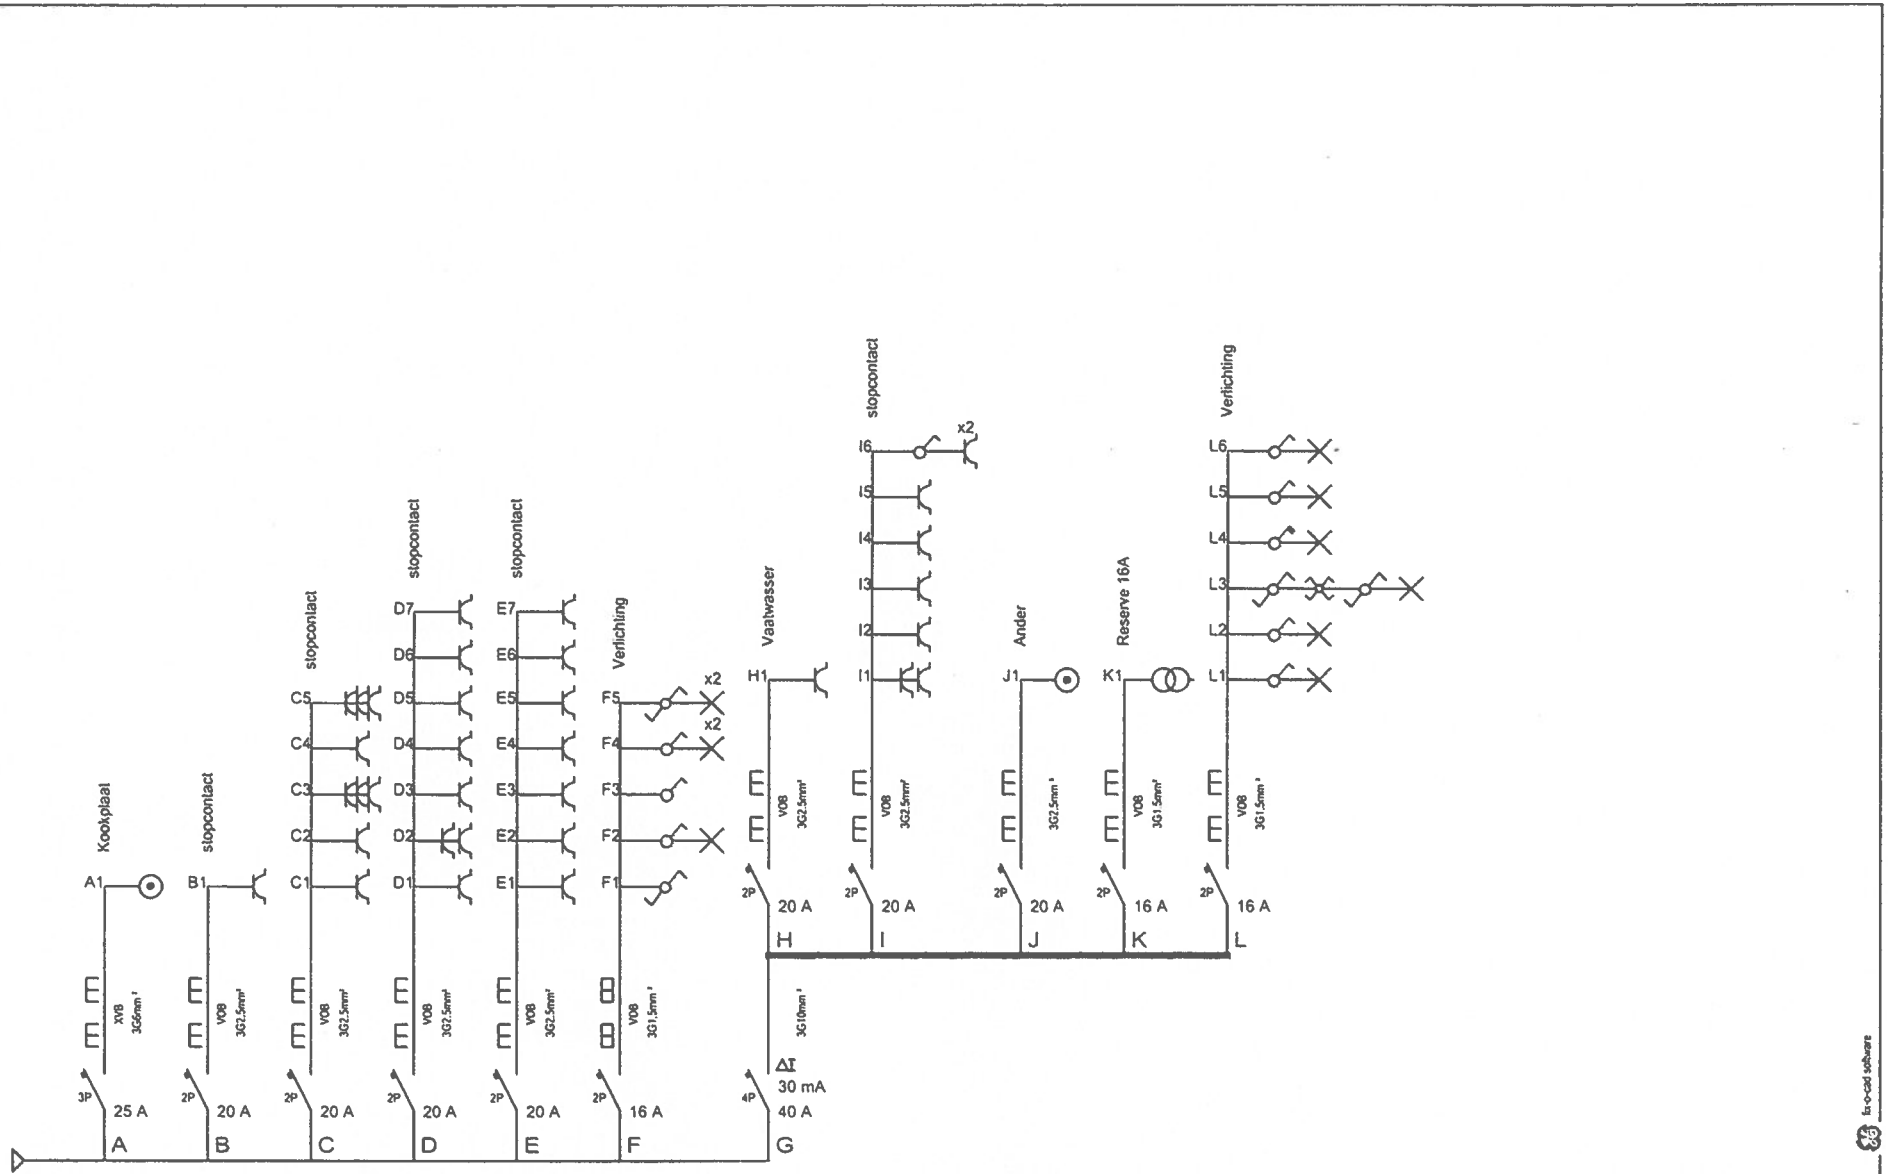


INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema2A	3 x 230V~
Naam	Elektriciteitswerken Van Impe	ORGANIS.	..	Naam	Ukkel		
BTW	BE0739319251	Naam	..	Straat	G. Lotzstraat 84		
Datum	17/02/2016	Datum	17/02/2016	Gemeen	1180 Ukkel		
Handtek	Van Impe Stefan	Handtek	..	Handtek	..		

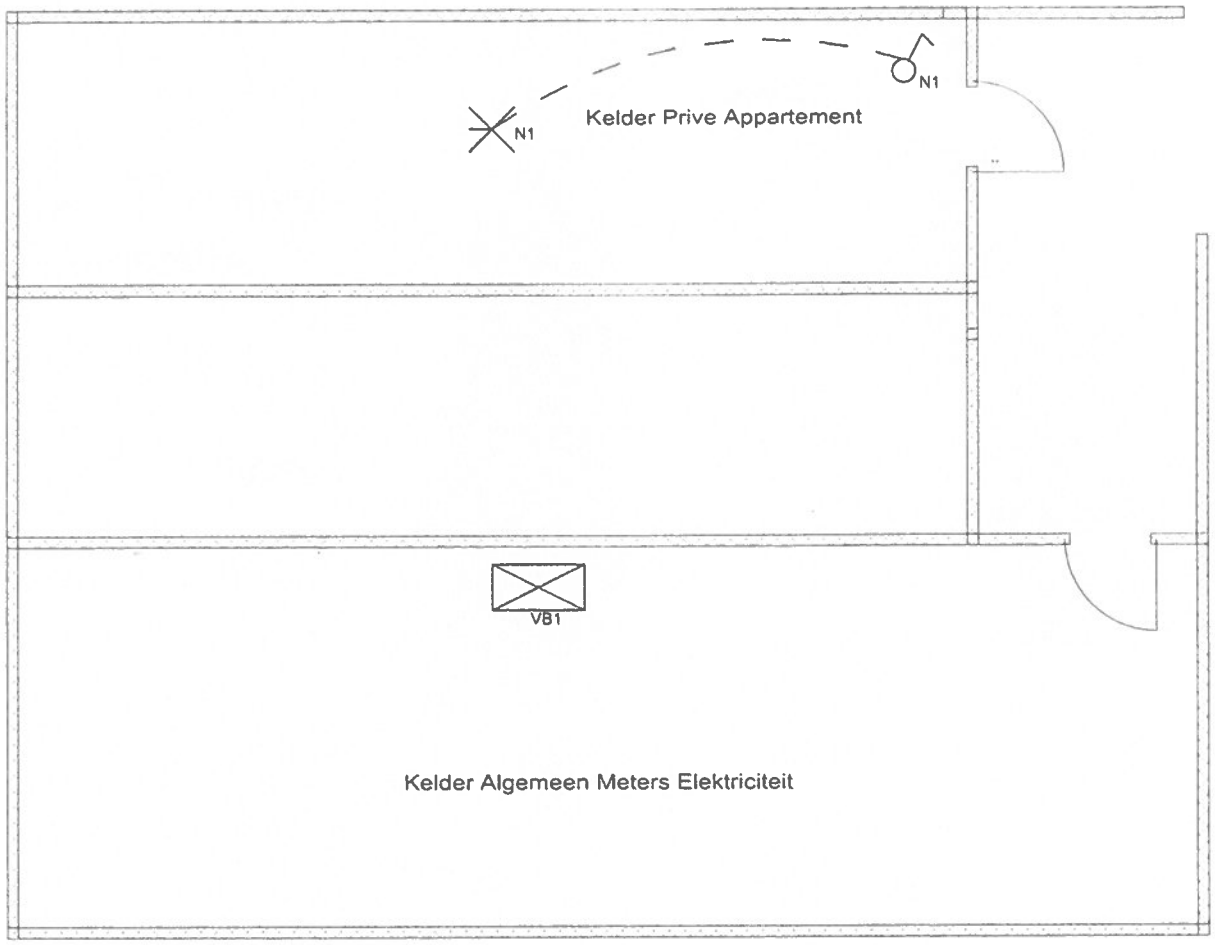


INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Kelder	3 x 230V~
Naam	Elektriciteitswerken Van Impe	ORGANIS.	..	Naam	Ukkel		
BTW	BE0739319251	Naam	..	Straat	G. Lotzstraat 84		
Datum	17/02/2016	Datum	17/02/2016	Gemeen	1180 Ukkel		
Handtek	Van Impe Stefan	Handtek	..	Handtek	..		

fix-o-cad software

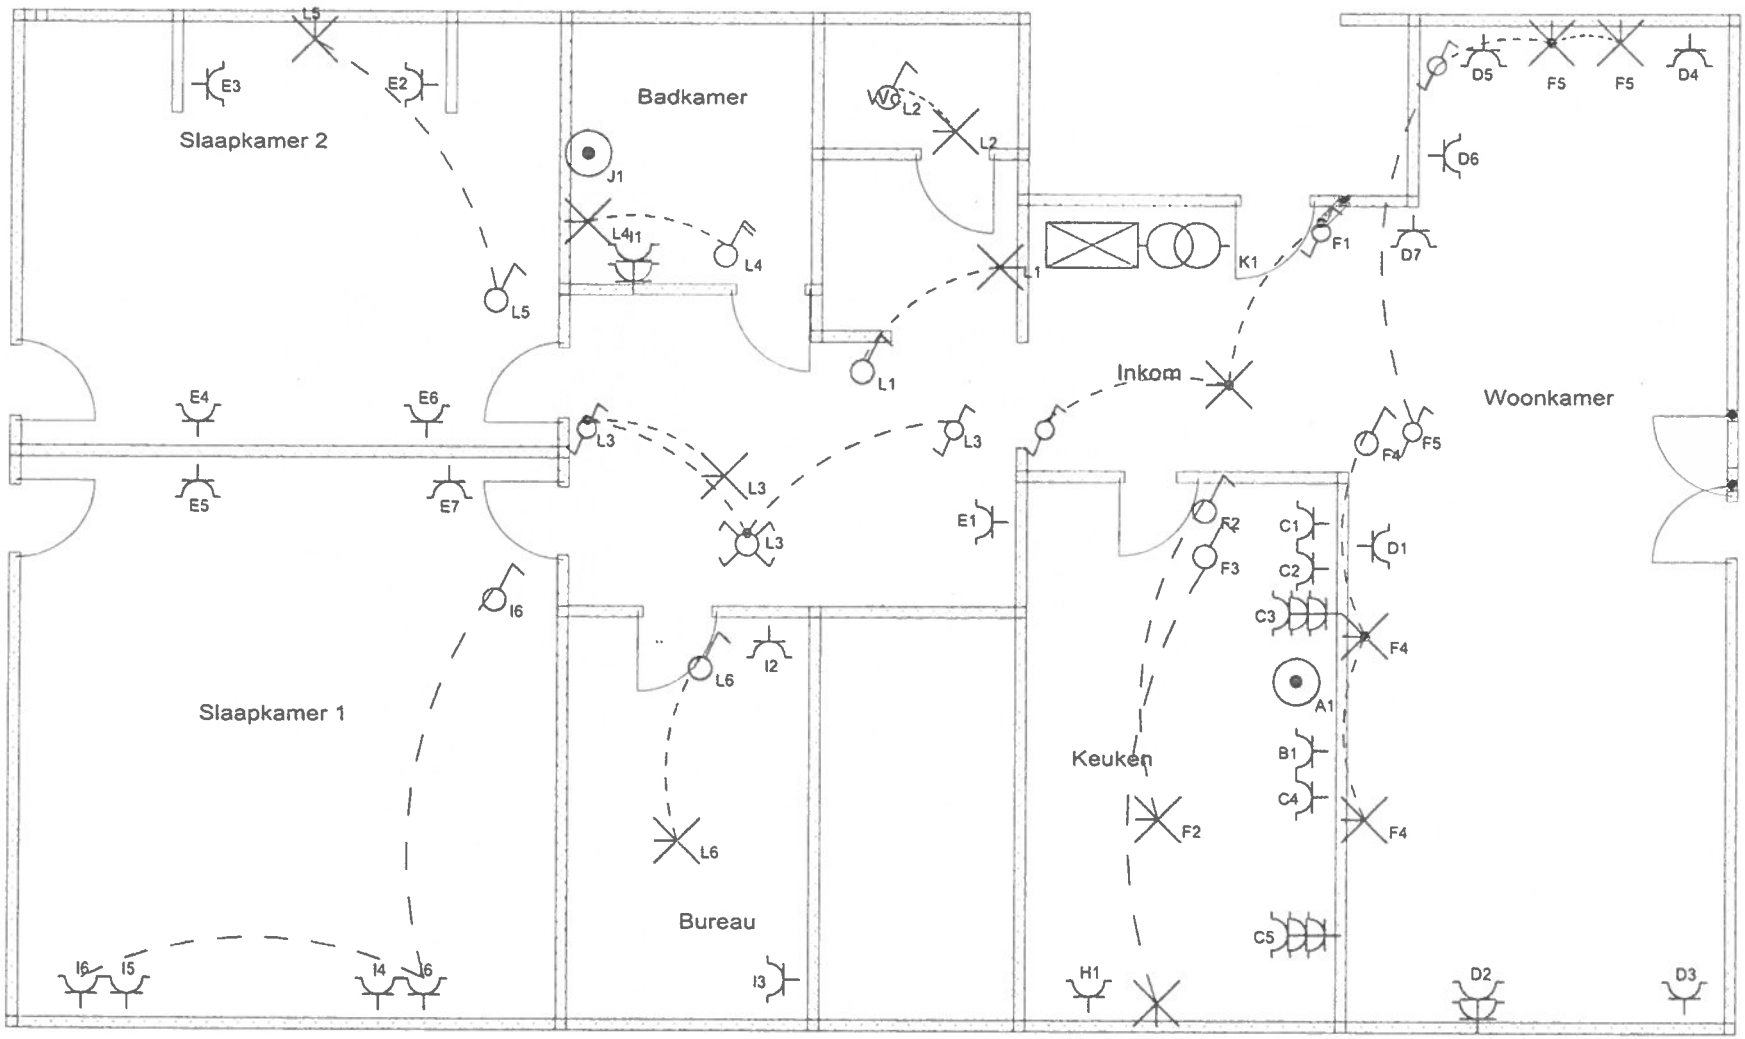

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Kelder	3 x 230V~
Naam	Elektriciteitswerken Van Impe	ORGANIS.	..	Naam	Ukkel		
BTW	BE0739319251	Naam	..	Straat	G. Lotzstraat 84		
Datum	17/02/2016	Datum	17/02/2016	Gemeen	1180 Ukkel		
Handtek	Van Impe Stefan	Handtek	..	Handtek	..		

fix-o-cad software

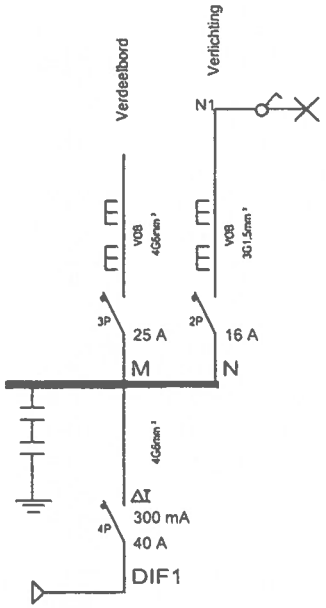

INSTALLATEUR		KEURING		WERF		Schema1A	3 x 230V~
Naam	Elektriciteitswerken Van Impe	ORGANIS.	..	Naam	Ukkel		
BTW	BE0739319251	Naam	..	Straat	G. Lotzstraat 84		
Datum	17/02/2016	Datum	17/02/2016	Gemeen	1180 Ukkel		
Handtek	Van Impe Stefan	Handtek	..	Handtek	..		

ELO-cad software