

EAN n° : 63 139 354
N° compteur :
Index I : Index II :

DISTRIBUTEUR	PV vu
Nom	
Date	
Signature	



Organisme de contrôle a.s.b.l.

3490708

PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE
~~DE CHANTIER D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL~~

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle

suivant : RGIE art. 86 / RGIE art. 87 / RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / RGIE art. 276bis /

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Sécession du Comptage /
Modification de tension d'alimentation / Vente unité habitation

Type de locaux :

Lieu d'inspection : Rue des Vieux 53 5100 Nammini

Propriété de :

Mandant :

Installateur :

TVA :

Inspecteur :

carte ID

Délivré à :

Date :

Date d'inspection :

DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V - 3 x 230 V - 3N 400V + N Protection max. : Max 40A Commutateur; position :

Protection principale : Disj. : Interrupteur / sectionneur :

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : nombre de conducteurs : 4 diamètre : 10 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 29.2 Ω

Nombre de tableaux : 2 Nombre de circuits terminaux : 20 Résistance d'isolement général : 71 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : 40A 10, 30 mA Supplémentaire : 20A 10, 30 mA

Fonctionnement bouton d'essai : en ordre - pas en ordre Contrôle boucle de défaut : en ordre - pas en ordre

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des écailles au sigle d'OCB.

Installation exécutée conformément aux schémas : oui / non

Etat du matériel électrique : en ordre - pas en ordre

Protection contre les chocs électriques : contact direct : en ordre - pas en ordre

contact indirect : en ordre - pas en ordre

Continuité PE- et liaison équipotential : en ordre - pas en ordre

Matériel fixe et mobile : en ordre - pas en ordre

Description : voir les schémas en annexe - schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation - appareils

DETERMINATIONS - NOTE (N) - INFRACTION (I) - Les numéros réfèrent aux infractions standard au verso.

N La liaison équipotentielle principale et supplémentaire n'est / ne sont pas encore raccordées.

N La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - n'est / ne sont pas encore placés.

CONCLUSION

L'installation est conforme / n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE.

La visite de contrôle - par le même organisme de contrôle - prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 30.06.2039 ainsi qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.

L'installation peut / ne peut pas être mise en service / ne peut rester en service qu'à condition de remédier sans délais aux infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Pour le directeur,
l'inspecteur

organisme de contrôle
association sans but lucratif
siège régional : dans chaque province

siège social:
Kon. Astridlaan 60
2550 Kontich

Tél. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
dep.ele@ocb.be

TVA BE 404.312.034
CCP 000-0162392-14
Banque 405-3020501-49

l'installation électrique, 2) de noter dans le dossier toute modification apportée à des personnes, à imputer directement ou indirectement à la présence d'électricité.

NOTE AUX LOCATAIRES : En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera porté à la connaissance du comité.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique, direction "énergie électrique" tout accident survenu à

NOTE AUX LOCATAIRES : En vertu de l'art. 14 du CODEX, le présent document sera porté à la connaissance du comité.
NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIETAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique, direction "énergie électrique" tout accident survenu à

03/005F/05/13/00

Facture N°052/2014
Date :07/07/2014


Adresse : M.et Mme Delitte Louis
Rue des Viaux 53
5100 Naninne

Quantité	Description	Prix unité EUR	TOTAL EUR
	Réalisation des plans et contrôle organisme agréé	130,00	130,00
Sous-total hors T.V.A.			130,00
TVA 6%			7,80
TOTAL			137,80

*Rue du Chêne 7 - 5300 Namêche
Tél. & Fax : 081/58.97.21
GSM : 0495/50.97.21
Compte Dexia : BE40 063-1966606-63*

*TVA BE 0565 818 519
R.C. Namur 70.532
N°d'enregistrement :
565.818.519/032610*

LE LOUARN Alexandre
GSM: 0496/290.039
alexandre.lelouarn@ocb.be

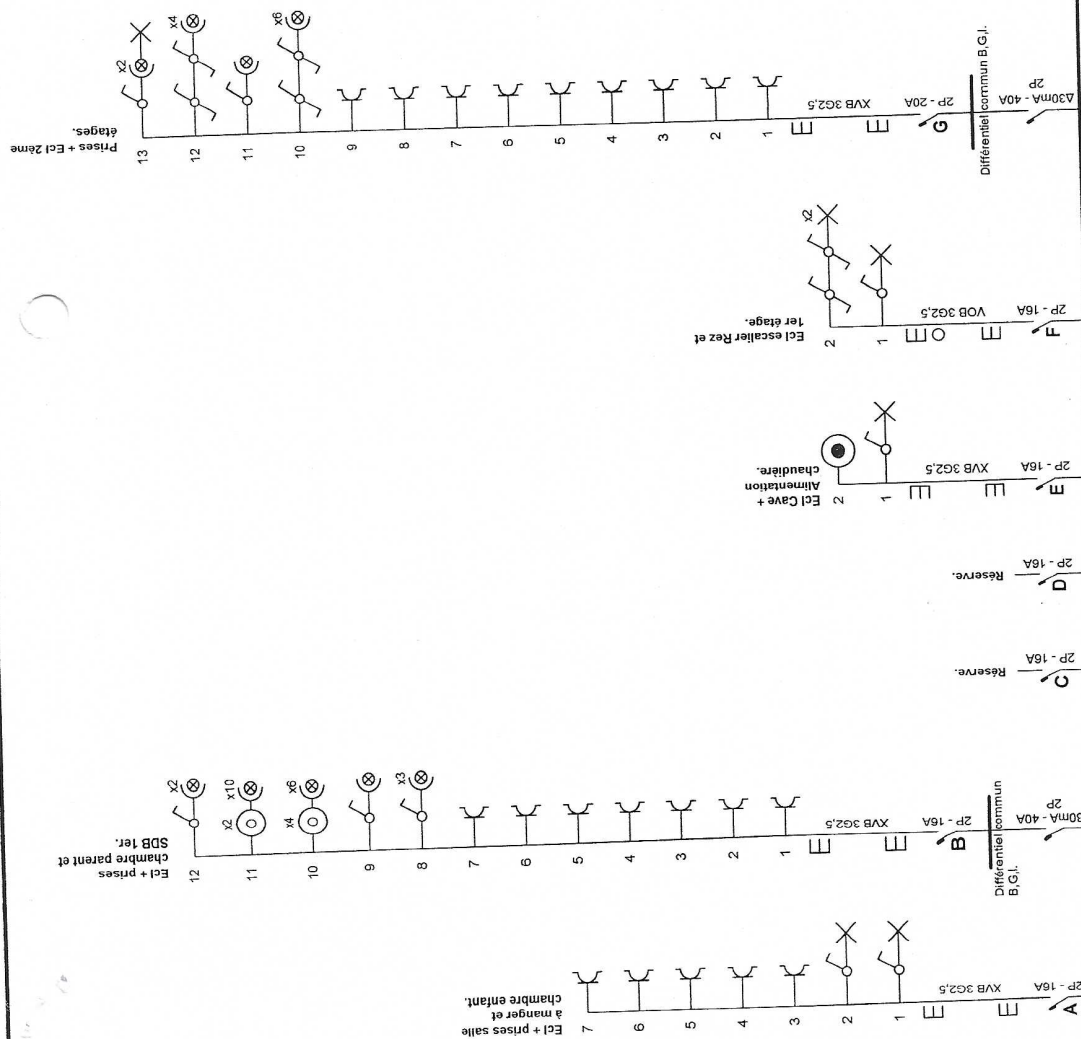

N° de compteur : 63139354

Adresse de l'installation électrique

Delitte Louis
Rue Des Viaux 53
5100 Naninne
Tél.: - GSM: 0478/75.69.93
Fax: -
e-mail: -


Installateur

Scaillet Jean-Marie
Rue du Chêne 7
5300 Namêche
Tél.: 081/58.97.21 GSM: 0495/50.97.21
Fax: 081/58.97.21
e-mail: jm.scaillet@gmail.com
TVABE : 565 818 519

p. 1/7
Schéma unifilaire
3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

LE LOUARN Alexandre
GSM: 0496/290.039
alexandre.louarn@ccb.be

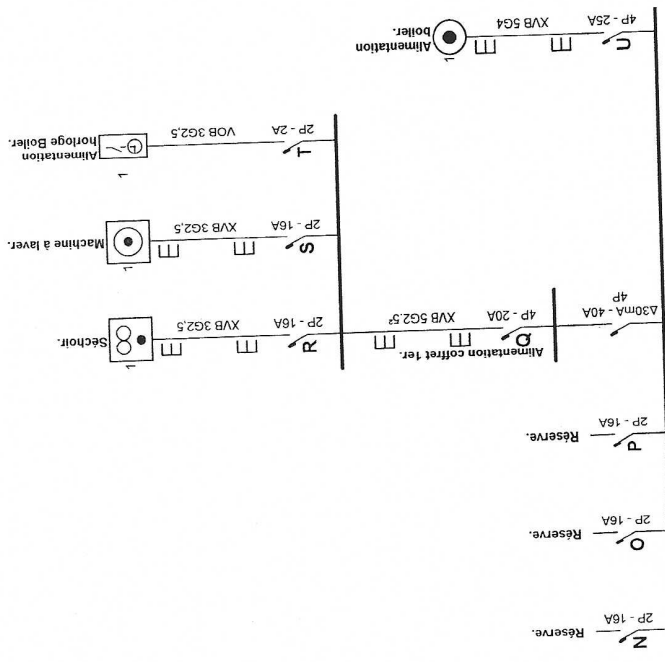

Adresse de l'installation électrique


Delitte Louis
Rue Des Viaux 53
5100 Naninne
Tél.: - GSM: 0478/75.69.93
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Scaillet Jean-Marie
Rue du Chêne 7
5300 Namêche
Tél.: 081/58.97.21 GSM: 0495/50.97.21
Fax: 081/58.97.21
e-mail: jm.scaillet@gmail.com
TVABE : 565 818 519

p. 2/7
Schéma unifilaire
3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

Rez-de-chaussée

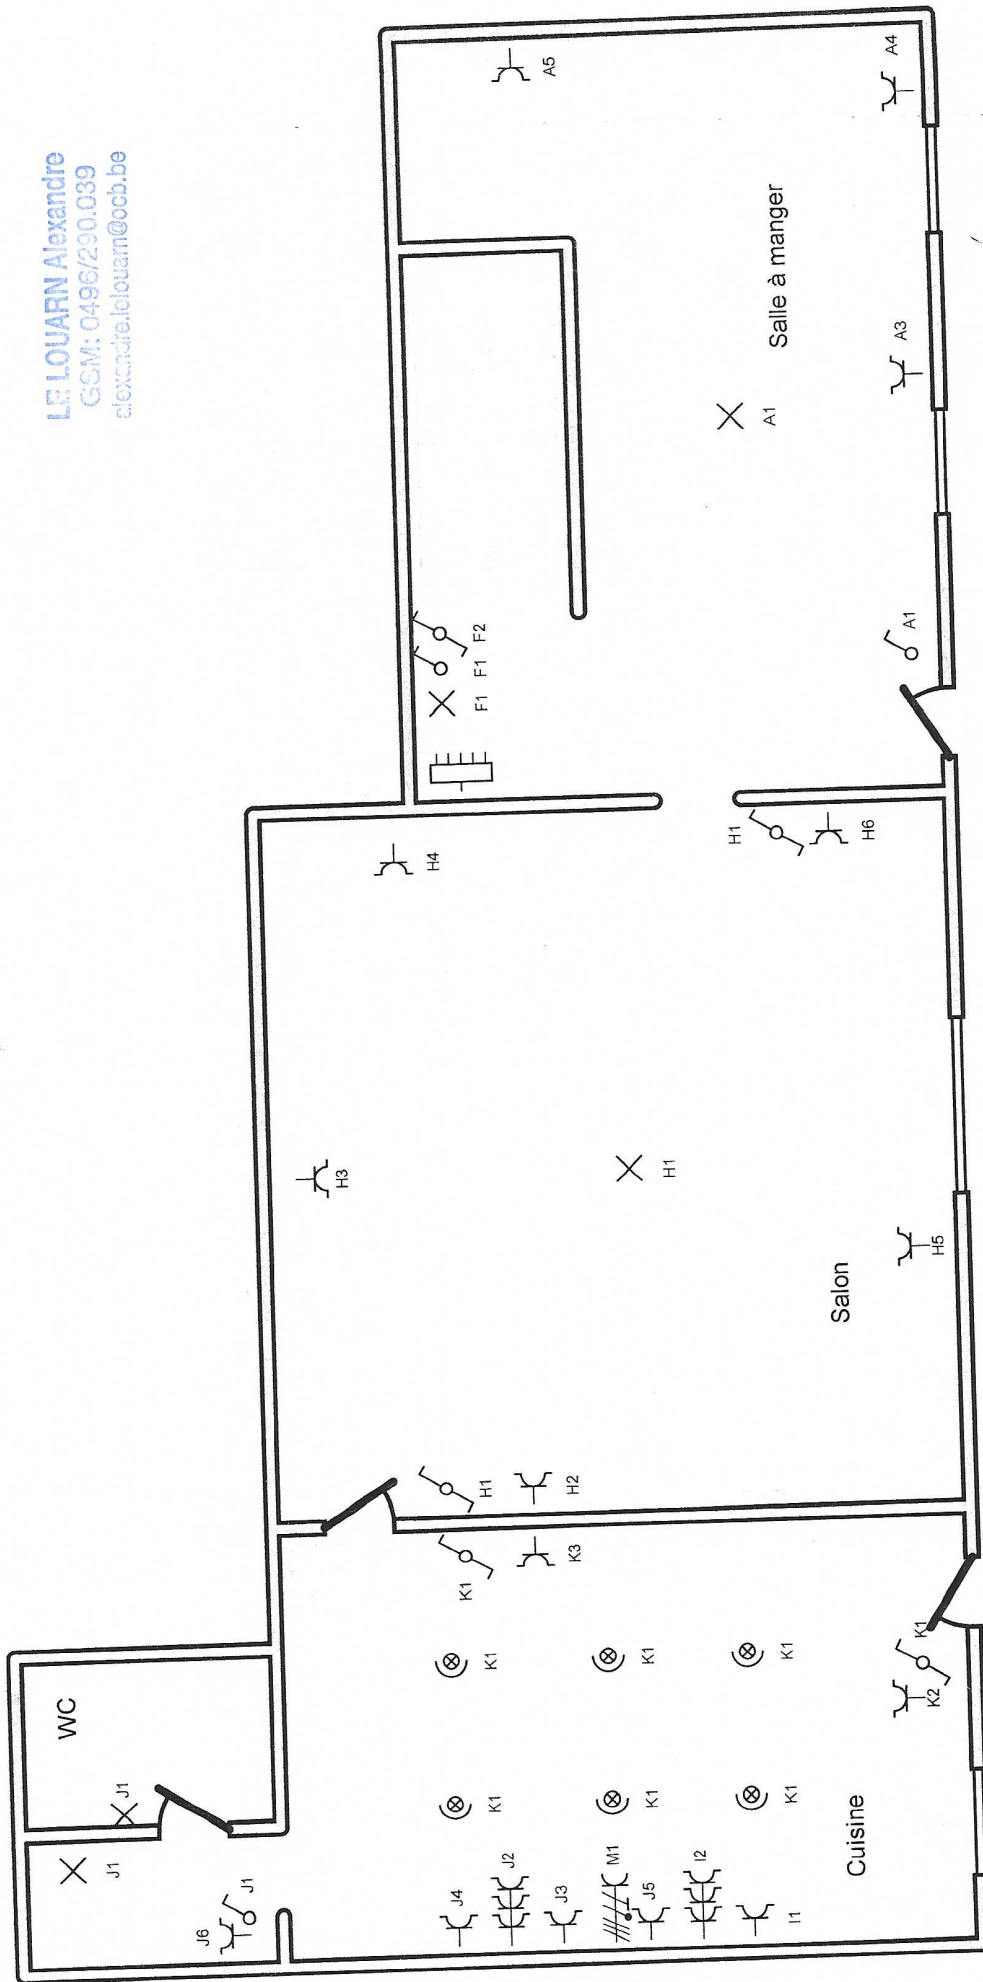

LE LOUARN Alexandre
GSM: 0496/290.039
alexandre.lelouarn@ocb.be

p. 3/7
Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

Signature


Installateur
Scaillet Jean-Marie
Rue du Chêne 7
5300 Namêche
Tél.: 081/58.97.21 GSM: 0495/50.97.21
Fax: 081/58.97.21
e-mail: jm.scaillet@gmail.com
TVABE : 565 818 519

Adresse de l'installation électrique
Delitte Louis
Rue Des Vieux 53
5100 Naninne
Tél.: - GSM: 0478/75.69.93
Fax: -
e-mail: -

Schéma dessiné par:

1er étage

LE LOUARN Alexandre
GSM: 0496/290.039
alexandre.lelouarn@oob.be

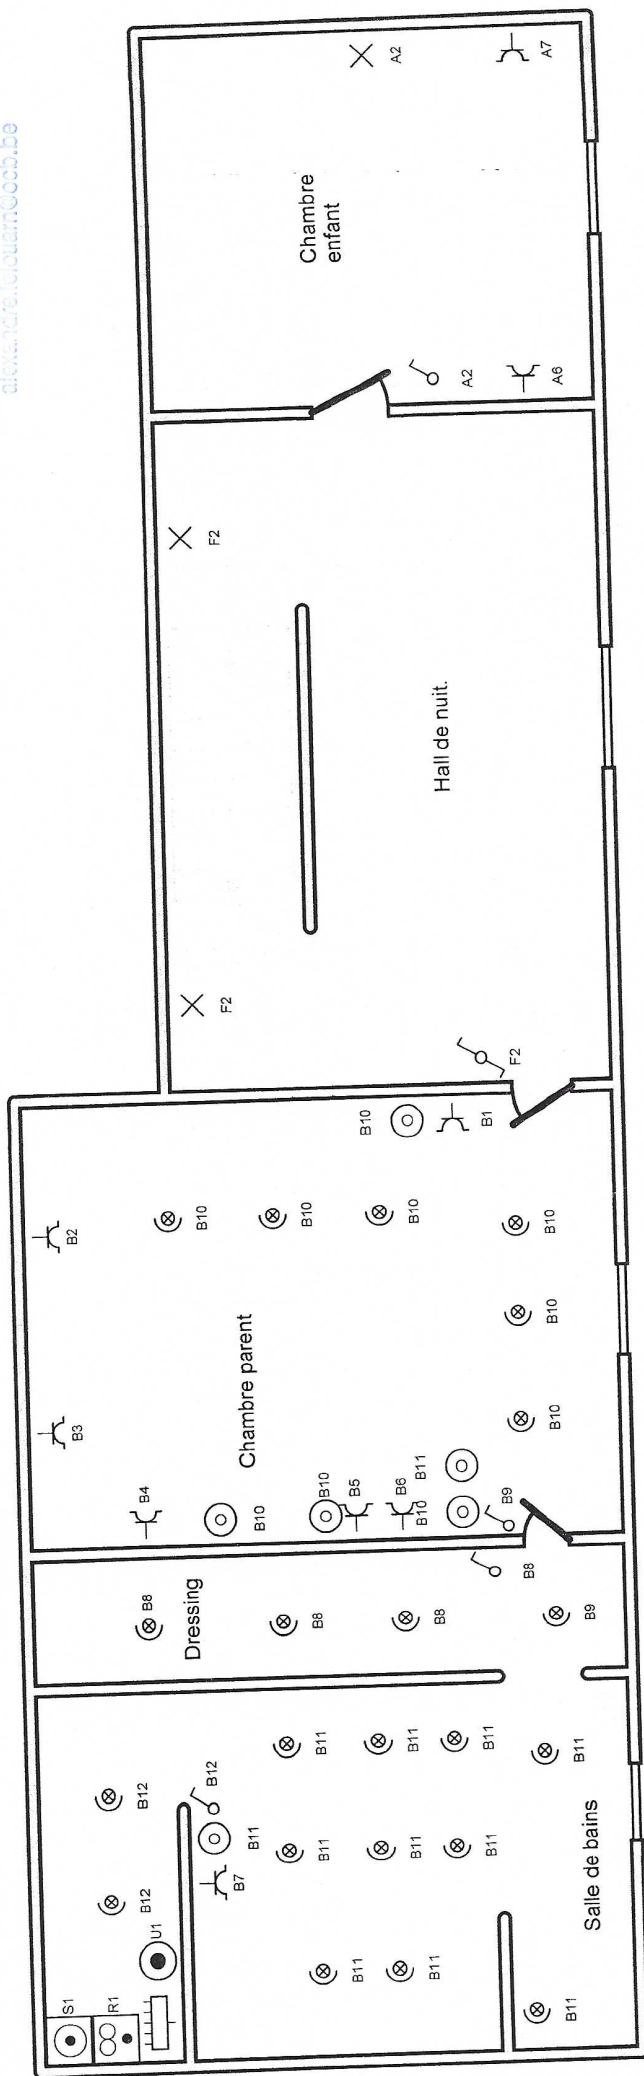

Adresse de l'installation électrique

Delitte Louis
Rue Des Vieux 53
5100 Naninne
Tél.: - GSM: 0478/75.69.93
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Scaillet Jean-Marie
Rue du Chêne 7
5300 Namèche
Tél.: 081/58.97.21 GSM: 0495/50.97.21
Fax: 081/58.97.21
e-mail: jm.scaillet@gmail.com
TVABE : 565 818 519

p. 4/7


Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

LE LOUARN Alexandre
GSM: 0496/290.039
alexandre.lelouarn@ocb.be

2e étage

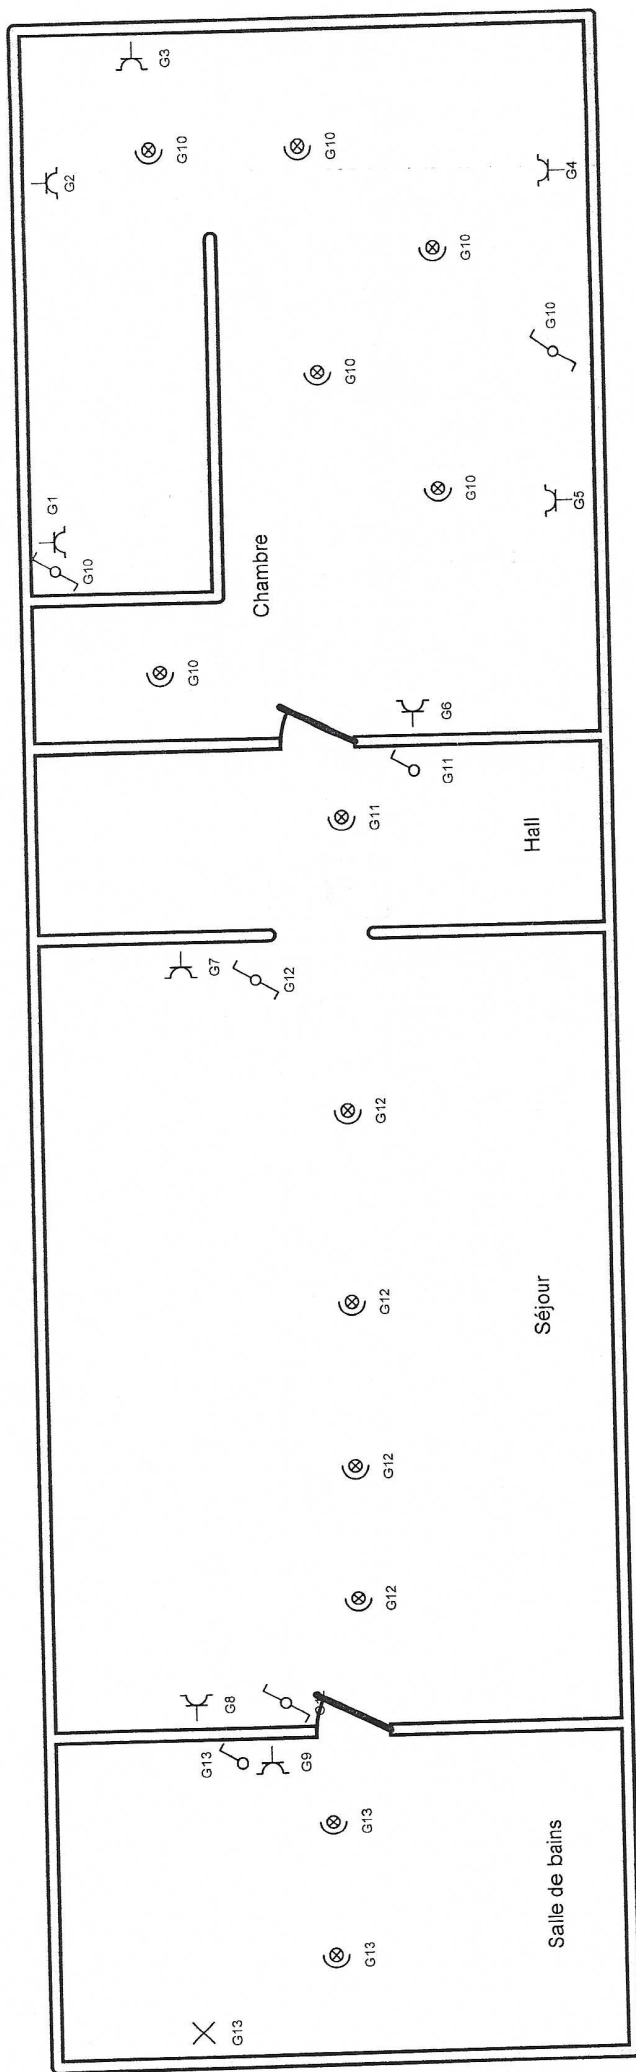

Adresse de l'installation électrique
Delitte Louis
Rue Des Vieux 53
5100 Nalinne
Tél.: - GSM: 0478/75.69.93
Fax: -
e-mail: -


Installateur
Scaillet Jean-Marie
Rue du Chêne 7
5300 Namêche
Tél.: 081/58.97.21 GSM: 0495/50.97.21
Fax: 081/58.97.21
e-mail: jm.scaillet@gmail.com
TVABE: 565 818 519

p. 5/7
Schéma de position
3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

Cave

LE LOUARN Alexandre
GSM: 0496/290.039
alexandre.lelouarn@cccb.be

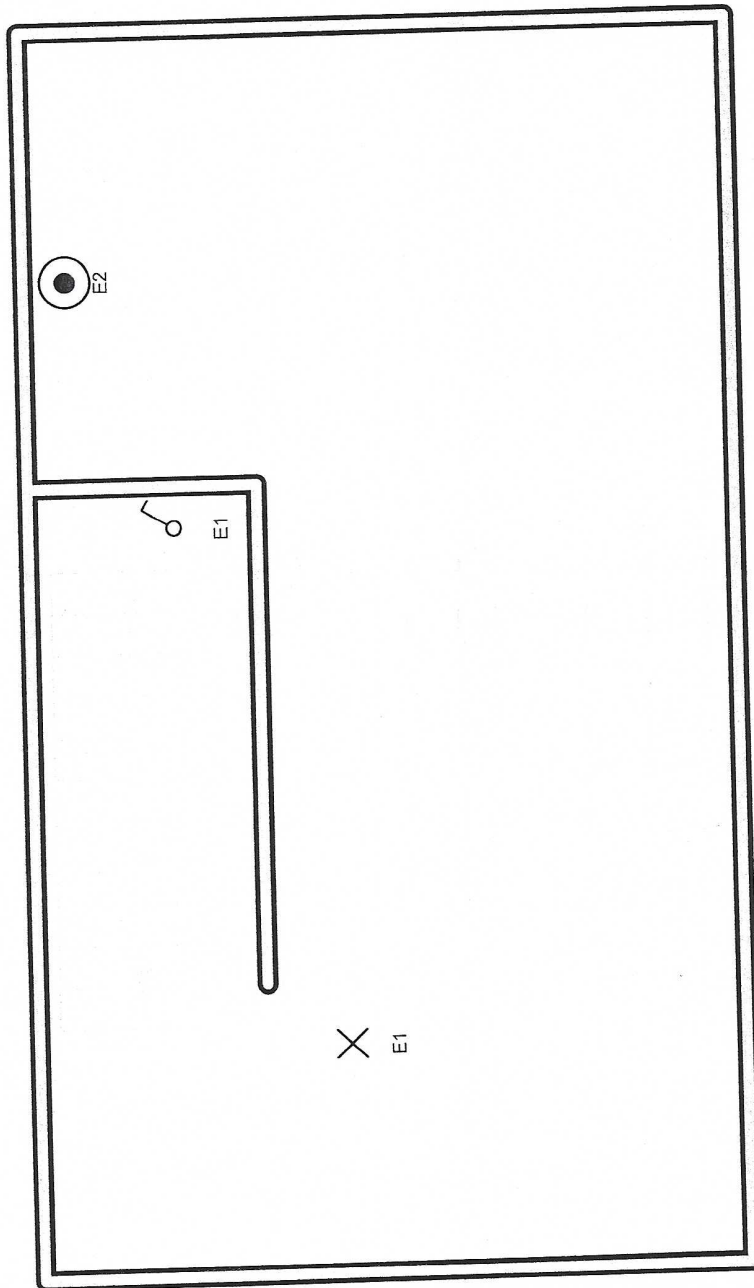

Adresse de l'installation électrique

Delitte Louis
Rue Des Viaux 53
5100 Naninne
Tél.: - GSM: 0478/75.69.93
Fax: -
e-mail: -

Installateur

Scaillet Jean-Marie
Rue du Chêne 7
5300 Namèche
Tél.: 081/58.97.21 GSM: 0495/50.97.21
Fax: 081/58.97.21
e-mail: jm.scaillet@gmail.com
TVABE : 565 818 519

p. 6/7

Schéma de position

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par:

A: Ecl + prises salle à manger et chambre enfant.

B: Ecl + prises chambre parent et SDB 1er.

C: Réserve.

D: Réserve.

E: Ecl Cave + Alimentation chaudière.

F: Ecl escalier Rez et 1er étage.

G: Prises + Ecl 2ème étages.

H: Prises + Ecl salon.

I: Prises plan de travail cuisine + Lave vaisselle.

J: Ecl WC+ prises cuisine plan de travail + frigo + four + hotte.

K: Ecl + prises cuisine.

L: Réserve.

M: Cuisson.

N: Réserve.

O: Réserve.

P: Réserve.

Q: Alimentation coffret 1er.

R: Séchoir.

S: Machine à laver.

T: Alimentation horloge Boiler.

U: Alimentation boiler.

LE LOUARN Alexandre
GSM: 0496/290.039
alexandre.lelouarn@cccb.be

Adresse de l'installation électrique
Delitte Louis
Rue Des Vieux 53
5100 Naninne
Tél.: - GSM: 0478/75.69.93
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Scaillet Jean-Marie
Rue du Chêne 7
5300 Namèche
Tél.: 081/58.97.21 GSM: 0495/50.97.21
Fax: 081/58.97.21
e-mail: jm.scaillet@gmail.com
TVABE : 565 818 519

p. 7/7

Liste des circuits

3 x 400V + N ~ 50Hz

Schéma dessiné par: