


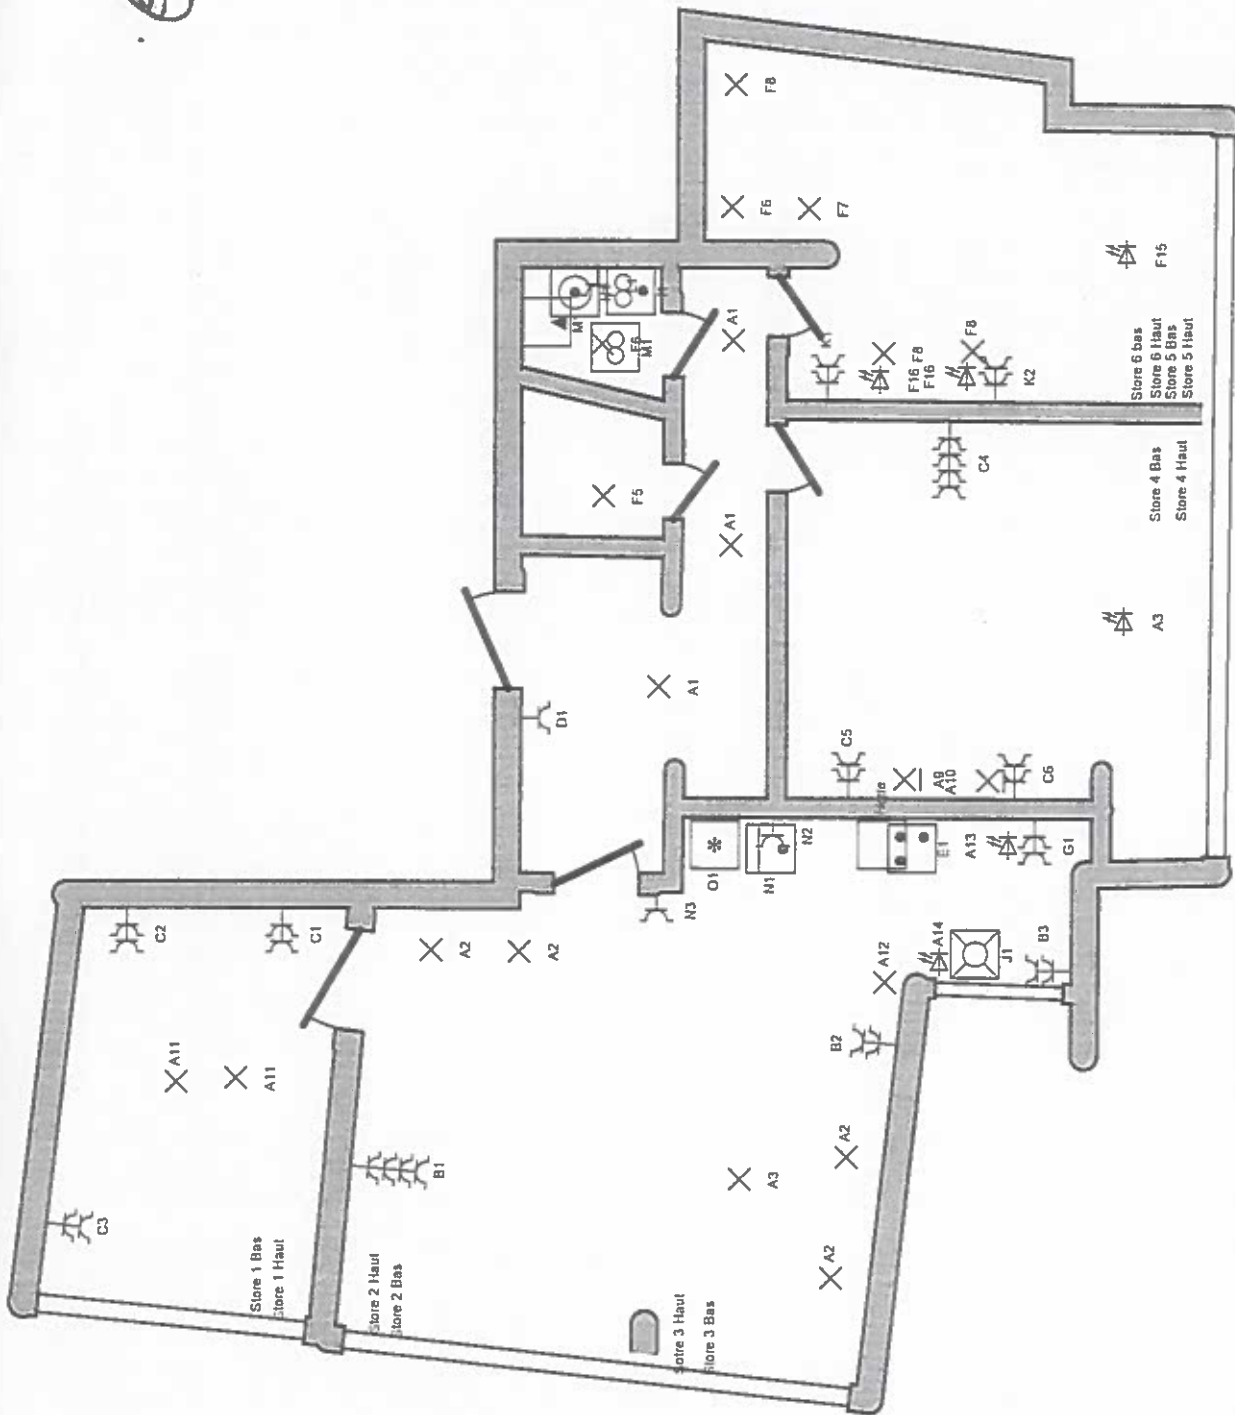

Organisme agréé
O.C.B.
Square de Meeus 37
1000 Bruxelles
Tél.: 02 428 45 41
Fax: 02 428 45 54
e-mail: dep.ele@ocb.be

Adresse de l'installation électrique
Monsieur Urbain B.
Rue Jean Baptiste Brabant, 56 Boîte 2
5000 Namur

Installateur
Eco BSH SPRL
Rue de Nèvremon 47
5070 Fosses-la-ville
e-mail: info@ebsh.be
BE0553768446

p. 3/4
Schéma de position
Date: 17/11/2015
2 x 230V ~ 50Hz



Schéma dessiné par: Itec-Home S.P.R.L. - TVA BE 0835.801.587

A Eclairage

B Prise Salon Living

C Prise Chambre/Bureau

D Prise Hall

E Taque de Cuisson

F Eclairage

G Prise Cuisine

H Lave Linge

I Sèche Linge

J Lave Vaisselle

K Prises SDB

L Prise Chauffage

M Chaudière, Ventilation

N Mo, Four, Prise Salon

O Hotte, Frigo

P Alim Domo

Q Stores

Organisme agréé

O.C.B.
Square de Meeus 37
1000 Bruxelles
Tél.: 02 428 45 41
Fax: 02 428 45 54
e-mail: dep.cle@ocb.be

Adresse de l'installation électrique

Monsieur Urbain B.
Rue Jean Baptiste Brabant, 56 Boîte 2
5000 Namur

Installateur

Eco BSH SPRL
Rue de Nèvremonl 47
5070 Fosses-la-Ville
e-mail: info@ebsh.be
BE0553768446




p. 4/4
Liste des circuits

Date: 17/11/2015

2 x 230V ~ 50Hz

Handwritten signature or mark.

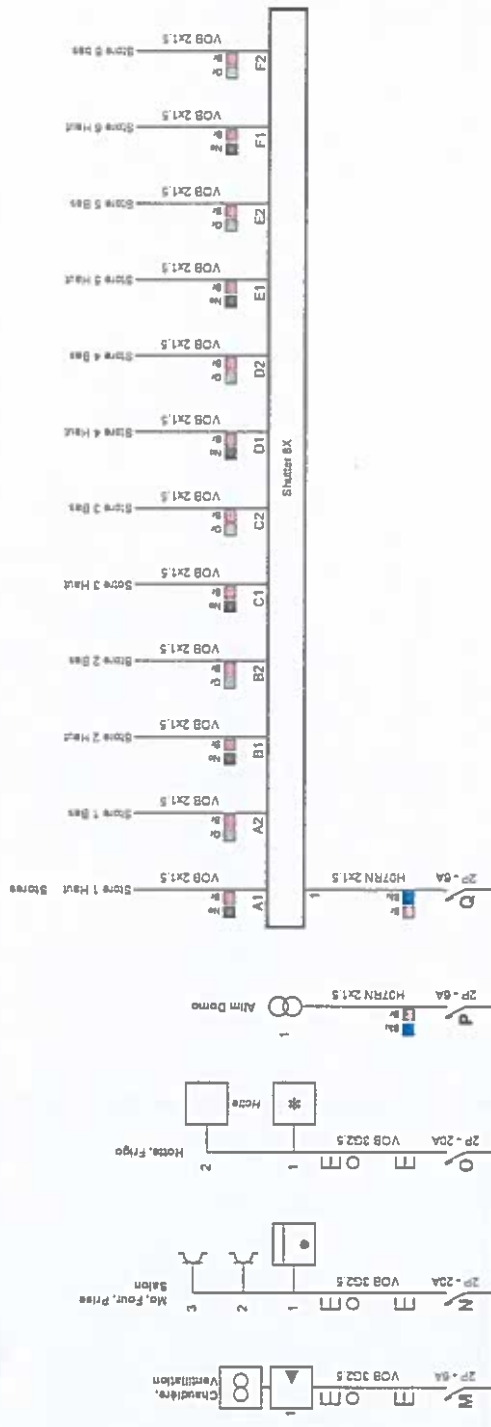

Organisme agréé
O.C.B.
Square de Meeus 37
1000 Bruxelles
Tél.: 02 428 45 41
Fax: 02 428 45 54
e-mail: dep.ele@ocb.be

Adresse de l'installation électrique
Monsieur Urbain B.
Rue Jean Baptiste Brabant, 56 Boîte 2
5000 Namur

Installateur
Eco BSH SPRL
Rue de Nèremont 47
5070 Fosses-la-Ville
e-mail: info@ebsh.be
BE0553768446

p. 2/4
Schéma unifilaire
Date: 17/11/2015
2 x 230V ~ 50Hz



Resp. client:
N° commande:
N° client: 81687
Pers. cont.: FINFE Xavier
Tél.: -
Fax: -
GSM: 0486/250.603
e-mail: xavier.finfe@ebsh.be



ProKo.: LS01
N° rapport : 4409784
N° rapp. prov.:
Date: 26/10/2015

Client / Mandant :
ECO B.S.H.
MR FINFE XAVIER
RUE DE NEVREMONT 47
5070 FOSSES-LA-VILLE

Département: ELE

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: Type d'Installation: Nouvelle Type de locaux: Appartement 1Dr
Lieu de contrôle: Rue J.Baptiste Brabant 56 NAMUR 5000
Type de contrôle: examen de conformité Selon RGIE Art. 86/270
Date du contrôle: 26/10/2015 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant 30/10/2040 Contrôleur: OTTEVAERE BENOIT
Propriété de: Mr Urbain benoit
Installateur: Eco BSH Rue de Nevremont 47 5070 Fosses la ville
T.V.A.: - Carte-ID: - Délivré à: - Date: -

DESCRIPTION

EAN n°.: - N° compteur: 31511966 Index I: 000180.7 Index II: 000068.9
Raccordement: réseau souterrain Fourreau: placé Plaque d'Isolat.: présente
Tension de serv.: 1 x 220V Protection max.: - Protection principale: 50A Interr.: Δn63A Type A
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: EXVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: EXVB nombre de conducteurs: - section: - mm²
Electrode de terre: type: Piquets section: 16 mm² Résistance de dispersion: 7.61 Ohm
Interrupteur Diff.: Général: 63A/30mA est plombé par des scelles d'OCB: en ordre Diff. supplém.: 2p 63A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: 917 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description - appareils: ☒ voir les schémas en annexe ☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☒ cuisine ☒ salle de bains ☐ chauffage central ☐ compteur de gaz ☐ - d'eau
Ne sont pas encore raccordés: ☐ liaison équipotentielle principale ☐ - supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 17

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être mise/rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,

Le contrôleur

Ottevaere Benoit

1/1