

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	148/2019/12/16/1	Datum van bezoek: Date de visite:	16/12/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Maison Déco SPRL Zoning Industriel du Bois Brûlé 1/3 - 7390 QUAREGNON BTW BE 0864.279.502	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Ores	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	1330832 / / /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Résidence Charles Plisnier (G.) 9 - 7011 GHILIN		
Eigenaar: Propriétaire:	Manchel Tiffany Résidence Charles Plisnier (G.) 9 - 7011 GHILIN		
Installateur:	Maison Déco SPRL	BTW/TVA:	BTW BE 0864.279.502
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/HUIS1 (Contrôle périodique de 1 maison)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle:	RGIE	Art. hh: 86	Art. onderzoek: 271
Onderzoek: / Contrôle:	Woning/Maison /		
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:	
2x230V	4 x 6 mm ² VFVB	40A	
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	10.58 Ohm	Isolatie / Isolement: 37 MOhm
		Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	2
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 5+7	
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux
40A	300mA	A/s	12
40A	30mA	A/s	1
40A	300mA	A/s	7
40A	30mA	A/s	2
TestΔIn	1.ΔIn	AREI/ RGIE	
OK	OK	271	
OK	OK	271	
OK	OK	271	
OK	OK	271	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK
Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK
Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielle:	OK		

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

Het één draadschema en opstellingschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. / Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 16/12/2044

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,**

VISUM (Datum / Date):




HUART Michaël

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

colloquer Hall d'entrée.

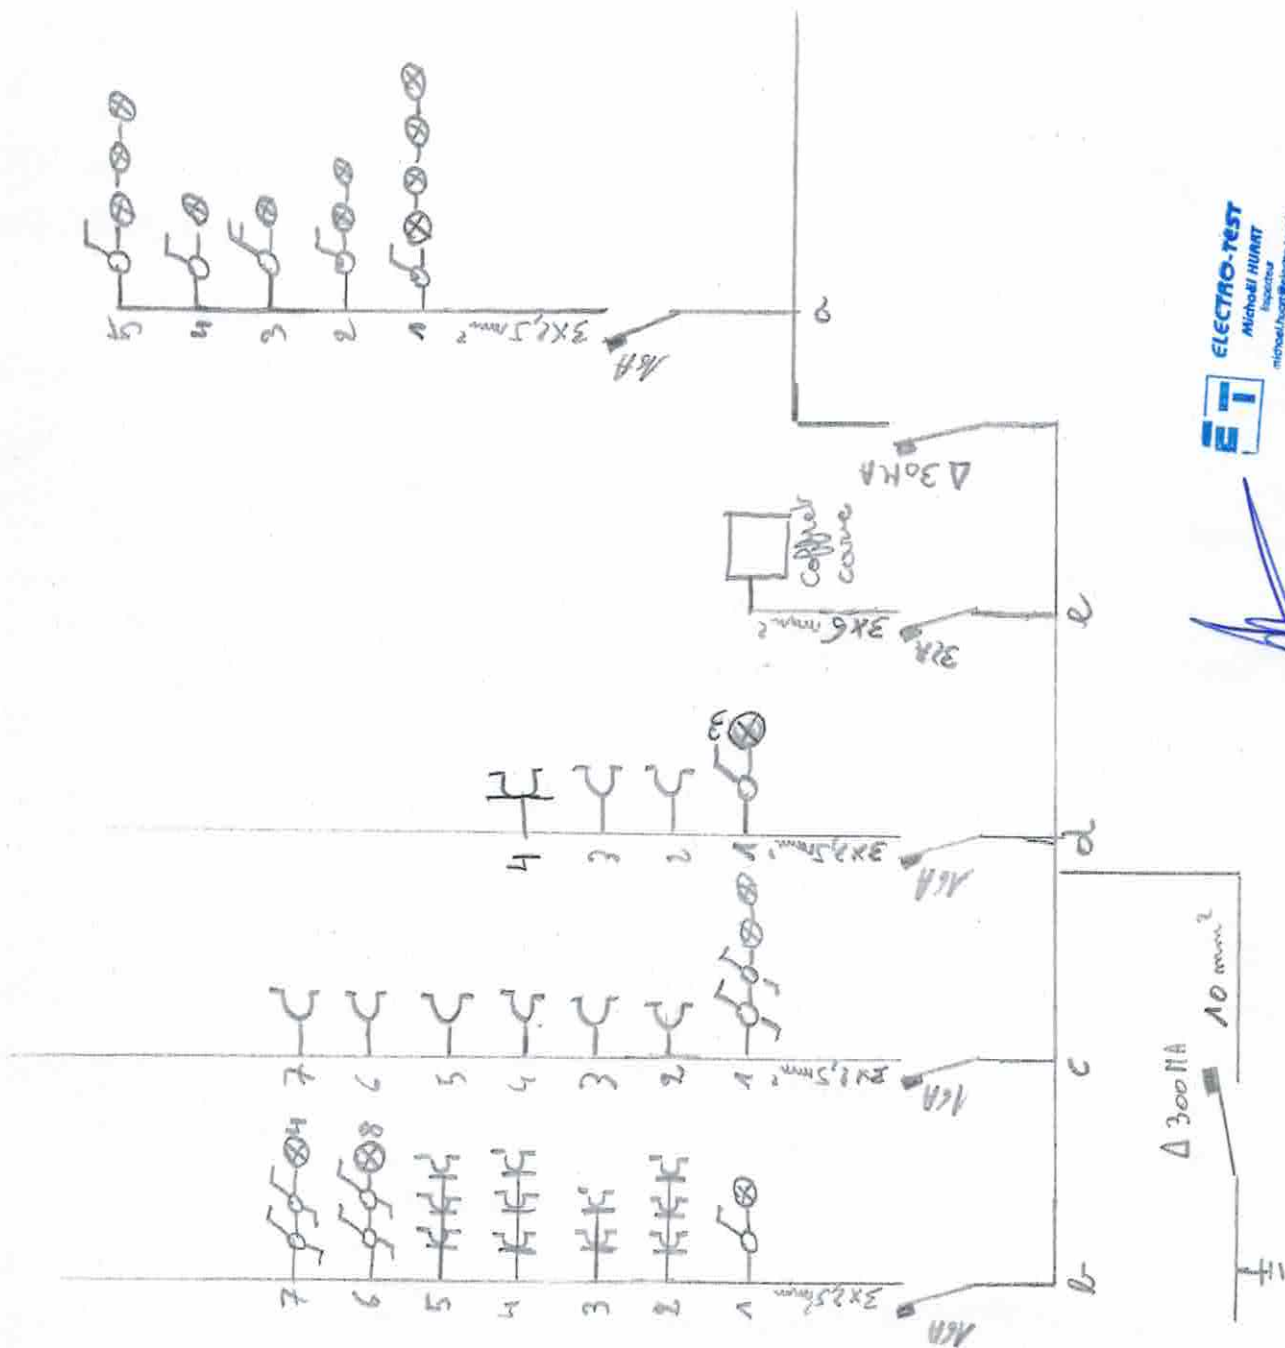


EI ELECTRO-TEST
Michael HUNT
Inspection

michael.hunt@electro-test.be
Com +32 (0)25 75 18 90

[Signature]
16/12/2015

Coffret cave.

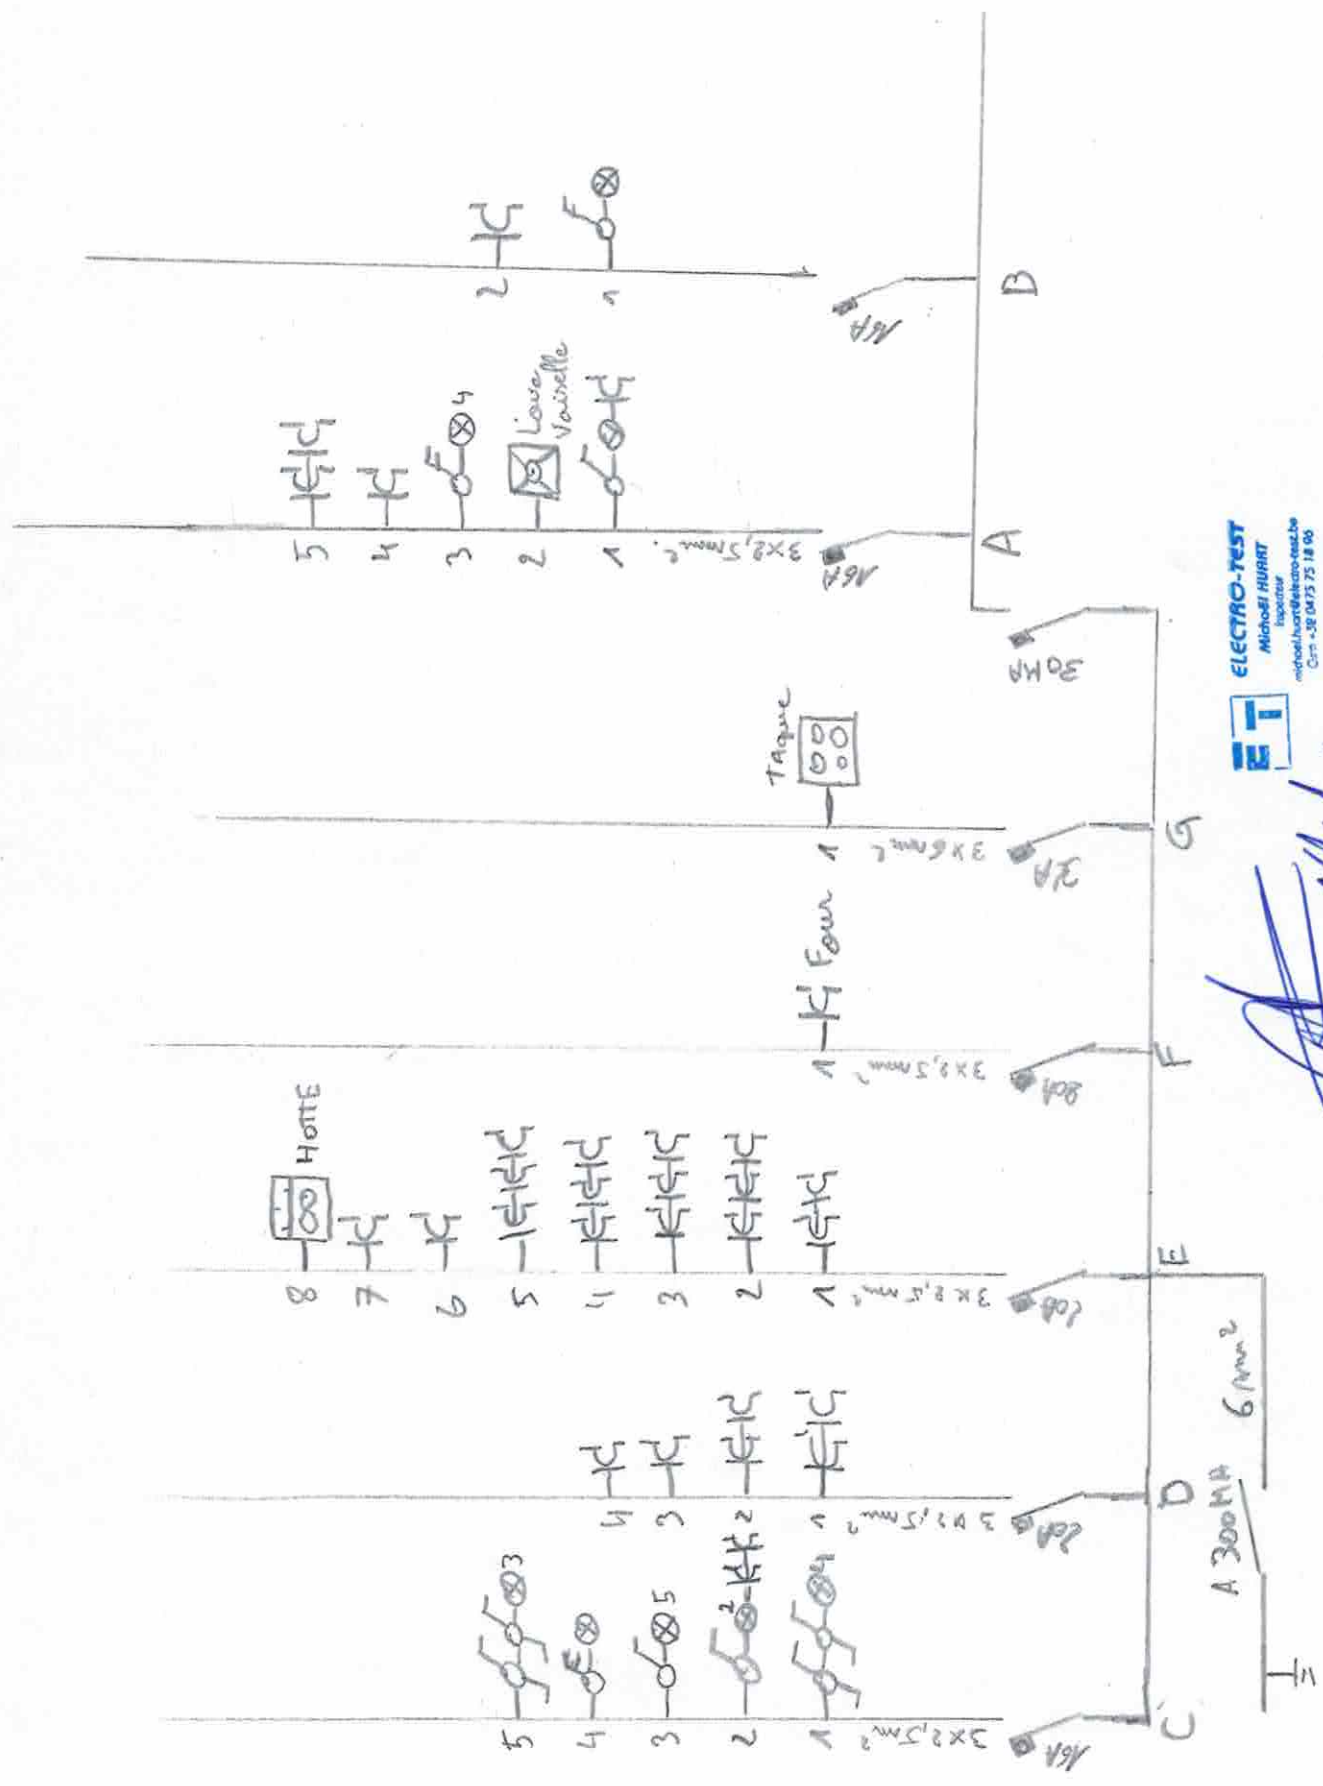

Signature

$$\frac{V_{B2}}{V_{B1}}$$


Inspector
Michael Hunter
Call +32 94 75 75 18 90

magasin d'articles de toilette
Carn +33 675 75 18 00

TEC D₂

TEC D₂

⊗ d₁

⊗ d₂

D₃ ~~✓~~


1X d₁

D₄ ~~✓~~

ET ELECTRO-TEST
Inspector
MICHAEL HURTE
michael.hurte@electro-test.com
Cen. 28.04.75 75 10



ETAGLE

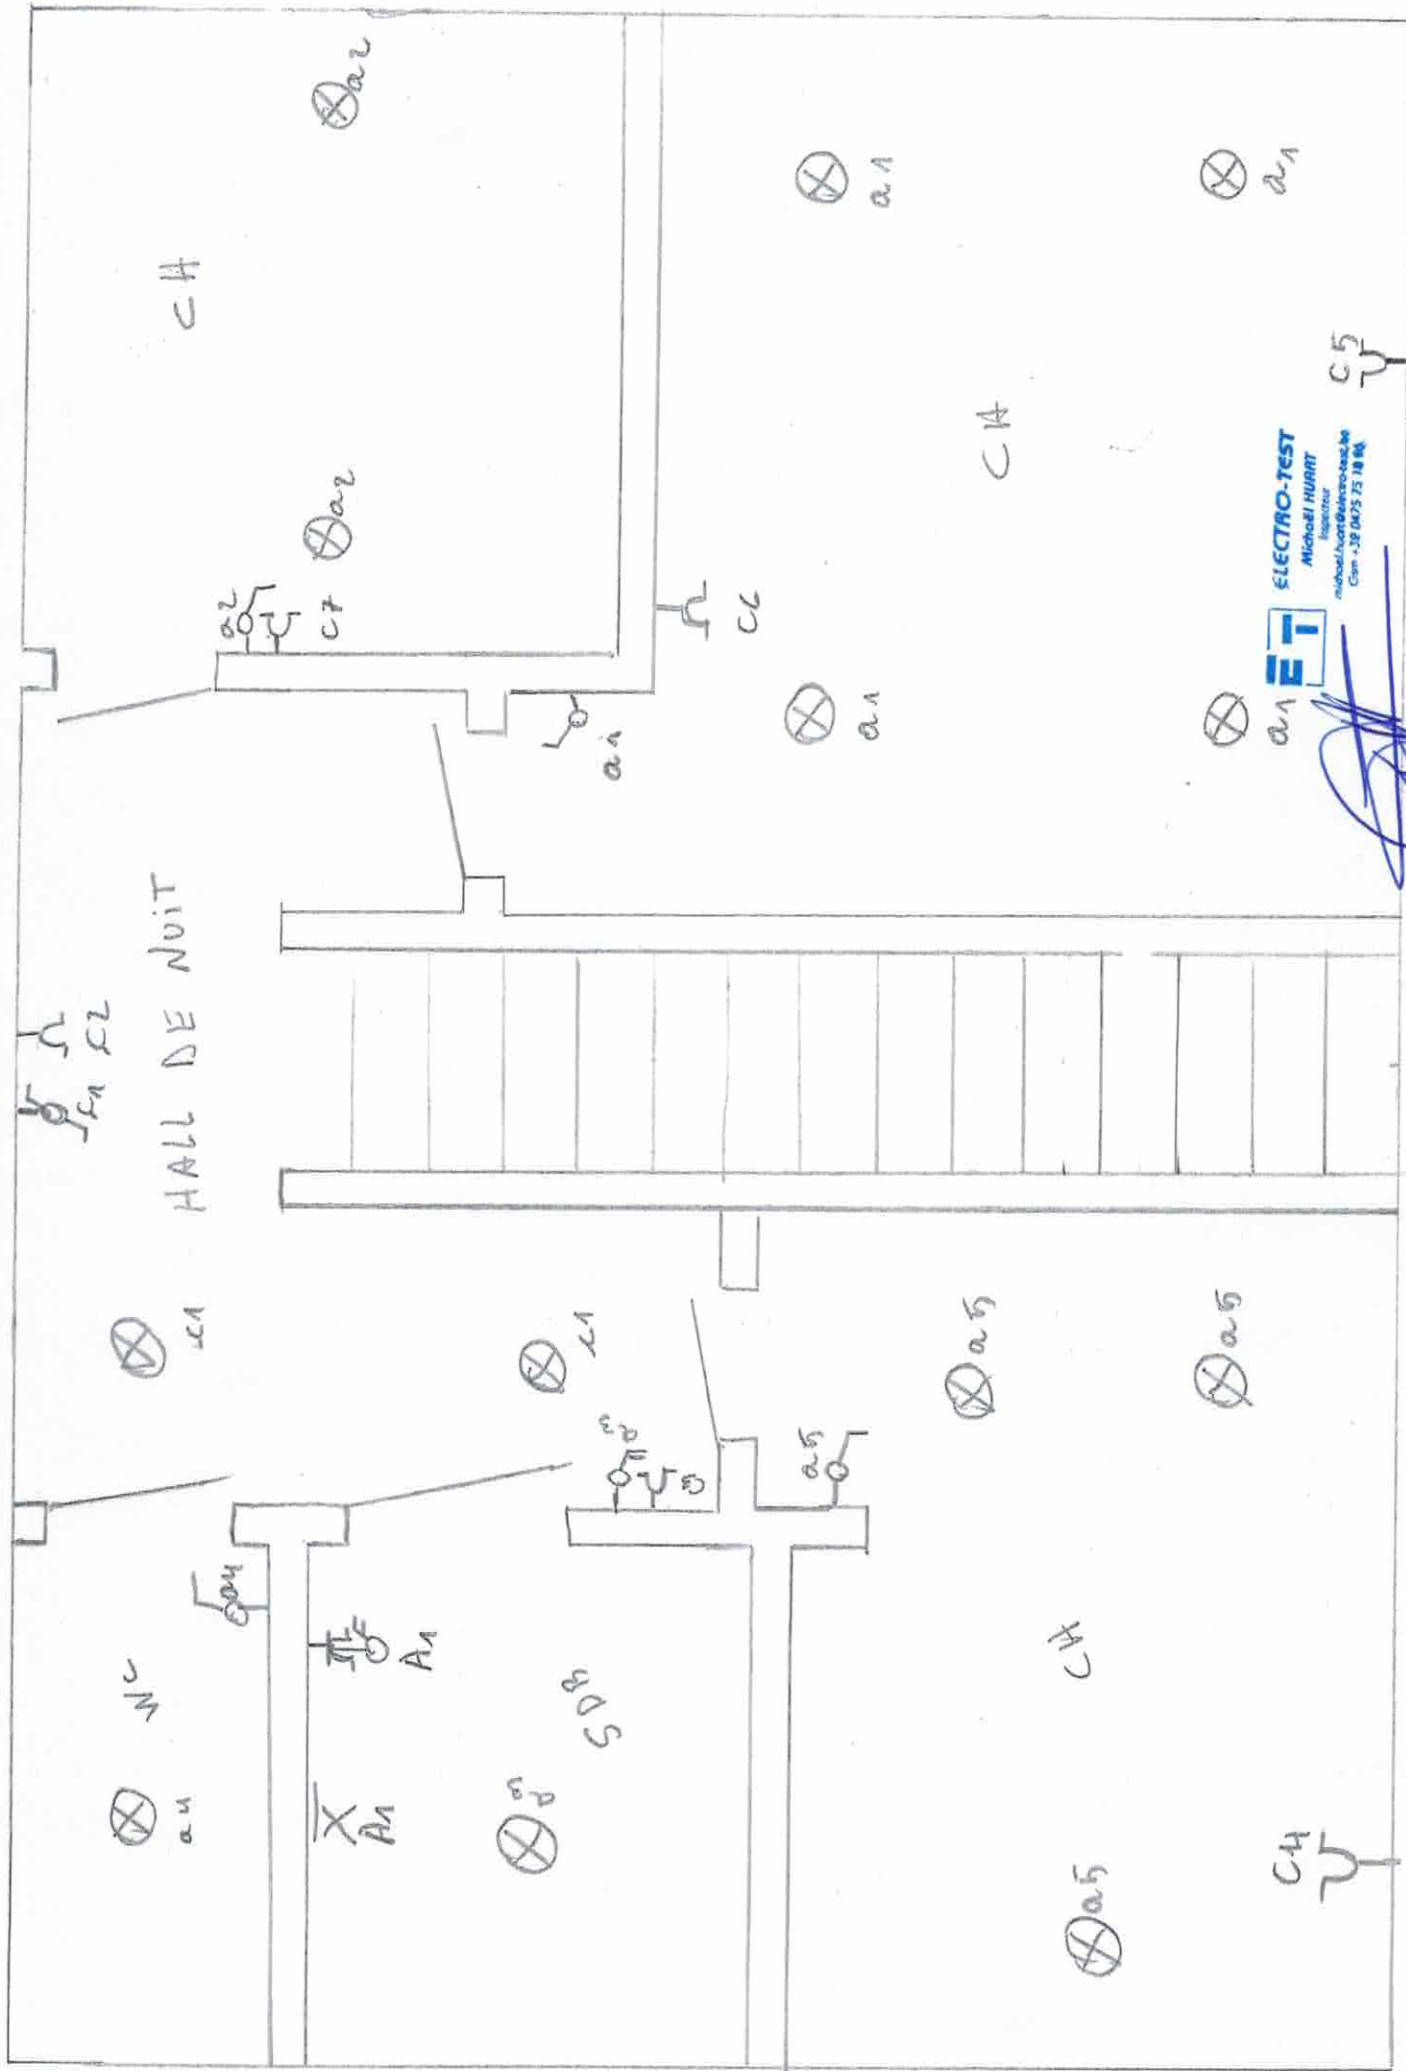


ELECTRO-TEST
Michael HUART
Inspector
 michael.huart@electro-test.be
 Gsm +32 0475 75 18 84



Michael Huxart@telnetro-test,bo
Gsm +32 0475 75 18 84

K-D-C

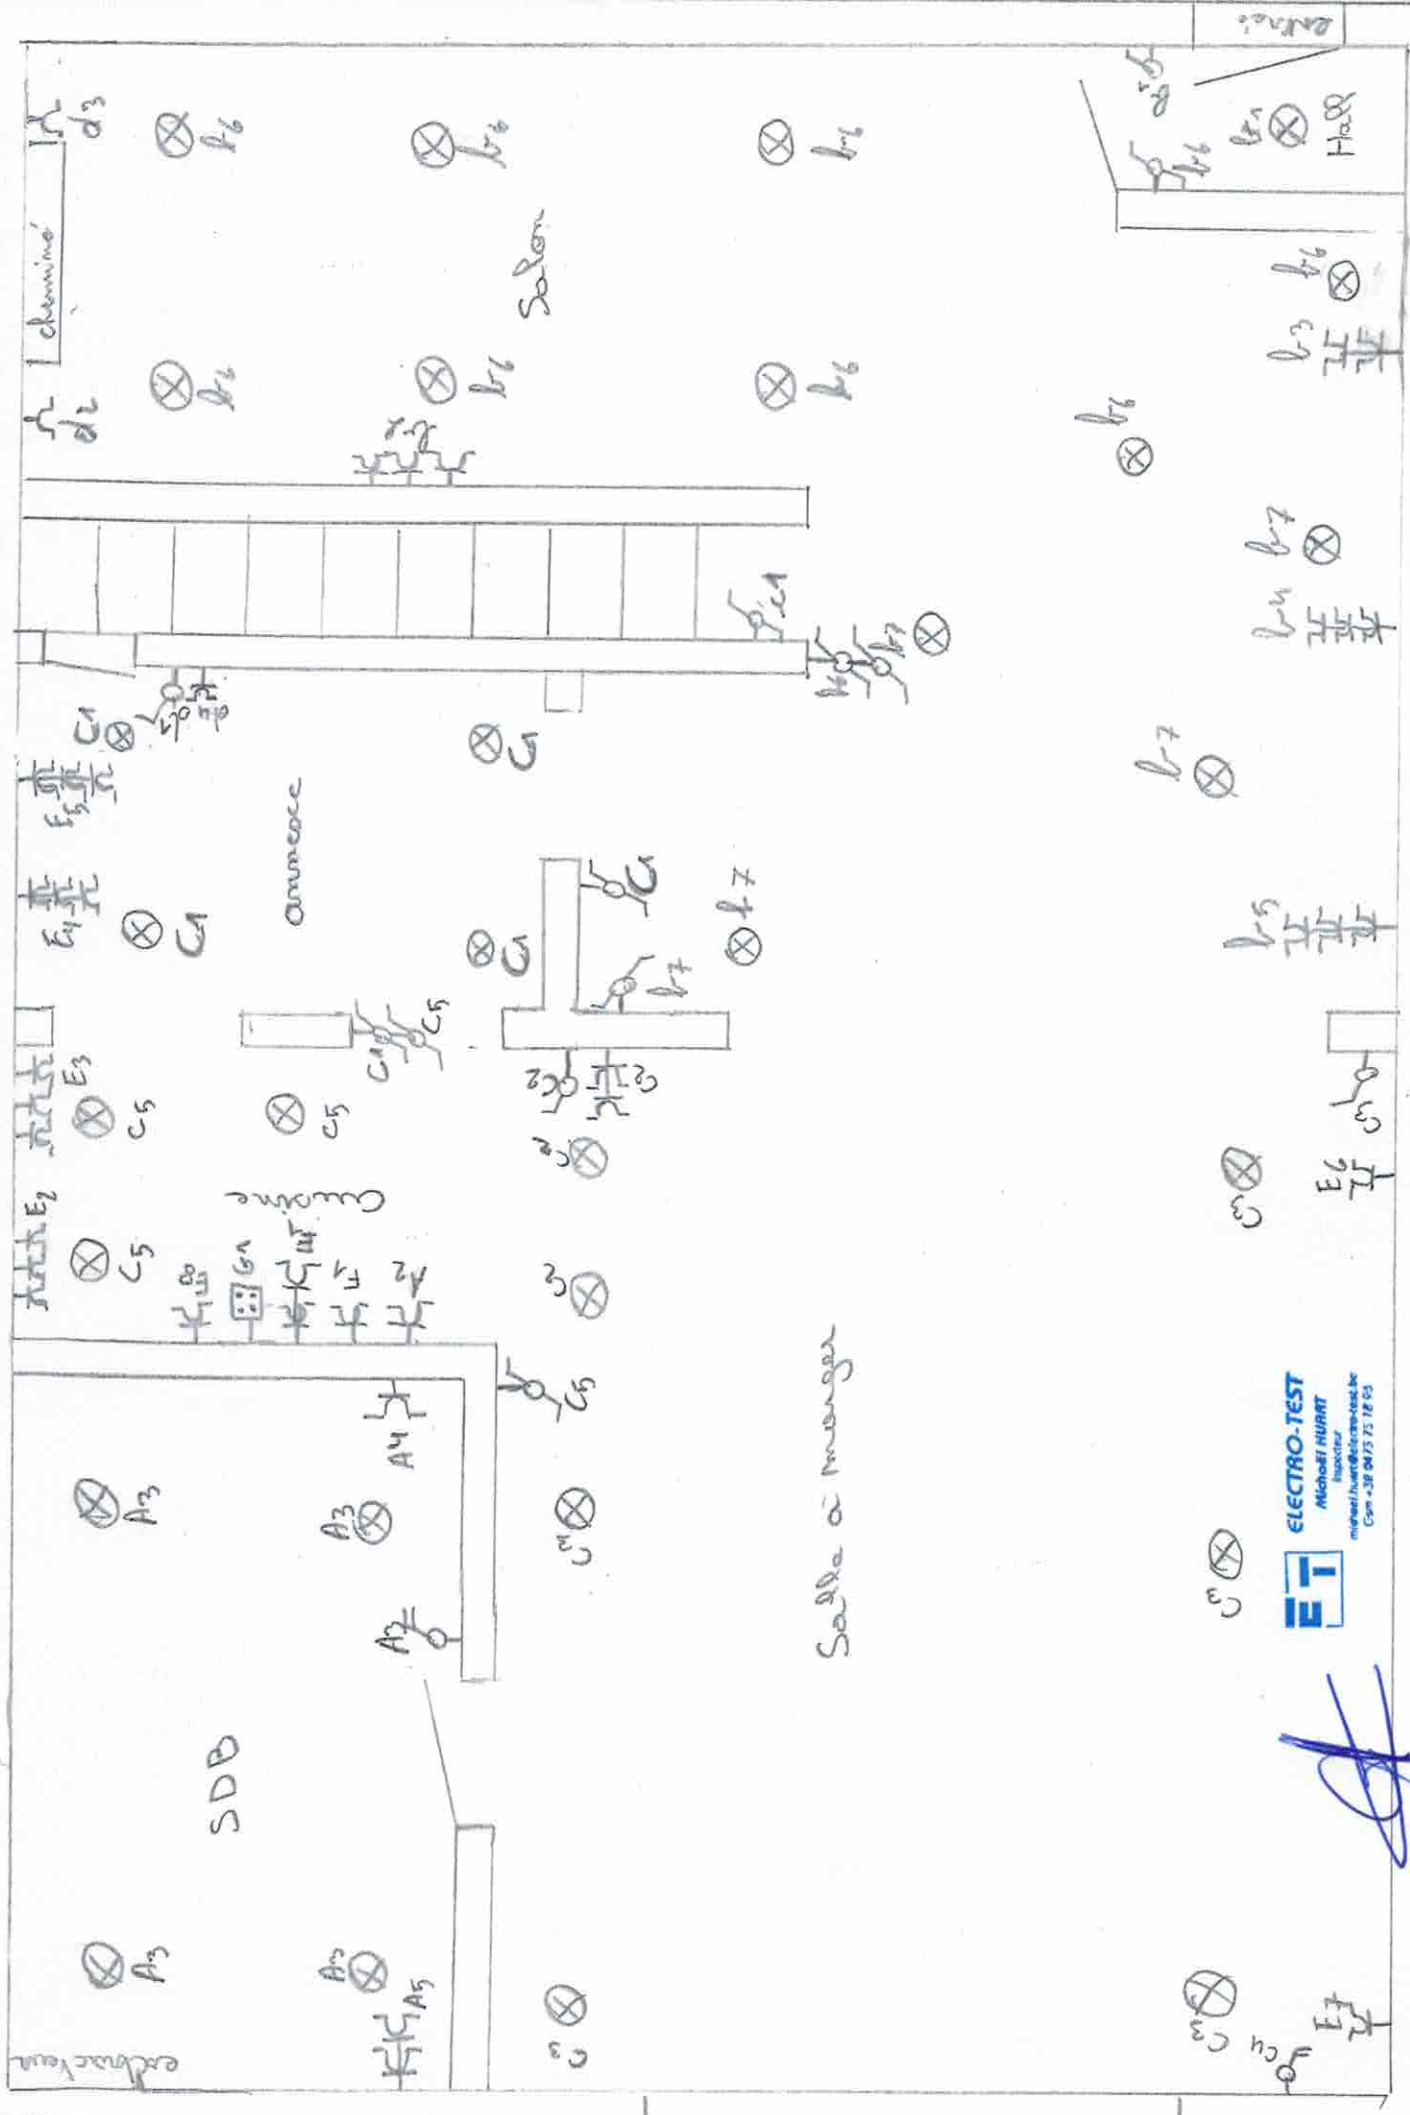

ELECTRO-TEST
MICHAEL HURAT
Inspecteur
michael.hurat@electro-test.be
Cepi - 38 04 73 72 12 03

[Handwritten signature]

Coffret Hall d'entrée (Petite minuscule)

Dif 30MA

- a) 16A $\Rightarrow$ éclairage chambre parents et 2 chambre enfant
éclairage principal SDB + toilette (étage)

Dif 300MA

- b) 16A $\Rightarrow$ éclairage Hall d'entrée + Prise salon (nouvelle)
éclairage salon les 2 Va et Ven
- c) 16A $\Rightarrow$ éclairage Hall de nuit + Prises Hall de nuit +
Prises Parents et enfants.
- d) 16A $\Rightarrow$ (éclairage cave)
(Prise sous l'inter) + 2 Prises cheminée salon
- e) 32A $\Rightarrow$ Disjoncteur coffret cave

Coffret cave Majuscule.

Dif 30MA

- A) 16A $\Rightarrow$ éclairage + Prise miroir SDB étage + Lave Vaiselle +
Prise + éclairage SDB au rez-de-chaussée +
chaudière + extracteur
- B) 16A $\Rightarrow$ éclairage + Prise Buanderie ext.

Dif 300MA

- C) 16A $\Rightarrow$ éclairage annexe + (Bar + SAM + SPot ext.)
éclairage cuisine (Prise)
- D) 20A $\Rightarrow$ Prises cave
- E) 20A $\Rightarrow$ Prises cuisine + annexe + Salle à manger
- F) 20A $\Rightarrow$ Four
- G) 32A $\Rightarrow$ Taque