



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

EANDIS

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 161861

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gest. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar :

Propriétaire :

Installateur : IVLEF D

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 3x230V	Meter / bord verbinding : XVB 4x10mm	Max. beveiliging : 40A
Tension	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : Diquette	Isolatie : 20,7	Mohm	Aantal verdeelborden : 2
Electrode de terre :	Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 20		Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40/4	300A	Generale A-7,5			☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
40/4	30A	pour A-7,5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
 Contrôle visuel : générale : ☒ ☐ contact direct : ☒ ☐

Indirecte aanraking : OK NOK
 Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : OK ☒ NOK ☐
 Raccordements :

Potentiaalvereffeningen : OK ☒ NOK ☐
 Liaisons equipotentielles :

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

**ELECTRO-TEST**MART VANDER AA
Hoofdinspecteur
Gsm +32 475 60 34 64

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI
 en mag — niet — tijdelijk — in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
 L'installation est — non — conforme au RGIE
 et peut — ne peut pas — temporairement — être mise en service — rester en service.
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en
 stemmen overeen met de installatie.
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
 conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 18 mois après la date de la vente.

o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de la vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	 /
☐	☐	☐	☐	 /
271 AK		271 HK		 /
☐		☐		 /
276 AK		271 HK		 /
☐		☐		 /

NOTE : a) l'obligation de conserver le P. n° de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'insérer immédiatement la nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.



N° 234-INSP.

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :

N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°:

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	Prescription du gést. de réseau de distr. ☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur :

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : XV 3 4x0mm	Max. beveiliging : 40A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie : 207 Mohm	Aantal verdeelborden : 5
Electrode de terre :	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 20		Test ΔIn		1 ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40A	30mA	General A-25			☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
40A	30mA	General A-25			☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken / Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is -- niet -- conform met het AREI en mag -- niet -- tijdelijk -- in dienst gesteld worden -- in dienst blijven.
L'installation est -- n'est pas -- conforme au RGIE et peut -- ne peut pas -- temporairement -- être mise en service -- rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een hooftje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het oëndatalschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herbevestiging niet nodig 1 jaar na keuringsdatum.


- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle vérification 1 an après la date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben niet later op :
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben niet later 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de la vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☒	☒	
271 AK		271 HK		
☐		☒		
276 AK		271 HK		
☐		☒		

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de la visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ; b) l'obligation de renseigner, dans le dossier, toute modification intervenue dans l'installation électrique ; c) l'obligation d'assurer immédiatement S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de la visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

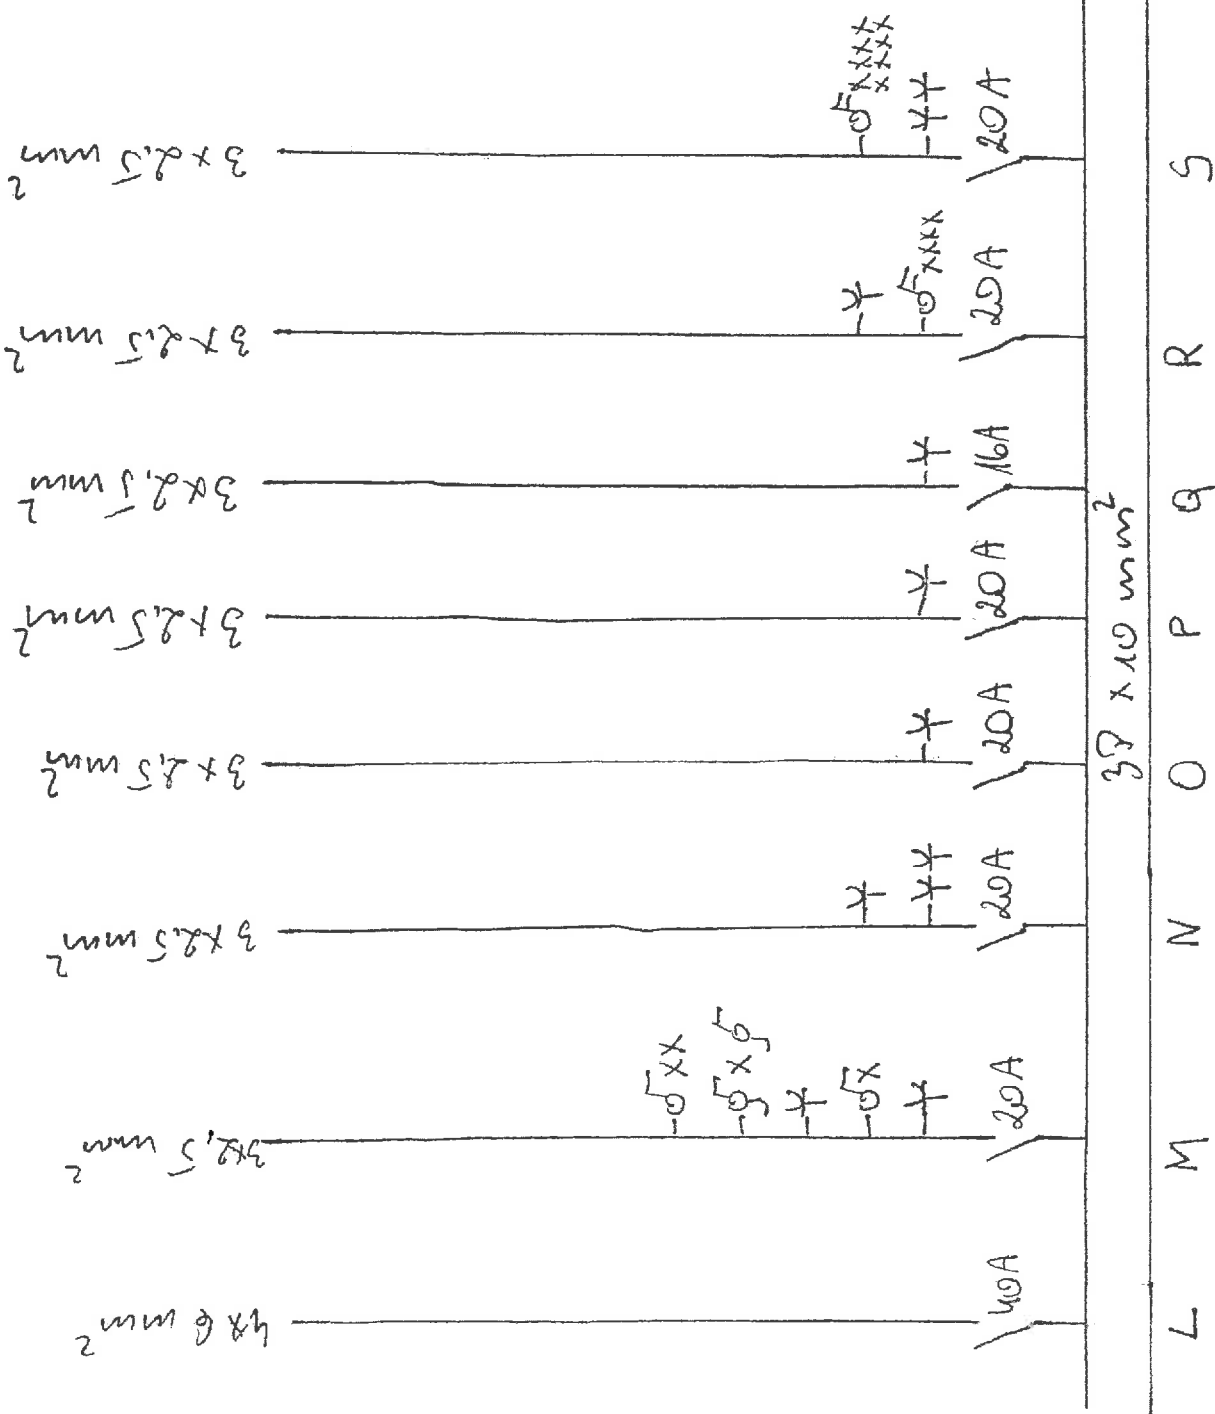

12

11

10

9

8

7

6

5


4

3


2

1

Av. de BURBURE MO
1910 WEZEMBEEK OPPEM

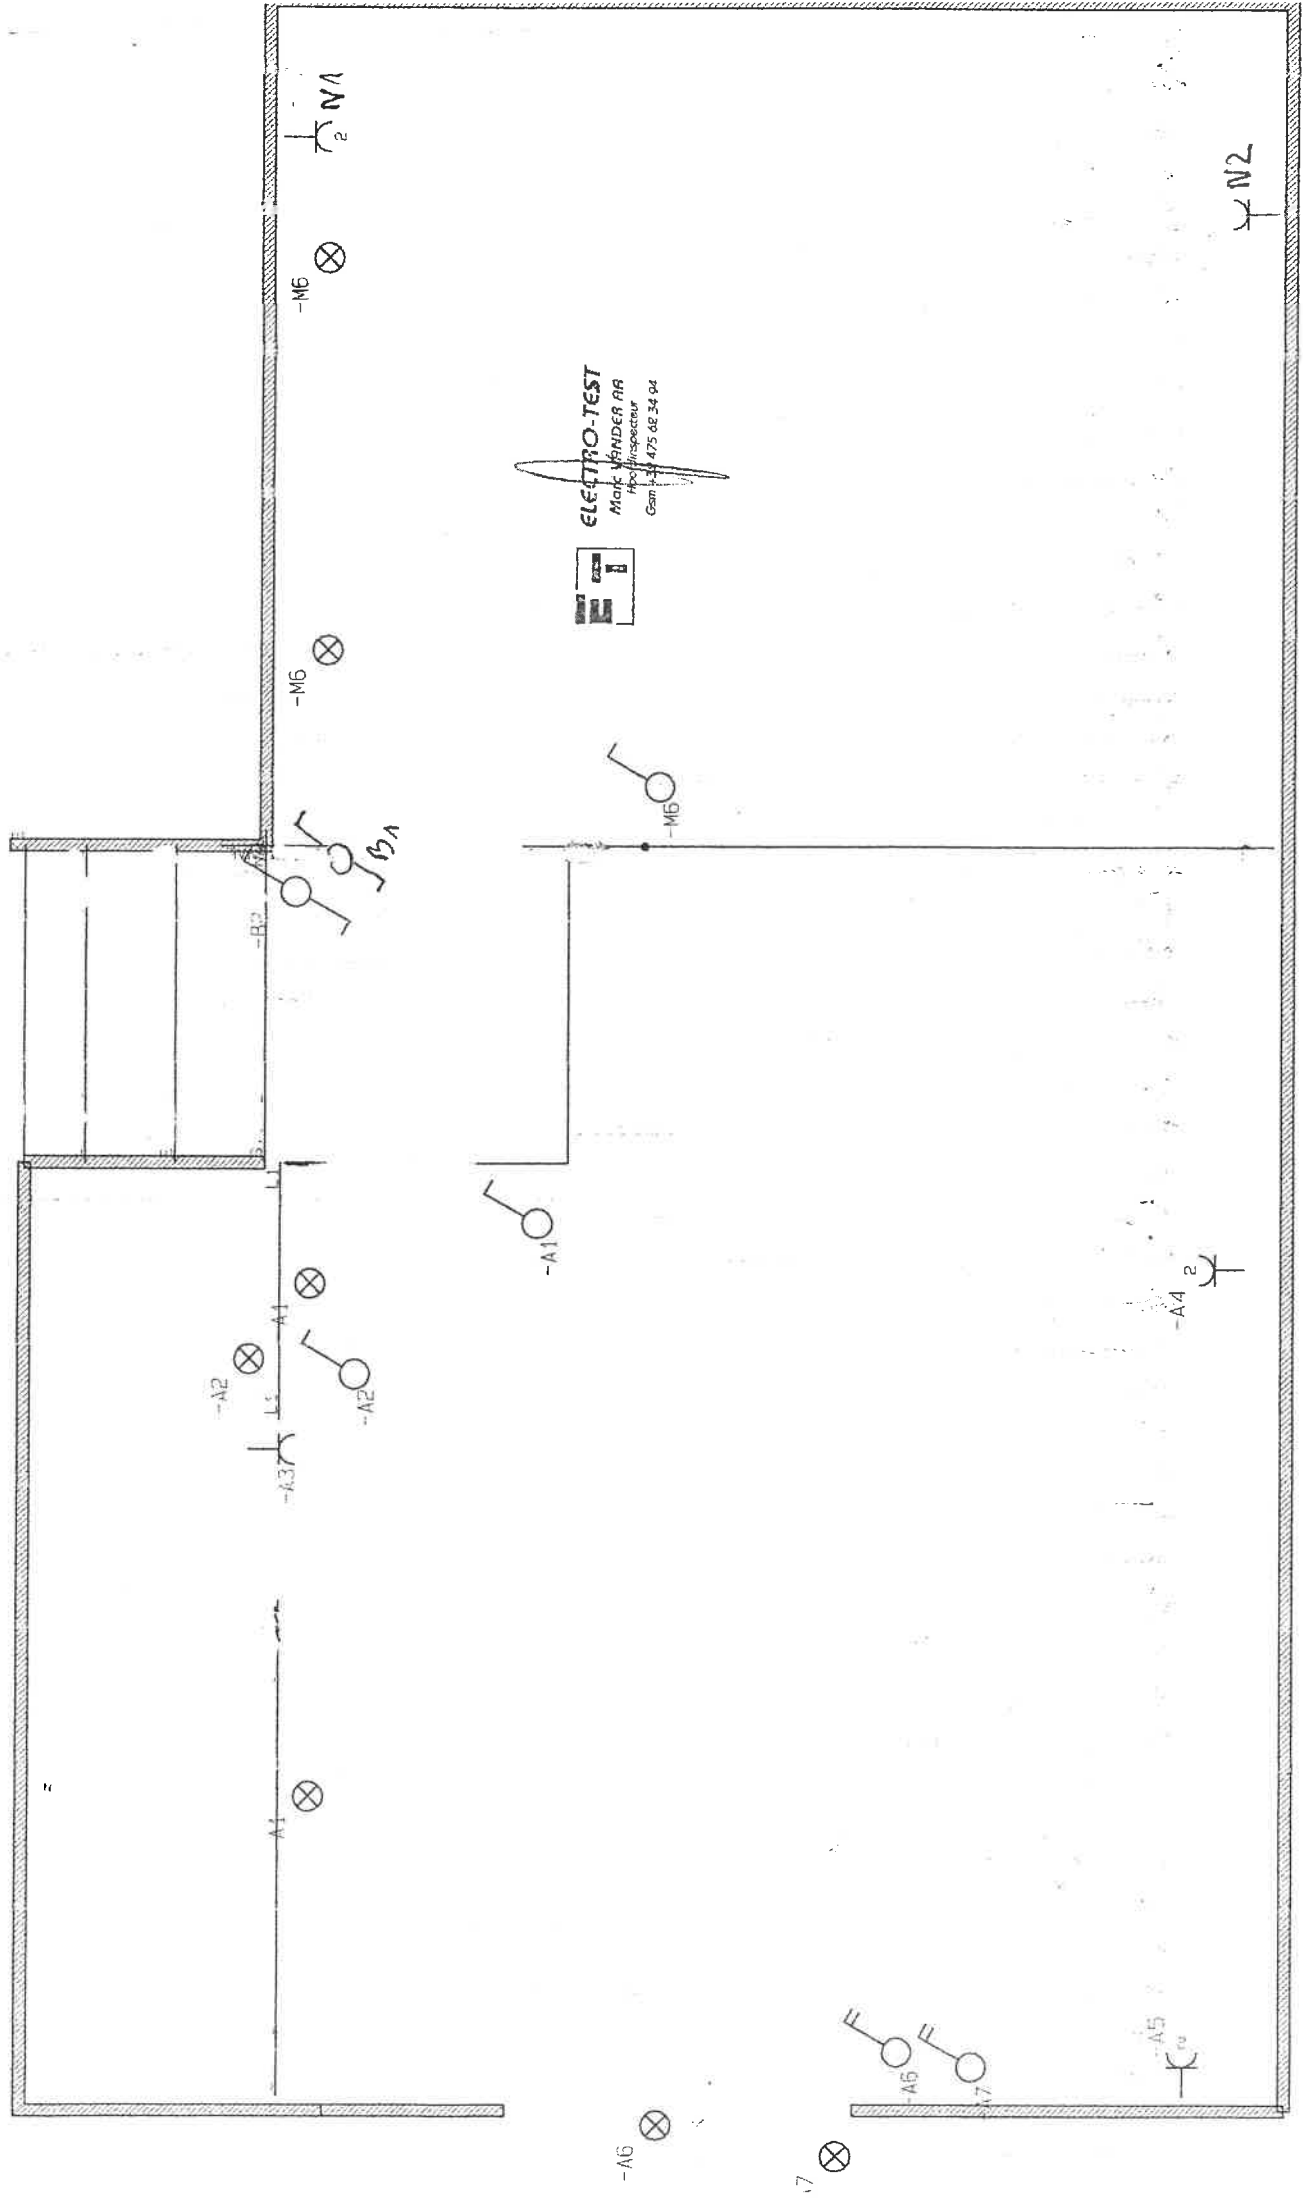

Av. de BUREAU 140
1840 WEGEMBEK OPEN

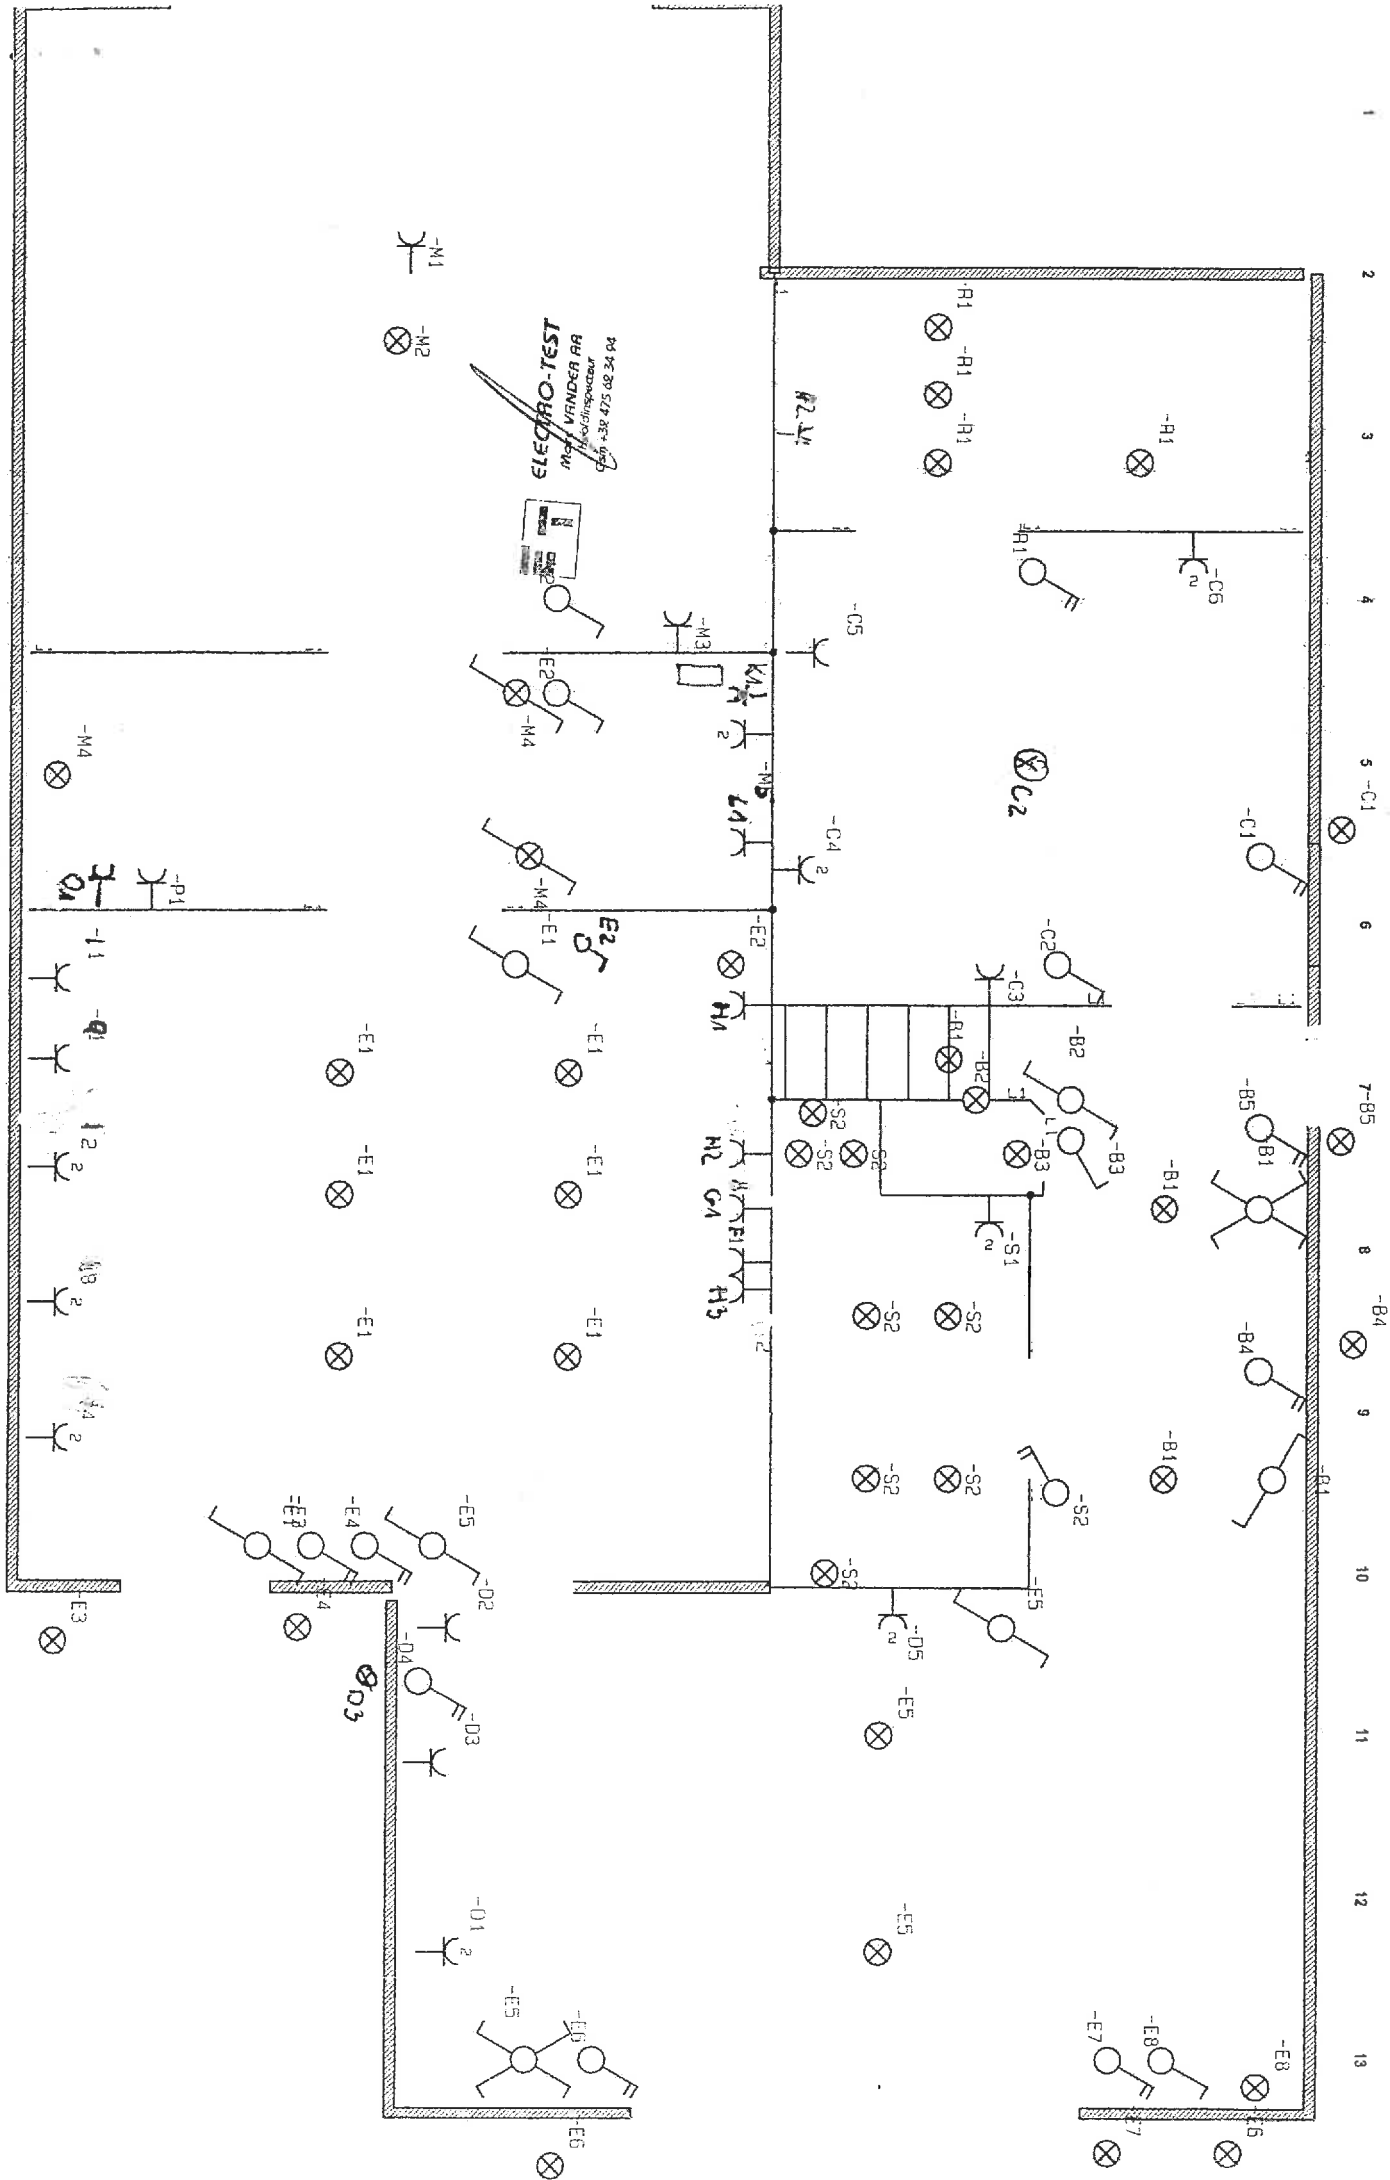



ELECTRO-TEST

Erkend controleorganisme
Organisme de contrôle agréé

vereniging zonder winstoogmerk
association sans but lucratif

Maatschappelijke zetel / Siège social
Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Tel. : (02) 751 98 39

FAX : (02) 751 52 09

B.T.W. BE 0434.433.603

T.V.A.

Nr / N°: 161861

ONTVANGSTBEWIJS / REÇU

Datum: 28.11.2012
Date:

aan / à:

1 VLEF Dimitri
Av. O. De Brubure
140 1740 Wezembeek

B.T.W. / T.V.A.:

--	--	--	--	--	--	--	--

Tel. : () FAX : ()

Voor controle van :

Pour le contrôle de :

Elektr. install. L.S. / Install. électr. B.T. :

Elektr. install. H.S. / Install. électr. H.T. :

Gasinstallaties / Inst. de gaz :

Hefwerktuigen / Engins de levage :

ATEX :

Branddetectie / Défect. incendie :

Alarm / Alarme :

Andere / Autres :

Maison

88,53

Voor akkoord betaling :

Pour accord à payer :

Handtekening/signature :

Naam/Nom :

Adres/Adresse :

IK/C.I. :

Factuur wordt nagestuurd
La facture sera envoyée

☒ Ja
Oui

☐ Neen
Non

Handtekening / Signature

Controlevergoeding :

Frais de contrôle :

Vastrecht / Droit fixe :

Km. vergoeding :

Frais de déplacement :

Netto totaal / Total net :

B.T.W. / T.V.A. %

Algemeen totaal / Somme totale

18,59

207,12



Door de Staat erkend controleorganisme
Organisme de contrôle agréé par l'état.

068-2117692-15

734-1126000-33

N° 148531