



A 0489132

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur :

Adres :

Controleorganisme:

Referentie:

Inspecteur:

Tel :

Gecontroleerde installatie : Adres :

Datum van de controle: 29/8/18

De bewoner is: ☒ eigenaar ☐ huurder

Het "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder (DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": ☒ is aanwezig ☐ is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :

Meter : Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant: Honeywell Nr: 3355024 Index: 0,726

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: 27 mbar

Verbruikstoestellen:

Aantal	Type	Merk	Nominaal vermogen
2	1	733	2460W
	2	A	770W
	3		
	...		

Besluit :

De nieuwe installatie:

☒ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.
De dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:

☒ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en is **technisch veilig**.
De dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:

☒ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en is **technisch veilig**.
De dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

Toegepaste voorschriften:

Datum: 29/8/18

Handtekening inspecteur controleorganisme

HAF1001NL-v4

Exemplaar: Wit - DNB Roze - klant Geel - controleorganisme



A 1109726

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam : GEYS Voornaam : ALFONS
Vertegenwoordiger van de onderneming : B.T.W. nr.:
Straat : TJENSESTEENWEG 101 Nr. : Bus :
Postcode : 3800 Gemeente : SINT-TRUIDEN Tel : 0182 311111 Fax :
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:)
Adres + tel:)

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie

nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna

in het gebouw gelegen te : Straat : WITBORNSTRAAT Nr. : 18 Bus : Verdieping:

Postcode : 3401 Gemeente : ATTENHAVEN

Gasmeter merk: Amnall gasmeter nummer: 375750261111

voor rekening van : Naam : MATHUS - MATHUES Voornaam :

Straat : WITBORNSTRAAT Nr. : 18 Bus :

Postcode : 3401 Gemeente : ATTENHAVEN

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoestellen conform de specifieke normen van aardgastoestellen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur:

Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben

☐ ja ☒ neen

indien ja: Cerga nr:

Voorbehouden aan de DNB:

.....

.....

.....

Datum: 19.08.2018


Handtekening + naam

Bijlage(n)

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).

Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

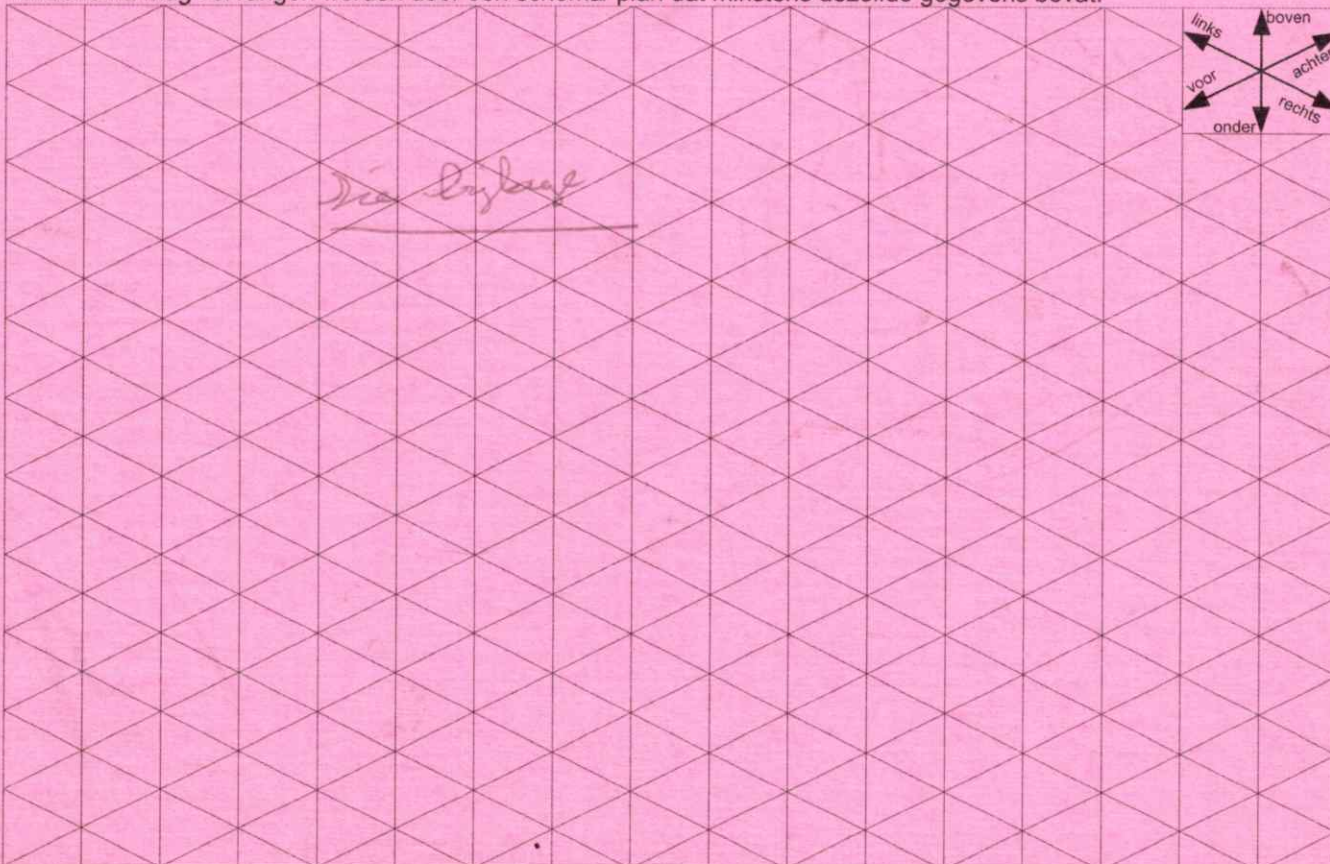



A 1109726

GETUIGSCHRIFT AF TE LEVEREN AAN DE AARDGASDISTRIBUTIENETBEHEERDER (DNB)
VOOR HET OPENEN VAN DE GASMETER OVEREENKOMSTIG
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 JUNI 1971

Ondergetekende : Naam : GEYS Voornaam : ALFONS
Vertegenwoordiger van de onderneming : B.T.W. nr.:
Straat : TOEGESTENWEG 100 bus 101 Nr. : Bus :
Postcode : 3820 Gemeente : SINT-JANSDEN Tel : 0475 381111 Fax :
(in geval van onderaanneming, voor rekening van de firma:)
Adres + tel:

bevestigt formeel en garandeert hierbij de gasinstallatie

nieuwe installatie / nieuw gedeelte van installatie (het onnodige schrappen) volgens het plan hierna

in het gebouw gelegen te : Straat : WITBARNSTRAAT Nr. : 18 Bus : Verdieping:

Postcode : 3820 Gemeente : ATTENHUYVEN

Gasmeter merk: W gasmeter nummer: 58575006/1/1/1

voor rekening van :

Naam : MATHUS - MATHUES Voornaam :

Straat : WITBARNSTRAAT Nr. : 18 Bus :

Postcode : 3820 Gemeente : ATTENHUYVEN

- te hebben geplaatst volgens de betrokken voorschriften die momenteel van toepassing zijn, waaronder de normenreeksen NBN D 51 en NBN B 61 en de technische aanbevelingen van KVBG en Cerga. Deze normen en regels van goed vakmanschap hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten. Alleen gastoeuilen conform de specifieke normen van aardgastoeuilen zijn aangesloten op de binneninstallatie.
- te hebben beproefd op dichtheid.

Dit getuigschrift moet aan de aardgasdistributienetbeheerder overhandigd worden vóór deze de gasmeter opent.

Voorbehouden aan de installateur:

Ik verklaar dat ik een "Cerga-professionele gasinstallateur" ben

☐ ja ☒ neen

indien ja: Cerga nr:

Voorbehouden aan de DNB:

.....

.....

.....

Datum: 19/08/2018


Handtekening + naam

Bijlage(n)

ISOMETRISCH SCHEMA VAN DE INSTALLATIE

Duid volgende elementen aan op het isometrisch schema: de gasmeter, de leidingen met materiaalsoort (Koper-Staal-PE), hun diameter en lengte (m), de knooppunten aangeduid d.m.v. hoofdletters A, B, ..., het soort toestellen met merk, type en vermogen (kW).

Dit schema mag vervangen worden door een schema/ plan dat minstens dezelfde gegevens bevat.

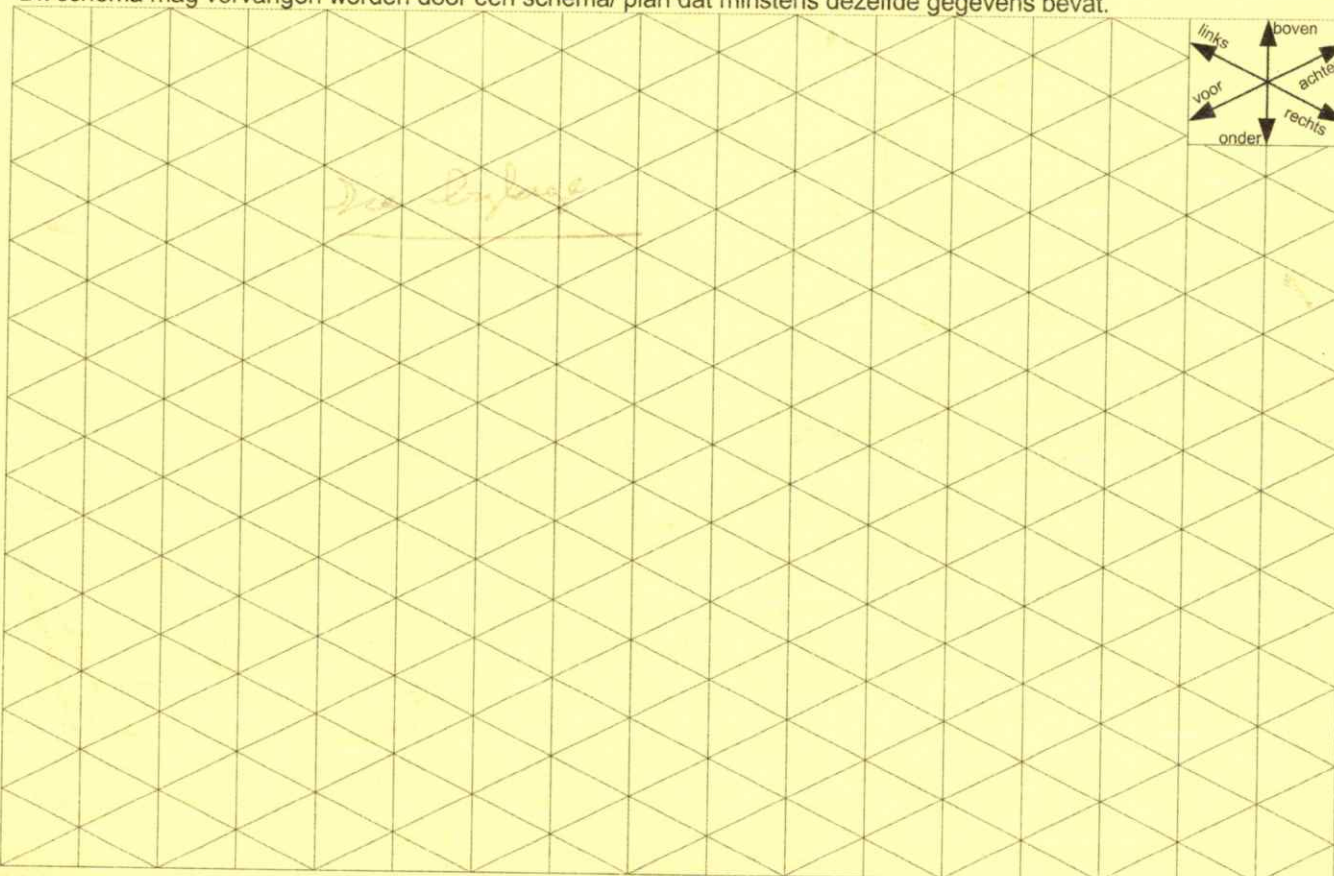

AARDGAS INSTALLATIE

Adres Installatie: Witbornstraat 48, 3404 ATTENHOVEN.

Omschrijving

AB: 9 m PLT LEIDING

CD: 5 m PLT LEIDING

A,B,C,D : Schroefverbindingen.

E,F : Kraan

H : Stop $\frac{3}{4}$ "

Alle schroef verbindingen werden met acrylkoord en colmat verbonden.

Messing onderdelen : hoek 90° MF $\frac{3}{4}$ "

T-Stuk FFF $\frac{3}{4}$ " FFF


Stop $\frac{3}{4}$ " M

Boagas koppeling PLT

BIJLAGE Nr. – ANNEXE N°:

Duid volgende elementen aan : gasmeter, leidingen en materiaalsoort, diameter, lengte, knooppunten d.m.v. hoofdletters A,B,..., het soort toestellen met merk, type, vermogen (kW).
 Indiquer les éléments : compteur, tuyauterie et matériau, diamètre, longueur, nœuds indiqués au moyen de majuscules A,B,..., sorte d'appareils, type, puissance (kW)

- CV ketel : Vaillant VKW 356/5-7, 473, 24,6 kW
 SN 27787500700770767300805472 H6
- kookplaat : Felsa 4/CA30 77 kW
 SN 2P 784000070



CV KETEL

KOOKPLAAT



B



Date - Datum:
 Nom - Naam:
 Signature - Handtekening :

Compteur N° - Teller Nr.:
 Adresse installation - Adres installatie: