

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Borsbeekstraat 61, 2140 Borgerhout
 Naam eigenaar Mast - Lambert
 Adres eigenaar idem,
 Type object eengezinswoning
 EAN-code
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek verkoop wooneenheid



Het onderzoek is verricht op 3/10/2014 volgens artikel art 271 [van het AREI](#) en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V) 3 x 230 (3f)
 Type elektrode pen
 Ø voedingsleiding (mm²) 10
 n hoofdbeveiliging (A) 30

In hoofdschakelaar (A) 40
 ΔI differentiële schakelaar(s) (mA) 2 x 30
 Aantal verdeelborden 2
 Aantal stroombanen per verdeelbord 17

Metingen

Ra / Zs (Ω) 8,73 /
 Continuïteitsmeting goed

Werking differentiële schakelaar(s) goed
 Isolatieweerstand van de installatie (MΩ) >0,5

Inbreuken

1. nihil.

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Voor de omschrijving van de installatie zie schema's. De schema's zijn steekproefwijs gecontroleerd.

Besluit

De installatie is conform het AREI.


De algemene ADS was / werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema werden voor gezien getekend / gecontroleerd

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk 3/10/2039, alsook voor ingebruikname van elke belangrijke wijziging of aanzienlijke uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Voor de directeur, op 3/10/2014



Naam agentonderzoeker: Gokhan Ozturk

Handtekening:

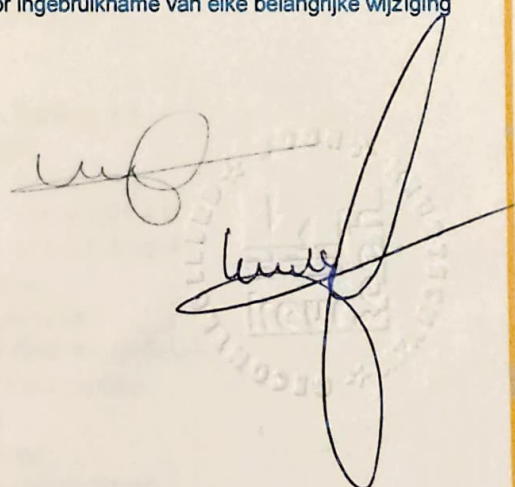

Reserveringen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeval aan personen overkomen, rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die bevestigt de maatregelen die moeten worden genomen op de huishoudelijke elektrische installaties.

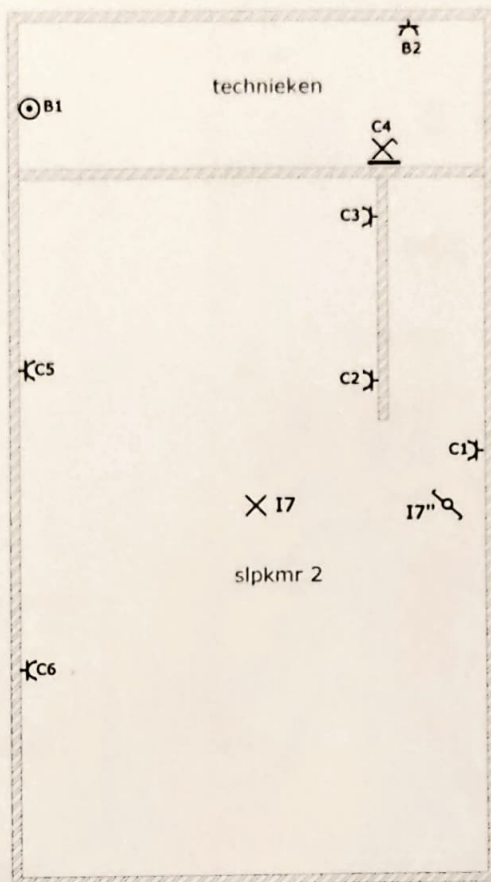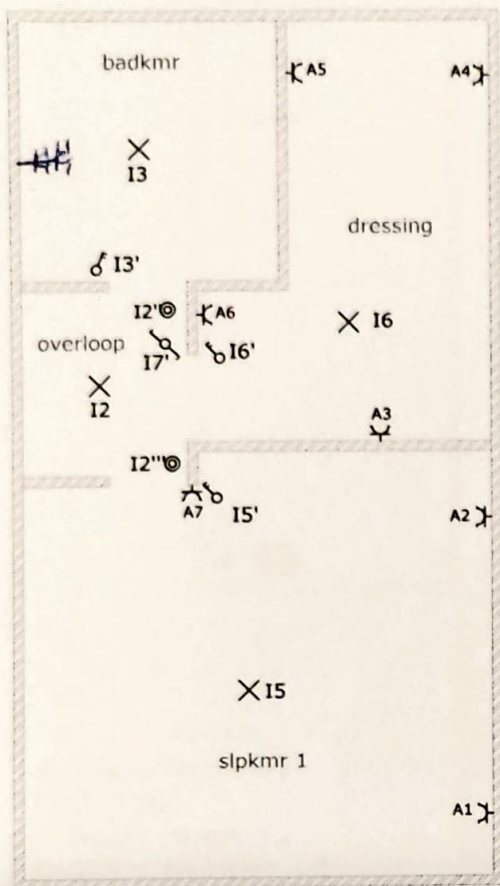

KEURTECH
OZTURK GOKHAN
BOOMSESTEENWEG 2 BUS 1
2627 SCHELLE
✉ GOKHAN.OZTURK@KEURTECH.BE
WWW.KEURTECH.BE

03/10/2014

[Handwritten signature]

- A: Stopc. boven +1
- B: CV-ketel
- C: Stopc. boven +2
- D: Stopc. beneden +0
- E: Stopc. + buitenlicht
- F: Droogkast
- G: Wasmachine
- H: Verlichting beneden
- I: Verlichting boven
- J: Ijskast
- K: Dampkap
- L: Oven+micro-oven
- M: Inductie + gasvuur
- N: Stopc. aanrecht
- O: Afwasmachine
- P: Ventilatoren


Elekt. Situatieplan - Verdieping +1 & Verdieping +2

Borsbeekstraat 61, 2140 Borgerhout

Pieter Mast & Saar Lambert

Plannr. 02 dd. 08072014



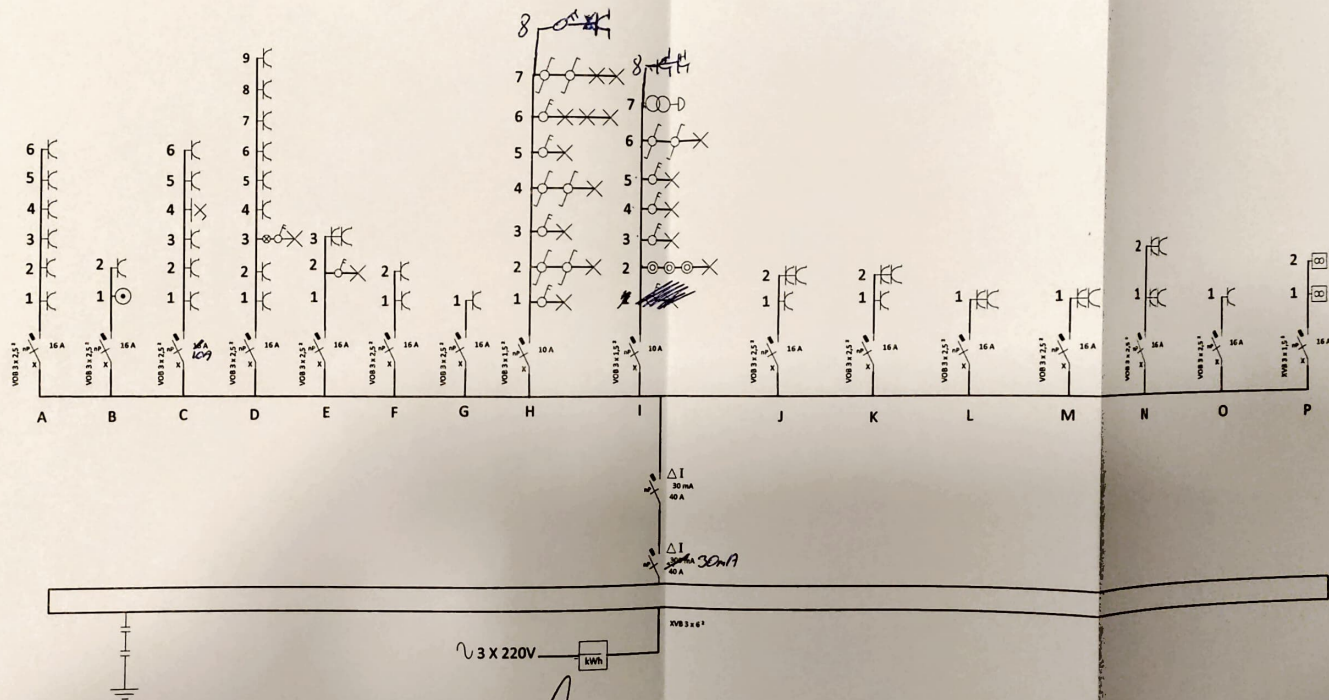

03/06/2014
 KEURTECH
 OZTURK GOKHAN
 BOOMSESTEENWEG 7 BUS 1
 2627 SCHELLE
 GOKHAN.OZTURK@KEURTECH.BE
 WWW.KEURTECH.BE

Eendraadschema
 Pieter Mast & Saar Lambert
 Borsbeekstraat 61, 2140 Borgerhout