

AIB-VINÇOTTE Belgium, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ - SERVICE EXTERNE POUR LES CONTRÔLES SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Siège social: Diamant Building, Boulevard A. Reyers, 80, 1030 Bruxelles
Tél.: 02 674 57 11 - Fax: 02 674 59 59 - Télex: 23166



☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rés. ☐

☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: **ASP Belen s/p**

N° de TVA: **452.551.869**

ou n° de la carte d'identité:

Distributeur: **Sibelge**

Compteur: n°: **A/laca** index:

Type de comptage: ☐ jour - ☒ bihoraire - ☐ nuit -

RAPPORT n°: **P001991222/vit**

Membre n°:

Installation: Nom:

Adresse: **49 rue de Liedekerke**
1210 Bxl

Date de visite: **27/8/04**

Propriétaire ou Mandataire: Tél.:

Nom, Prénom: **SPATUZZI, G.**

Adresse: **49 rue de Liedekerke**

Demandeur: **ASP Belen**

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du RGIE: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de **230** V, AC, Protection branchement: **230** A Type: **aut**

Description du branchement: **affair - 27** Type câble: Section: x mm²

Alimentation tableau principal: **6** x **10** mm² Nbre de tableaux: **2** Nombre de circuits terminaux: **6**

Type de prise de terre: **pique** Résistance de dispersion: **63** Ohms Isolement général: **200** M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

Detail du schéma

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Le différentiel général était - a été - plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le **27/8/04** ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE - EST - N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION-EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en servi-

Annexes:
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom: **ASP** Signature: **ASP**

0199

A.B.P. belux s.p.r.l.u.

Electricité Générale

Route de Petit-Roeulx, 132

7090 Braine le Comte

Tel-Fax : 067/444.725. Gsm : 0475/61.52.36.

TVA : BE.457.551.869. – R.C. Mons : 144.492

Enregistrement : BE.457.551.869.03.26.


Nouvelle installation électrique

Adresse de l'installation : Mr SPATUZZI G.

Rue de Liedekerke, 49 2^{ème} étage

1210 Bruxelles

Date de réception : 27 Août 2004.

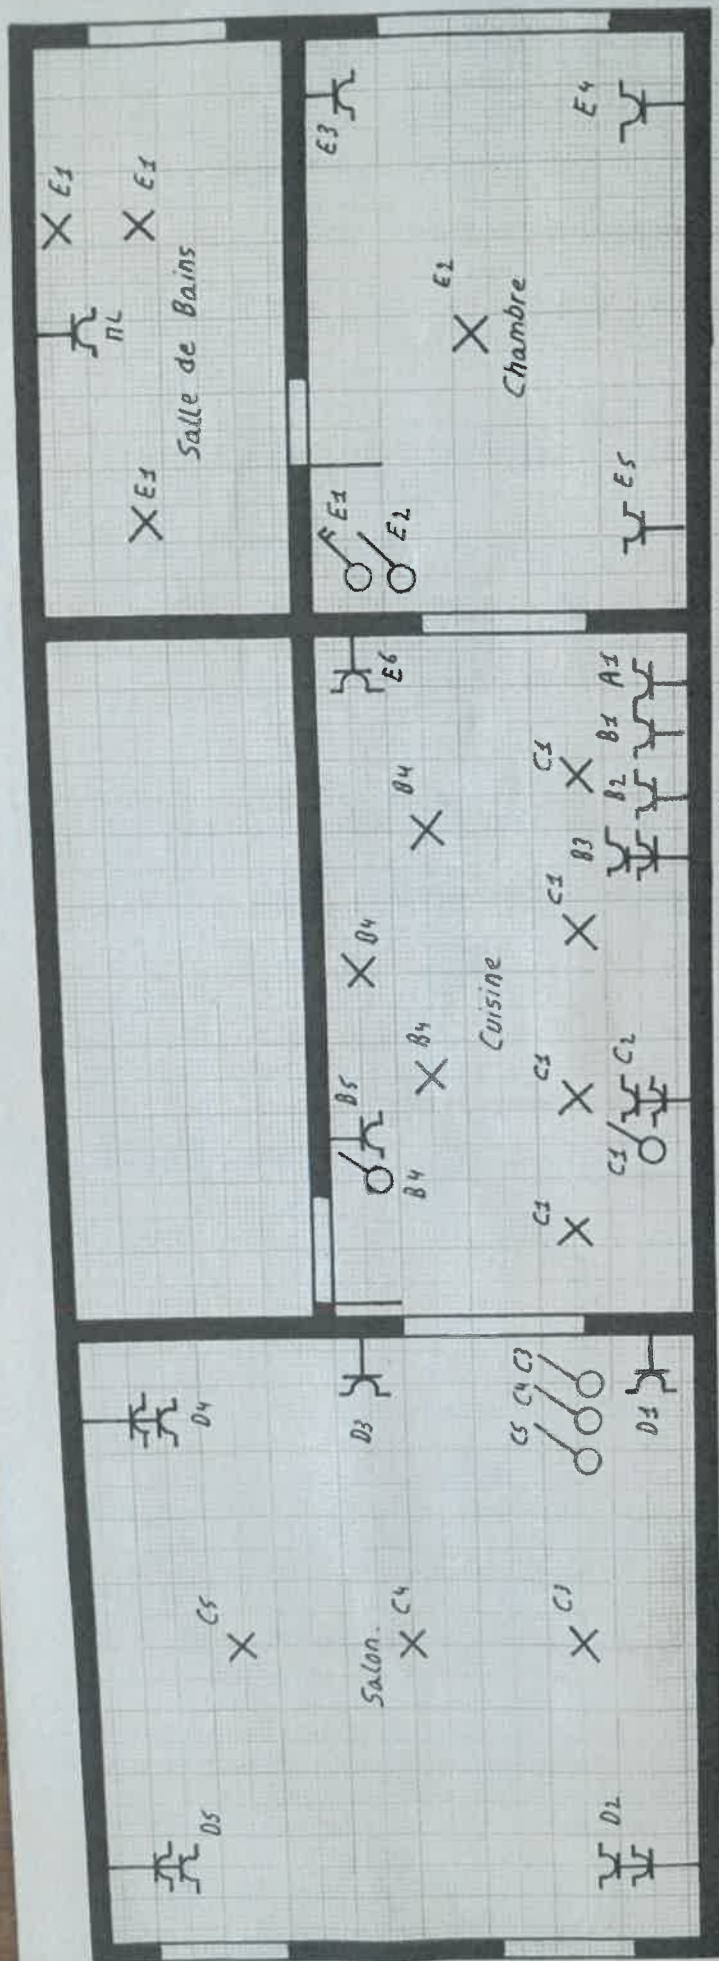

leur au



Vanderweyck F.
Inspecteur Electricite
GSM 0476 25 25 04

Schéma d'implantation : Appartement 2^{ème} étage

Mr SPATUZZI G.
Rue de Liedekerke 49
1210 Bruxelles

par : A.B.P. BELUX s.p.a. l.u.
Route de Petit Rosoux 132 Braine le Comte
M.1 B.1 067/144 705

Revis


8
7
6
5
4
3
2
1

Alimentation Coffret 2 (Etagc).

XVB 3g6.
40A 300mA

XVB 3g6. 40A

Coffret 2:

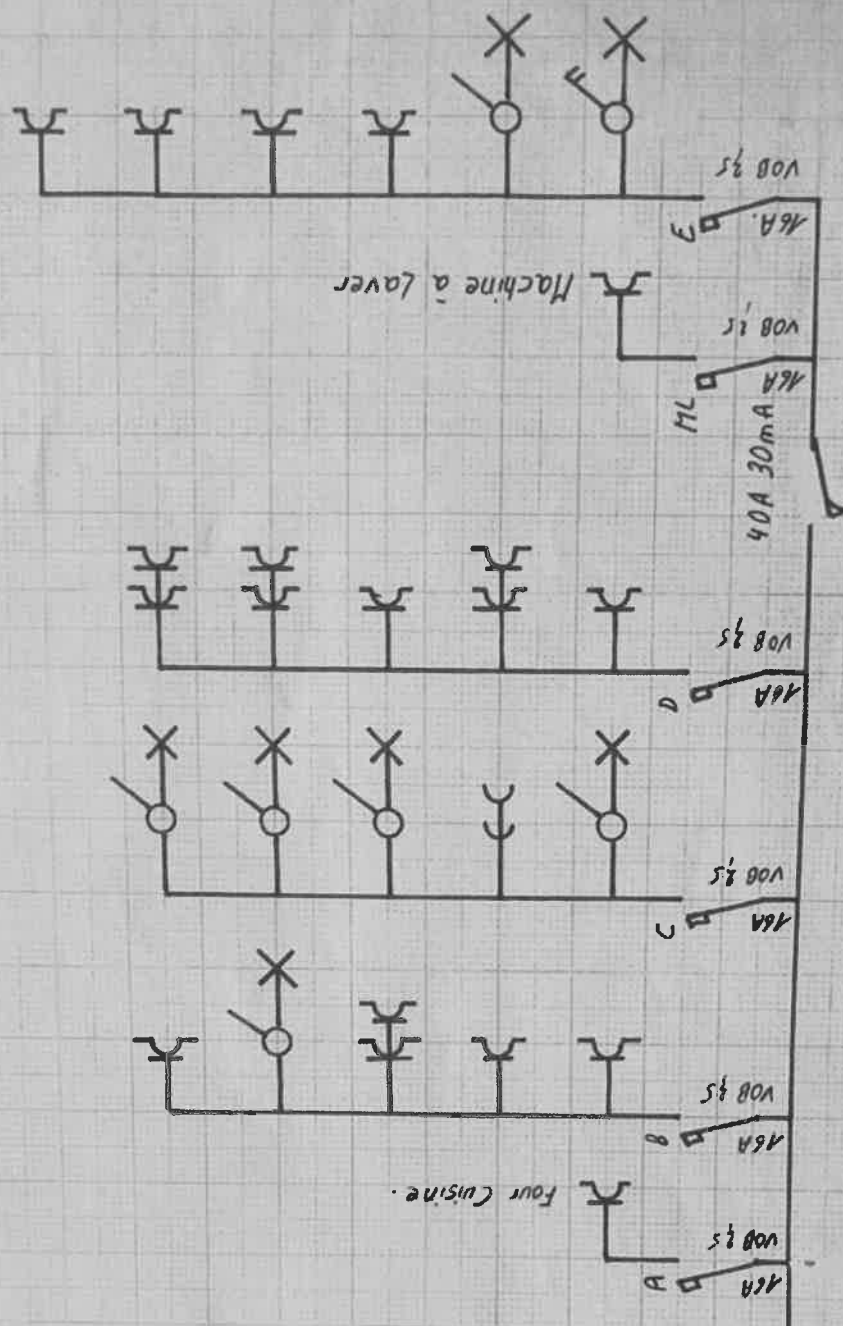

AV
BELGIUM
Vandendriek F
Inspecteur Electricite
GSM 0476 / 25 25 04

Schema unifilaire : Appartement 2^{eme} étage

Mr SPATUZZI G.
Rue de Liedekerke 49
1210 Bruxelles

Par : A.B.P. BELUX s.p.r.l.u.
Route de Petit-Roeulx 132 Braine le Comte
Tel-Fax : 067/444.725.

Handwritten signature