

**VINÇOTTE asbl**

Organisme de contrôle agréé | Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
Siège social : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • Belgique
TVA BE 0402.726.875 • RPM Bruxelles • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Rue Phocas Lejeune 11 • 5032 Gembloux • Belgique • tél: +32 81 432 611 • gembloux@vincotte.be

Personne à contacter: OLIVIER TOURNAY, Electricité

• Nos coordonnées

Rapport N°: GEM/15/60818319/00/FR/006

Réf. contrat: 2180891/6000

• Vos coordonnées

Réf:

• Données d'intervention

Lieu: Immeuble

Rue Rouveroy 1

4000 LIEGE

Date: 03/10/2019

Effectuée par: GALLO LUCIEN/MR

BGELEC scri
Rue Neuve, 14
4260 Fallais(Braives)
Belgique

RAPPORT DE VISITE DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES A BASSE TENSION

INSTALLATION : PARTIE COMMUNE

NOTE 1 : Nous attirons votre attention sur l'arrêté royal du 12 août 1993 qui définit les prescriptions minimales de sécurité auxquelles doivent satisfaire les équipements de travail existants (machines, appareils, outils ou installations), en tenant compte de l'état d'évolution de la technique. Ceci inclut l'équipement électrique des machines et les installations électriques. Le contrôle suivant les exigences minimales pour les équipements électriques des machines n'est pas compris dans ce rapport

NOTE 2 : Nous attirons votre attention sur l'arrêté royal du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail.

Nos services sont à votre disposition pour des informations additionnelles.

BASE DE L'EXAMEN

Le contrôle a été effectué selon les prescriptions suivantes:

- RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES (RGIE)

RUBRIQUES DU RAPPORT

- I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
- II. MESURES / ESSAIS
- III. INFRACTIONS
- IV. OBSERVATIONS
- V. TABLEAUX

CONCLUSION

- L'installation électrique dont il est question dans le présent rapport est conforme aux prescriptions définies ci-avant.

Ing. J. WINDEY
Directeur Général

Date de l'impression : 24/10/2019

Nombre de pages : 3

Annexe(s) : 0

Distribution : or. 1
cc. 0



I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

1. Généralités

Article(s) de référence

art. 87 RGIE - Installation électrique sans service électrique (sans personnel BA4-BA5) : voir art. 86 du RGIE

Schémas de mise à la terre :

Schéma TT

Lieu(x)/transfo / Source

COMPTEUR N 67593600 IN 40A

Tension(s) de service :

Tension de service : 3N400/230V

Lieu(x)

2. Facteurs d'influences externes

Il n'y a pas de présence de facteurs d'influences externes particuliers

3. Description

Copie de plans et schémas en annexe

Copie de plans et schémas sur place

N° Réf. et date :

PLAN BEGELEC 22/10/2018

II. MESURES ET ESSAIS

1. Dispositifs de mise à la terre

Plusieurs boucles de terre

Mesure déconnectée 3Ω

Emplacement du sectionneur de terre : CAVE face au compteur

2. Mesures d'isolement

Les mesures effectuées ont donné des valeurs suffisantes

3. Appareils de mesure

Appareils de base dont l'agent est titulaire.

4. Divers

Néant



III. INFRACTIONS


Néant

IV. OBSERVATIONS

Néant

V. TABLEAUX

Néant

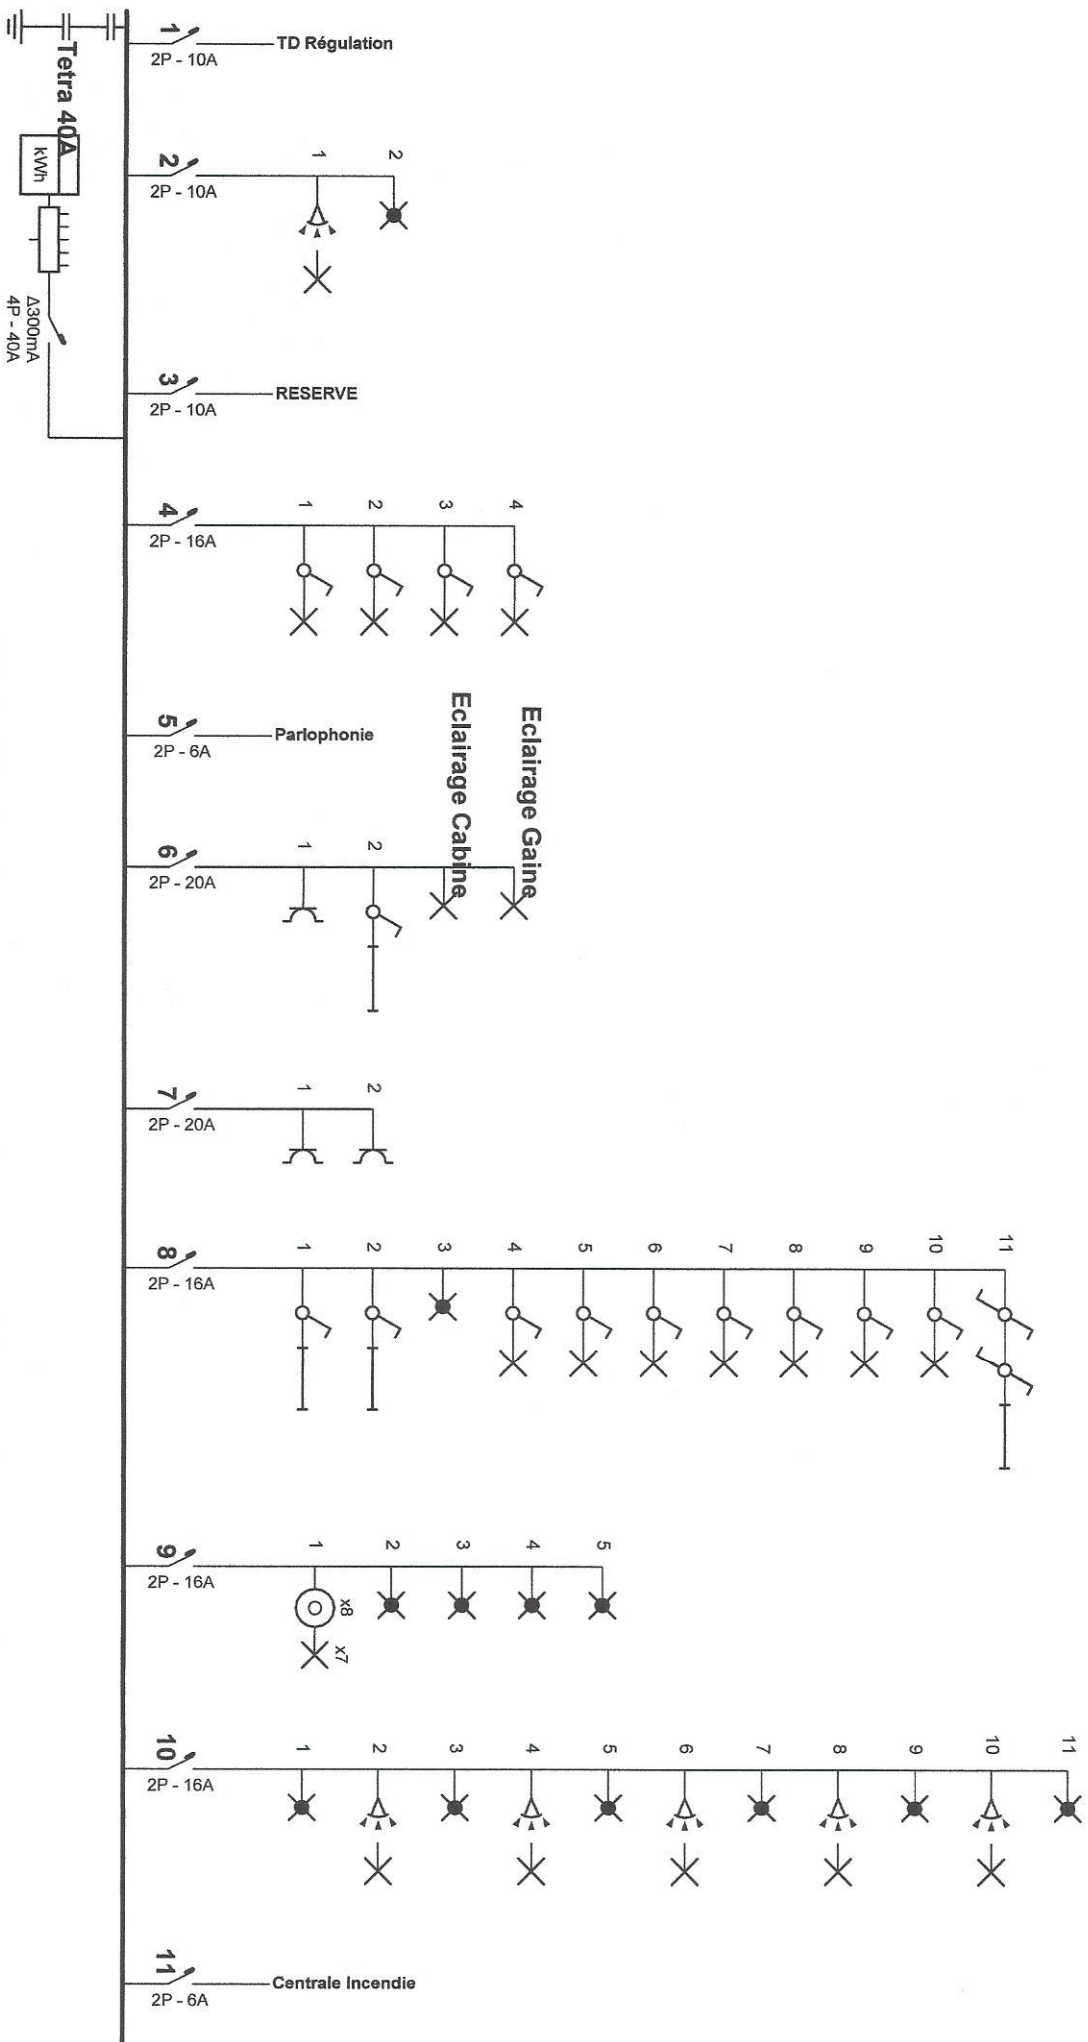


Adresse de l'installation électrique
 ACP Rouveroy c/o ADK SA
 Rue Rouveroy 1
 4000 Liège

Installateur
 BGELEC scrl
 Rue Neuve 14
 4000 Liège
 GSM: 0485/510.333
 e-mail: secretariat.bgelec@gmail.com
 0442.618.423.

p. 1/8
Schema unifilaire

Date: 22-10-18

3 x 400V + N ~ 50Hz

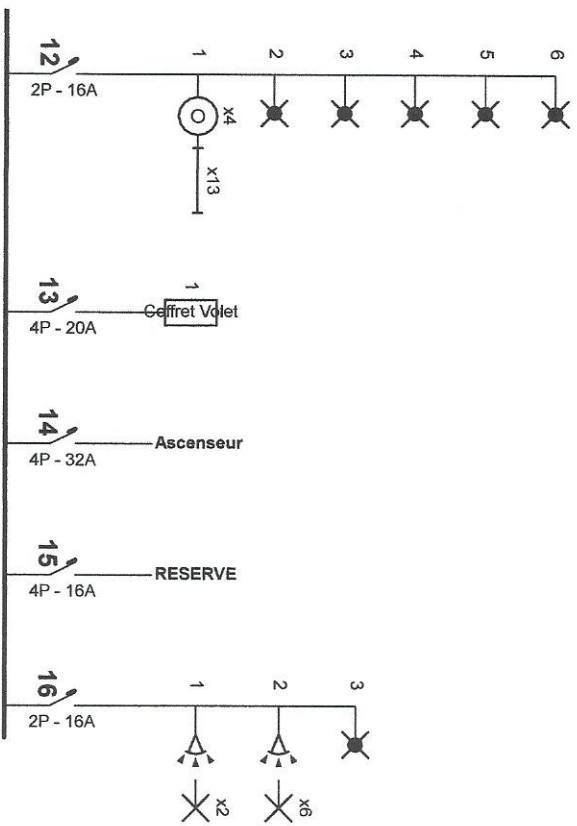

Adresse de l'installation électrique
 ACP Rouveroy c/o ADK SA
 Rue Rouveroy 1
 4000 Liège

Installateur
 BGELEC srl
 Rue Neuve 14
 4000 Liège
 GSM: 0485/510.333
 e-mail: secretariat.bgelec@gmail.com
 0442.618.423.


p. 2/8
Schéma unifilaire

Date: 22-10-18

3 x 400V + N ~ 50Hz

Garage/Parking
Rouveroy 1

Voir Plan Rez

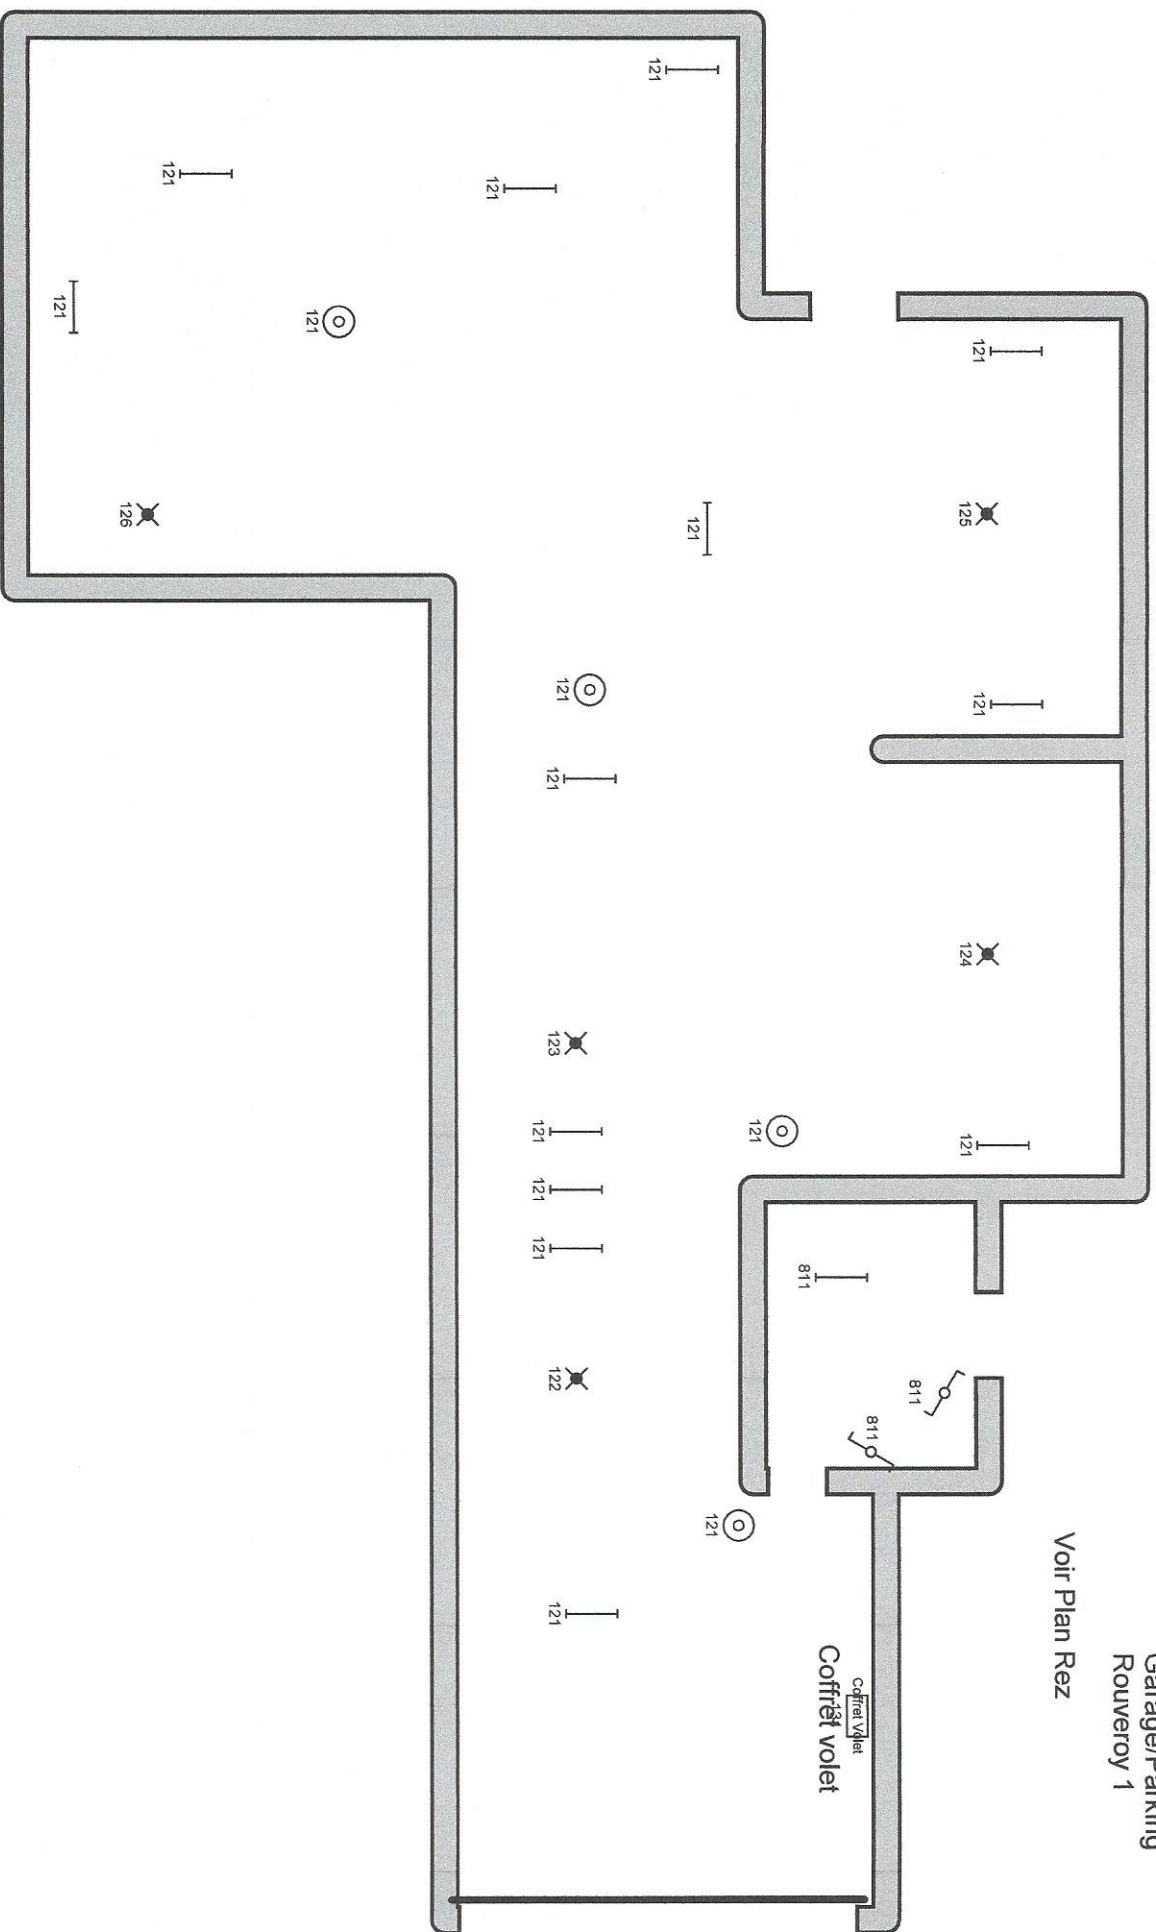

Adresse de l'installation électrique

ACP Rouveroy c/o ADK SA
Rue Rouveroy 1
4000 Liège


Installateur

BGELEC scrl
Rue Neuve 14
4000 Liège
GSM: 0485/510.333
e-mail: secretariat.bgelec@gmail.com
0442.618.423.

p. 3/8
Schéma de position

Date: 22-10-18

3 x 400V + N ~ 50Hz

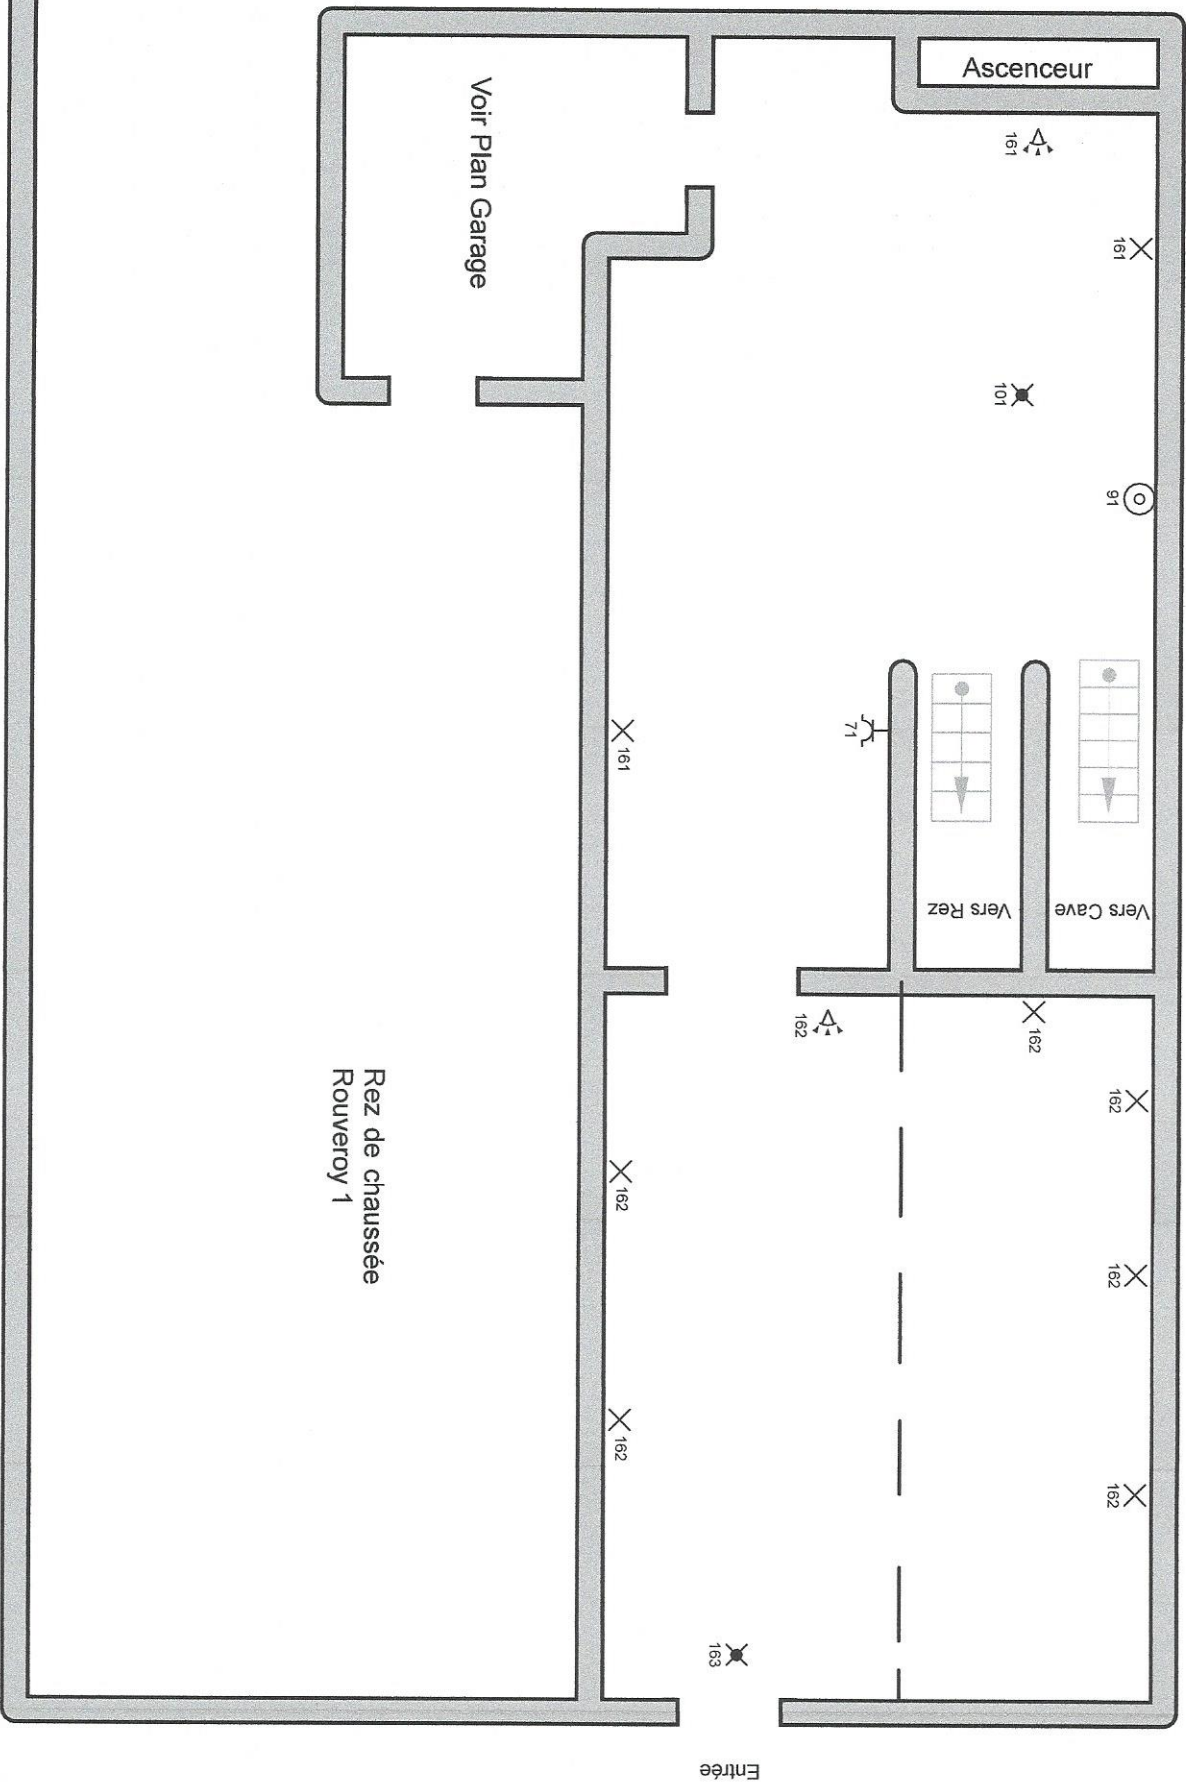

Voor Plan Garage

Ascenseur

Rez de chaussée
Rouveroy 1



Adresse de l'installation électrique
ACP Rouveroy c/o ADK SA
Rue Rouveroy 1
4000 Liège

Installateur
BGELEC srl
Rue Neuve 14
4000 Liège
GSM: 0485/510.333
e-mail: secretariat.bgelec@gmail.com
0442.618.423.

p. 4/8
Schéma de position

Date: 22-10-18

3 x 400V + N ~ 50Hz

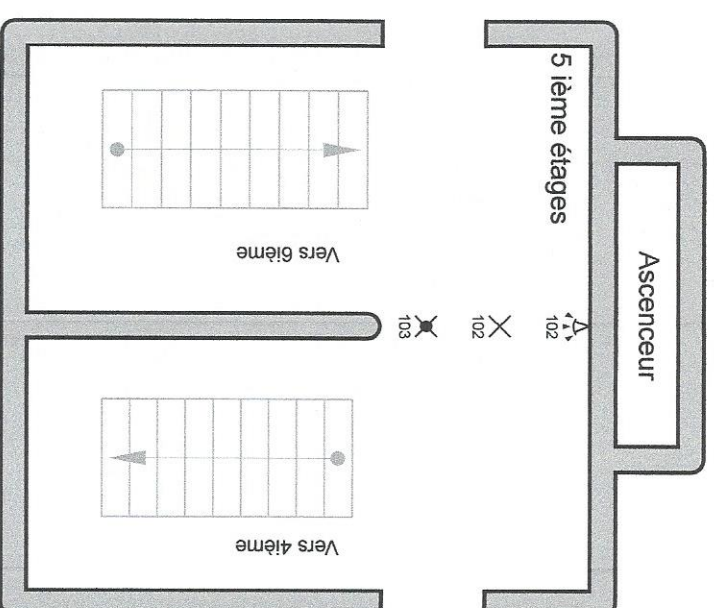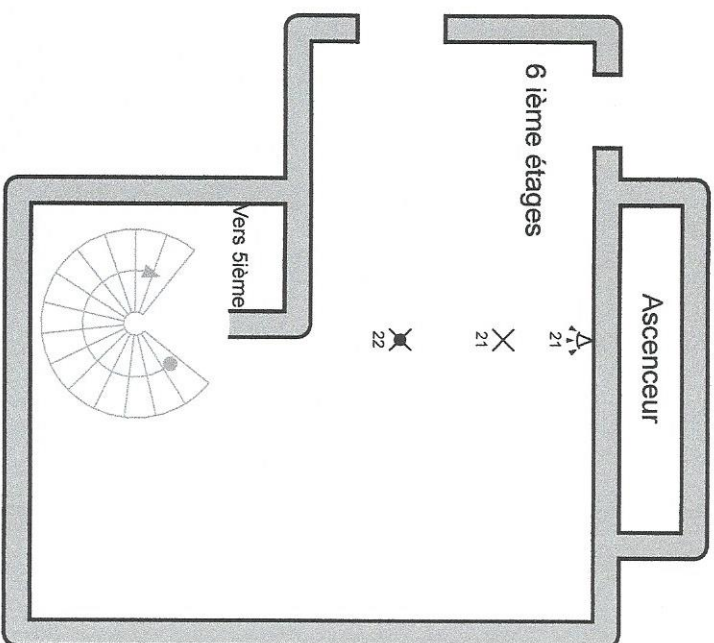



Adresse de l'installation électrique
 ACP Rouveroy c/o ADK SA
 Rue Rouveroy 1
 4000 Liège

Installateur
 BGELEC scrl
 Rue Neuve 14
 4000 Liège
 GSM: 0485/510.333
 e-mail: secretariat.bgelec@gmail.com
 0442.618.423.

p. 6/8
Schéma de position

Date: 22-10-18

3 x 400V + N ~ 50Hz

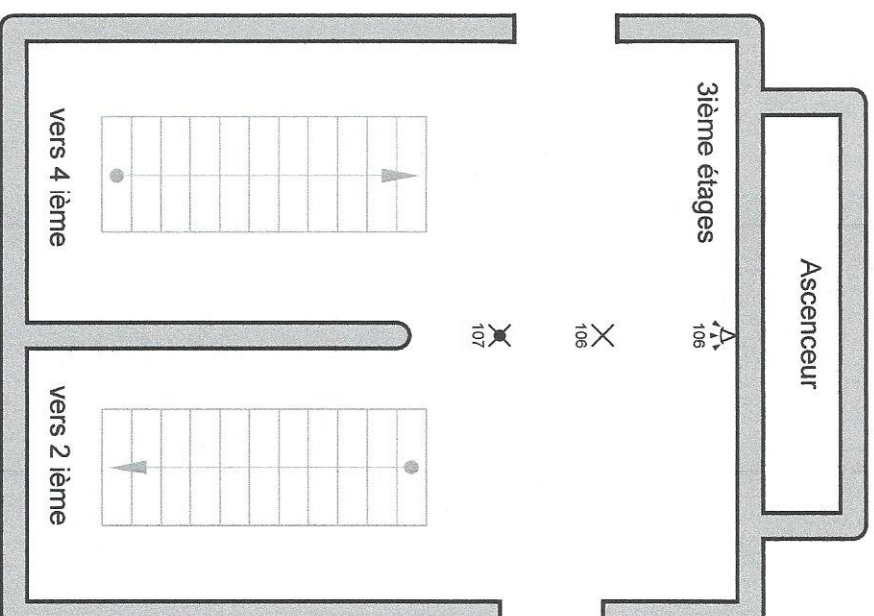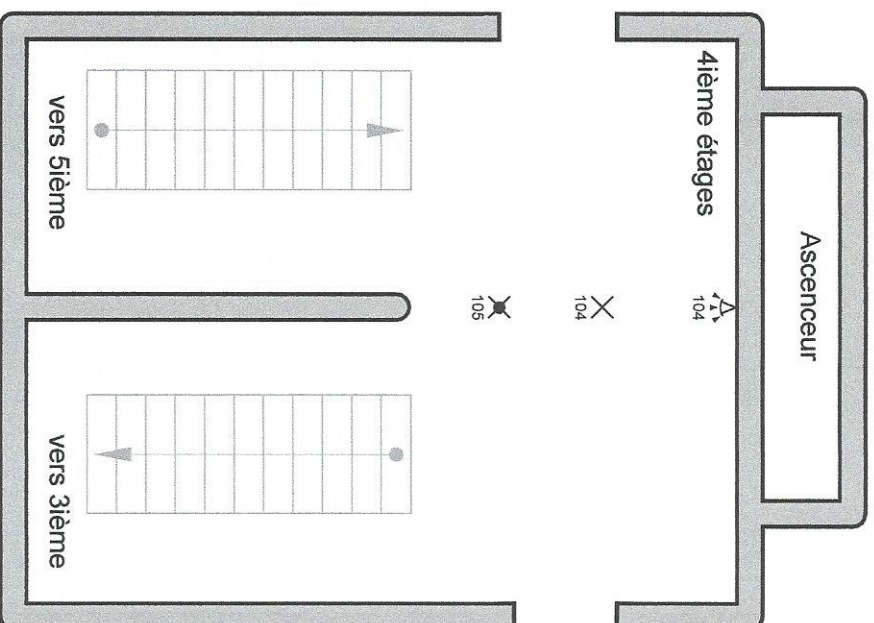


Adresse de l'installation électrique
 ACP Rouveroy c/o ADK SA
 Rue Rouveroy 1
 4000 Liège

Installateur
 BGELEC scrl
 Rue Neuve 14
 4000 Liège
 GSM: 0485/510.333
 e-mail: secretariat.bgelec@gmail.com
 0442.618.423.


p. 7/8
 Schéma de position

Date: 22-10-18

3 x 400V + N ~ 50Hz

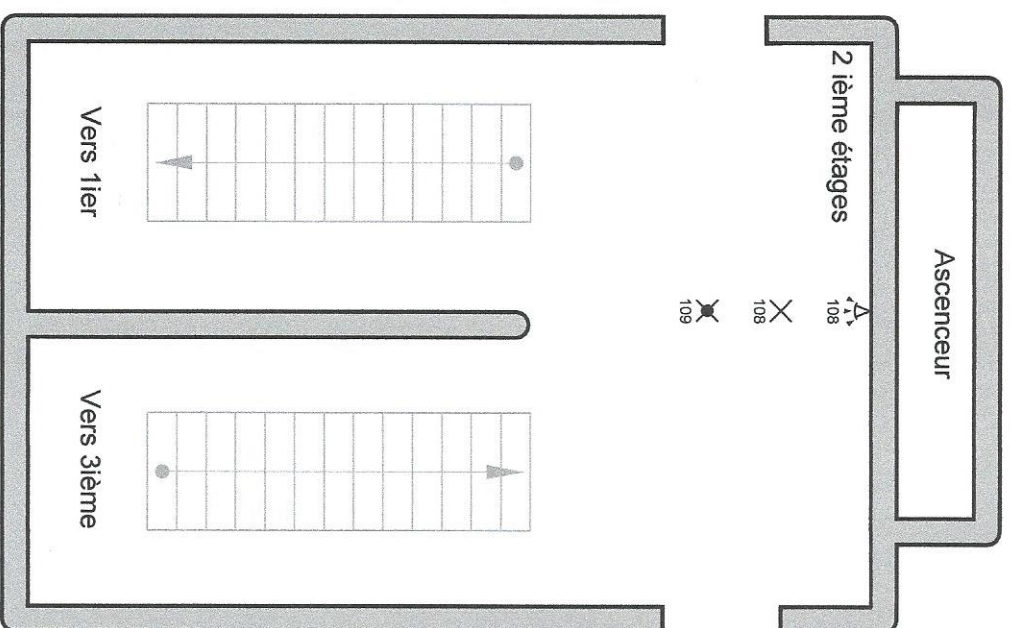

108
108
109

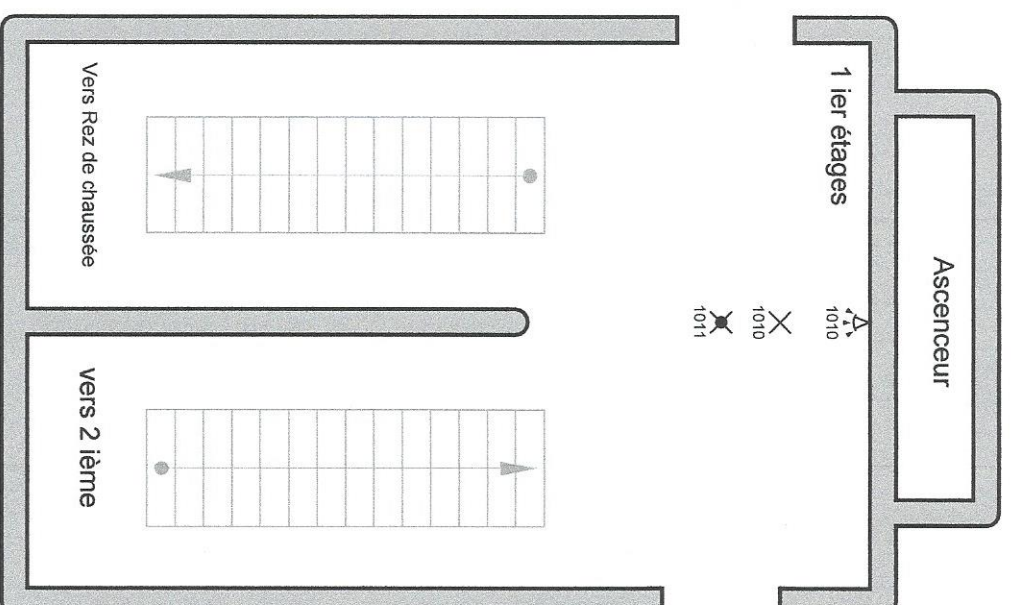

1010
1010
1011

Adresse de l'installation électrique
ACP Rouveroy c/o ADK SA
Rue Rouveroy 1
4000 Liège

Installateur
BGELEC scrl
Rue Neuve 14
4000 Liège
GSM: 0485/510.333
e-mail: secretariat.bgelec@gmail.com
0442.618.423.

p. 8/8
Schéma de position

Date: 22-10-18

3 x 400V + N ~ 50Hz