

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Rusa

Nr teller :

N° comp : *57620121*

Verslag van onderzoek :

Rapport de contrôle :

N° *1520180319/07*

EAN
code

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☐	☒	☐	☐		☐

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

RUE HATHYSART n°13 4053 EMBOURG

Eigenaar

Propriétaire :

Adres :

Adresse :

Installateur : *B. Geuec*

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

19-03-2018

BTW / TVA : *0752 425 04*

Ik. / C.I. :

Inspecteur : *Lollo Antonio*

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : <i>1000V</i>	Meter / bord verbinding : <i>VFUB 4X25</i>	Max. beveiliging : <i>60A</i>
Tension	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : <i>Bouite</i>	Isolatie : <i>20.5</i> Mohm	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre : <i>39</i> Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		I ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<i>63</i>	<i>300</i>	<i>A</i>	<i>Generaal circuit de A à I, P, L</i>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<i>63</i>	<i>30</i>	<i>A</i>	<i>locaux huurders circuit de</i>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
			<i>1 x 0</i>		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOK	directe aanraking : ☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOK
Contrôle visuel : général : ☒ ☐	contact direct : ☒ ☐	Contact indirect : ☒ ☐

Aansluitingen : ☒ OK ☐ NOK	Potentiaalvereffeningen : ☒ OK ☐ NOK
Raccordements :	Liaisons equipotentielle :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

La Visite de Contrôle porte sur la partie visible et accessible de l'installation

ELECTROTEST
Antonio Lollo
Inspecteur
antonio.lollo@electro-test.be
Gsm 0475 748 450

Besluit / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling.

Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.

Het éénraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.).

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.).

Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : *19-03-2018*

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du R.G.I.E., les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Ressa

Nr teller : 57620111
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1520180319/07

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		○	○	○	○	○		○

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

RUE MATHYSAERT 13 4053 ENBOURG

Eigenaar
Propriétaire :

Md

Adres :
Adresse :

Installateur : B. Gillec

BTW / TVA : 0752 425 04

Datum van het onderzoek :

Ik. / C.I. :

Date du contrôle : 19.03.2018

Inspecteur : Lollo Antonio

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart.

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : VFUB 4x25	Max. beveiliging : 60A
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : 27	Isolatie : 20.5 Mohm	Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm	Isolement :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		1 ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
63E	300	A	Grootste aantal de A. I. Pd		○	○	○	○	○	○	○	○
63E	30	A	Locale huishoud. amb. de		○	○	○	○	○	○	○	○
			1.00		○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : général : ○	○	contact direct : ○	○	Contact indirect : ○	○

Aansluitingen : OK	NOK	Potentiaalvereffeningen : OK	NOK
Raccordements : ○	○	Liaisons equipotentielles : ○	○

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Opmerkingen/Remarques :

Datum/date :

La Visite de Contrôle porte sur la partie visible et accessible de l'installation.

ELECTROTEST
Antonio Lollo
Inspecteur
antonio.lollo@electro-test.be
Gsm 0475 748 406

Bestuul / Conclusion :

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt

door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec

l'installation. Het einddraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen

overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai

prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) : De volgende periodieke controle

moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven

termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek :

☒ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes

mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite

complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPE concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd

worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend

bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd (en laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
○	○	○	○	
271 AK	○	271 HK	○	
276 AK	○	276 HK	○	

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoekte bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreedingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlerend organisme te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreedingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreedingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier d'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du drectement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 1510180310/07

EAN code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE ART		○	○	○	○	○		○

Plaats van het onderzoek :
Lieu du contrôle :

Eigenaar
Propriétaire :

Adres :
Adresse :

Installateur :
Datum van het onderzoek :
Date du contrôle :

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : Tension :	Meter / bord verbinding : Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : Protection max. :
-------------------------	---	---

Aardelektrode : Electrode de terre :	Isolatie : Isolement :	Aantal verdeelborden : Nombre de tableaux :
---	---------------------------	--

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux :		Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type			OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
63A	300	A	Gemeenschappelijke aansluiting		○	○	○	○	○	○	○	○
63A	30	A	Lokale huishoudelijke aansluiting		○	○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK	Indirecte aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : ○ ○	Contact indirect : ○ ○

Aansluitingen : Raccordements : OK ○ NOK ○	Potentiaalvereffeningen : Liaisons equipotentielles : OK ○ NOK ○
---	---

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :
Datum/date :

De installatie is conform de voorschriften van de R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Besluit / Conclusion :

☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt

door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec

l'installation - Het einddraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen

overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai

prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle

moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven

termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek :

☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

☐ Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes

mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite

complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd

worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend

bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.


☐ La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente -

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform	Conform	N° vorig rapport
276bis AK → 274 AK ○ → ○	276bis HK → 274 HK ○ → ○	
271 AK ○	271 HK ○	
276 AK ○	276 HK ○	

ELECTROTEST
Antonio Lollo
inspecteur
antonio.lollo@electro-test.be
Gsm 0475 748 406

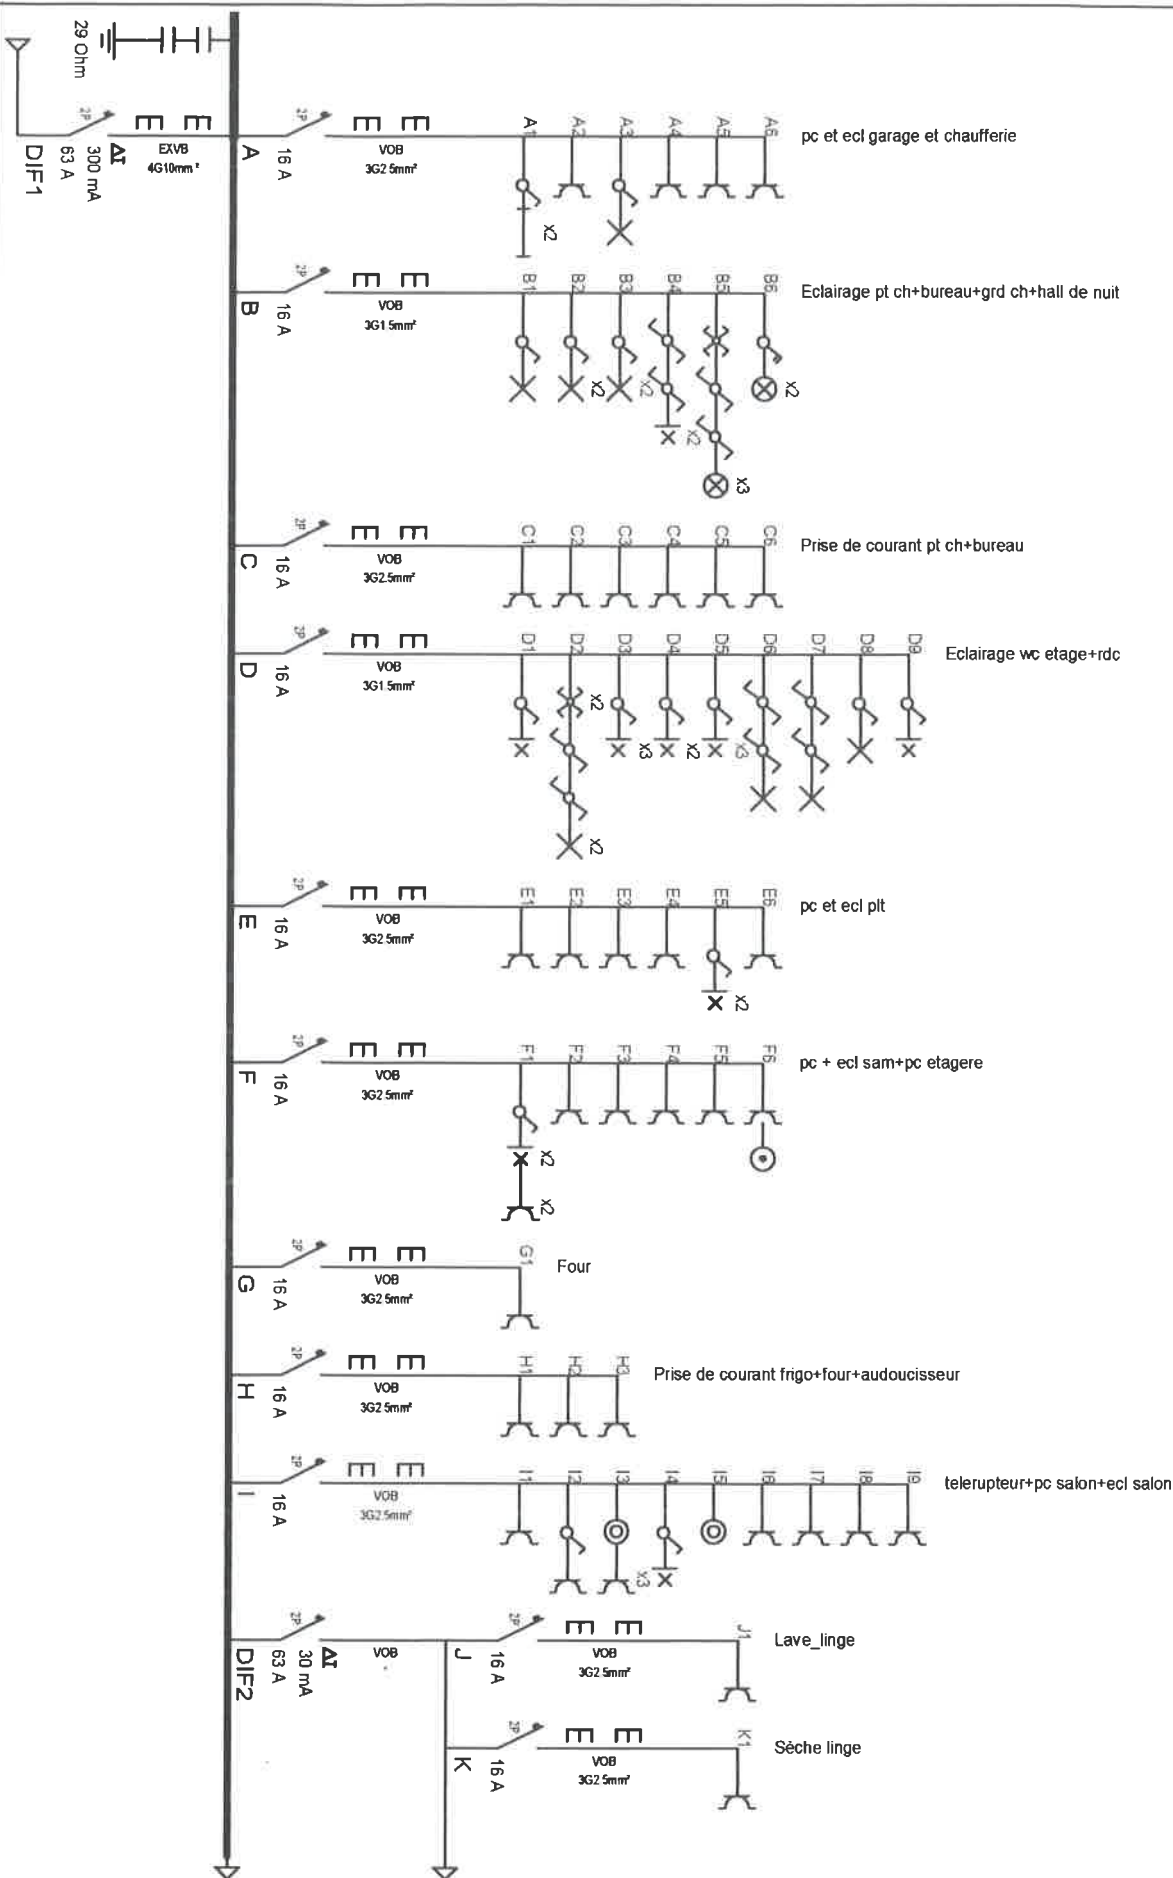

INSTALLATEUR

CONTROLE

CHANTIER

Schema 1A


230V~

Nom: B. Gelec
 Adresse: Rue Bois Malette 114
 Adresse: 4460 Grace-Hollogne
 GSM: 049666 54 68

ORGANS:
 Nom: ...
 Date: ...
 Signature: ...
 Inspector: Antonio Lofio
 Email: antonio.lofio@electro-est.be
 GSM: 0475 748 408

Nom: ...
 Rue: Rue Mathysart 13
 Comm: 4053 Embourg
 Sign: ...



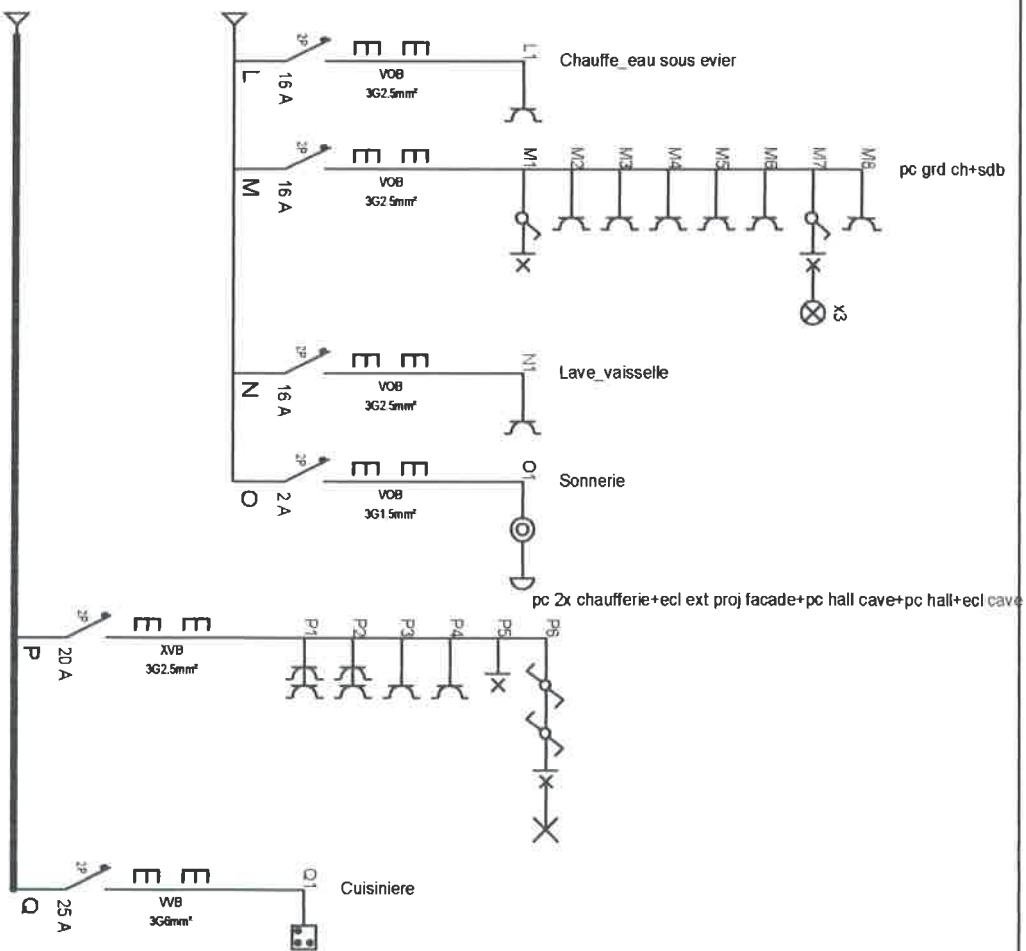

INSTALLATEUR

CONTROLE

CHANTIER

Schema 1B

230V~

Nom B. Celet

Nom ORGANS


Nom

Adresse Rue bois maitre 114
Adresse 4450 Grace-Hollogne
GSM 0498/55 54 68

Nom Antonio Lopo
Date 10/10/2020
Sign Antonio Lopo
Inspecteur
Gsm 0475 748 406

Rue Matysart 13
Comm 4053 Embourg

1er étage

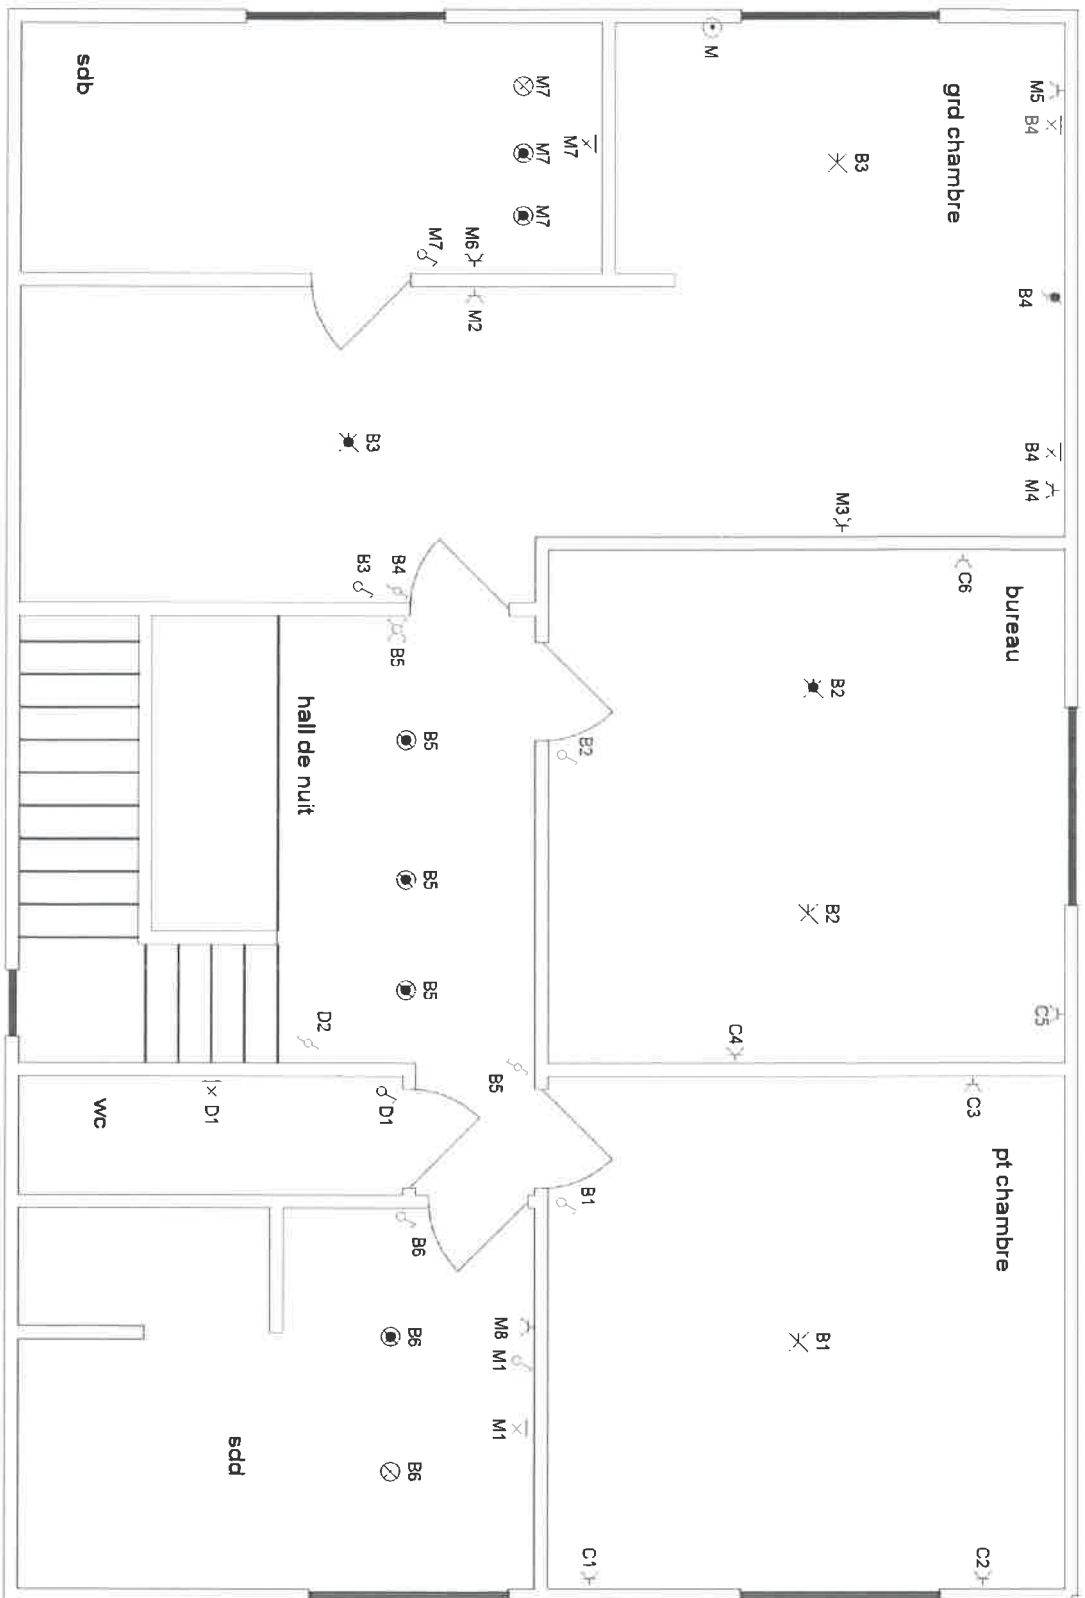

INSTALLATEUR

Nom B. Gelec
Adresse Rue bois malette 114
Adresse 4480 Grace-Hollogne
GSM 0496/66 54 68

CONTROLE

Nom
Date
Sign


ELECTROTEST

Antonio Lefebvre
Inspecteur
antonio.lefebvre@electricite.be
Gsm 0475 748 113

CHANTIER

Nom
Rue
Comm
Sign

Rue Mathysart 13
4053 Embourg

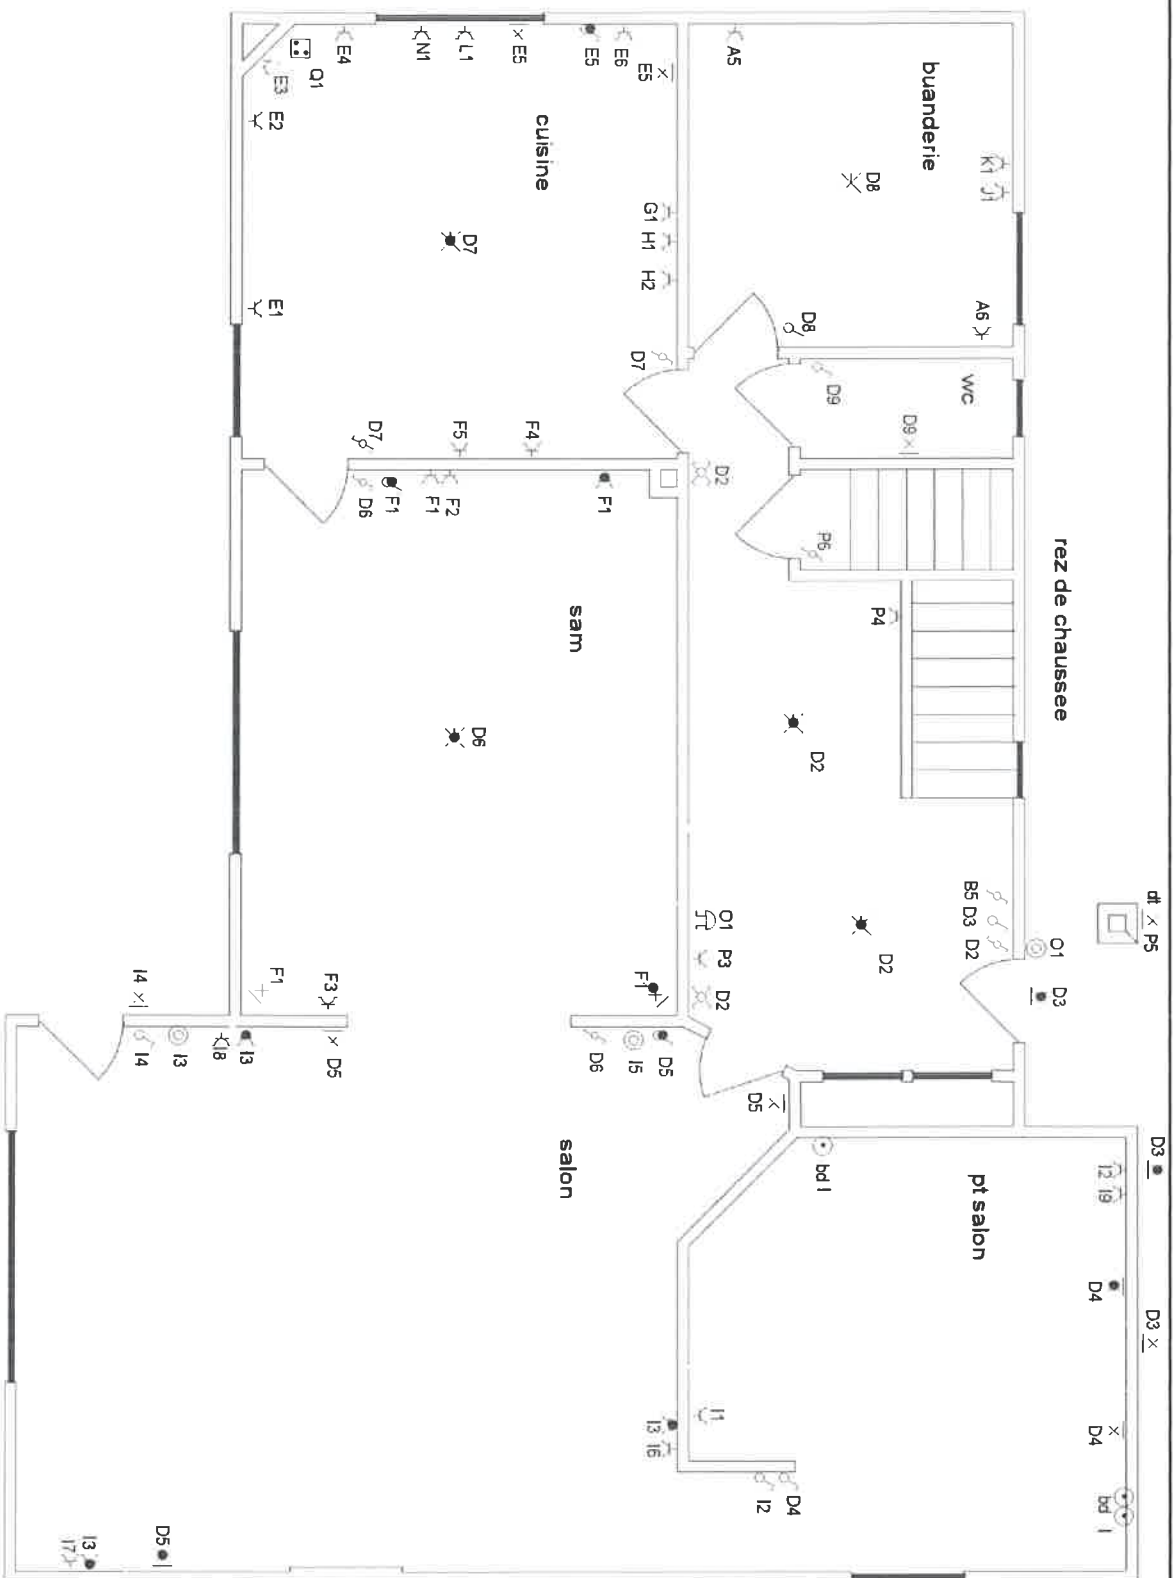

INSTALLATEUR

CONTROLE

CHANTIER

Nom
B. Gélenc
Adresse
Rue bois malette 114
4450 Grace-Hollogne
GSM
0498/66 54 68

Nom
ORGANS.
Date
Sign

ELECTROTEST
Antonio Lopez
Inspecteur
antonio.lopez@electric-test.be
Gsm 04/5 746 476

Nom
Rue
Comm
Sign

Electricité générale
Rue Mahysant 13
4053 Embourg
Tel 0495/66 54 68



PROTEST
enio Letto
 ESPRESSO
 06/01/1997
 743 743

Tableau

A (16A)	Eclairages et prises chaufferie- garage + prises buanderie
B (16A)	Eclairages grande chambre – bureau - petite chambre - plafond douche – hall de nuit
C (16A)	Prises bureau et petite chambre
D (16A)	Eclairage WC étage et rez de chaussée
E (16A)	Eclairage et prises plan de travail
F (16A)	Prises salle à manger – cuisine- chaufferie et appliques salle à manger
G (16A)	Four
H (16A)	Prises four M onde – frigo – adoucisseur garage
I (16A)	Télerupteur , prises petit salon – salon et éclairage extérieur salon
J (16A)	Lessiveuse
K (16A)	Sèche – linge
L (16A)	Chauffe eau sous évier
M (16A)	Prises grande chambre , salle bain , applique et prise douche
N (16A)	Lave vaisselle
O (2A)	Sonnerie
P (20A)	Double prises chaufferie ,double prises hall cave , prises hall entrée , éclairage hall cave
Q (25A)	Eclairage extérieur sur détecteur Taque

