

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 22552
Cont.pers.: WILLEMS PATRICK
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0475/67.81.90
e-mail: willemsp.co@gmail.com

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5639998
Voorl. verslagnr.:
Datum: 18/06/2021



OCB vzw
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

WILLEMS P. & C°
WEVERSTRAAT 56
1761 BORCHTLOMBEEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 60 MOENS JURGEN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Adres: SYLVAIN DUPUISLAAN 188 BUS 5 ANDERLECHT 1070
Installateur/verantw. werk: Naam: WILLEMS P. & C° Adres: WEVERSTRAAT 56 BORCHTLOMBEEK
1761 B.T.W.: BE0.480.125.056
Adres installatie: VAN IMPE SYLVAIN DUPUISLAAN 188 BUS 5
ANDERLECHT 1070 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: Appartement 3e verdieping, vooraan Toestel/Install. ID:
EAN nr.: ONBEKEND Leverancier: SIBELGA Teller nr.: 69142715 Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: vrij controlebezoek van oude huishoudelijke installatie (hfst. 8.4.3) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast
gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4)
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 18/06/2021 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 30/06/2046 Installatiedatum: voor 01/10/1981 en na
01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen,
zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: Wachtbuis: Isolatieplaat:
Nom. spanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/300mA
Eéndraadschema en situatieplan: zie bijlage referentie: Willems P. & C°
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ PV
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 1 + 5 + 6

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 150 MOhm Spreidingsweerstand: 22,7 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Geen.

I Geen.

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,



Jurgen Moens
0475/45.23.82
jurgen.moens@ocb.be

Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTENLees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

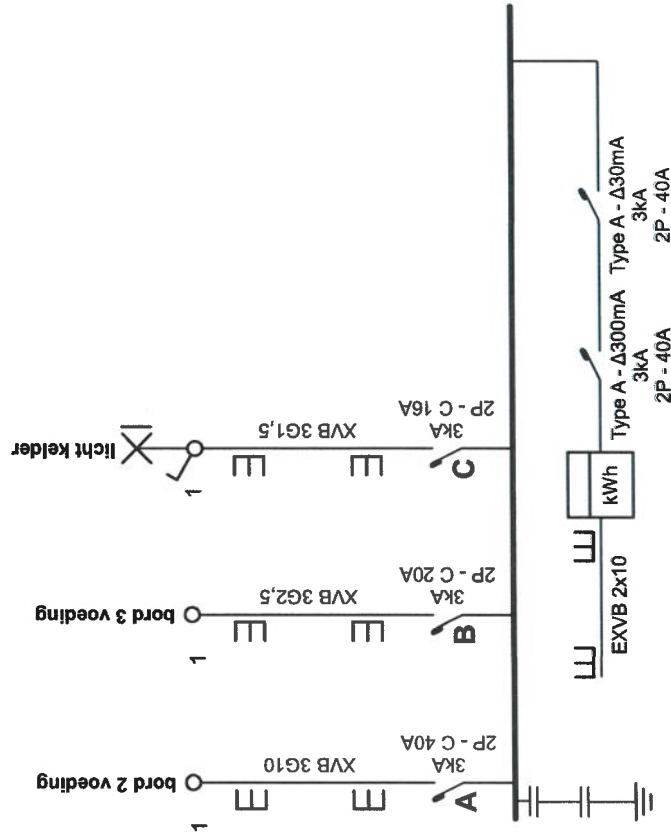


bord 1
tt-net

18 juni 2021
OCB Jurgén Moens
Kruiskouterstraat 59
1750 Lennik
jurgén.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie
Boulevard Sylvain Dupuyus 188
1070 Anderlecht

Installateur
B.V.B.A willemsp.&C°
Weverstraat 56
1761 Borchtlombeek
GSM: 04 75 67 81 90
e-mail: willemsp.co@gmail.com
BE0480 125 056

p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

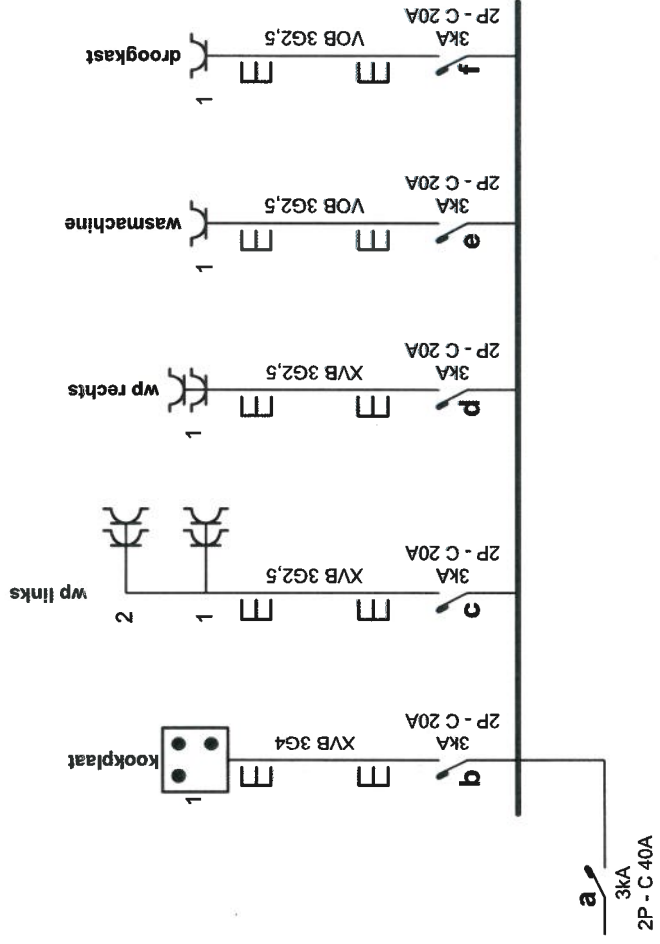

bord 2



18 juni 2021


Jurgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jurgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82



Plaats van de elektrische installatie
 Boulevard Sylvain Dupuyus 188
 1070 Anderlecht

Installateur
 B.V.B.A willemSP.&C°
 Weverstraat 56
 1761 Borchtombeek
 GSM: 04 75 67 81 90
 e-mail: willemsp.co@gmail.com
 BE0480 125 056

p. 2/6
 Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

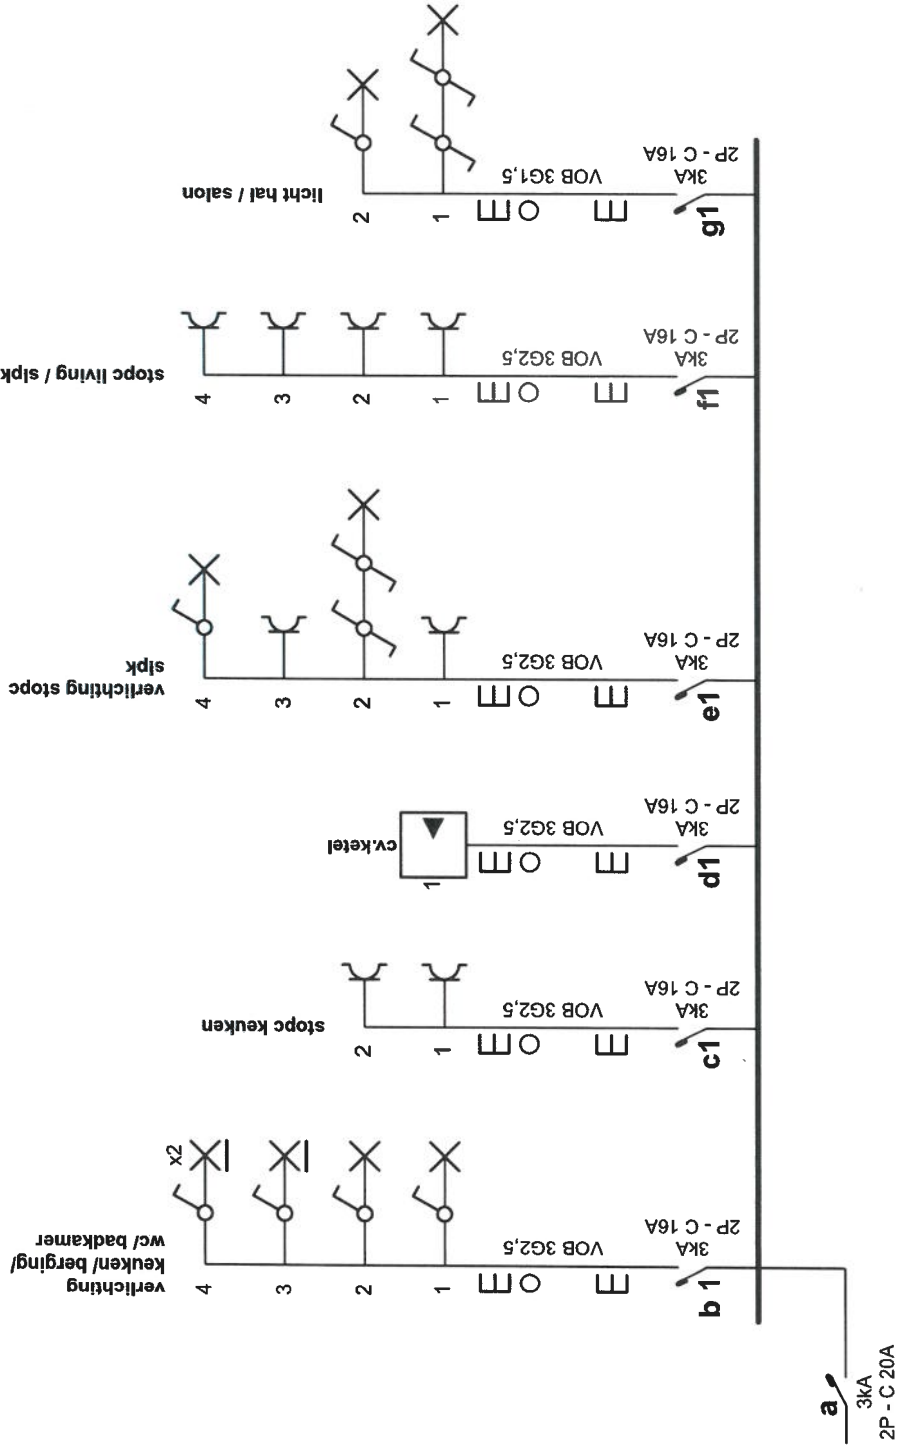

bord 3



18 juni 2021

OCB Jurgén Moens
Kruiskouterstraat 59
1750 Lennik
jurgén.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie
Boulevard Sylvain Dupuyus 188
1070 Anderlecht

Installateur
B.V.B.A willemsP.&C°
Weverstraat 56
1761 Borchlombek
GSM: 04 75 67 81 90
e-mail: willemsp.co@gmail.com
BE0480 125 056

p. 3/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

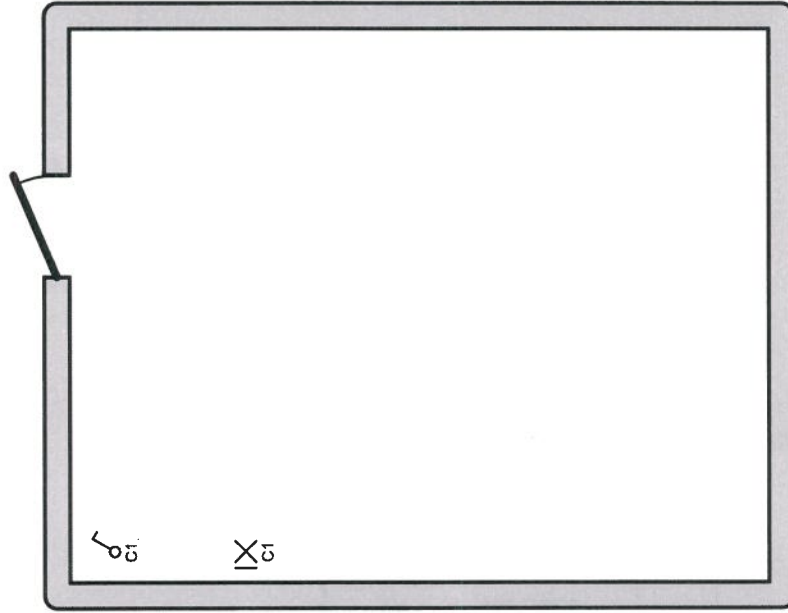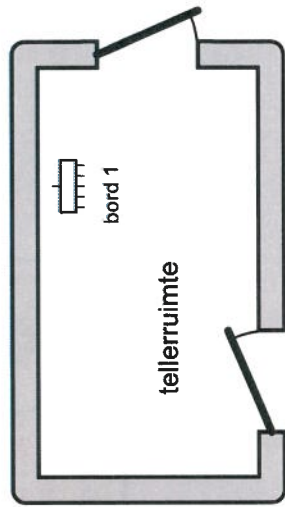

18 juni 2021


OCB Jurgens Moens
Kruiskouterstraat 59
1750 Lennik
jurgens.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie
Boulevard Sylvain Dupuyus 188
1070 Anderlecht

Installateur
B.V.B.A. willemsp.&C°
Weverstraat 56
1761 Borchtombeek
GSM: 04 75 67 81 90
e-mail: willemsp.co@gmail.com
BE0480 125 056

p. 4/6
Situatieschema

2 x 230V ~ 50Hz

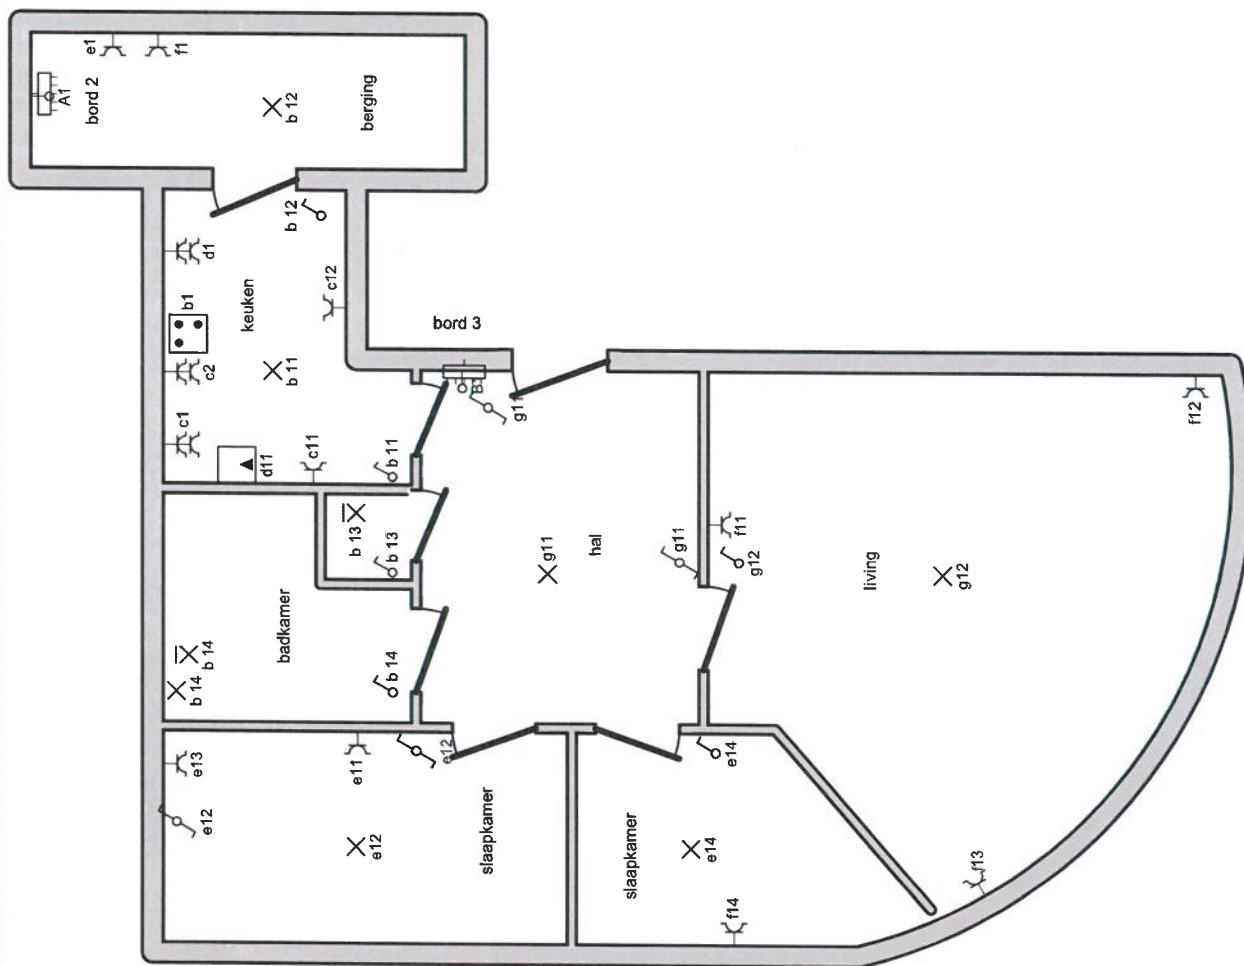

18 juni 2021
OCB Jorgen Moens
 Kruiskouterstraat 59
 1750 Lennik
 jorgen.moens@ocb.be 0475/45.23.82

Plaats van de elektrische installatie
 Boulevard Sylvain Dupuyus 188
 1070 Anderlecht

Installateur
 B.V.B.A. willemsp.c°
 Weverstraat 56
 1761 Borchtlombeek
 GSM: 04 75 67 81 90
 e-mail: willemsp.co@gmail.com
 BE0480 125 056

p. 5/6
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

- | | |
|------------|---|
| A | bord 2 voeding |
| B | bord 3 voeding |
| C | licht kelder |
| a | |
| b | kookplaat |
| c | wp links |
| d | wp rechts |
| e | wasmachine |
| f | droogkast |
| b 1 | verlichting keuken/ berging/ wc/ badkamer |
| c1 | stopc keuken |
| d1 | cv.ketel |
| e1 | verlichting stopc slpk |
| f1 | stopc living / slpk |
| g1 | licht hal / salon |



Plaats van de elektrische installatie
 Boulevard Sylvain Dupiys 188
 1070 Anderlecht

Installateur
 B.V.B.A willemsP.&C°
 Weverstraat 56
 1761 Borchlombek
 GSM: 04 75 67 81 90
 e-mail: willemsp.co@gmail.com
 BE0480 125 056

p. 6/6
Lijst Kringen
 2 x 230V ~ 50Hz